

Anlage:

Knödelgefrierschrank

Firma:

Steiner Markus

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

400x400x200

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

links

(BxHxT)

(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

braun/hellblau

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

rot/rot-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

blau/blau-weiß

GND, DDC:

blau/blau-weiß

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

blau-weiß

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

grün


FREMDSPANNUNG:


orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Verdichter	004	Überhitzungsregler EKD316
001	Netzanschluß	003	Kondensatorlüfter	005	Knödelgefrierschrank

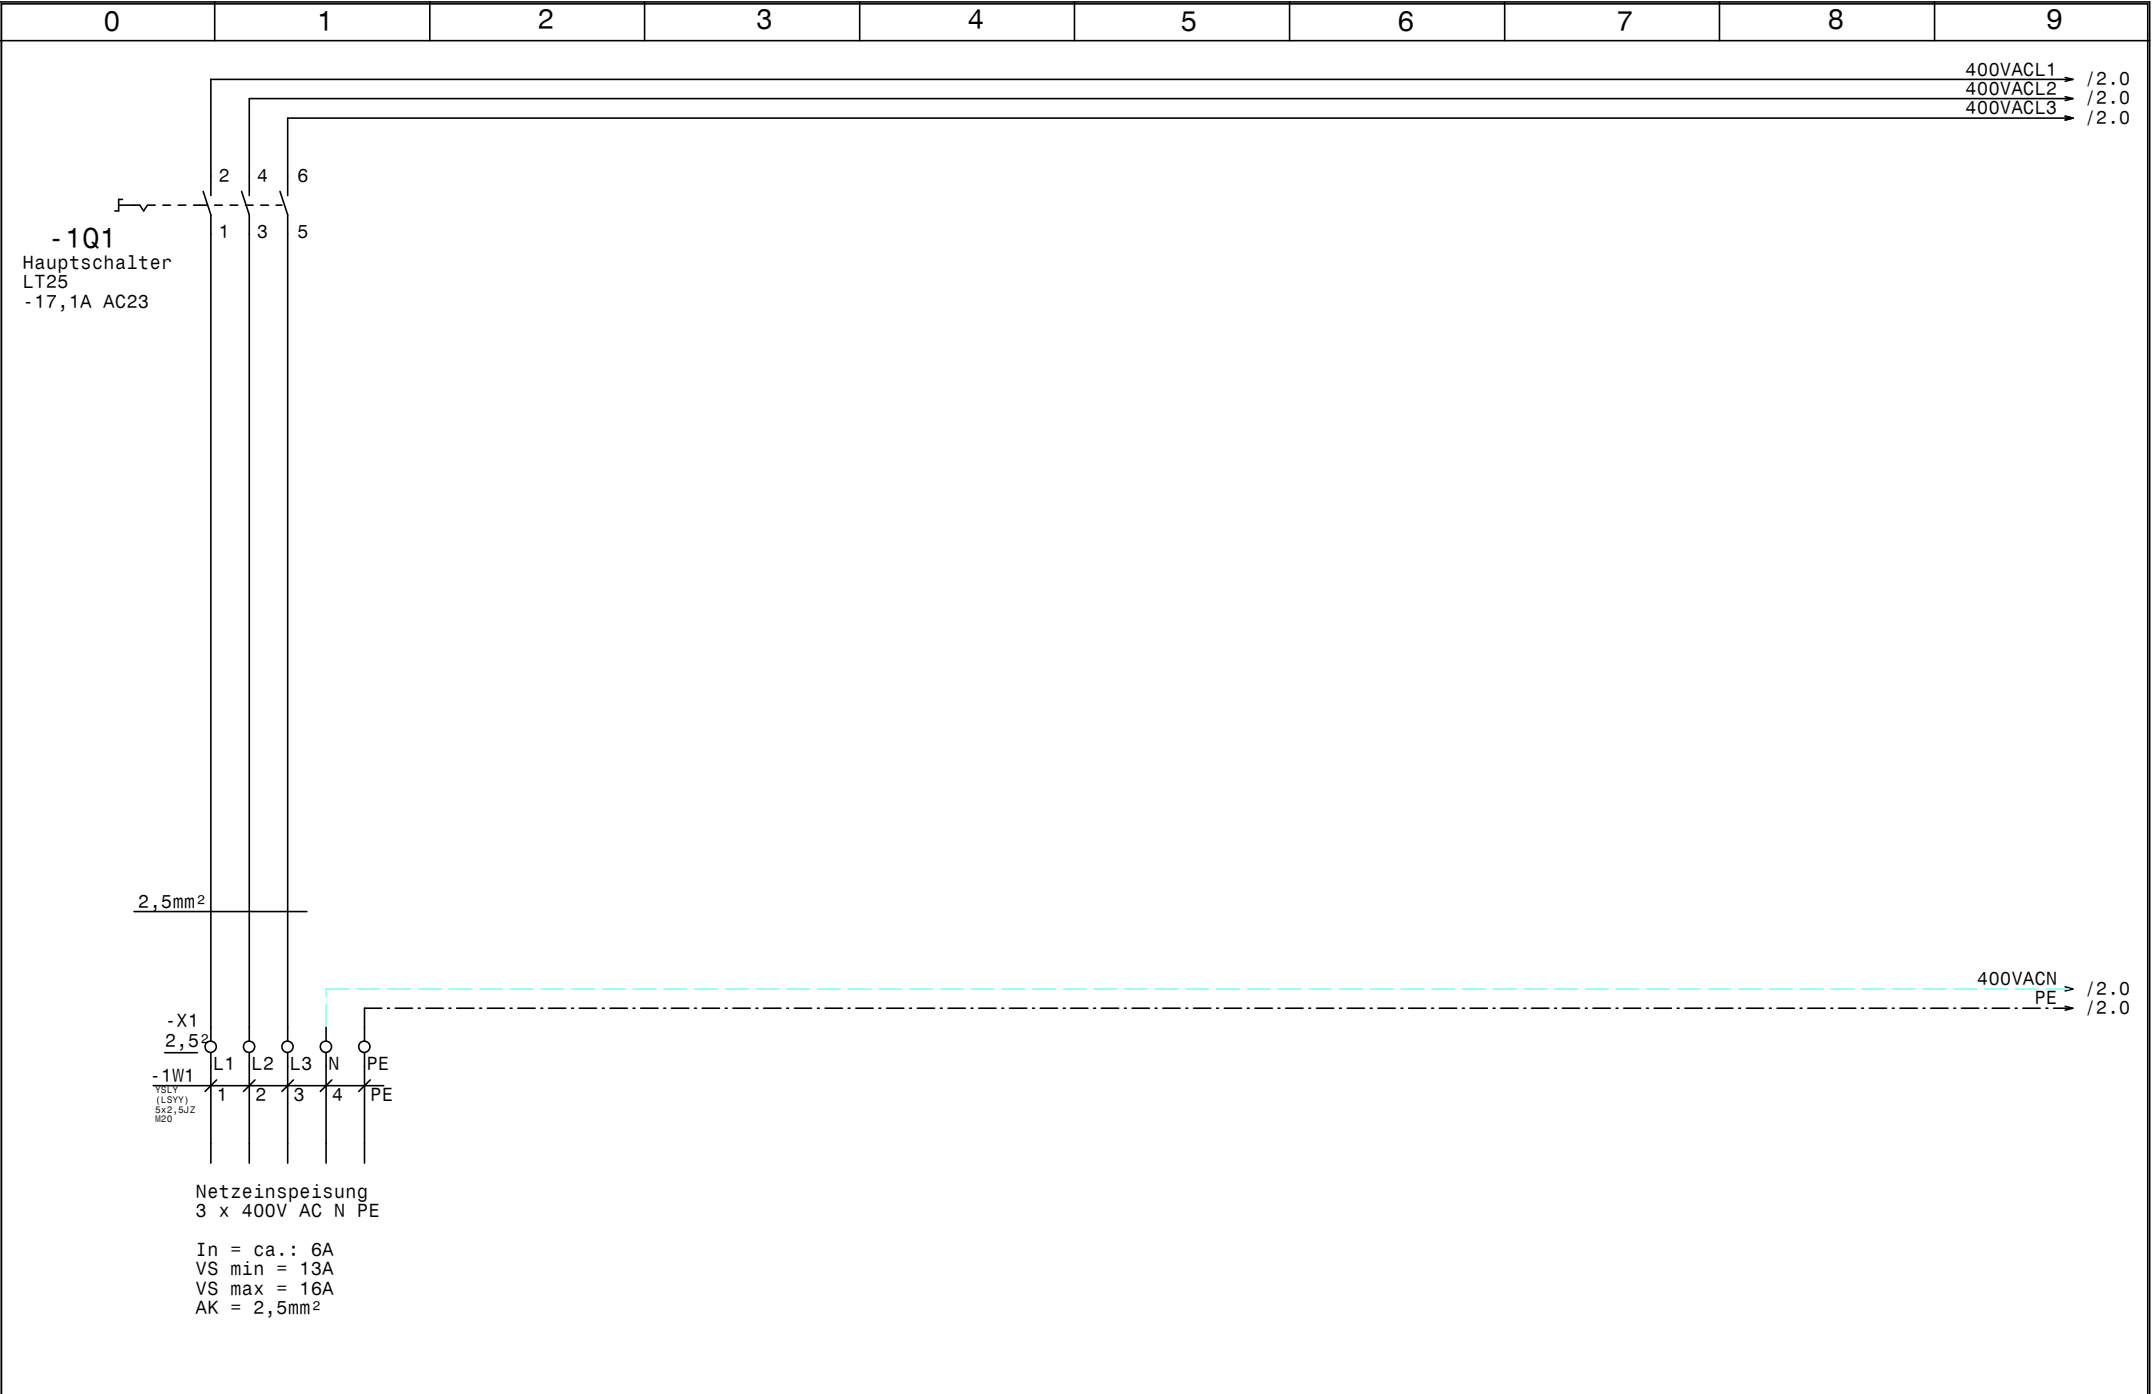

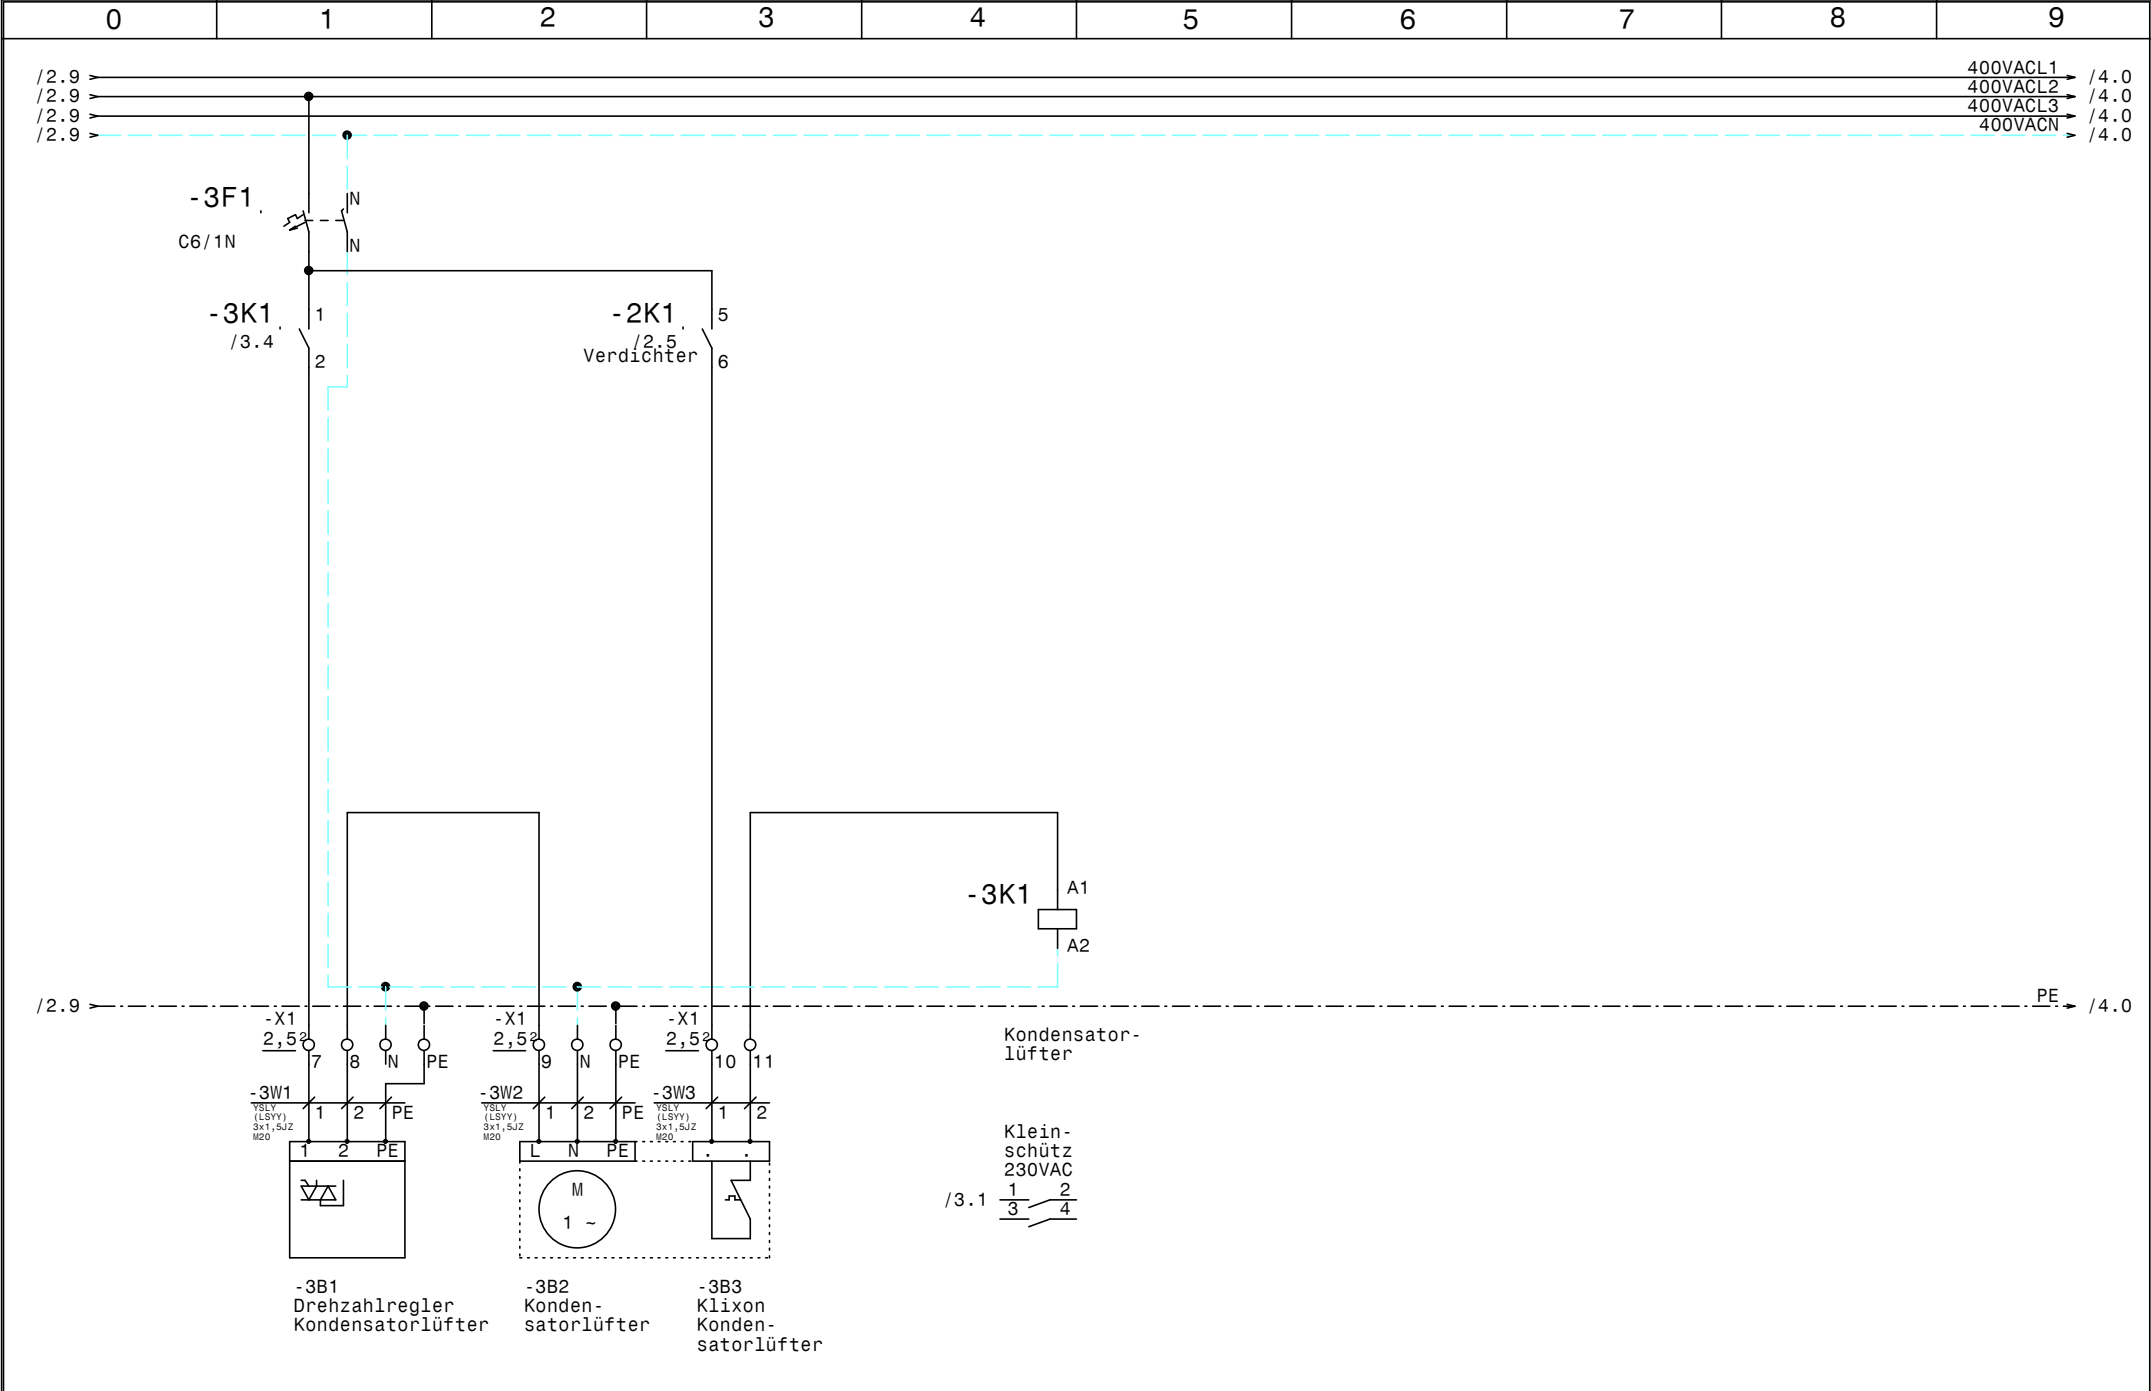

				Datum	04.02.15		Knödelgefrierschrank Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				028/15
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.

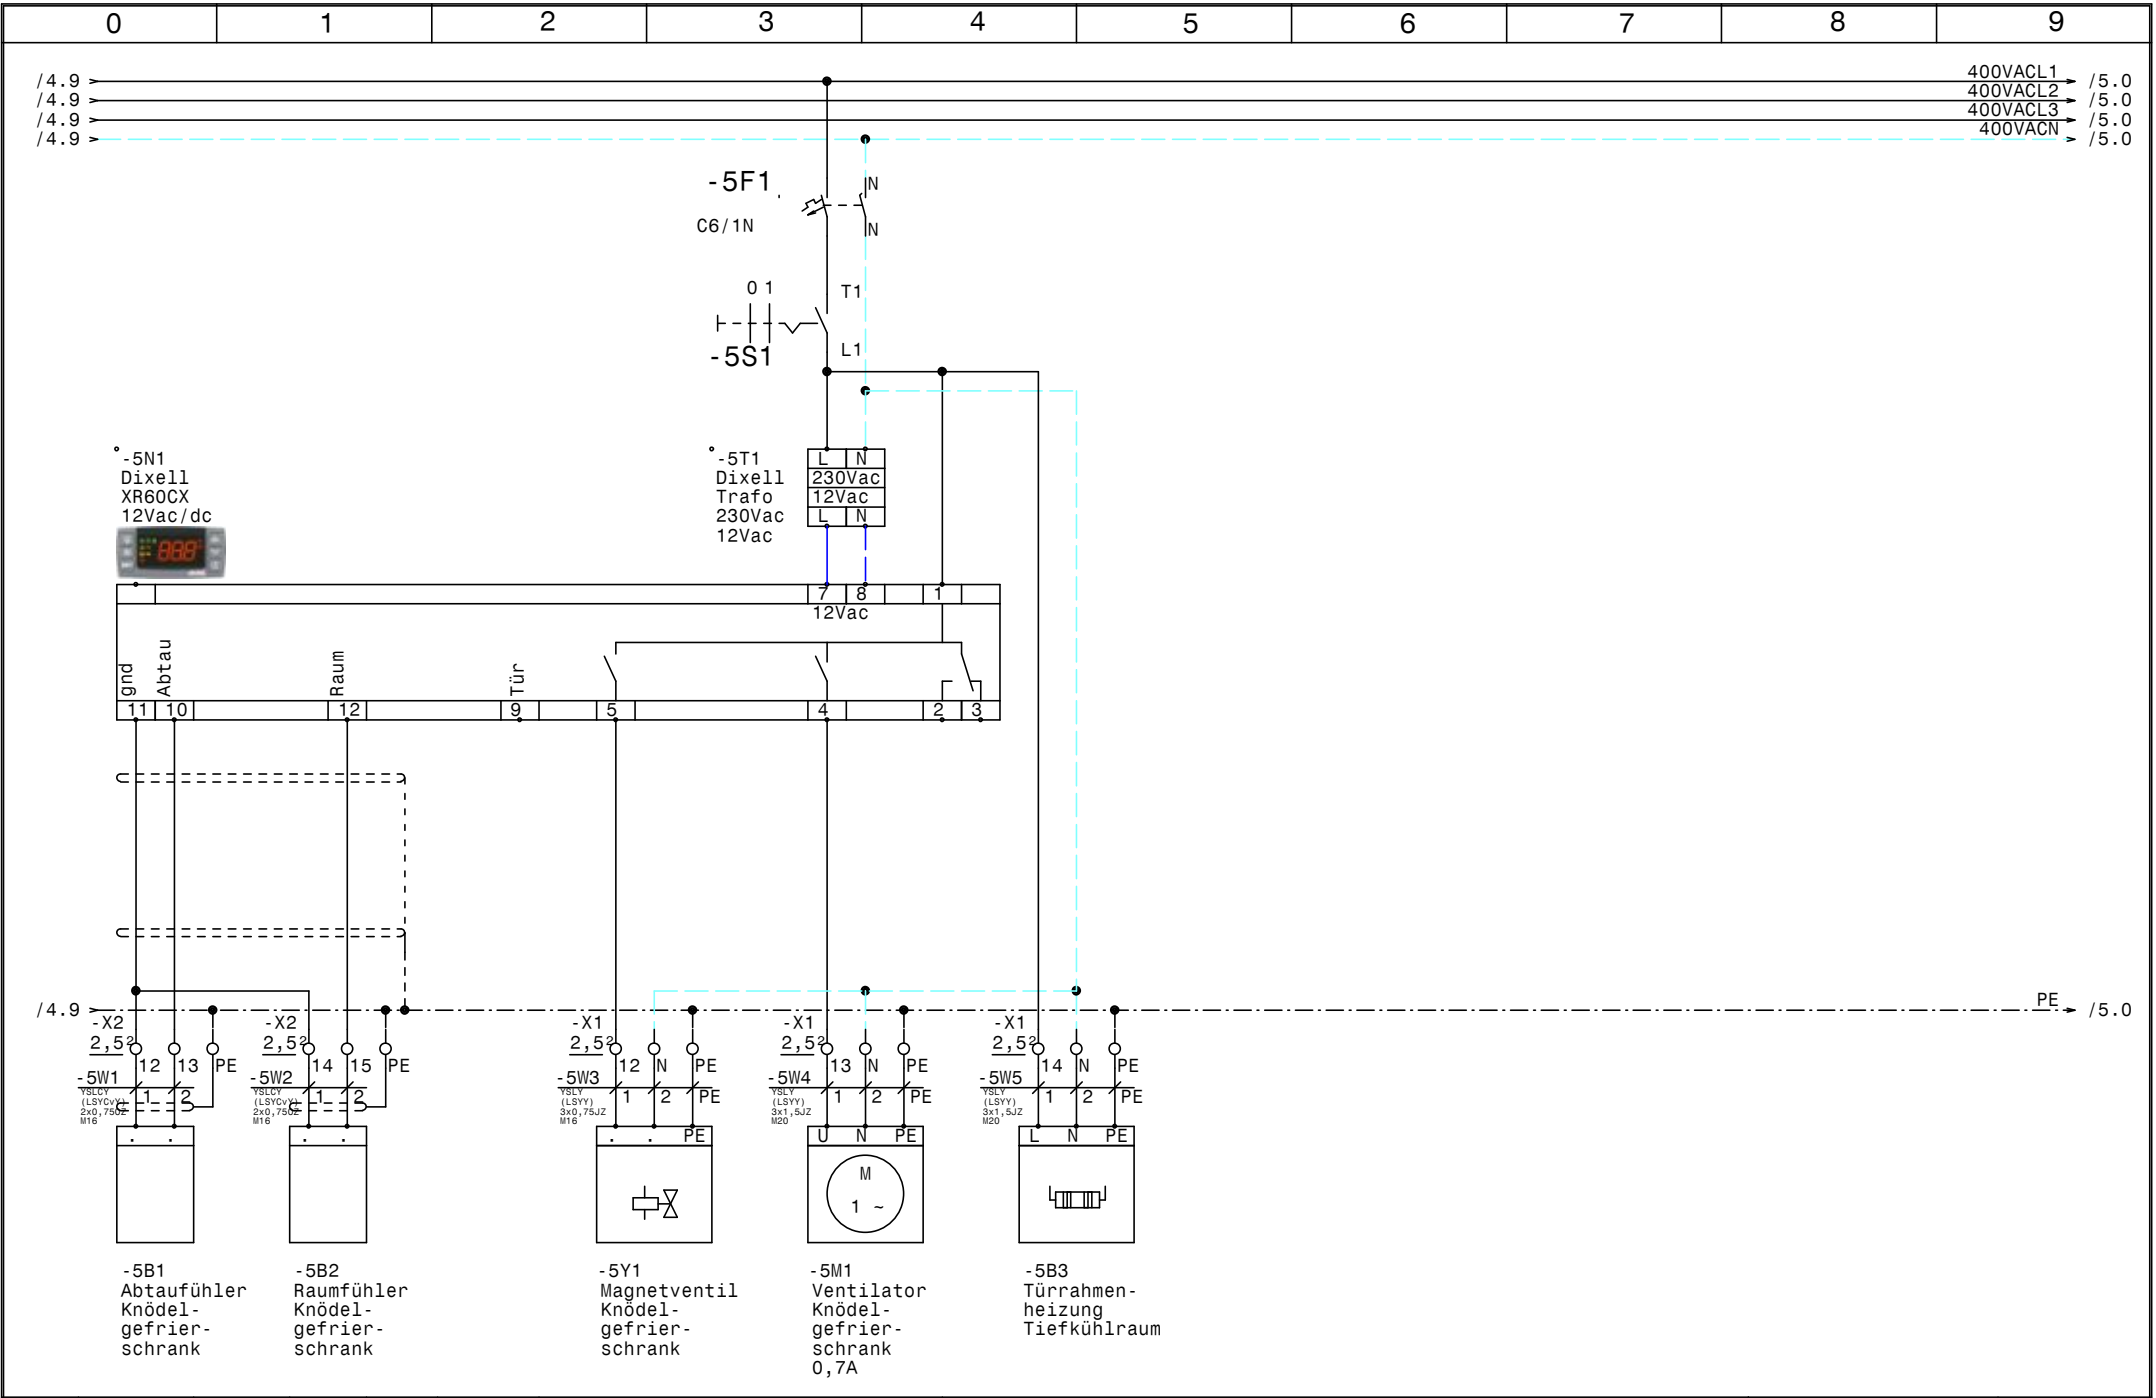

[illegible]

[illegible]