

Anlage:

Temperaturaufzeichnung

KH-Schwarzach

Firma:

Herold

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

400x600x250

(BxHxT)

(H)

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

(BxH)

KABELEINFÜHRUNG:

oben

TÜRANSCHLAG:

links

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

braun/hellblau

mit Trafo:

L/N

rot/rot-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

blau/blau-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

L/N

blau/blau-weiß

GND, DDC:

+/-

blau-weiß

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:grün

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:orange

FREMDSPANNUNG:orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	001	Netzanschluß	002	Dixell XWeb500D
-----	-----------	-----	--------------	-----	-----------------

Datum

24.08.16

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Temperaturaufzeichnung

KH-Schwarzach

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

195/16/01


Blatt 0

von 2

B1.

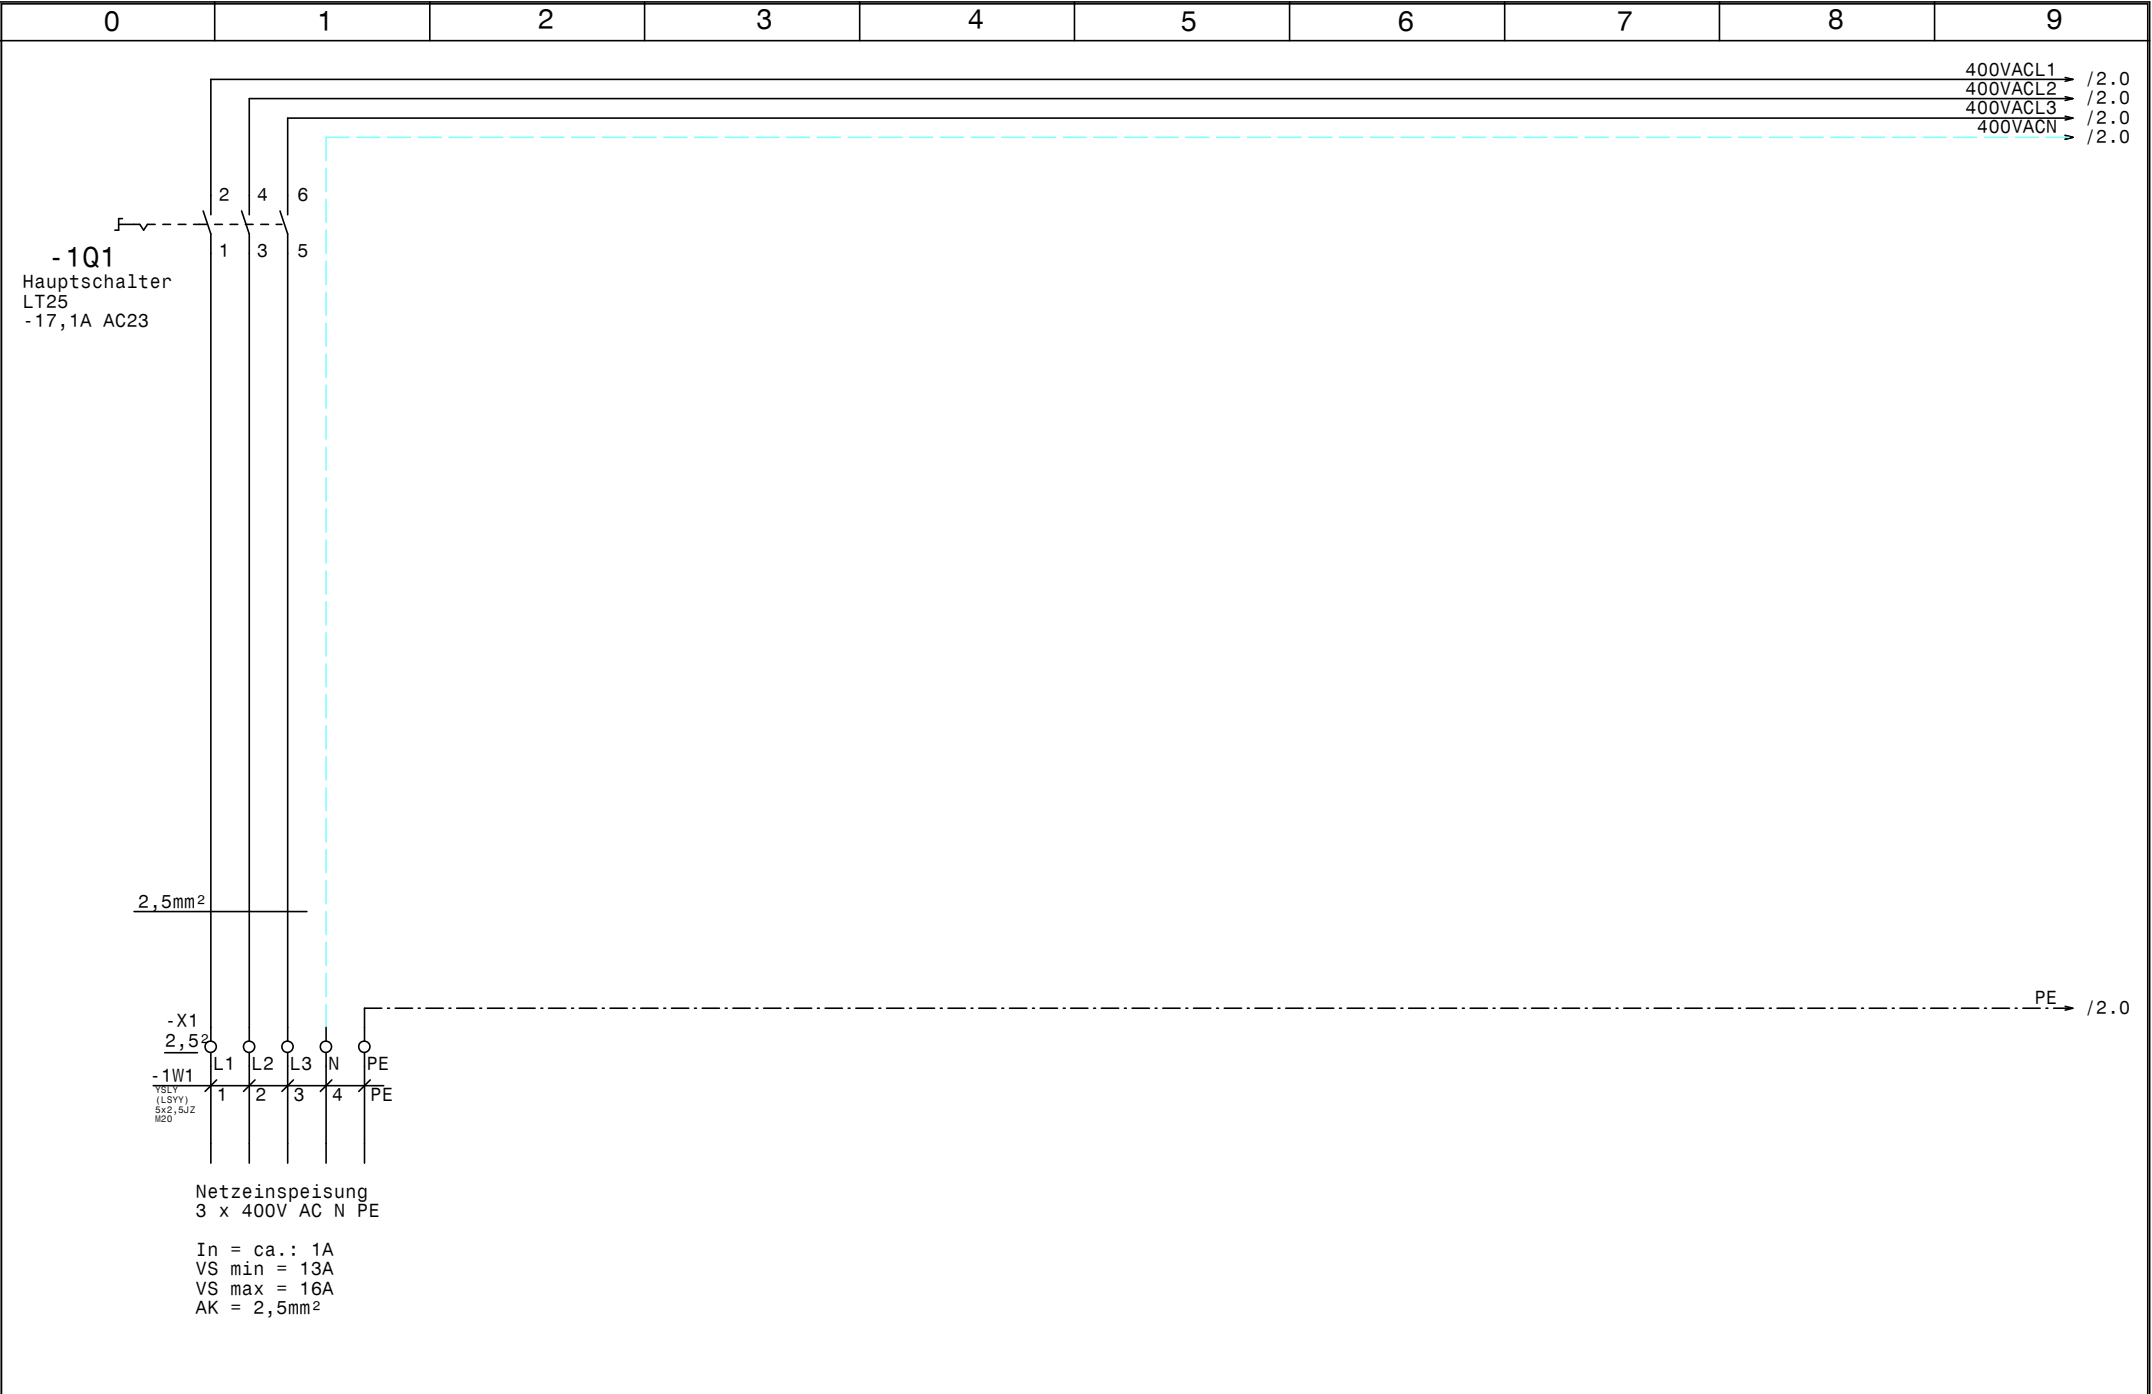

				Datum	24.08.16		Temperaturaufzeichnung KH-Schwarzach Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				195/16/01
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

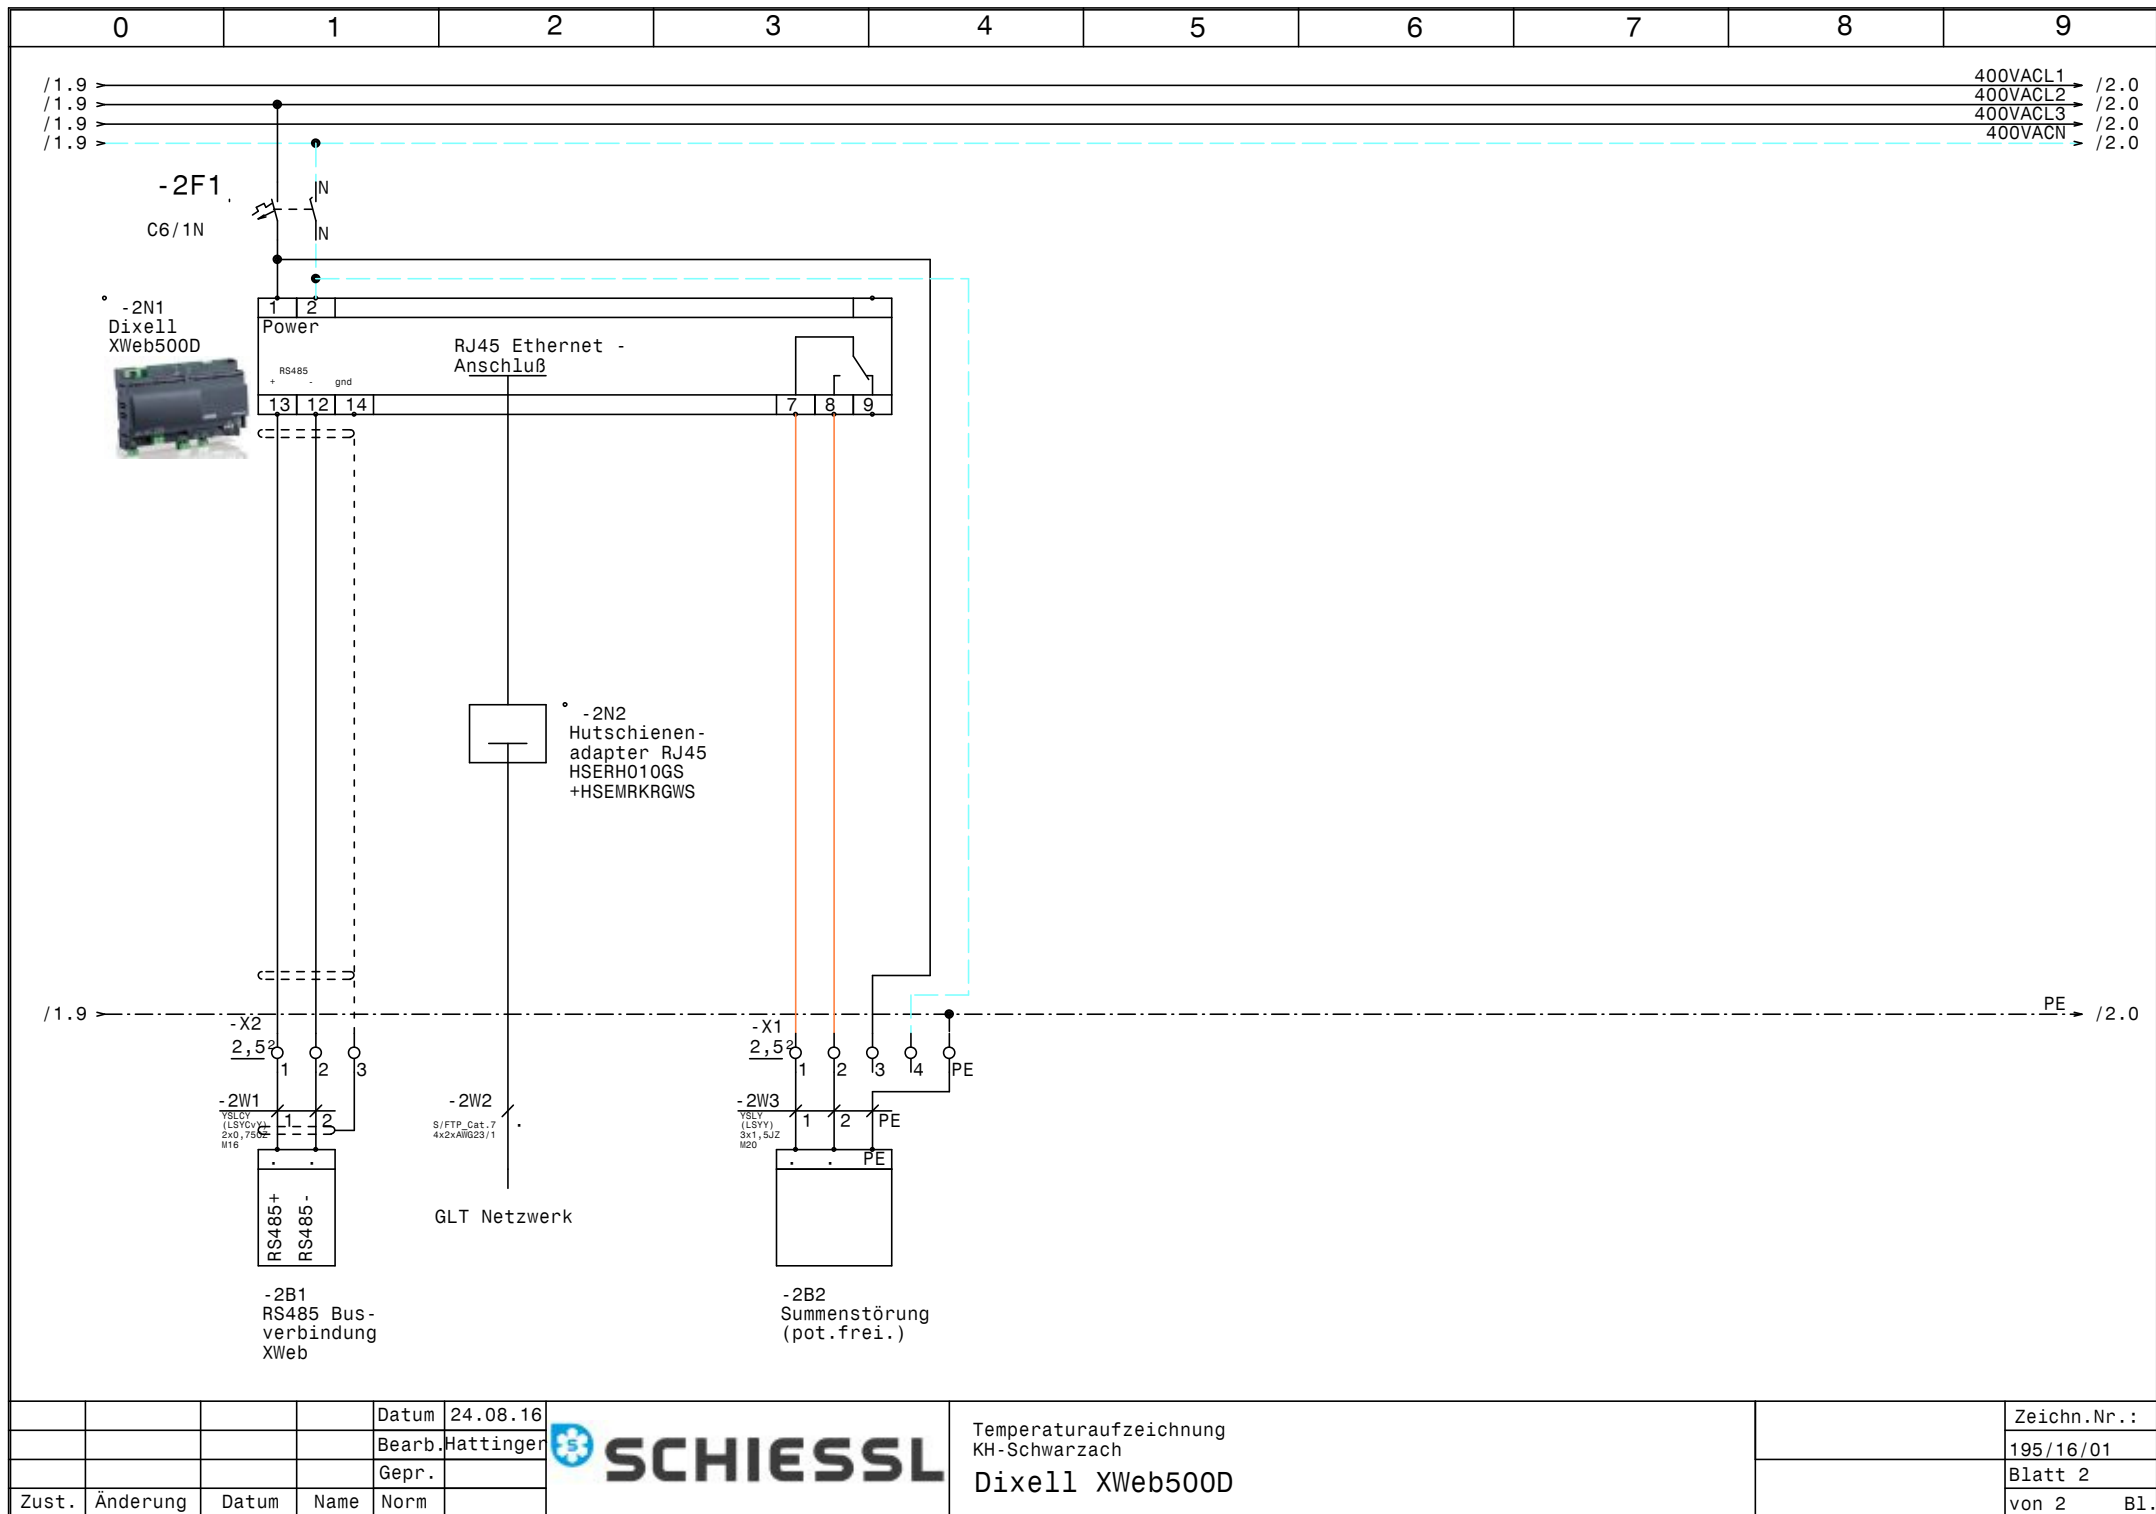

			Datum	24.08.16
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

**SCHIESSL**

Temperaturaufzeichnung
KH-Schwarzach
Dixell XWeb500D

	Zeichn.Nr. :
	195/16/01
	Blatt 2
	von 2 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XWeb500D						-2N1							
1		C6/1N				Sicherungsautomaten						-2F1							
2		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		HSERH010GS +HSEMRKRGWS				Hutschienen- adapter RJ45						-2N2							
1		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
10		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1							
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
2		M16				Kabelverschraubung						-2W2, -2W1							
2		M20				Kabelverschraubung						-2W3, -1W1							
1		WS 4625 B=400 H=600 T=250				Wandschrank IP 55						-0N1							