



Anlage: Raum 2-G4-150 Tilak Med Neubau		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																																															
Firma: Herold																																																	
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG <table><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE:</td><td>400x600x250</td><td>(BxHxT)</td></tr><tr><td>SOCKEL:</td><td>-</td><td>(H)</td></tr><tr><td>LACKIERUNG:</td><td>RAL 7035</td><td></td></tr><tr><td>SCHUTZART:</td><td>IP54</td><td></td></tr><tr><td>SCHUTZMASSNAHME:</td><td>lt. EVU</td><td></td></tr><tr><td>BLINDSCHALTBILD:</td><td>nein</td><td>(BxH)</td></tr><tr><td>KABELEINFÜHRUNG:</td><td>oben</td><td></td></tr><tr><td>TÜRANSCHLAG:</td><td>links</td><td></td></tr></table>	SCHALTSCHRANKGRÖSSE:		400x600x250	(BxHxT)	SOCKEL:	-	(H)	LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZART:	IP54		SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	KABELEINFÜHRUNG:	oben		TÜRANSCHLAG:	links		VERDRAHTUNGSFARBEN <table><tr><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V:</td><td>schwarz</td></tr><tr><td>NEUTRALLEITER:</td><td>hellblau</td></tr><tr><td>SCHUTZLEITER:</td><td>gelb/grün</td></tr><tr><td>STEUERSPANNUNG 230VAC:</td><td></td></tr><tr><td>ohne Trafo:</td><td>L/N braun/hellblau</td></tr><tr><td>mit Trafo:</td><td>L/N rot/rot-weiß</td></tr><tr><td>STEUERSPANNUNG 0-24VAC:</td><td>L/N blau/blau-weiß</td></tr><tr><td>STEUERSPANNUNG 0-24VDC:</td><td>+/- blau/blau-weiß</td></tr><tr><td>GND, DDC:</td><td>blau-weiß</td></tr><tr><td>MESSLEITUNGEN, FÜHLER:</td><td>grün</td></tr><tr><td>POTENTIALFREIE LEITUNGEN:</td><td>orange</td></tr><tr><td>FREMDSPANNUNG:</td><td>orange</td></tr></table>	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz	NEUTRALLEITER:	hellblau	SCHUTZLEITER:	gelb/grün	STEUERSPANNUNG 230VAC:		ohne Trafo:	L/N braun/hellblau	mit Trafo:	L/N rot/rot-weiß	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N blau/blau-weiß	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- blau/blau-weiß	GND, DDC:	blau-weiß	MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	grün	POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange	FREMDSPANNUNG:
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)																																															
SOCKEL:	-	(H)																																															
LACKIERUNG:	RAL 7035																																																
SCHUTZART:	IP54																																																
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU																																																
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)																																															
KABELEINFÜHRUNG:	oben																																																
TÜRANSCHLAG:	links																																																
HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz																																																
NEUTRALLEITER:	hellblau																																																
SCHUTZLEITER:	gelb/grün																																																
STEUERSPANNUNG 230VAC:																																																	
ohne Trafo:	L/N braun/hellblau																																																
mit Trafo:	L/N rot/rot-weiß																																																
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N blau/blau-weiß																																																
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- blau/blau-weiß																																																
GND, DDC:	blau-weiß																																																
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	grün																																																
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange																																																
FREMDSPANNUNG:	orange																																																

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 RS485 XWeb, Summenstörung
001 Netzanschluß	003 Raum 2-G4-150	

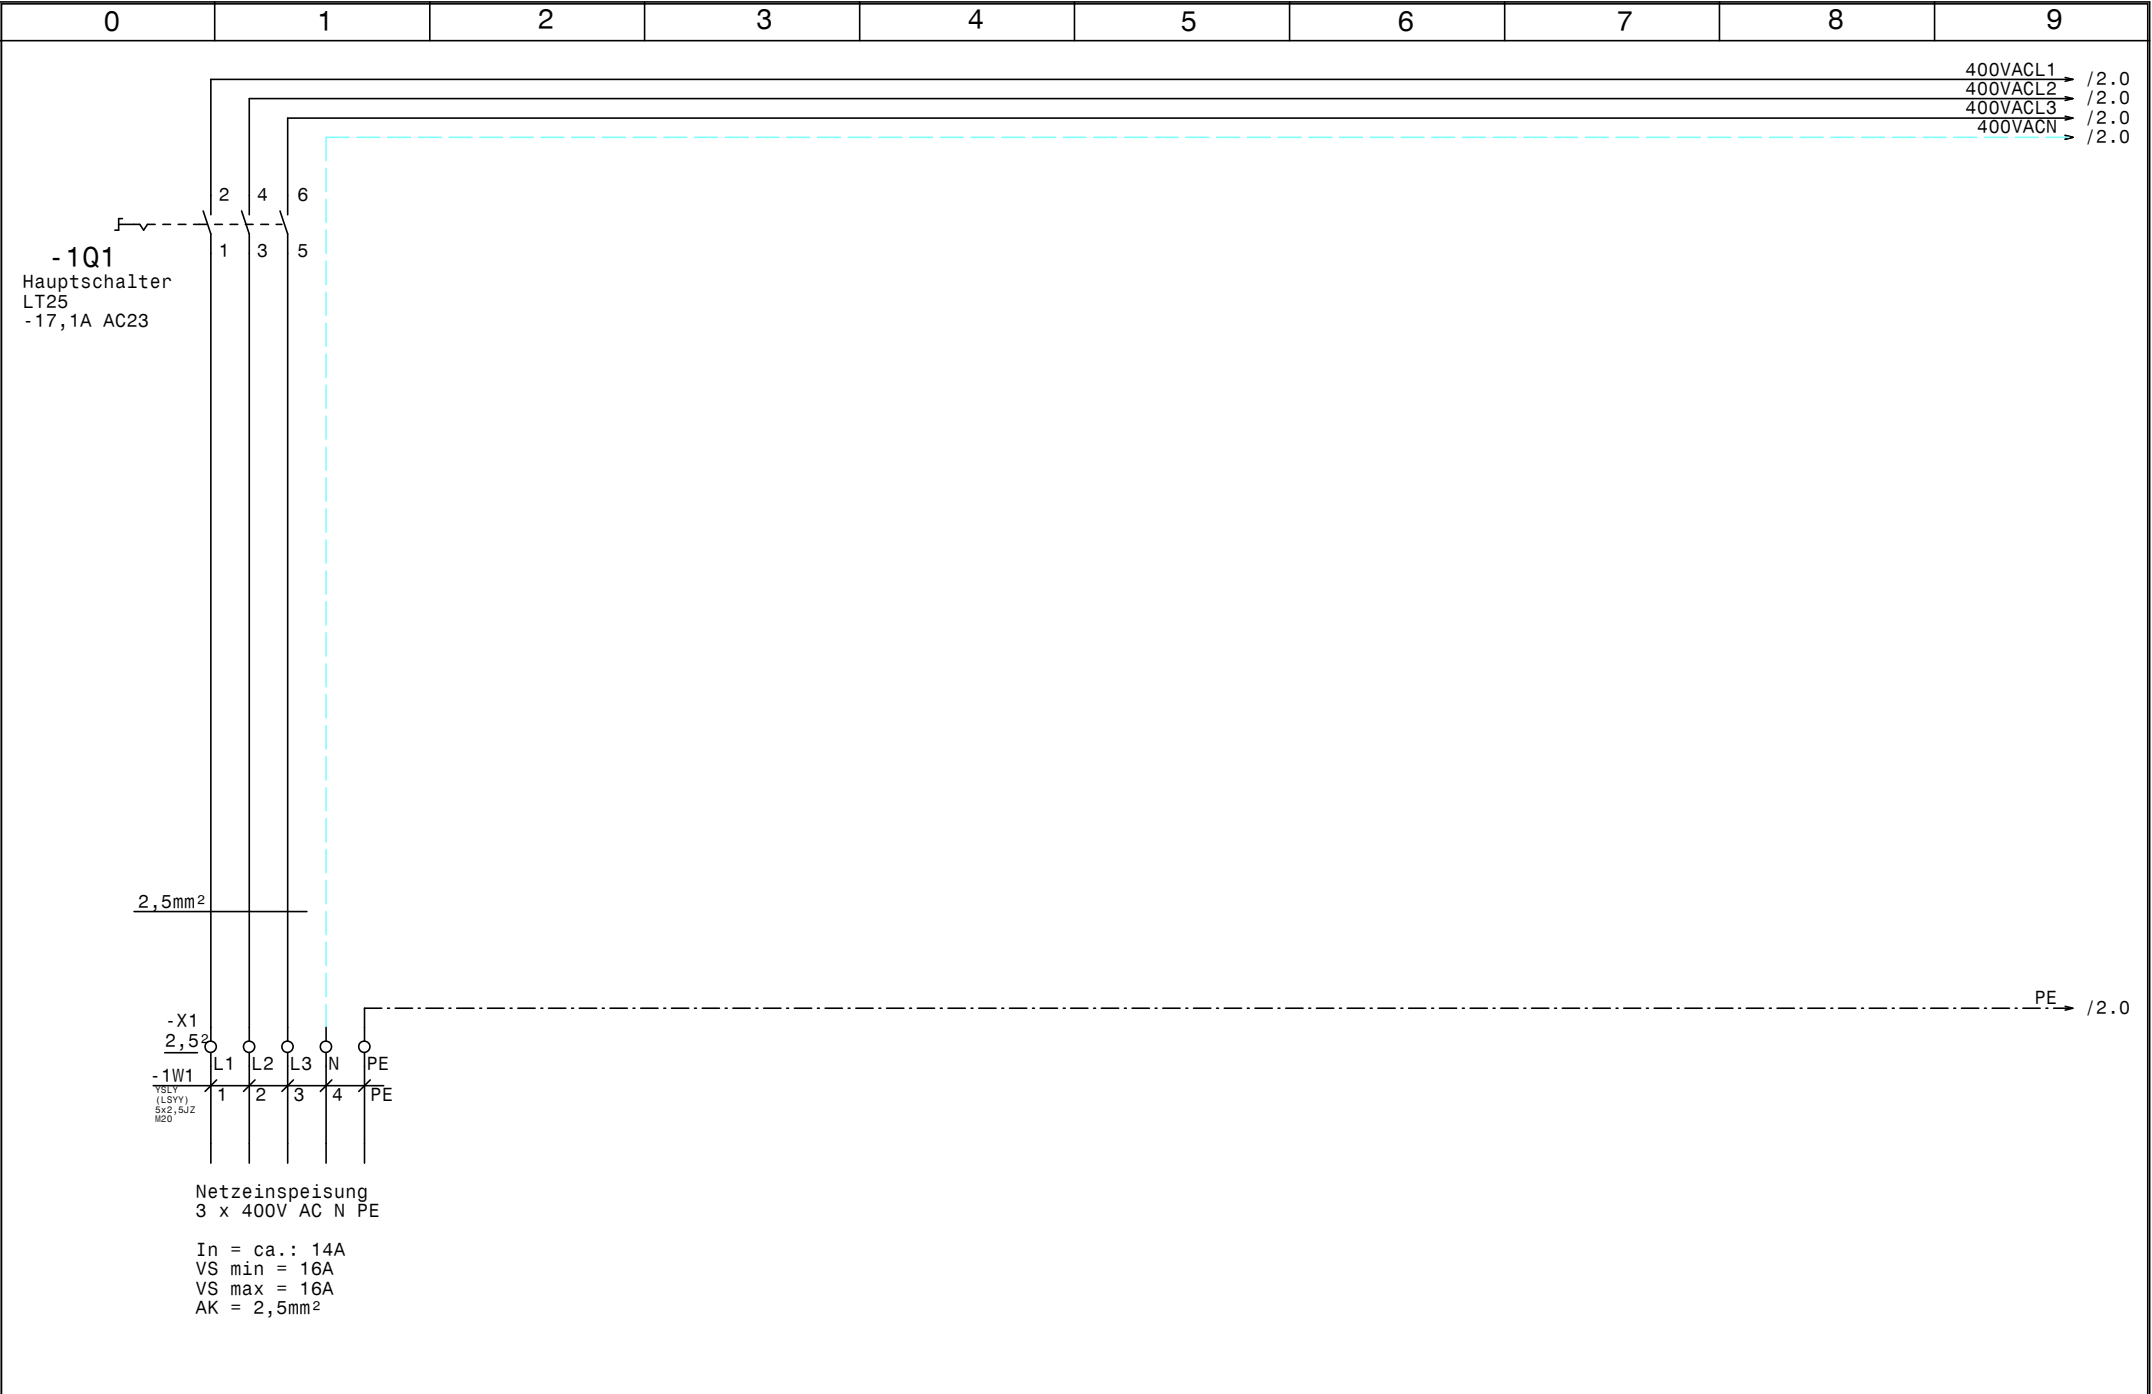


				Datum	02.05.17		Raum 2-G4-150 Tilak Med Neubau Netzanschluß		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				086/17/02
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1.

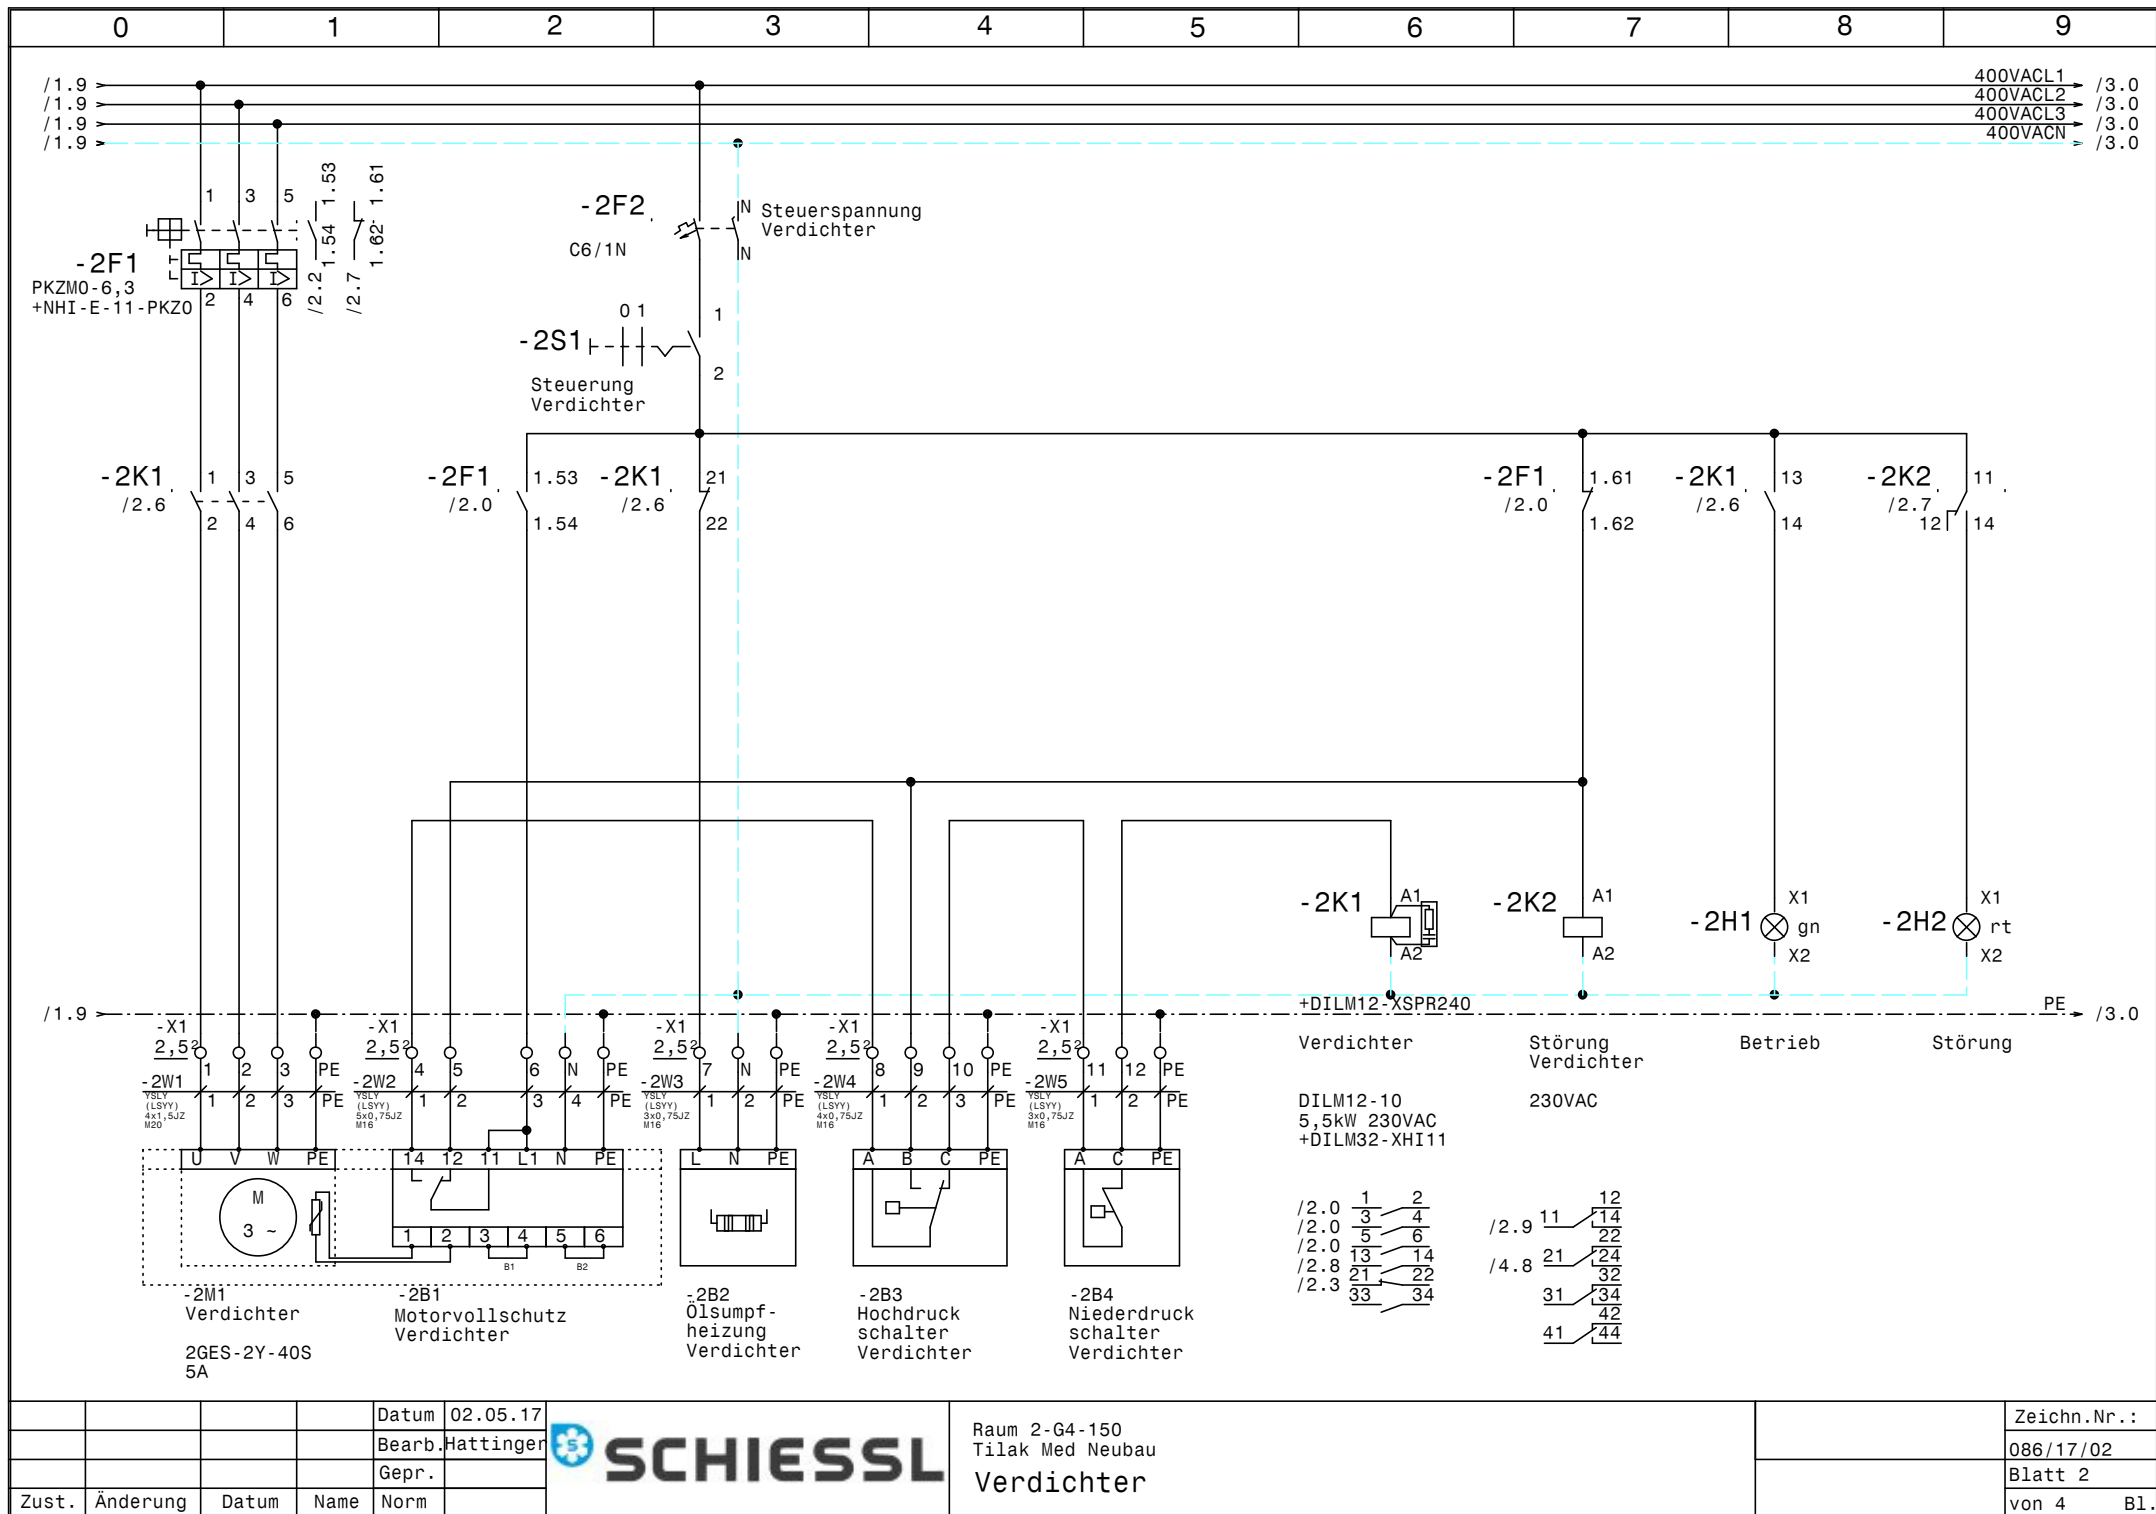


				Datum	02.05.17
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Raum 2-G4-150	Zeichn.Nr.:
Tilak Med Neubau	086/17/02
Verdichter	Blatt 2
	von 4 Bl.

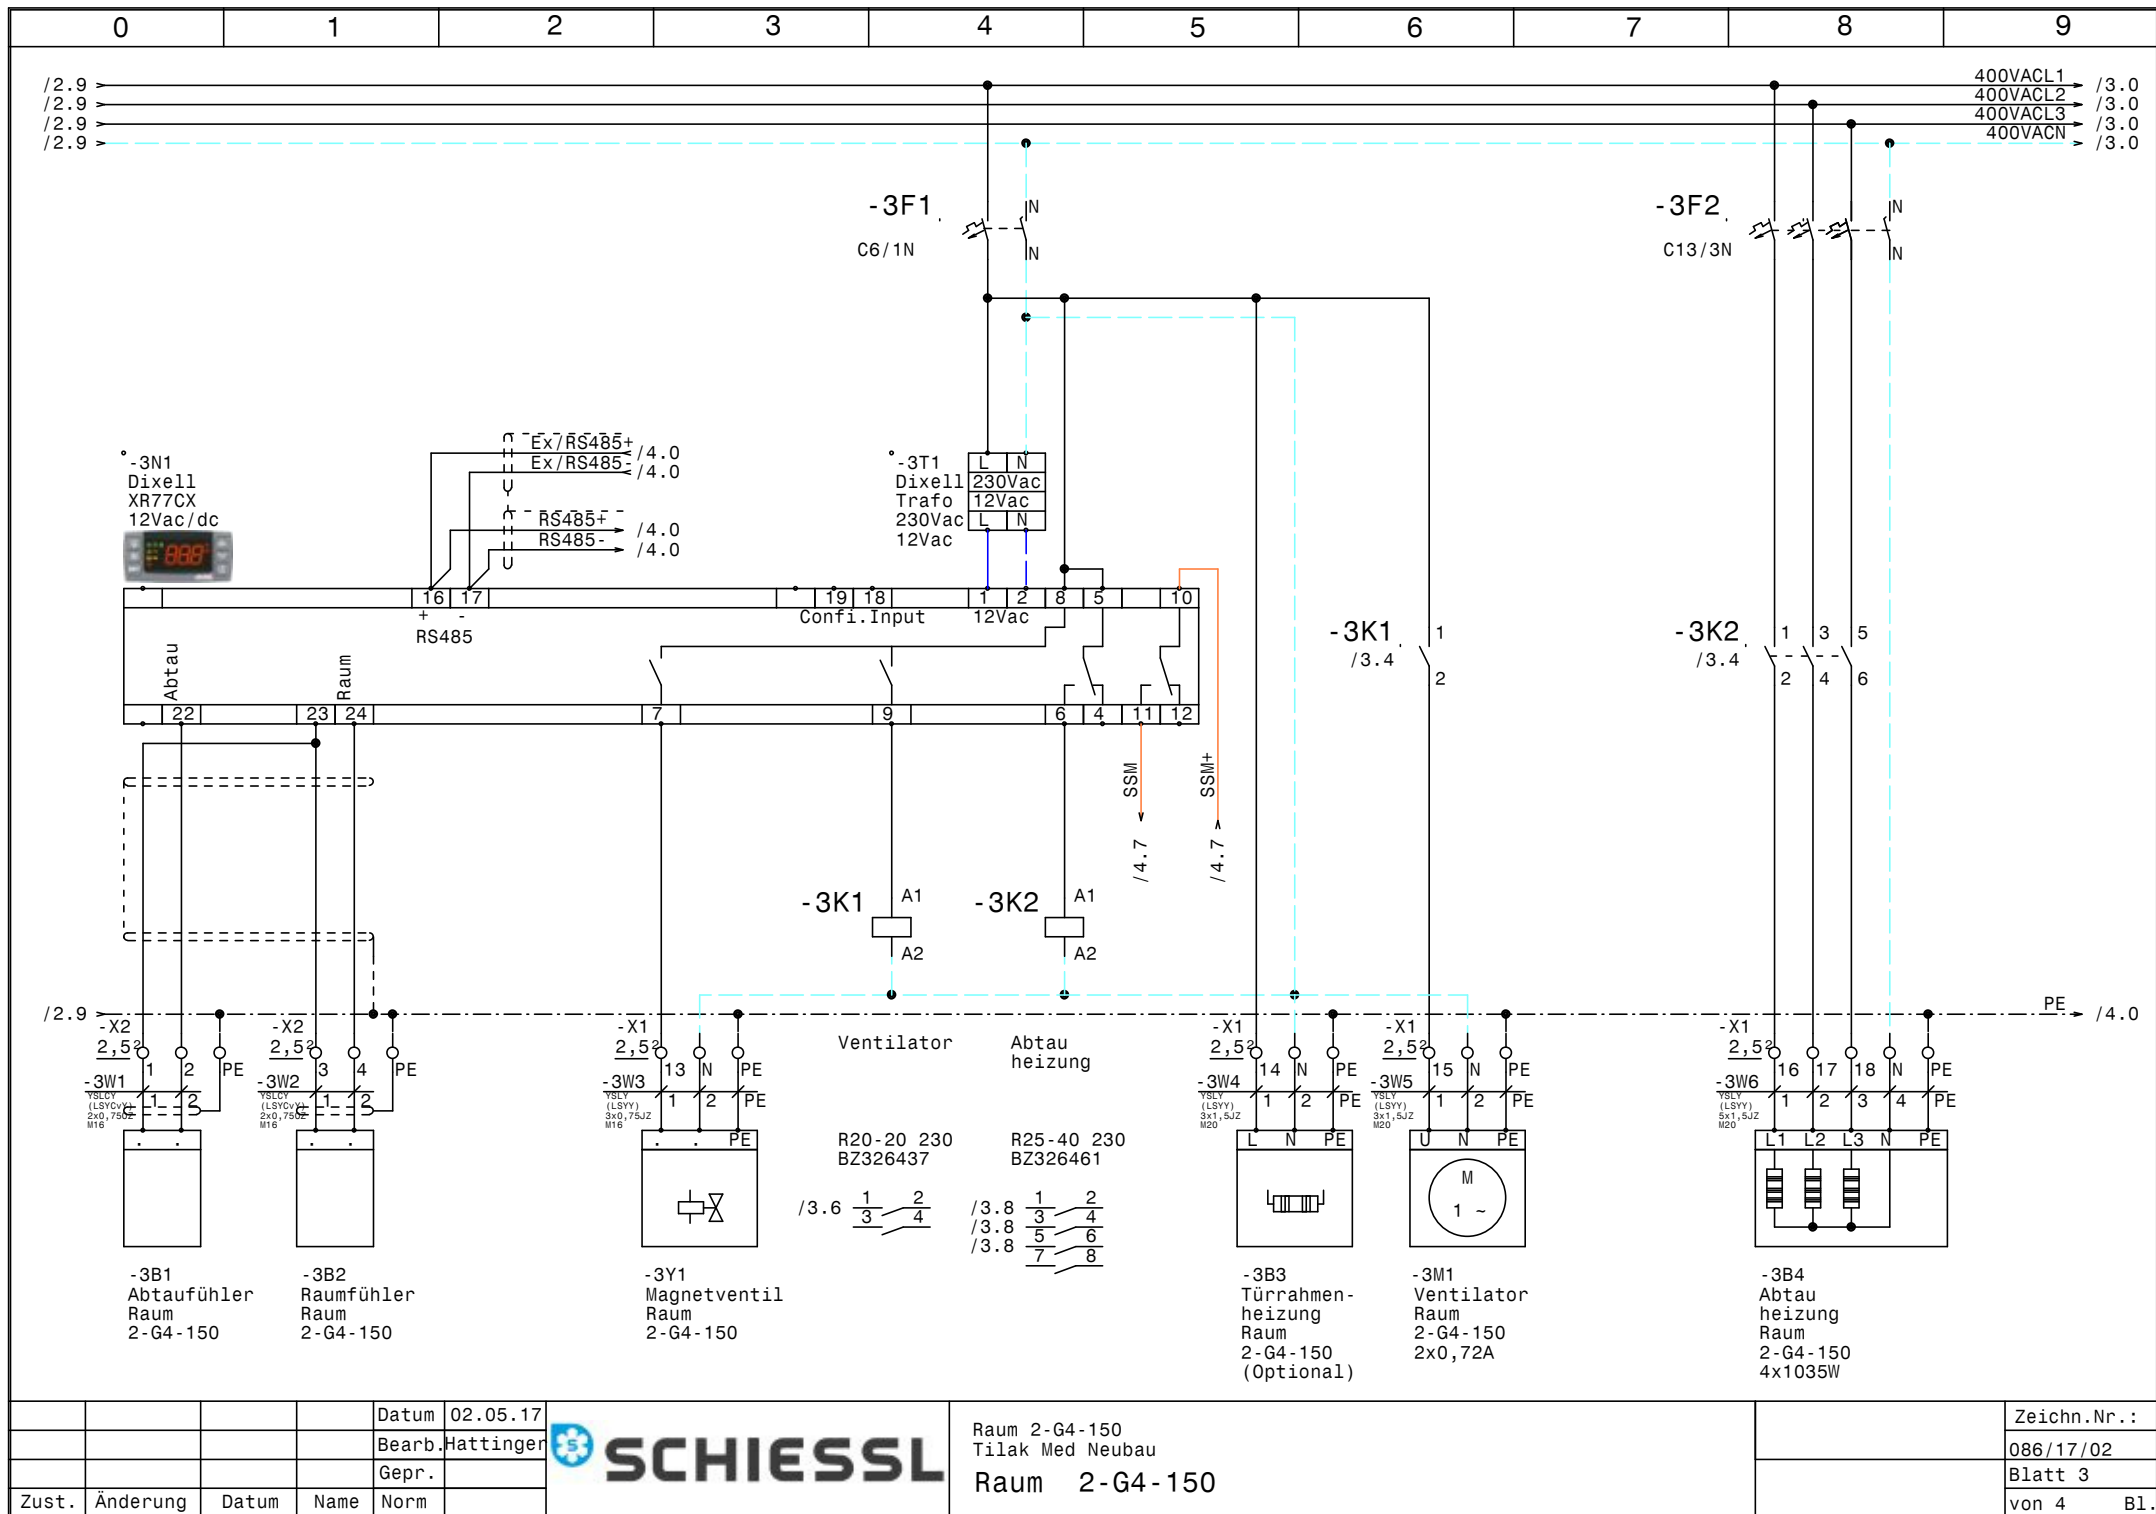

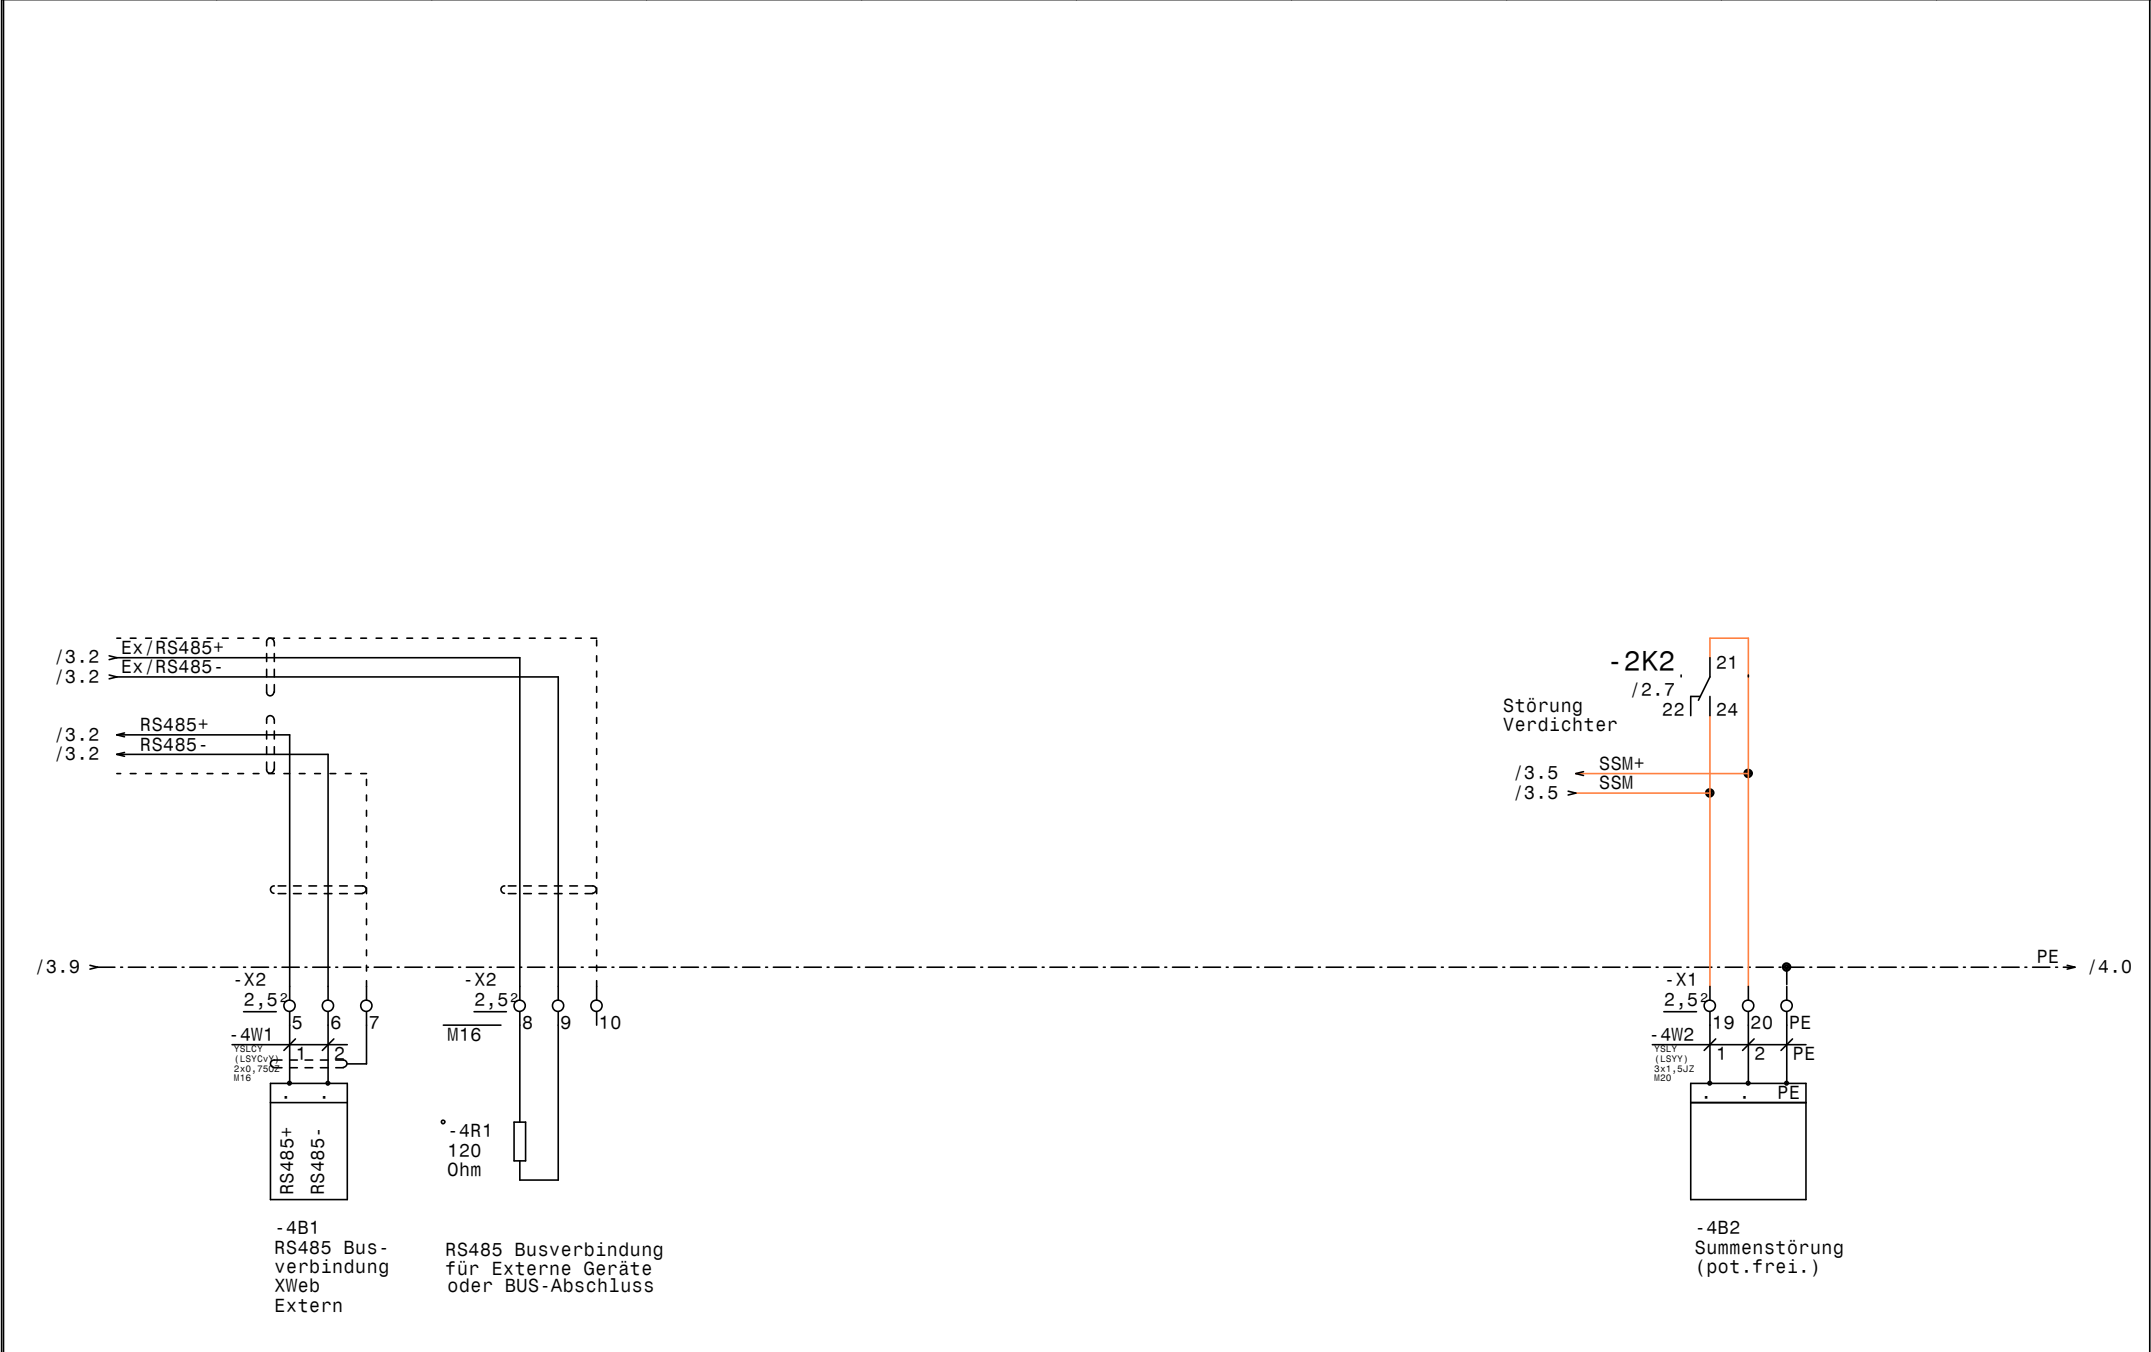

[illegible]

[illegible]