



Anlage: Wärmekammer 40°C Ivoclar FL-Schaan SKE31 -> XR70D Wärmekammer Bestand		__ ! ! A C H T U N G ! ! __ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																																																											
Firma: Schiessl Innsbruck																																																													
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG <table><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE:</td><td>270x340x110</td><td>(BxHxT)</td></tr><tr><td>SOCKEL:</td><td>-</td><td>(H)</td></tr><tr><td>LACKIERUNG:</td><td>RAL 7035</td><td></td></tr><tr><td>SCHUTZART:</td><td>IP54</td><td></td></tr><tr><td>SCHUTZMASSNAHME:</td><td>lt. EVU</td><td></td></tr><tr><td>BLINDSCHALTBILD:</td><td>nein</td><td>(BxH)</td></tr><tr><td>KABELEINFÜHRUNG:</td><td>unten</td><td></td></tr><tr><td>TÜRANSCHLAG:</td><td>-</td><td></td></tr></table>	SCHALTSCHRANKGRÖSSE:		270x340x110	(BxHxT)	SOCKEL:	-	(H)	LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZART:	IP54		SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	KABELEINFÜHRUNG:	unten		TÜRANSCHLAG:	-		VERDRAHTUNGSFARBEN <table><tr><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V:</td><td>_____</td><td>schwarz</td></tr><tr><td>NEUTRALLEITER:</td><td>_____</td><td>hellblau</td></tr><tr><td>SCHUTZLEITER:</td><td>_____</td><td>gelb/grün</td></tr><tr><td>STEUERSPANNUNG 230VAC:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ohne Trafo:</td><td>L/N _____</td><td>braun/hellblau</td></tr><tr><td>mit Trafo:</td><td>L/N _____</td><td>rot/weiß</td></tr><tr><td>STEUERSPANNUNG 0-24VAC:</td><td>L/N _____</td><td>blau/grau</td></tr><tr><td>STEUERSPANNUNG 0-24VDC:</td><td>+/- _____</td><td>blau/grau</td></tr><tr><td>GND, DDC:</td><td>_____</td><td>grau</td></tr><tr><td>MESSLEITUNGEN, FÜHLER:</td><td>_____</td><td>violett</td></tr><tr><td>POTENTIALFREIE LEITUNGEN:</td><td>_____</td><td>orange</td></tr><tr><td>FREMDSPANNUNG:</td><td>_____</td><td>orange</td></tr></table>	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	STEUERSPANNUNG 230VAC:			ohne Trafo:	L/N _____	braun/hellblau	mit Trafo:	L/N _____	rot/weiß	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N _____	blau/grau	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- _____	blau/grau	GND, DDC:	_____	grau	MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	_____	violett	POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____	orange	FREMDSPANNUNG:	_____
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	270x340x110	(BxHxT)																																																											
SOCKEL:	-	(H)																																																											
LACKIERUNG:	RAL 7035																																																												
SCHUTZART:	IP54																																																												
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU																																																												
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)																																																											
KABELEINFÜHRUNG:	unten																																																												
TÜRANSCHLAG:	-																																																												
HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz																																																											
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau																																																											
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün																																																											
STEUERSPANNUNG 230VAC:																																																													
ohne Trafo:	L/N _____	braun/hellblau																																																											
mit Trafo:	L/N _____	rot/weiß																																																											
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N _____	blau/grau																																																											
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- _____	blau/grau																																																											
GND, DDC:	_____	grau																																																											
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	_____	violett																																																											
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____	orange																																																											
FREMDSPANNUNG:	_____	orange																																																											

Blattverzeichnis		
000	Deckblatt	
001	Netzanschluß	
002	Regelung	

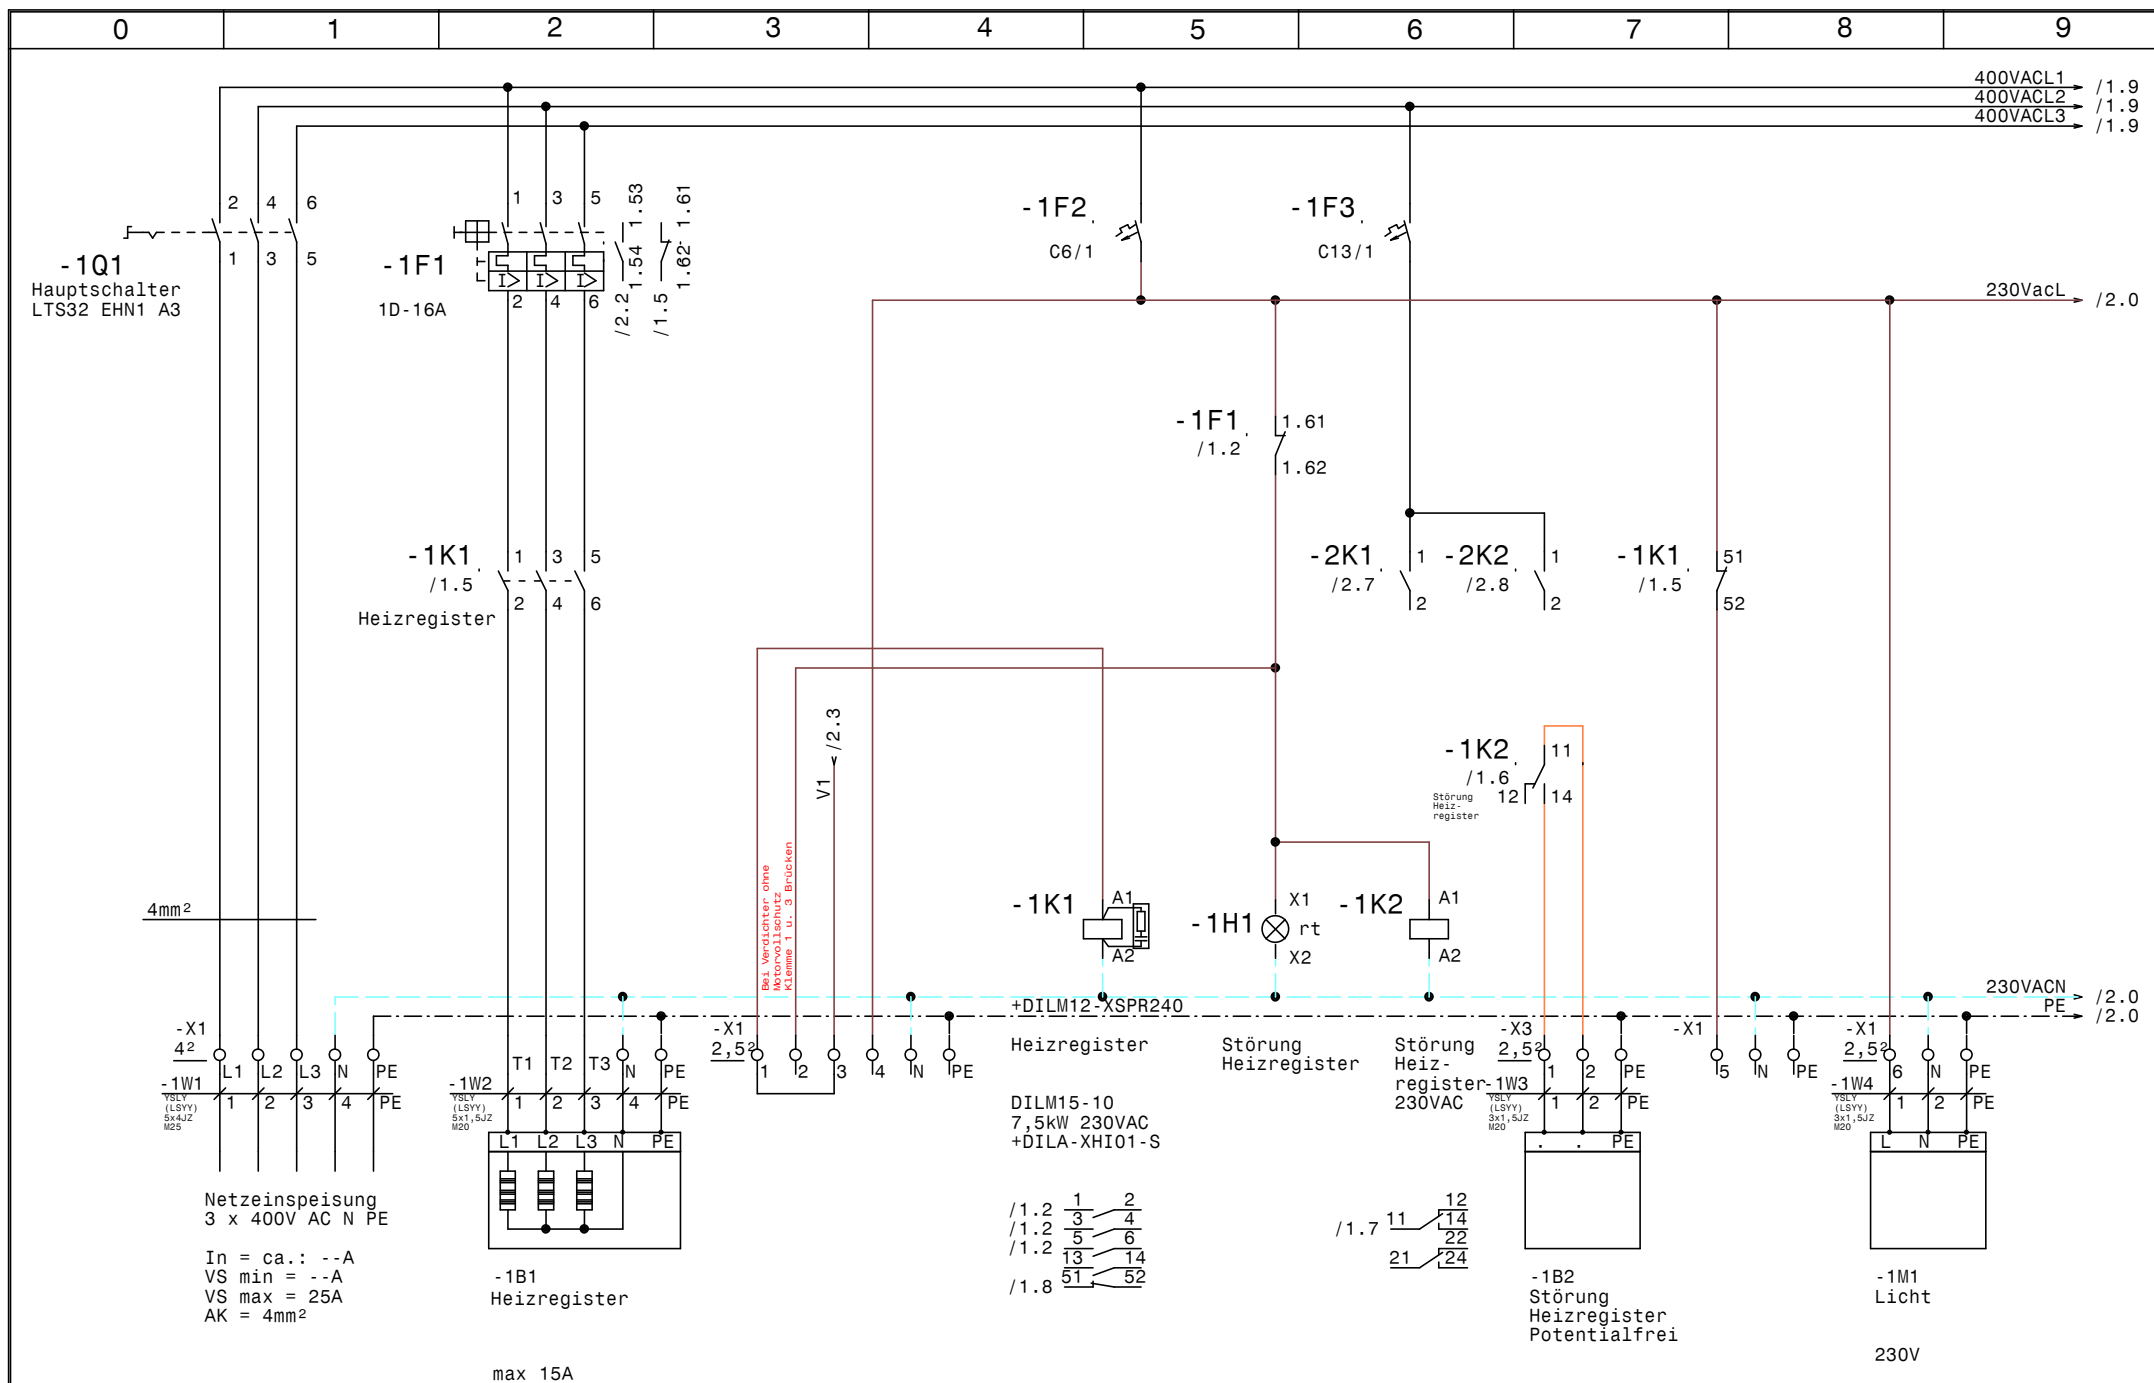

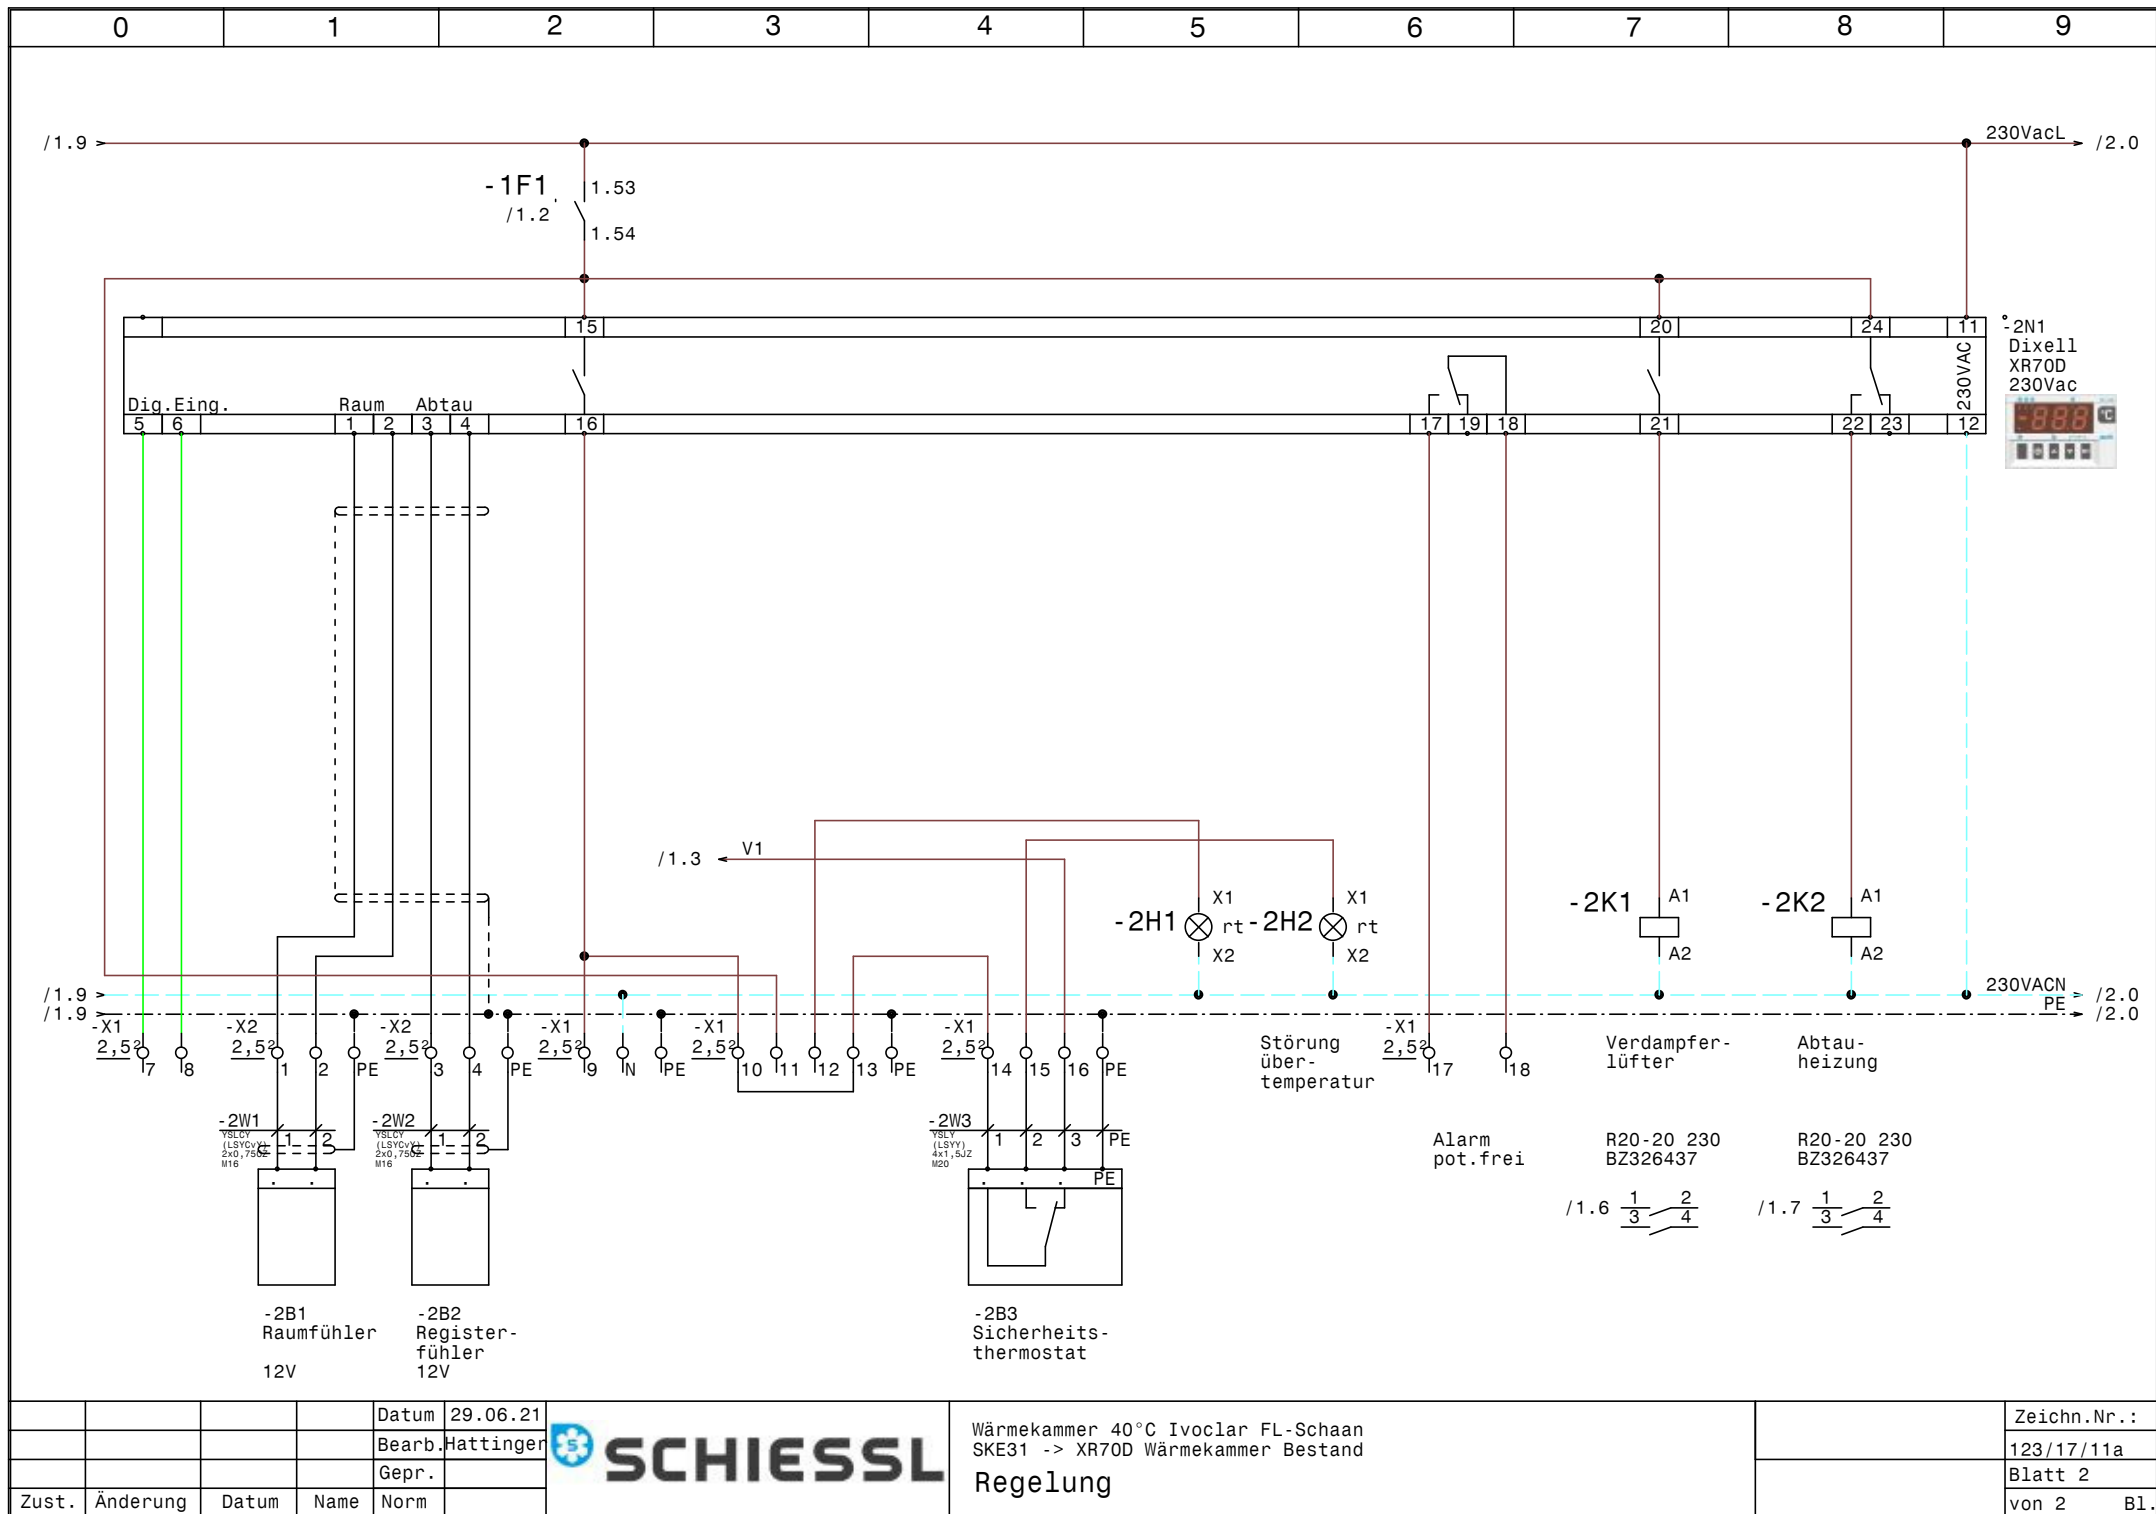

			Datum	29.06.21
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Wärmekammer 40°C Ivoclar FL-Schaan
SKE31 -> XR70D Wärmekammer Bestand
Regelung

Zeichn.Nr.:	
123/17/11a	
Blatt 2	
von 2	B1.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9					
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2		-1B1				-1W2				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Heizregister							
3		-1B2				-1W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Störung Heizregister Potentialfrei							
4		-1M1				-1W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Licht							
5		-2B1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler							
6		-2B2				-2W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Registerfühler							
7		-2B3				-2W3				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Sicherheitsthermostat							

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XR70D 230Vac						-2N1							
1		270x340x110				Wandschrank IP 55						-0N1							
1		C13/1				Sicherungsautomaten						-1F3							
1		C6/1				Sicherungsautomaten						-1F2							
1		DILA-XHI01-S				Hilfsschalterbaustein													
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-1N1							
1		DILM15-10(230V50HZ)				Schütz						-1K1							
10		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X3, -X1							
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
24		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1, -X3							
1		Klemme 4 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 4 grau				Klemme L						-X1							
1		LTS32 EHN1 A3				Hauptschalter						-1Q1							
2		M16				Kabelverschraubung						-2W2, -2W1							
4		M20				Kabelverschraubung						-1W4, -1W2, -1W3, -2W3							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
1		PKZMO-16				Motorschutzschalter						-1F1							
2		R20-20_230				Kleinschütz						-2K1, -2K2							
1		Relais2polig230VAC				Miniatur - Relais 2polig						-1K2							
3		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H1, -1H1, -2H2							
1		Sockel 2polig				Sockel für Minitur Relais 2polig													