

Anlage:

2JES-07Y-40S FU+5.5/12 XR60XC

NK-Anlage Kammer Z

Firma:

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

600x600x300
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

schwarz

hellblau

gelb/grün

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

L/N


L/N

L/N

+/-

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühlstellenregler XR60CX
001 Netzanschluß	003 Steuerung FU	

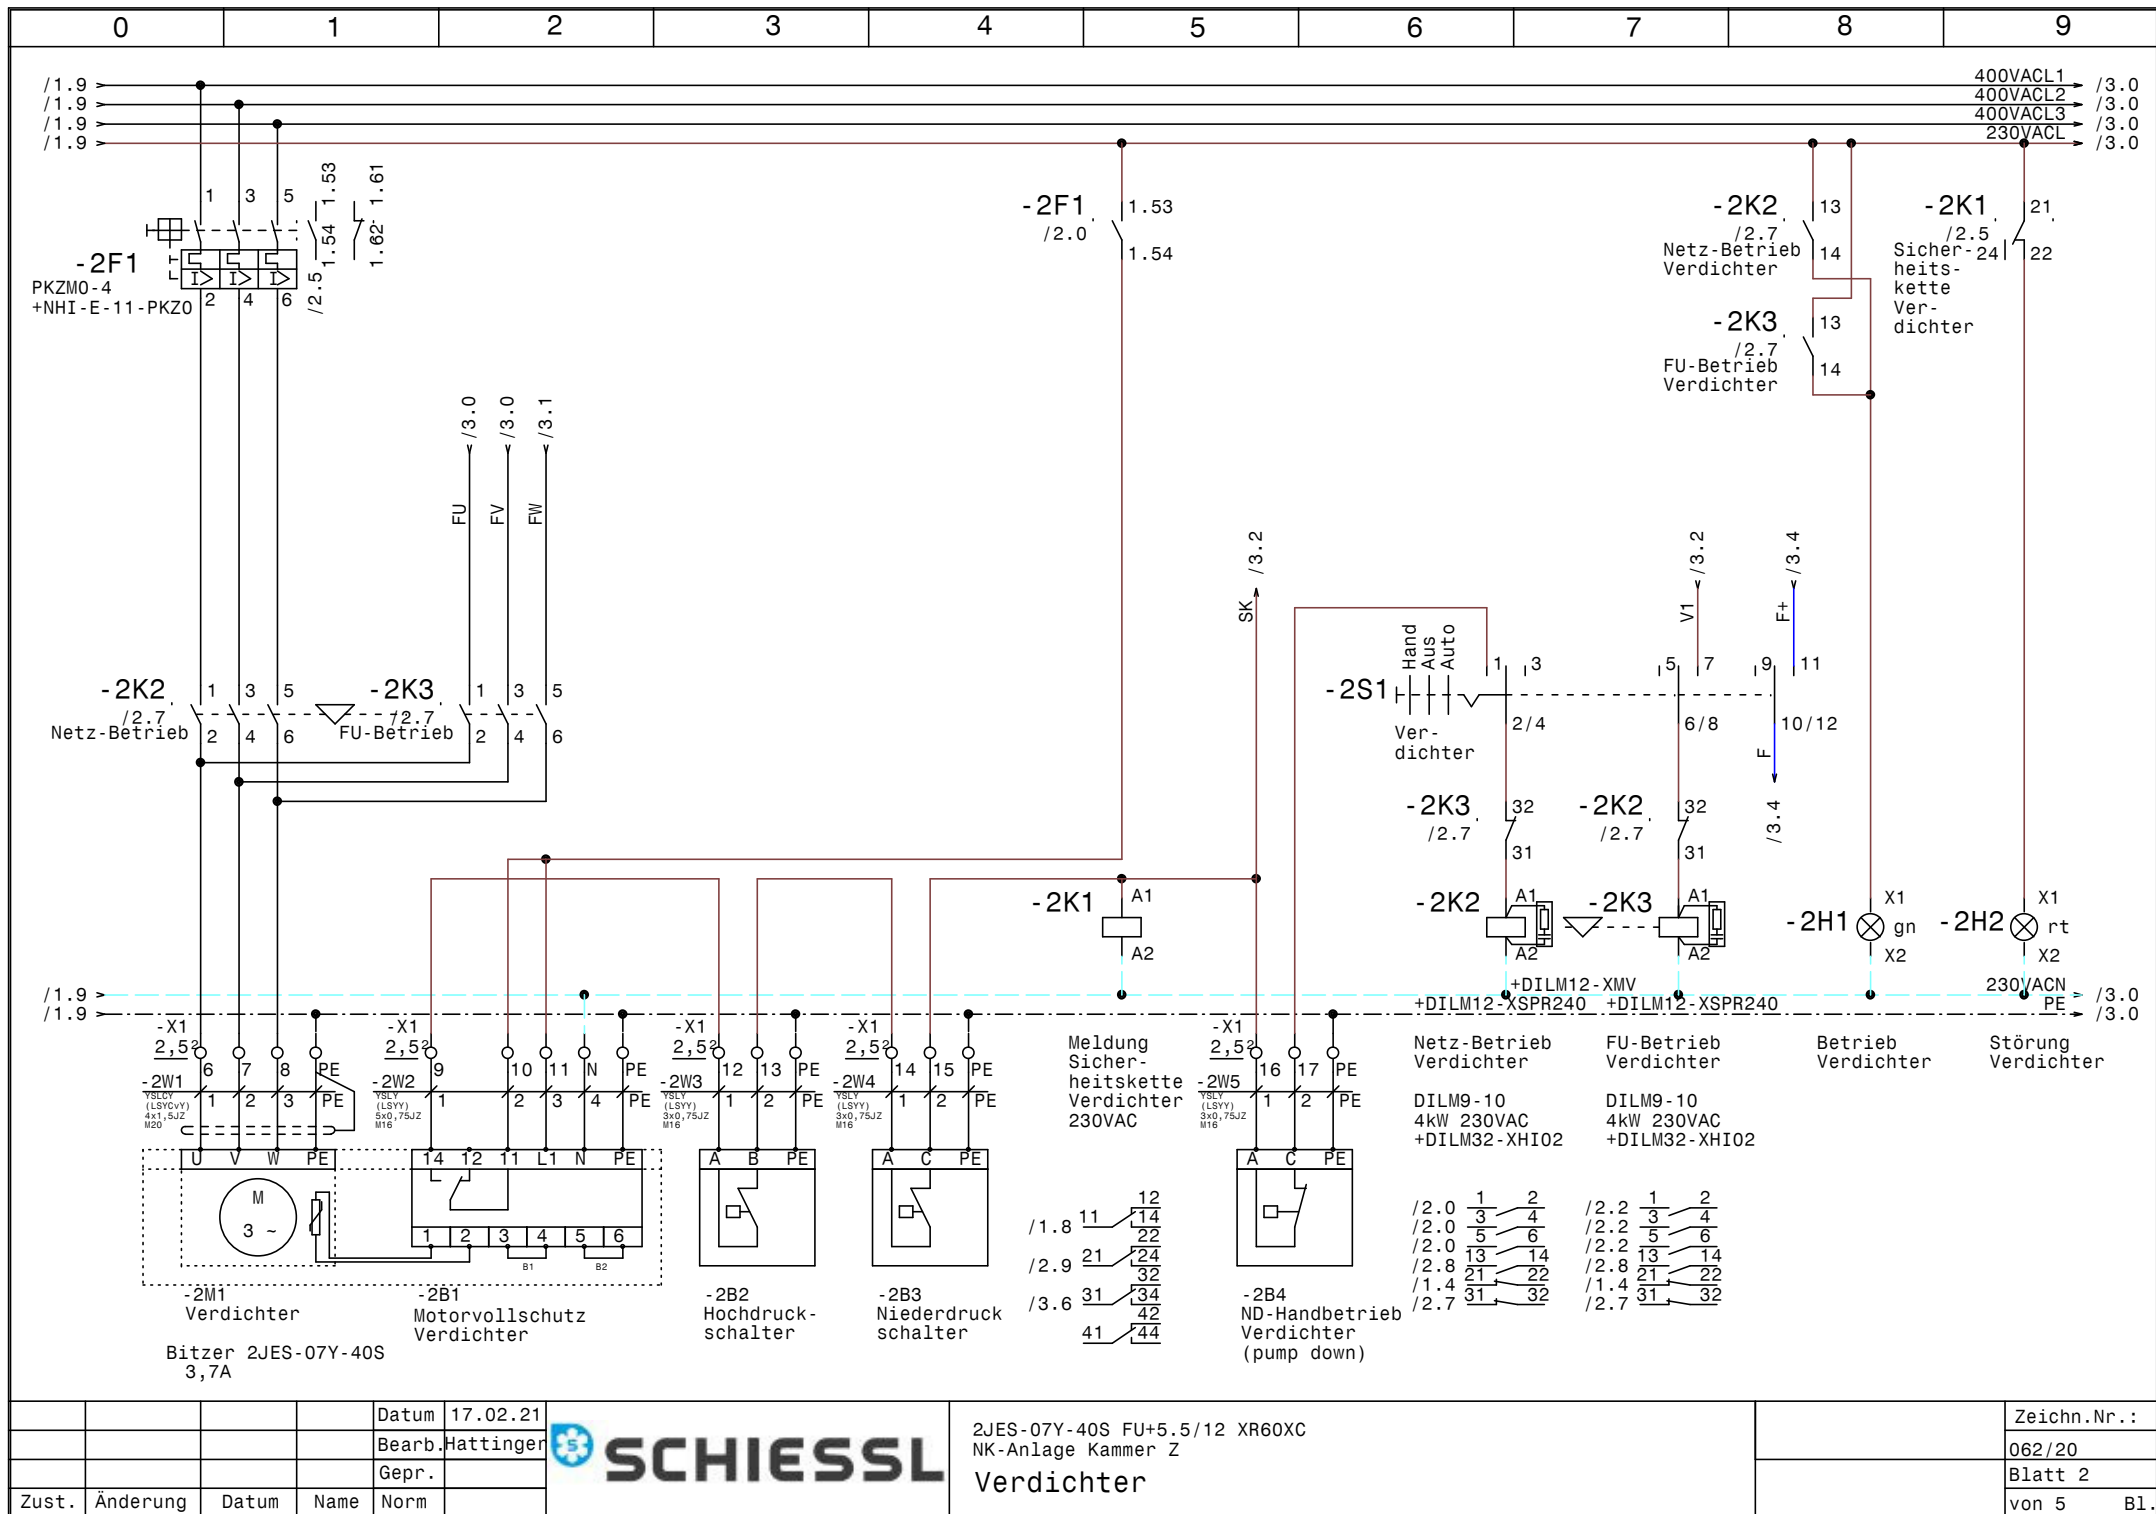


			Datum	17.02.21
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



2JES-07Y-40S FU+5.5/12 XR60XC
NK-Anlage Kammer Z
Verdichter

Zeichn.Nr.:	062/20
Blatt 2	von 5 Bl.

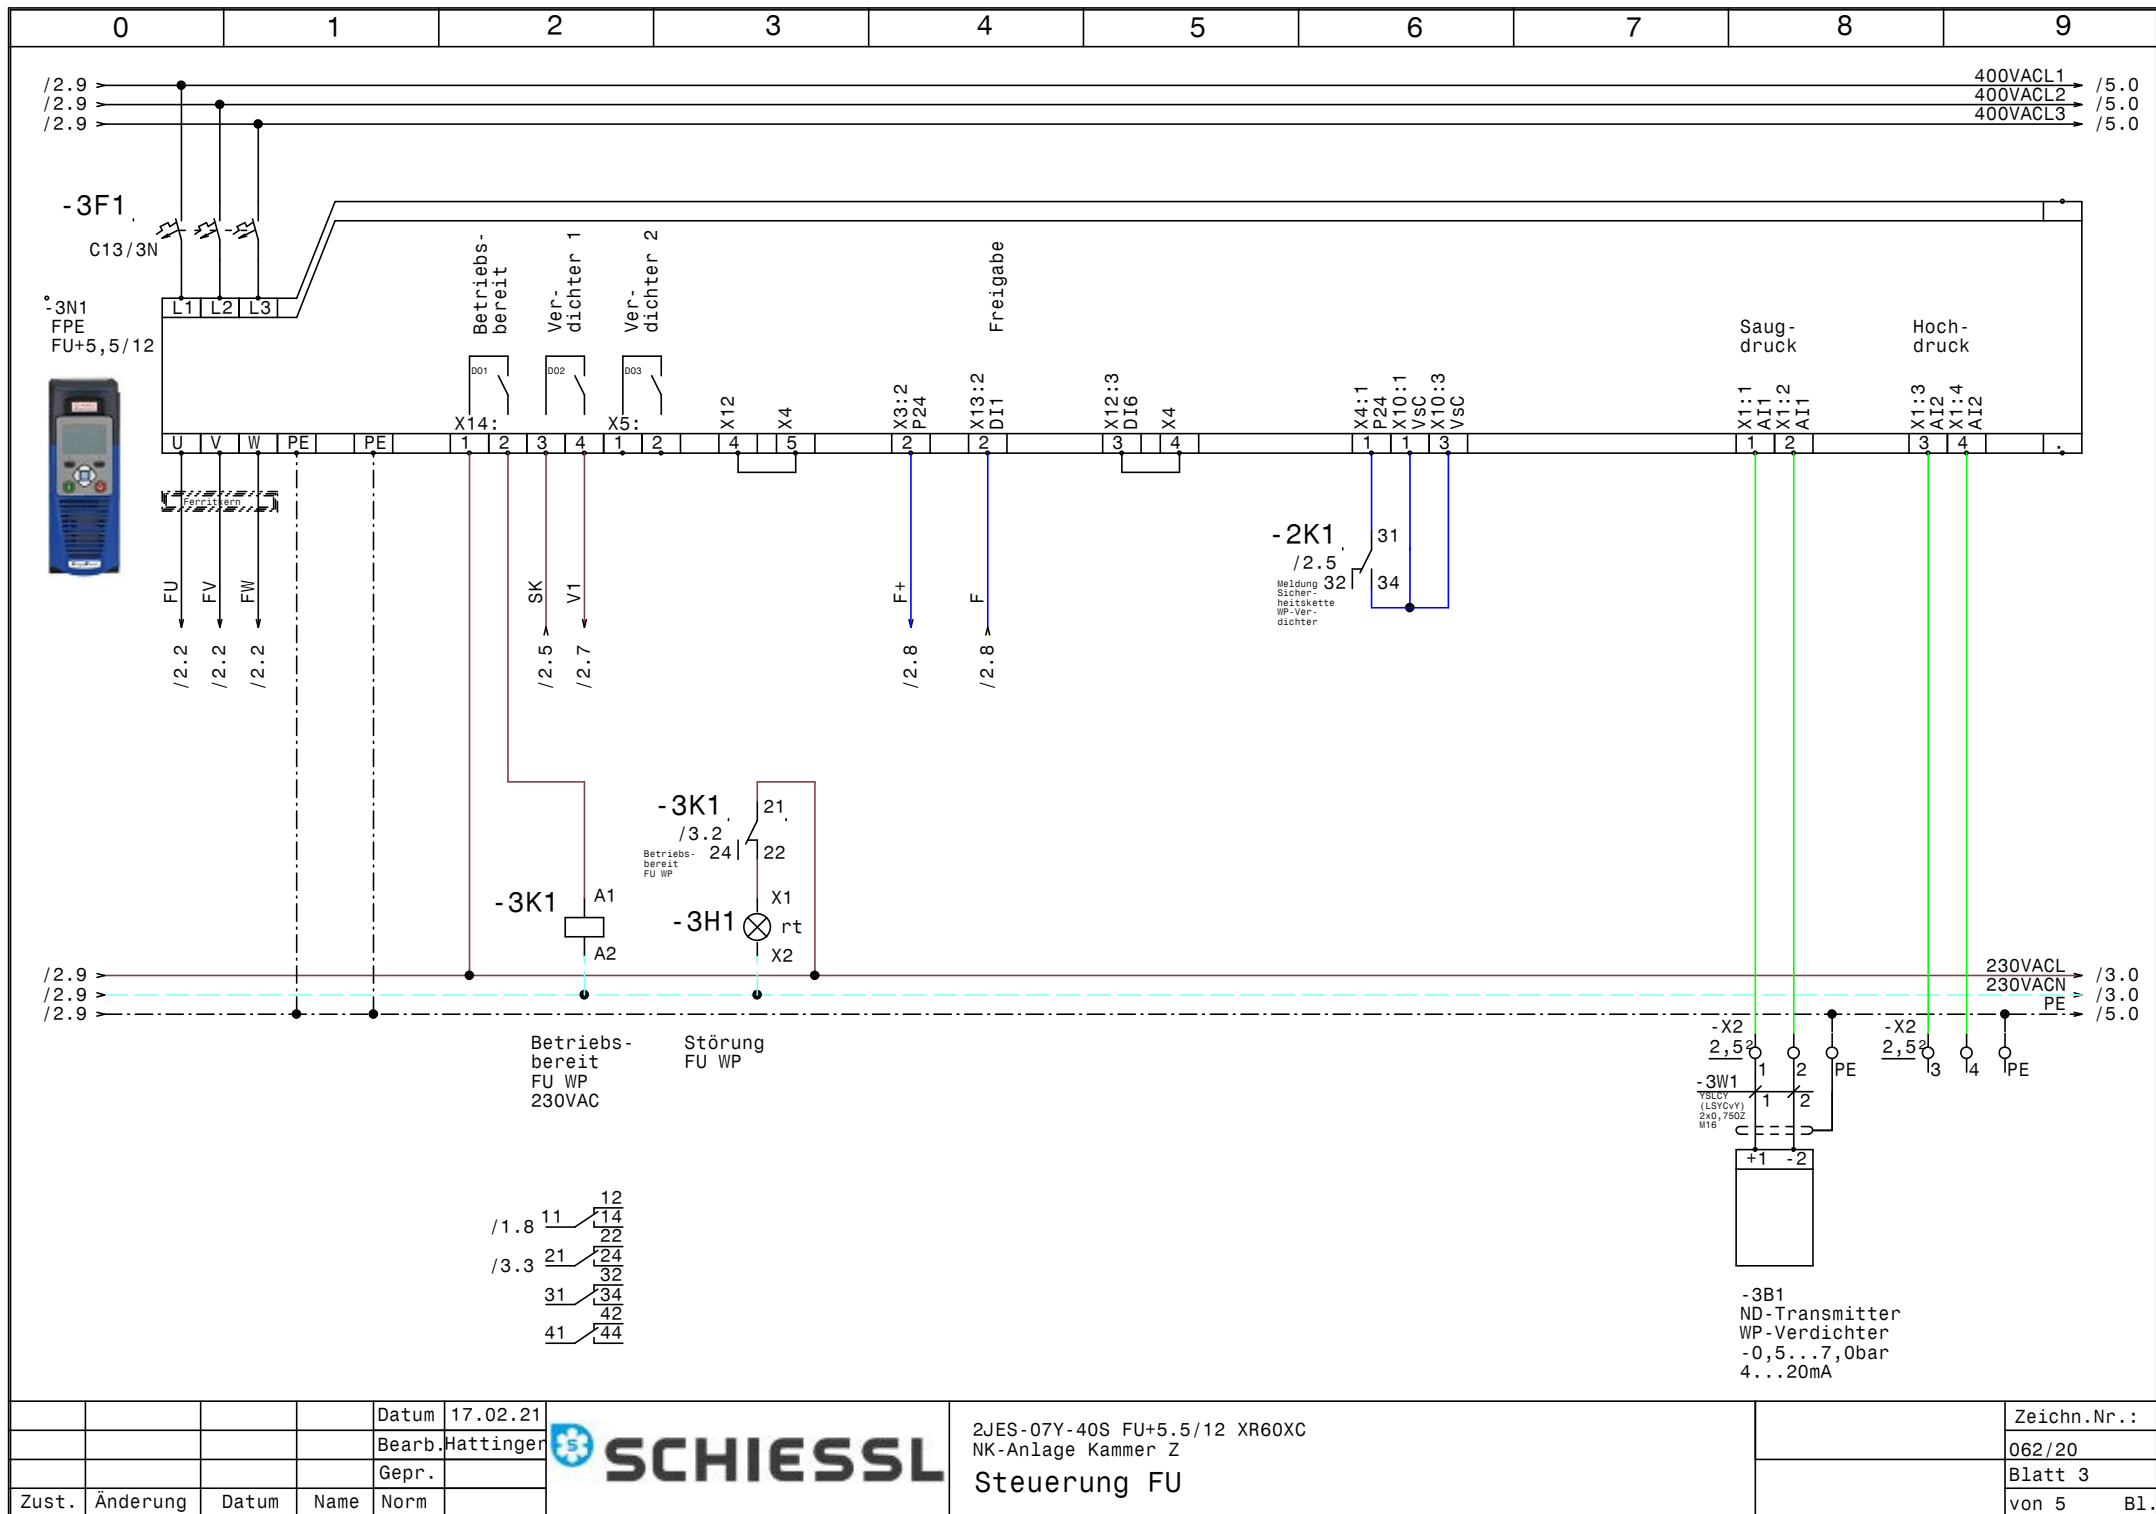


				Datum	17.02.21
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



2JES-07Y-40S FU+5.5/12 XR60XC
NK-Anlage Kammer Z
Steuerung FU

Zeichn.Nr.:	062/20
Blatt 3	von 5
	B1.

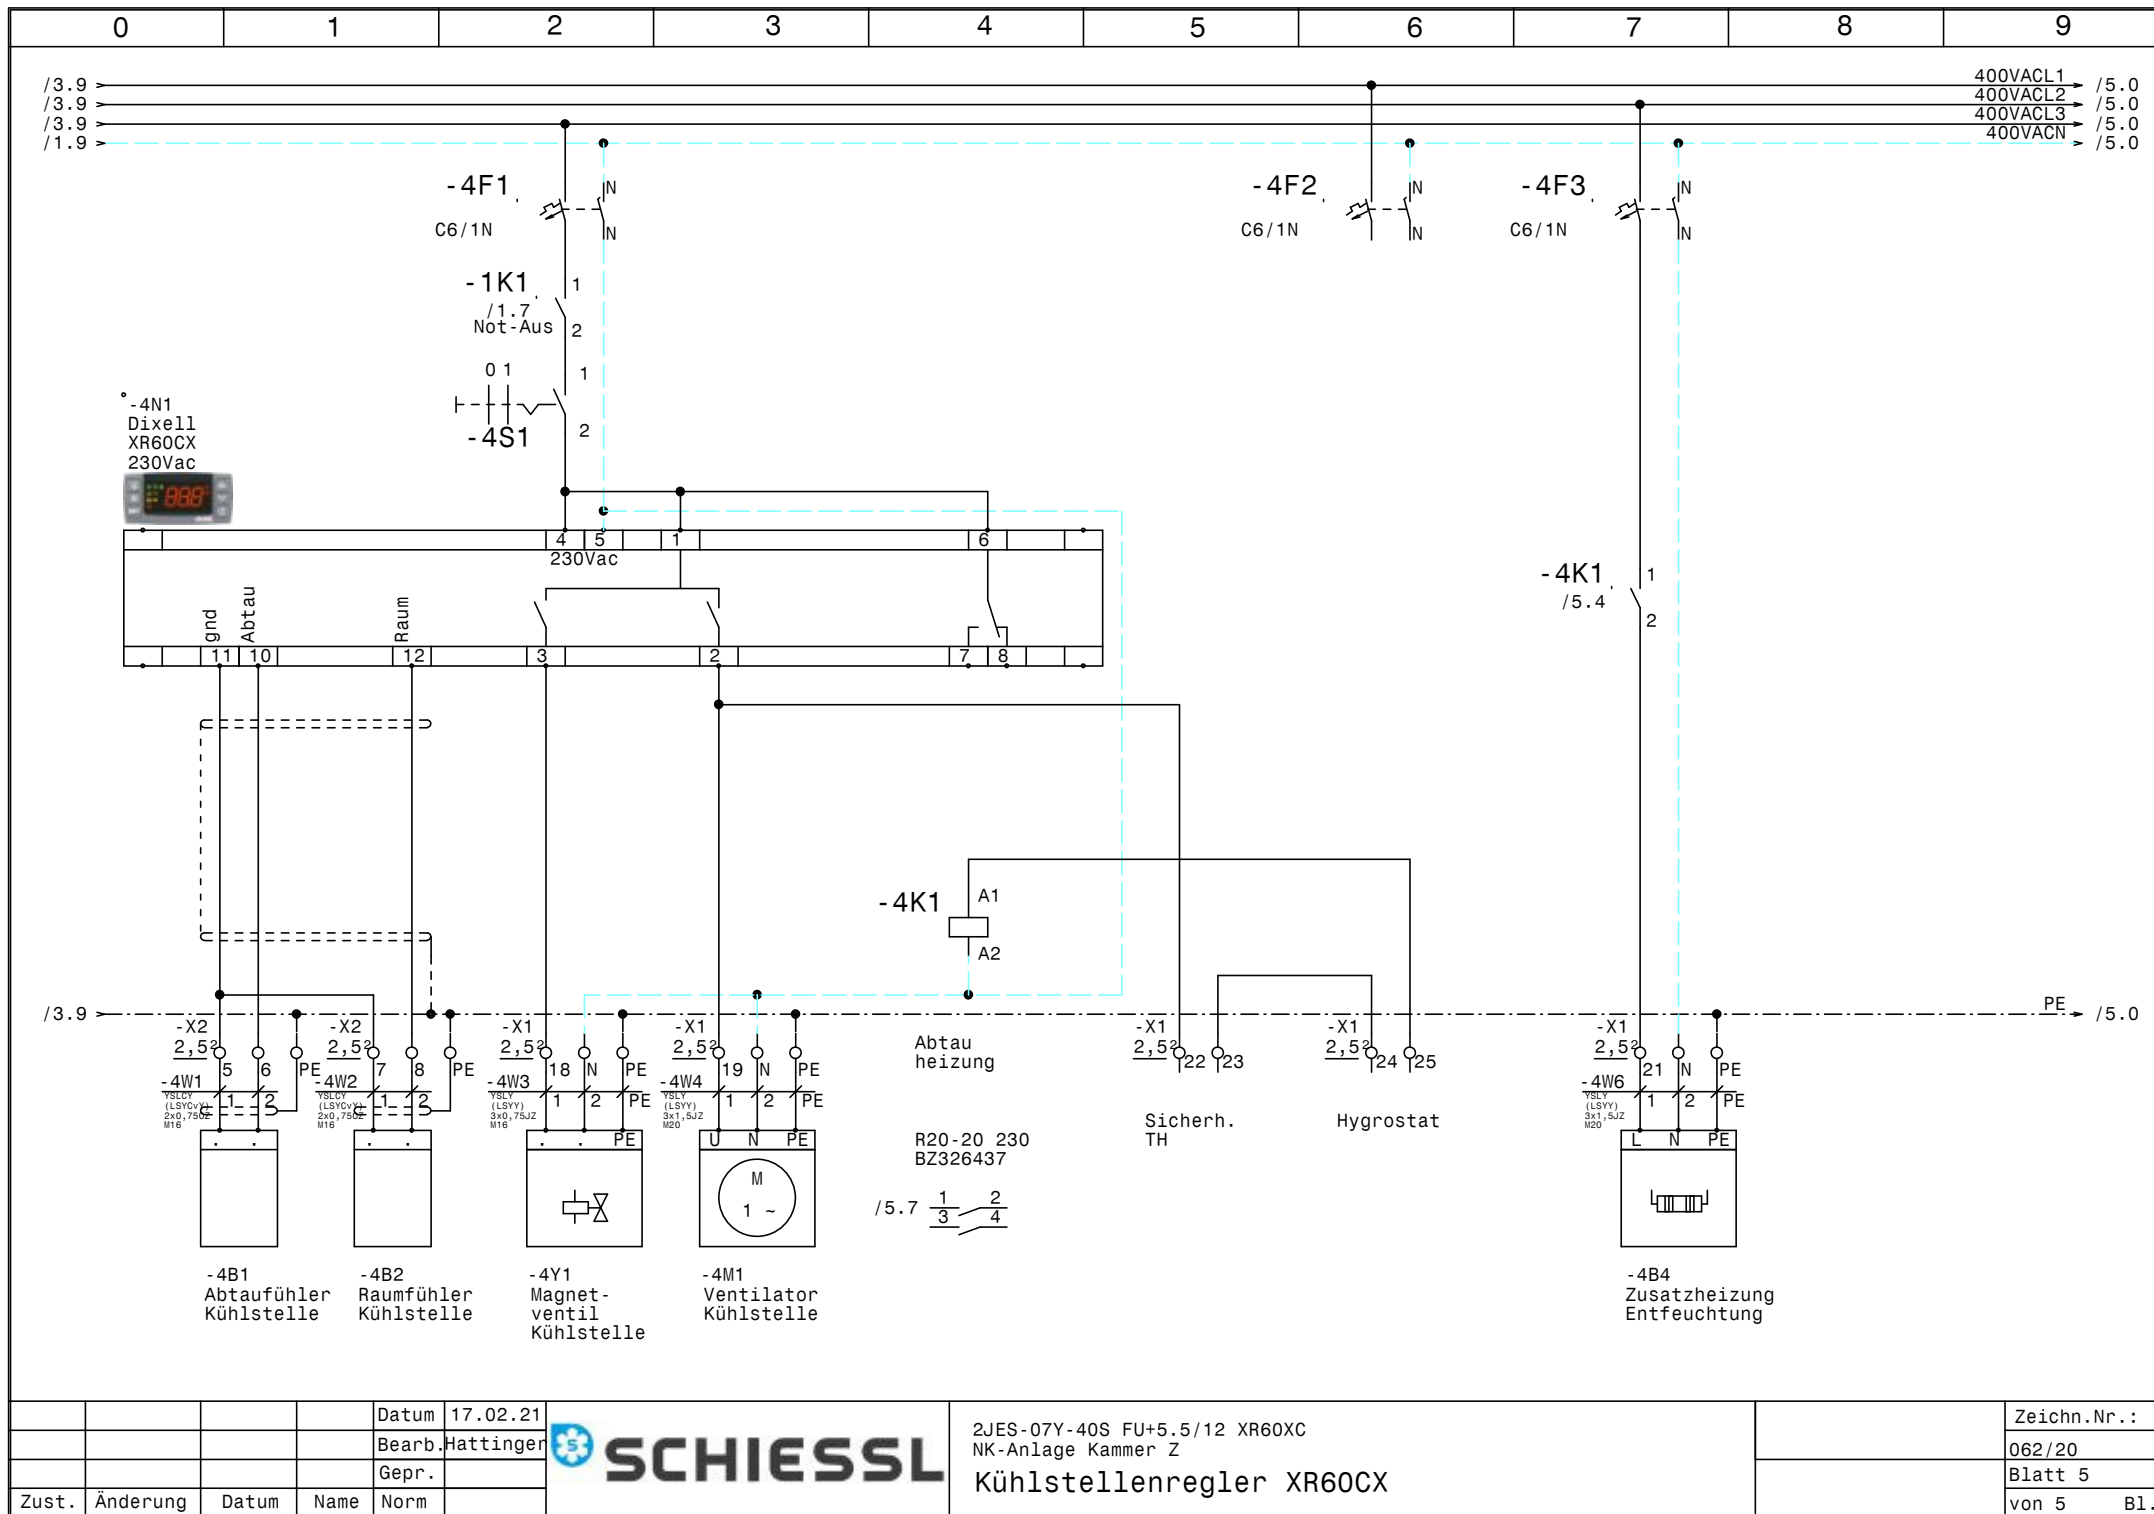

				Datum	17.02.21
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



2JES-07Y-40S FU+5.5/12 XR60XC
 NK-Anlage Kammer Z
 Kühlstellenregler XR60CX

	Zeichn.Nr.:
	062/20
	Blatt 5
	von 5 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
1						Ausschalter 1pol. 0-1					-4S1								
1						Dixell XR60CX 230Vac					-4N1								
1						Thermostat					-1P1								
1						Schaltschrankventilator					-1M1								
1						FU					-3N1								
1	C13/3N					Sicherungsautomaten					-3F1								
5	C6/1N					Sicherungsautomaten					-4F1, -1F1, -4F3, -4F2, -1F2								
1	DILM12-XMV					Mechanische Verriegelung					-2N2								
2	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N3, -2N1								
2	DILM32-XHI02					Hilfsschalterbaustein													
2	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2, -2K3								
15	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X2, -X1, -X1								
1	EK 6 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
5	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1, -X1								
32	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X1, -X2								
1	Klemme 6 blau					Klemme N					-X1								
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-2S1								
11	M16					Kabelverschraubung					-1W2, -1W3, -1W4, -2W2, -3W1, -2W5								
											-4W3, -2W4, -2W3, -4W2, -4W1								
3	M20					Kabelverschraubung					-2W1, -4W6, -4W4								
1	M25					Kabelverschraubung					-1W1								
1	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter													
1	NLT80/3V/Z33					Hauptschalter					-1Q1								
1	PKZMO-4					Motorschutzschalter					-2F1								
2	R20-20_230					Kleinschütz					-1K1, -4K1								
2	Relais4polig230VAC					Miniatur - Relais 4polig					-2K1, -3K1								
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1								
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-3H1, -2H2								
2	Sockel 4polig					Sockel für Minitur Relais 4polig													
1	WS600x600x300					Wandschrank IP 55					-0N1								
				Datum	17.02.21	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf					2JES-07Y-40S FU+5.5/12 XR60XC NK-Anlage Kammer Z Materialliste					Zeichn.Nr.: 062/20 Blatt 1 von 1 Bl.			
			Bearb.	Hattinger F.															
			Gepr.																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm															