

Anlage:

Novartis Werk Schaftenau Bau 545 Kühlraum R159

Anlage 2 Temperaturbereich + 5°C (+2 bis +8°C)

Firma:

Herold

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

800x800x300

(BxHxT)

SOCKEL:

-

(H)

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

(BxH)

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

links

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

braun/hellblau

mit Trafo:

L/N

rot/rot-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

blau/blau-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

blau/blau-weiß

GND, DDC:

blau-weiß

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

grün

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

orange


FREMDSPANNUNG:

orange


Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Steuerung FU	004	Meldungen u. Freigaben
001	Netzanschluß	003	Kühlstellenregler XR77CX		

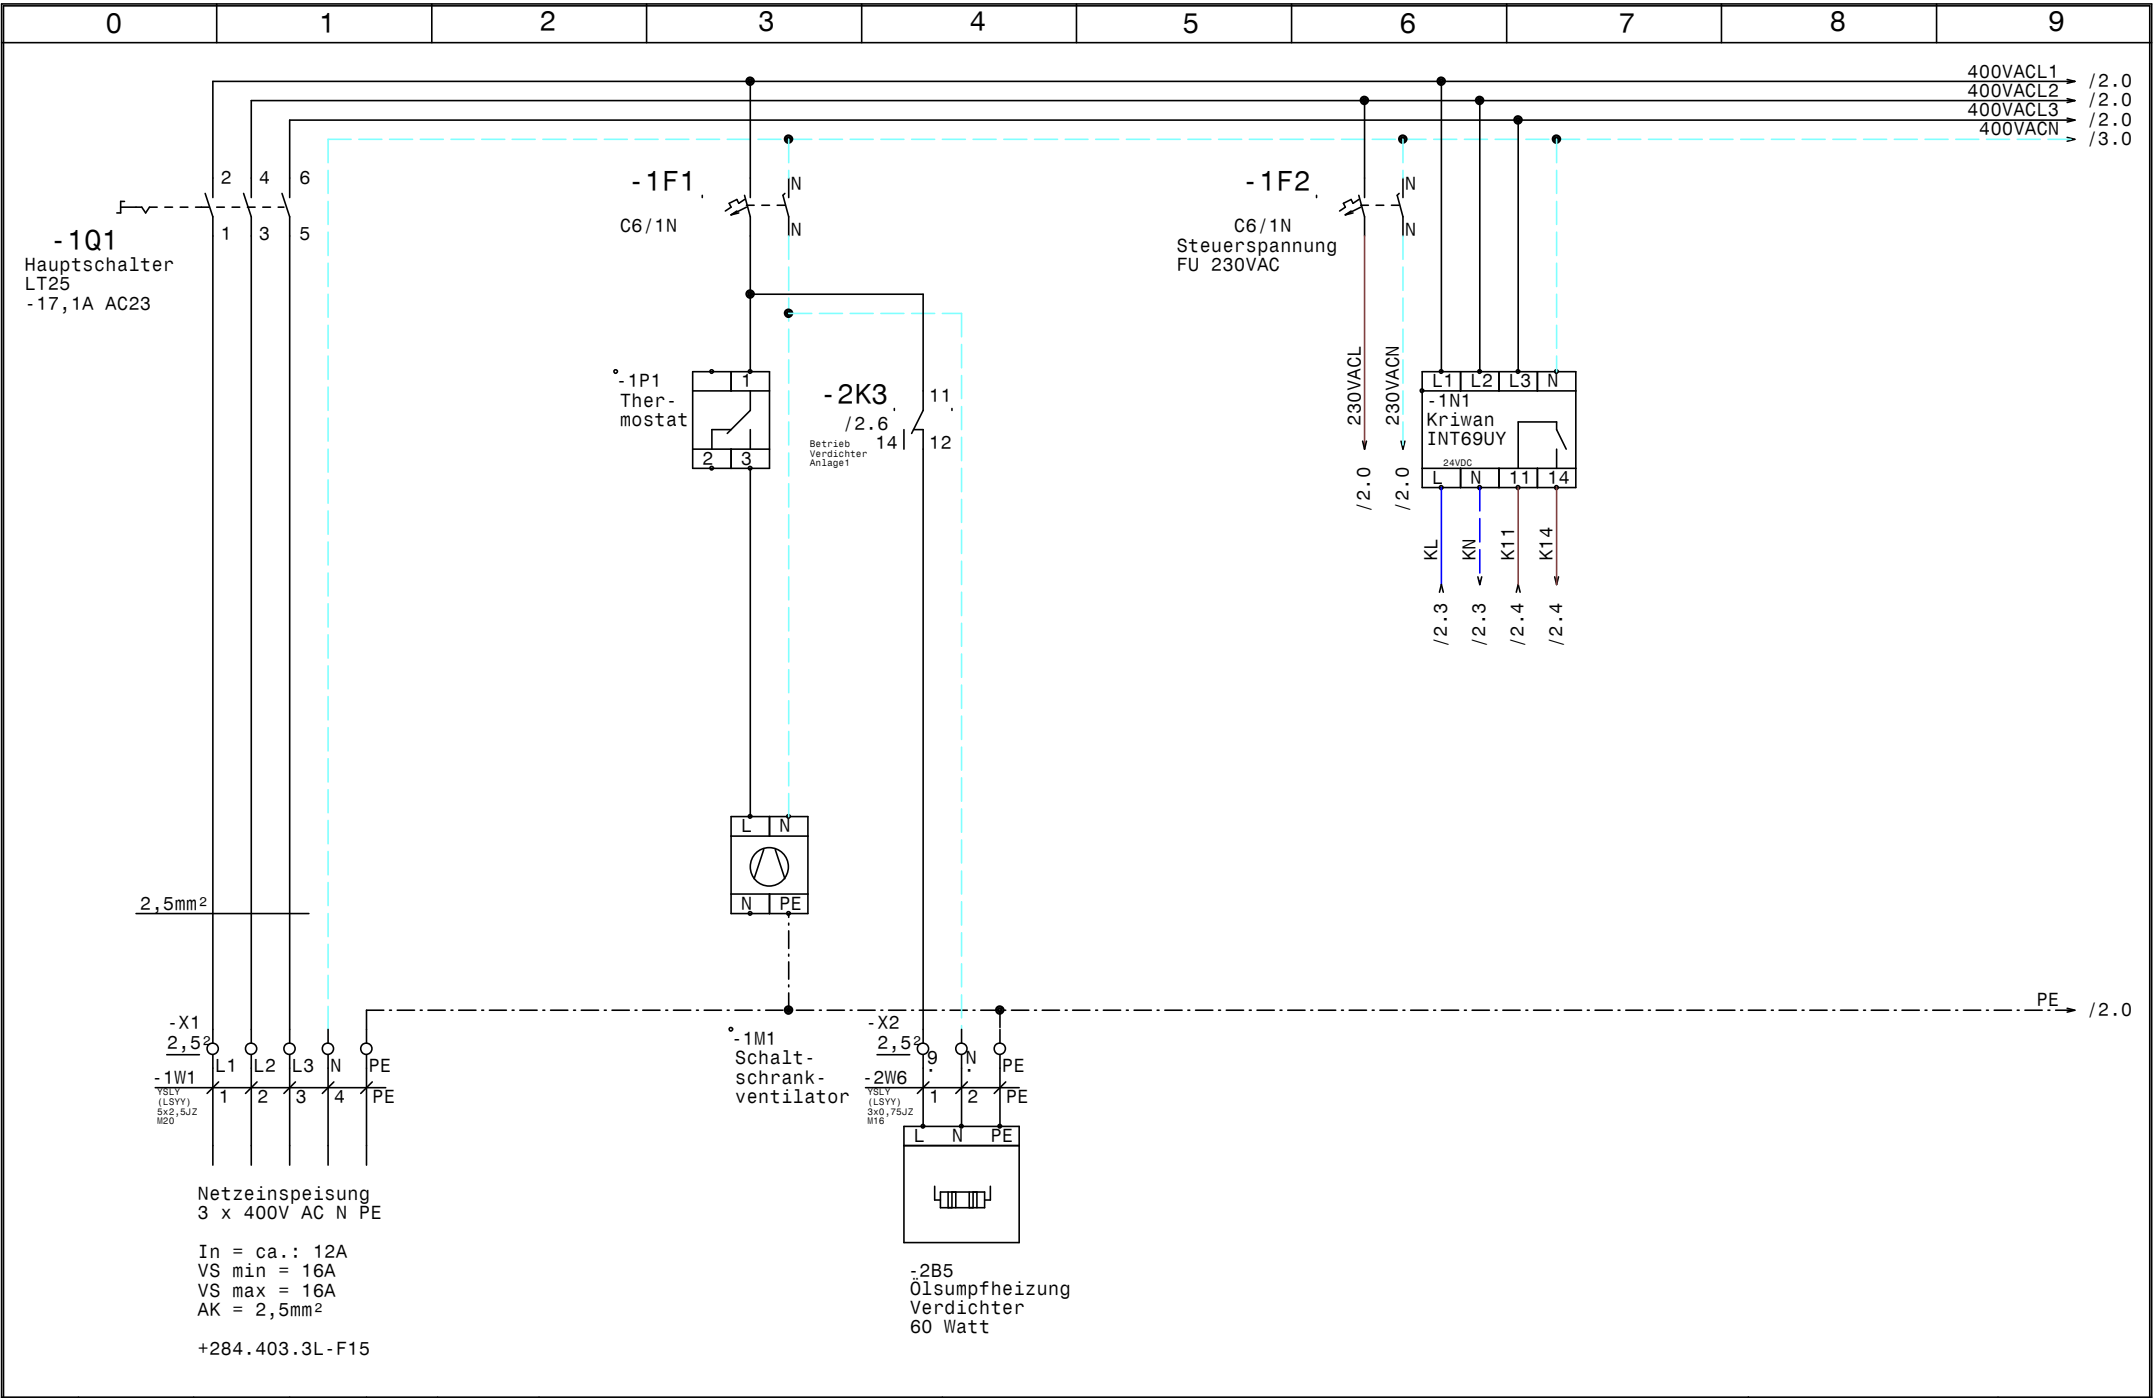


				Datum	30.06.21		Novartis Werk Schafftenau Bau 545 Kühlraum R159 Anlage 2 Temperaturbereich + 5°C (+2 bis +8°C) Netzanschluß				Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger						092/20/04
				Gepr.							Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 4	B1.

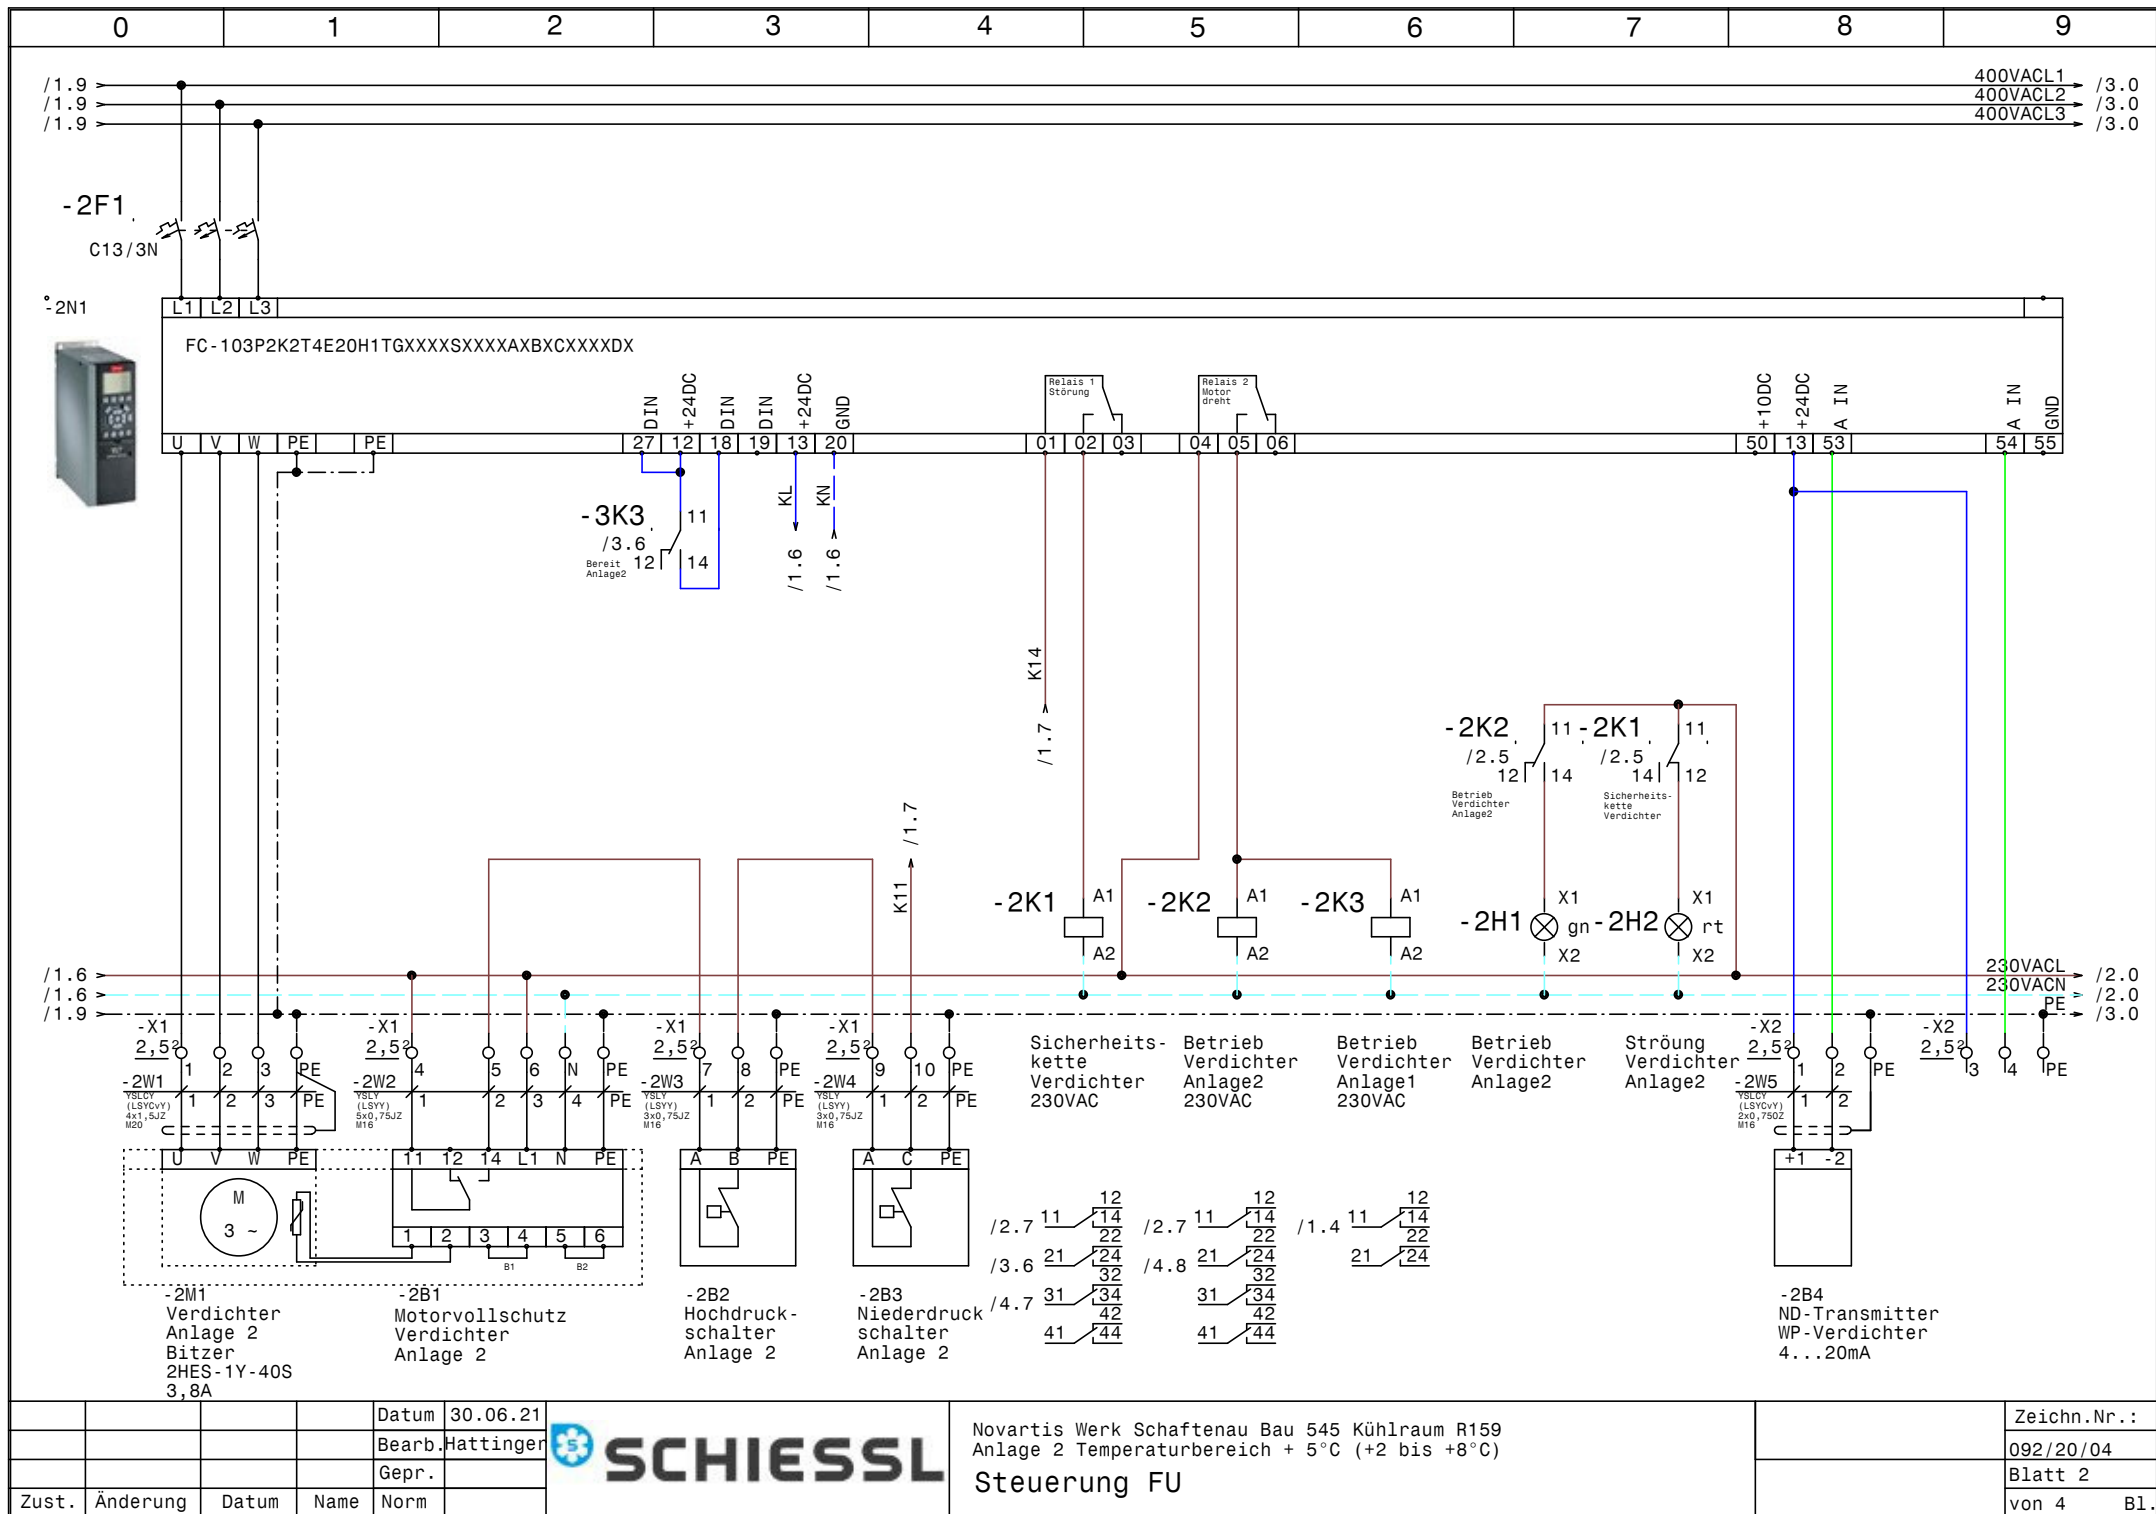

			Datum	30.06.21
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Novartis Werk Schafftenau Bau 545 Kühlraum R159 Anlage 2 Temperaturbereich + 5°C (+2 bis +8°C) Steuerung FU	Zeichn.Nr.: 092/20/04 Blatt 2 von 4 B1.
---	--

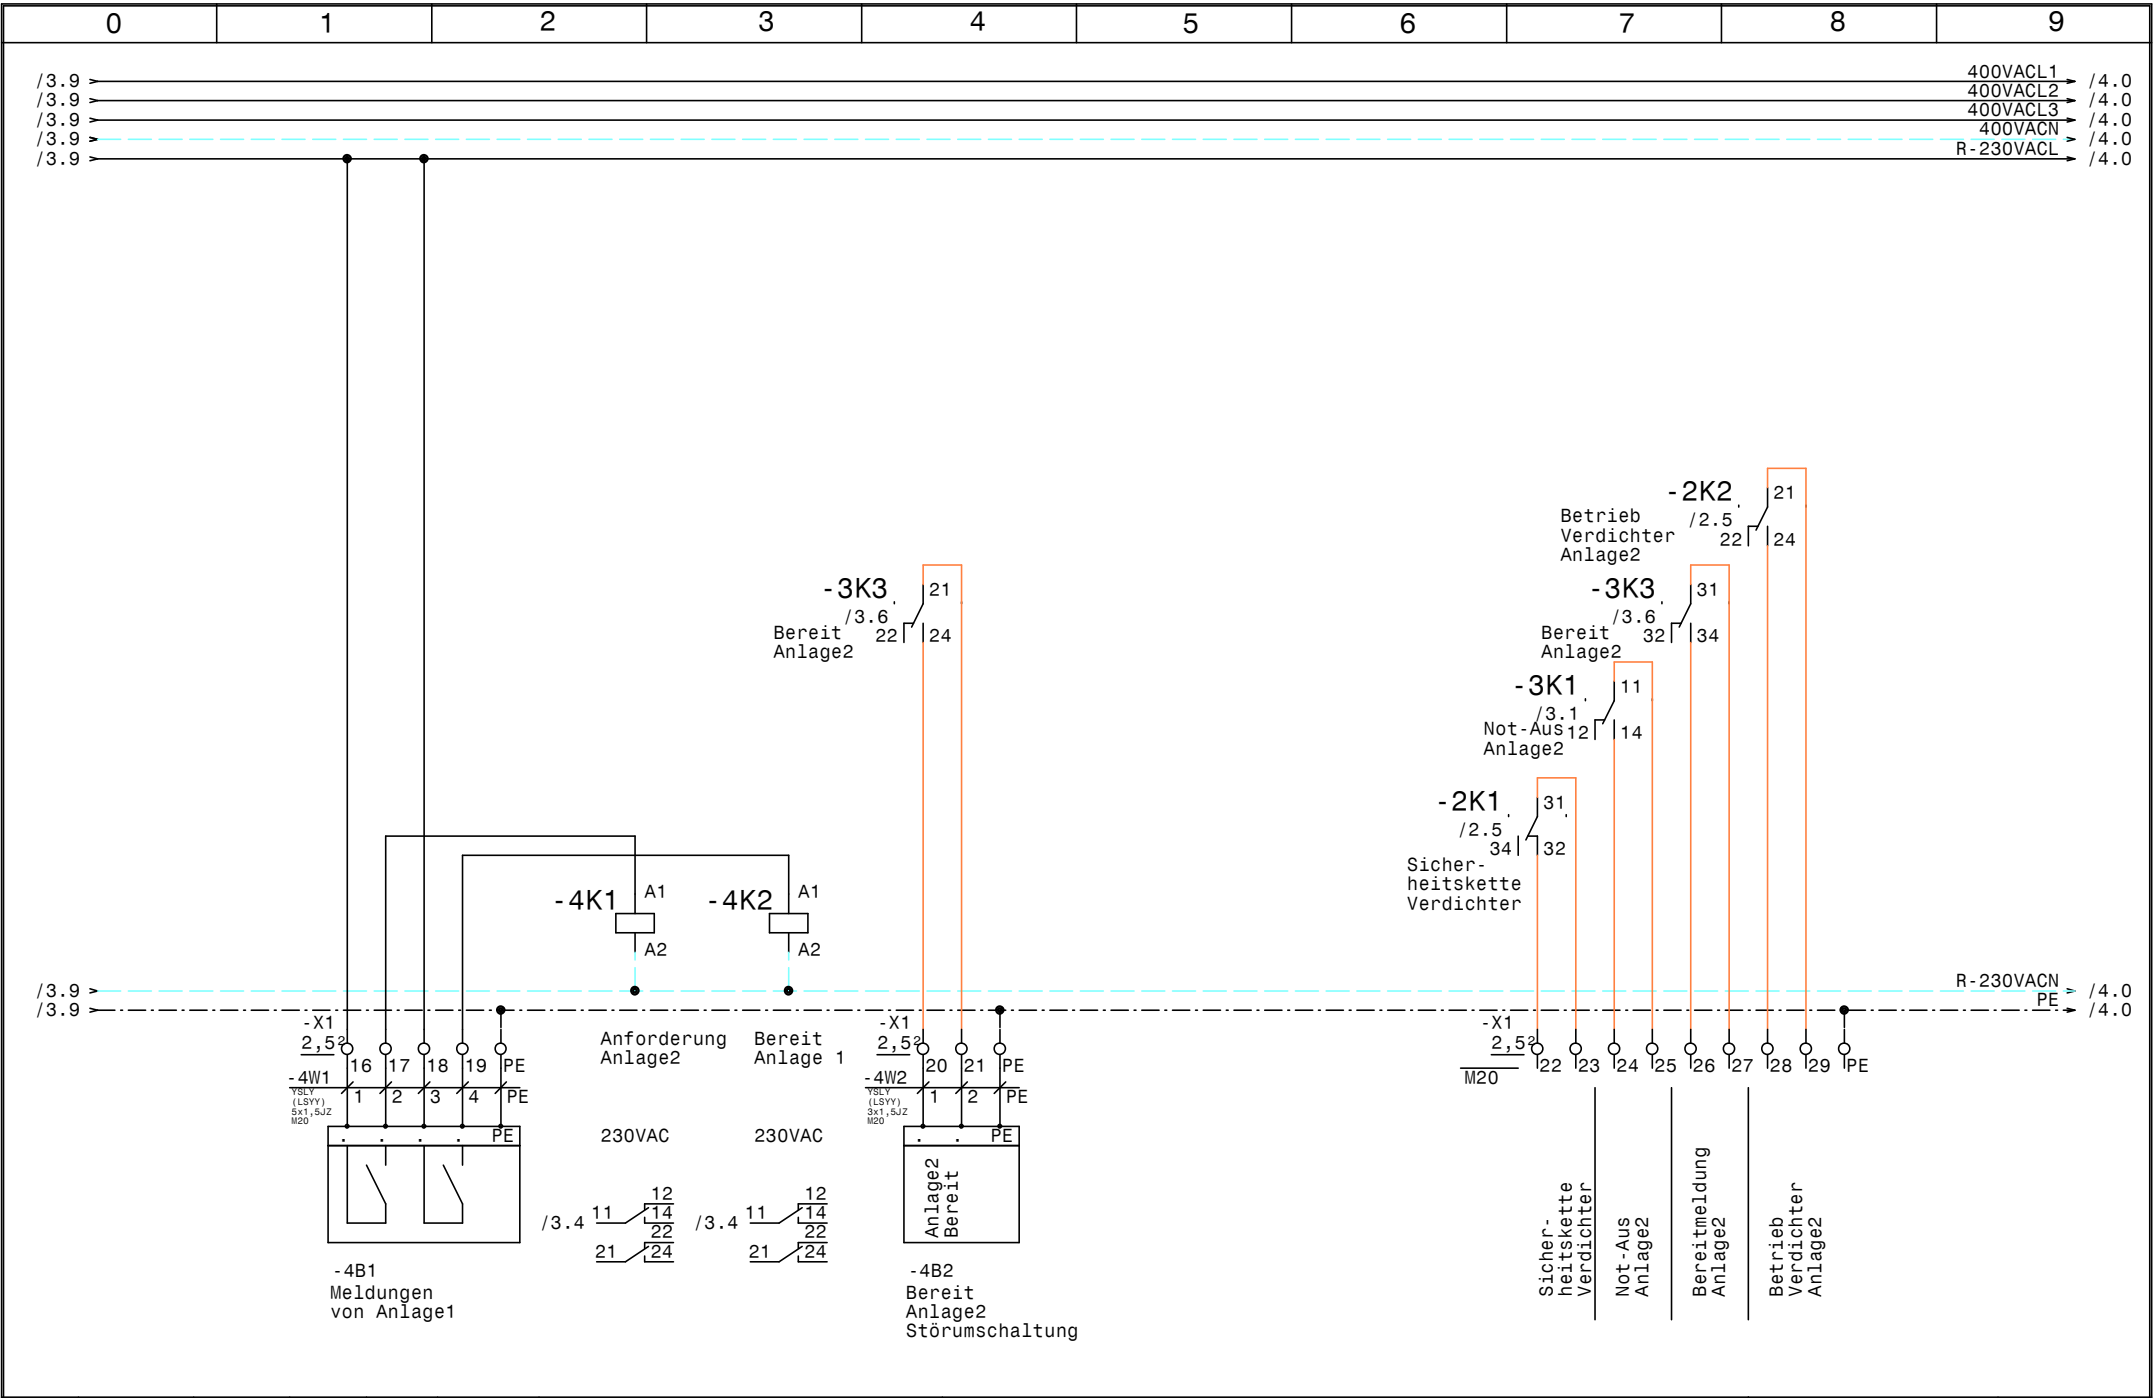

				Datum	30.06.21		Novartis Werk Schafftenau Bau 545 Kühlraum R159 Anlage 2 Temperaturbereich + 5°C (+2 bis +8°C)		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger		Meldungen u. Freigaben		092/20/04
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

