



Anlage: 7-G2-044 (Anlage 2) TILAK			!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!							
Firma: Herold										
<table><tr><th colspan="2">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="2">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:</td><td>800x800x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links (BxHxT) (H) (BxH)</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:</td><td> schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange </td></tr></table>				SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN		SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	800x800x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links (BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN								
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	800x800x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links (BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange							

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	003 XH260V	006 RS485 Busverbindung XWeb
001 Netzanschluß	004 XH260V, MV, Lüfter, Heizungen	
002 Steuerung FU	005 Umschaltung Anlage 1 - 2, Summenstörung	



				Datum	23.08.22		7-G2-044 (Anlage 2) TILAK Netzanschluß		Zeichn.Nr.: 058/21/04b Blatt 1 von 6 B1.
				Bearb.	Hattinger				
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					

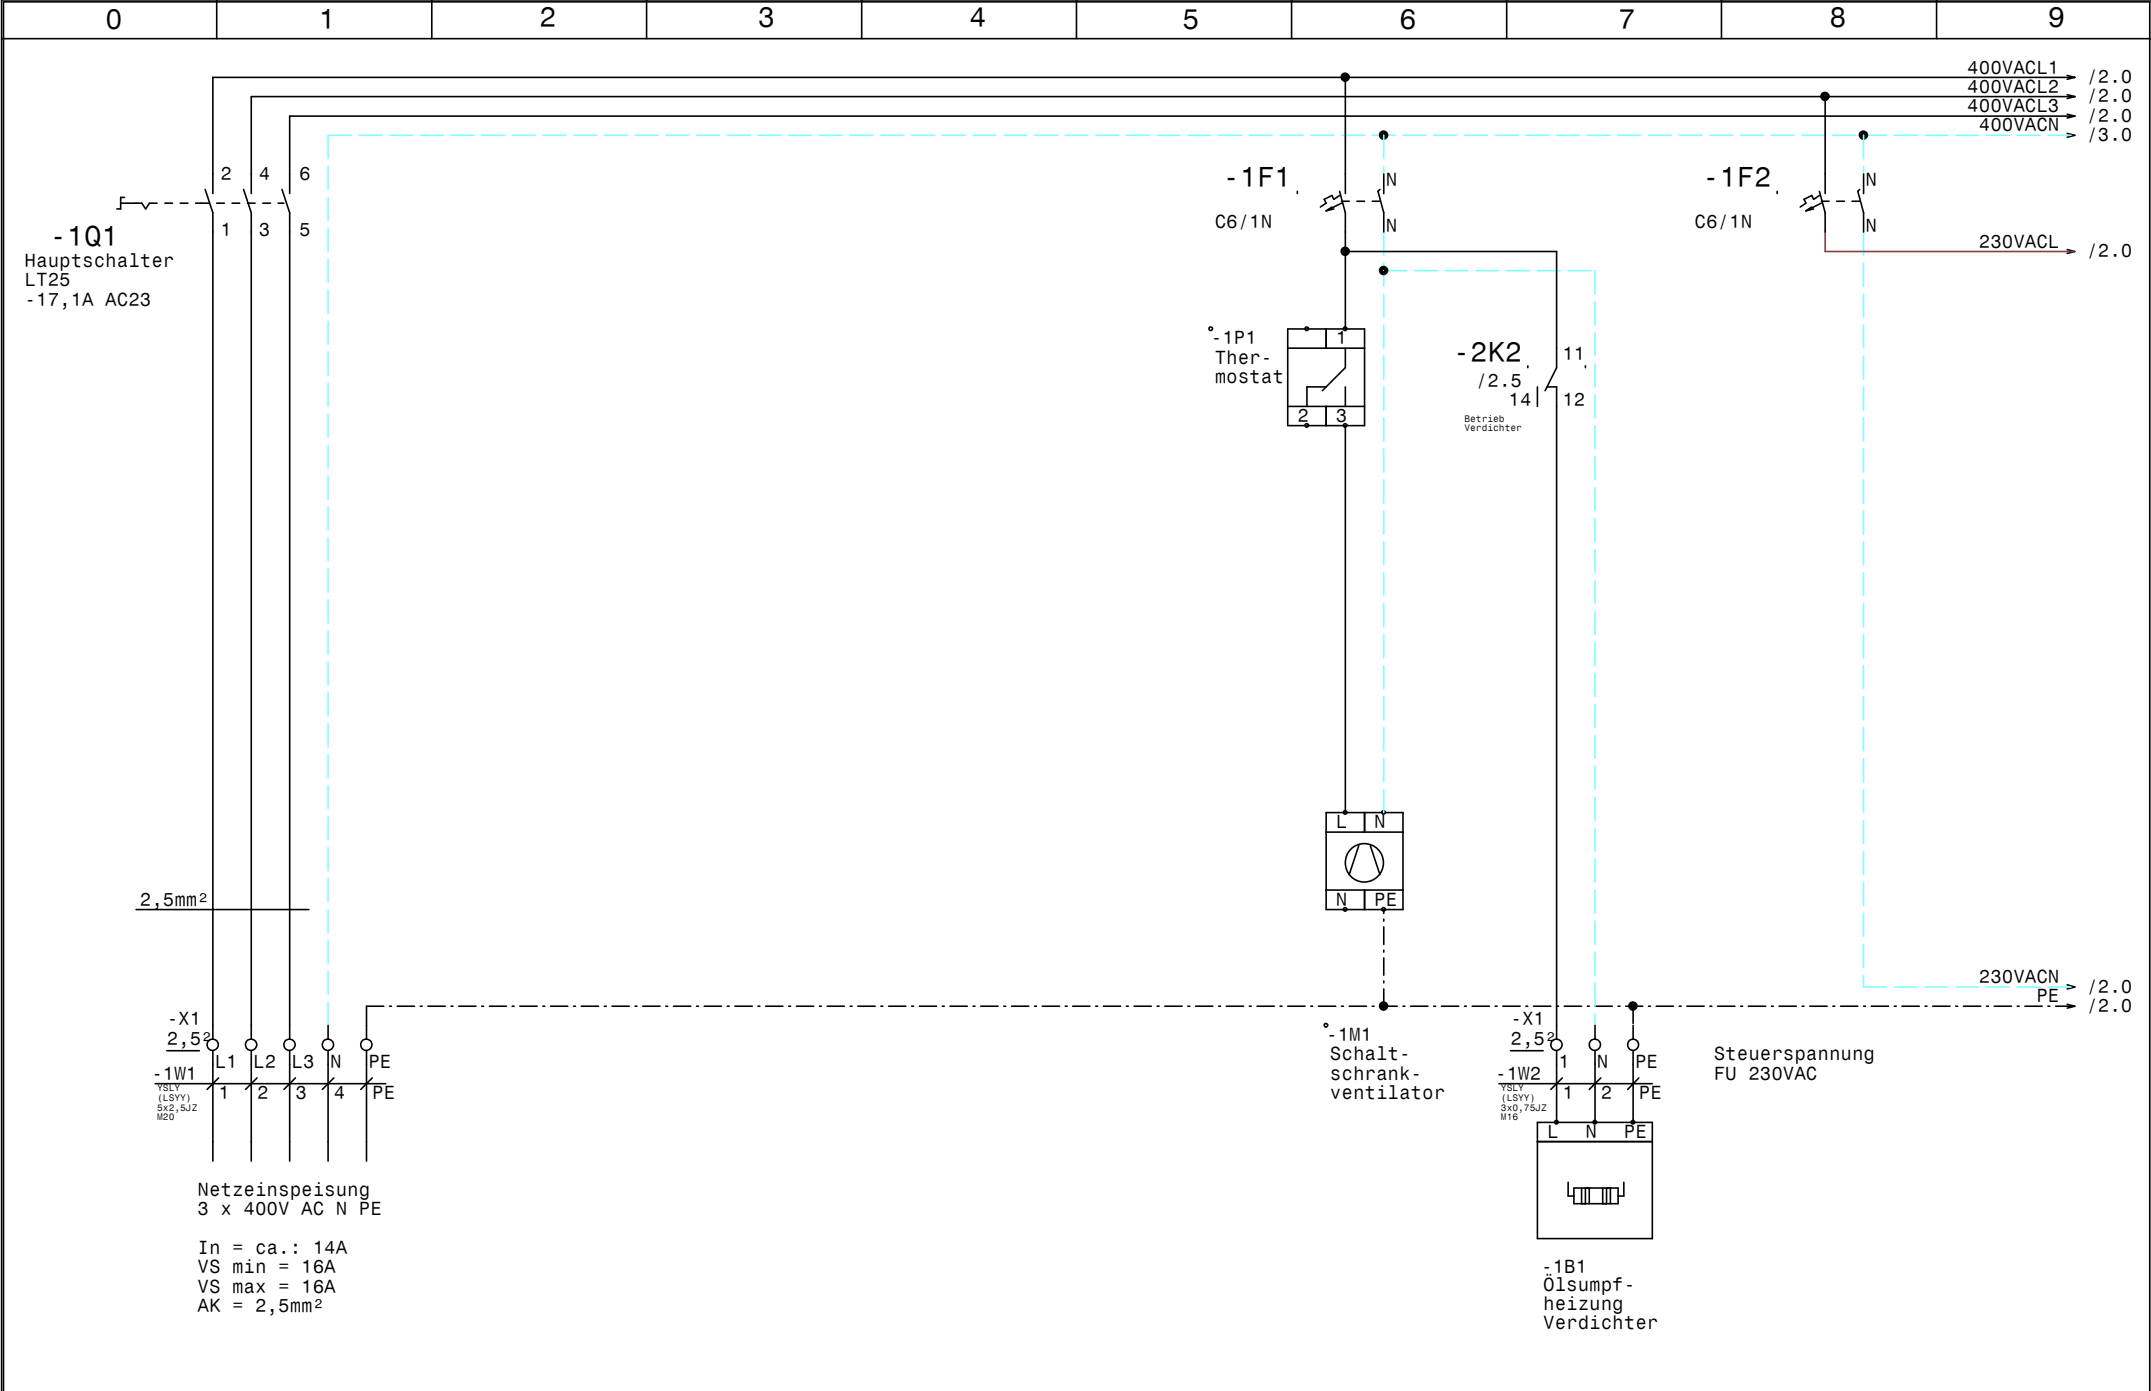



0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XH260V						-3N1							
1						Thermostat						-1P1							
1						Schaltschrankventilator						-1M1							
1						FU						-2N1							
1		120 Ohm				Widerstand						-6R1							
4		C13/1N				Sicherungsautomaten						-4F1, -4F2, -4F3, -4F4							
1		C13/3				Sicherungsautomaten						-2F1							
3		C6/1N				Sicherungsautomaten						-3F1, -1F1, -1F2							
21		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1, -X1							
8		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
49		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2, -X1							
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-3S1, -2S1							
14		M16				Kabelverschraubung						-2W5, -2W4, -2W3, -2W2, -3W3, -4W2							
												-2W6, -3W1, -1W2, -3W2, -6V1, -3W4							
												-6W1, -4W1							
9		M20				Kabelverschraubung						-4W5, -5W3, -1W1, -2W1, -5W1, -4W4							
												-4W3, -5W4, -5W2							
3		R20-20_230				Kleinschütz						-3K4, -3K7, -3K3							
5		Relais2polig230VAC				Miniatur - Relais 2polig						-5K3, -2K2, -5K2, -5K1, -3K1							
3		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig						-3K5, -3K2, -2K1							
3		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-3H2, -2H1, -3H1							
2		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H3, -2H2							
5		Sockel 2polig				Sockel für Minitur Relais 2polig													
3		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		TI16+				Taktzeitrelais						-3K6							
1		WS 8830 B=800 H=800 T=300				Wandschrank IP 55						-0N1							