

Anlage:

7-G2-046 (Anlage 2)

TILAK

Firma:

Herold

! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x800x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange


Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Steuerung FU


```
003  XH260V
004  XH260V, MV, Lüfter, Heizungen
005  Umschaltung Anlage 1 - 2, Summenstörung
```


006 RS485 Busverbindung XWeb

				Datum	23.08.22		7-G2-046 (Anlage 2) TILAK Deckblatt		Zeichn.Nr. : 058/21/05b Blatt 0 von 6 Bl.
				Bearb.	Hattinger				
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					

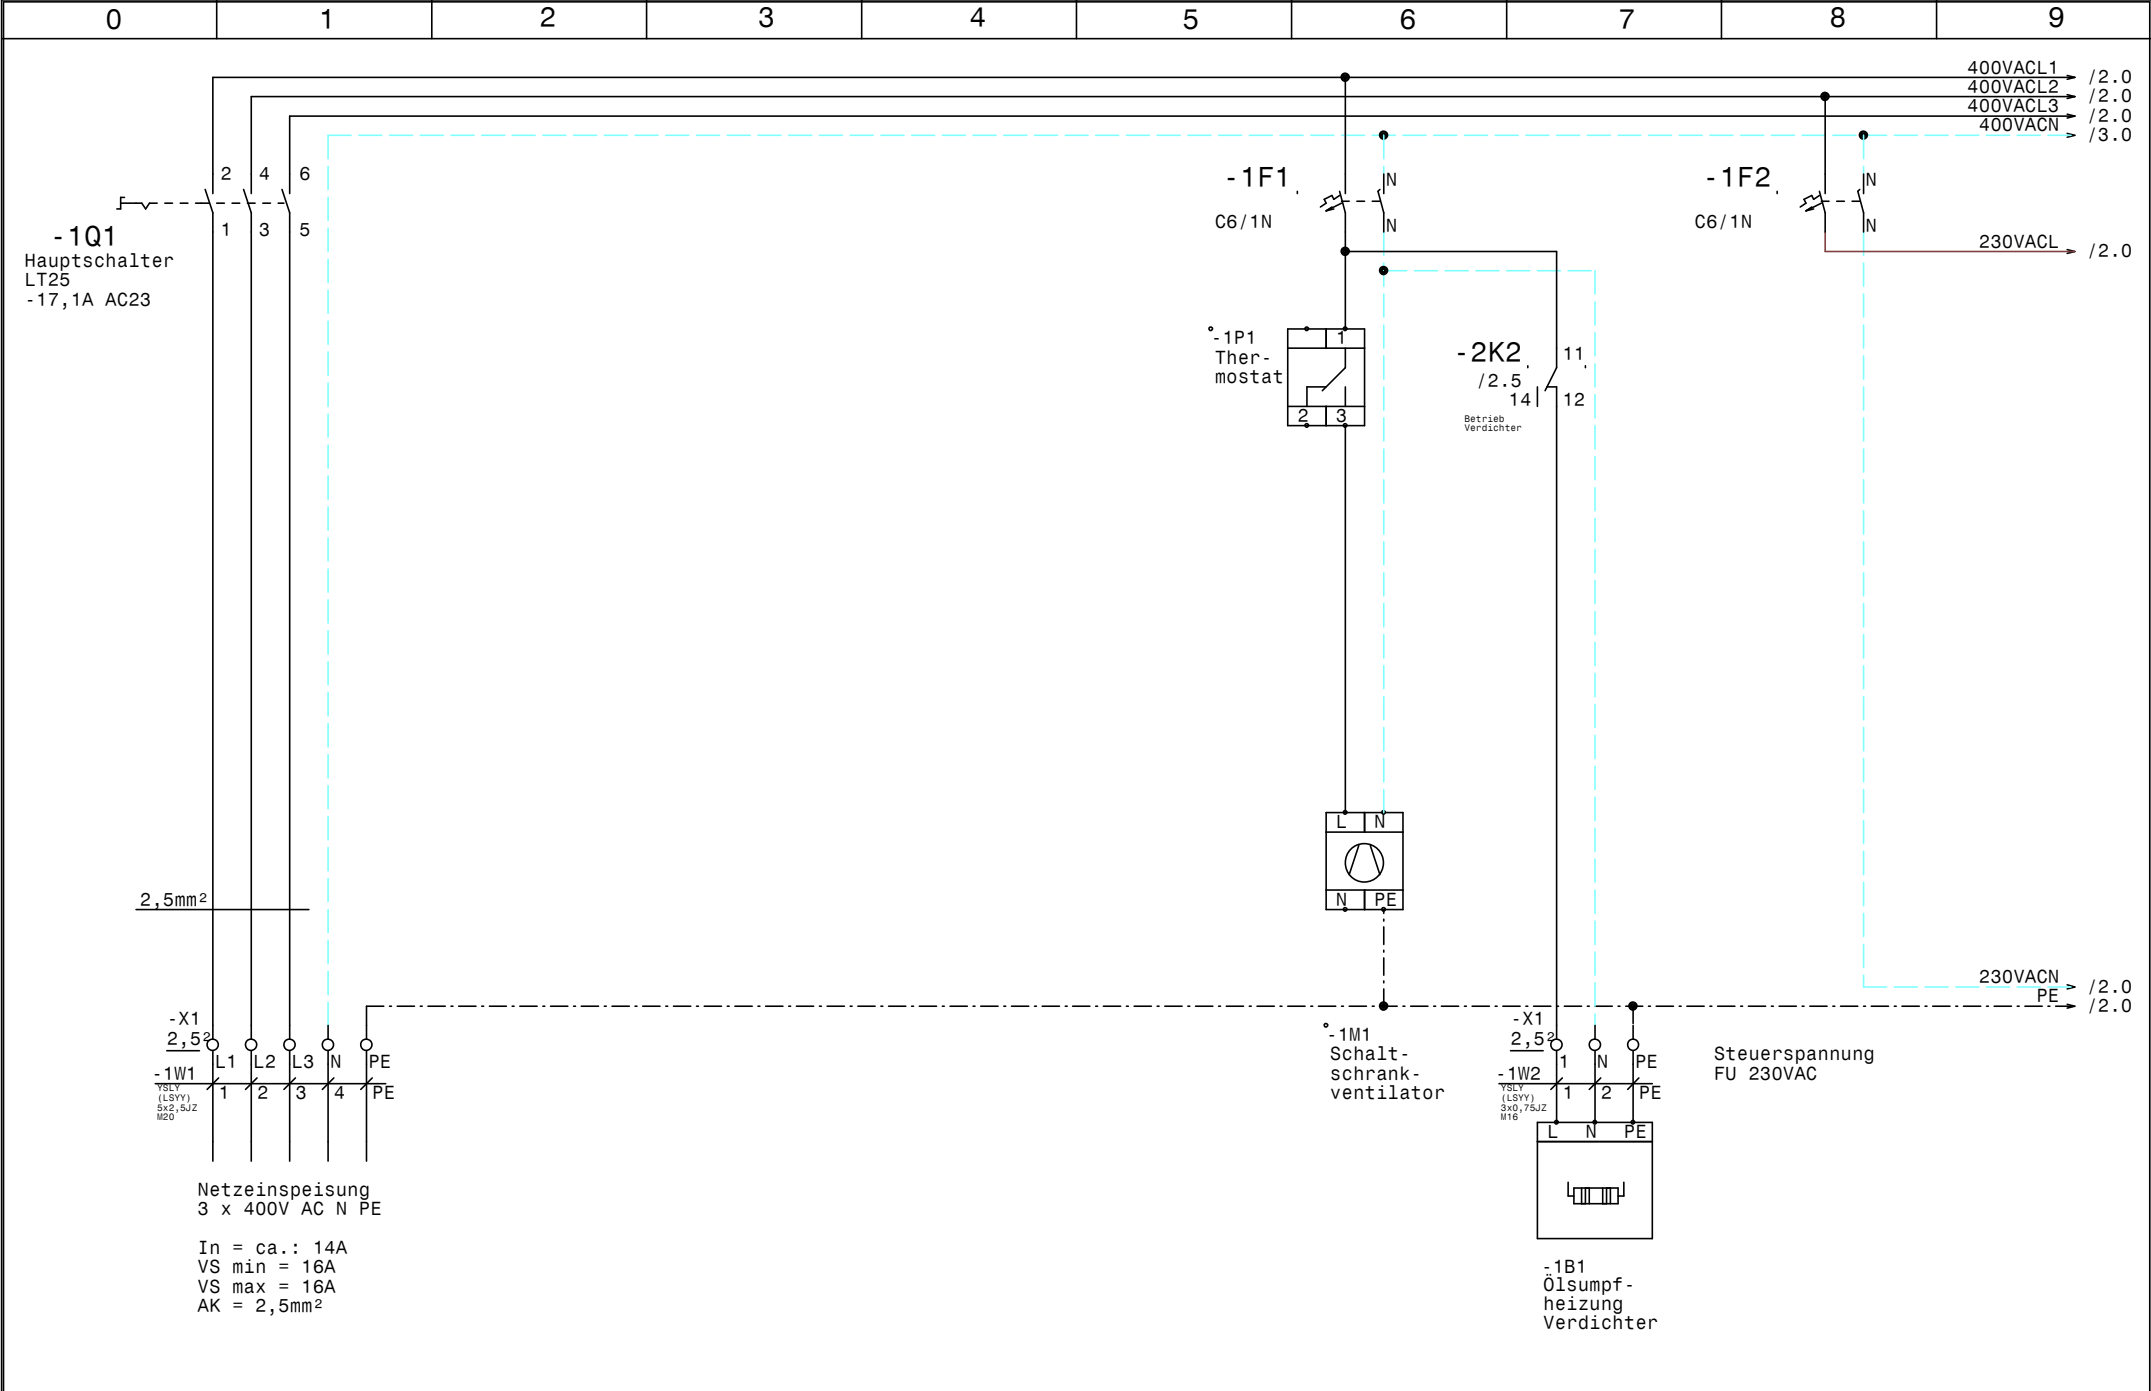

				Datum	23.08.22		7-G2-046 (Anlage 2)		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		TILAK		058/21/05b
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Netzanschluß		von 6 Bl.

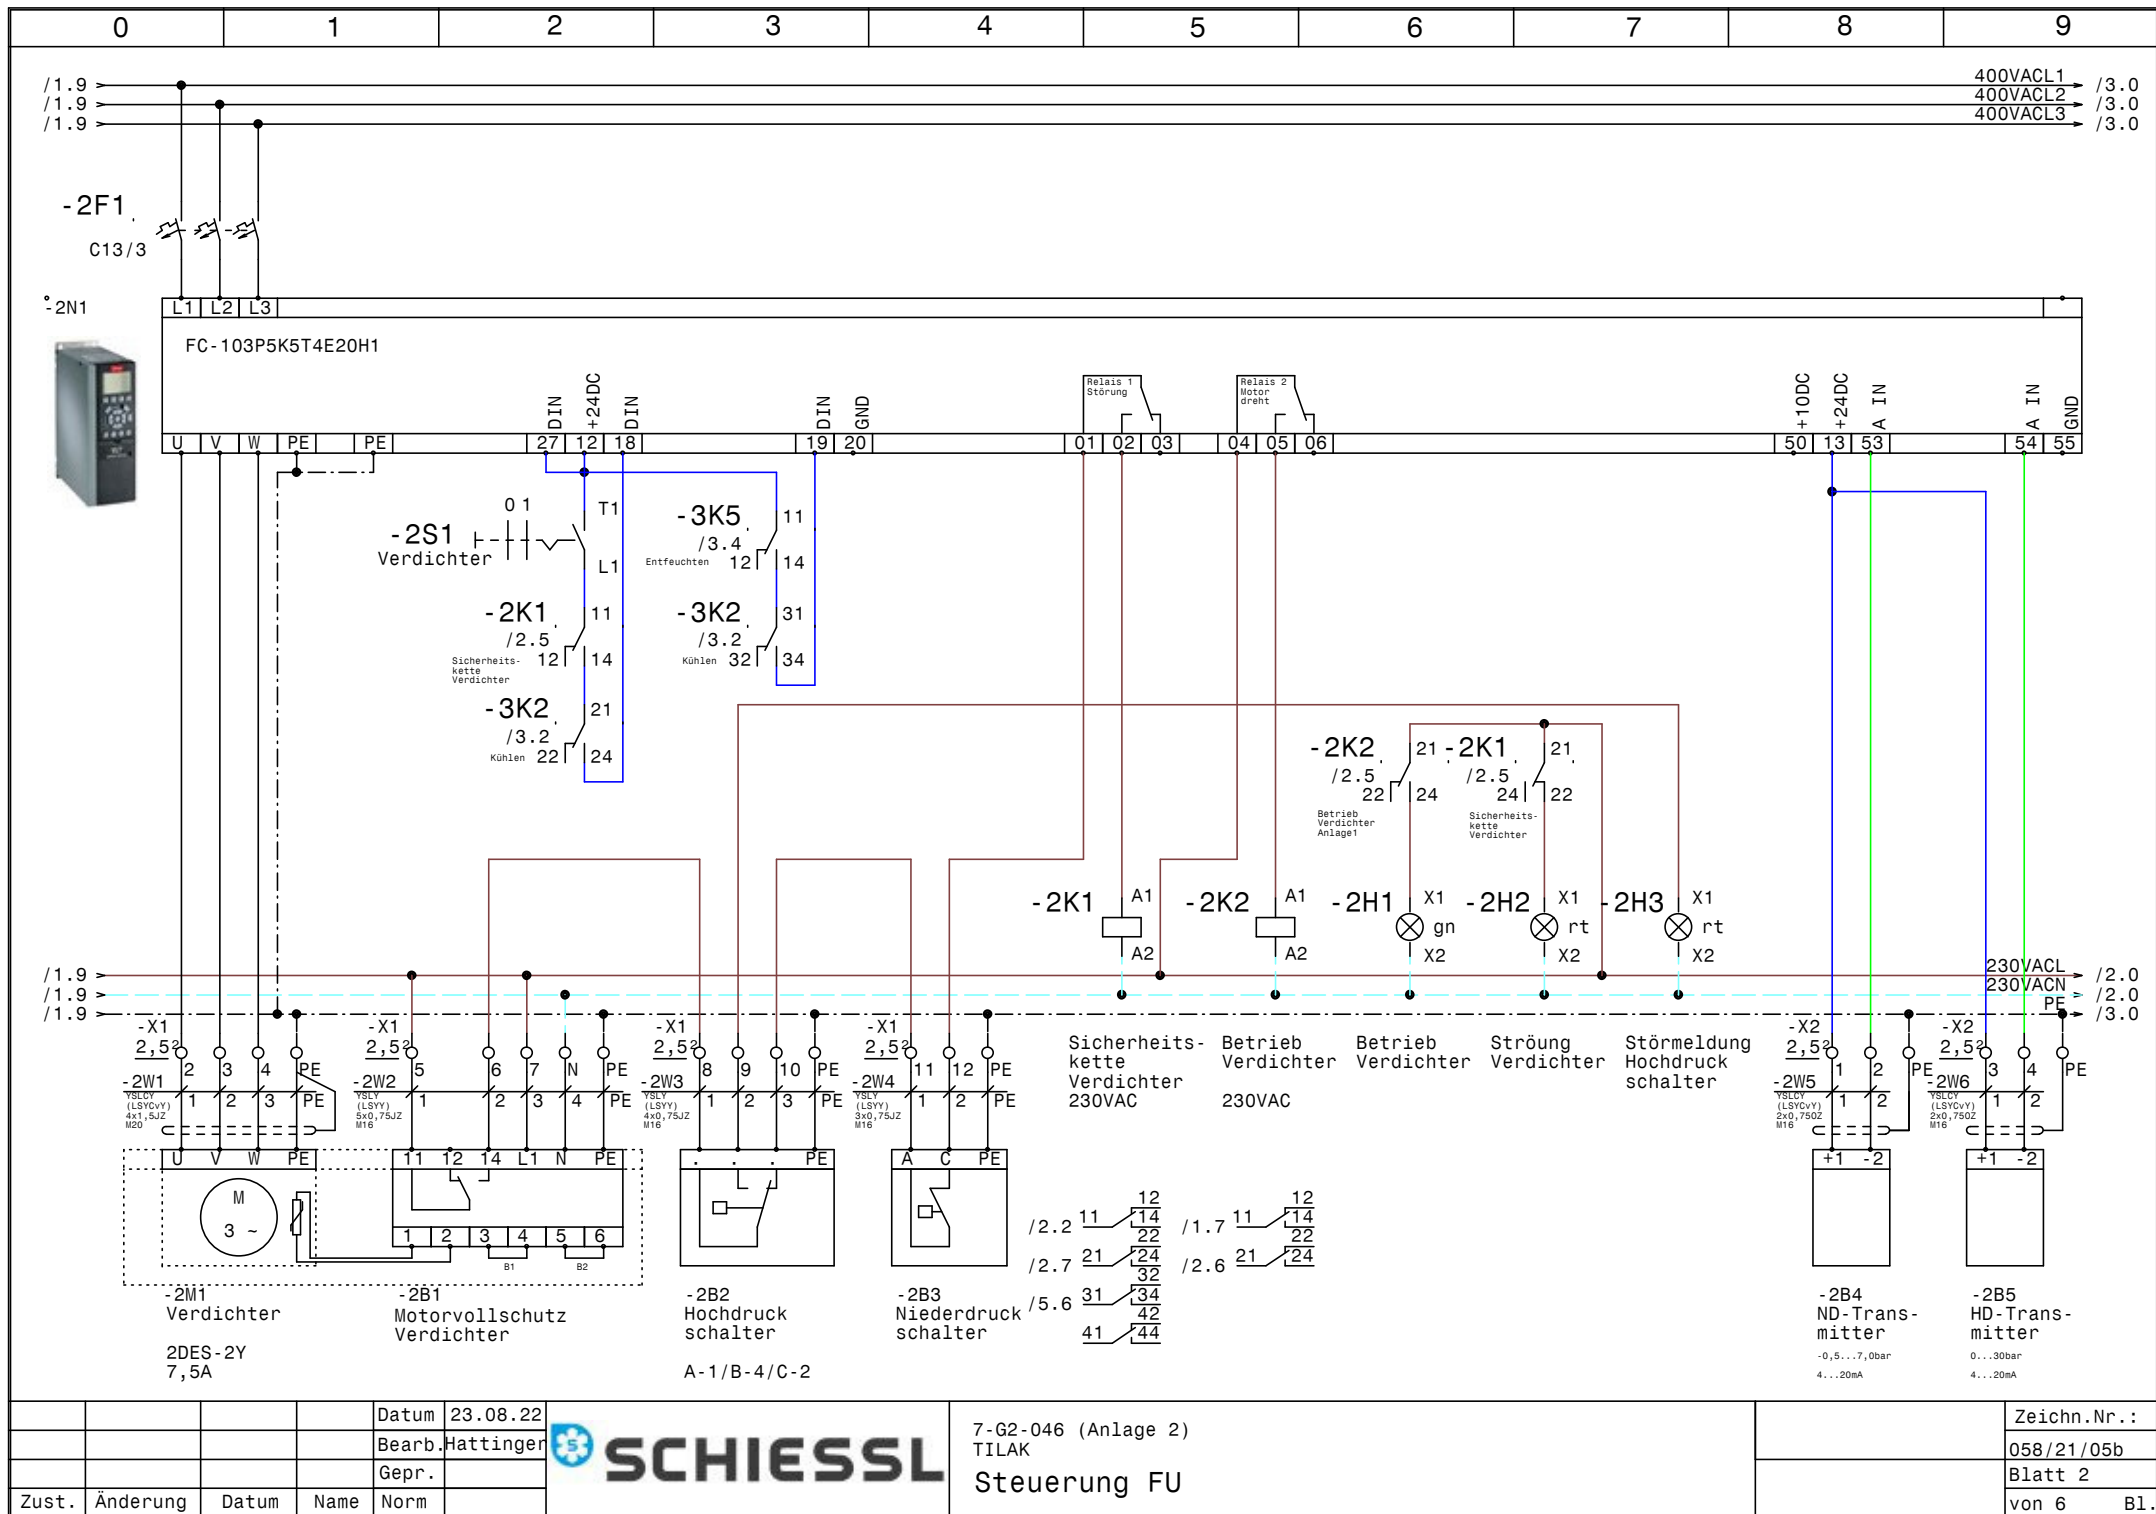

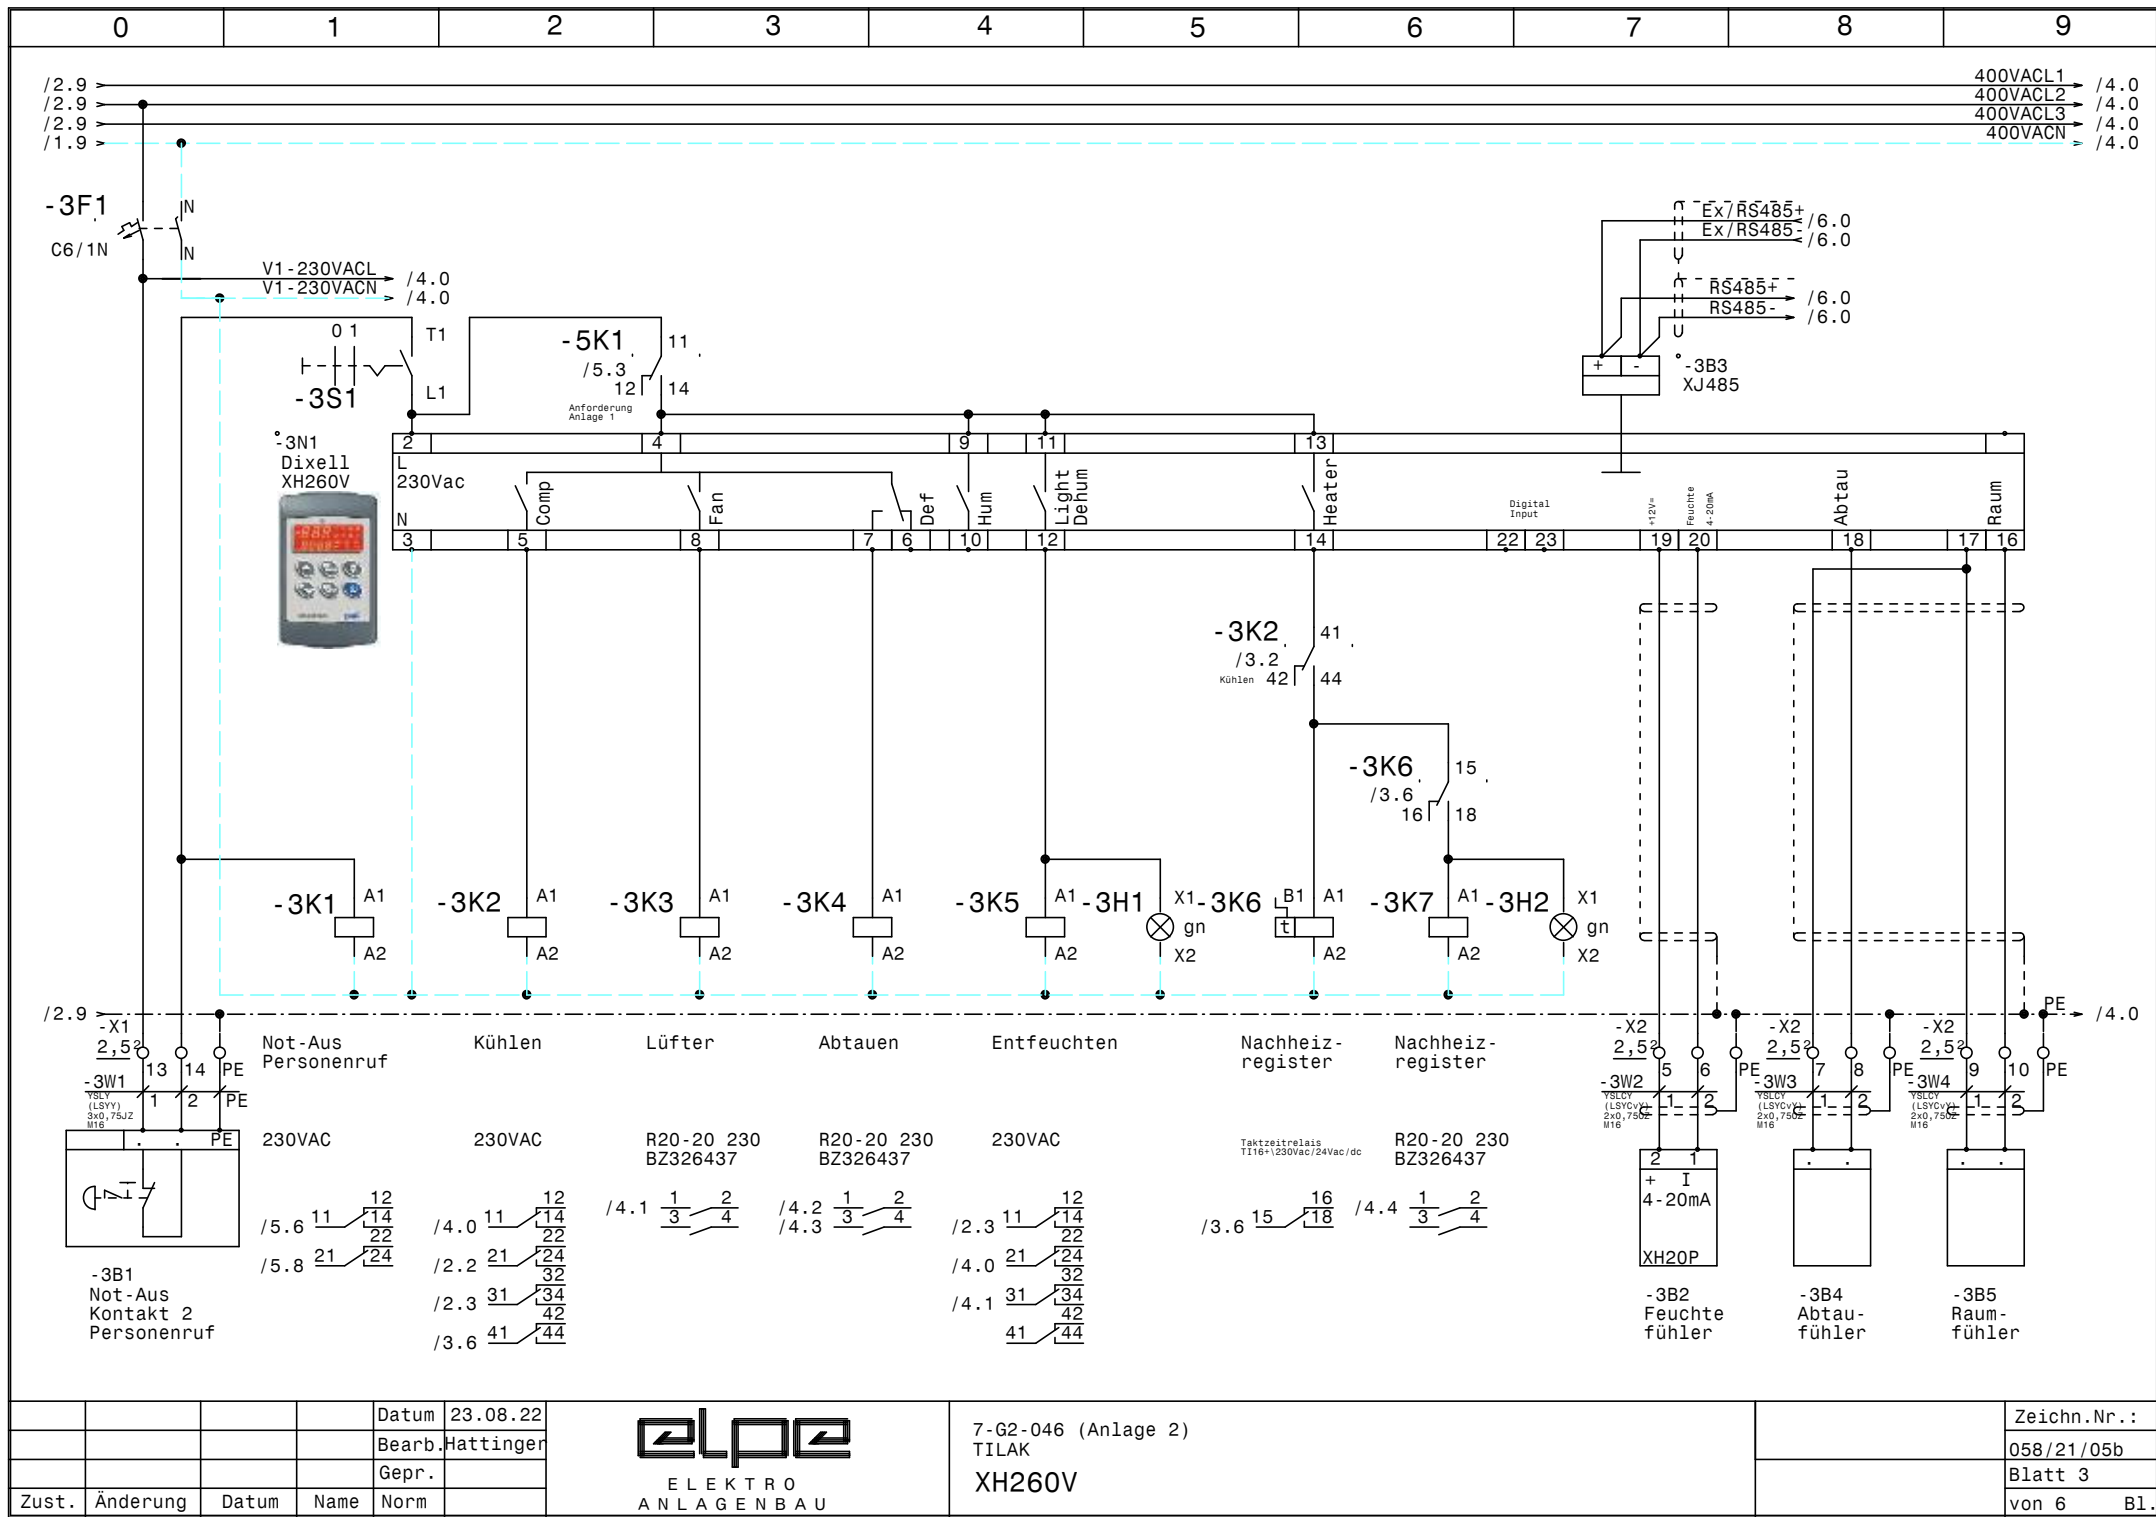

Datum	23.08.22
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

Zust.	Änderung	Datum	Name
-------	----------	-------	------



7-G2-046 (Anlage 2)
TILAK
XH260V

Zeichn.Nr.:
058/21/05b
Blatt 3
von 6 B1.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XH260V						-3N1							
1						Thermostat						-1P1							
1						Schaltschrankventilator						-1M1							
1						FU						-2N1							
1		120 Ohm				Widerstand						-6R1							
4		C13/1N				Sicherungsautomaten						-4F1, -4F2, -4F3, -4F4							
1		C13/3				Sicherungsautomaten						-2F1							
3		C6/1N				Sicherungsautomaten						-3F1, -1F1, -1F2							
21		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1, -X1							
8		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
49		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2, -X1							
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-3S1, -2S1							
14		M16				Kabelverschraubung						-2W5, -2W4, -2W3, -2W2, -3W3, -4W2							
												-2W6, -3W1, -1W2, -3W2, -6V1, -3W4							
												-6W1, -4W1							
9		M20				Kabelverschraubung						-4W5, -5W3, -1W1, -2W1, -5W1, -4W4							
												-4W3, -5W4, -5W2							
3		R20-20_230				Kleinschütz						-3K4, -3K7, -3K3							
5		Relais2polig230VAC				Miniatur - Relais 2polig						-5K3, -2K2, -5K2, -5K1, -3K1							
3		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig						-3K5, -3K2, -2K1							
3		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-3H2, -2H1, -3H1							
2		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H3, -2H2							
5		Sockel 2polig				Sockel für Minitur Relais 2polig													
3		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		TI16+				Taktzeitrelais						-3K6							
1		WS 8830 B=800 H=800 T=300				Wandschrank IP 55						-0N1							