0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Temperaturanzeige

Franziskusheim Fügen

Firma:

Klumaier Nordlicht

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	250x300x150	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Anzeige 1 - 4

				Datum	10.02.22	SCHIESSL	Temperaturanzeige Franziskusheim Fügen	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			122/21
				Gepr.			Deckblatt	Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.

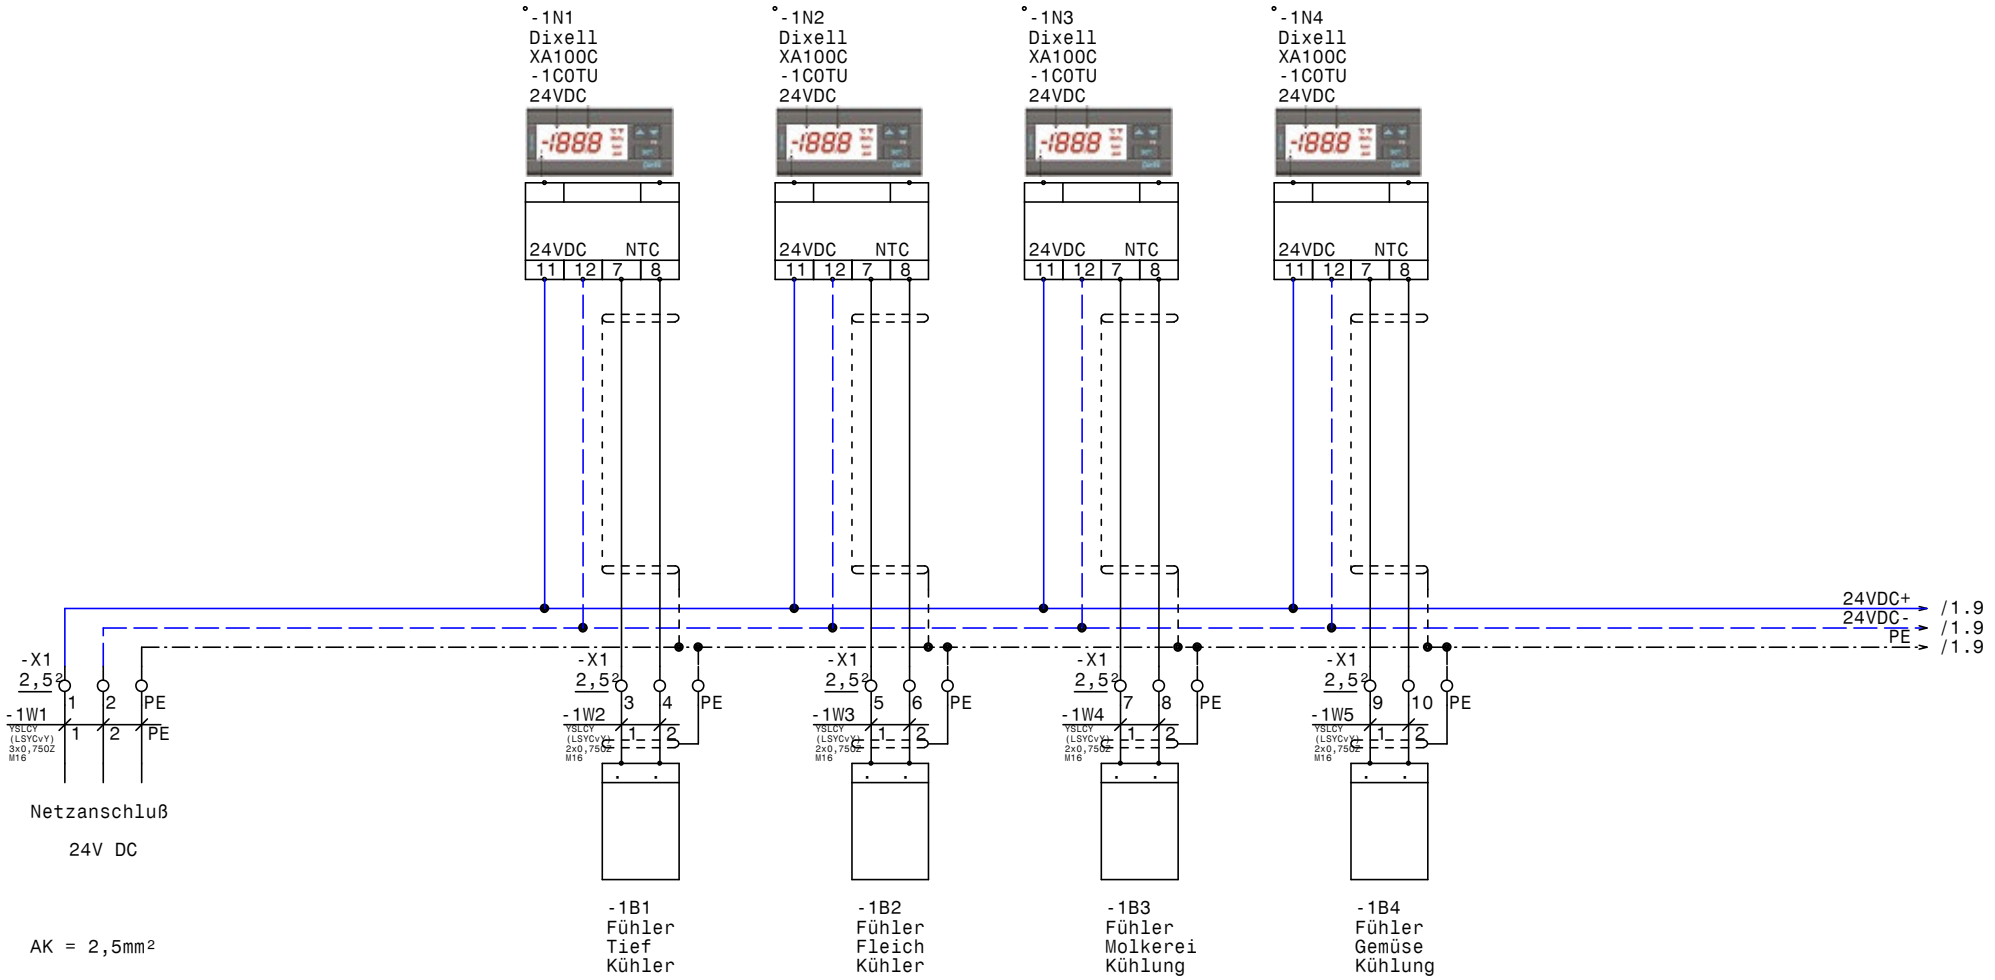

				Datum	10.02.22
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

SCHIESSL

Temperaturanzeige
Franziskusheim Fügen

Anzeige 1 - 4

Zeichn.Nr.:	122/21
Blatt	1
von	1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1We1	-1W1	YSLCY (LSYCvY) 3x0,75OZ M16	3	Netzanschluß
2	-1B1	-1W2	YSLCY (LSYCvY) 2x0,75OZ M16	2	Fühler Tief Kühler
3	-1B2	-1W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,75OZ M16	2	Fühler Fleich Kühler
4	-1B3	-1W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,75OZ M16	2	Fühler Molkerei Kühlung
5	-1B4	-1W5	YSLCY (LSYCvY) 2x0,75OZ M16	2	Fühler Gemüse Kühlung

				Datum	10.02.22				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger	SCHIESSL	Temperaturanzeige Franziskusheim Fügen		122/21
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Kabelliste		von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
4		Dixell XA100C -1C0TU 24VDC	-1N4, -1N3, -1N2, -1N1
5	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1
10	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X1
5	M16	Kabelverschraubung	-1W5, -1W4, -1W1, -1W3, -1W2
1	WST3025150	Wandschrank IP 65	-0N1

				Datum	10.02.22	SCHIESSL	Temperaturanzeige Franziskusheim Fügen		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				122/21
				Gepr.			Materialliste		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.