

Anlage:  
  
Kühlraum Gemüse

Firma:  
  
Peitl

**SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG**

SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 460x340x170 (BxHxT)  
 SOCKEL: - (H)  
 LACKIERUNG: RAL 7035  
 SCHUTZART: IP54  
 SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU  
 BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)  
 KABELINFÜHRUNG: unten  
 TÜRANSCHLAG: links

**VERDRAHTUNGSFARBEN**

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:  
 NEUTRALLEITER: ————— schwarz  
 SCHUTZLEITER: ————— hellblau  
 STEUERSPANNUNG 230VAC: L/N ———— gelb/grün  
 STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N ———— rot/rot-weiß  
 STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- ———— blau/blau-weiß  
 GND, DDC: ———— blau/blau-weiß  
 MESSLEITUNGEN, FÜHLER: ———— blau-weiß  
 POTENTIALFREIE LEITUNGEN: ———— grün  
 FREMDSPANNUNG: ———— orange  
 ———— orange

**\_ !! A C H T U N G !! \_**

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

# Blattverzeichnis


000 Deckblatt	001 Netzanschluß	002 XR60CX
---------------	------------------	------------

Datum	02.04.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



Kühlraum Gemüse  
Deckblatt

Zeichn.Nr.:  
078/13/4  
Blatt 0  
von 2 Bl.

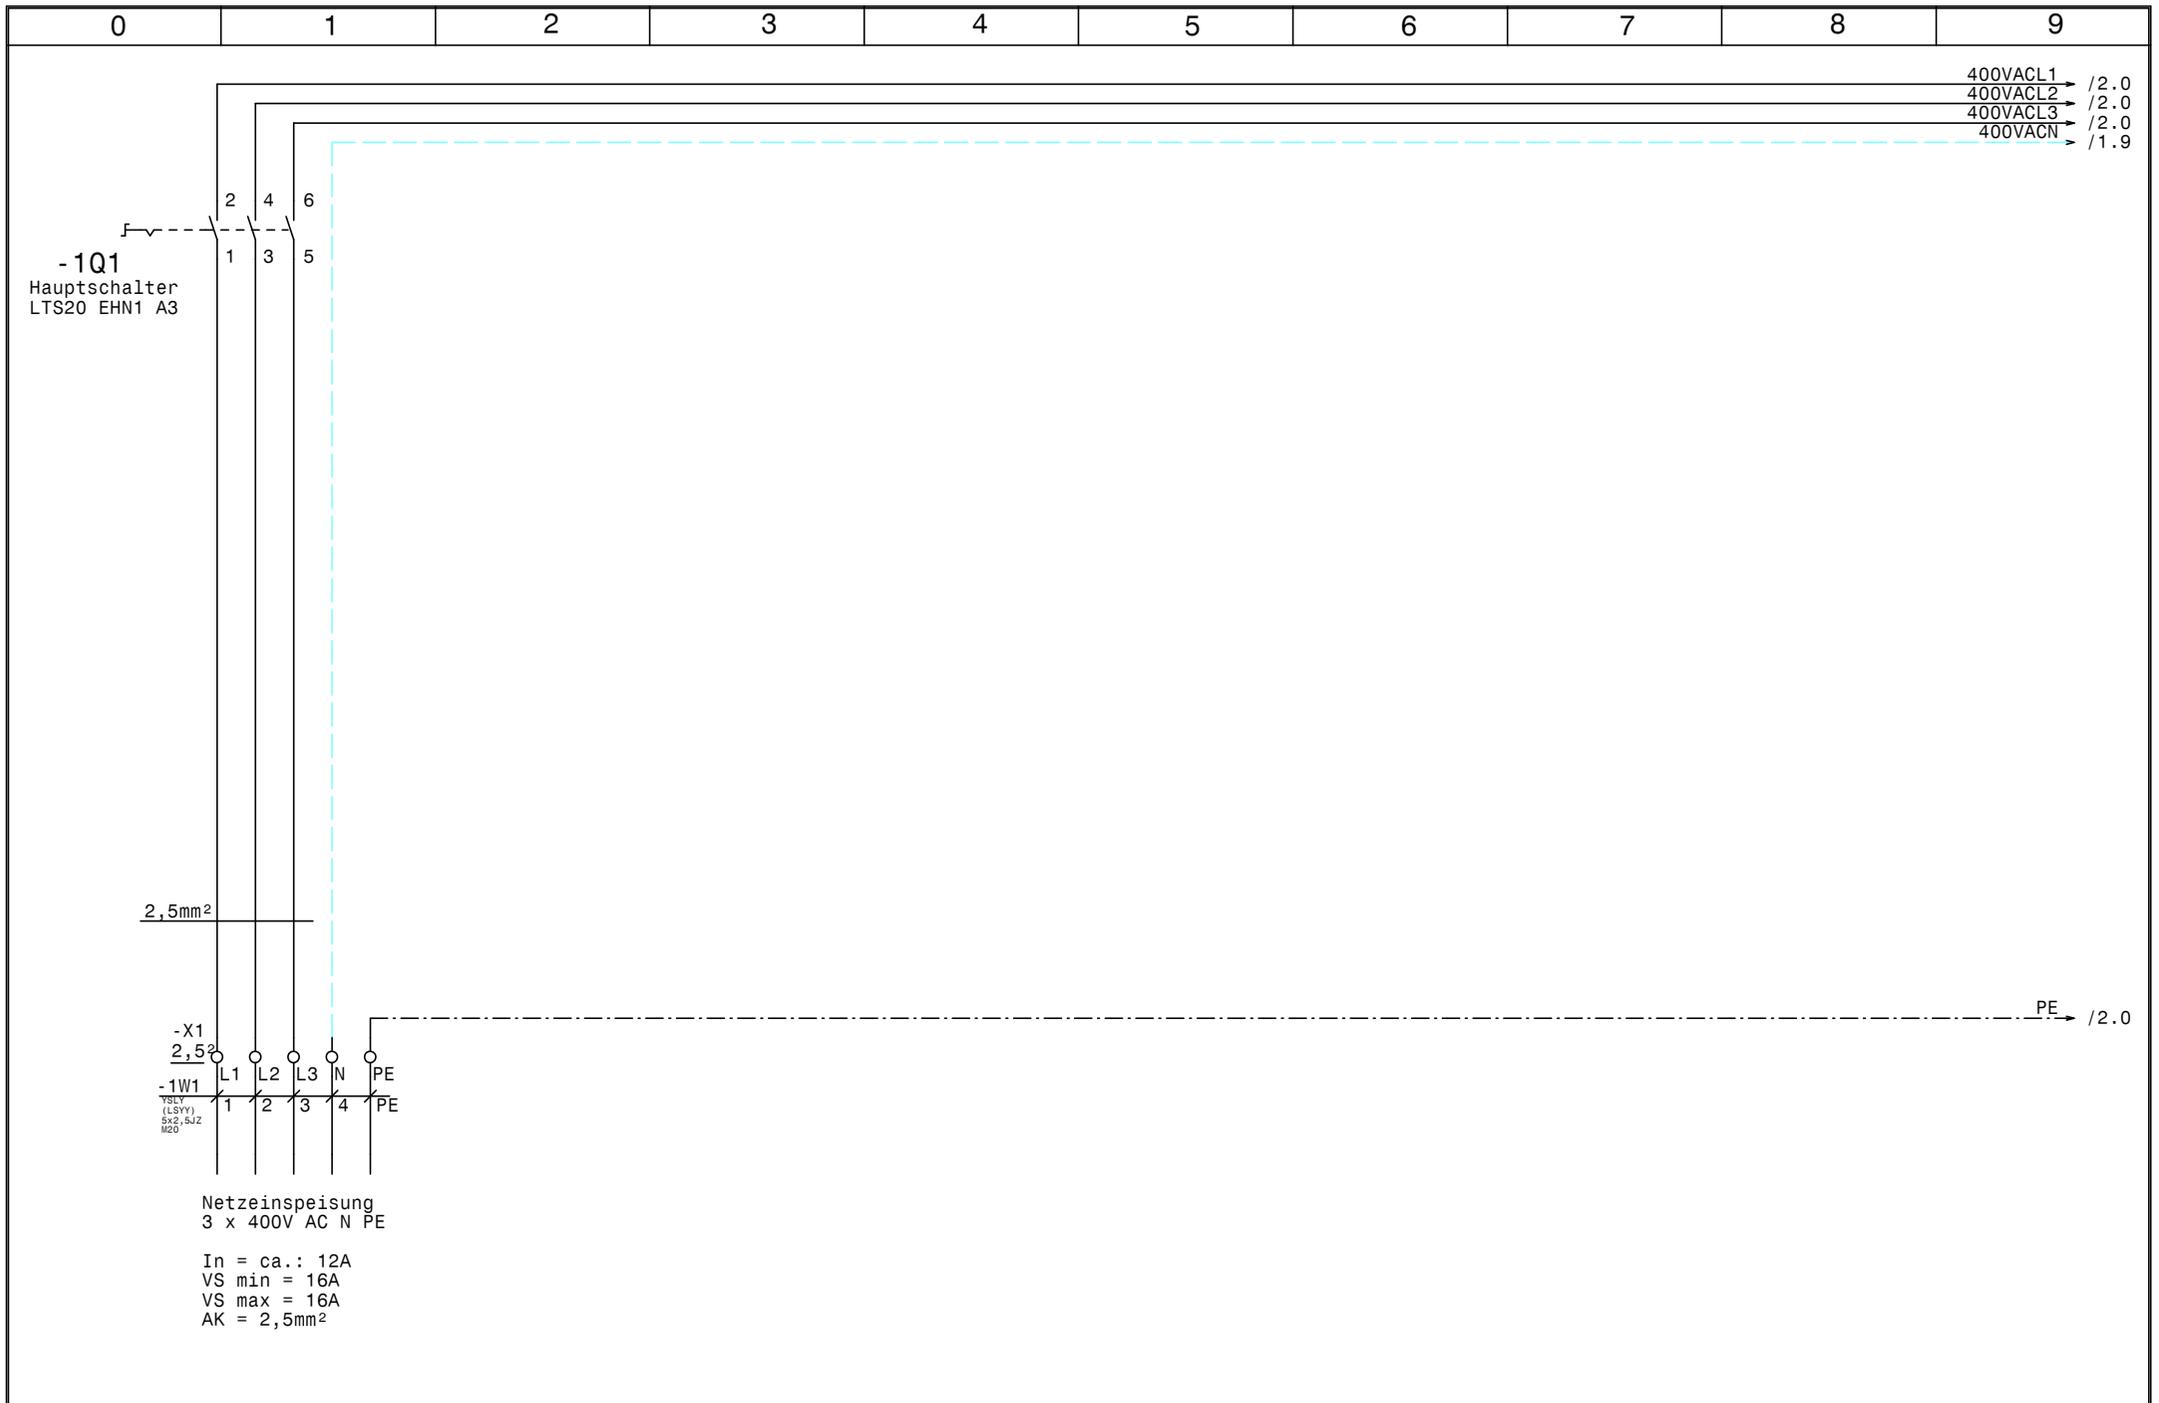


			Datum	02.04.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlraum Gemüse  
Netzanschluß

Zeichn.Nr. :	078/13/4
Blatt 1	von 2 Bl.

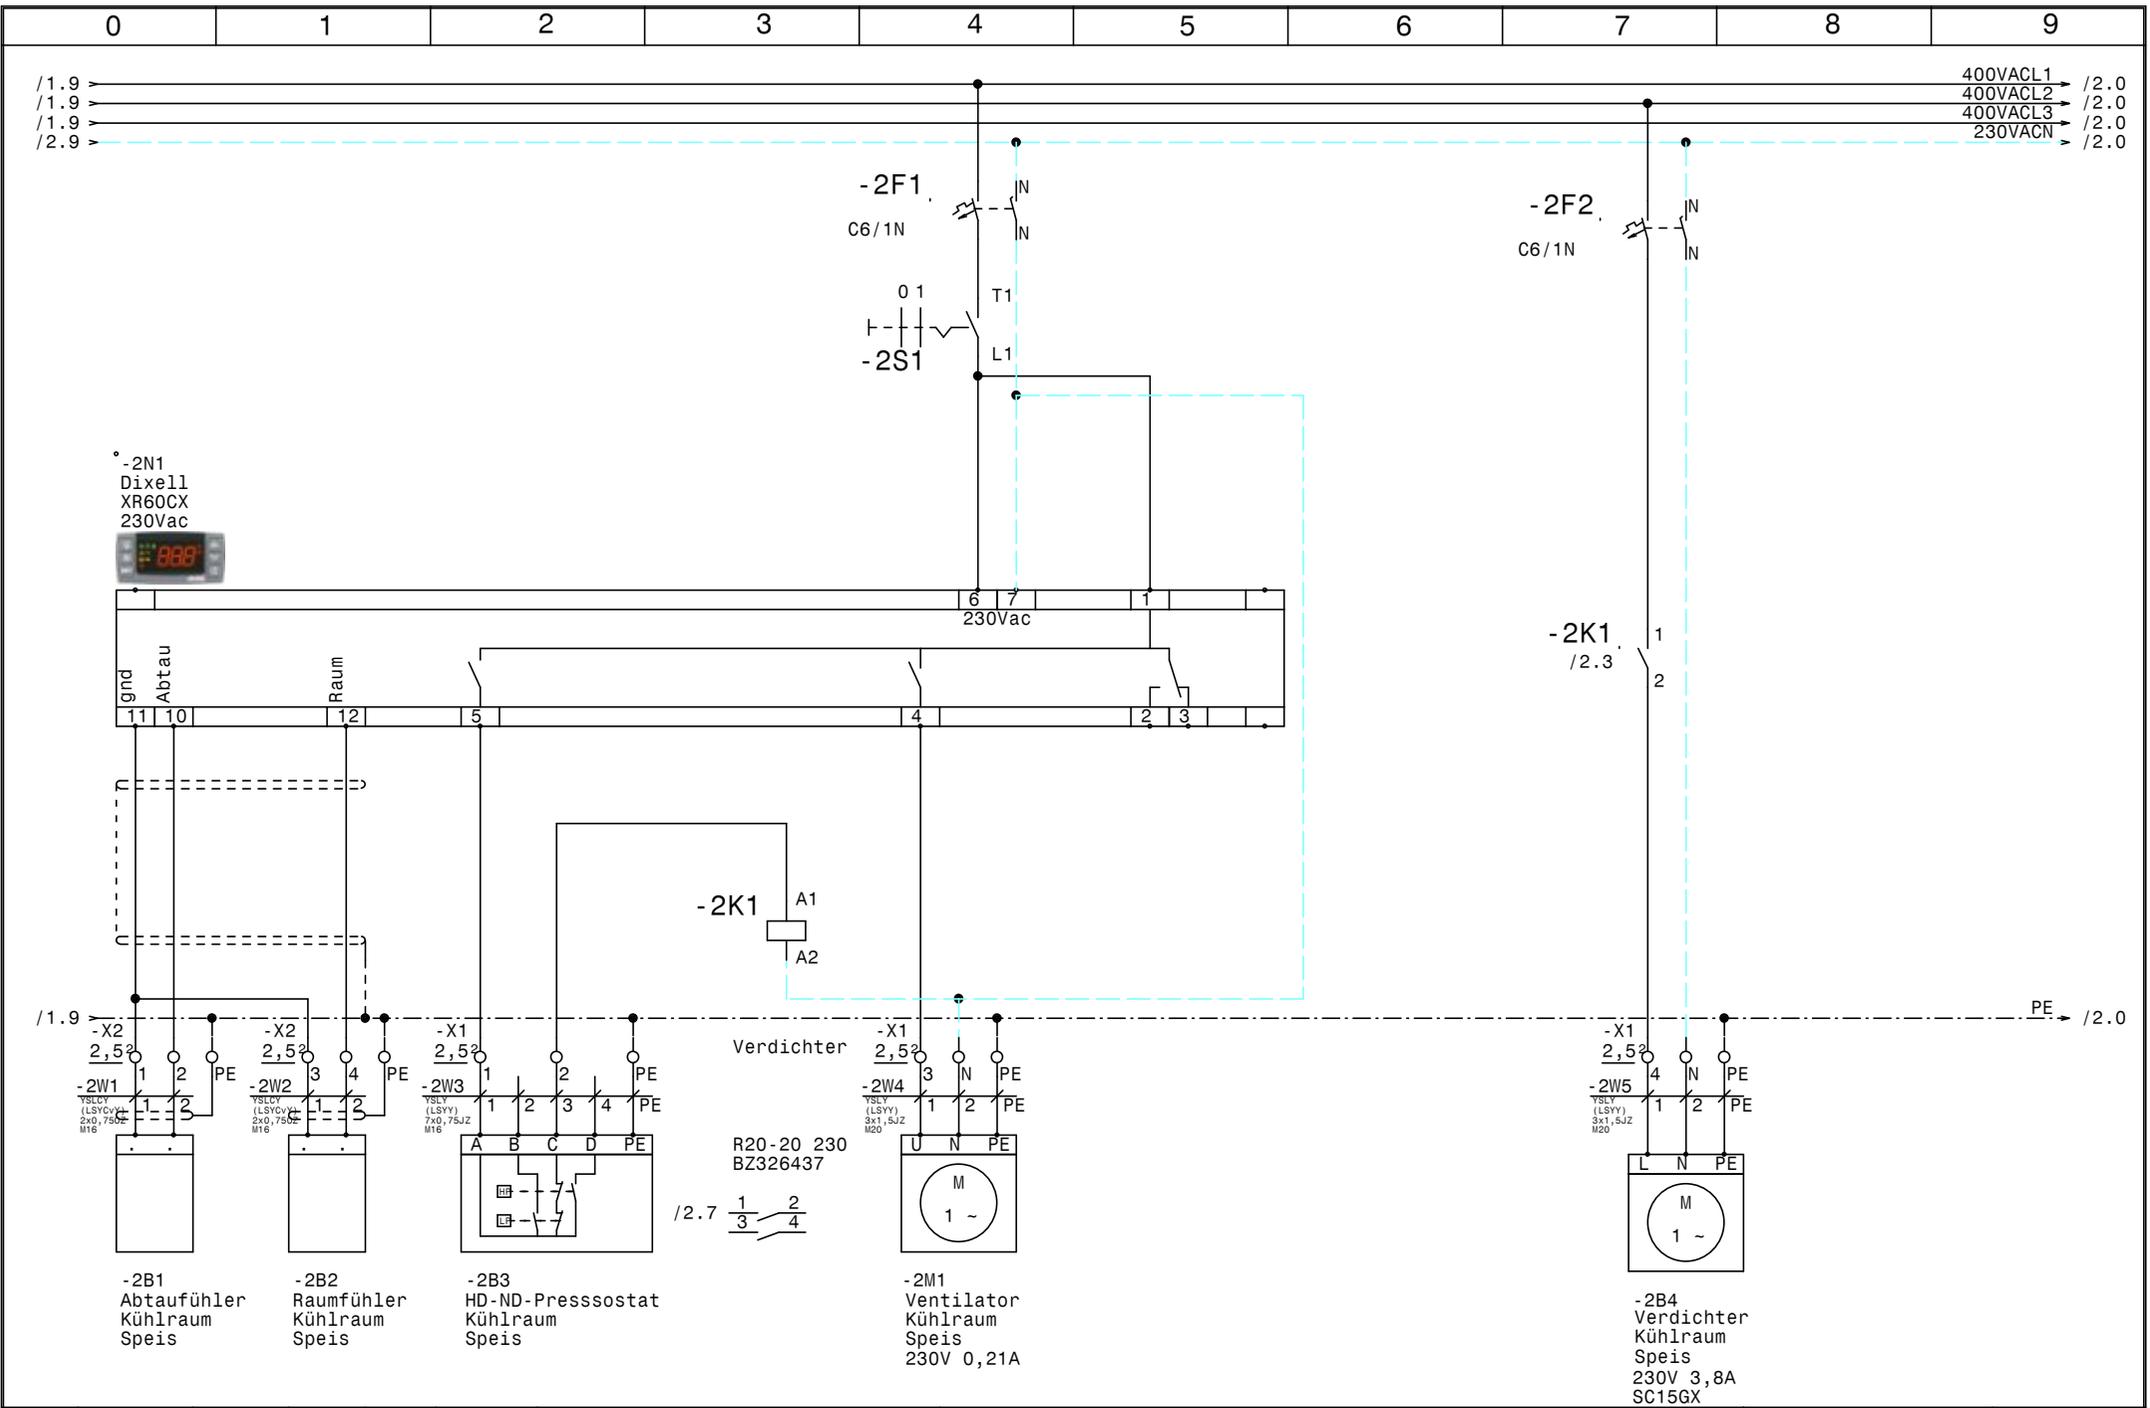

			Datum	02.04.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlraum Gemüse  
 XR60CX

Zeichn.Nr. :	
	078/13/4
	Blatt 2
	von 2 Bl.



