






				Datum	24.07.14		NK+TK-Schocken Sturm Gaisgorn Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			234/14	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	Bl.

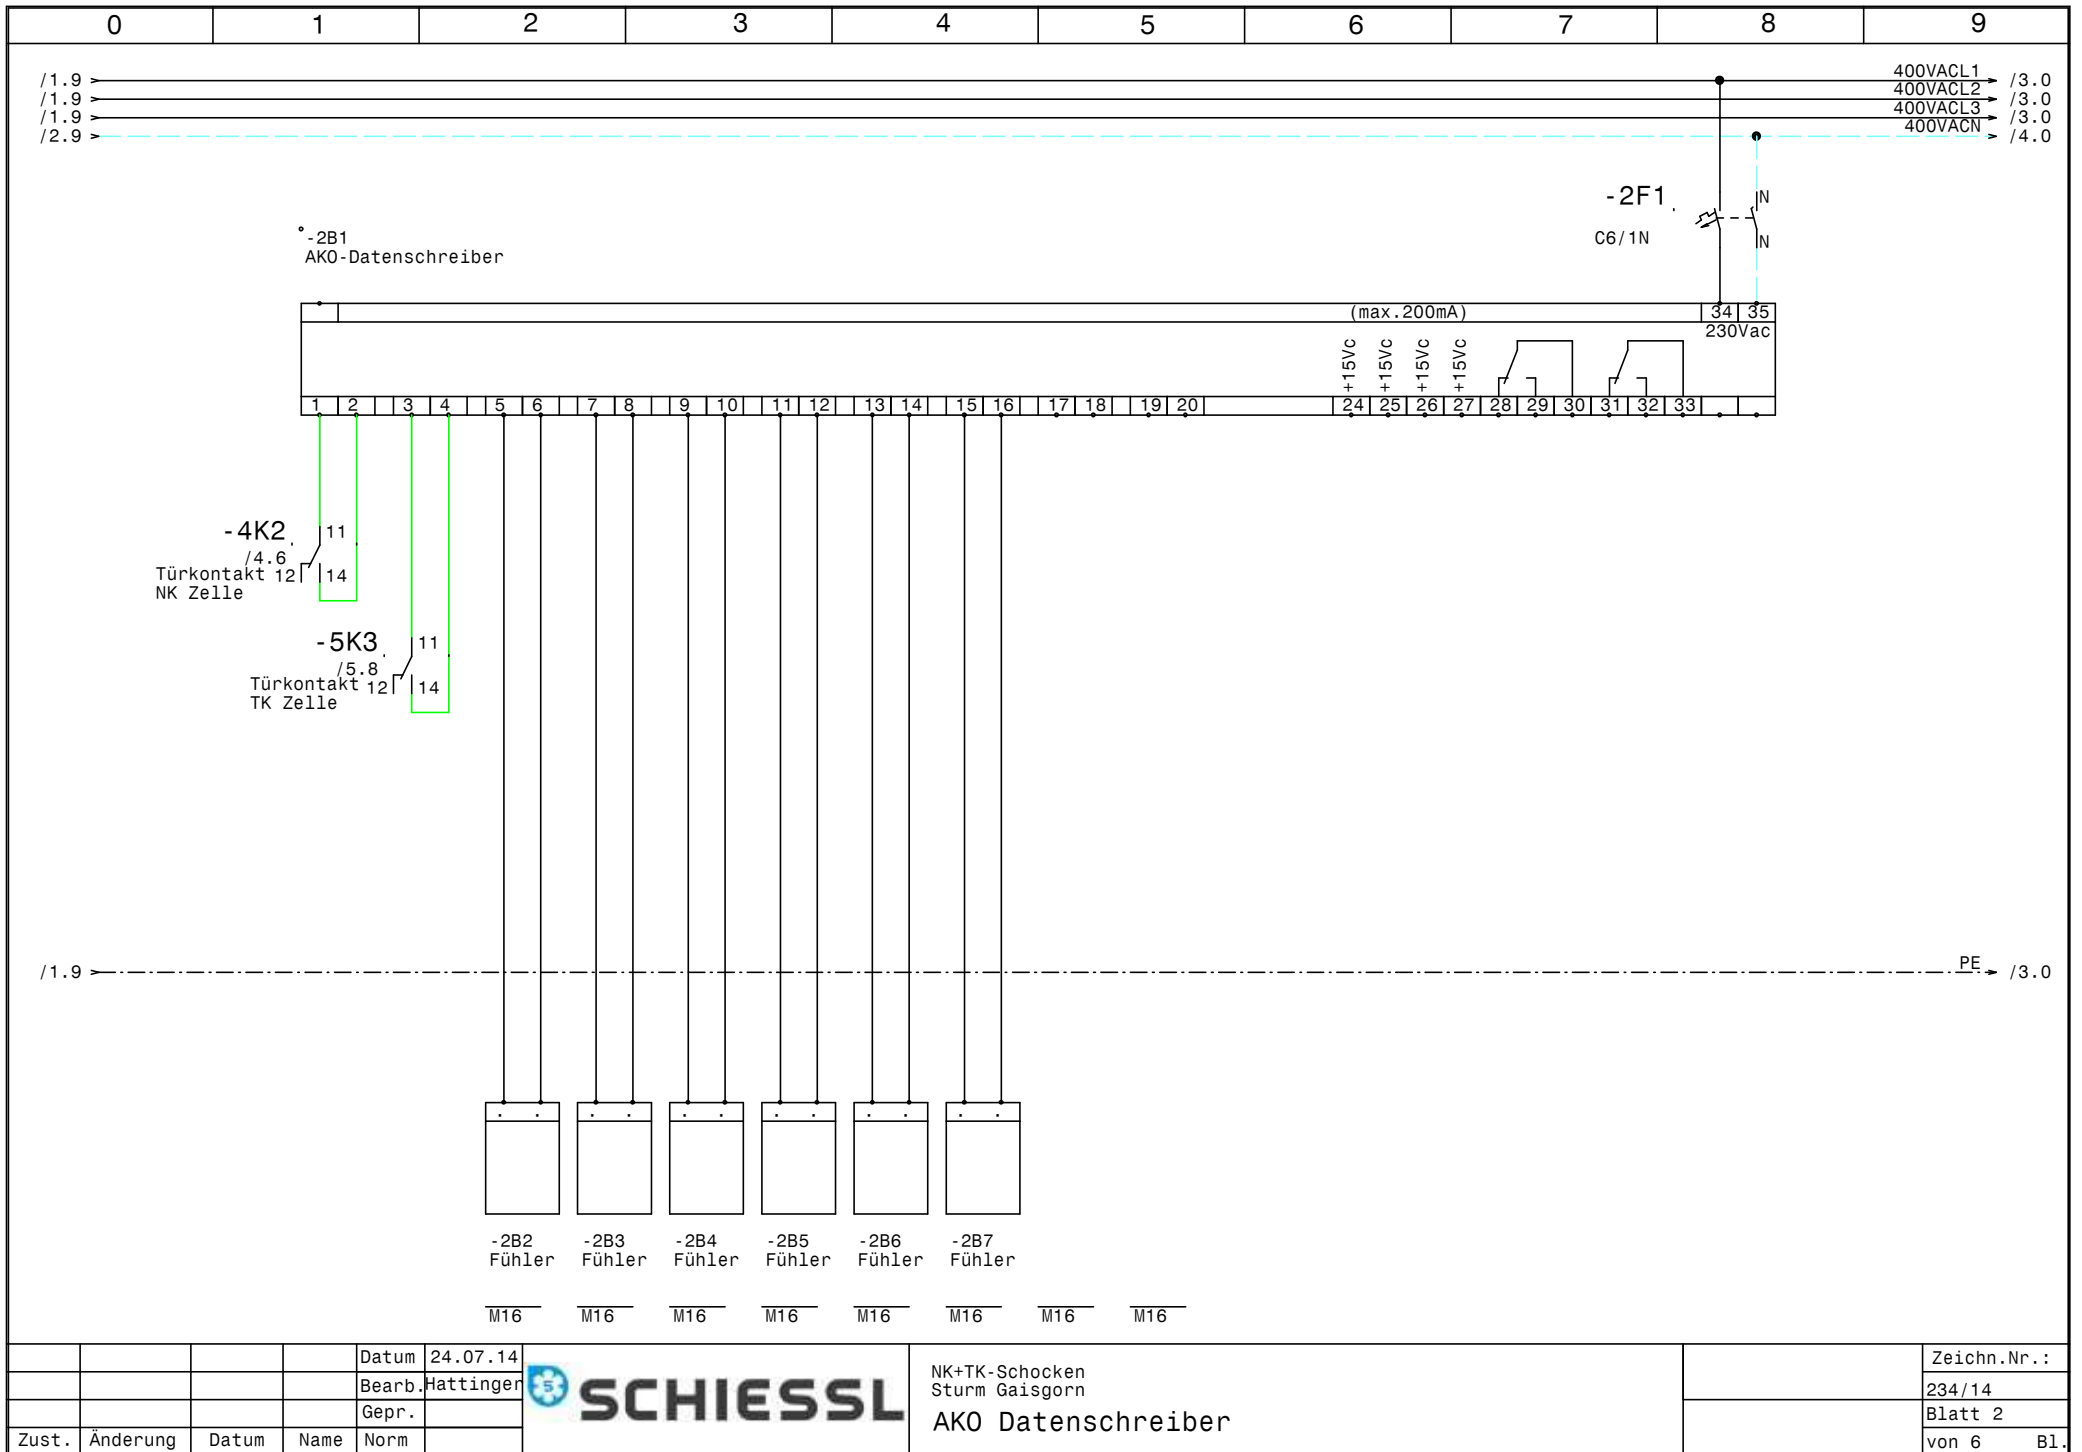


				Datum	24.07.14	 SCHIESSL	NK+TK-Schocken Sturm Gaisgorn AKO Datenscheiber		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				234/14
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	Bl.

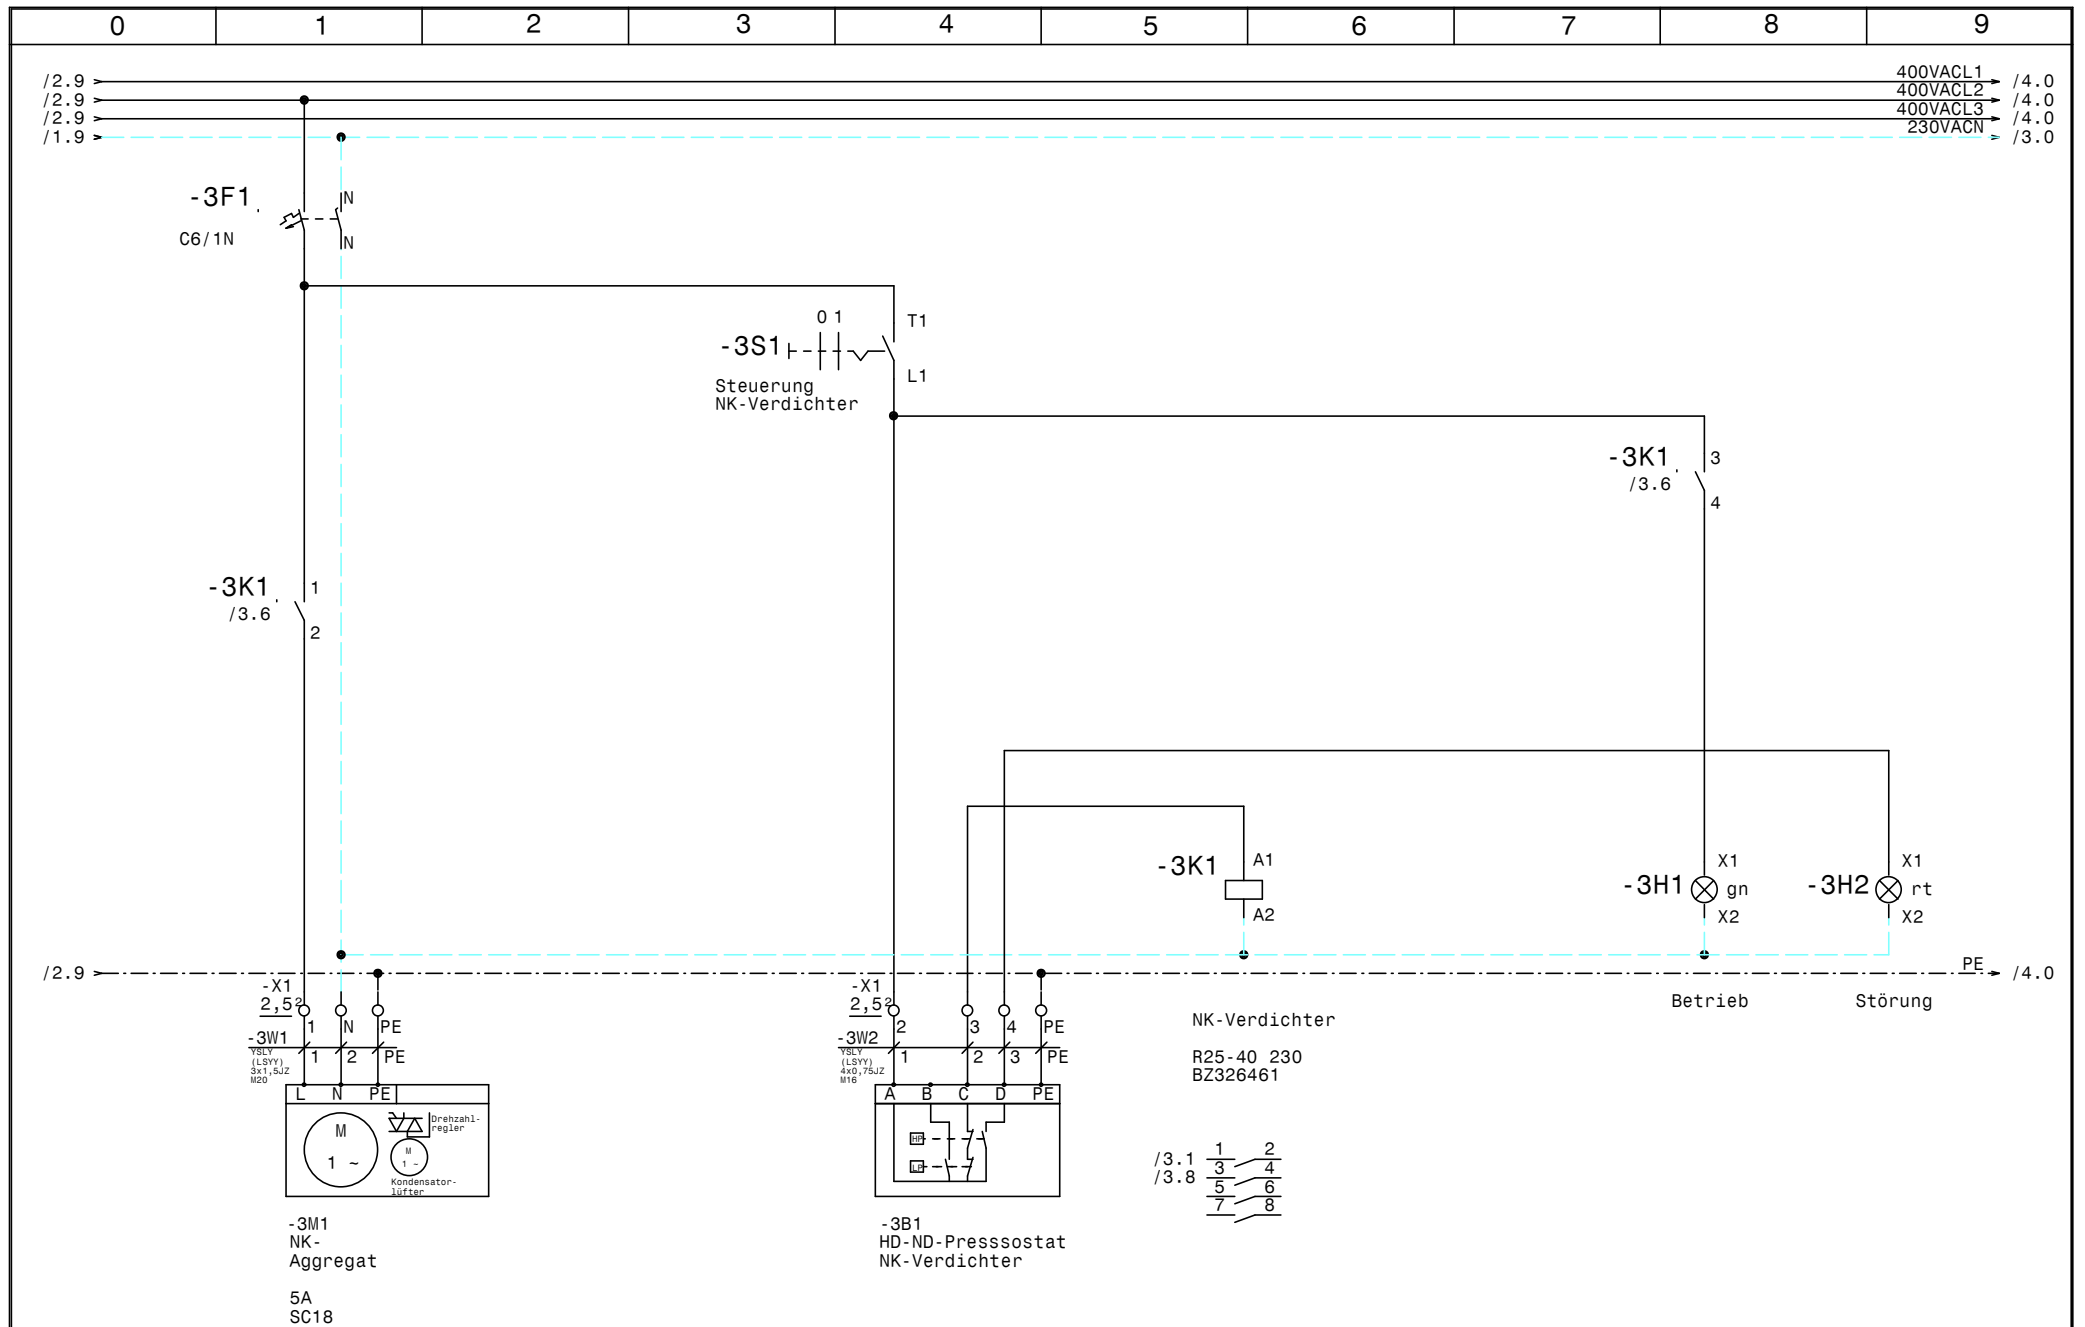

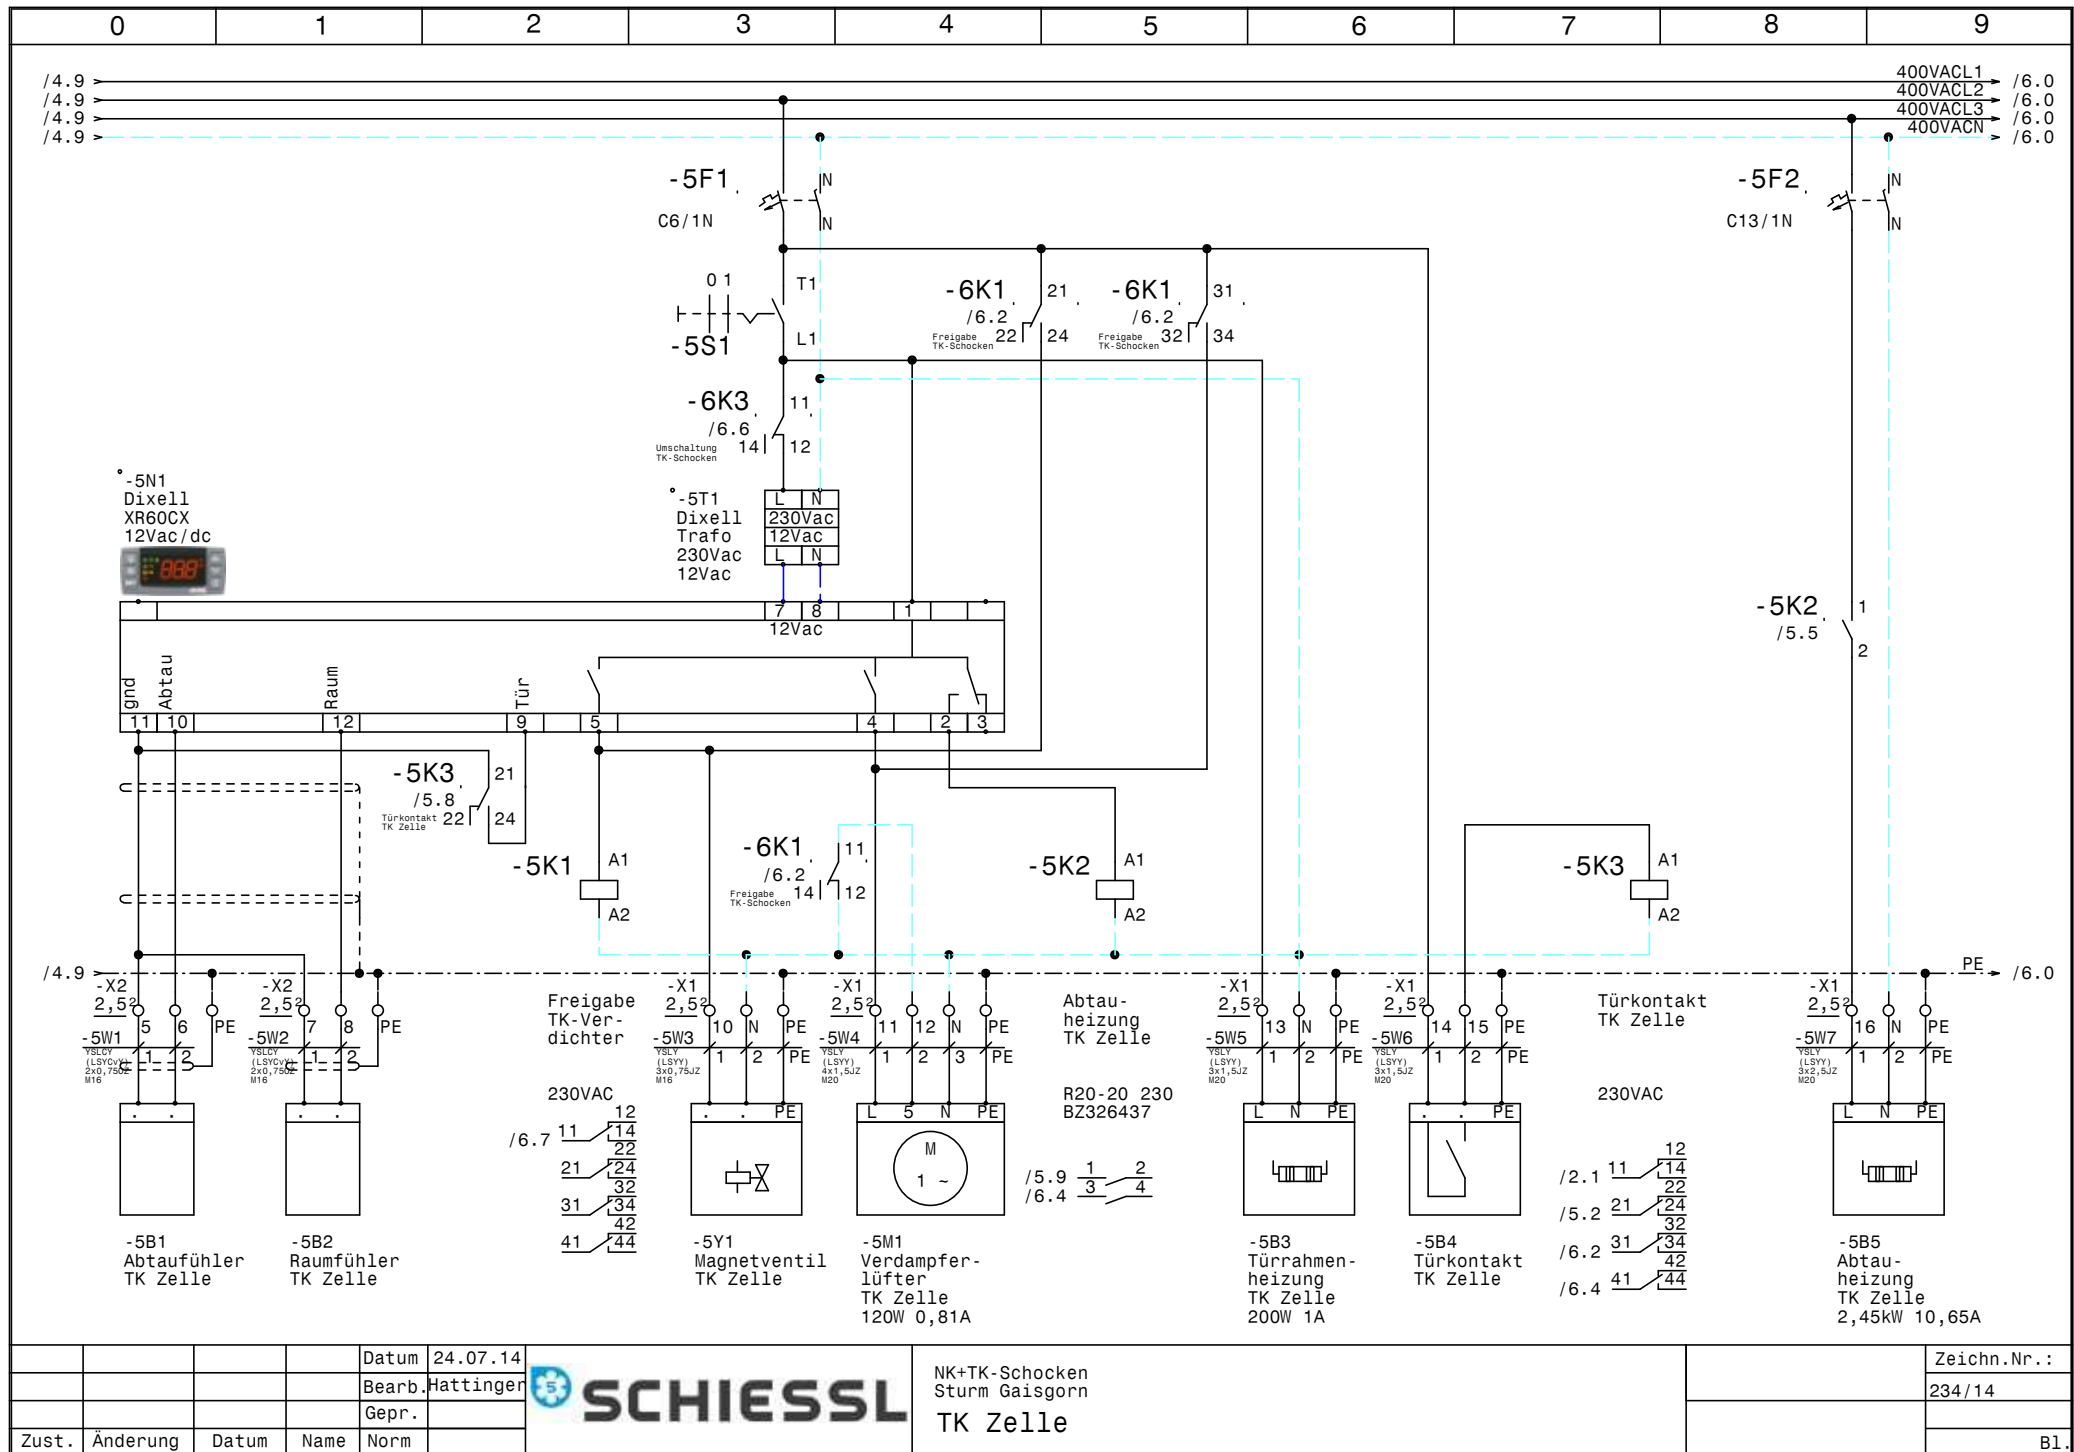

				Datum	24.07.14				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				234/14
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					Bl.

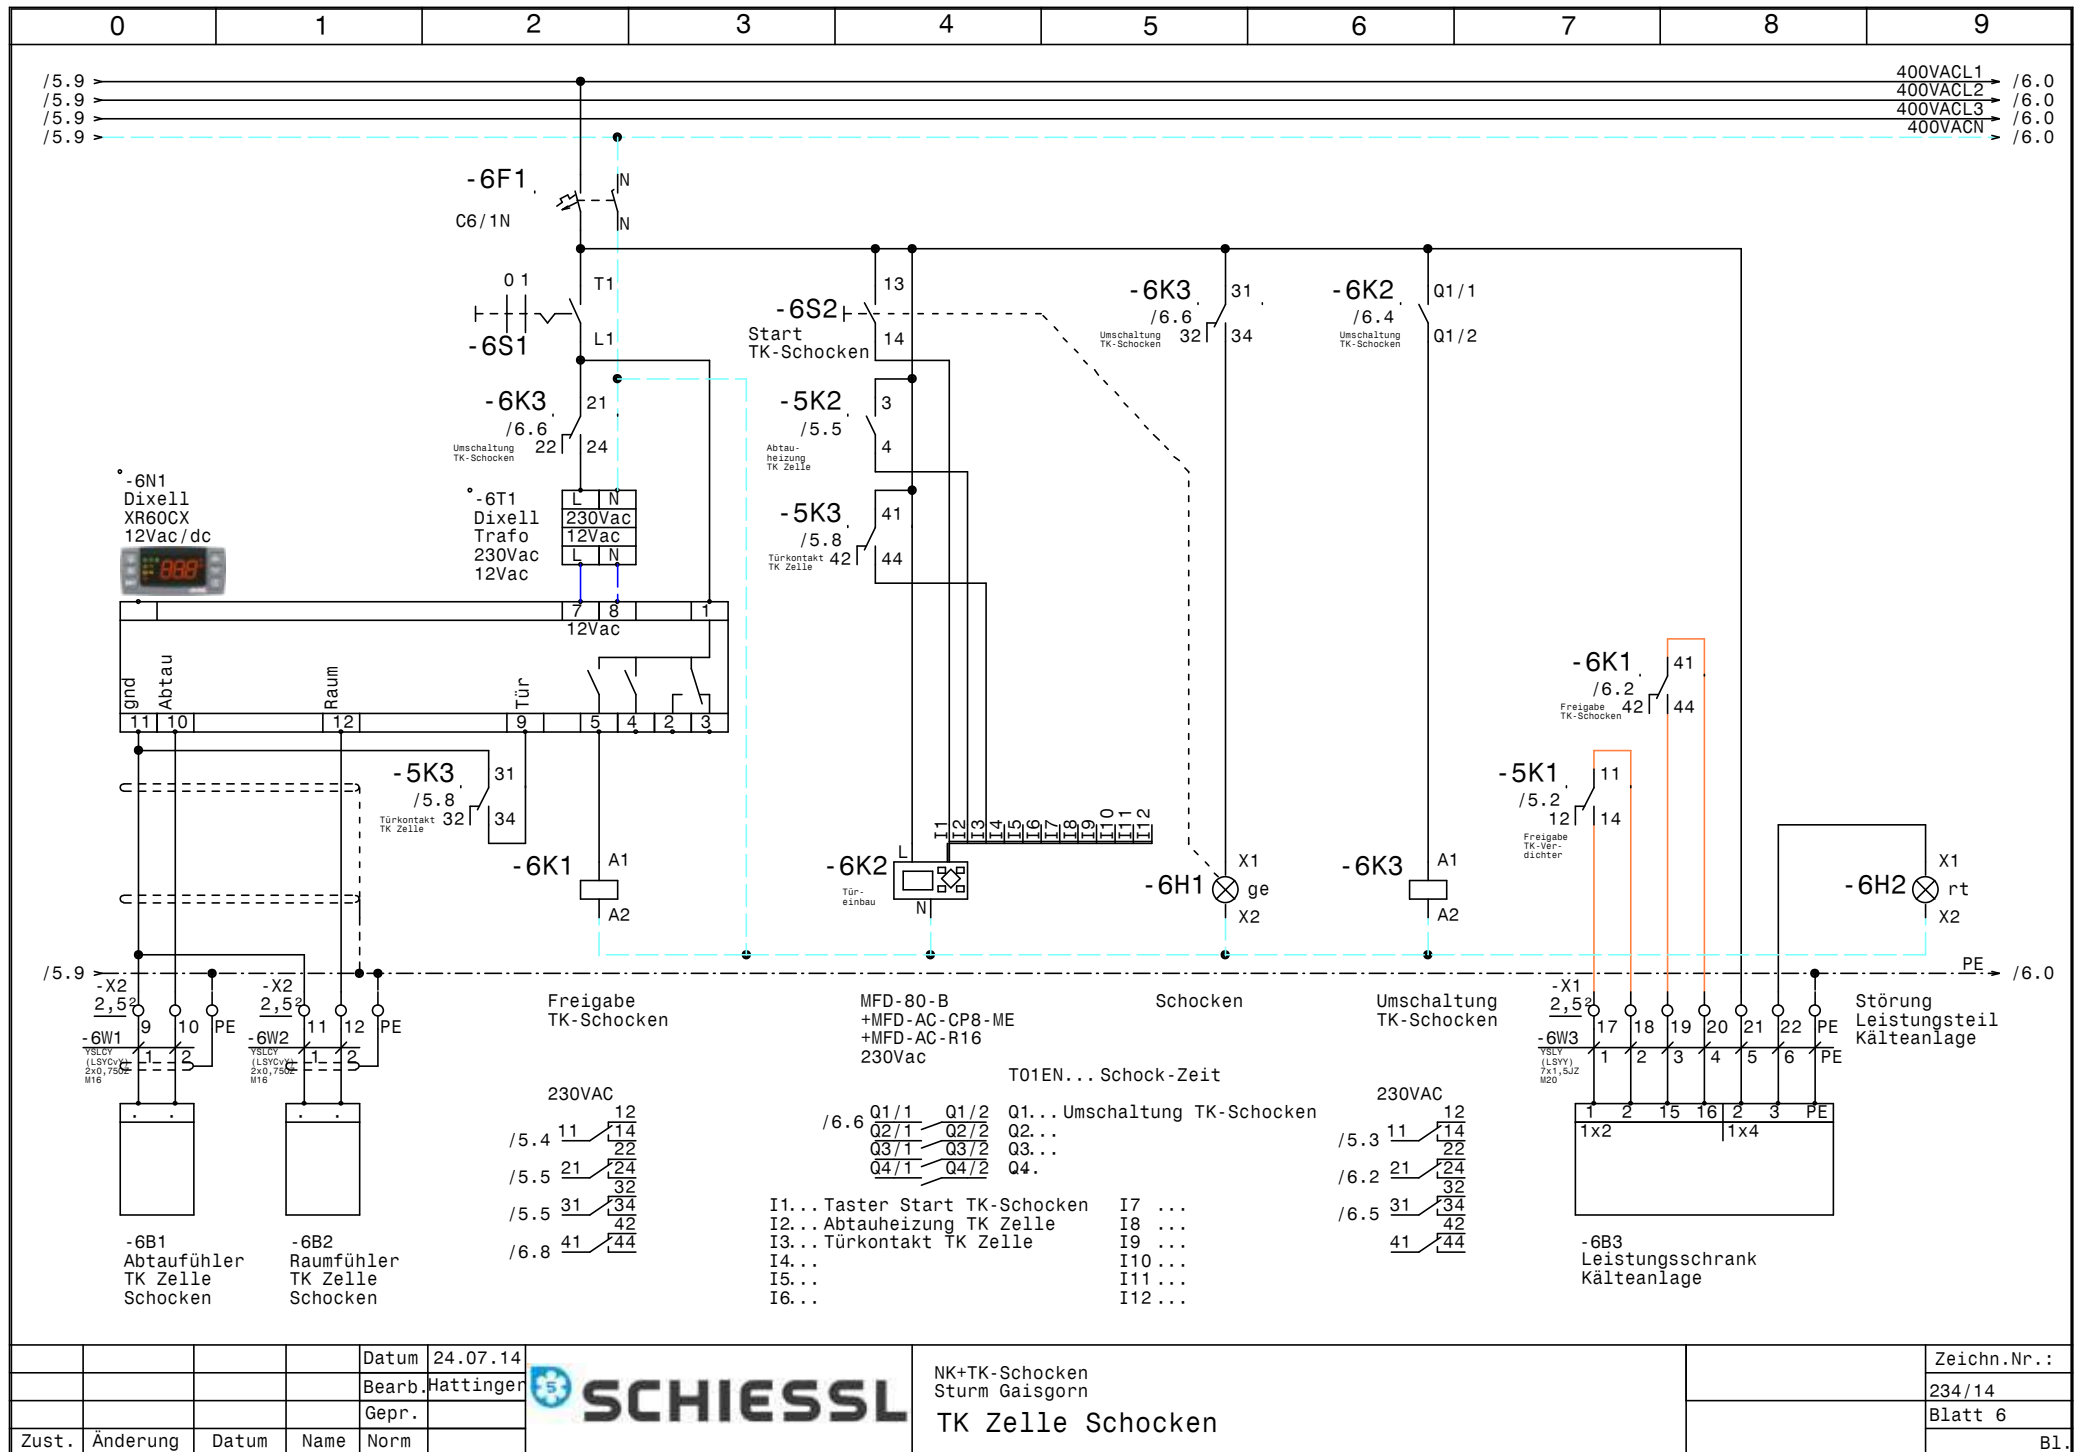

			Datum	24.07.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



NK+TK-Schocken
Sturm Gaisgorn
TK Zelle Schocken

Zeichn.Nr.:
234/14
Blatt 6
Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung						
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE						
2	-3M1				-3W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		NKAggregat						
3	-3B1				-3W2		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16				4		HD-ND-Presssostat NK-Verdichter						
4	-4B1				-4W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler NK Zelle						
5	-4B2				-4W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler NK Zelle						
6	-4Y1				-4W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil NK Zelle						
7	-4M1				-4W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Verdampferlüfter NK Zelle						
8	-4B3				-4W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türkontakt NK Zelle						
9	-4B4				-4W6		YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung NK Zelle						
10	-5B1				-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler TK Zelle						
11	-5B2				-5W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler TK Zelle						
12	-5Y1				-5W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil TK Zelle						
13	-5M1				-5W4		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdampferlüfter TK Zelle						
14	-5B3				-5W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenheizung TK Zelle						
15	-5B4				-5W6		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türkontakt TK Zelle						
16	-5B5				-5W7		YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung TK Zelle						
17	-6B1				-6W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler TK Zelle Schocken						
18	-6B2				-6W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler TK Zelle Schocken						
19	-6B3				-6W3		YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				7		Leistungsschrank Kälteanlage						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				AKO-Datenschreiber		-2B1			
6	C6/1N			Sicherungsautomaten		-4F1, -2F1, -3F1, -6F1, -5F1, -4F2			
1	C13/1N			Sicherungsautomaten		-5F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-6H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-6H2, -3H2			
1	R25-40_230_e			Kleinschütz		-3K1			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-5K1, -6K3, -6K1, -4K2, -5K3			
5	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
2	R20-20_230			Kleinschütz		-5K2, -4K1			
1	easy MFD-80-B +MFD-AC-CP8-ME +MFD			MFD-80-B +MFD-AC-CP8-ME +MFD-AC-R1		-6K2			
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
3				Dixell XR60CX 12Vac/dc		-6N1, -5N1, -4N1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
4	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-6S1, -3S1, -5S1, -4S1			
1				SSchließer1pol.		-6S2			
3				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1, -6T1, -4T1			
17	M16			Kabelverschraubung		-4W2, -3W2, -4W3, -5W2, -5W1, -5W3			
						-2V7, -2V6, -2V5, -6W1, -6W2, -2V4			
						-2V3, -2V2, -2V1, -4W1, -2V8			
10	M20			Kabelverschraubung		-4W6, -3W1, -5W7, -1W1, -4W5, -6W3			
						-4W4, -5W6, -5W4, -5W5			
37	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X2			
9	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
19	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X1			