


Anlage: TK-Zelle klein u. gross Danecker		__ !! A C H T U N G !! __ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!
Firma: SMGE		
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG	VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	400x600x250 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben rechts (BxHxT) (H) (BxH) HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG: — — — — — — — — — — — — schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange L/N L/N L/N +/-	

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 TK-Zelle klein	004 TK-Zelle gross
001 Netzanschluß	003 TK-Zelle gross	




				Datum	20.10.16
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

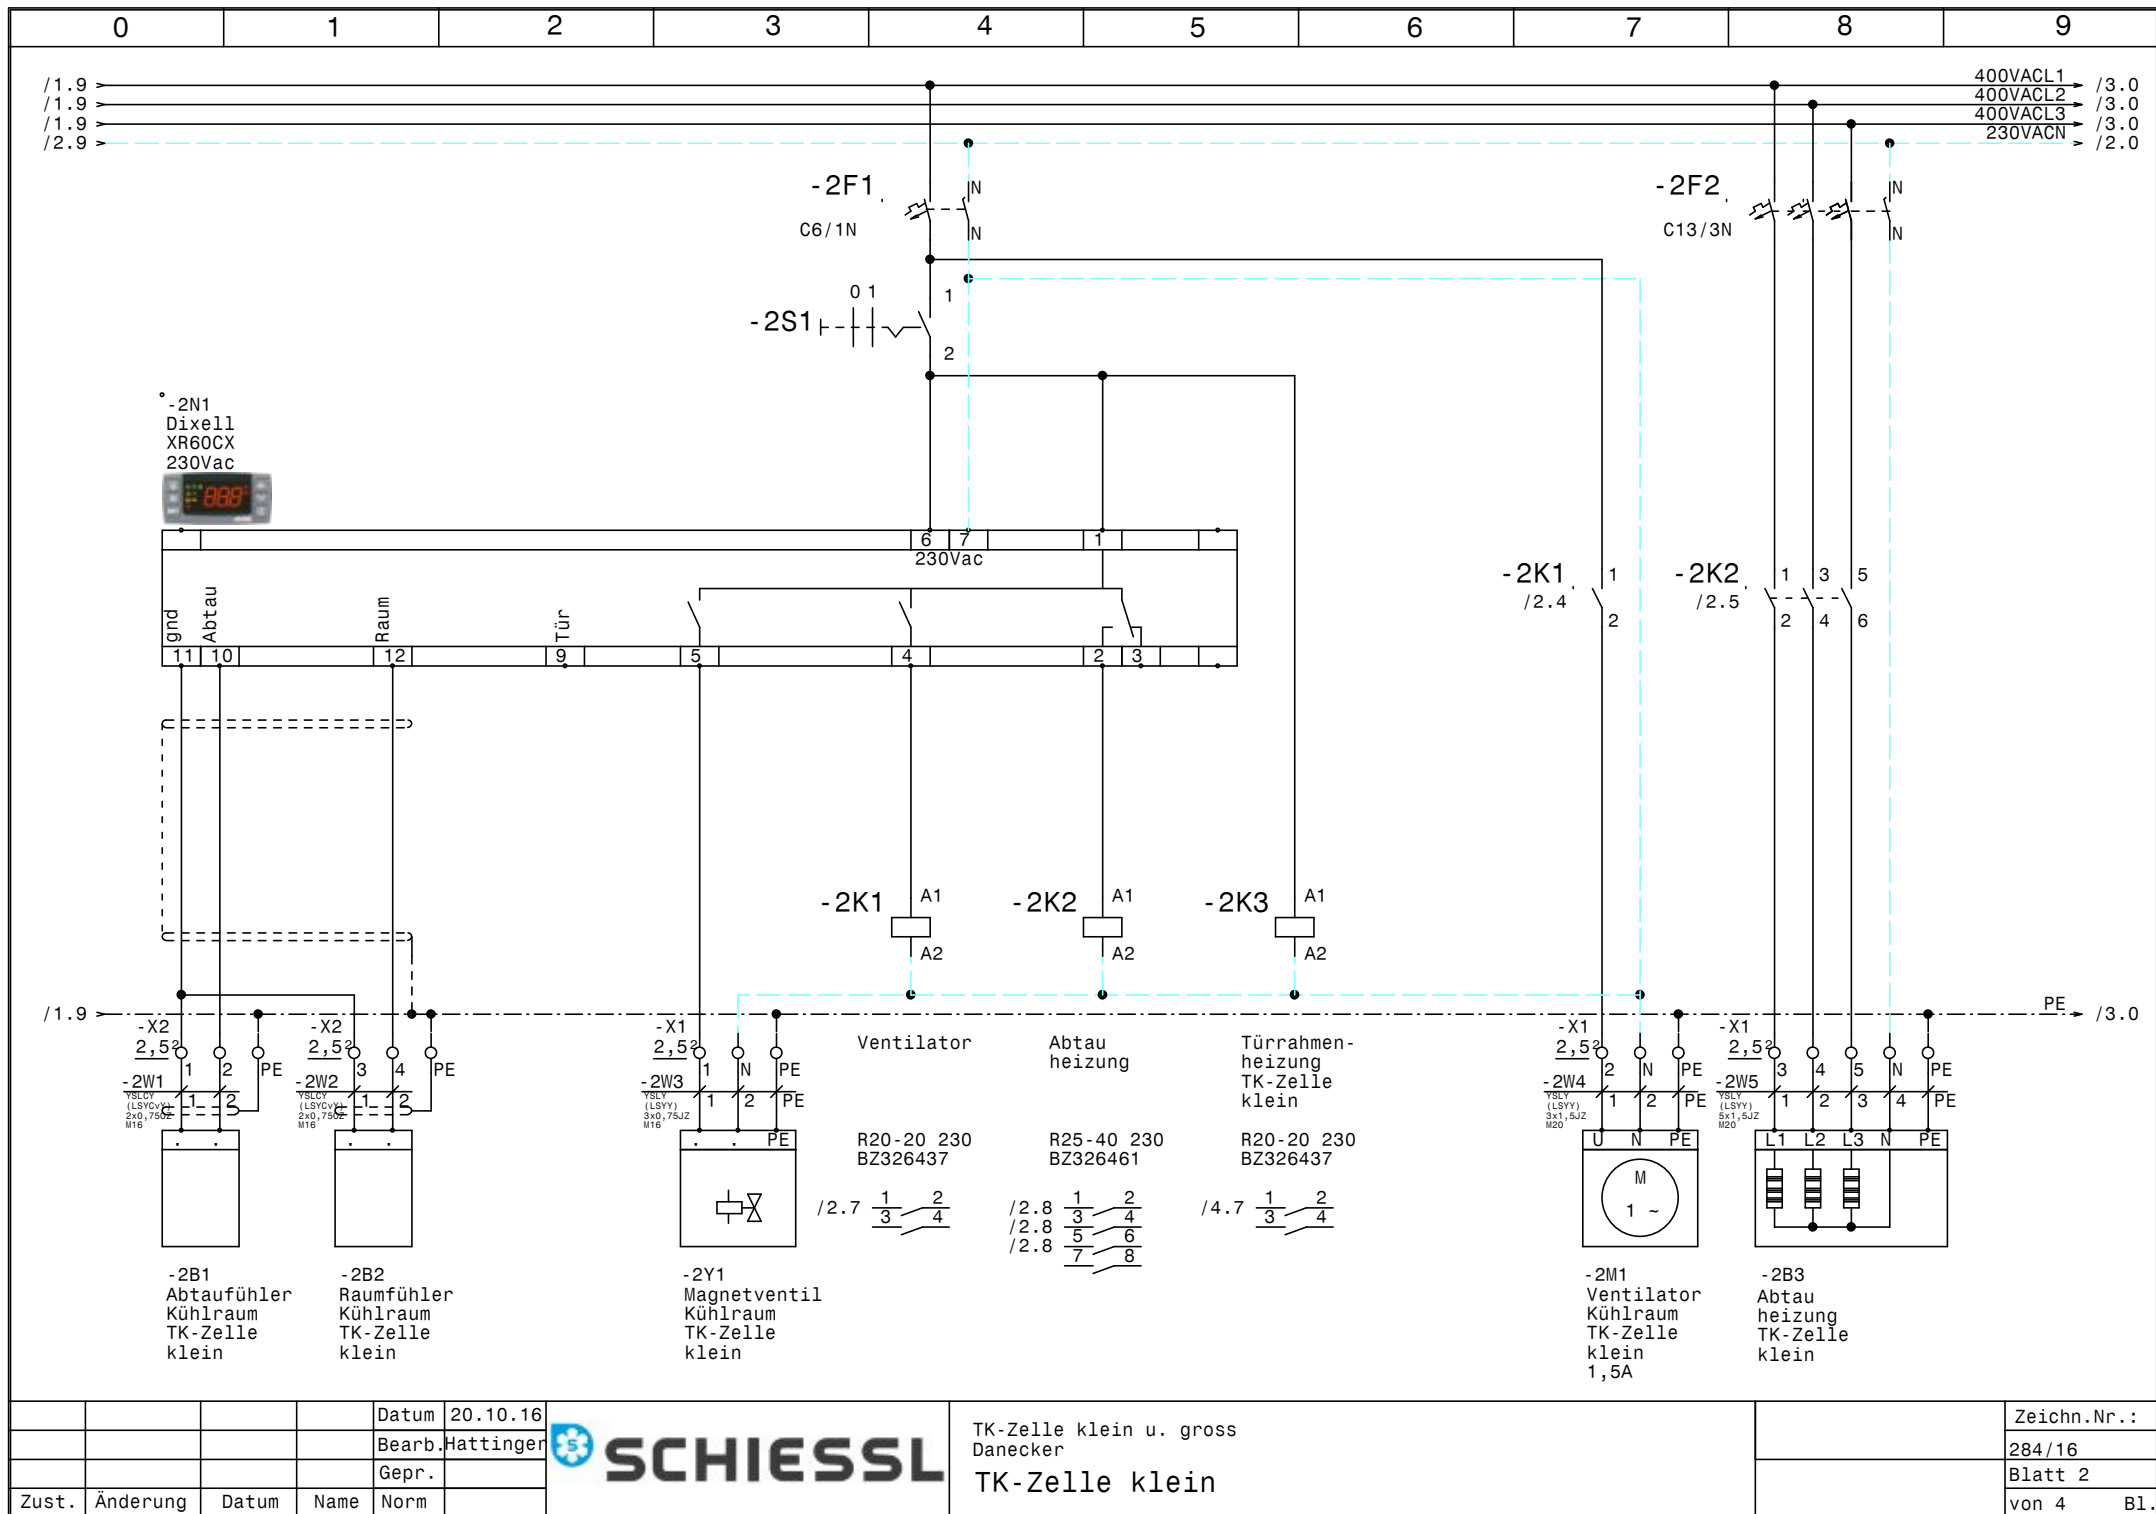


TK-Zelle klein u. gross
Danecker

TK-Zelle klein

Zeichn.Nr.:	284/16
Blatt 2	von 4
	B1.



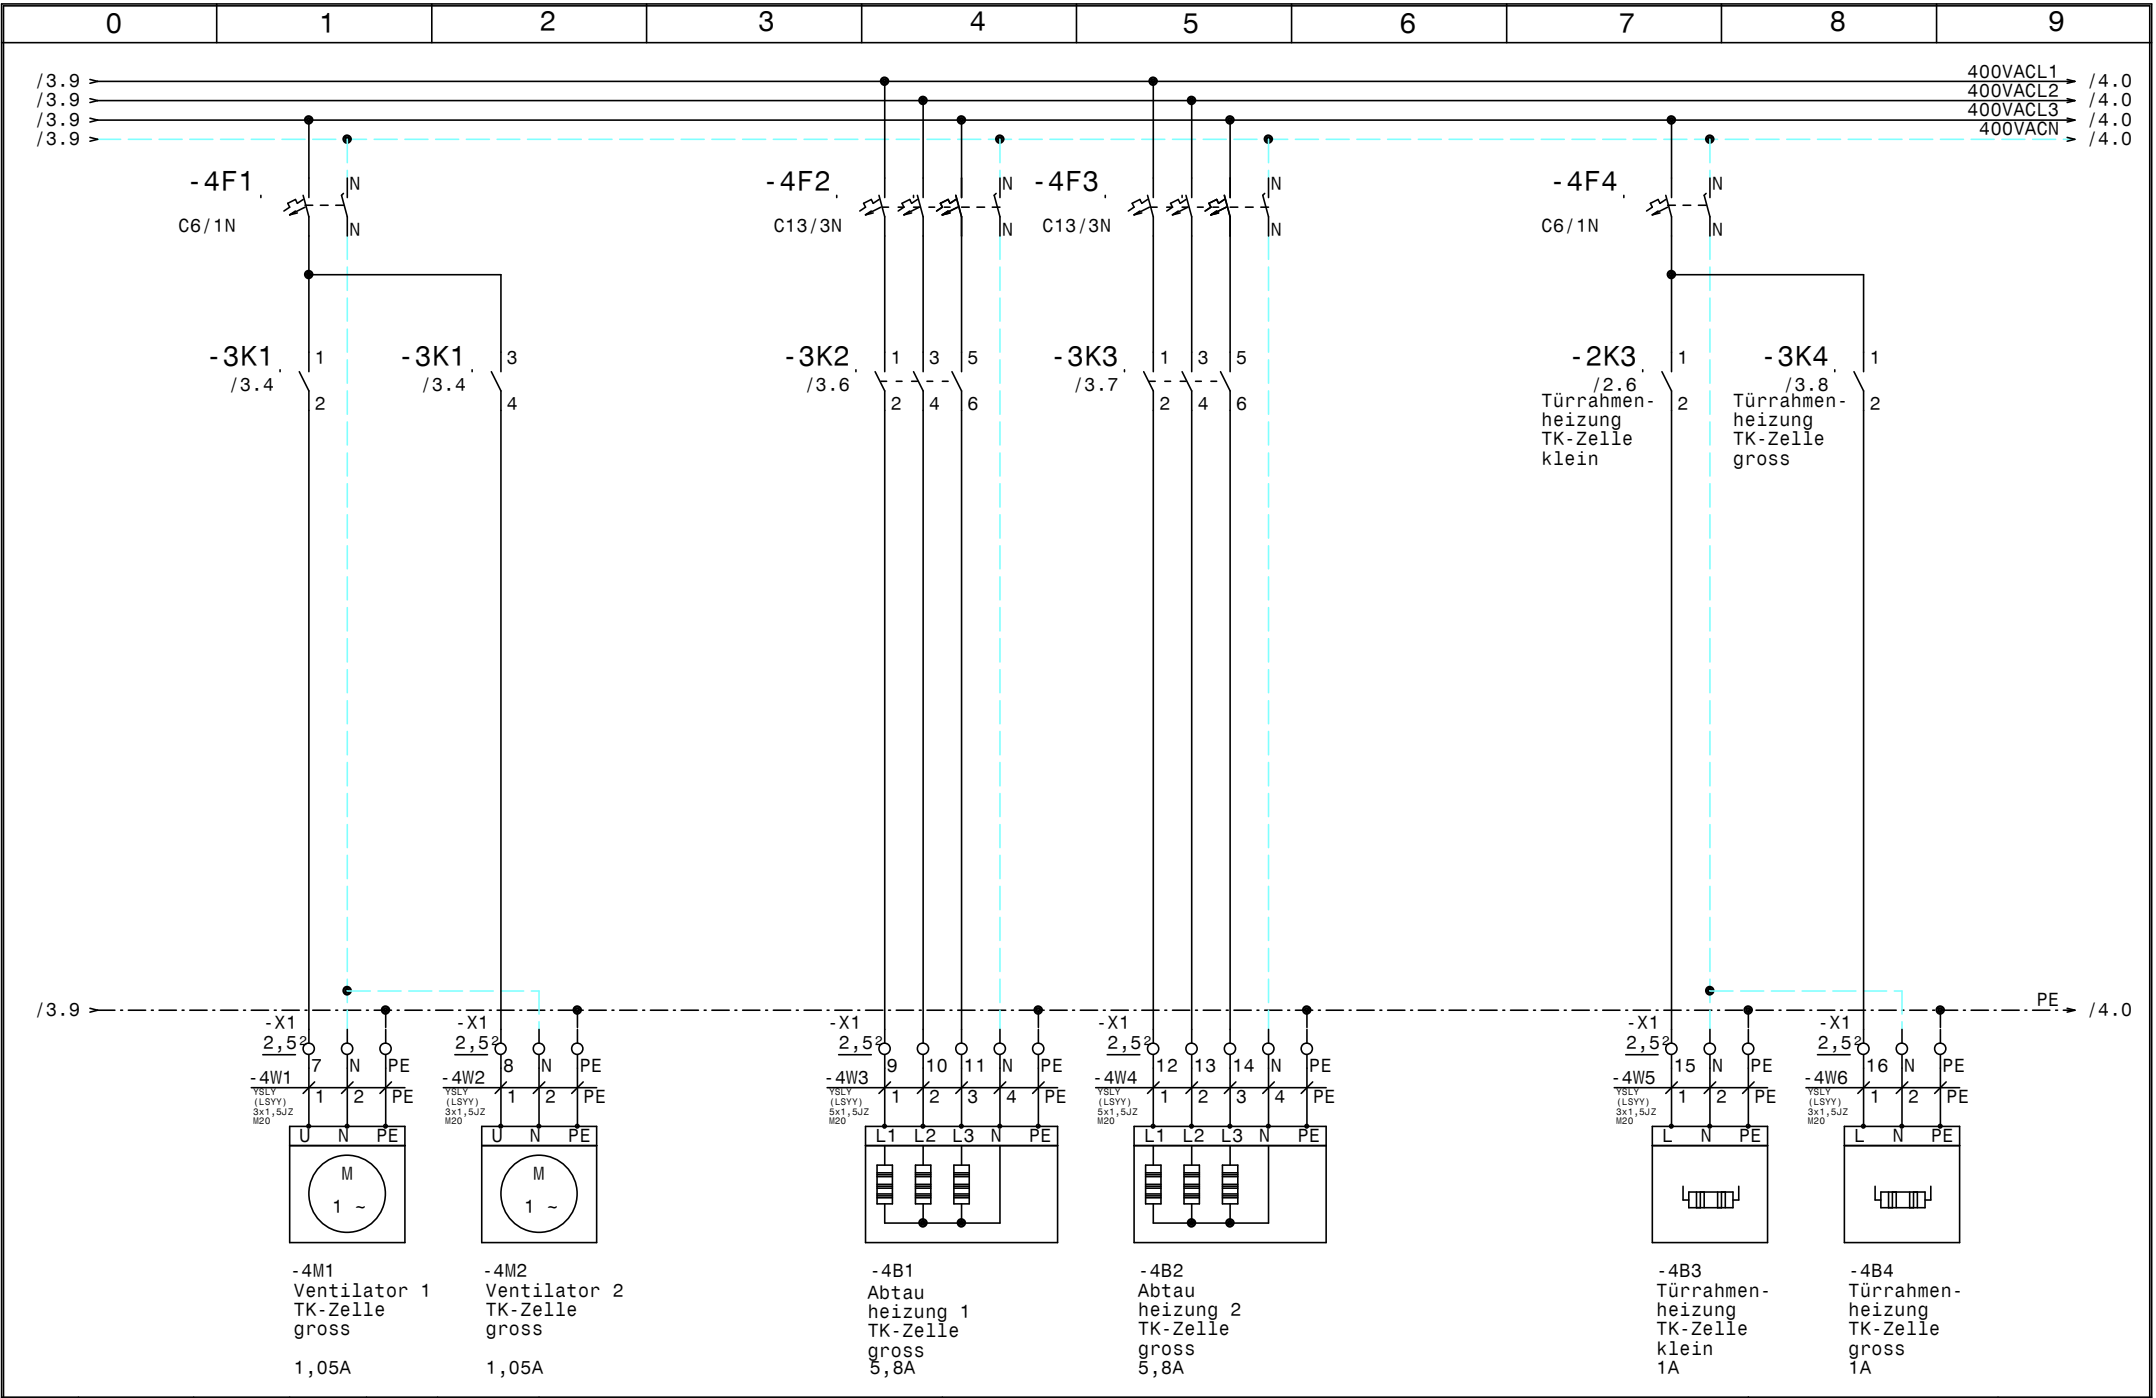

			Datum	20.10.16	 SCHIESSL	TK-Zelle klein u. gross Danecker TK-Zelle gross	Zeichn.Nr. :	
			Bearb.	Hattinger			284/16	
			Gepr.				Blatt 4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			von 4	
							B1.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung			
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE			
2		-2B1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Kühlraum TK-Zelle klein			
3		-2B2				-2W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Kühlraum TK-Zelle klein			
4		-2Y1				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Kühlraum TK-Zelle klein			
5		-2M1				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Kühlraum TK-Zelle klein			
6		-2B3				-2W5				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Abtau heizung TK-Zelle klein			
7		-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler 1 TK-Zelle gross			
8		-3B2				-3W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler 2 TK-Zelle gross			
9		-3B3				-3W3				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler TK-Zelle gross			
10		-3Y1				-3W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil TK-Zelle gross			
11		-4M1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator 1 TK-Zelle gross			
12		-4M2				-4W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator 2 TK-Zelle gross			
13		-4B1				-4W3				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Abtau heizung 1 TK-Zelle gross			
14		-4B2				-4W4				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Abtau heizung 2 TK-Zelle gross			
15		-4B3				-4W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenheizung TK-Zelle klein			
16		-4B4				-4W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenheizung TK-Zelle gross			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XR64CX 230Vac						-3N1							
1						Dixell XR60CX 230Vac						-2N1							
2						Ausschalter 1pol. 0-1						-3S1, -2S1							
3		C13/3N				Sicherungsautomaten						-4F3, -4F2, -2F2							
4		C6/1N				Sicherungsautomaten						-3F1, -4F1, -4F4, -2F1							
15		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X1, -X2							
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
10		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
26		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1, -X1							
1		Klemme 4 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 4 grau				Klemme L						-X1							
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
7		M16				Kabelverschraubung						-2W1, -3W2, -3W4, -3W1, -2W3, -2W2							
												-3W3							
8		M20				Kabelverschraubung						-4W1, -2W5, -2W4, -4W6, -4W5, -4W4							
												-4W2, -4W3							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
4		R20-20_230				Kleinschütz						-3K4, -2K1, -2K3, -3K1							
3		R25-40_230				Kleinschütz						-3K3, -3K2, -2K2							
1		WS 4625 B=400 H=600 T=250				Wandschrank IP 55						-0N1							