

Anlage:
 Verbundsteuerung
 Bachler Kematen

Firma:
 Fa. Viklicky

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	—	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:	—	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:	—	blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	—	grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	—	orange
			FREMDSPANNUNG:	—	orange

Blattverzeichnis


000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Verbundregler XC660D
001 Netzanschluß	003 Niederdruckschalter, Kondensatorlüfter	005 RS485 Busverbindung XWeb

Datum	11.12.19
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	




Verbundsteuerung
 Bachler Kematen
 Deckblatt

Zeichn.Nr.:	247/18/01
Blatt 0	
von 5	B1.

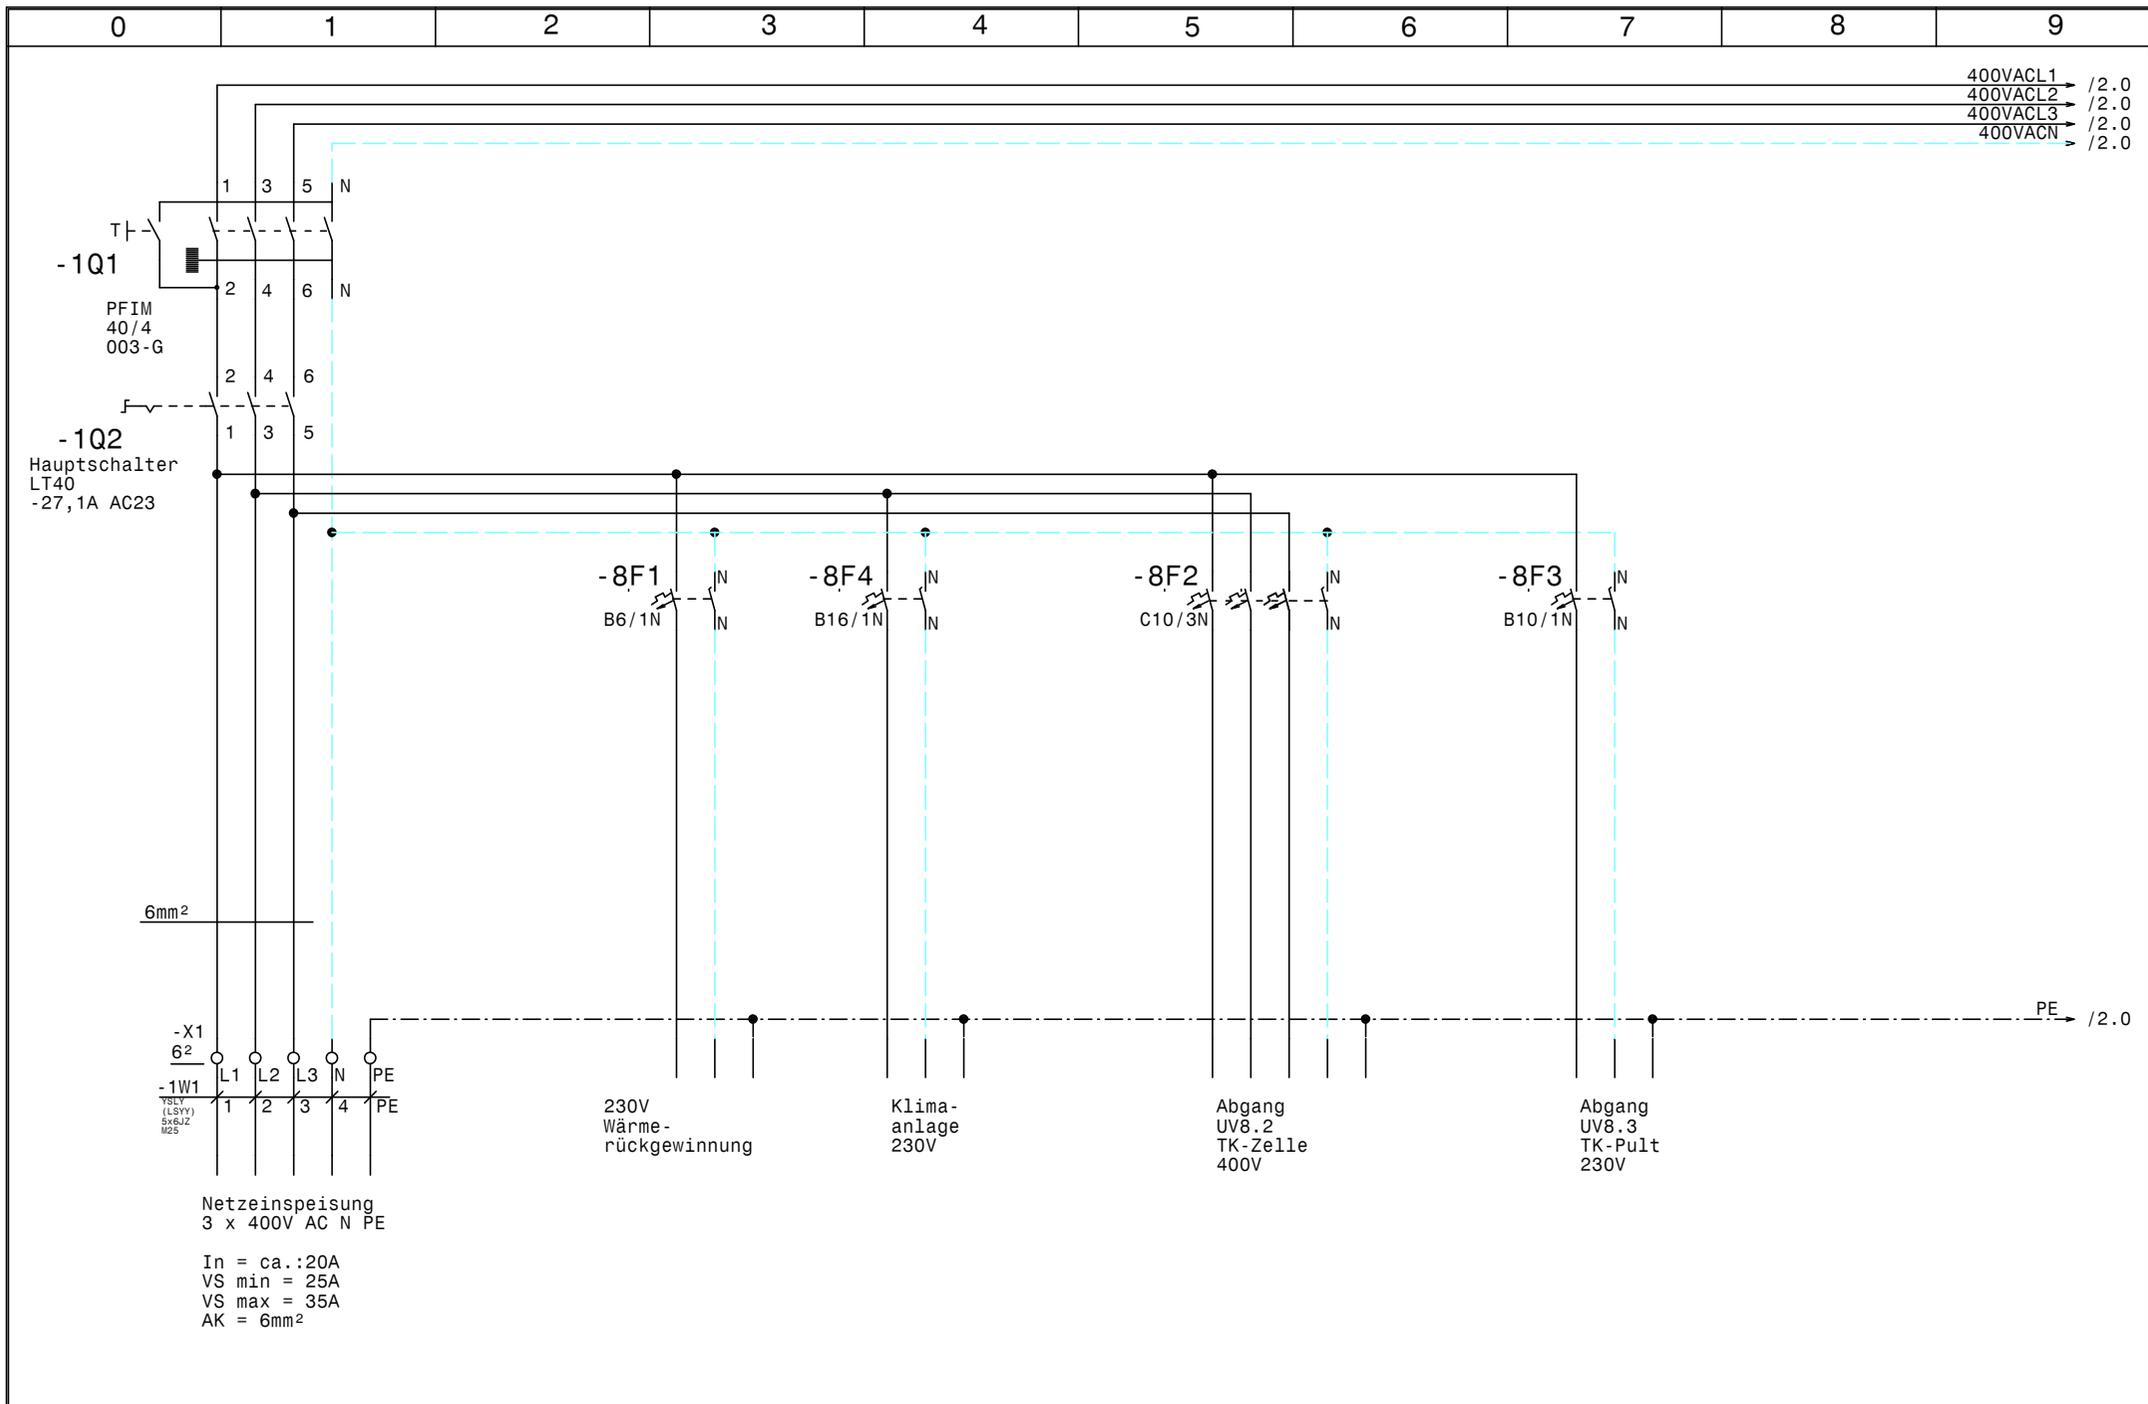

				Datum	11.12.19	 Verbundsteuerung Bachler Kematen Netzanschluß		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger			247/18/01
				Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 5 Bl.

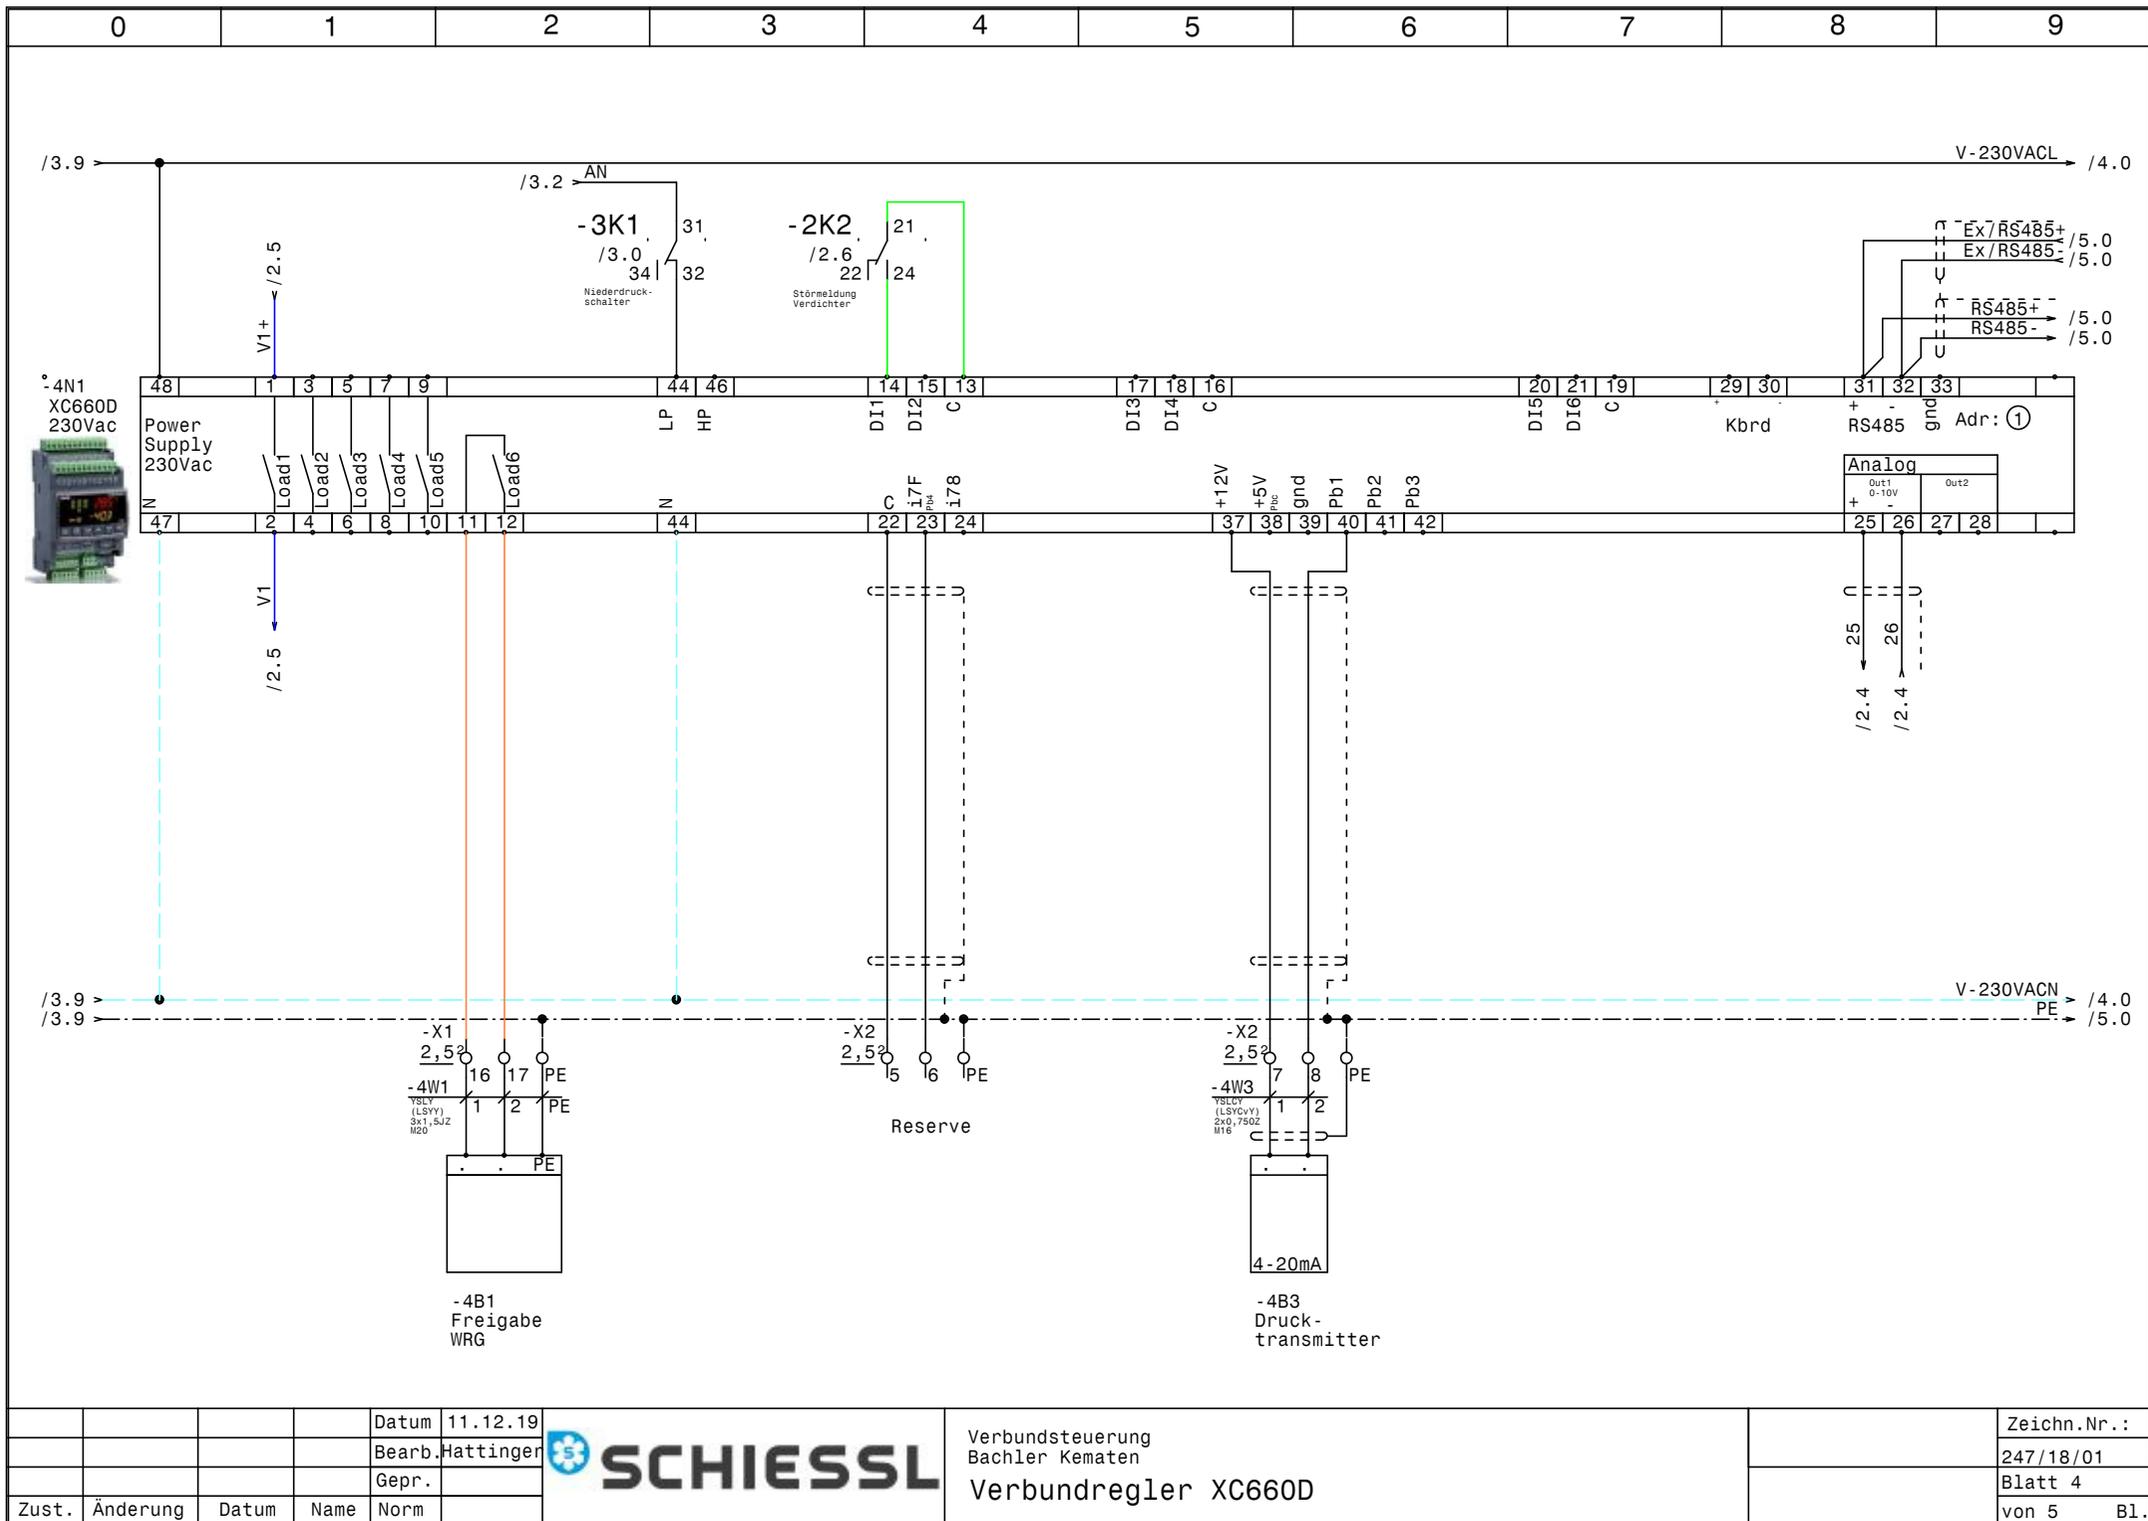


			Datum	11.12.19
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Verbundsteuerung
 Bachler Kematen
 Verbundregler XC660D

	Zeichn.Nr. :
	247/18/01
	Blatt 4
	von 5 Bl.

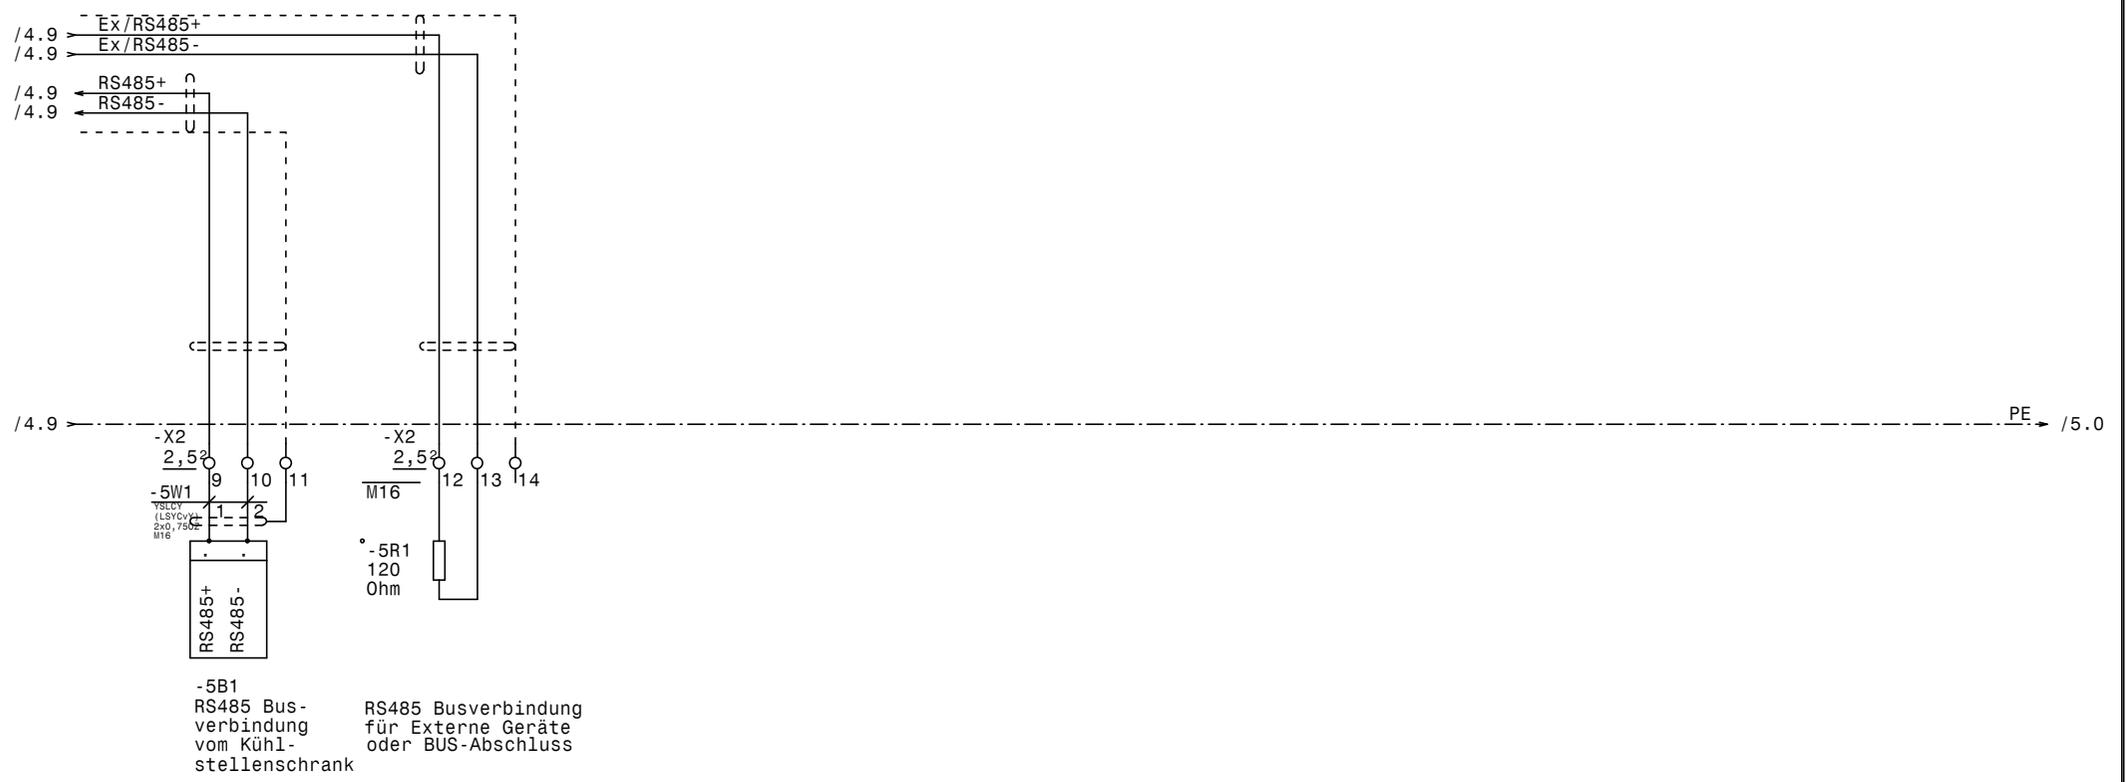

				Datum	11.12.19		Verbundsteuerung Bachler Kematen RS485 Busverbindung XWeb		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				247/18/01
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gepr.					Blatt 5
				Norm				von 5 Bl.	

