


Anlage:		TK-Kühlung		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Naturbad Amstetten			
SMGE					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x800x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz	
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	hellblau	
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	gelb/grün	
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	oben		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 TK-Verdichter	004 XWeb300D-EVO
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter TK-Verdichter	005 Reserve




			Datum	03.04.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

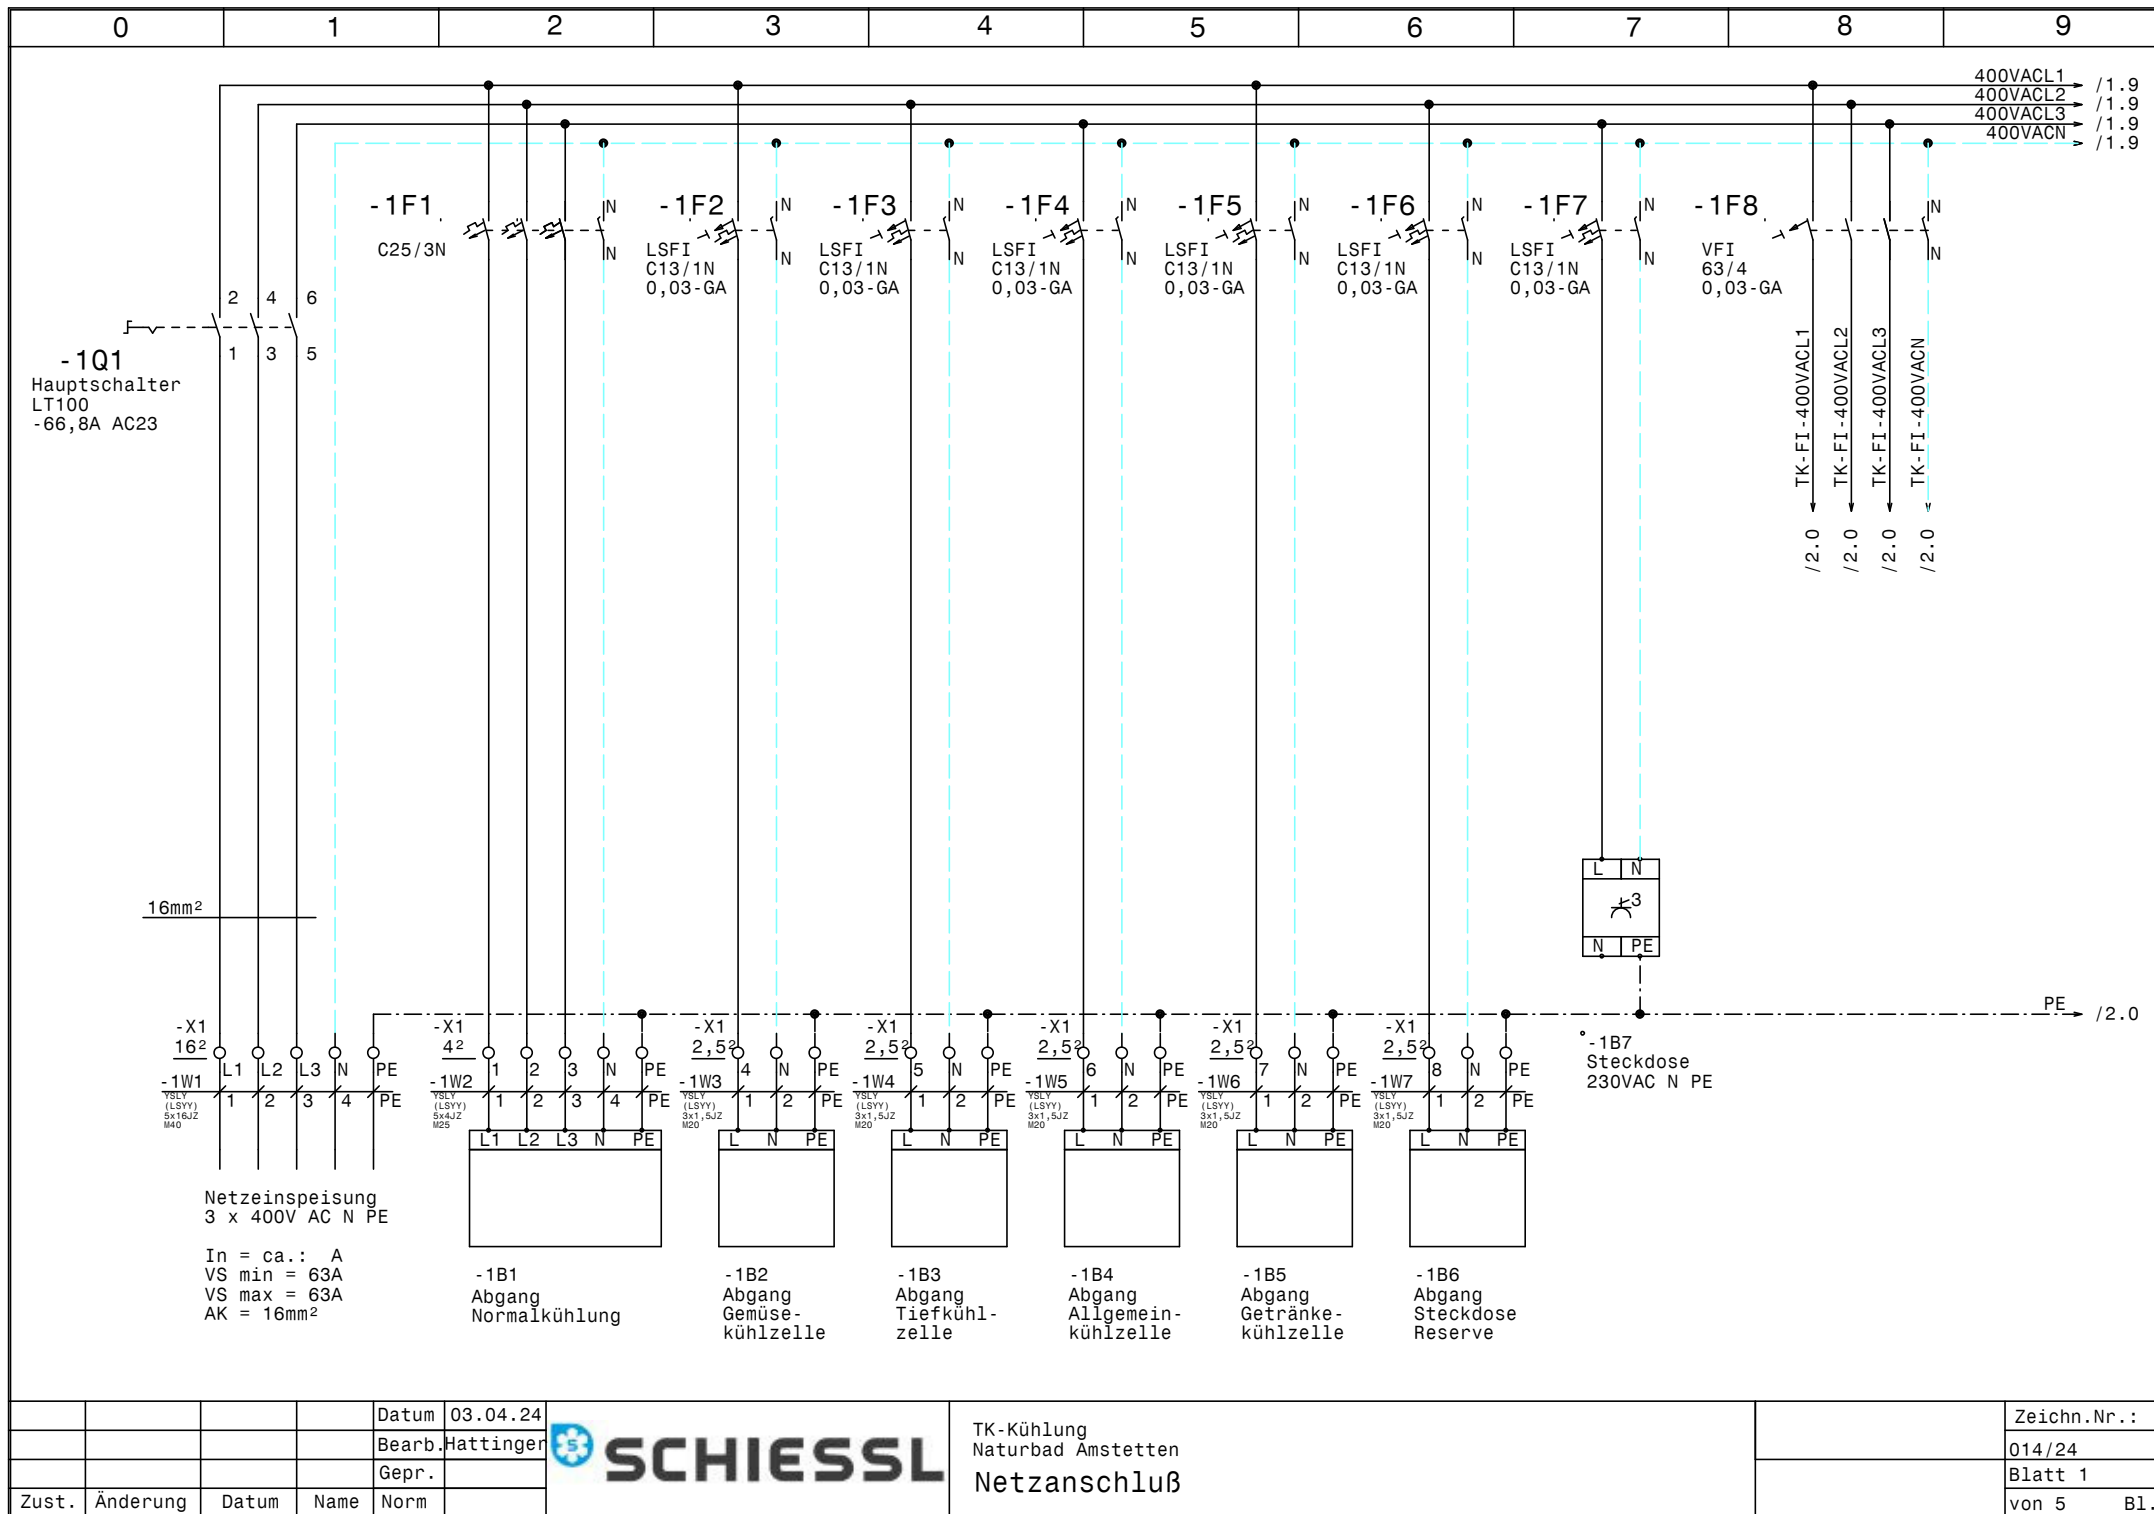

TK-Kühlung
Naturbad Amstetten
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	014/24
Blatt 1	von 5 Bl.

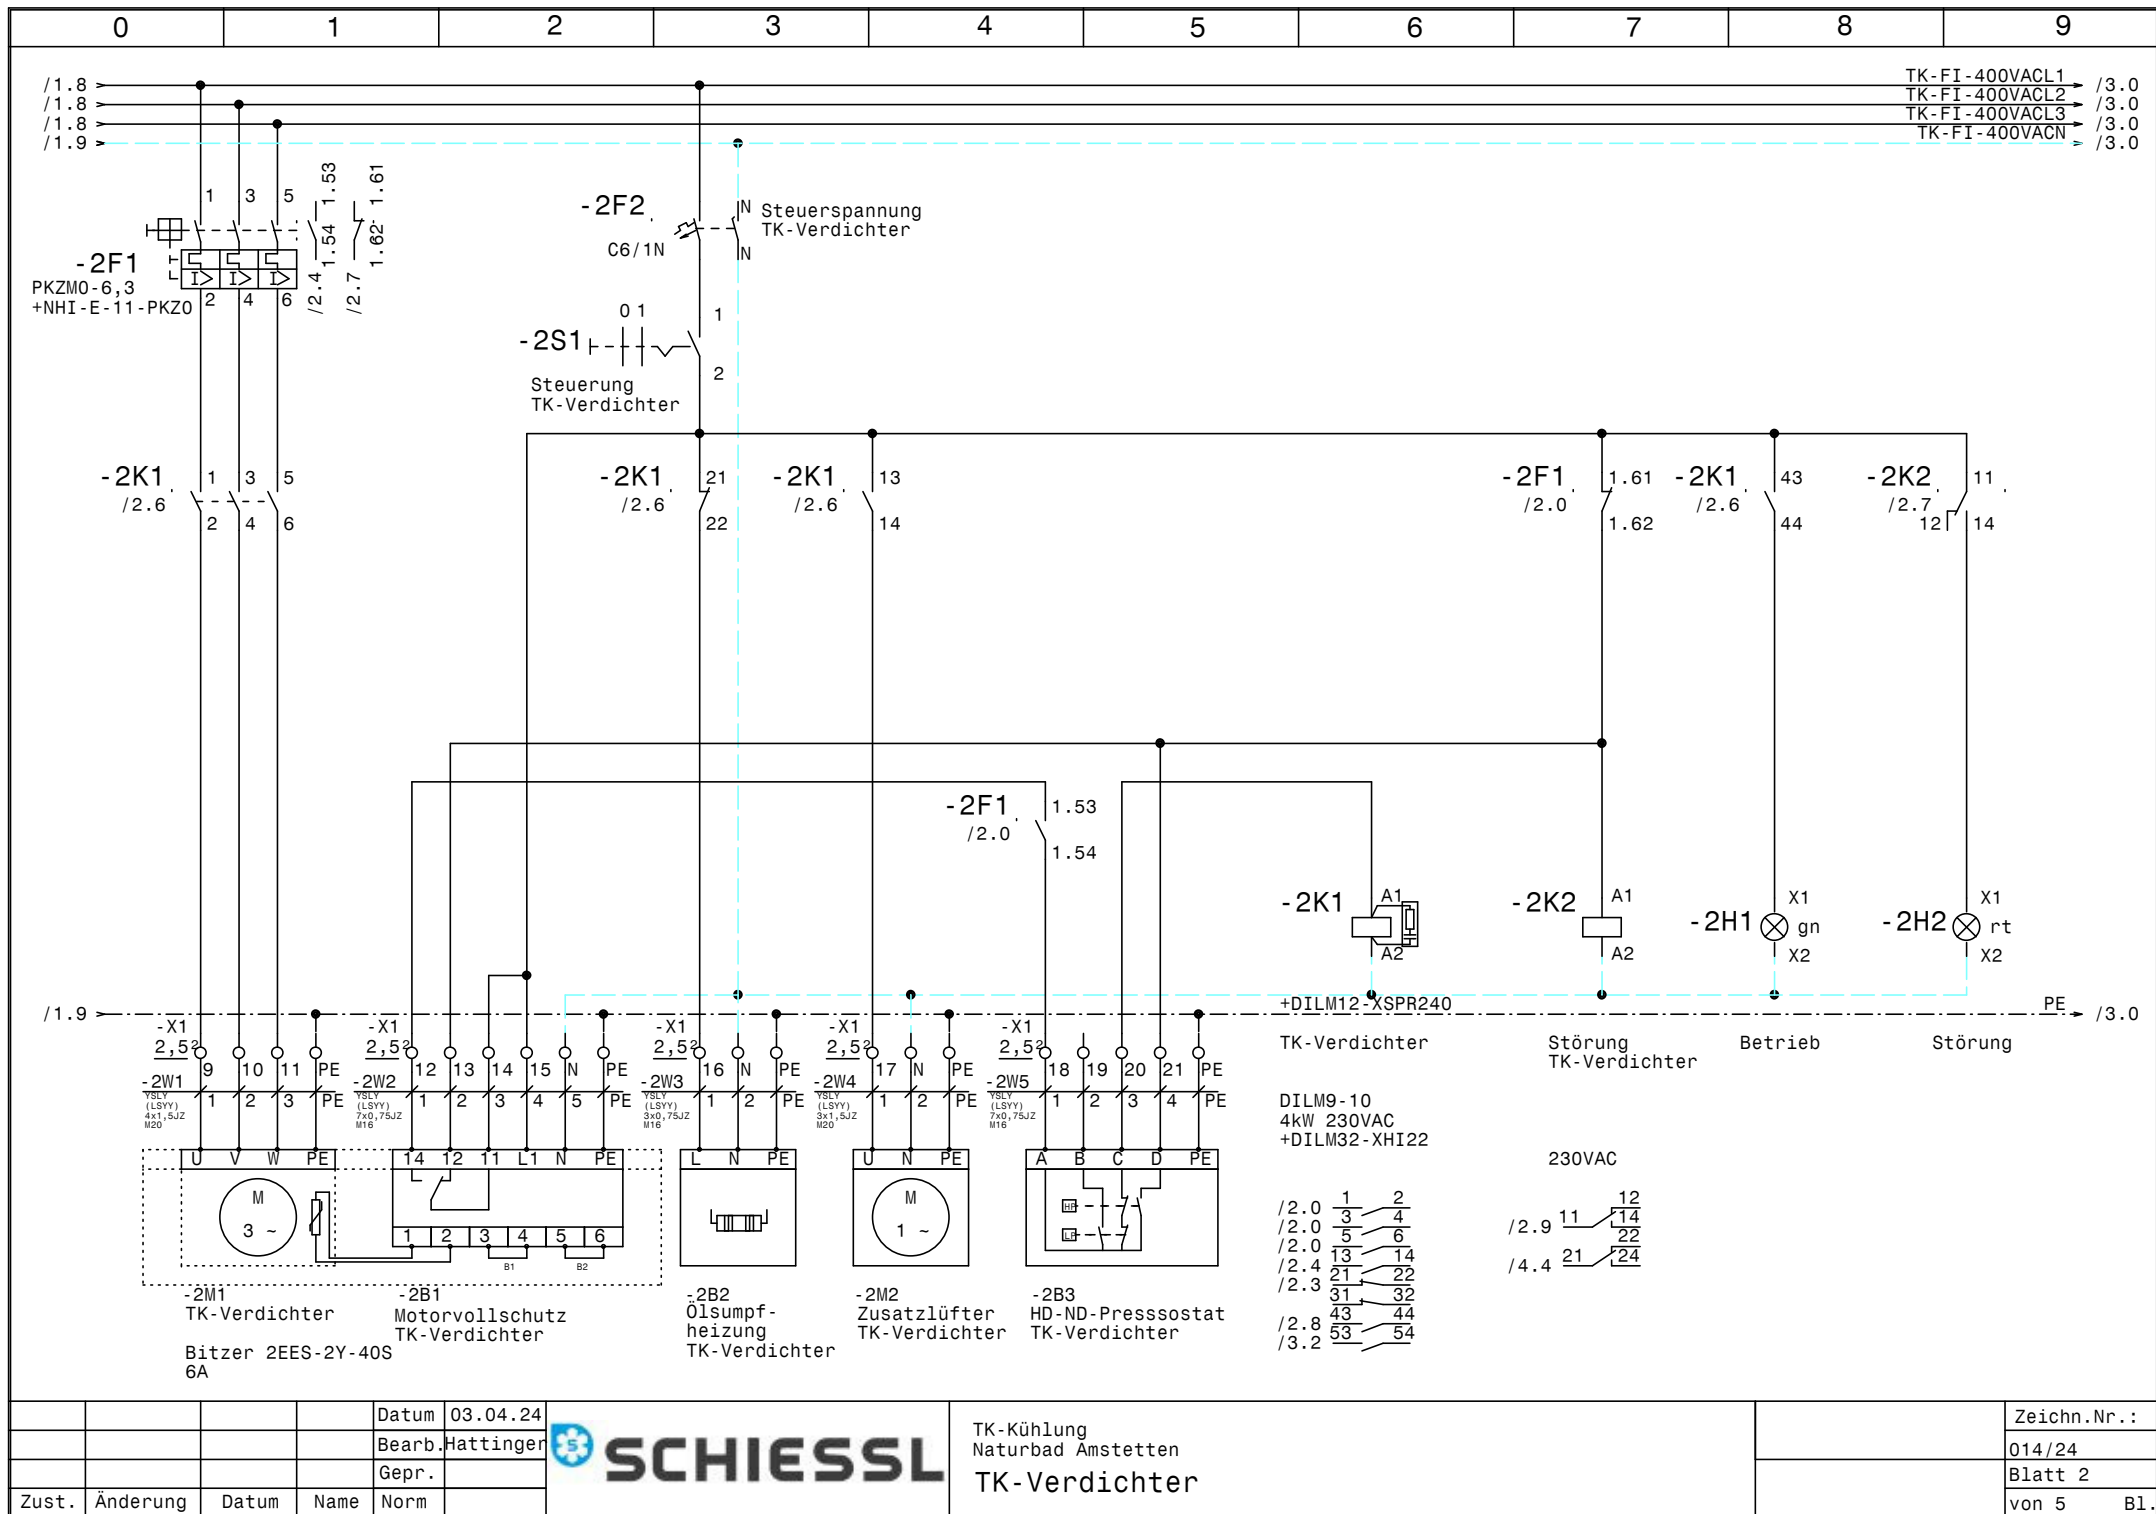


			Datum	03.04.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm




TK-Kühlung
Naturbad Amstetten
TK-Verdichter

Zeichn.Nr.:	014/24
Blatt 2	von 5 B1.

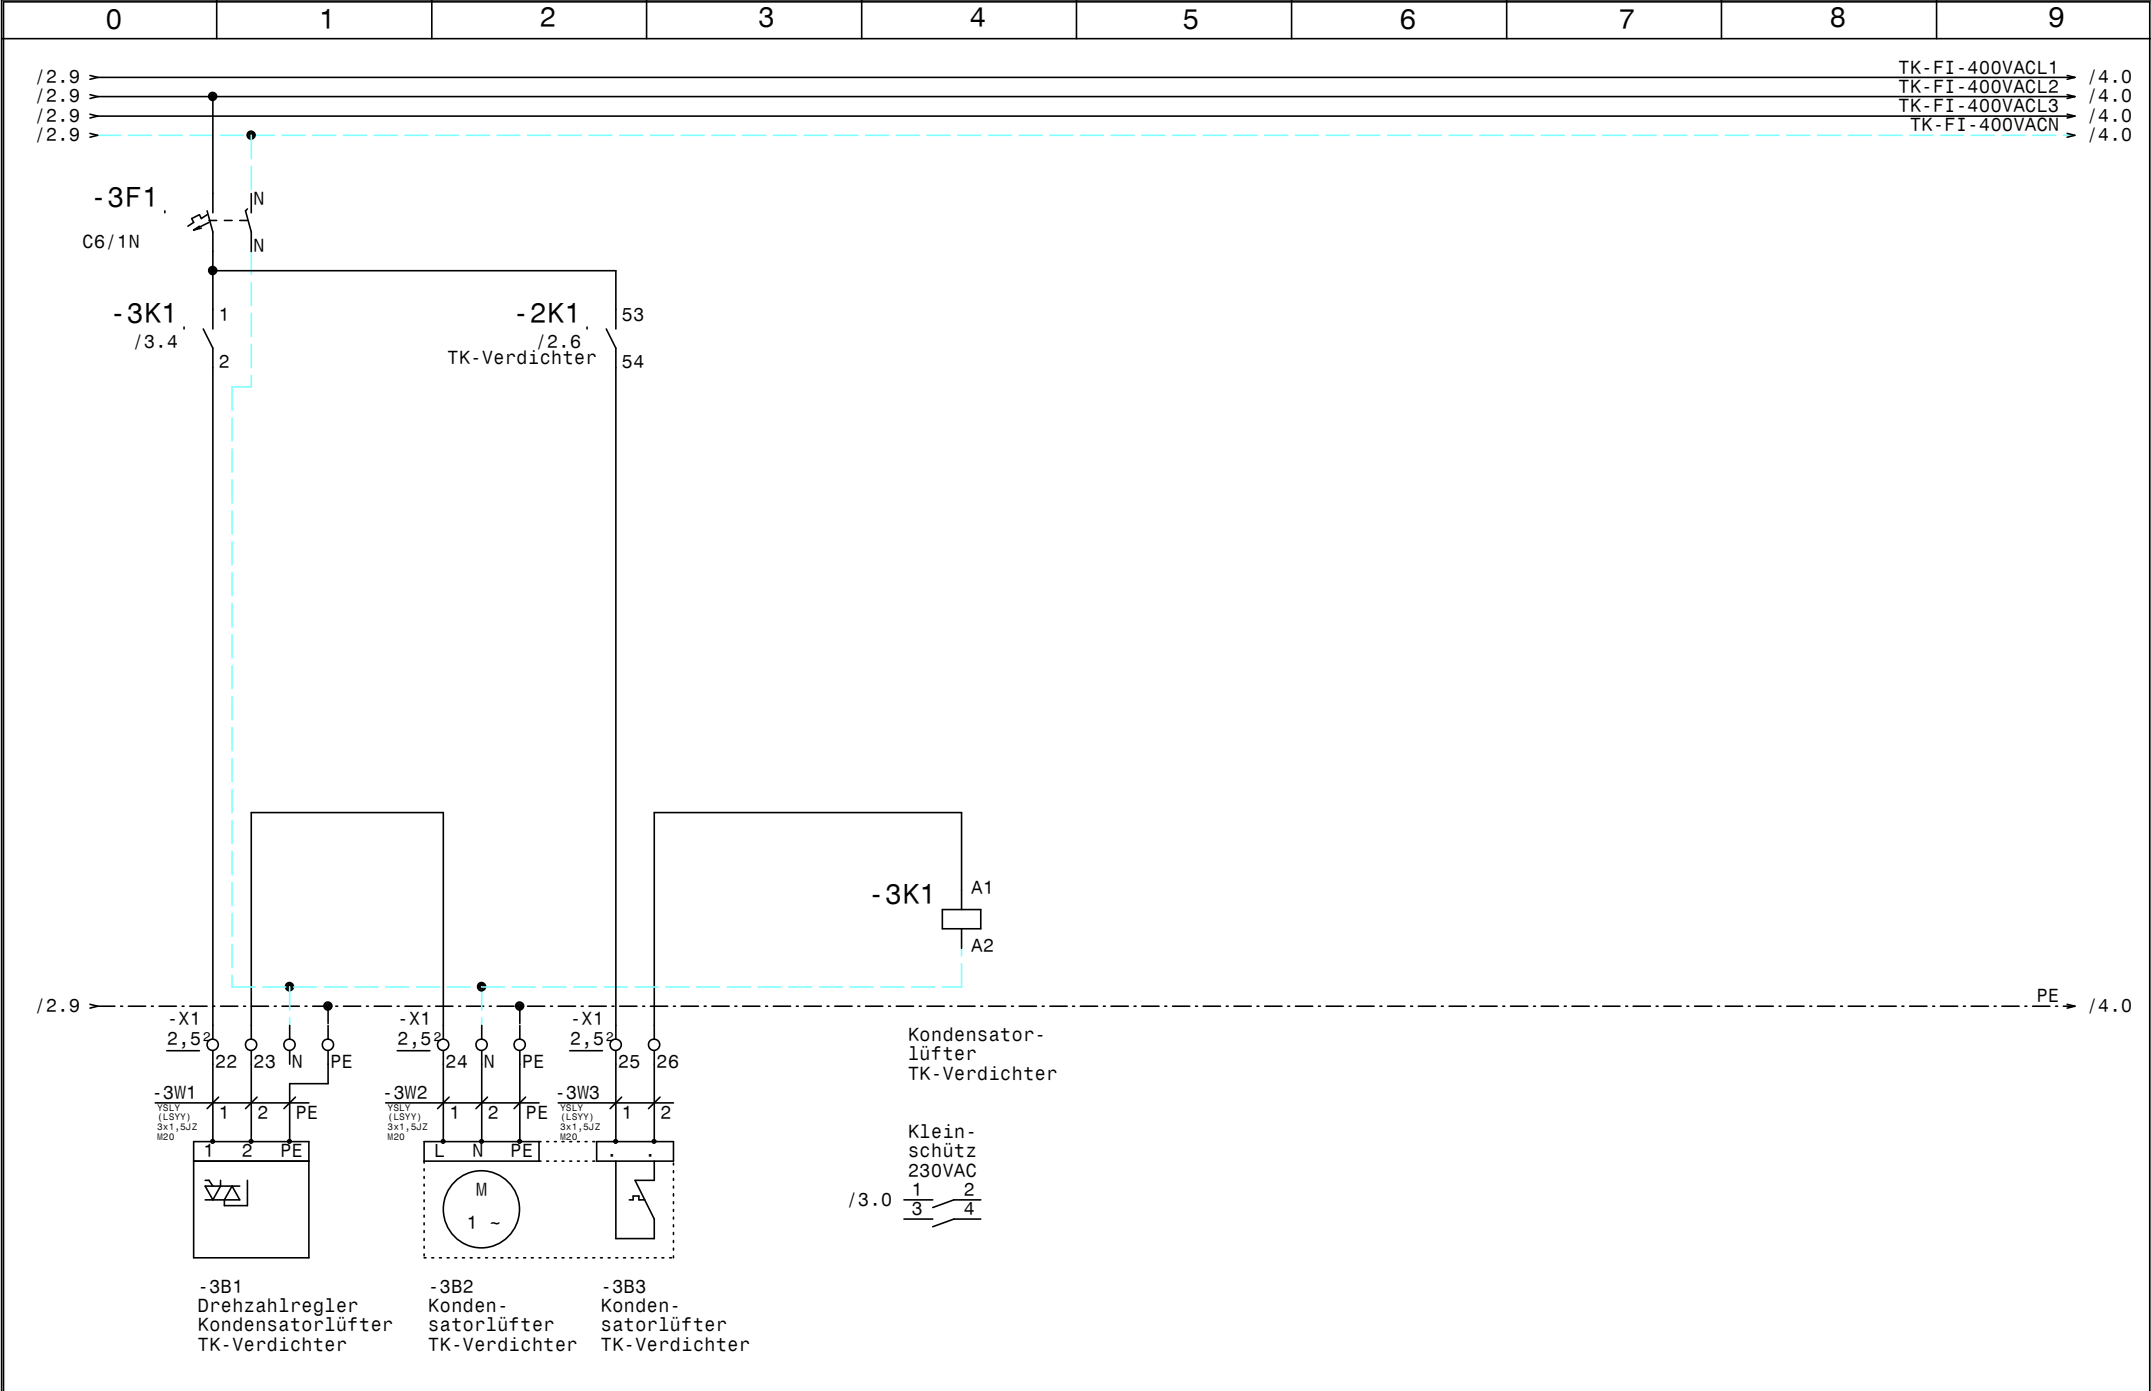

				Datum	03.04.24		TK-Kühlung Naturbad Amstetten Kondensatorlüfter TK-Verdichter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				014/24
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.

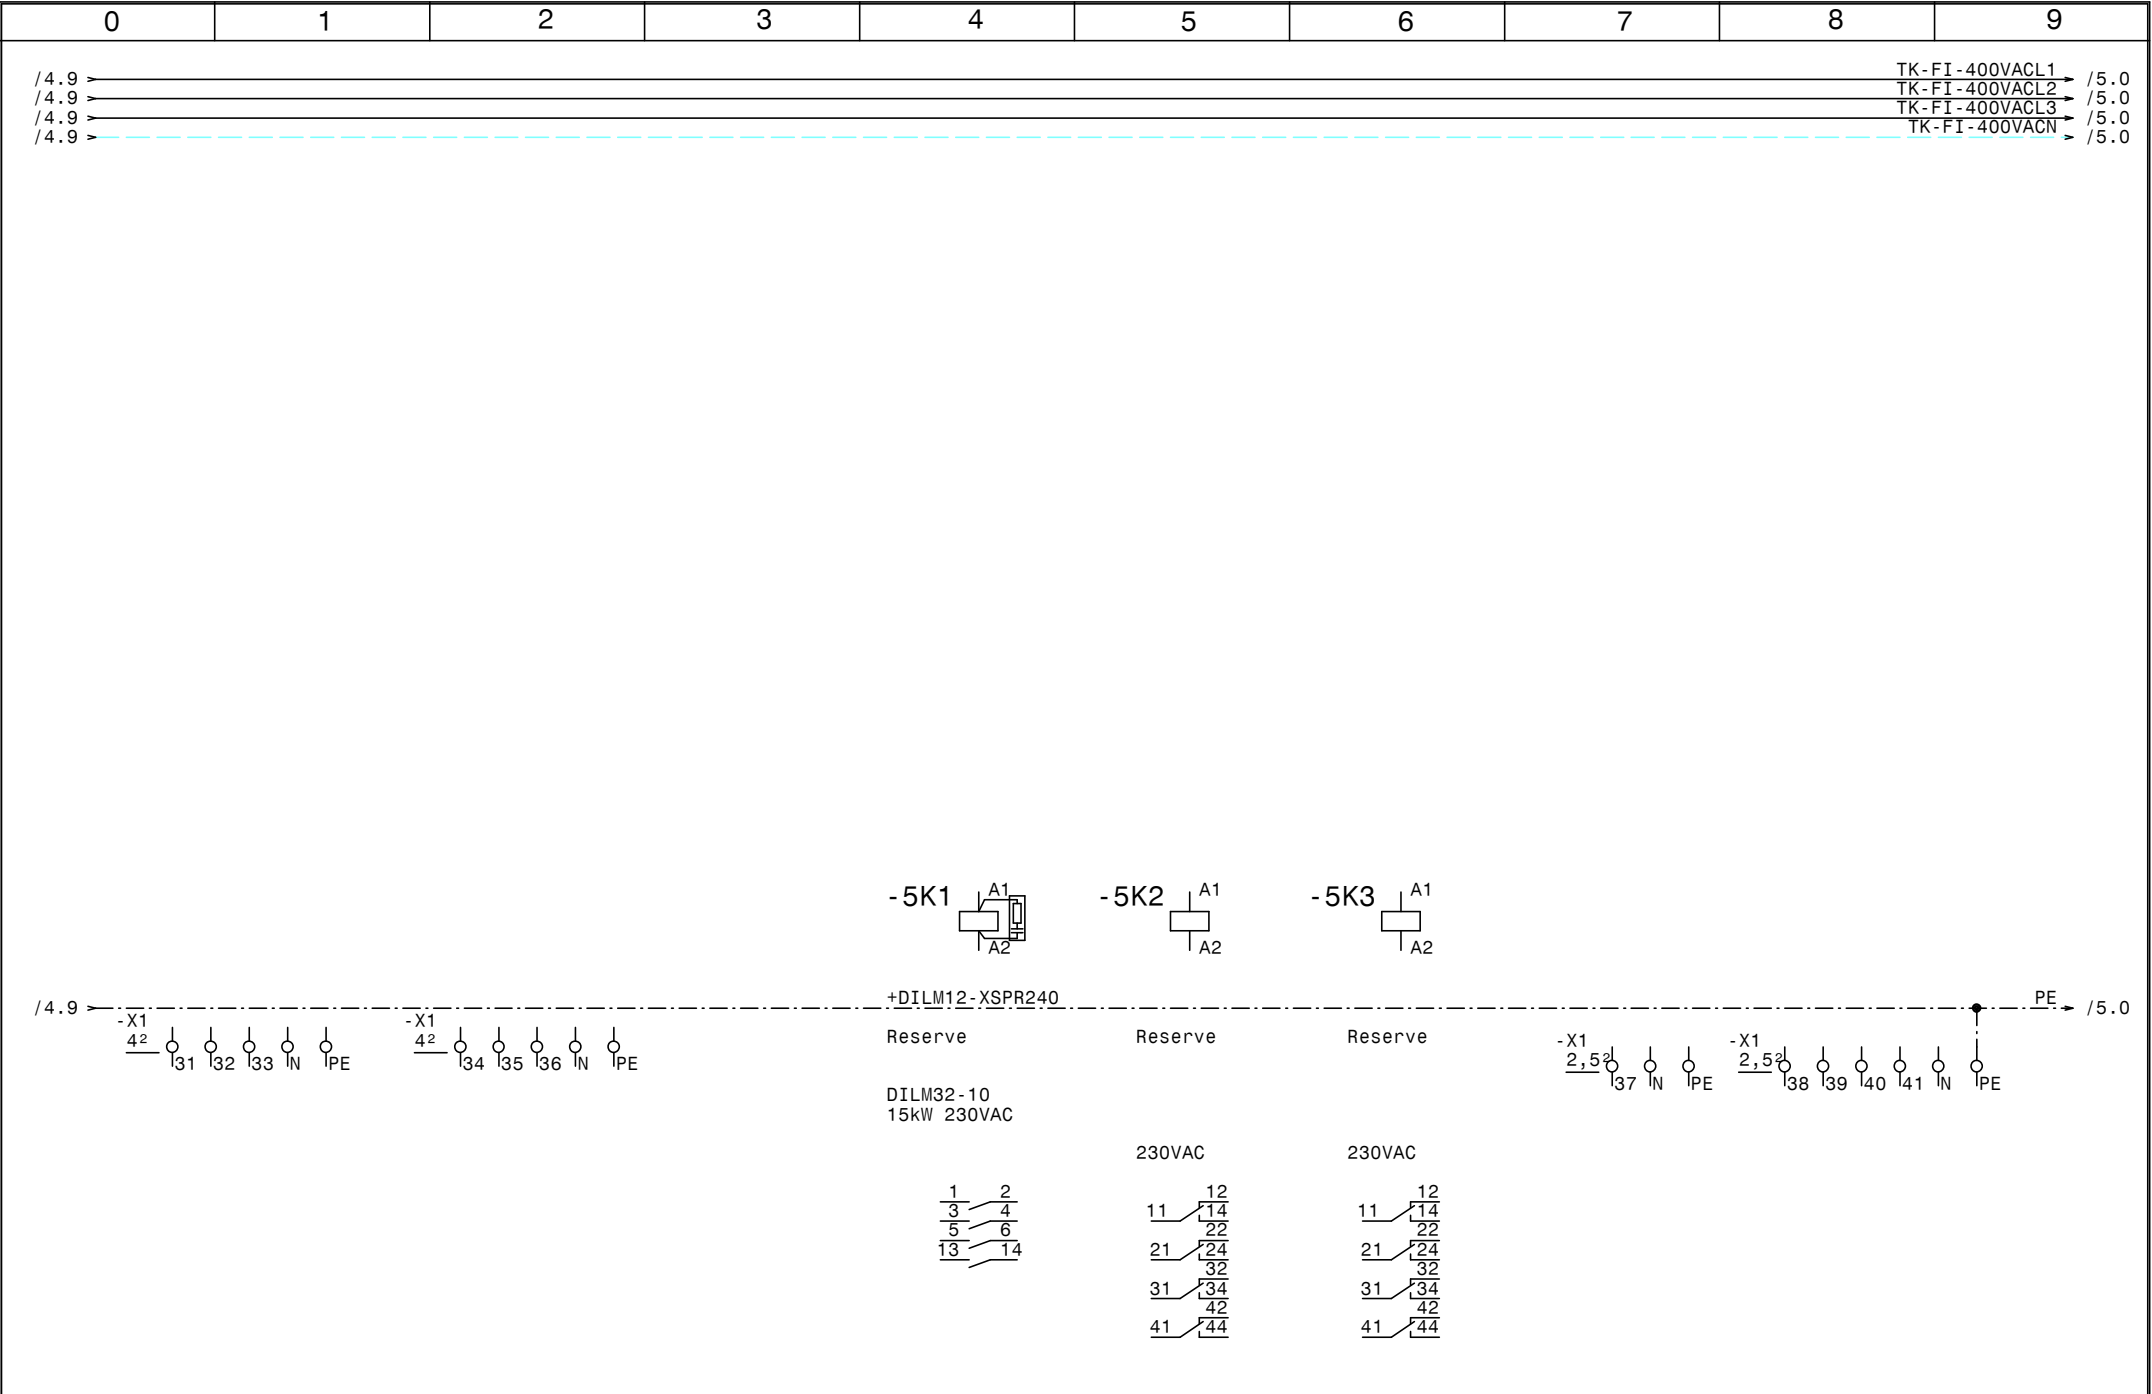

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge									
1						Steckdose					-1B7									
1						Dixell XWeb300D-EVO					-4N1									
1	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschütz für Wärmespeicher					-3K1									
1	C25/3N					Sicherungsautomaten					-1F1									
3	C6/1N					Sicherungsautomaten					-3F1, -2F2, -4F1									
2	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N1, -5N1									
1	DILM32-10(230V50HZ)					Schütz					-5K1									
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein														
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K1									
1	EK 16 ge/gr					Erdungsklemme					-X1									
15	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1									
3	EK 4 ge/gr					Erdungsklemme					-X1									
1	Klemme 16 blau					Klemme N					-X1									
3	Klemme 16 grau					Klemme L					-X1									
13	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1									
35	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X2									
3	Klemme 4 blau					Klemme N					-X1									
9	Klemme 4 grau					Klemme L					-X1									
6	LSFI C13/1N/003-GA					LSFI-Kombischalter					-1F6, -1F5, -1F4, -1F7, -1F2, -1F3									
1	LT100 -66,8A AC23					Hauptschalter					-1Q1									
1	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-2S1									
6	M16					Kabelverschraubung					-4V2, -4V1, -4W1, -2W5, -2W3, -2W2									
10	M20					Kabelverschraubung					-1W5, -1W4, -1W7, -2W1, -1W3, -2W4									
											-3W2, -3W3, -1W6, -3W1									
1	M25					Kabelverschraubung					-1W2									
1	M40					Kabelverschraubung					-1W1									
1	NHI-E-11-PKZ0					Normalhilfsschalter														
1	PKZM0-6,3					Motorschutzschalter					-2F1									
2	Relais2polig230VAC					Miniatur - Relais 2polig					-4K1, -2K2									
2	Relais4polig230VAC					Miniatur - Relais 4polig					-5K2, -5K3									
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1									
1	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-2H2									
2	Sockel 2polig					Sockel für Minitur Relais 2polig														
				Datum	03.04.24						TK-Kühlung Naturbad Amstetten Materialliste					Zeichn.Nr.: 014/24 Blatt 1 von 2 Bl.				
				Bearb.	Hättinger F.															
				Gepr.																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
2		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		VFI 63/4/003GA				FI				-1F8									
1		WS 8830 B=800 H=800 T=300				Wandschrank IP 55				-ON1									
										</									