


| Anlage:<br><br>Kühlstellen Apotheke<br><br>AKH-Braunau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                         | <div> _ ! ! A C H T U N G ! ! _</div> <p>Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  |                    |  |                                                                                                                                          |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Firma:<br><br>Rabler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  |                    |  |                                                                                                                                          |                                                                            |
| <table><tr><th colspan="2">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="2">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE:<br/>SOCKEL:<br/>LACKIERUNG:<br/>SCHUTZART:<br/>SCHUTZMASSNAHME:<br/>BLINDSCHALTBILD:<br/>KABELEINFÜHRUNG:<br/>TÜRANSCHLAG:</td><td>800x1000x300<br/>-<br/>RAL 7035<br/>IP54<br/>lt. EVU<br/>nein<br/>oben<br/>rechts</td><td>(BxHxT)<br/>(H)<br/><br/><br/><br/><br/>(BxH)</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V:<br/>NEUTRALLEITER:<br/>SCHUTZLEITER:<br/>STEUERSPANNUNG 230VAC:<br/>ohne Trafo:<br/>mit Trafo:<br/>STEUERSPANNUNG 0-24VAC:<br/>STEUERSPANNUNG 0-24VDC:<br/>GND, DDC:<br/>MESSLEITUNGEN, FÜHLER:<br/>POTENTIALFREIE LEITUNGEN:<br/>FREMDSPANNUNG:</td><td><div><div></div>schwarz</div><div><div></div>hellblau</div><div><div></div>gelb/grün</div><div><div></div>braun/hellblau</div><div><div></div>rot/rot-weiß</div><div><div></div>blau/blau-weiß</div><div><div></div>blau/blau-weiß</div><div><div></div>blau-weiß</div><div><div></div>grün</div><div><div></div>orange</div><div><div></div>orange</div></td></tr></table> |                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG |  | VERDRAHTUNGSFARBEN |  | SCHALTSCHRANKGRÖSSE:<br>SOCKEL:<br>LACKIERUNG:<br>SCHUTZART:<br>SCHUTZMASSNAHME:<br>BLINDSCHALTBILD:<br>KABELEINFÜHRUNG:<br>TÜRANSCHLAG: | 800x1000x300<br>-<br>RAL 7035<br>IP54<br>lt. EVU<br>nein<br>oben<br>rechts |
| SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | VERDRAHTUNGSFARBEN                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  |                    |  |                                                                                                                                          |                                                                            |
| SCHALTSCHRANKGRÖSSE:<br>SOCKEL:<br>LACKIERUNG:<br>SCHUTZART:<br>SCHUTZMASSNAHME:<br>BLINDSCHALTBILD:<br>KABELEINFÜHRUNG:<br>TÜRANSCHLAG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800x1000x300<br>-<br>RAL 7035<br>IP54<br>lt. EVU<br>nein<br>oben<br>rechts | (BxHxT)<br>(H)<br><br><br><br><br>(BxH) | HAUPTSTROMKREIS 400/230V:<br>NEUTRALLEITER:<br>SCHUTZLEITER:<br>STEUERSPANNUNG 230VAC:<br>ohne Trafo:<br>mit Trafo:<br>STEUERSPANNUNG 0-24VAC:<br>STEUERSPANNUNG 0-24VDC:<br>GND, DDC:<br>MESSLEITUNGEN, FÜHLER:<br>POTENTIALFREIE LEITUNGEN:<br>FREMDSPANNUNG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><div></div>schwarz</div> <div><div></div>hellblau</div> <div><div></div>gelb/grün</div> <div><div></div>braun/hellblau</div> <div><div></div>rot/rot-weiß</div> <div><div></div>blau/blau-weiß</div> <div><div></div>blau/blau-weiß</div> <div><div></div>blau-weiß</div> <div><div></div>grün</div> <div><div></div>orange</div> <div><div></div>orange</div> |  |                         |  |                    |  |                                                                                                                                          |                                                                            |

| Blattverzeichnis      |                              |                         |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 000 Deckblatt         | 003 Apothekenraum Keller     | 006 Klima Palettenlager |
| 001 Netzanschluß      | 004 Apothekenraum 1.OG groß  | 007 Kühlstellen         |
| 002 Kondensatorlüfter | 005 Apothekenraum 1.OG klein | 008 XWeb300D            |



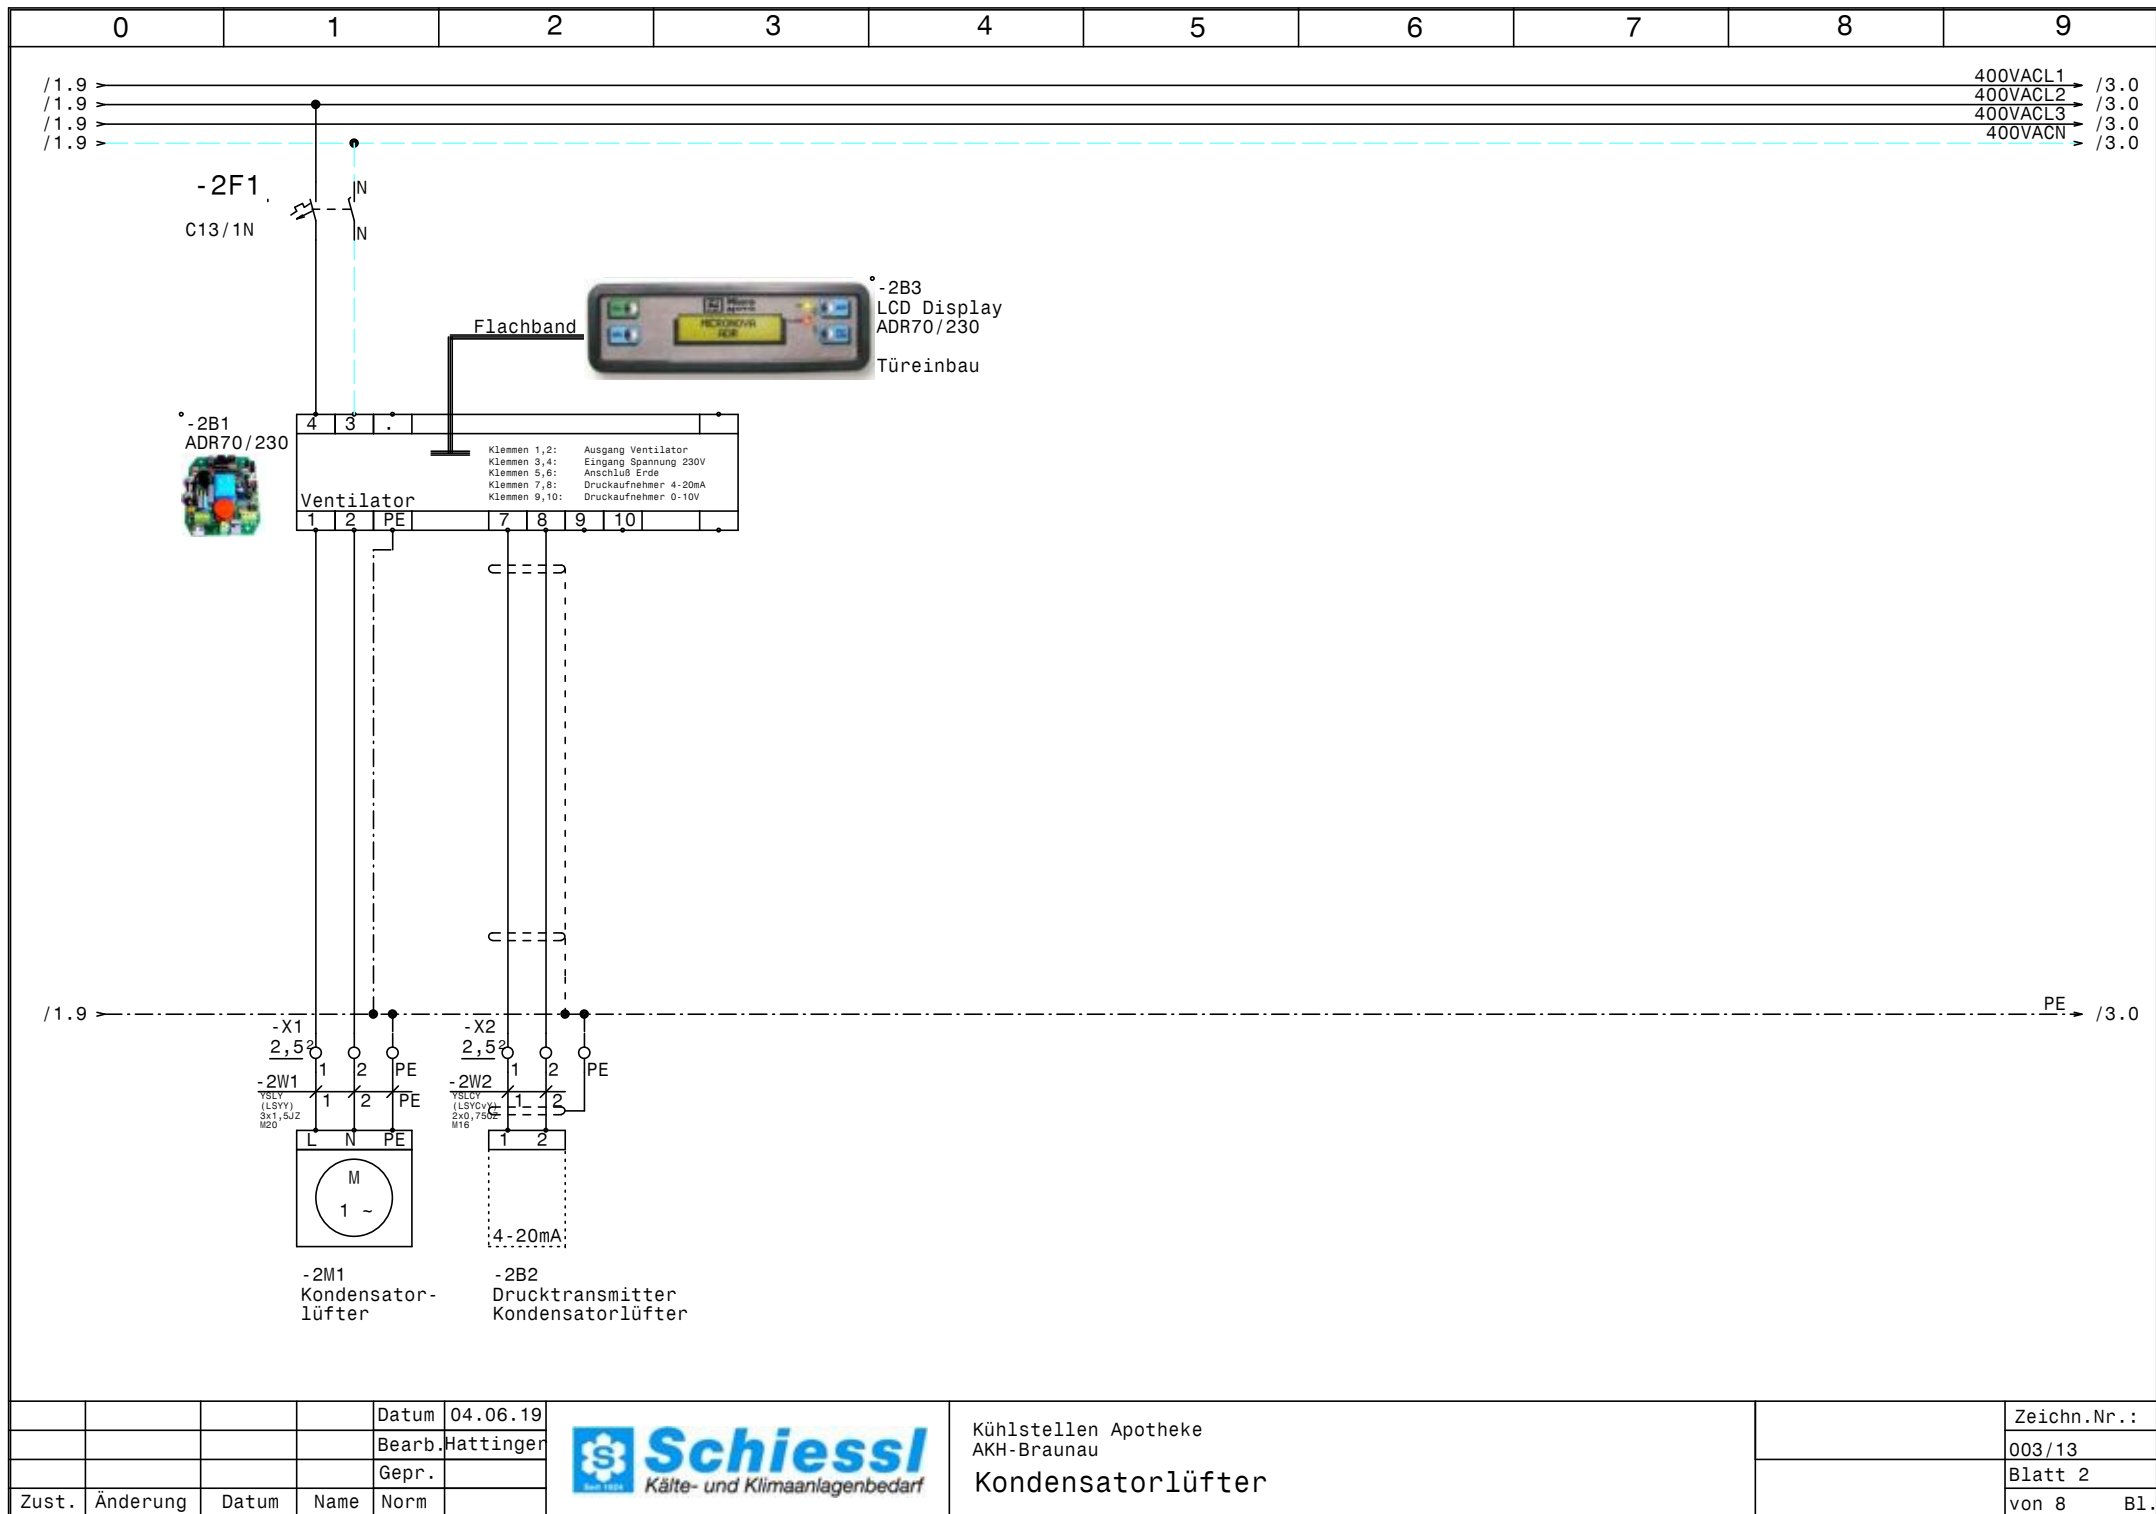

|        |           |
|--------|-----------|
| Datum  | 04.06.19  |
| Bearb. | Hattinger |
| Gepr.  |           |
| Zust.  | Änderung  |
| Datum  |           |
| Name   |           |
| Norm   |           |




**Schuessl**  
Kälte- und Klimaanlagebedarf

Kühlstellen Apotheke  
AKH-Braunau

**Kondensatorlüfter**

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 003/13 |
| Blatt 2     |        |
| von 8       | B1.    |



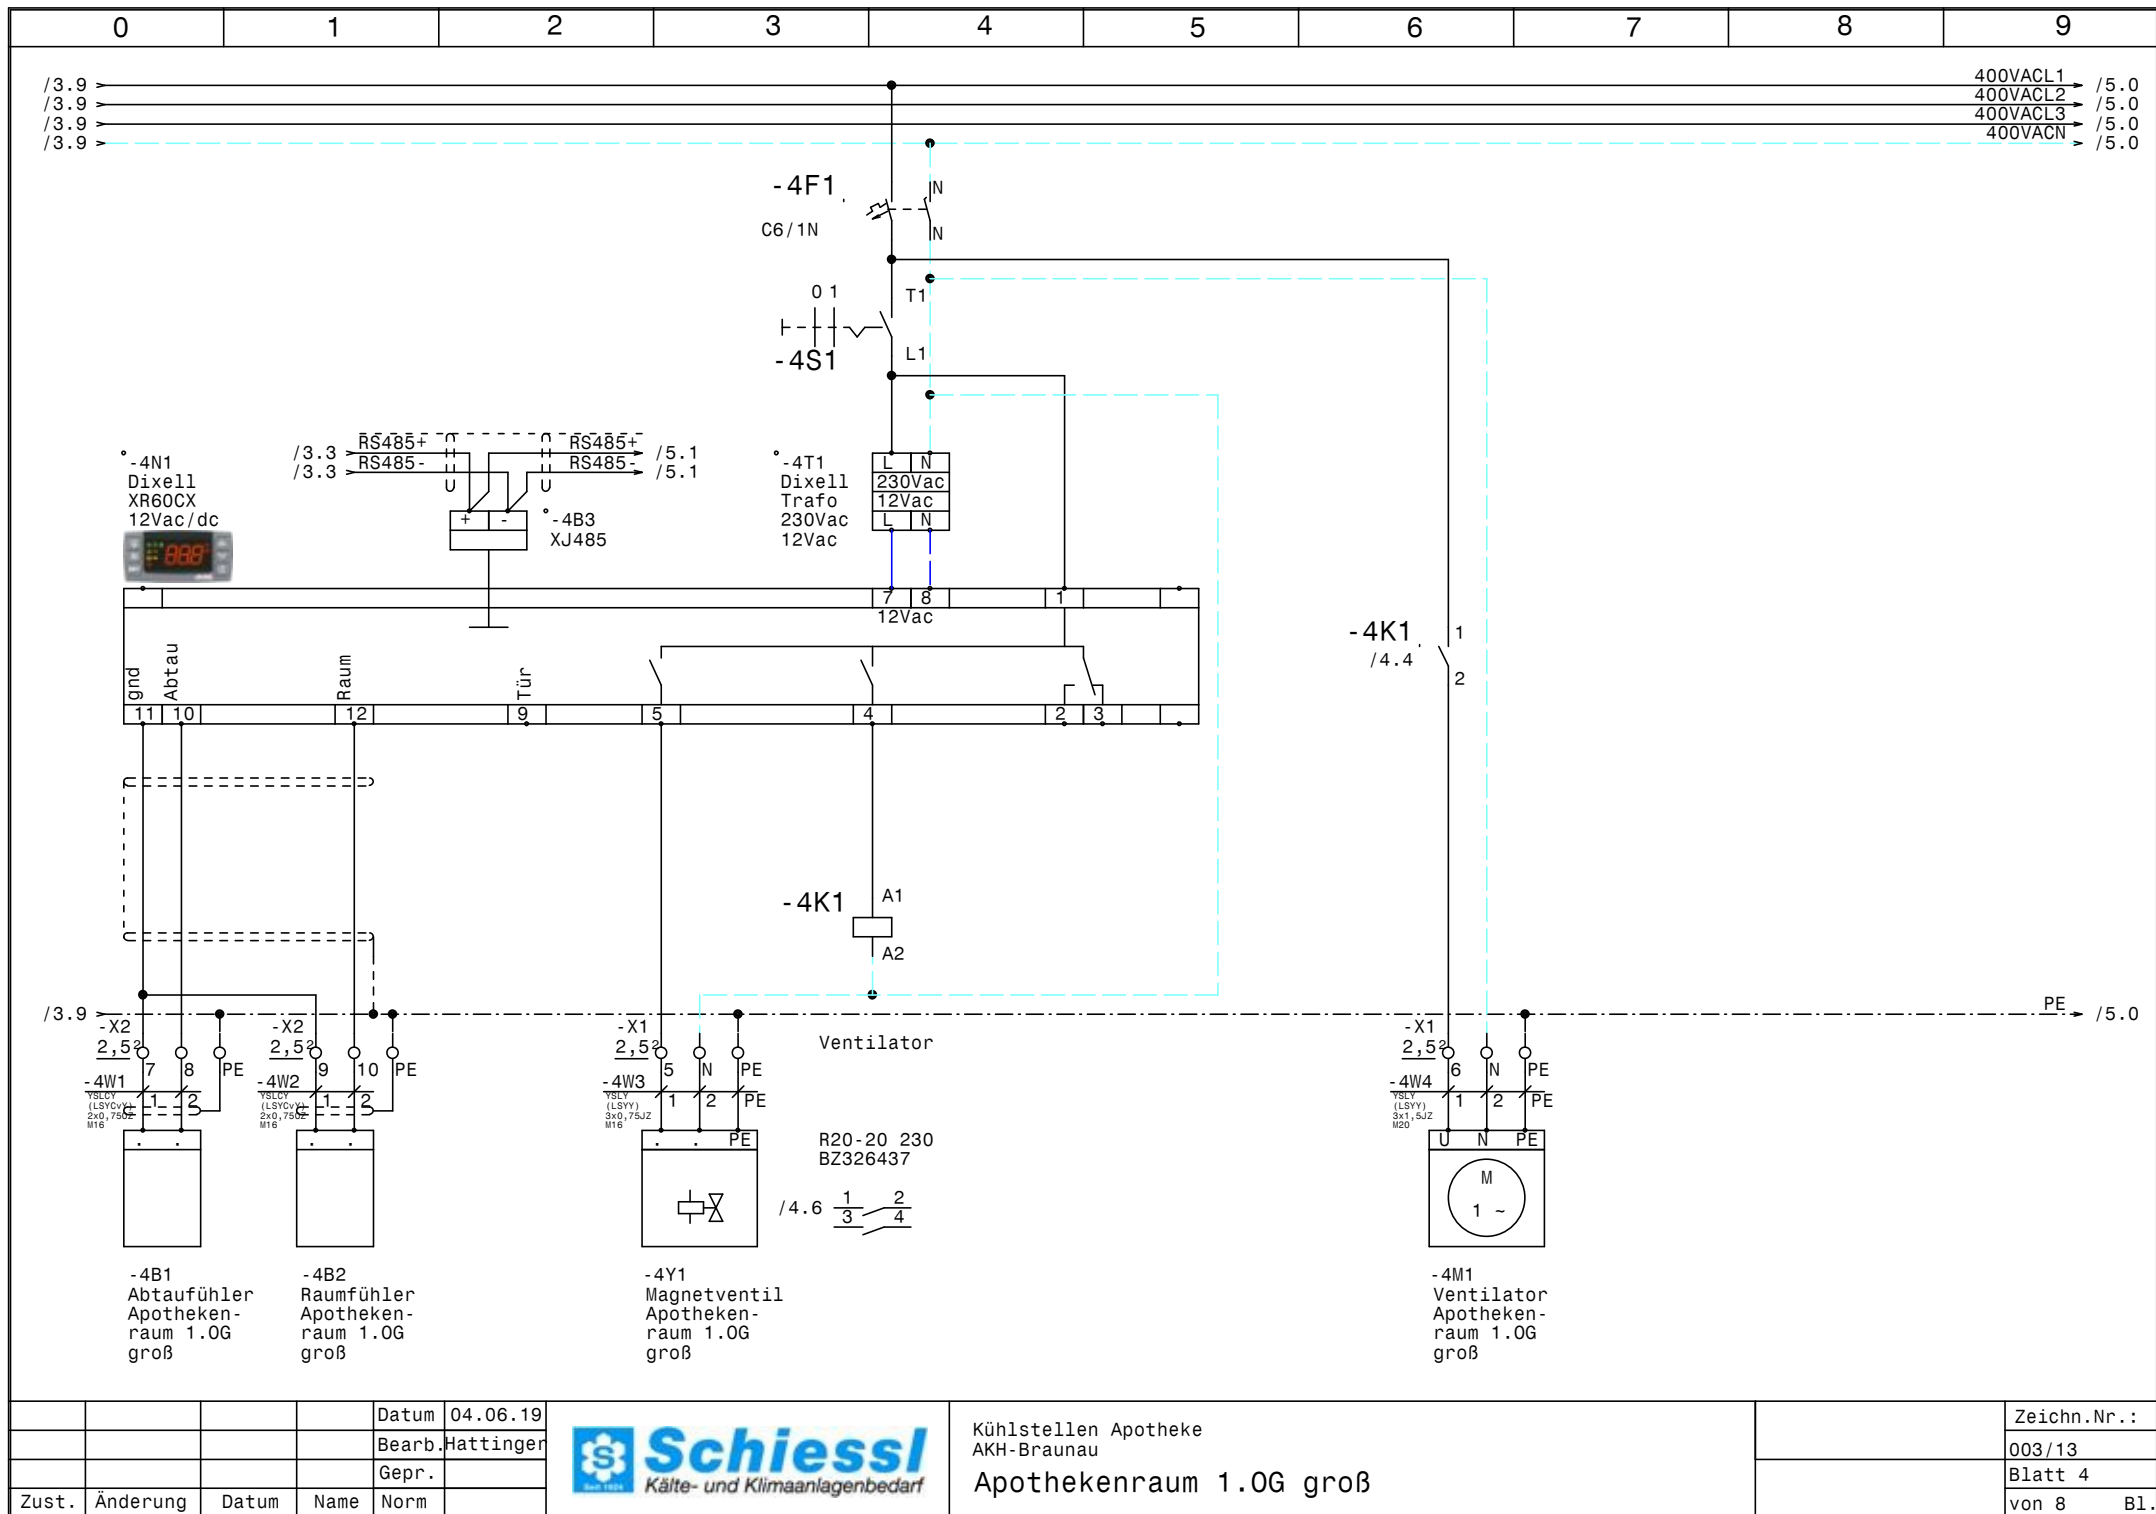


|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 04.06.19  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |



Kühlstellen Apotheke  
AKH-Braunau  
Apothekenraum 1.0G groß

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 003/13 |
| Blatt 4     | von 8  |
|             | B1.    |

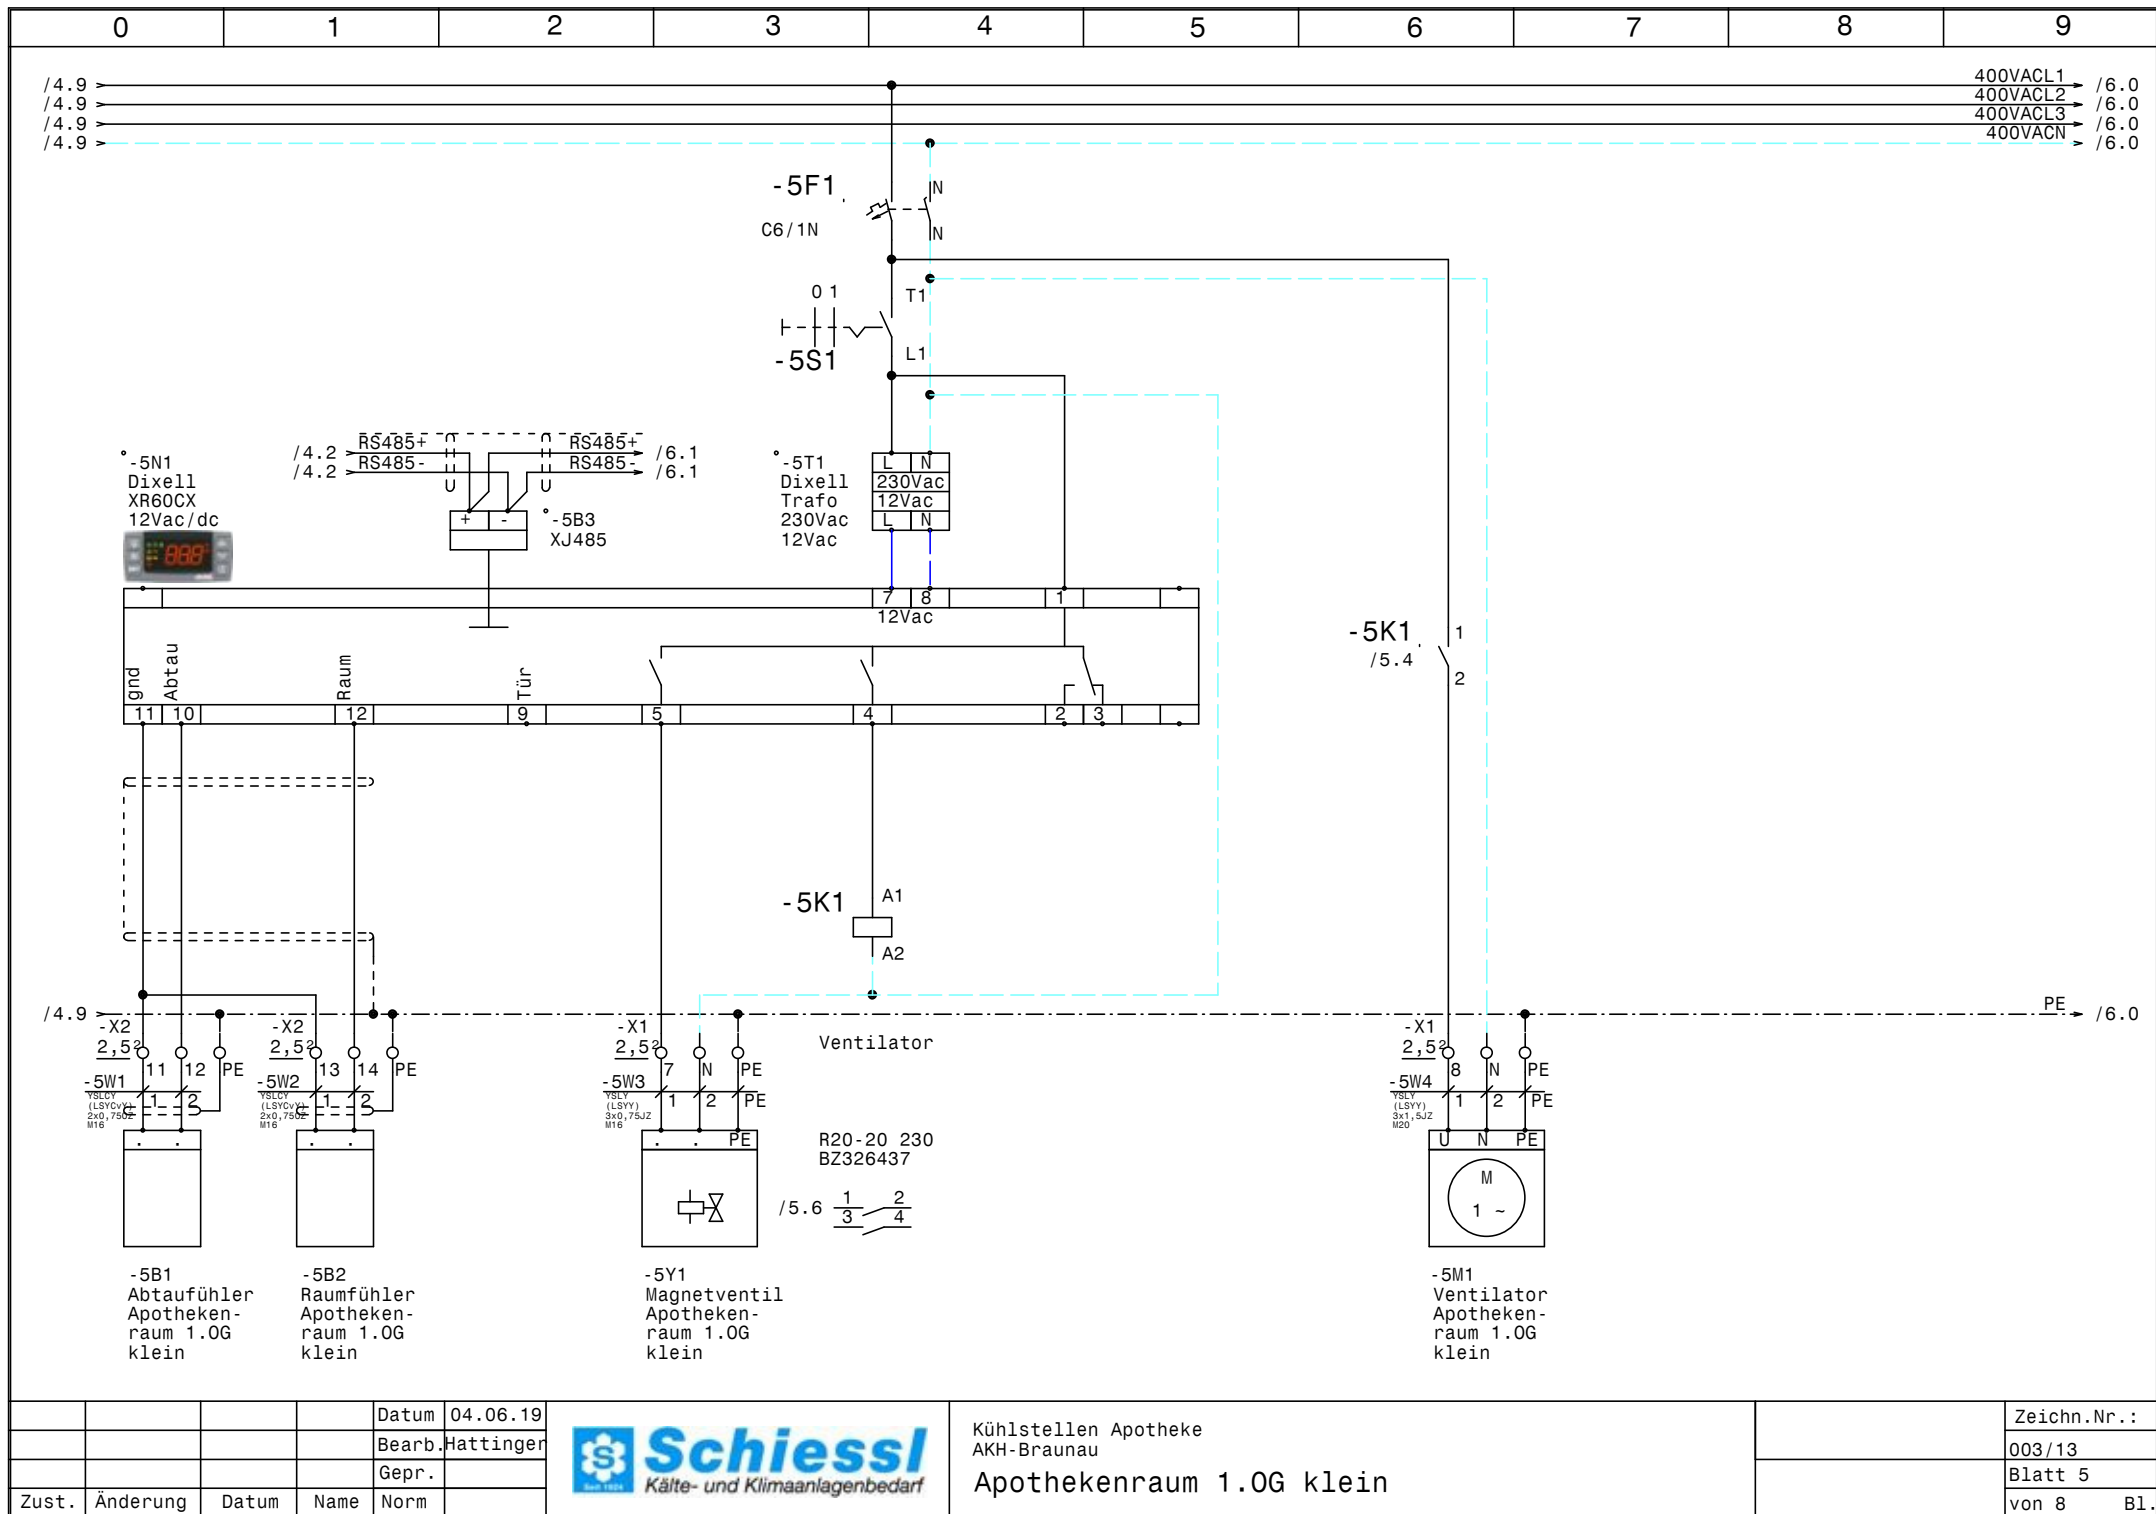


|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 04.06.19  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |




Kühlstellen Apotheke  
AKH-Braunau  
Apothekenraum 1.0G klein

|             |
|-------------|
| Zeichn.Nr.: |
| 003/13      |
| Blatt 5     |
| von 8 Bl.   |



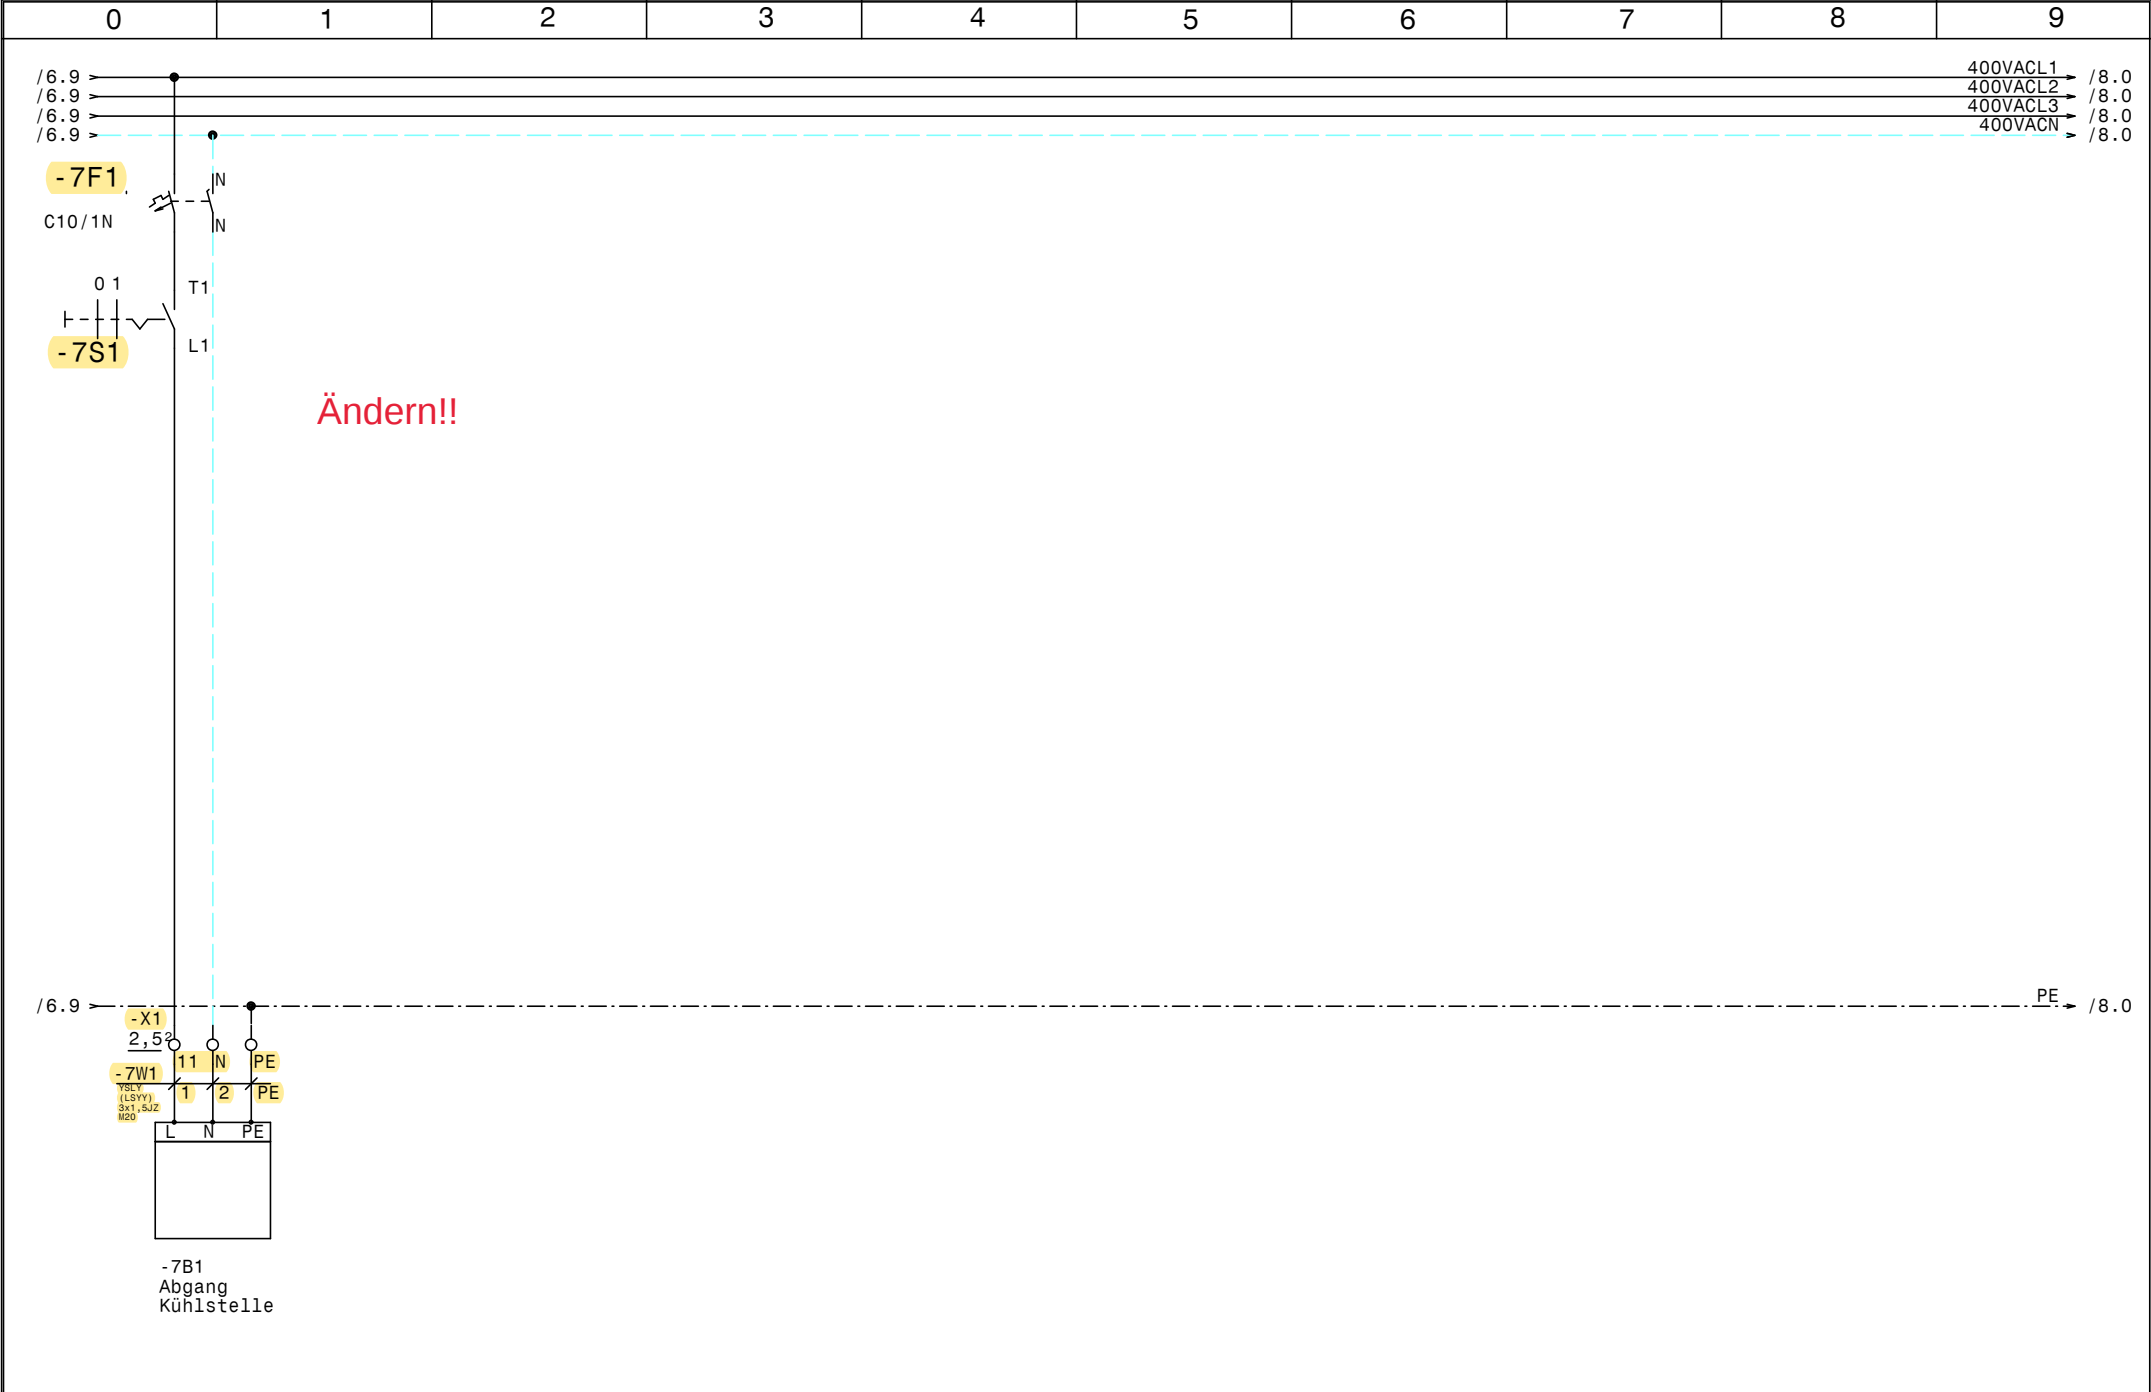

|       |          |       |      |        |           |                                                                                                                                      |                                                    |  |  |              |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|
|       |          |       |      | Datum  | 04.06.19  |  <b>Schiessli</b><br>Kälte- und Klimaanlagebedarf | Kühlstellen Apotheke<br>AKH-Braunau<br>Kühlstellen |  |  | Zeichn.Nr. : |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |                                                                                                                                      |                                                    |  |  | 003/13       |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |                                                                                                                                      |                                                    |  |  | Blatt 7      |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |                                                                                                                                      |                                                    |  |  | von 8 Bl.    |

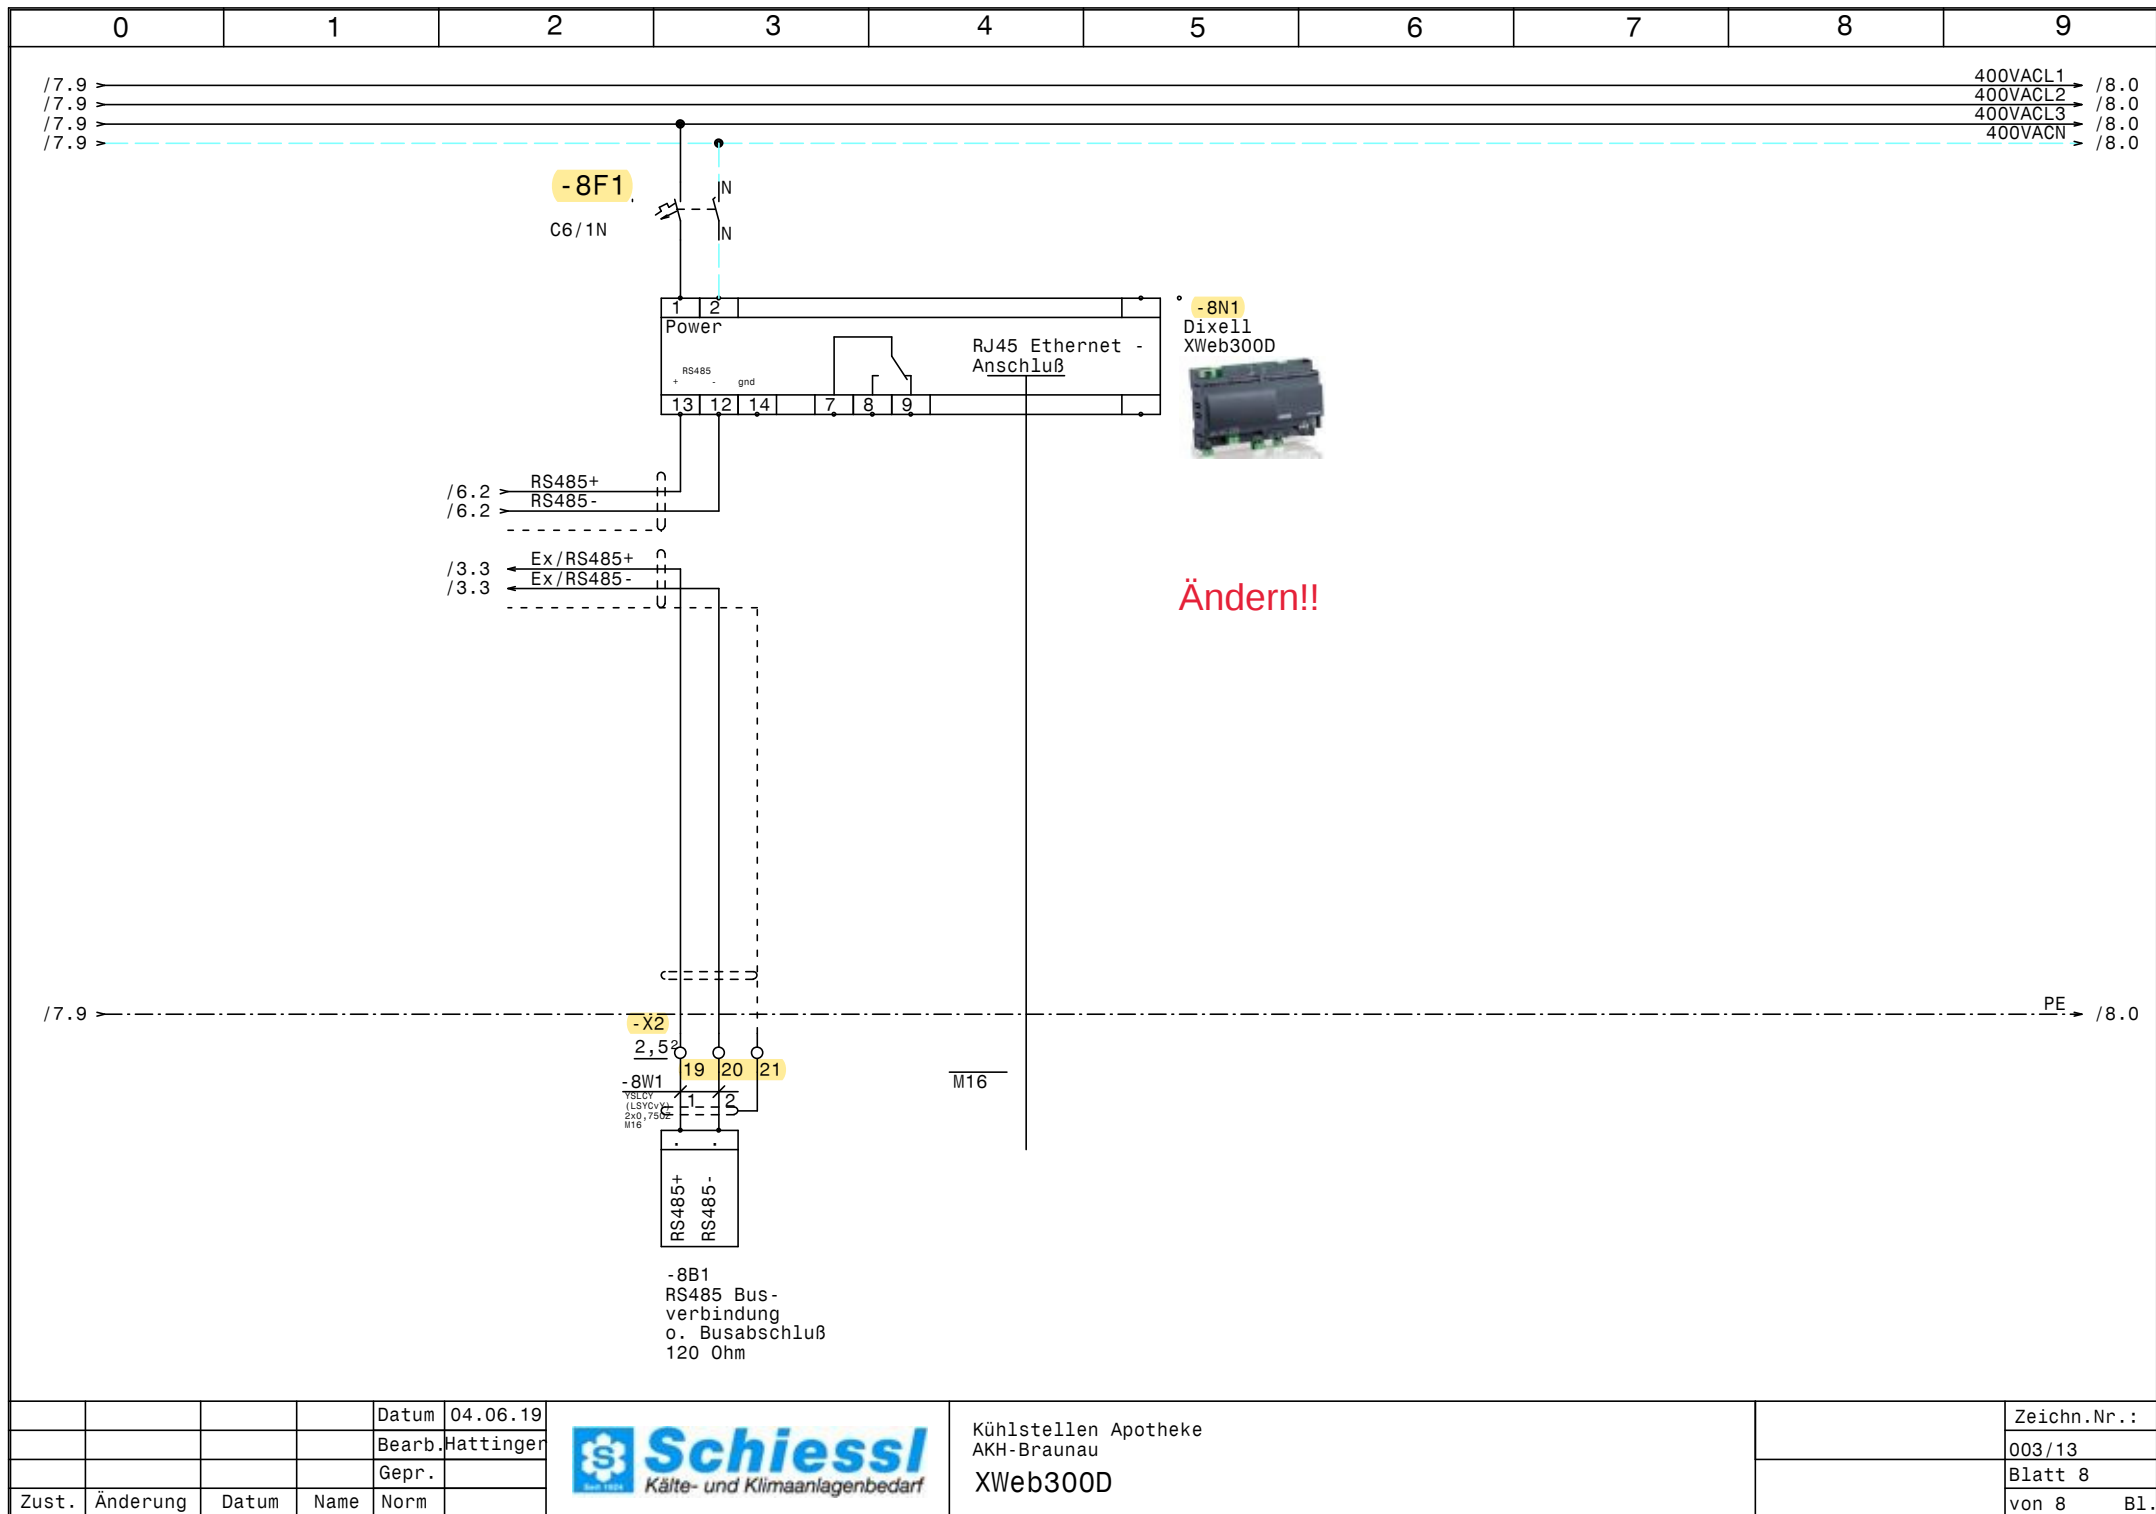

1 2

Power

RS485 + - gnd

13 12 14 7 8 9

RJ45 Ethernet -  
Anschluß

2,5

19 20 21

|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 04.06.19  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |

**Schiessl**  
Seit 1924 Kälte- und Klimaanlagebedarf

Kühlstellen Apotheke  
AKH-Braunau  
XWeb300D

|  |              |
|--|--------------|
|  | Zeichn.Nr. : |
|  | 003/13       |
|  | Blatt 8      |
|  | von 8 Bl.    |

[illegible]

[illegible]