



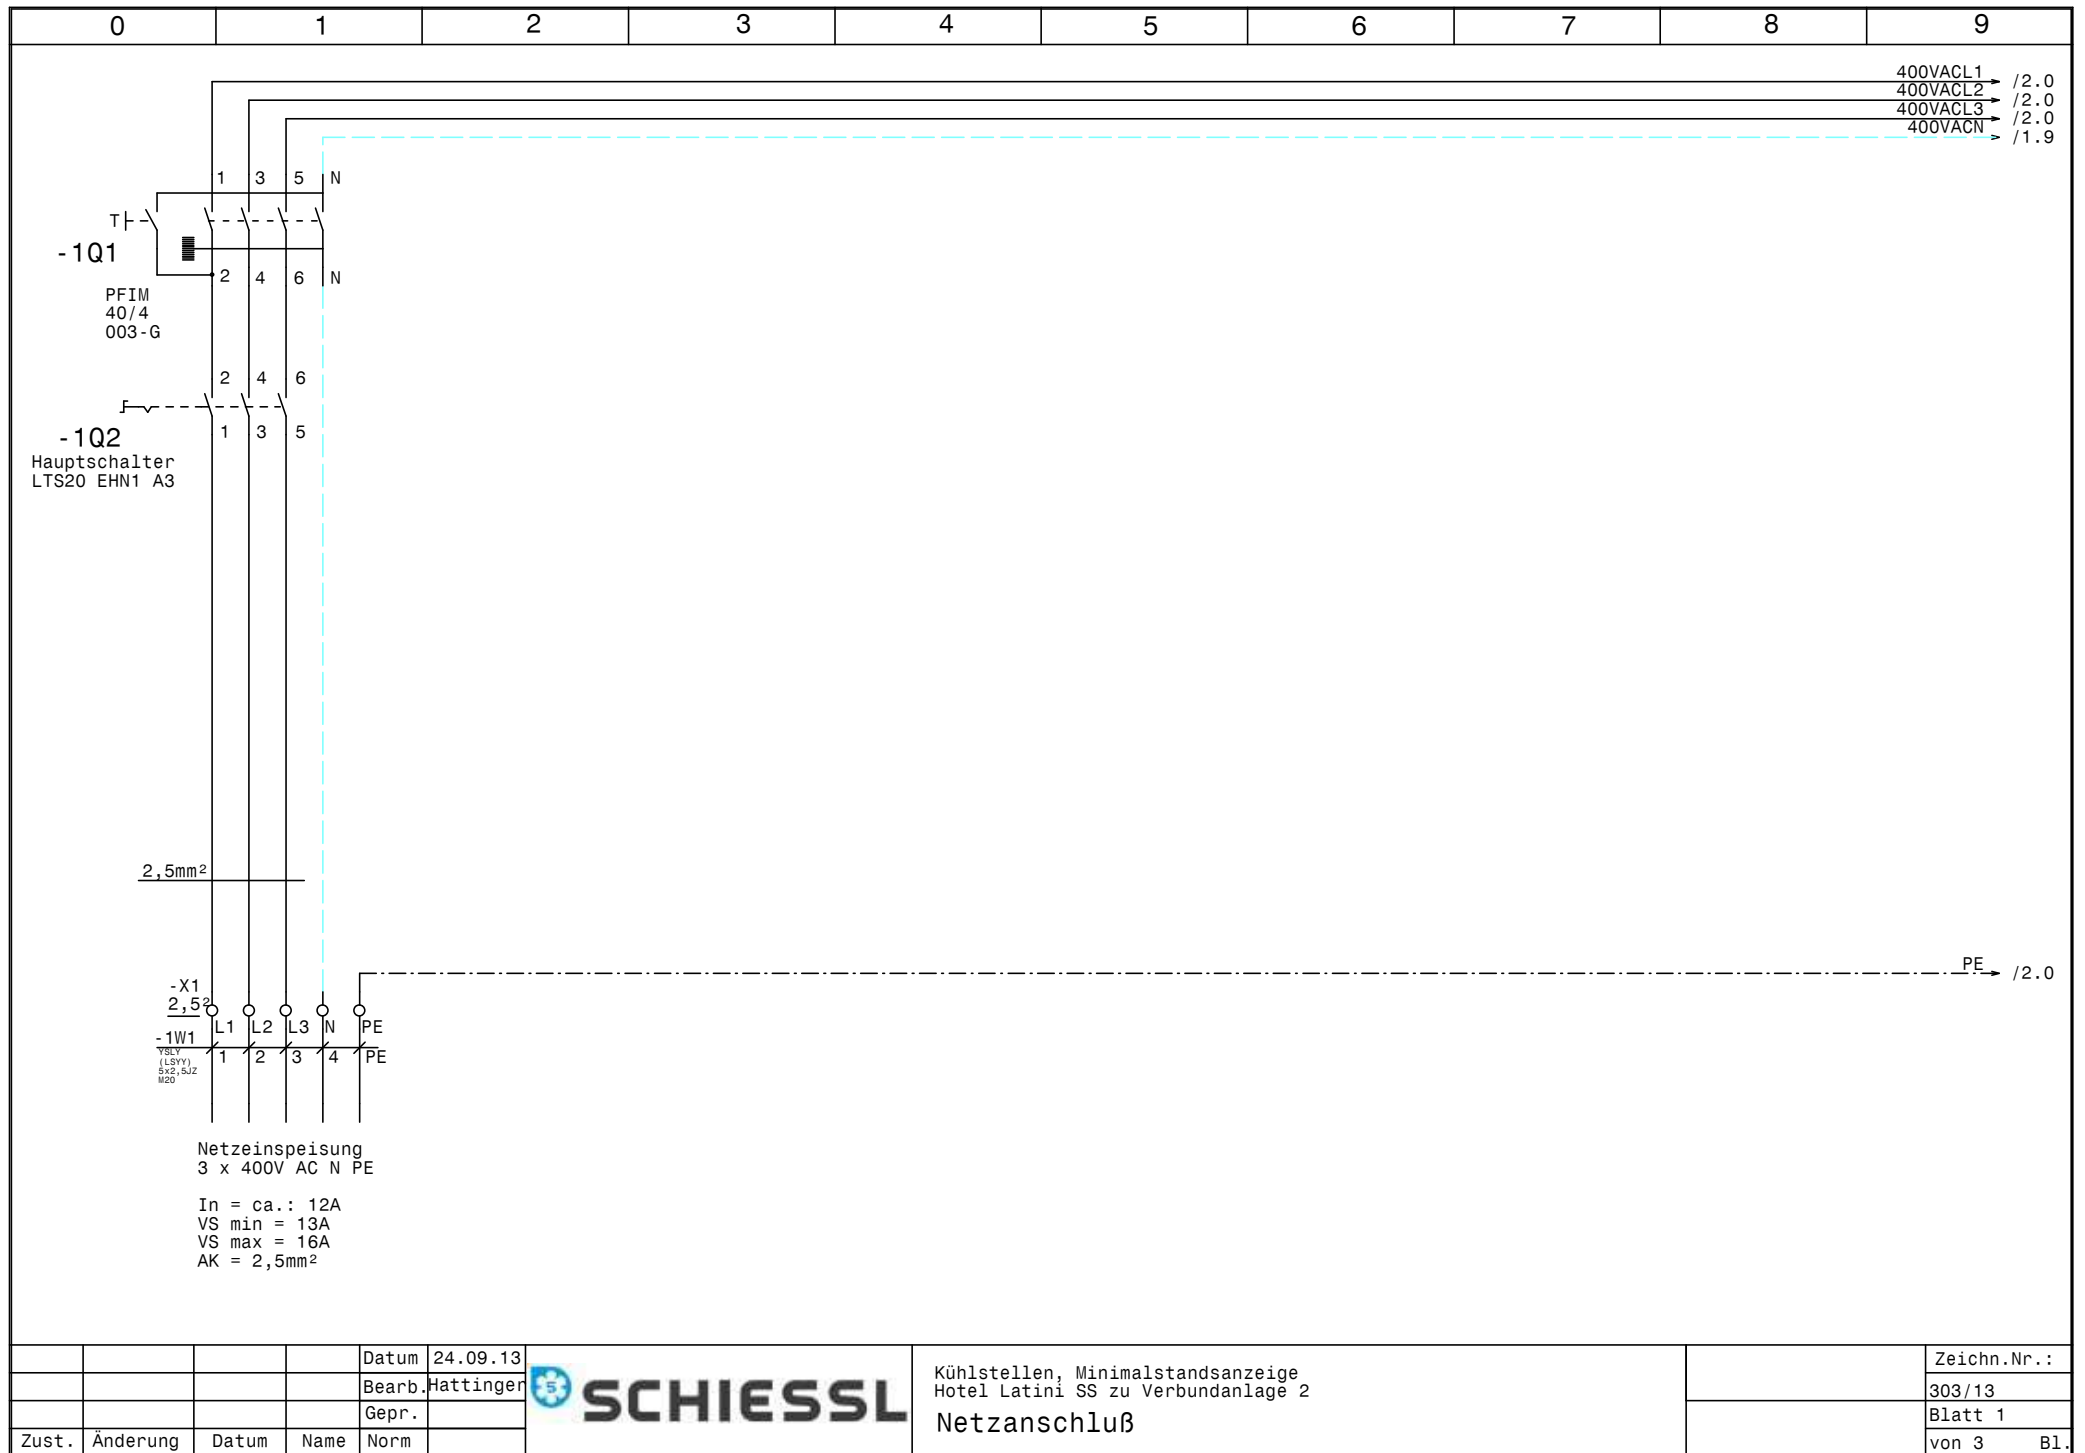

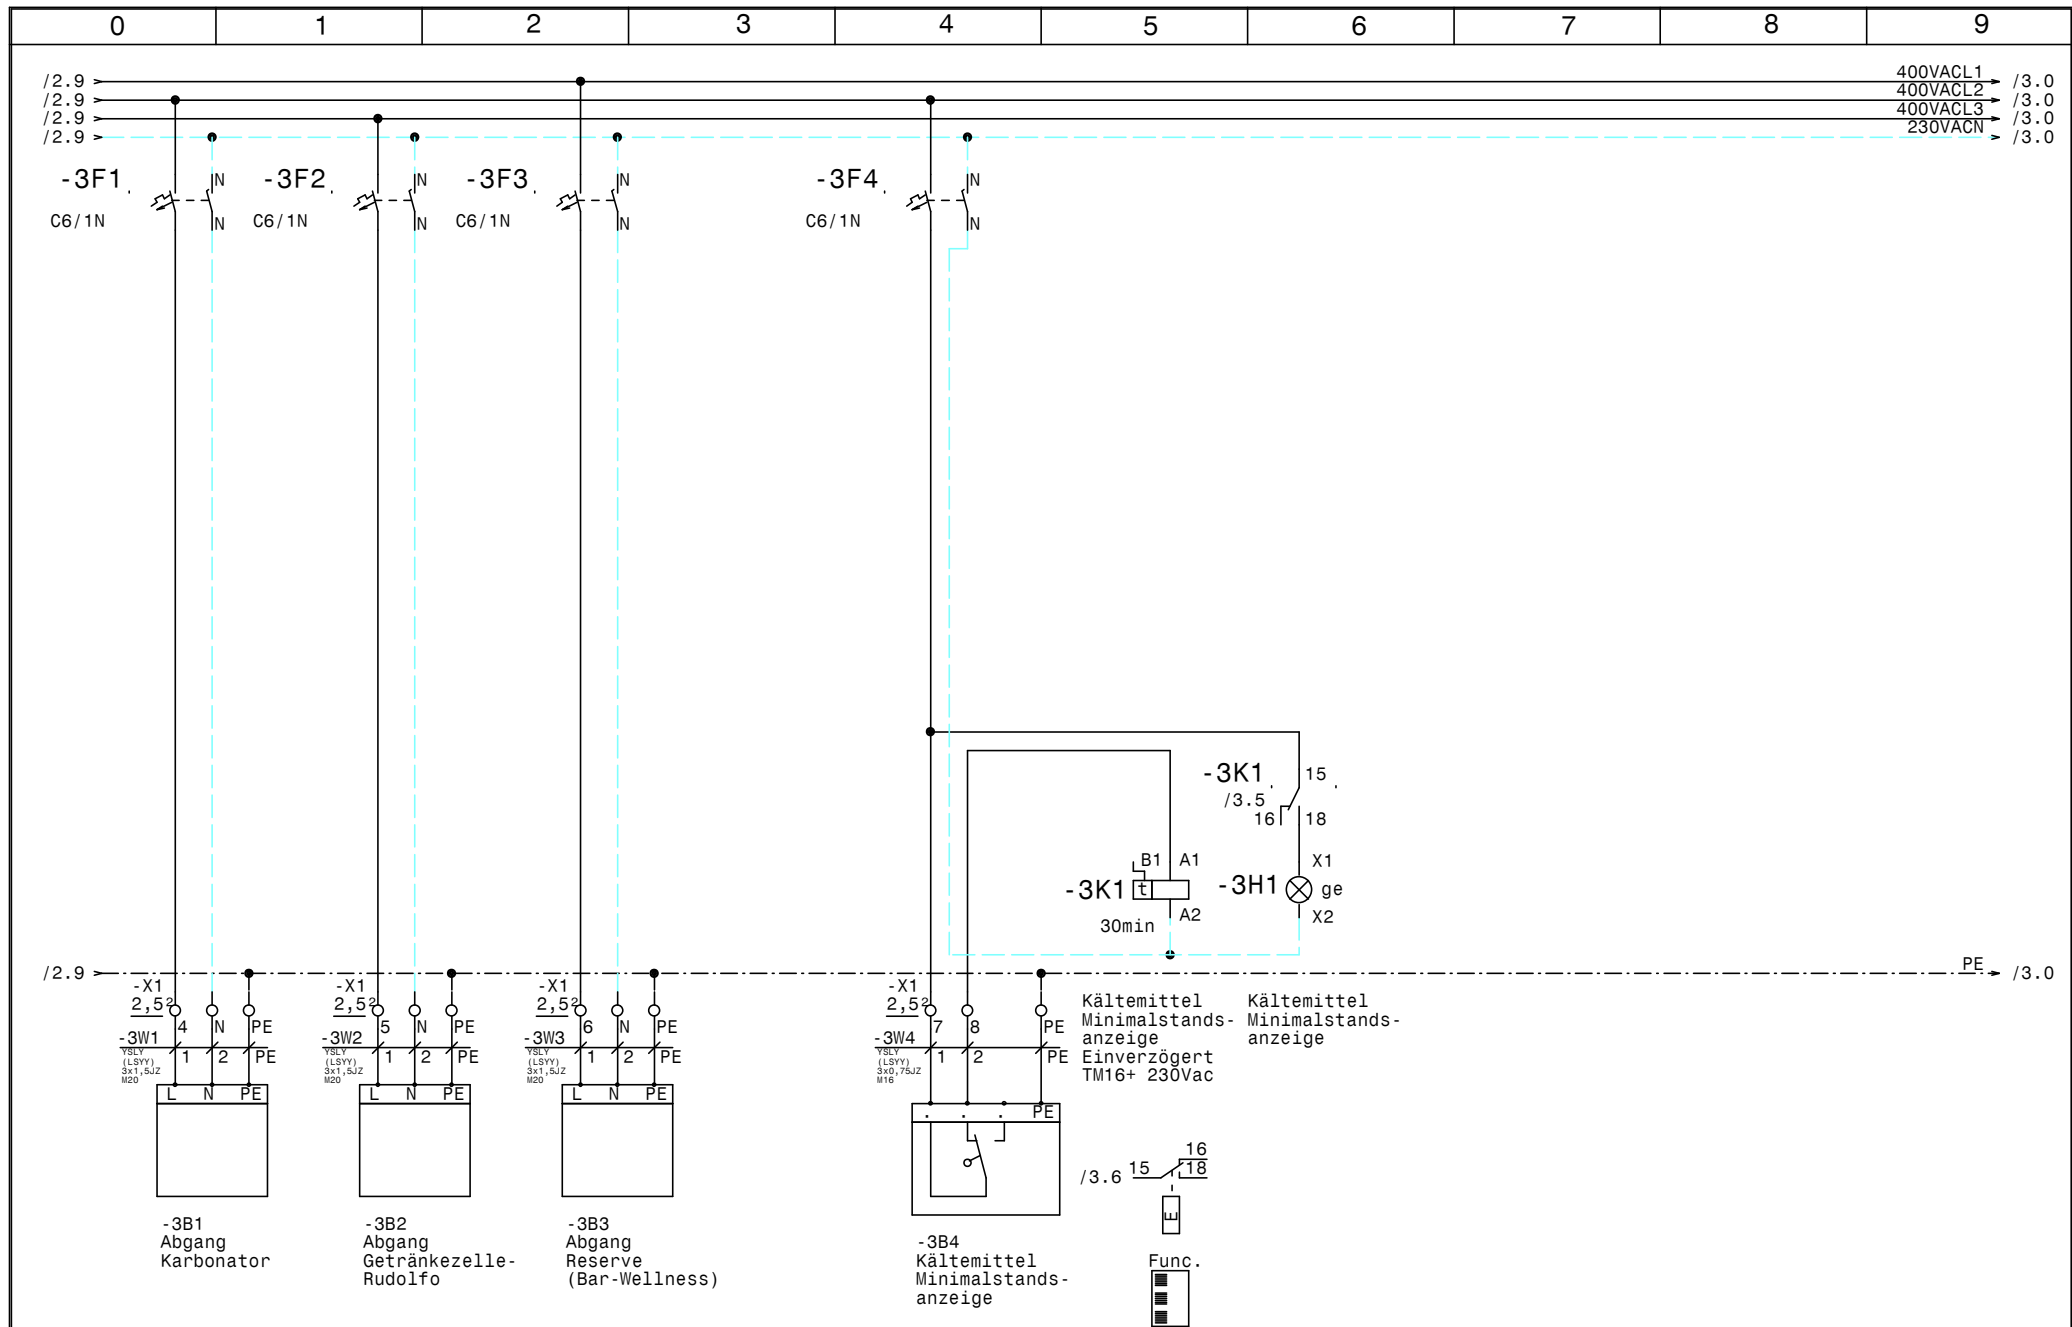

			Datum	24.09.13		Kühlstellen, Minimalstands-anzeige		Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger		Hotel Latini SS zu Verbundanlage 2		303/13	
			Gepr.					Blatt 3	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Kühlstellen, Minimalstands-anzeige		von 3	Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2B1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Getränkeraum					
3	-2B2				-2W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Getränkeraum					
4	-2Y1				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Getränkeraum					
5	-2M1				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Getränkeraum					
6	-2B3				-2W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Getränkeraum					
7	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Karbonator					
8	-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang GetränkezeleRudolfo					
9	-3B3				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Reserve (Bar-Wellness)					
10	-3B4				-3W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Kältemittel Minimalstandsanzeige					
													</							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
5	C6/1N			Sicherungsautomaten		-3F3, -2F1, -3F2, -3F4, -3F1			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-3H1			
1	TM16+/E/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-3K1			
1	WS 4625 B=400 H=600 T=250			Wandschrank IP 55		-ON1			
1				Dixell XR60CX 230Vac		-2N1			
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-1Q1			
1	LTS20 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q2			
1	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1			
4	M16			Kabelverschraubung		-2W1, -3W4, -2W3, -2W2			
6	M20			Kabelverschraubung		-3W2, -2W5, -2W4, -3W3, -1W1, -3W1			
7	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
15	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X2			
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X1			