

Anlage:

Kühlstellen, Minimalstandsanzeige  
 Hotel Latini SS zu Verbundanlage 2

Firma:

Fersterer

**\_ ! ! A C H T U N G ! ! \_**

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

**SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG**

**VERDRAHTUNGSFARBEN**

SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 600x600x250 (BxHxT)  
 SOCKEL: - (H)  
 LACKIERUNG: RAL 7035  
 SCHUTZART: IP54  
 SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU  
 BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)  
 KABELINFÜHRUNG: oben  
 TÜRANSCHLAG: rechts


HAUPTSTROMKREIS 400/230V: — schwarz  
 NEUTRALLEITER: — hellblau  
 SCHUTZLEITER: -.-.- gelb/grün  
 STEUERSPANNUNG 230VAC: L/N — rot/rot-weiß  
 STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N — blau/blau-weiß  
 STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- — blau/blau-weiß  
 GND, DDC: — blau-weiß  
 MESSLEITUNGEN, FÜHLER: — grün  
 POTENTIALFREIE LEITUNGEN: — orange  
 FREMDSPANNUNG: — orange

**Blattverzeichnis**

000 Deckblatt  
 001 Netzanschluß  
 002 Getränkeraum  
 003 Kühlstellen, Minimalstandsanzeige

				Datum	20.09.13		Kühlstellen, Minimalstandsanzeige Hotel Latini SS zu Verbundanlage 2 Deckblatt	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			303/13	
				Gepr.				Blatt 0	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 3	Bl.



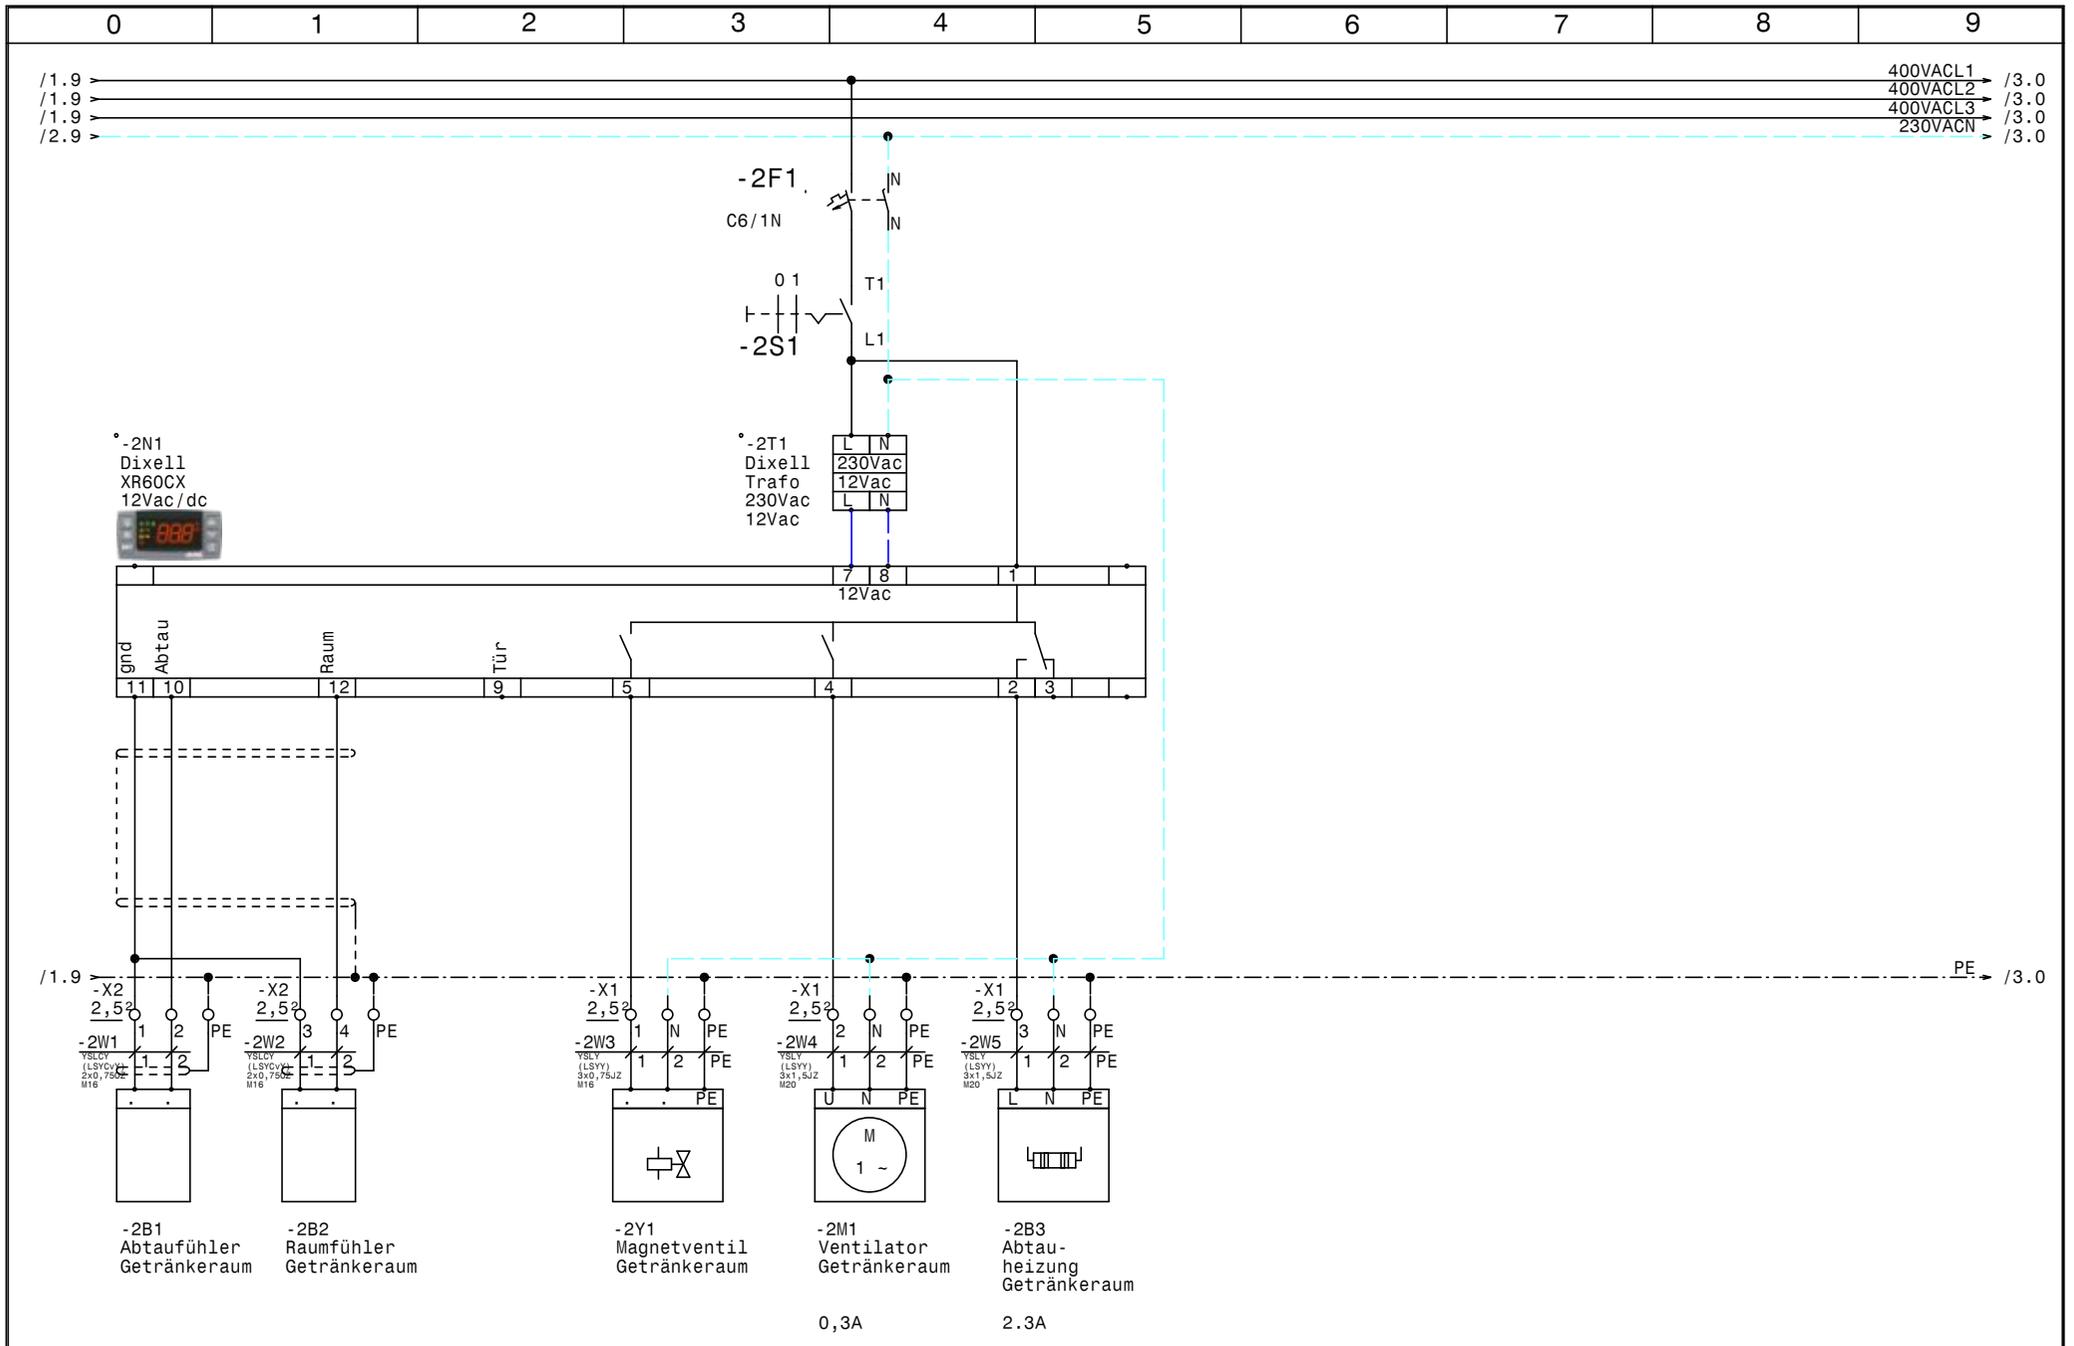


			Datum	20.09.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen, Minimalstandsanzeige  
 Hotel Latini SS zu Verbundanlage 2  
 Getränkeraum

Zeichn.Nr.:	
	303/13
	Blatt 2
	von 3 Bl.

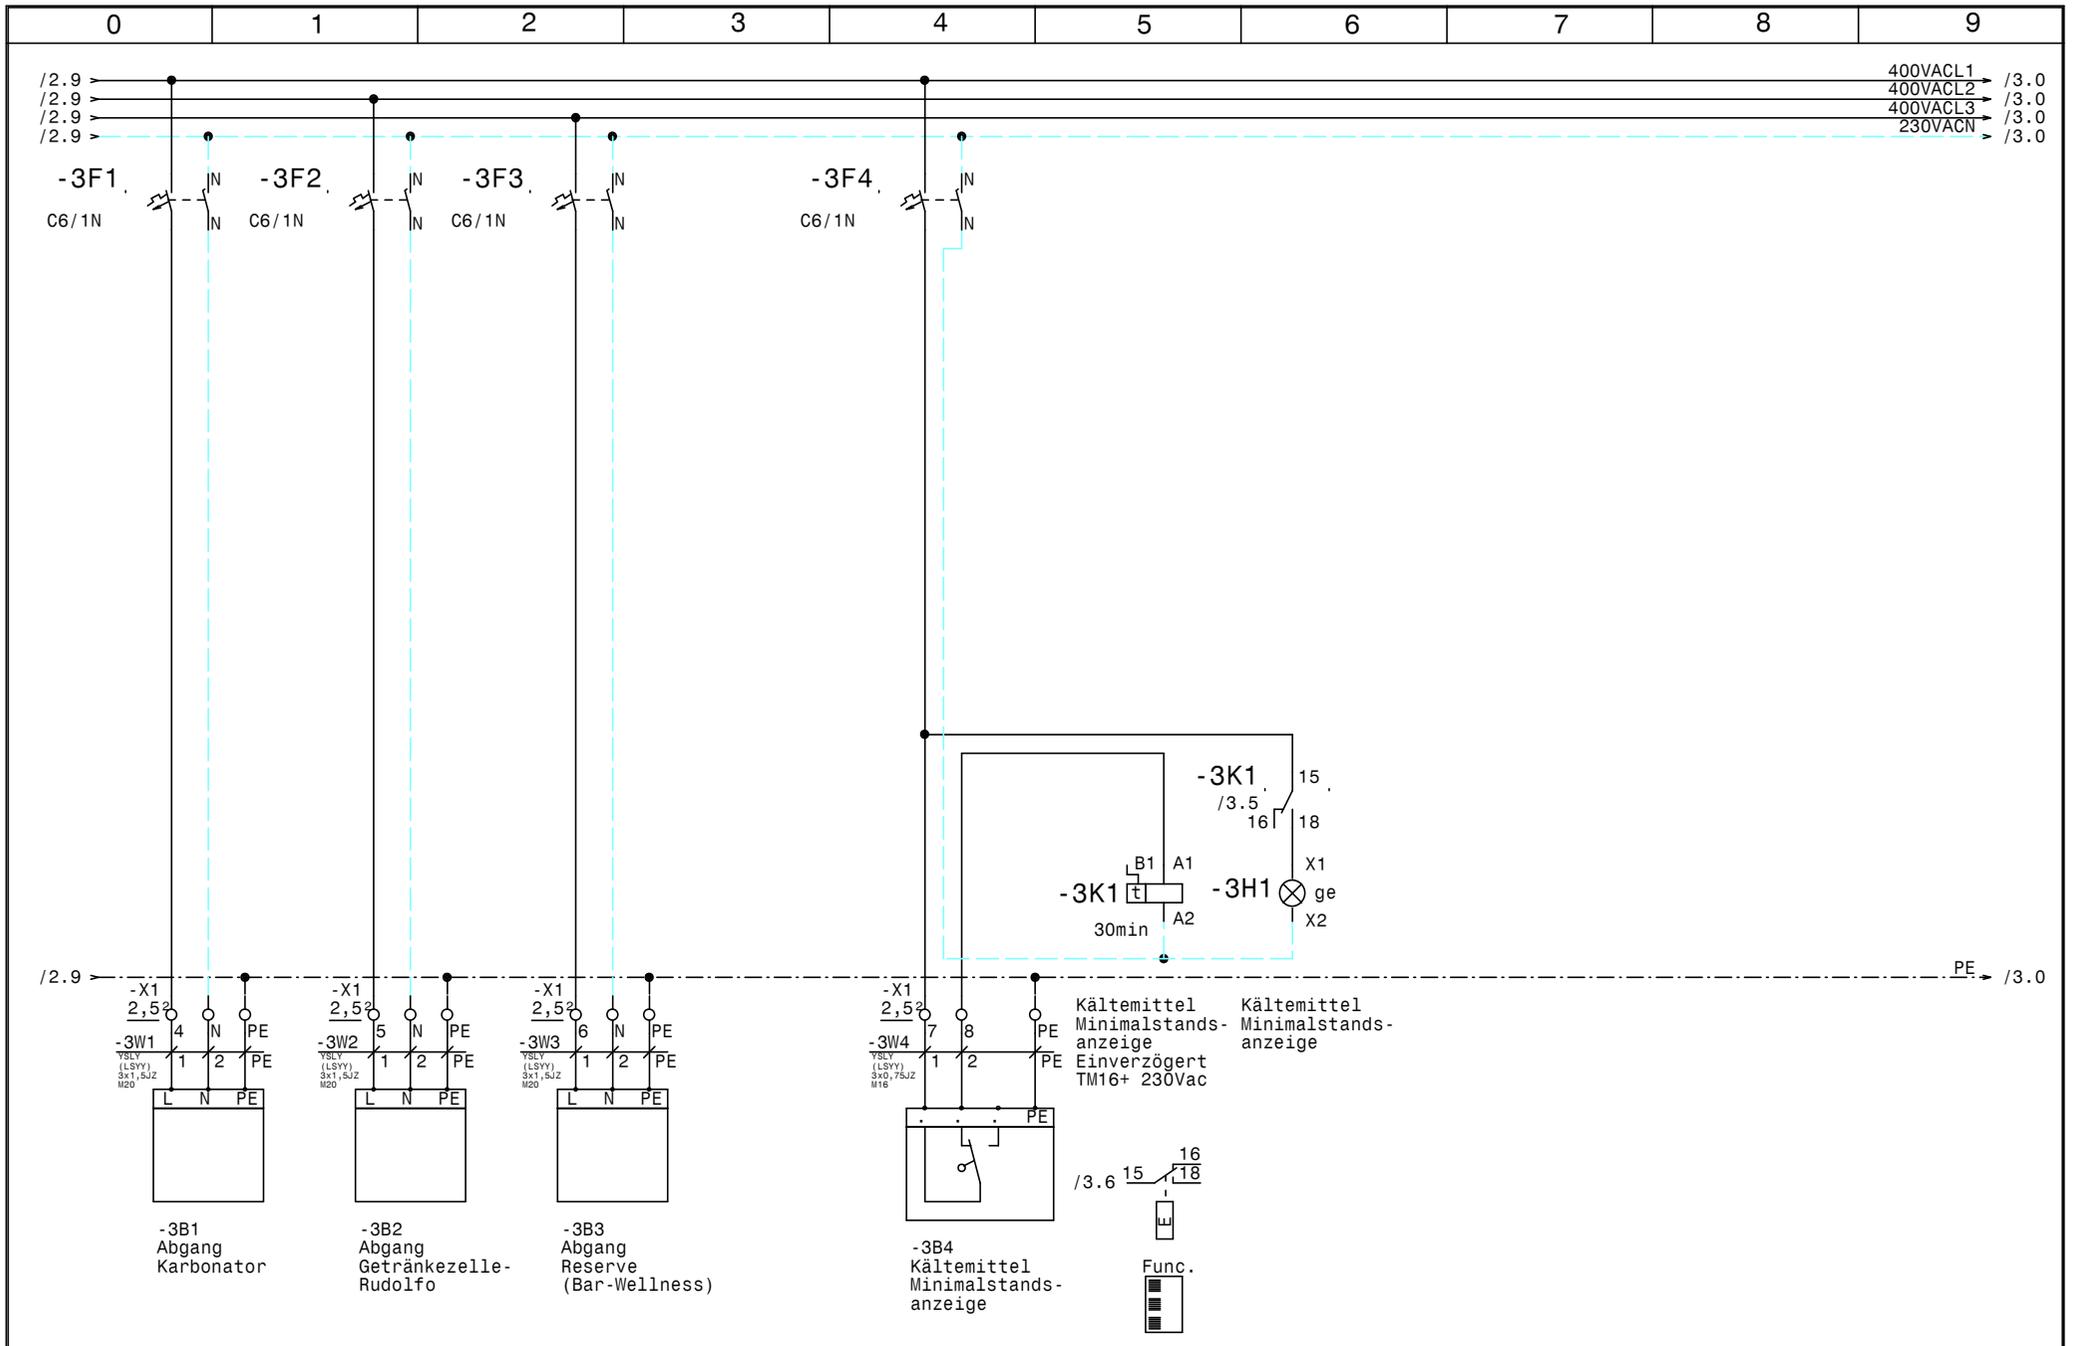

			Datum	20.09.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen, Minimalstands-anzeige  
 Hotel Latini SS zu Verbundanlage 2  
 Kühlstellen, Minimalstands-anzeige

Zeichn.Nr.:	
	303/13
	Blatt 3
	von 3 Bl.



