



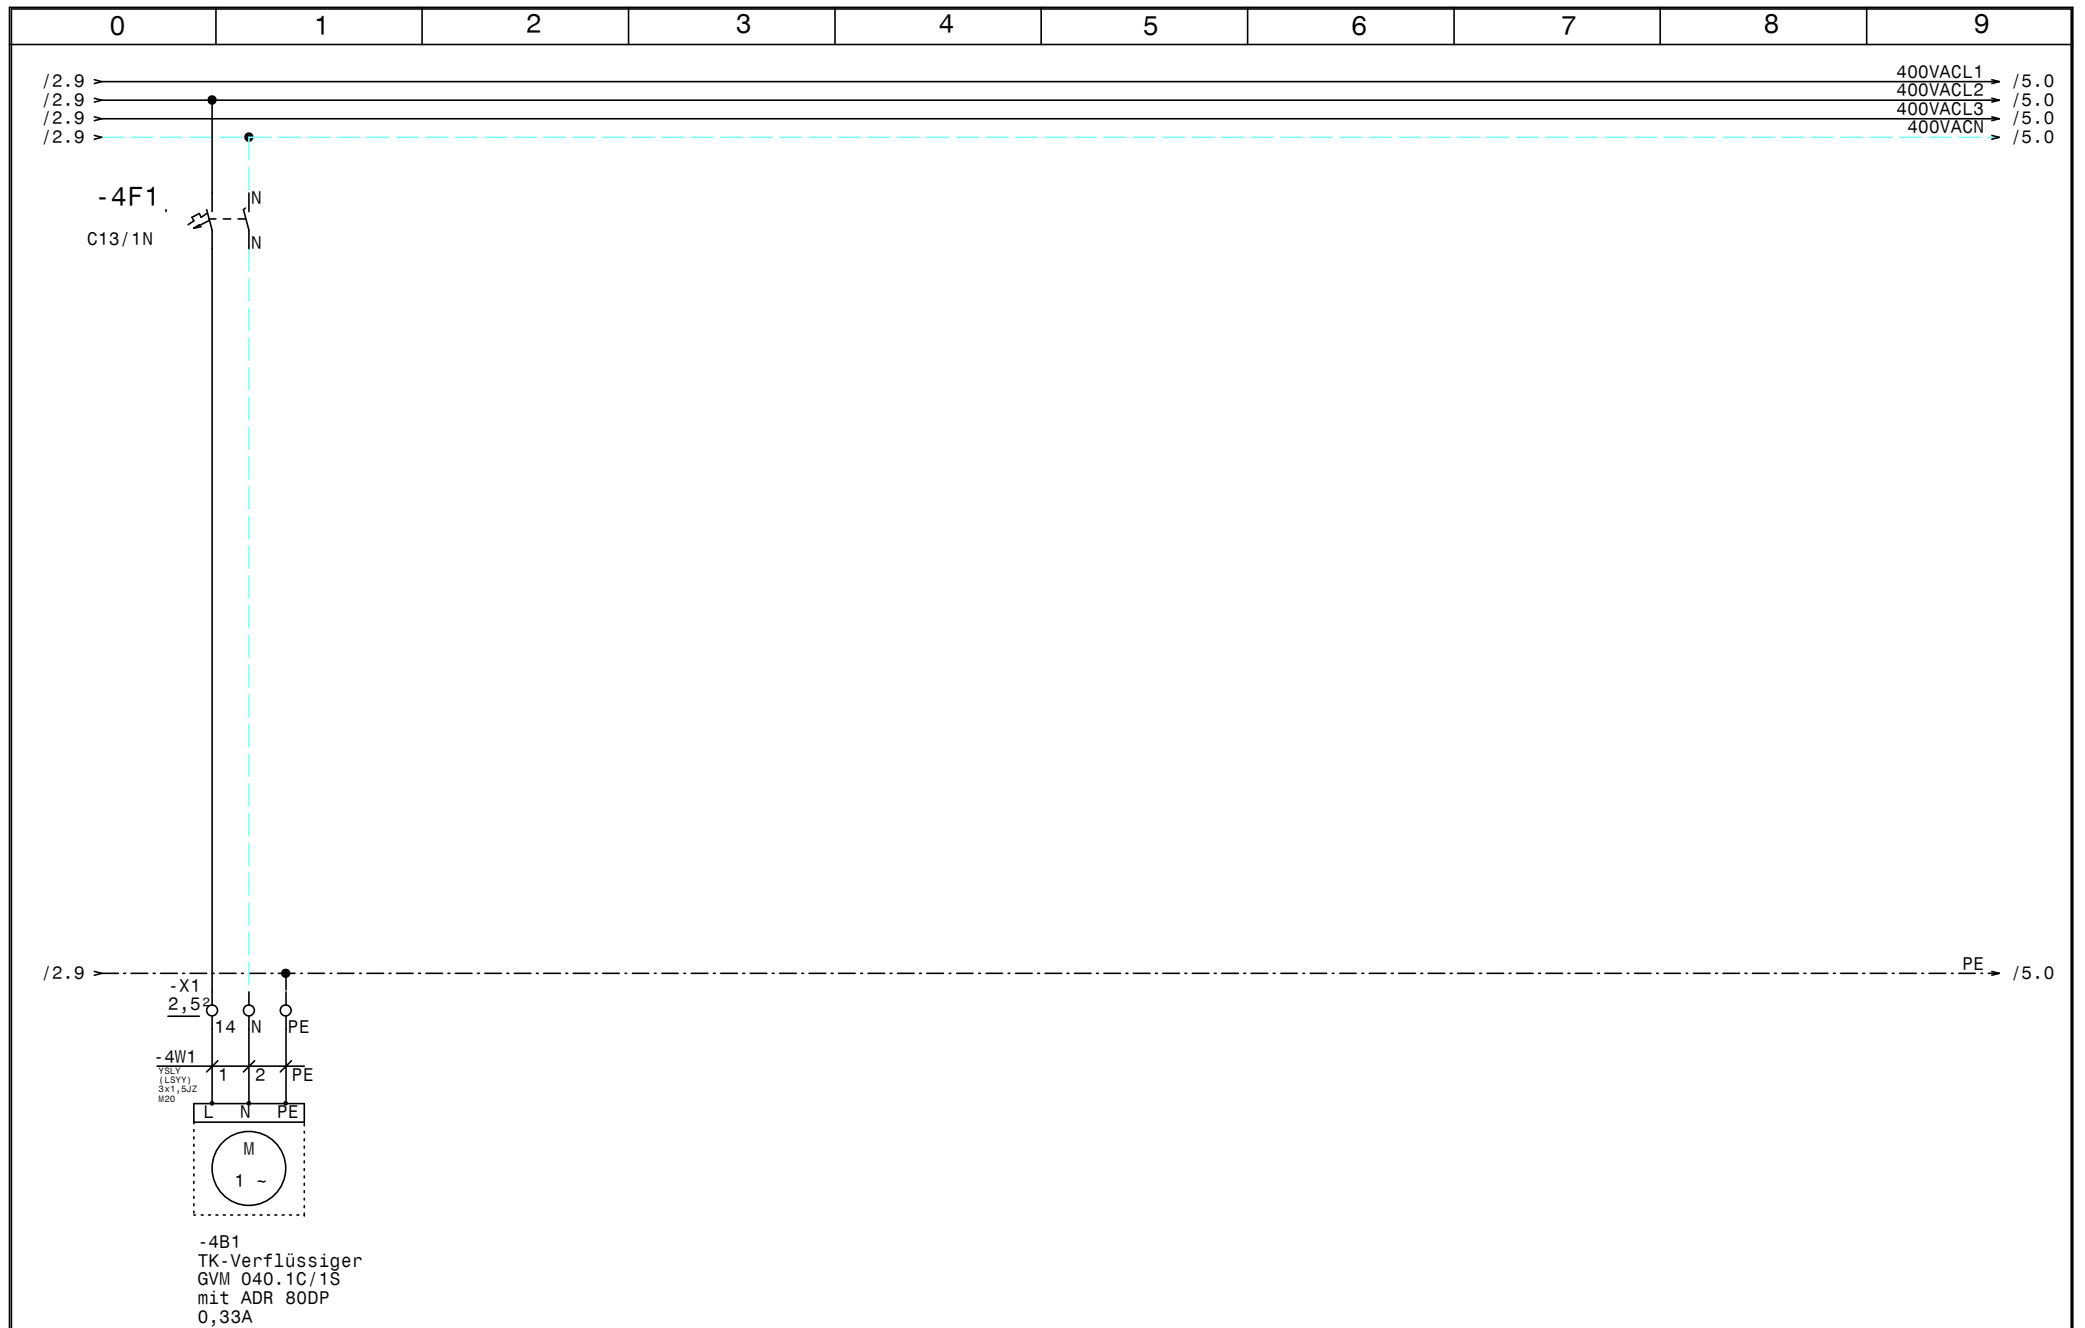

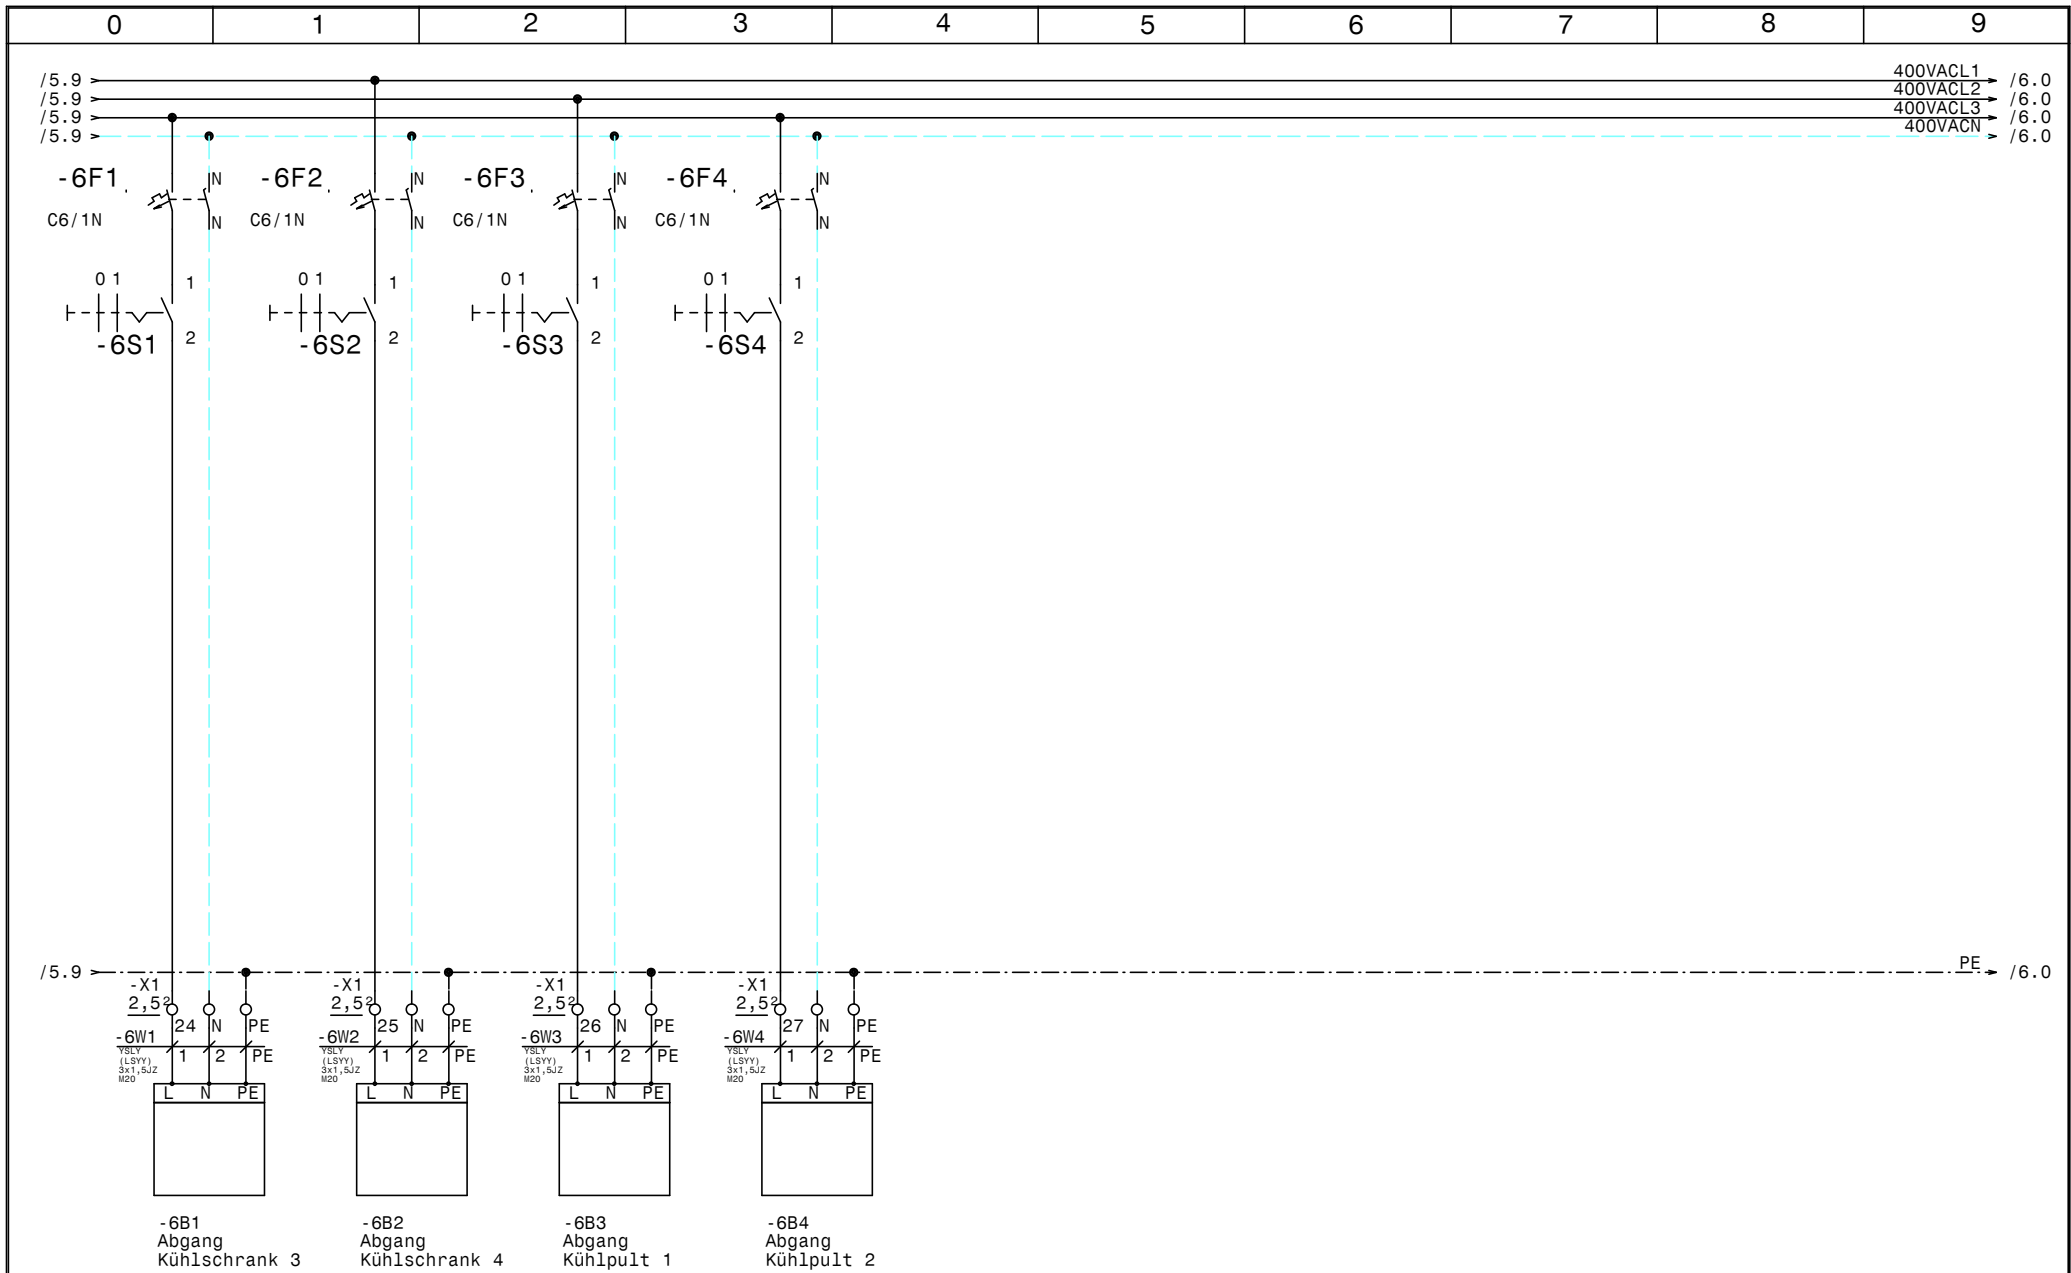

				Datum	22.10.13		TK-Verdichter BSLH Tandulier			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Abgänge Kühltuplte			338/13
				Gepr.						Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung						
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x10JZ M32				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE						
2	-2M1				-2W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		TK-Verdichter						
3	-2B1				-2W2		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz TK-Verdichter						
4	-2B2				-2W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung TK-Verdichter						
5	-2B3				-2W4		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16				4		Hochdruck schalter TK-Verdichter						
6	-2B4				-2W5		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter TK-Verdichter						
7	-4B1				-4W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		TK-Verflüssiger GVM 040.1C/1S mit ADR 80DP						
8	-5B1				-5W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Tiefkühlung						
9	-5B2				-5W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Moprokühlraum						
10	-5B3				-5W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Gemüsekühlraum						
11	-5B4				-5W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Fleischkühlraum						
12	-5B5				-5W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Klima Trockenlager						
13	-5B6				-5W6		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Klima Kartoffellager						
14	-5B7				-5W7		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Reserve						
15	-5B8				-5W8		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlschrank 1						
16	-5B9				-5W9		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlschrank 2						
17	-6B1				-6W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlschrank 3						
18	-6B2				-6W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlschrank 4						
19	-6B3				-6W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlpult 1						
20	-6B4				-6W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlpult 2						

[illegible]