



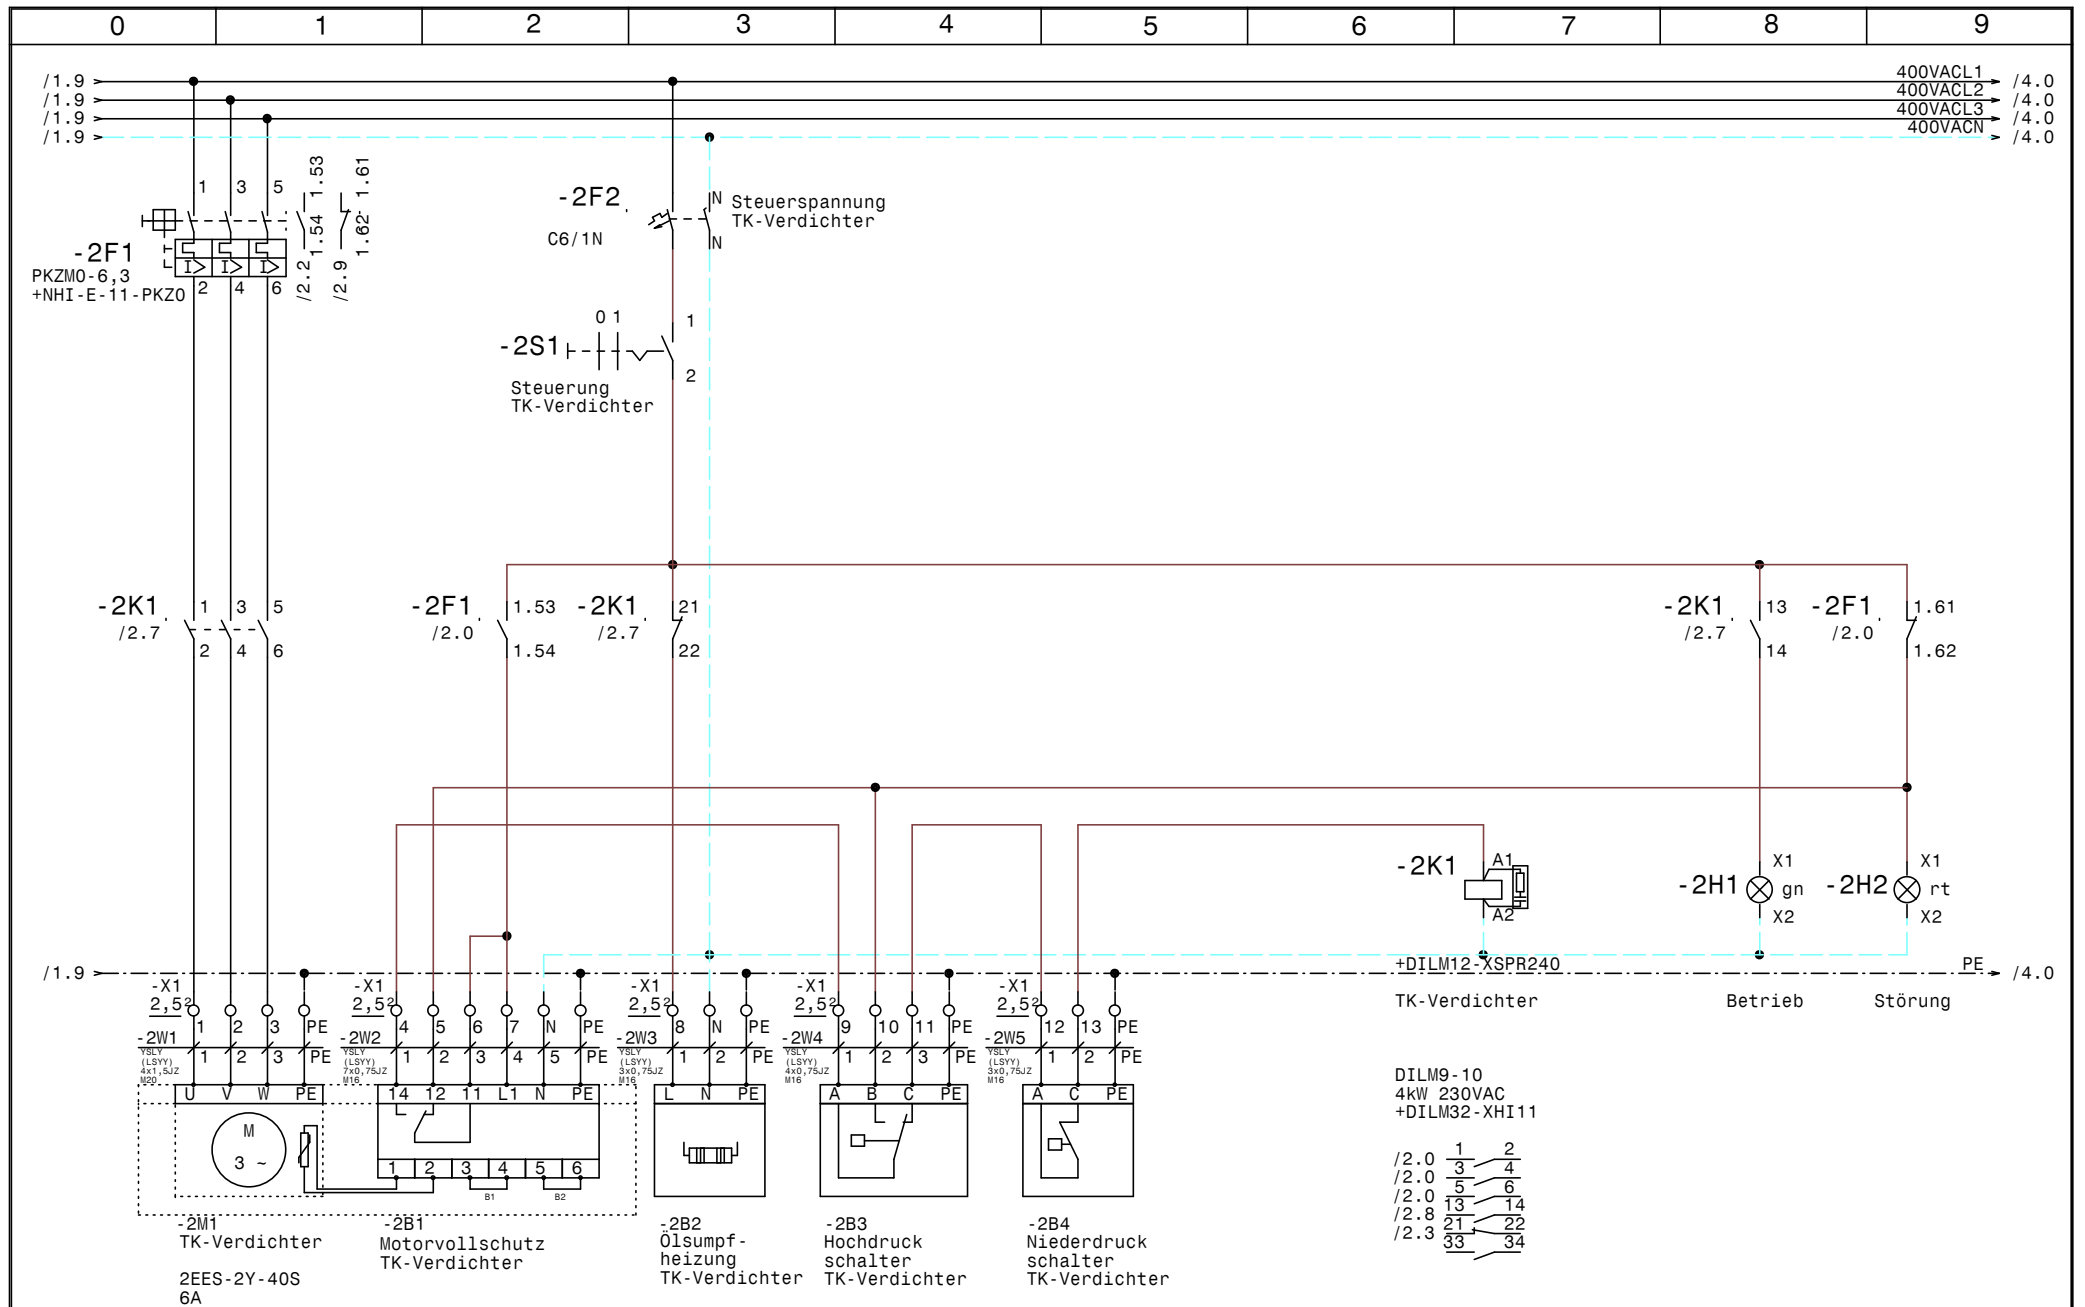


				Datum	14.10.13				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				338/13
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.


SCHIESSL

TK-Verdichter
BSLH Tandallier
TK-Verdichter

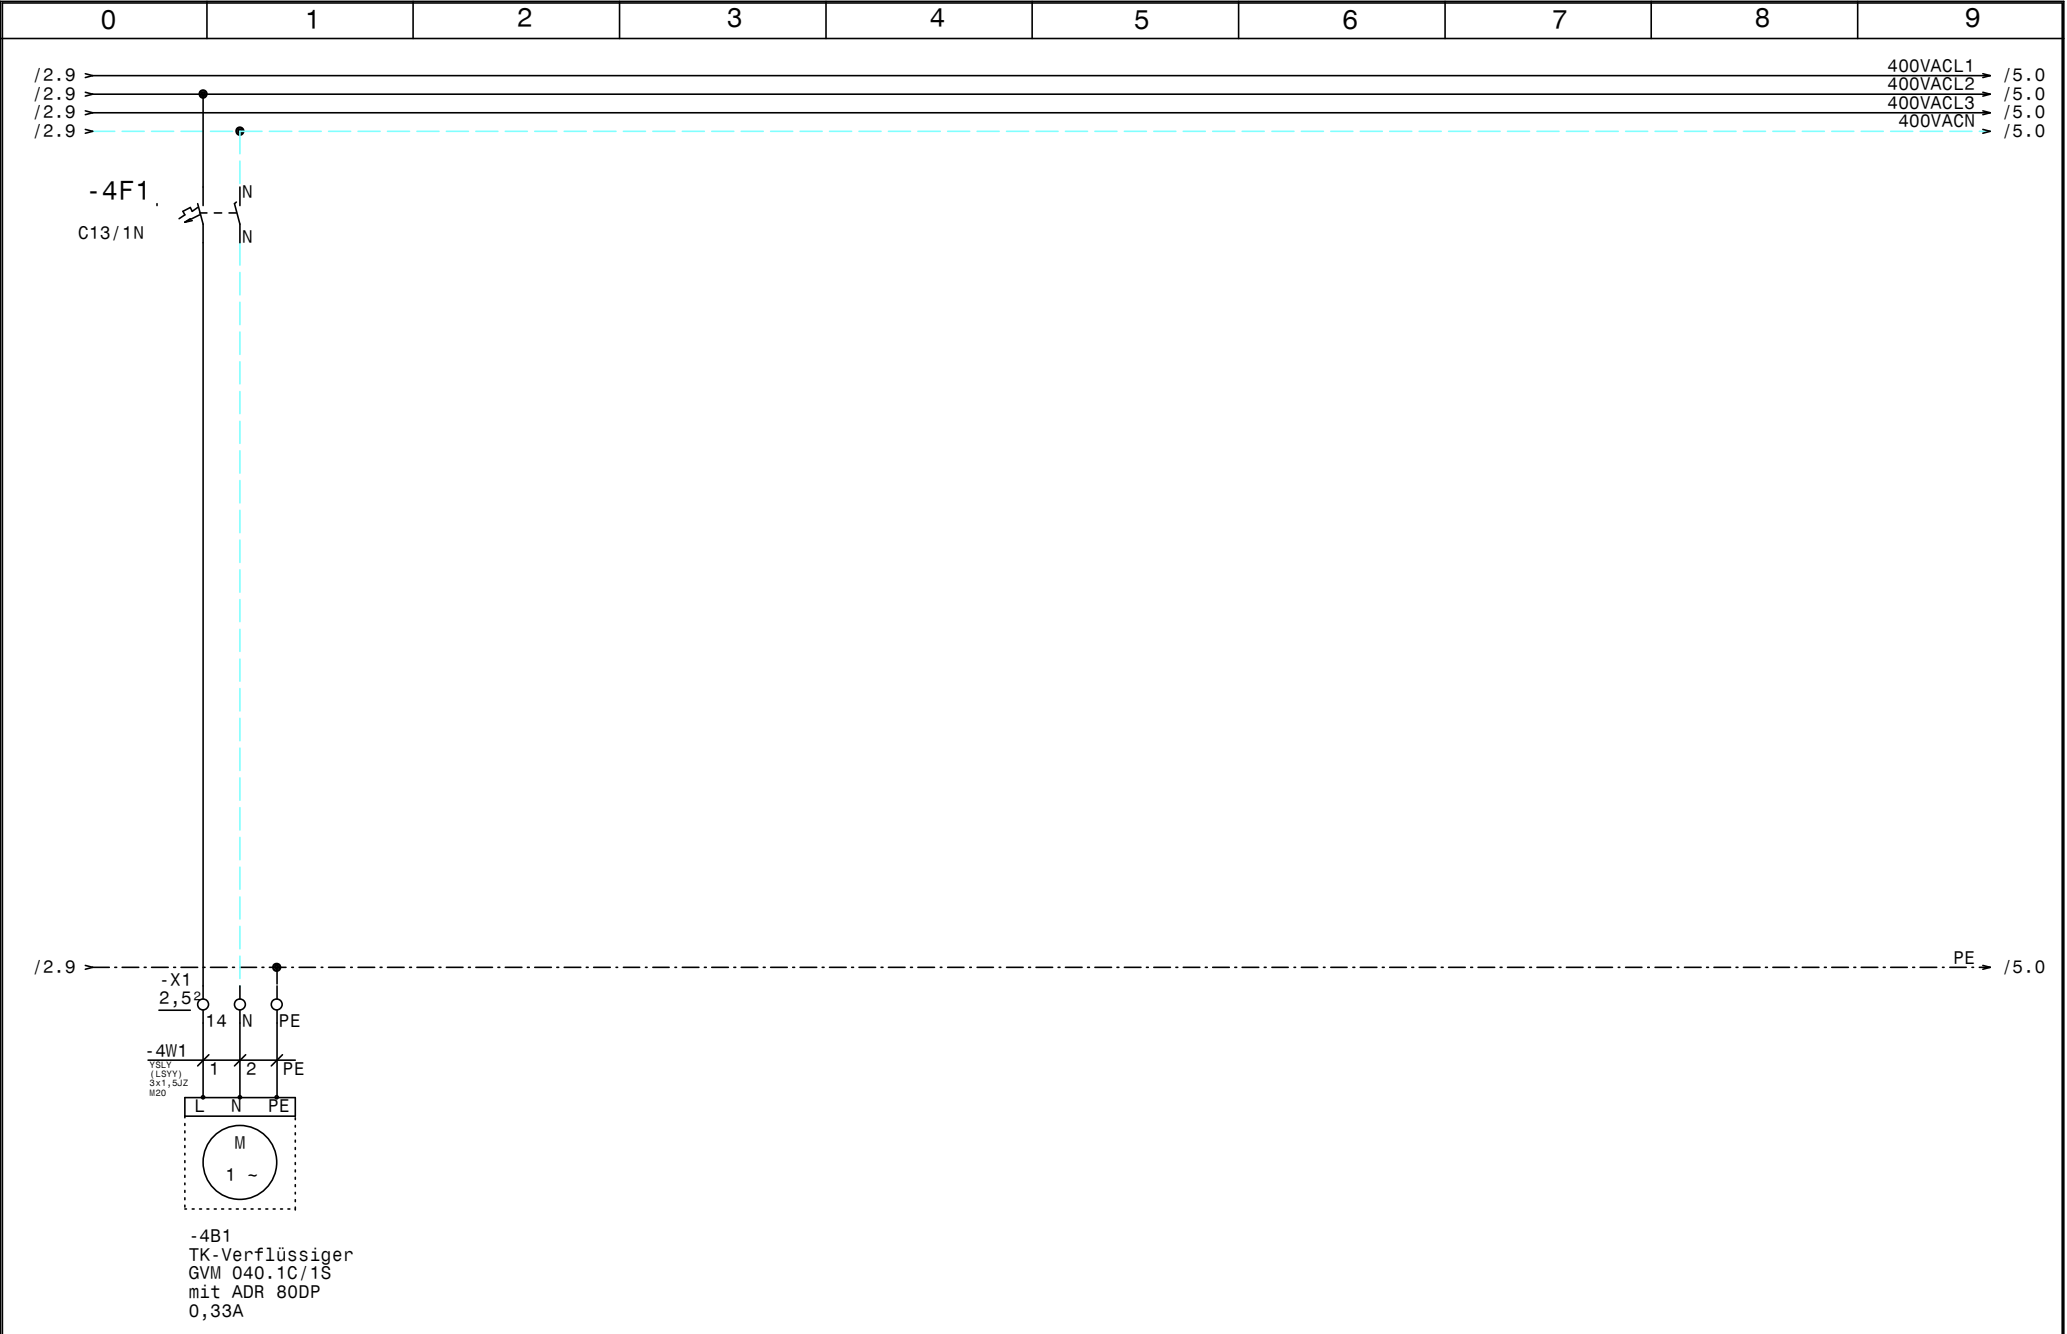

				Datum	14.10.13		TK-Verdichter BSLH Tandulier TK-Verflüssiger	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			338/13	
				Gepr.				Blatt 4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	Bl.

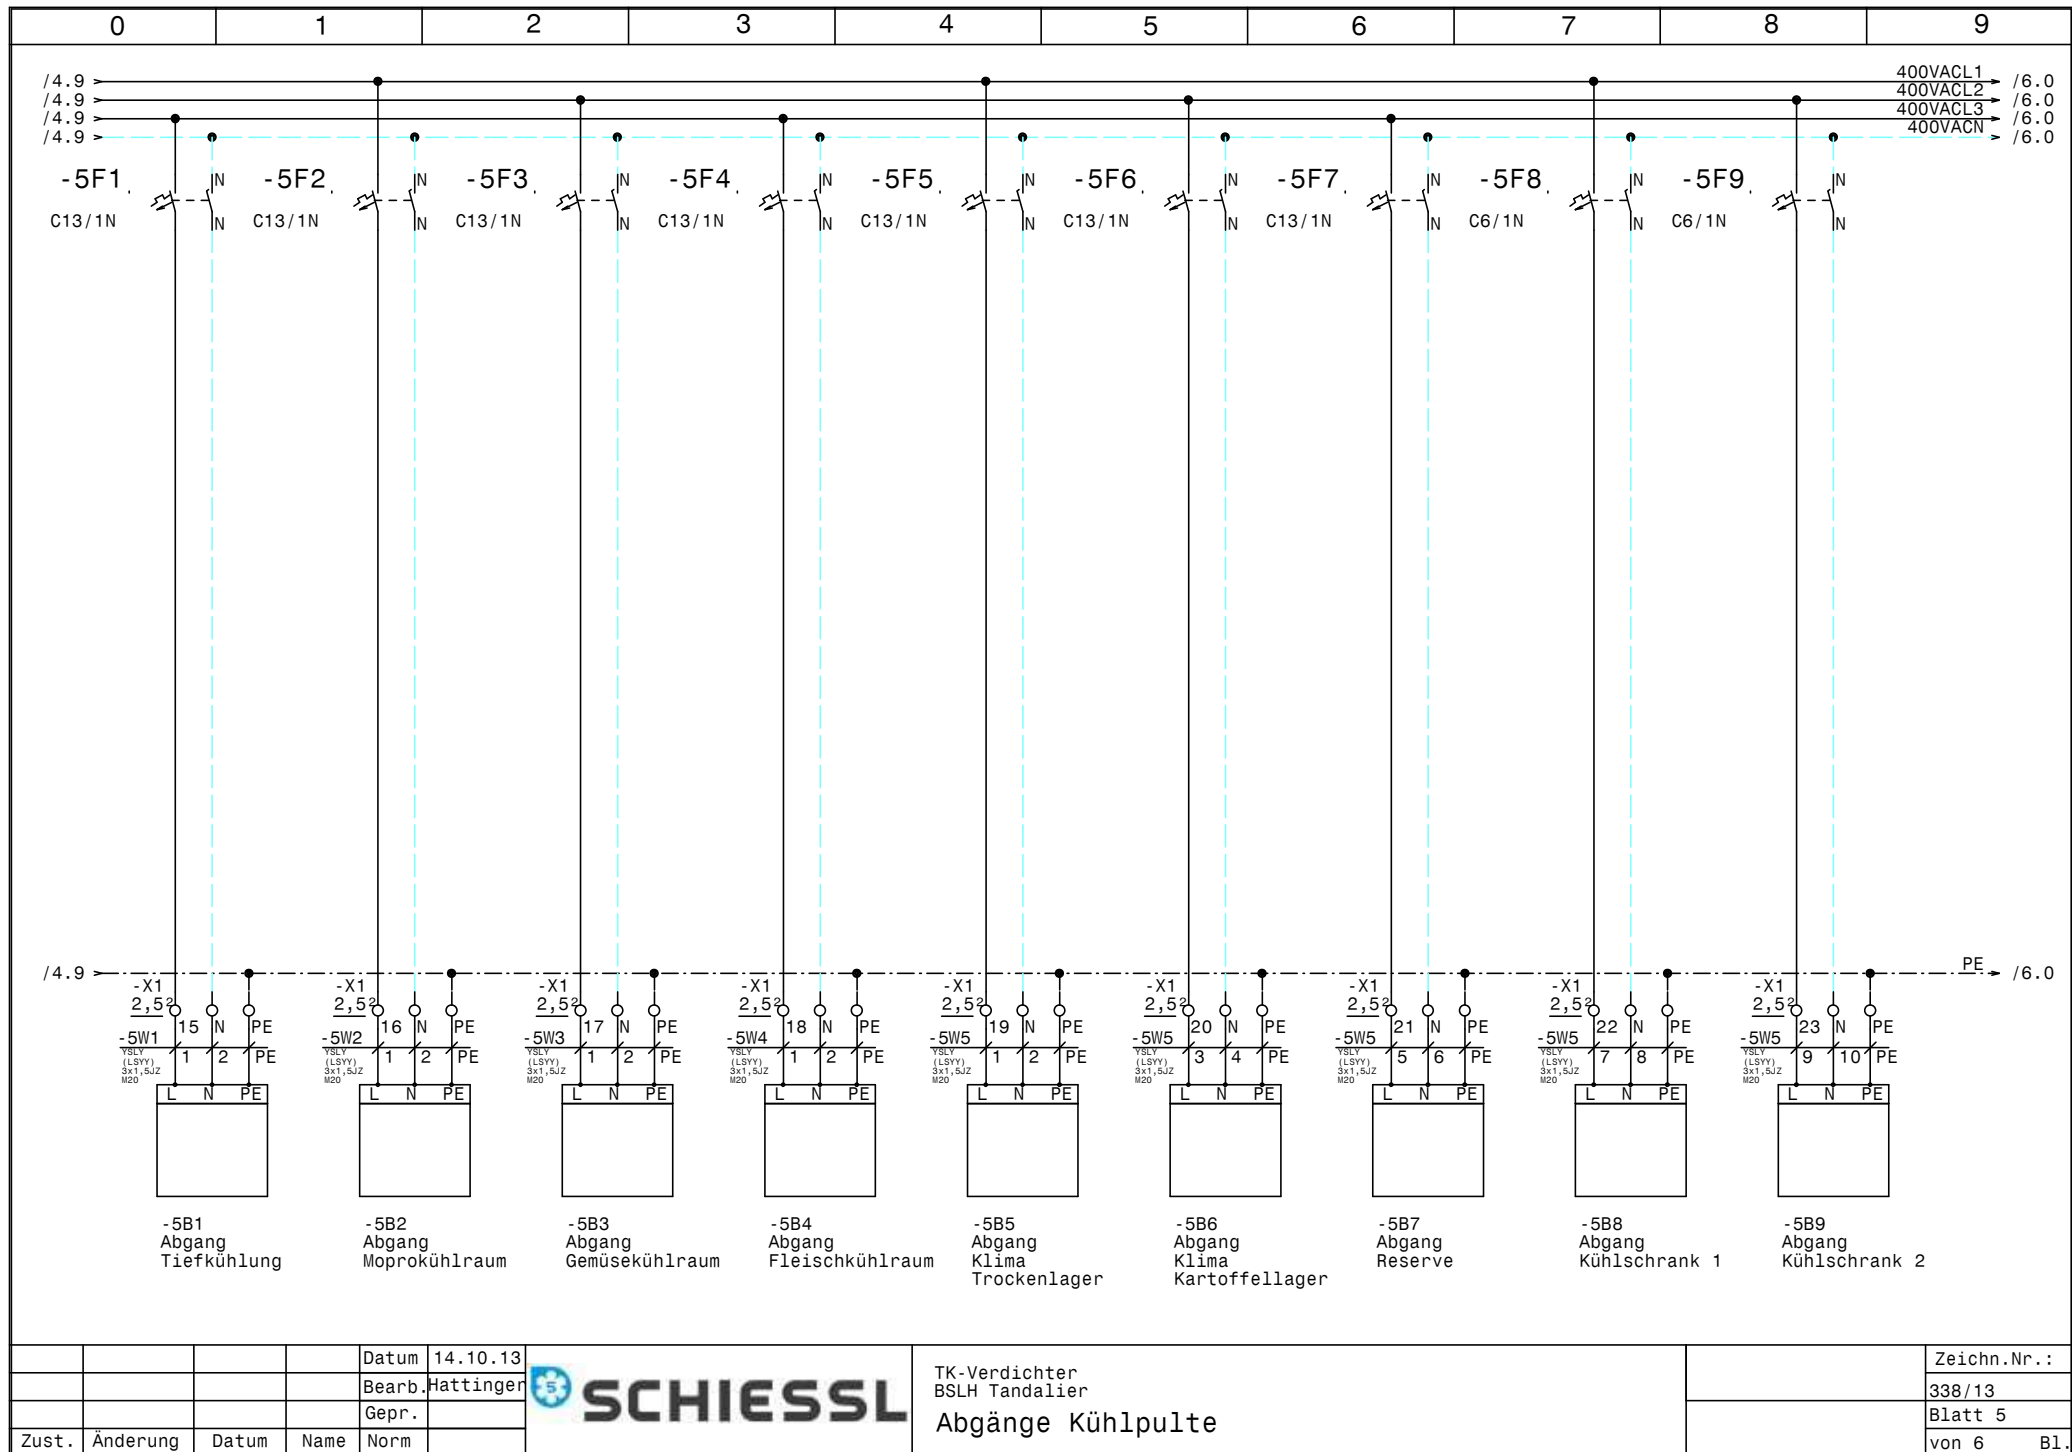

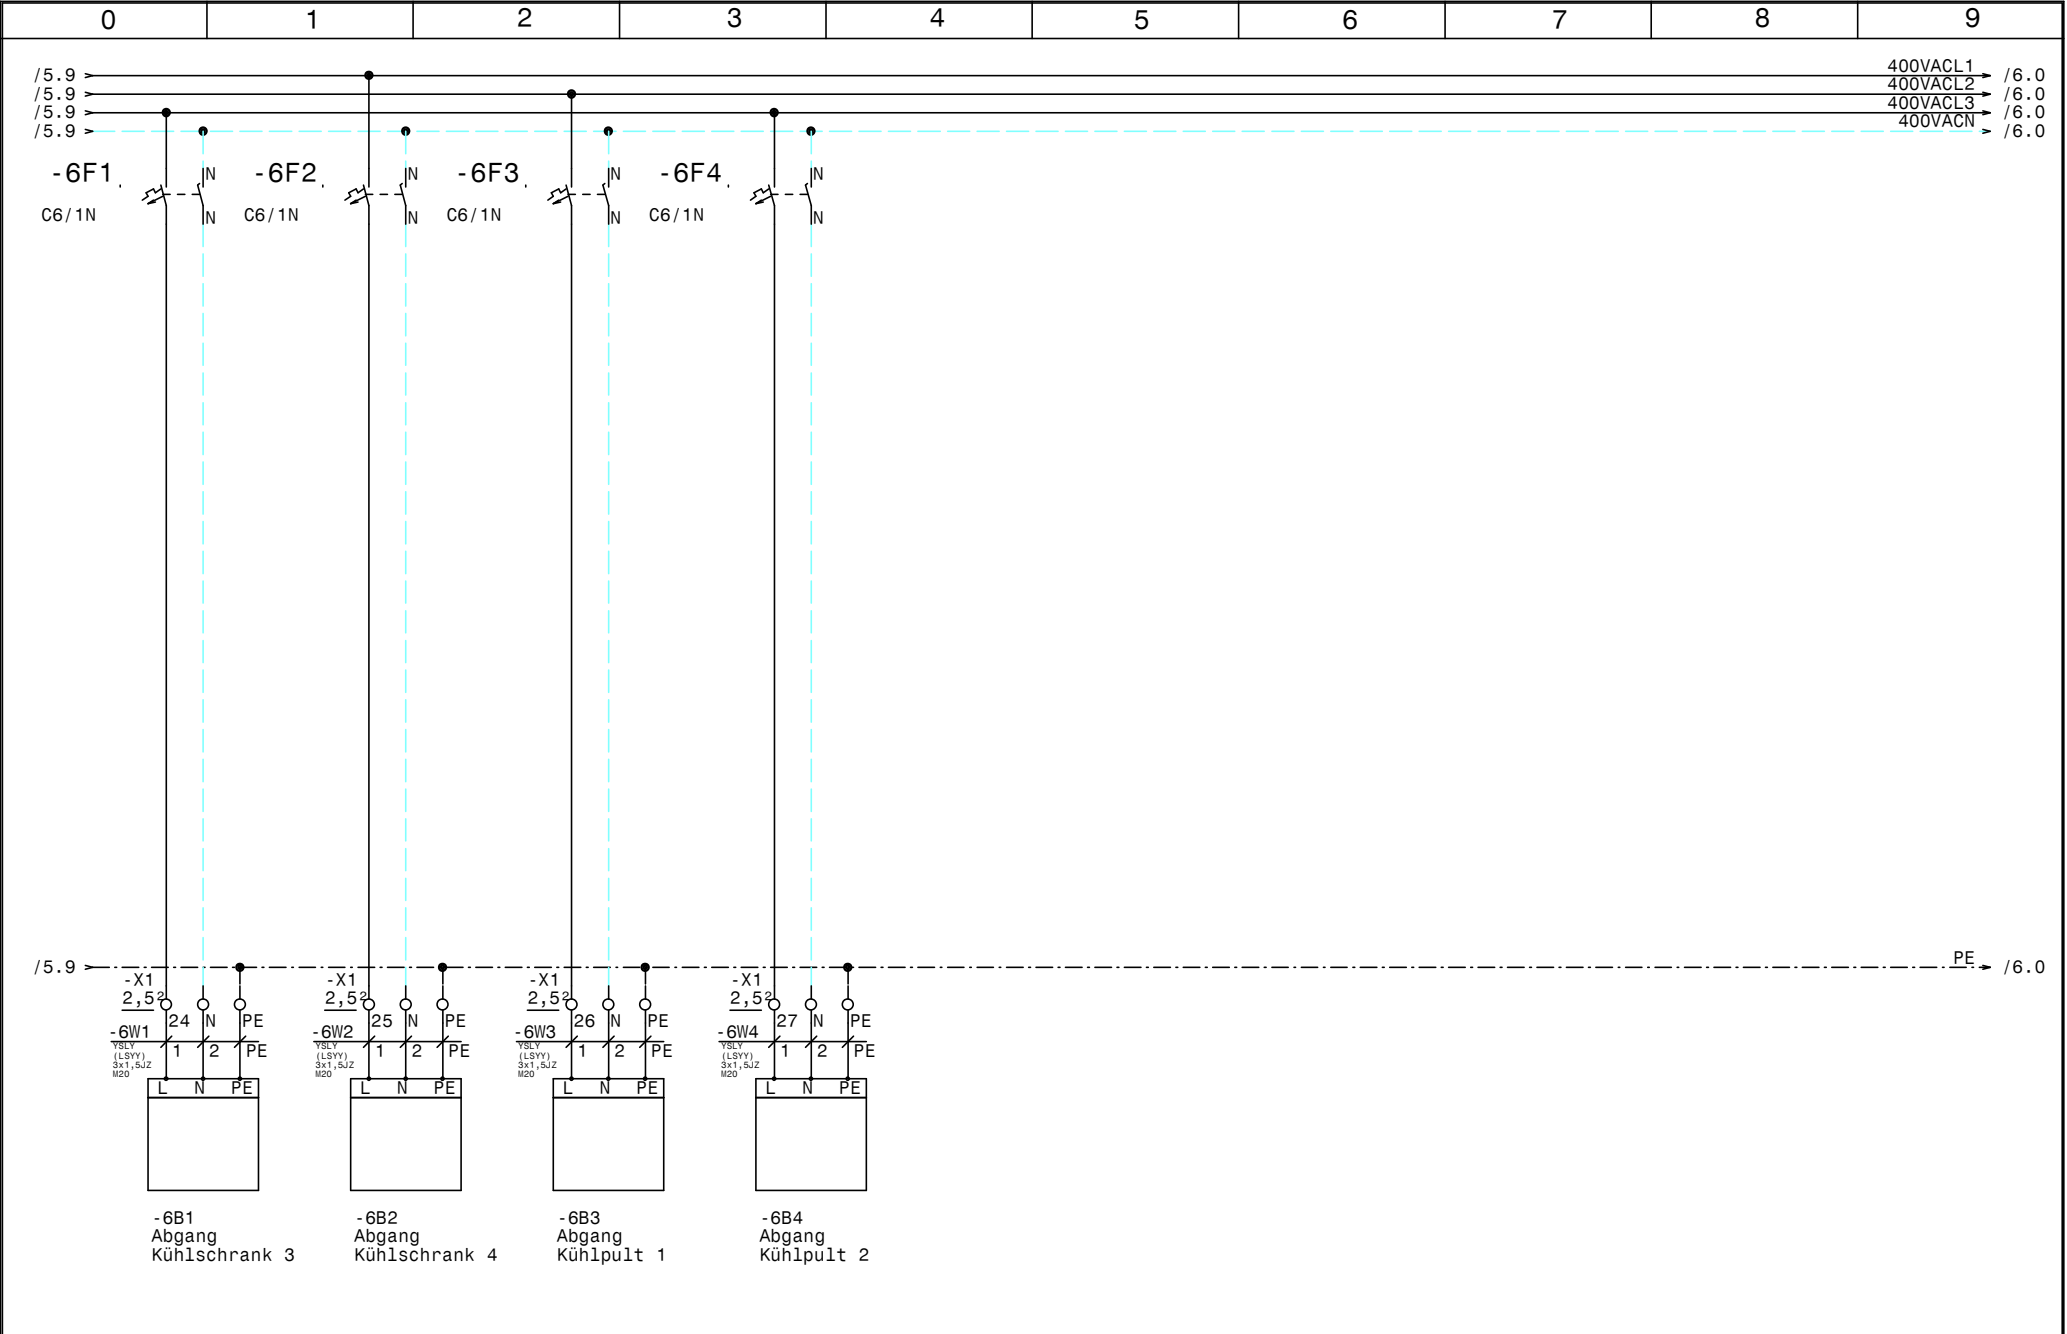

				Datum	14.10.13		TK-Verdichter BSLH Tandaler Abgänge Kühltank		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				338/13
				Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		PKZMO-6,3				Motorschutzschalter				-2F1									
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
8		C13/1N				Sicherungsautomaten				-5F7, -5F1, -5F2, -5F3, -5F4, -5F6									
										-4F1, -5F5									
7		C6/1N				Sicherungsautomaten				-6F4, -6F3, -6F2, -6F1, -5F9, -5F8									
										-2F2									
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H2									
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz				-2K1									
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		WS 6830 B=600 H=800 T=300				Wandschrank IP 55				-0N1									
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-2N1									
1		LTS63 EHN4 A3				Hauptschalter				-1Q1									
1						Ausschalter 1pol. 0-1				-2S1									
1		M32				Kabelverschraubung				-1W1									
11		M20				Kabelverschraubung				-2W1, -5W2, -6W3, -6W2, -6W1, -5W5									
										-4W1, -5W3, -6W4, -5W1, -5W4									
4		M16				Kabelverschraubung				-2W4, -2W2, -2W3, -2W5									
3		Klemme 10 grau				Klemme L				-X1									
1		Klemme 10 blau				Klemme N				-X1									
1		EK 10 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
19		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
16		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
27		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1									