




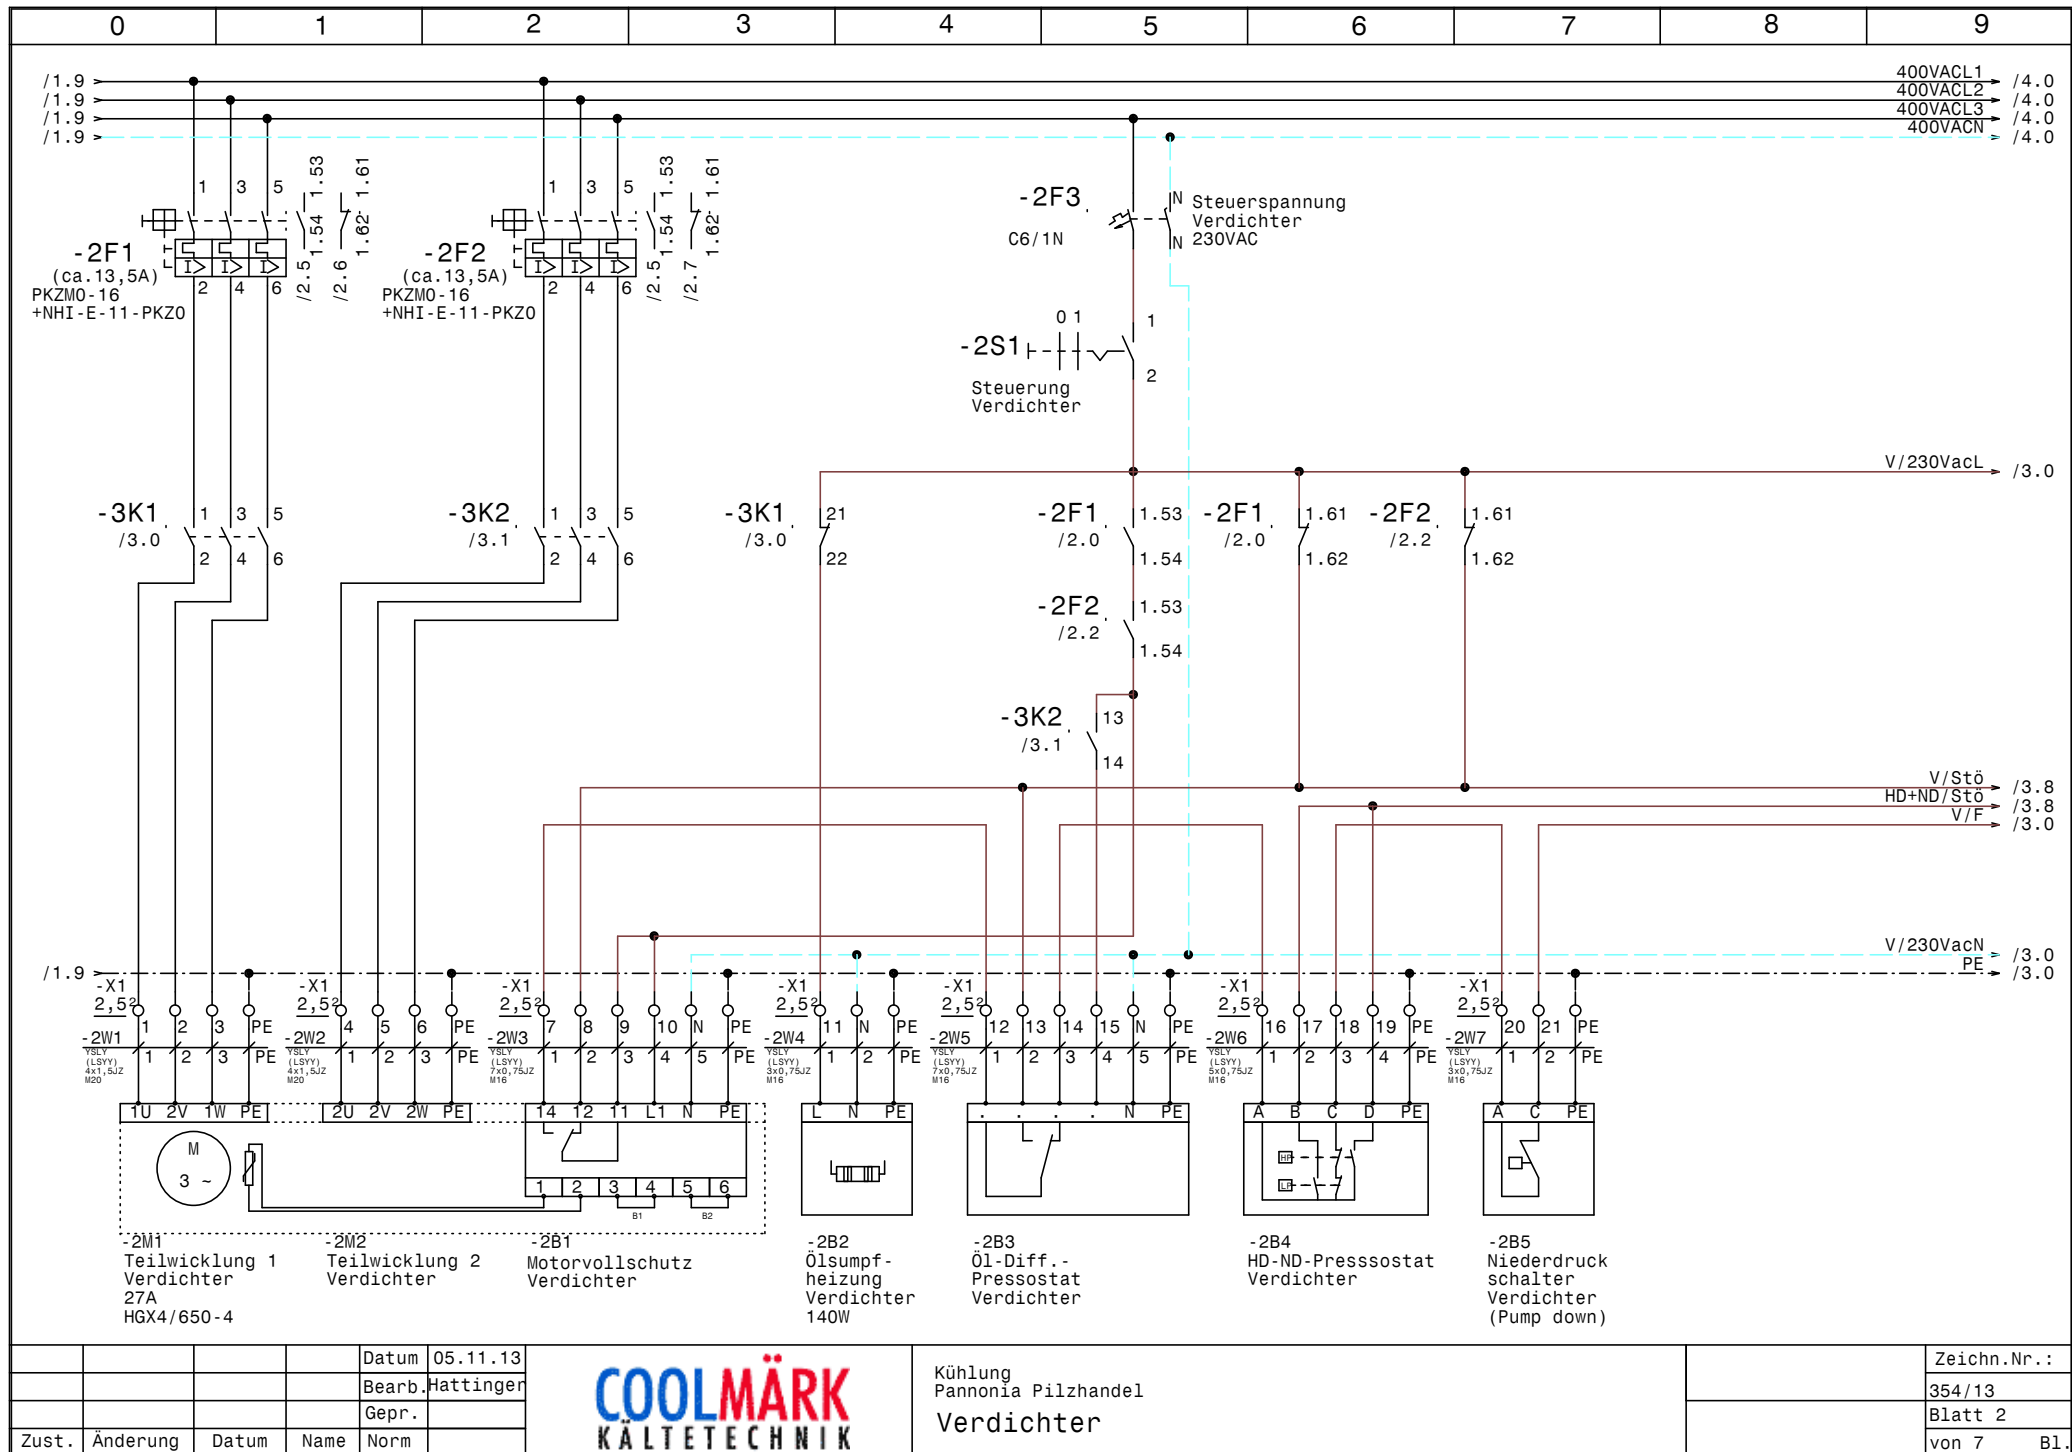

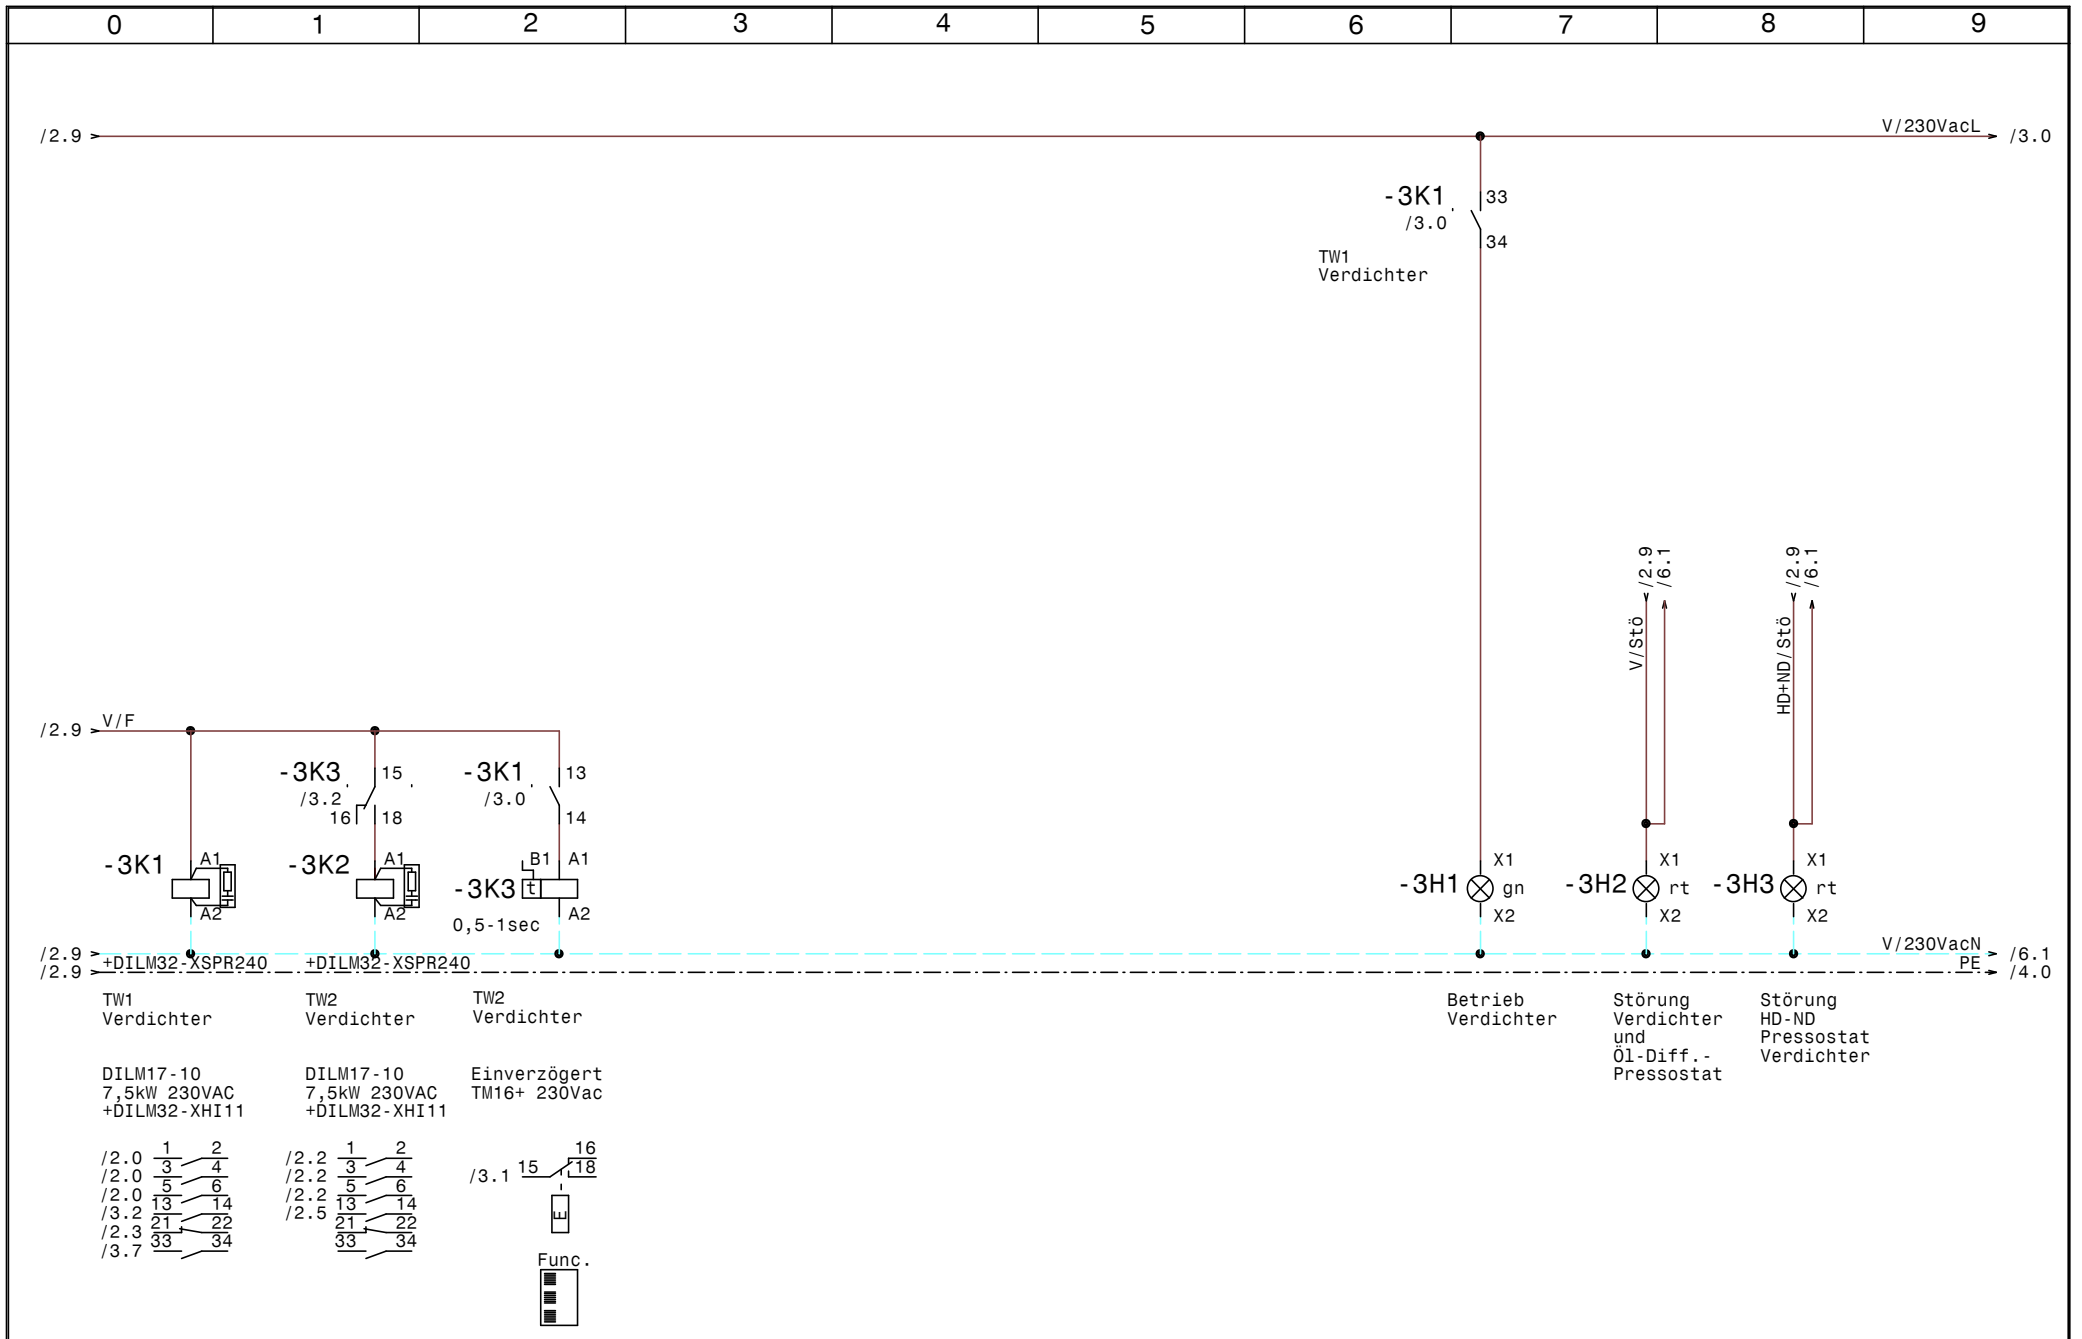

				Datum	05.11.13	Kühlung Pannonia Pilzhandel Verdichter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			354/13
				Gepr.				Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7 Bl.

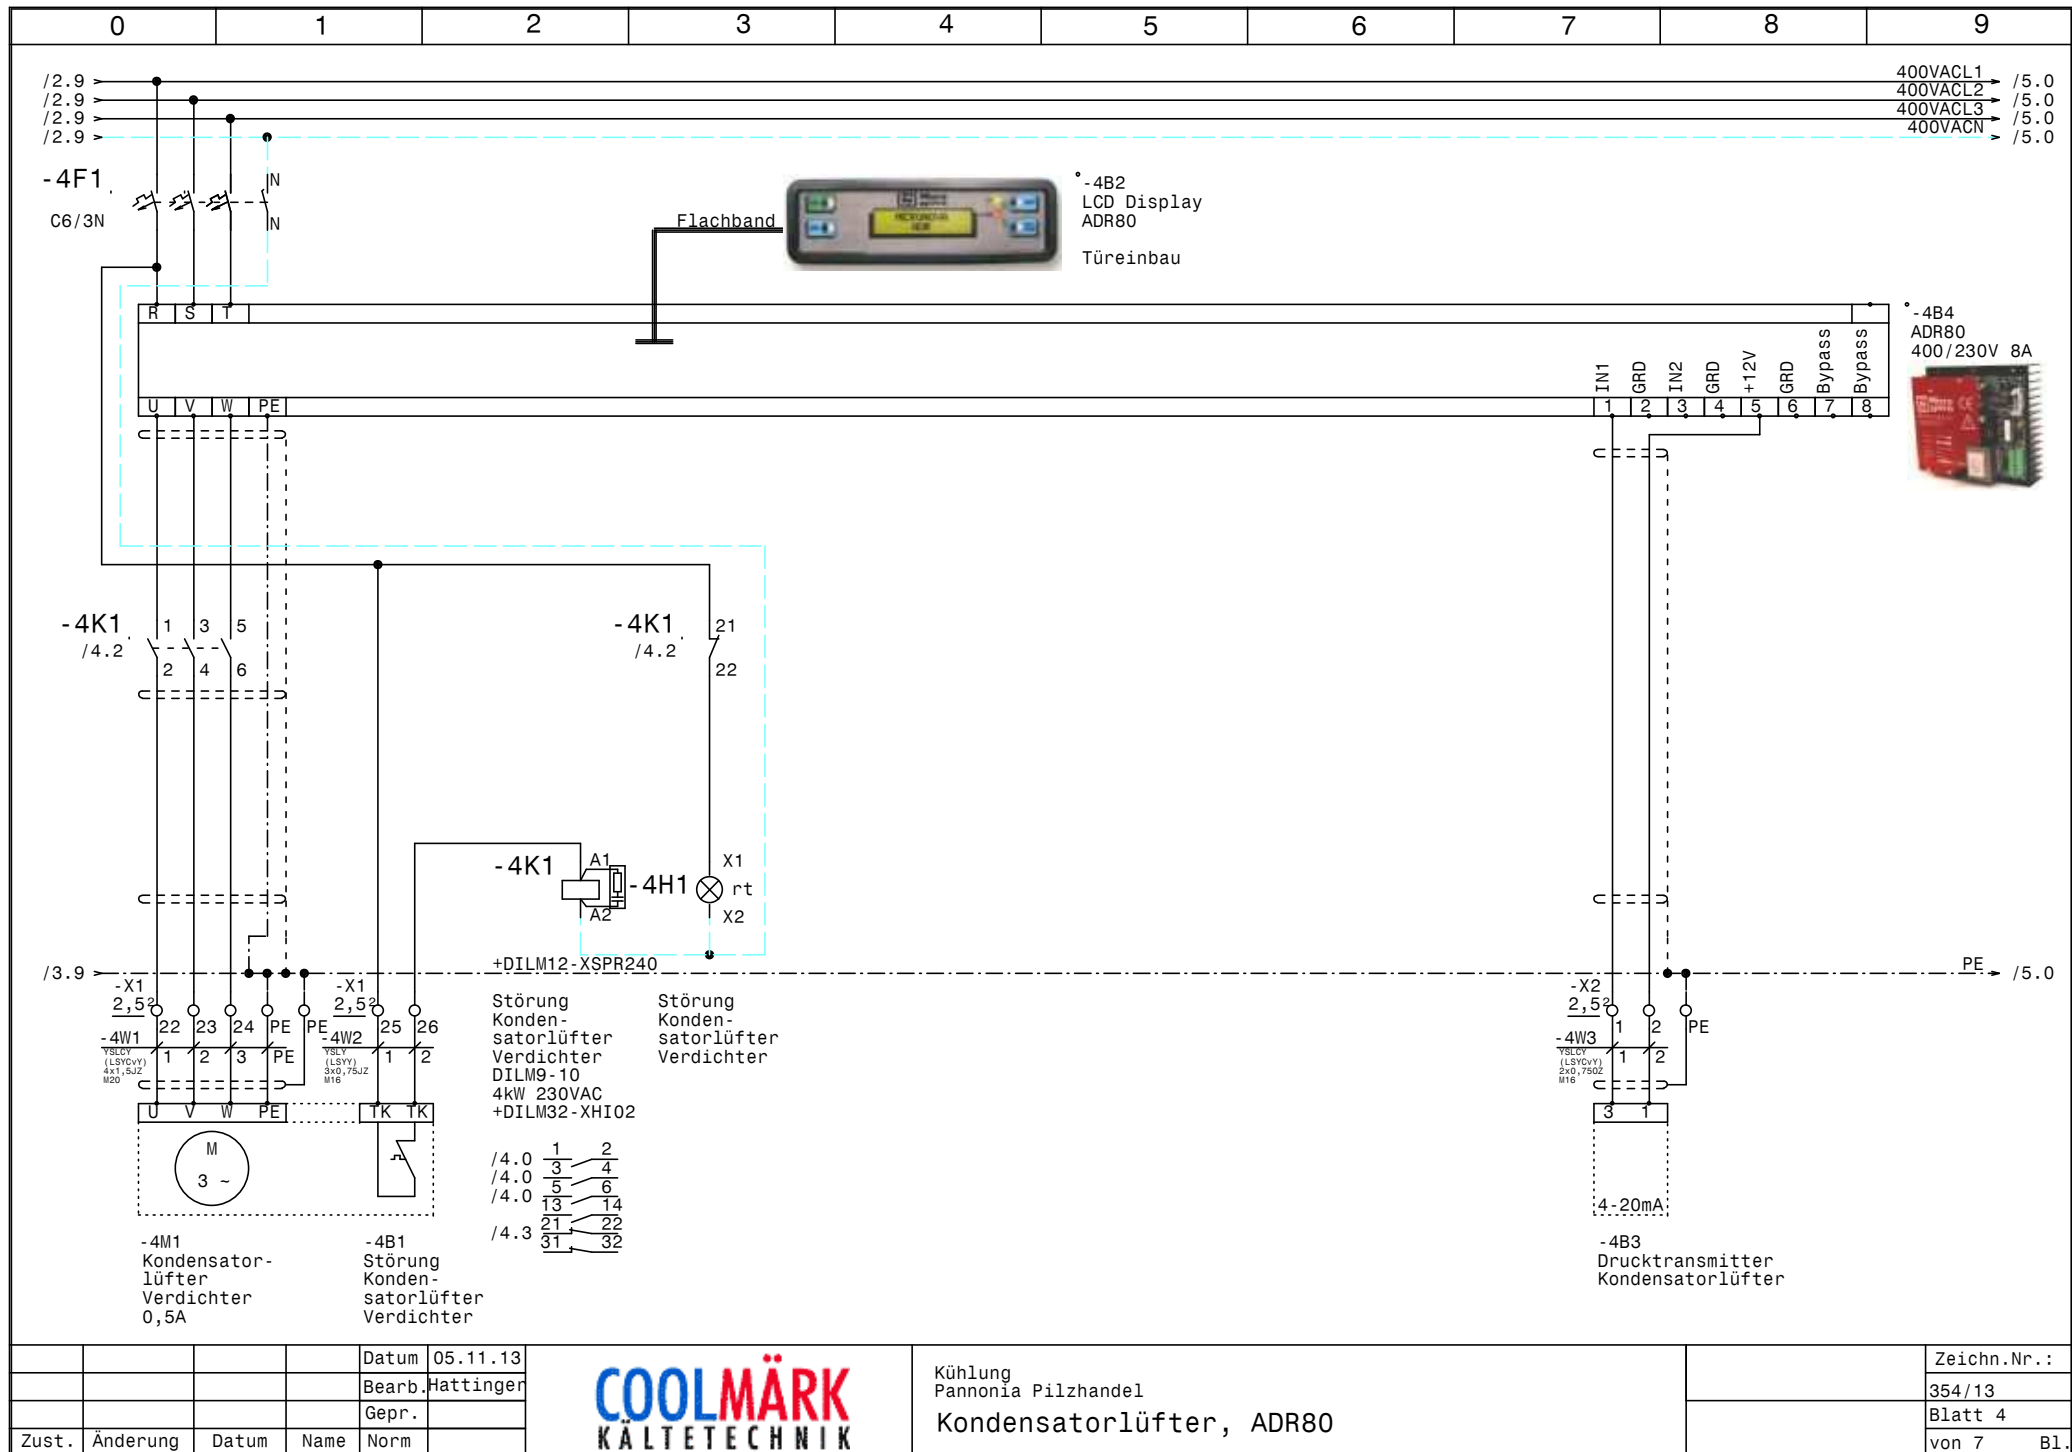


				Datum	05.11.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlung
Pannonia Pilzhandel
Kondensatorlüfter, ADR80

	Zeichn.Nr.:
	354/13
	Blatt 4
	von 7 Bl.

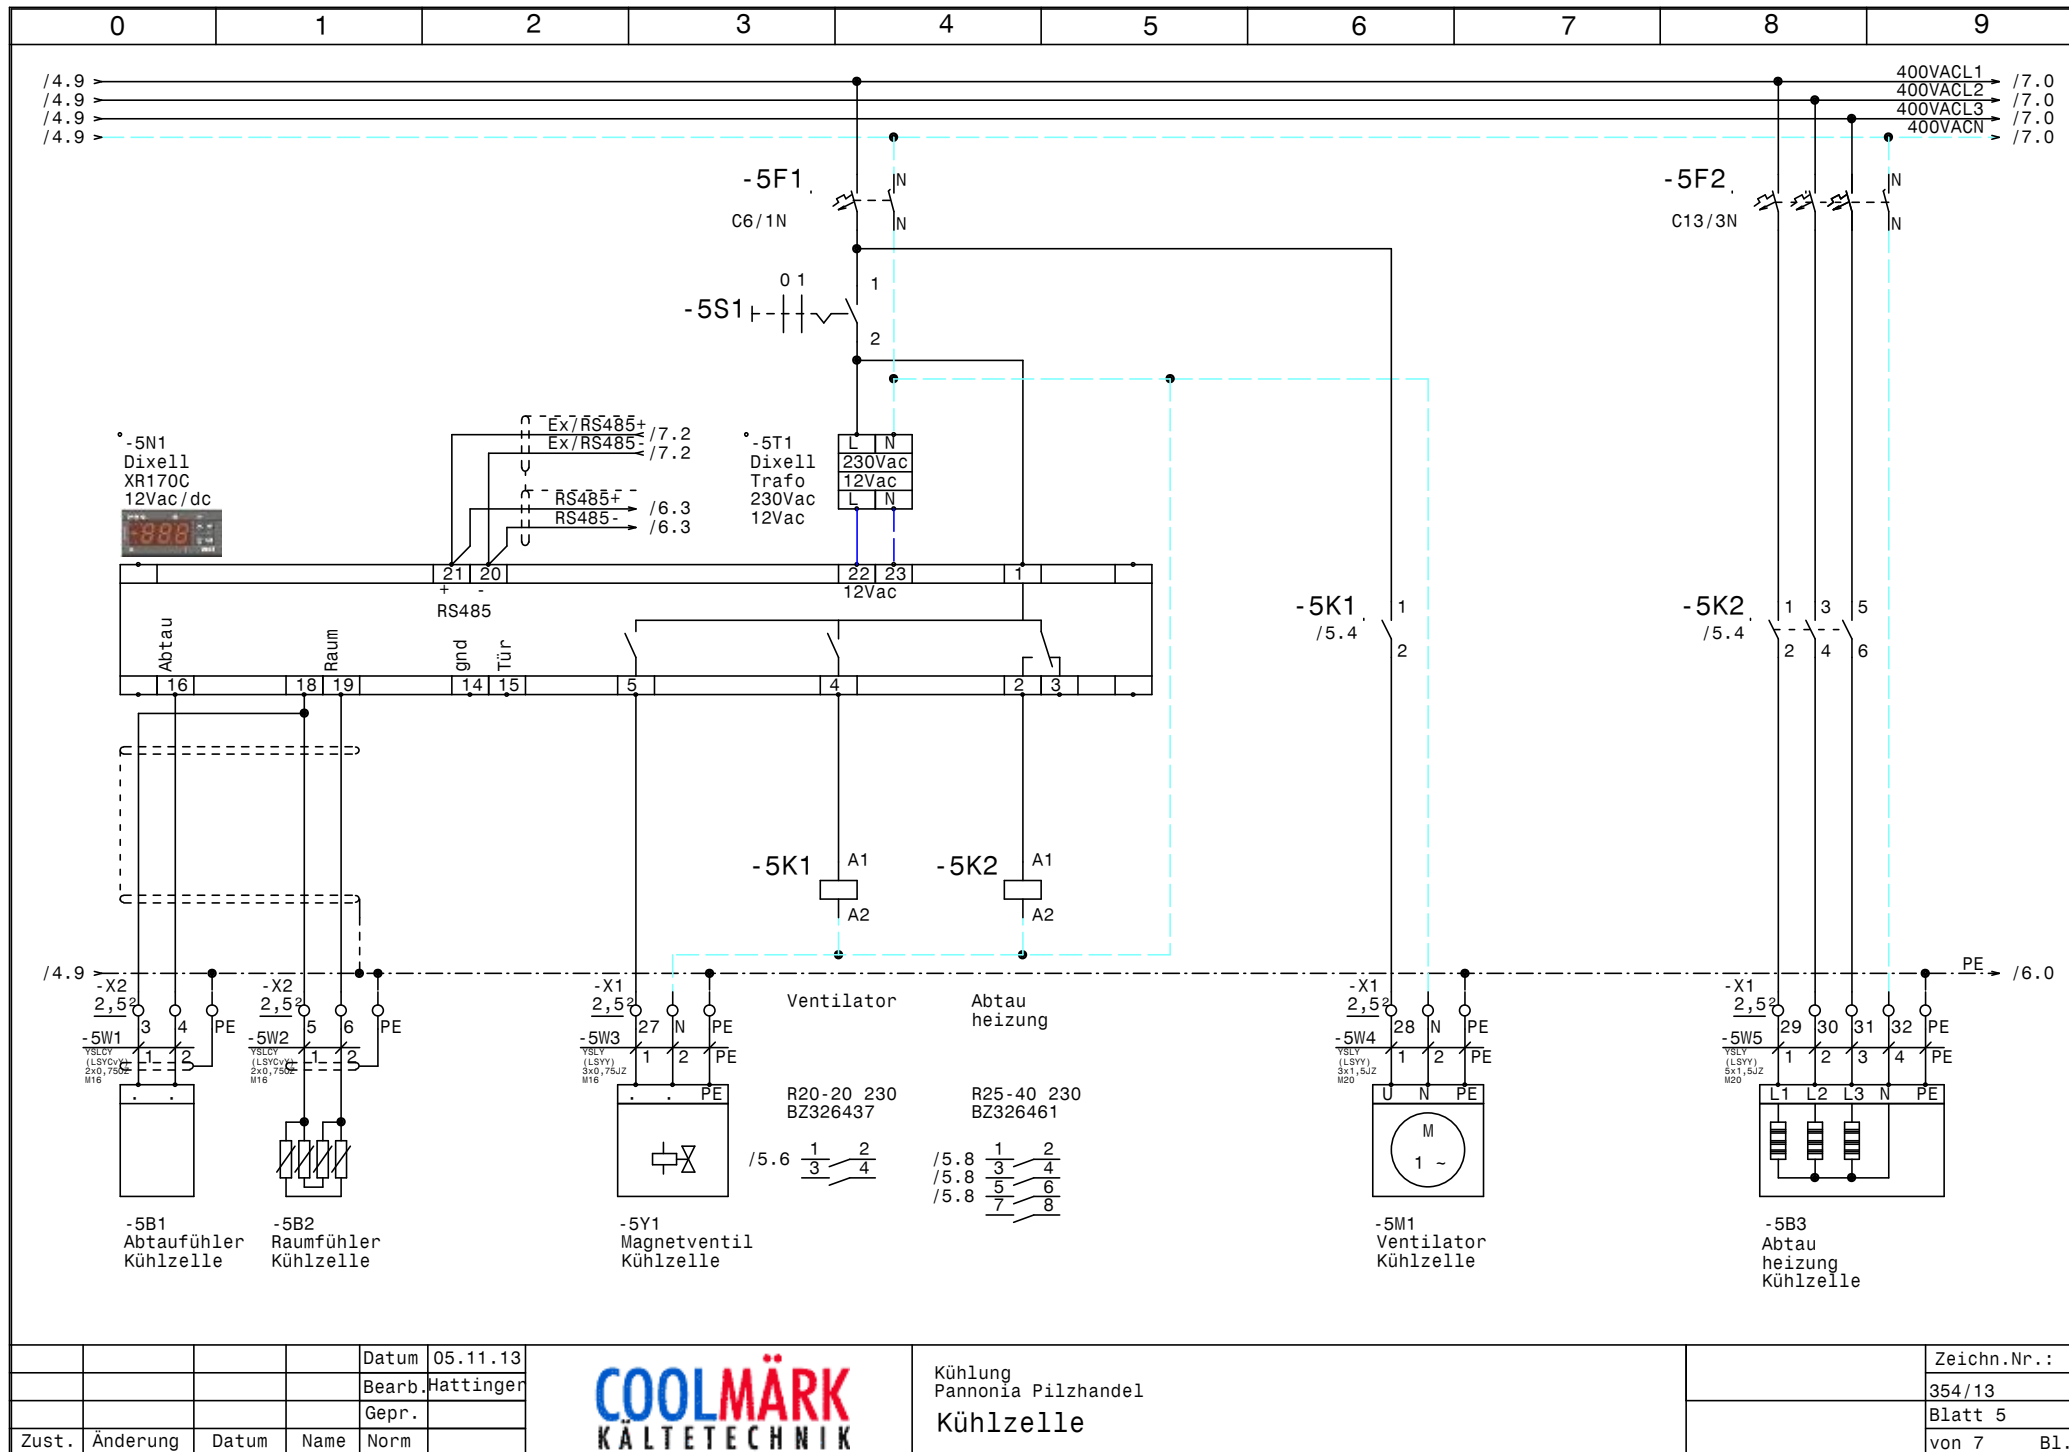


			Datum	05.11.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm




Kühlung
Pannonia Pilzhandel
Kühlzelle

Zeichn.Nr.:
354/13
Blatt 5
von 7 Bl.

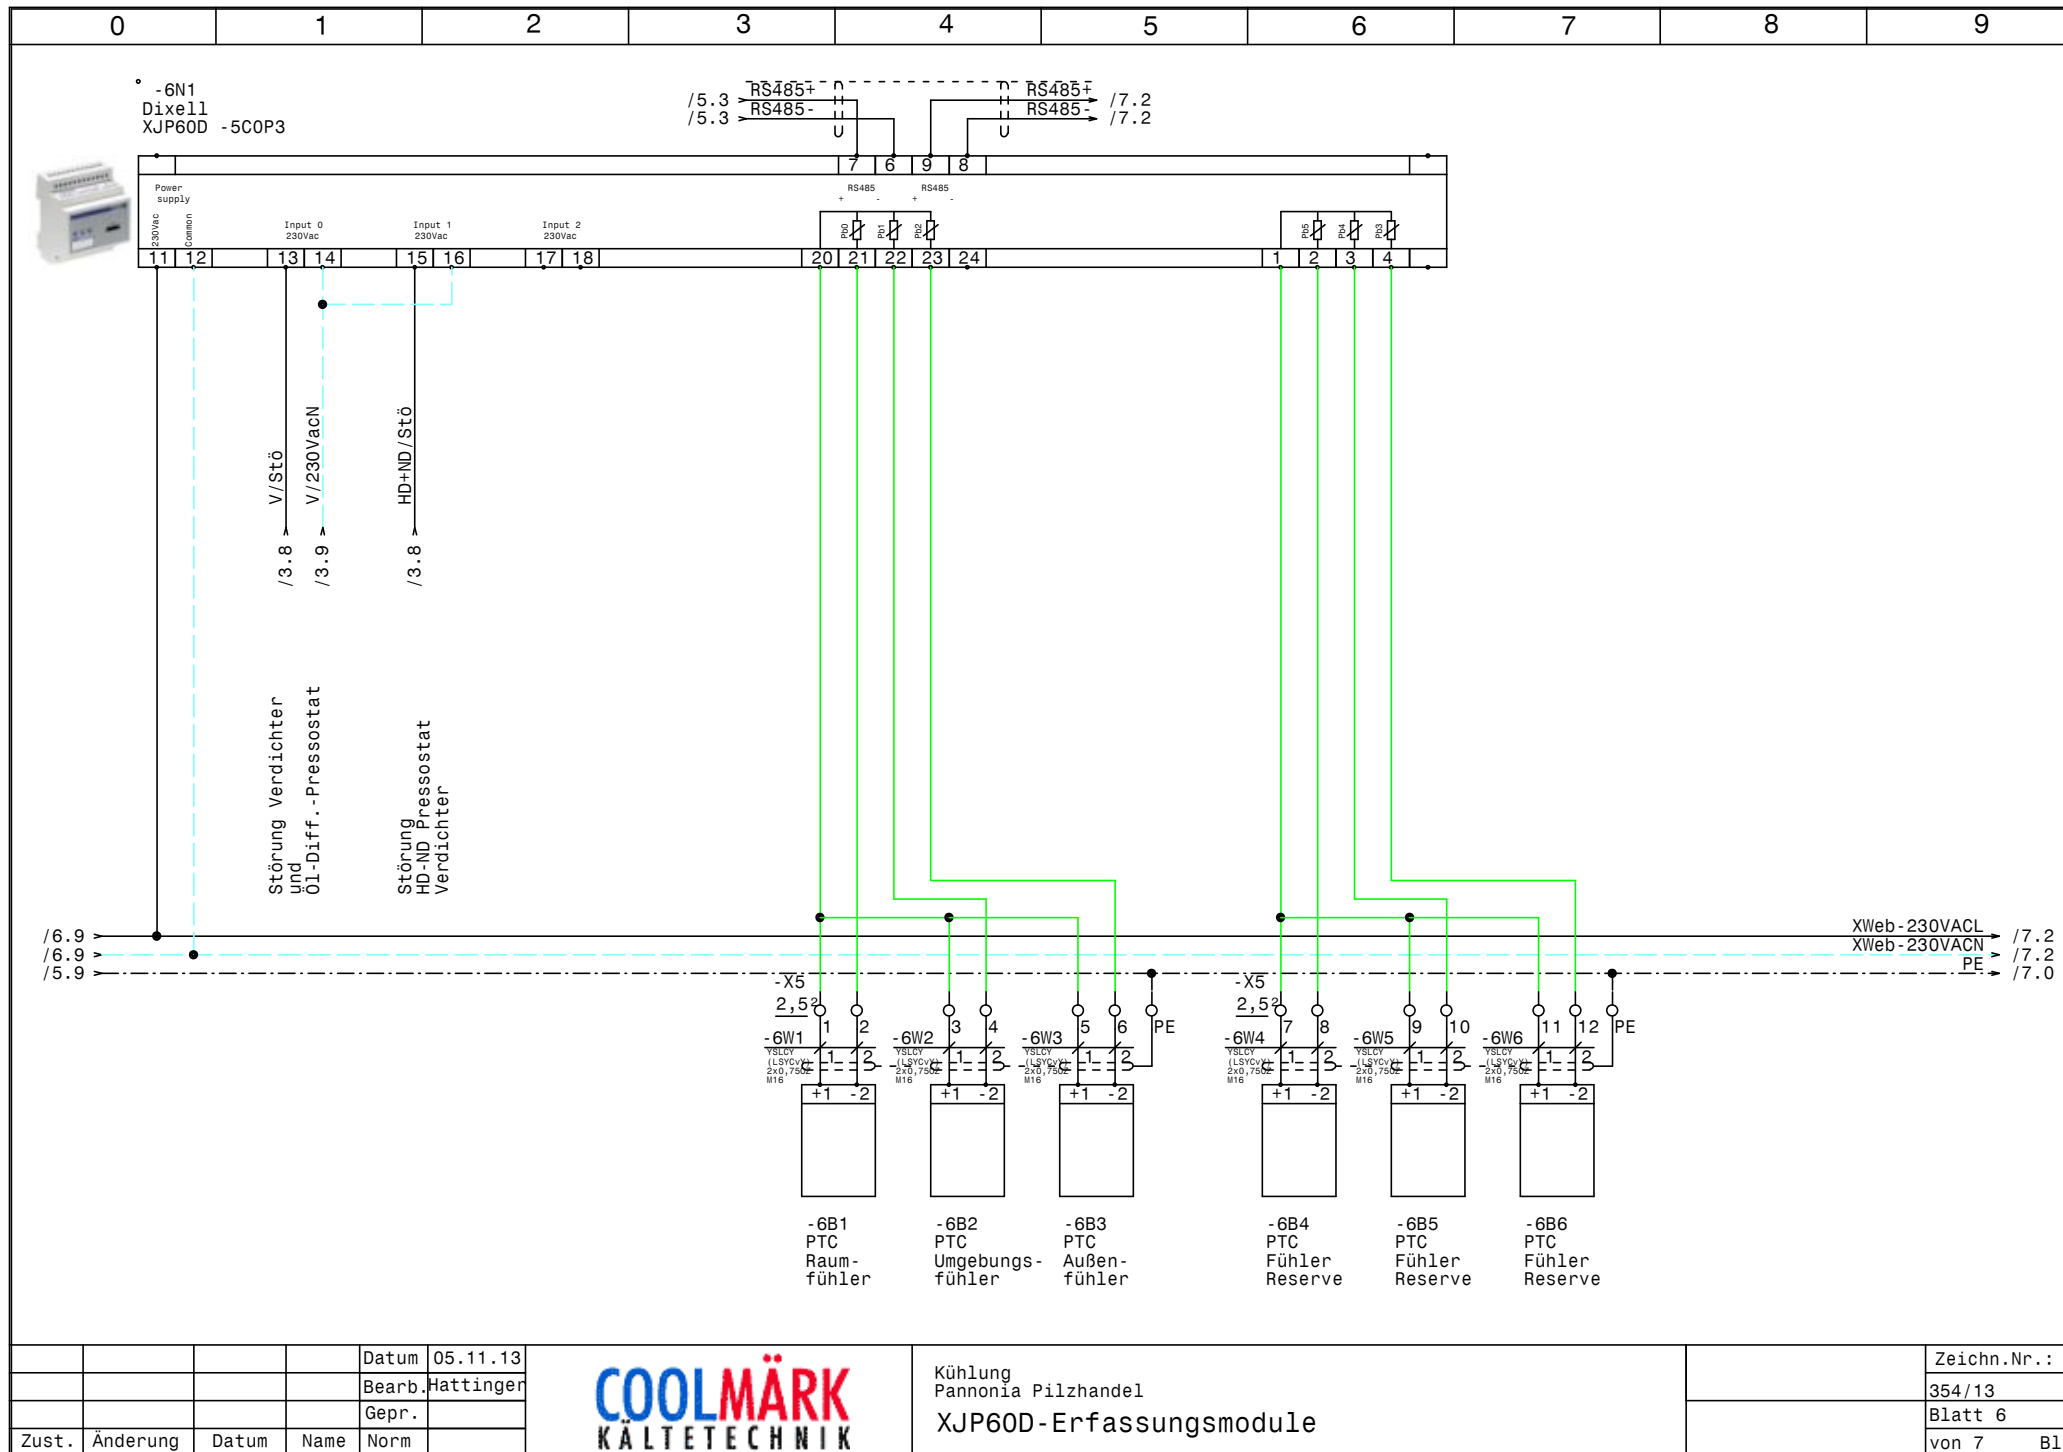

				Datum	05.11.13	 Kühlung Pannonia Pilzhandel XJP60D-Erfassungsmodule		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			354/13
				Gepr.				Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7 Bl.

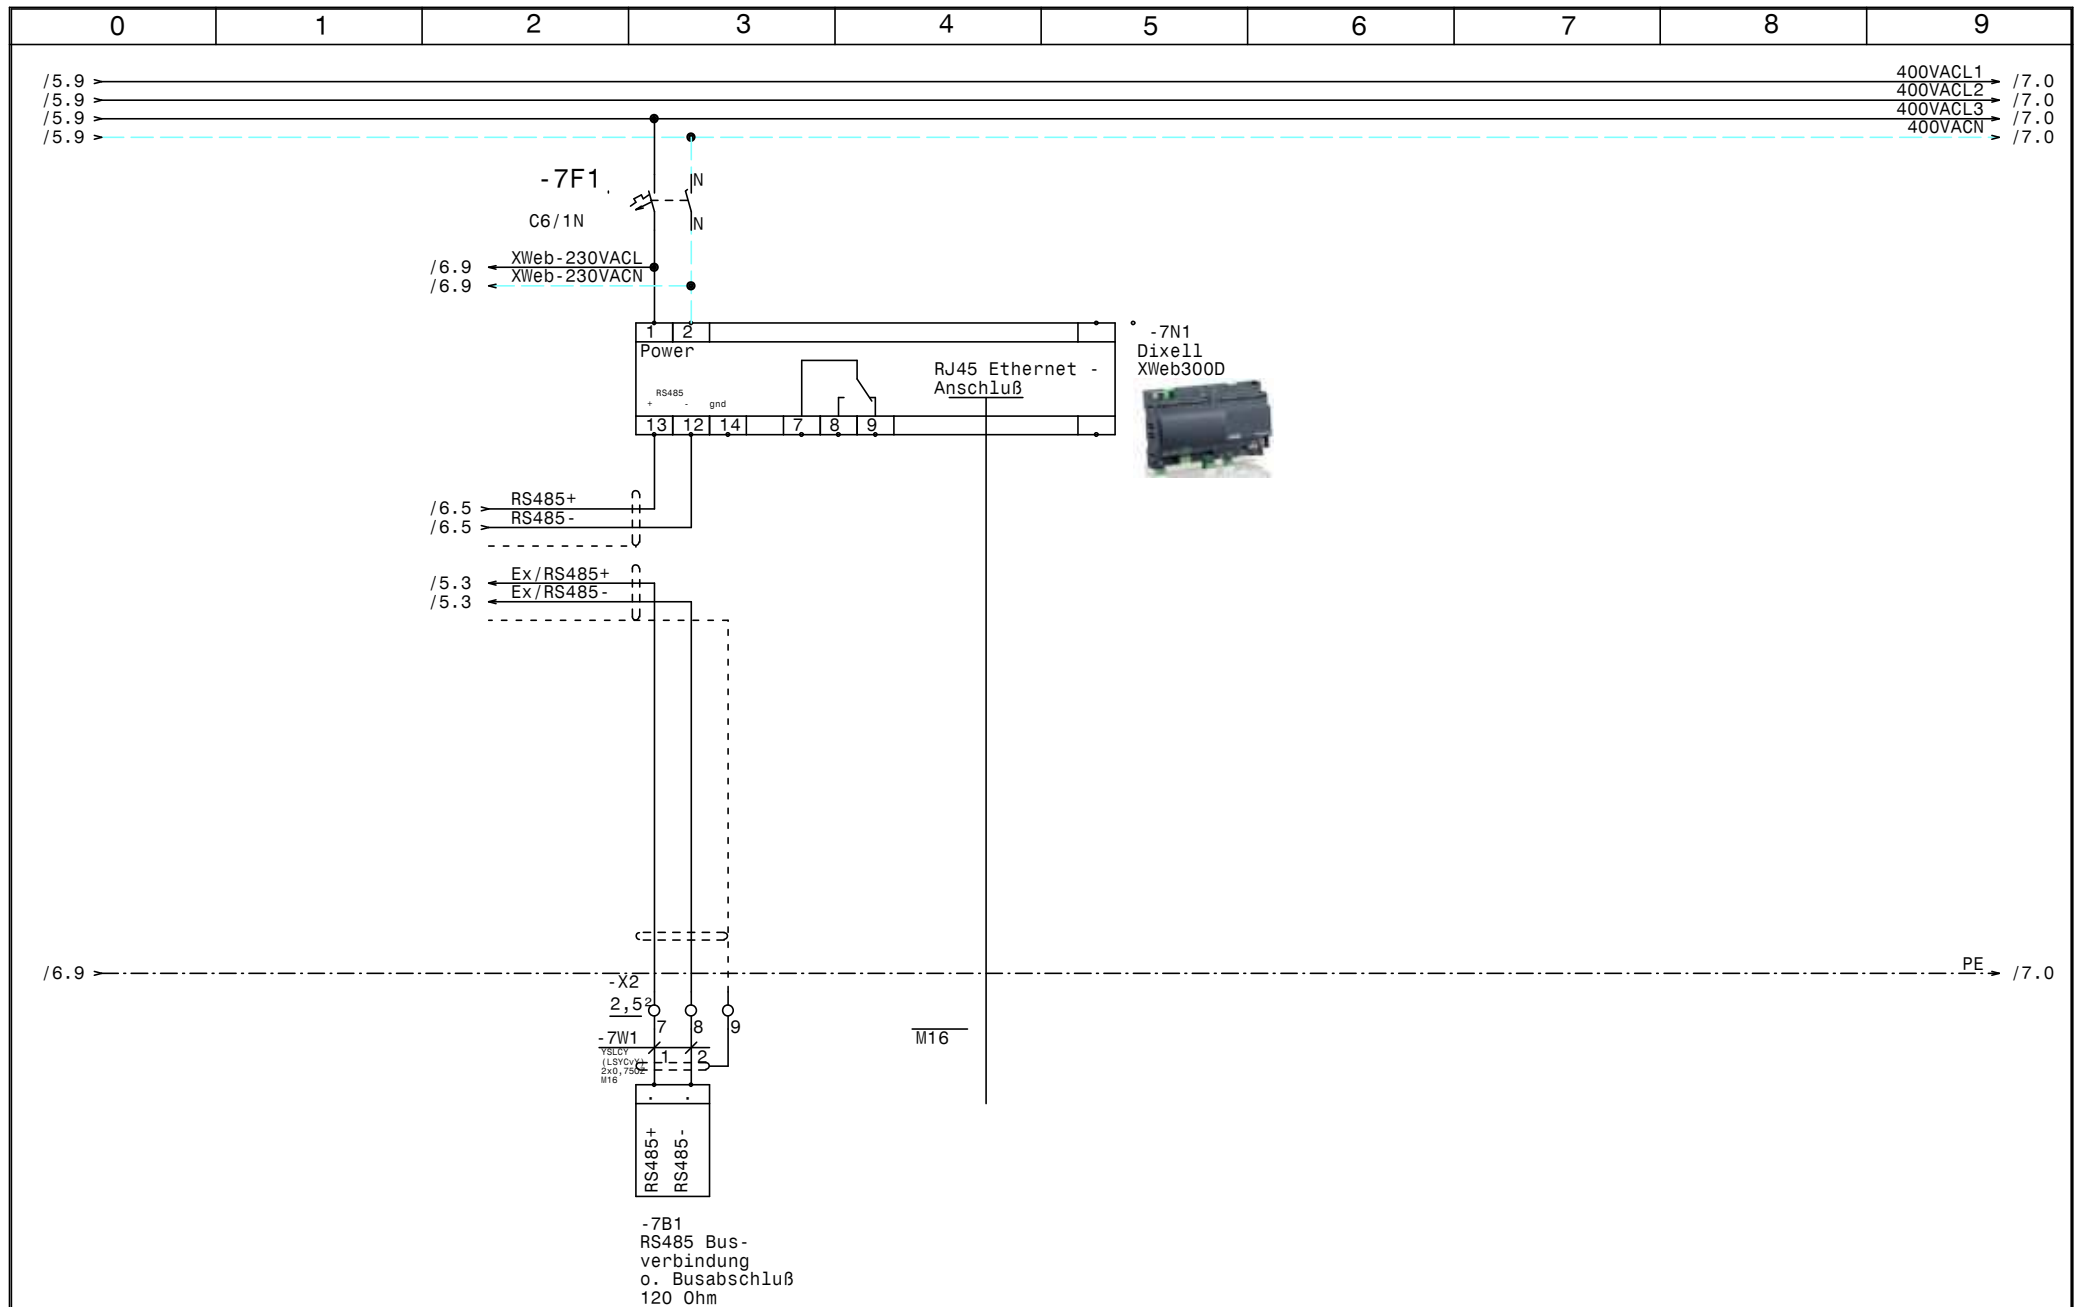

				Datum	05.11.13		Kühlung Pannonia Pilzhandel XWeb300D		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				354/13
				Gepr.					Blatt 7
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung								
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x10JZ M32		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE								
2	-2M1				-2W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		Teilwicklung 1 Verdichter								
3	-2M2				-2W2		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		Teilwicklung 2 Verdichter								
4	-2B1				-2W3		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		6		Motorvollschutz Verdichter								
5	-2B2				-2W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung Verdichter								
6	-2B3				-2W5		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		6		Öl-Diff.Pressostat Verdichter								
7	-2B4				-2W6		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		HD-ND-Pressostat Verdichter								
8	-2B5				-2W7		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Niederdruck schalter Verdichter (Pump down)								
9	-4M1				-4W1		YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20		4		Kondensatorlüfter Verdichter								
10	-4B1				-4W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		2		Störung Kondensatorlüfter Verdichter								
11	-4B3				-4W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Drucktransmitter Kondensatorlüfter								
12	-5B1				-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Abtaufühler Kühlzelle								
13	-X2				-5W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Kühlzelle								
14	-5Y1				-5W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlzelle								
15	-5M1				-5W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Kühlzelle								
16	-5B3				-5W5		YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20		5		Abtau heizung Kühlzelle								
17	-6B1				-6W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		PTC Raumfühler								
18	-6B2				-6W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		PTC Umgebungsfühler								
19	-6B3				-6W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		PTC Außenfühler								
20	-6B4				-6W4		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		PTC Fühler Reserve								
21	-6B5				-6W5		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		PTC Fühler Reserve								
22	-6B6				-6W6		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		PTC Fühler Reserve								
23	-7B1				-7W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		RS485 Busverbindung o. Busabschluß 120 Ohm								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				LCD Display ADR80		-4B2			
1				ADR80 400/230V 8A		-4B4			
1				Widerstand		-5B2			
2	PKZM0-16			Motorschutzschalter		-2F1, -2F2			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F3, -7F1, -5F1			
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-4F1			
1	C13/3N			Sicherungsautomaten		-5F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1			
3	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H1, -3H3, -3H2			
2	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -3K1			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	TM16+/E/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-3K3			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-4K1			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
1	R20-20_230			Kleinschütz		-5K1			
1	R25-40_230			Kleinschütz		-5K2			
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-3N1, -3N2			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-4N1			
1				Dixell XR170C 12Vac/dc		-5N1			
1				Dixell XJP60D -5C0P3		-6N1			
1				Dixell XWeb300D		-7N1			
1	LTS63 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1			
1				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S1			
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
5	M20			Kabelverschraubung		-2W2, -2W1, -5W4, -5W5, -4W1			
18	M16			Kabelverschraubung		-4W2, -7V1, -2W6, -2W5, -2W4, -2W3			
						-2W7, -4W3, -5W3, -5W2, -6W3, -6W4			
						-6W5, -6W1, -5W1, -6W2, -6W6, -7W1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
				Datum	05.11.13	 Kühlung Pannonia Pilzhandel Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				354/13
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		Klemme 10 blau				Klemme N				-X1									
1		EK 10 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
53		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2, -X1, -X5									
17		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X5, -X1, -X2									