

Anlage:

Verkauf MOPRO- Fleisch

Bioladen ERNE

Firma:

Coolmärk

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

- 800x800x300 (BxHxT)
- (H)
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein (BxH)
unten
rechts

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSPANNUNG 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREMDSPANNUNG:		orange	_____

————— schwarz
 ————— hellblau
 - - - - - gelb/grün

 ————— braun/hellblau
 ————— rot/rot-weiß
 ————— blau/blau-weiß
 ————— blau/blau-weiß
 ————— blau-weiß
 ————— grün
 ————— orange
 ————— orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Verdichter

003	Kondensatorlüfter
004	Verdampfer
005	Kühlstellen


```
006 Weinlager
007 XWeb300D
```

				Datum	05.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verkauf MOPRO- Fleisch
Bioladen ERNE
Deckblatt


Zeichn.Nr.:	162/14/01
Blatt 0	von 7 Bl

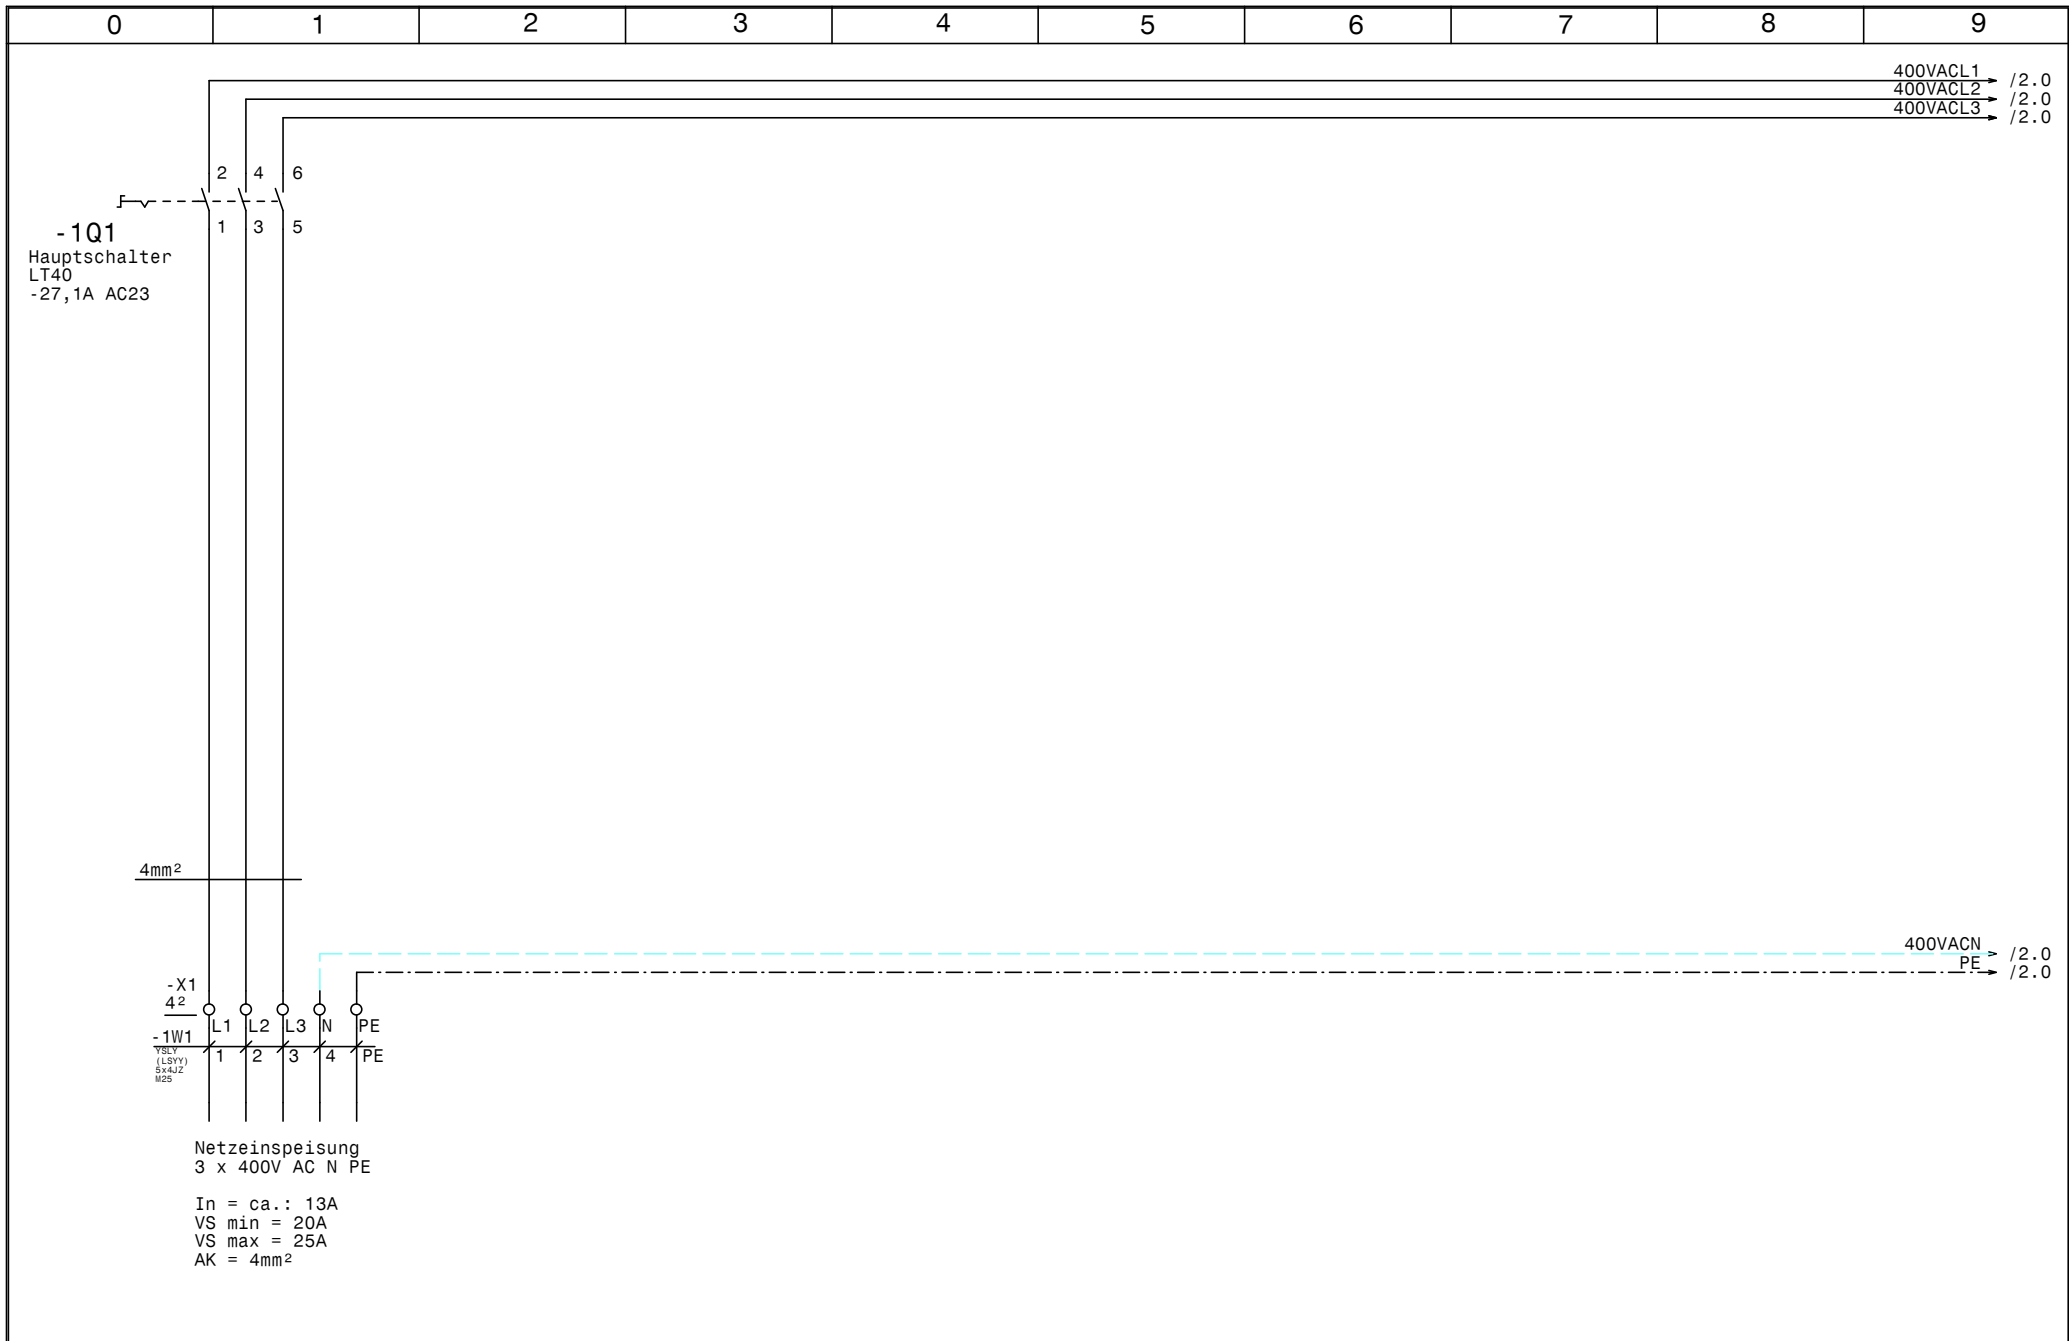

				Datum	05.06.14			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			162/14/01
				Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7 Bl.

COOLMÄRK
KÄLTETECHNIK

Verkauf MOPRO- Fleisch
Bioladen ERNE
Netzanschluß

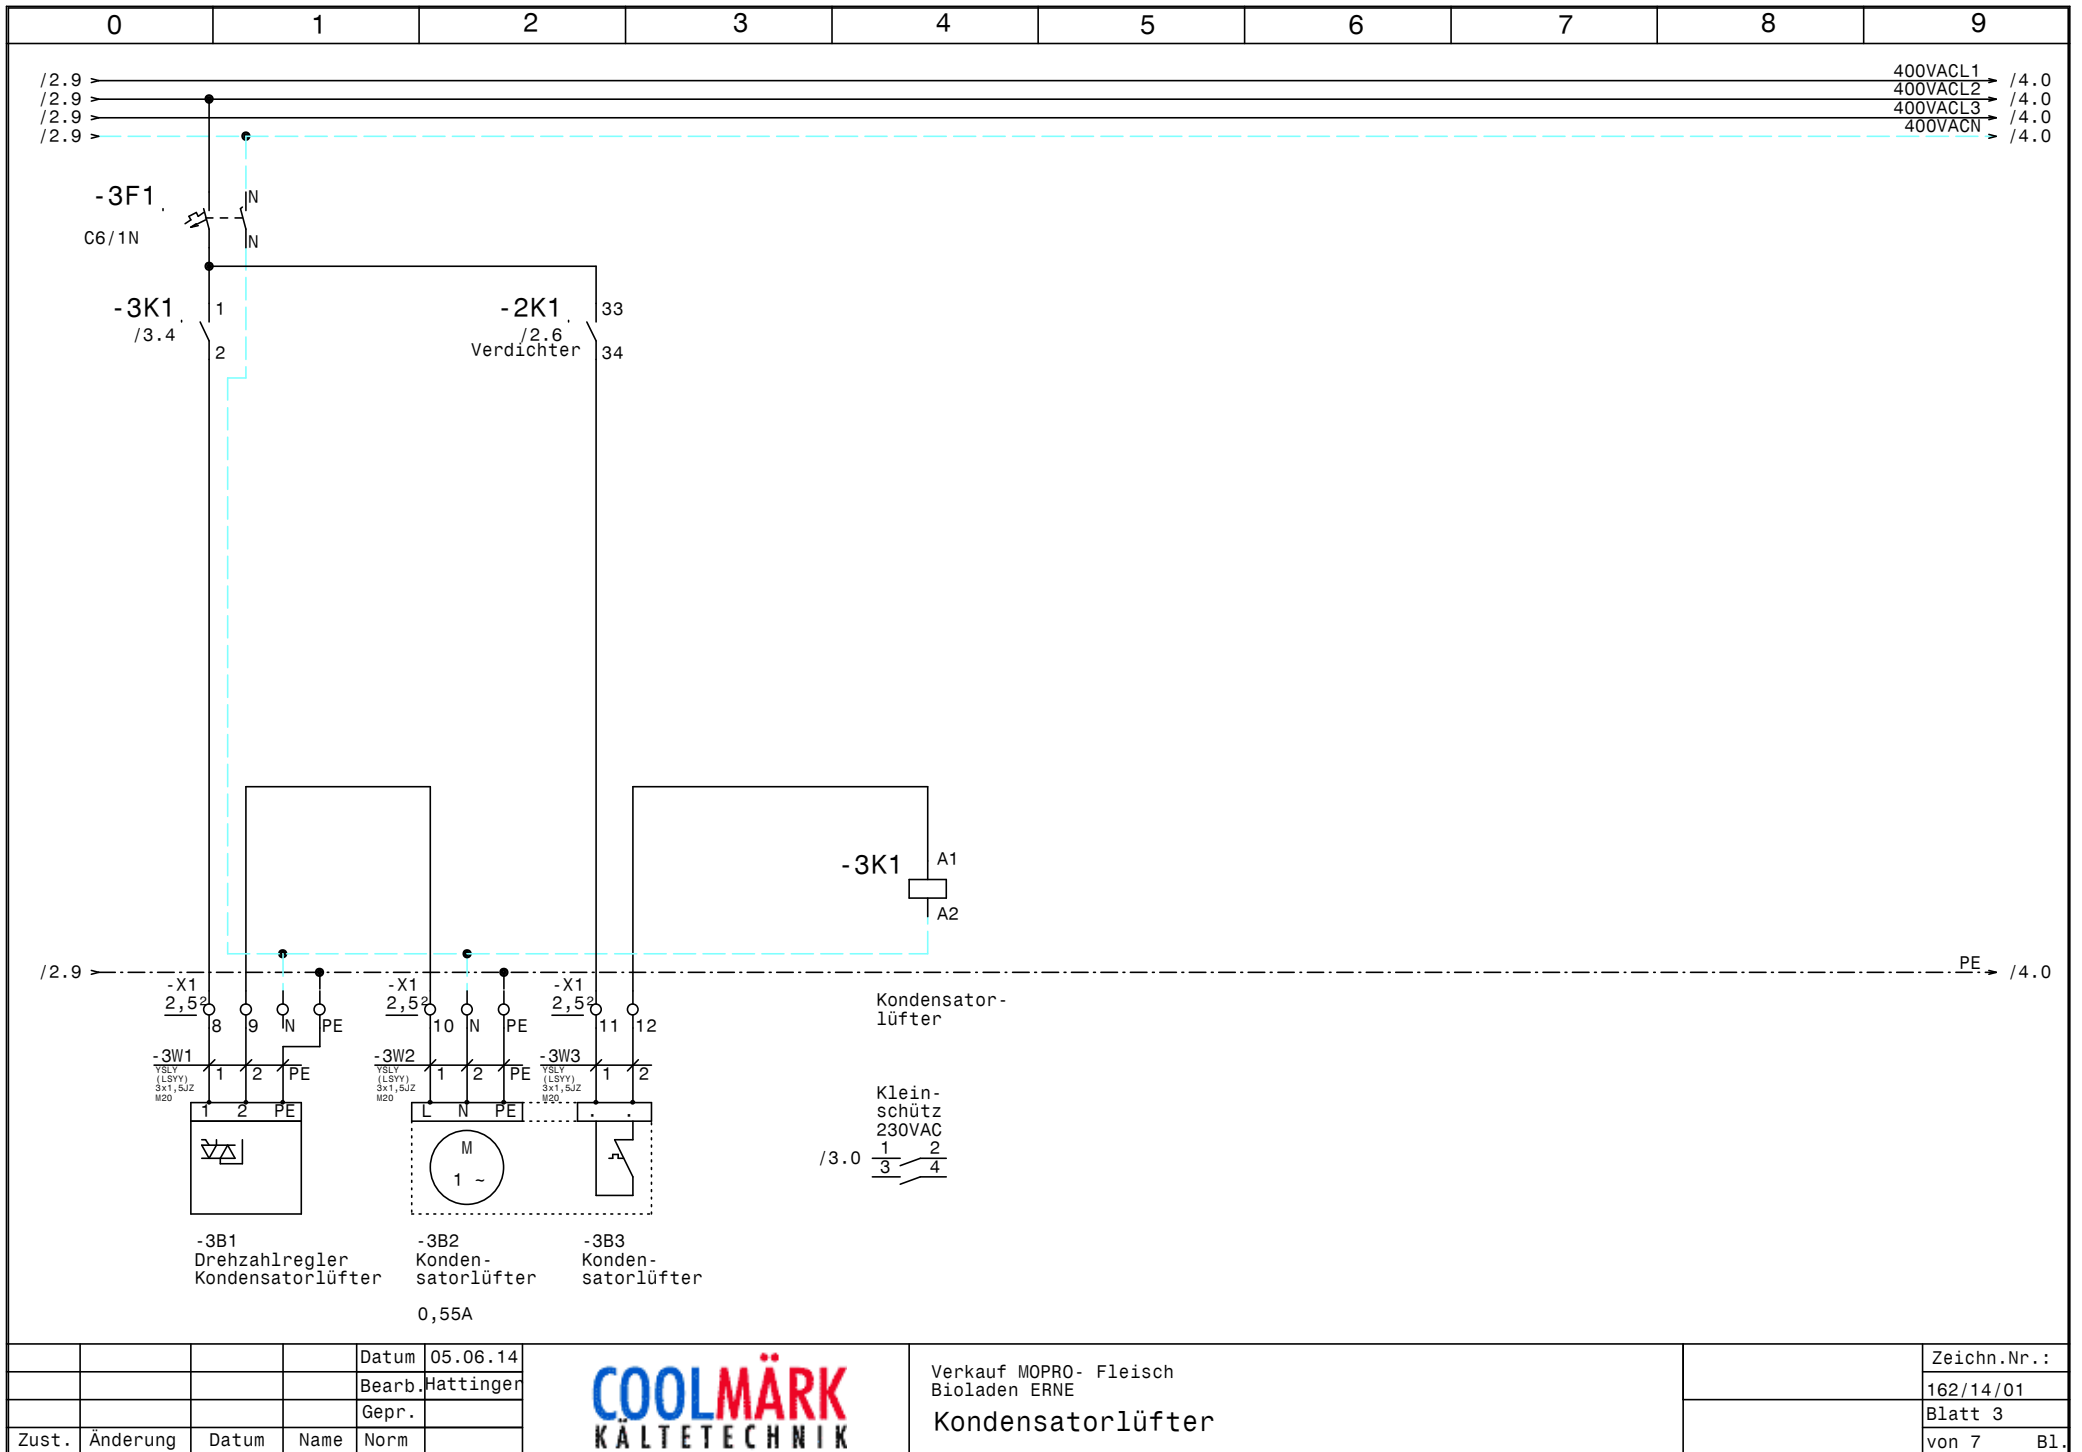


				Datum	05.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	


COOLMÄRK
 KÄLTETECHNIK

Verkauf MOPRO- Fleisch
 Bioladen ERNE
 Kondensatorlüfter

Zeichn.Nr.:
162/14/01
Blatt 3
von 7 Bl.

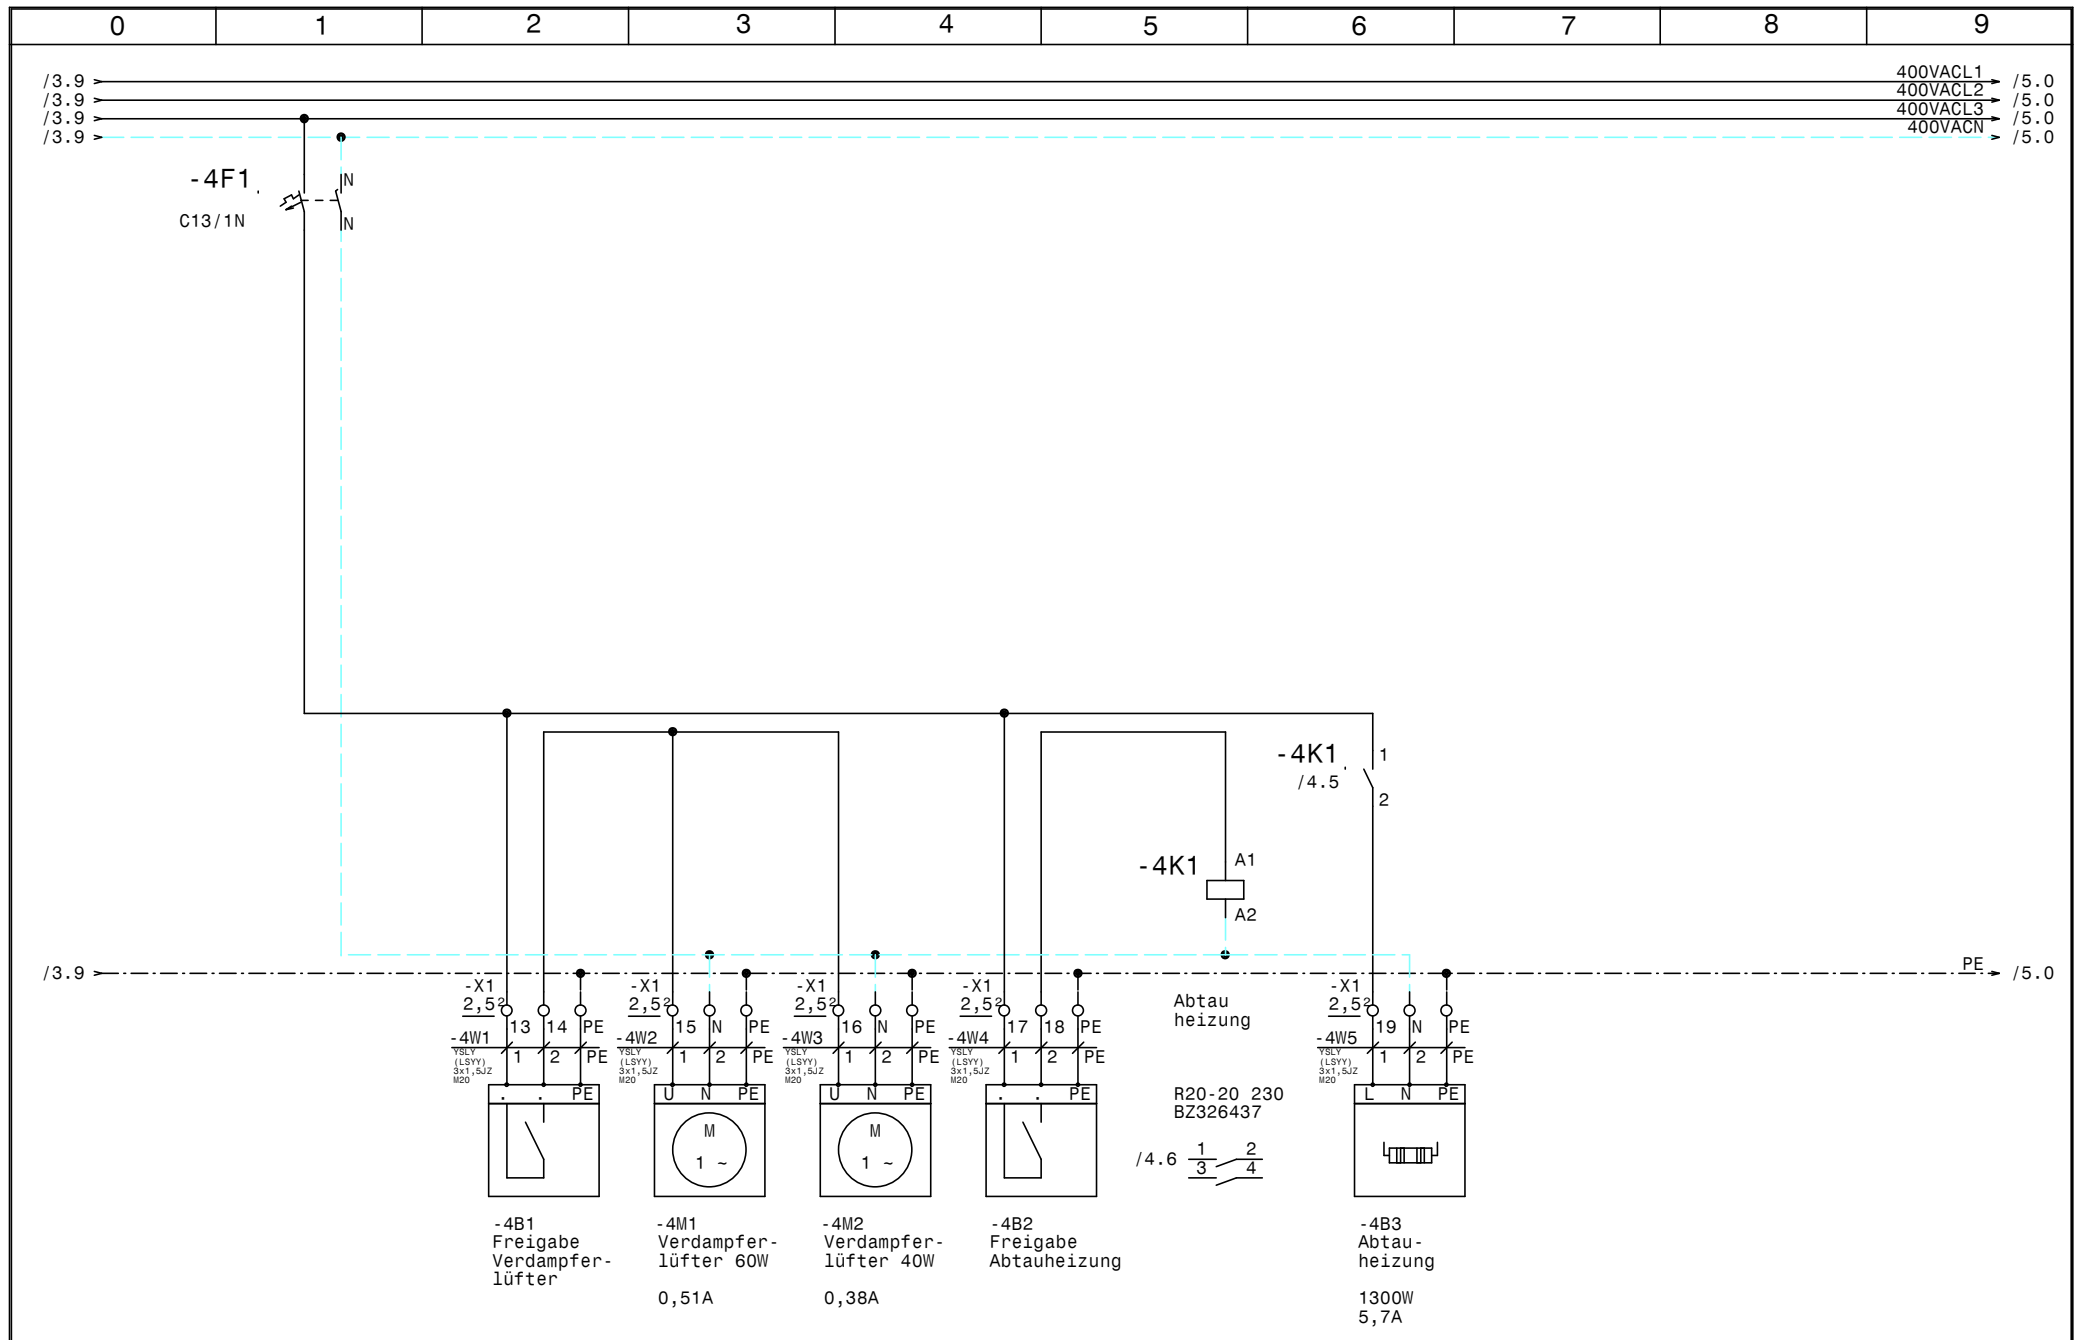

				Datum	05.06.14	COOLMÄRK KÄLTETECHNIK	Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen ERNE Verdampfer		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				162/14/01
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl.

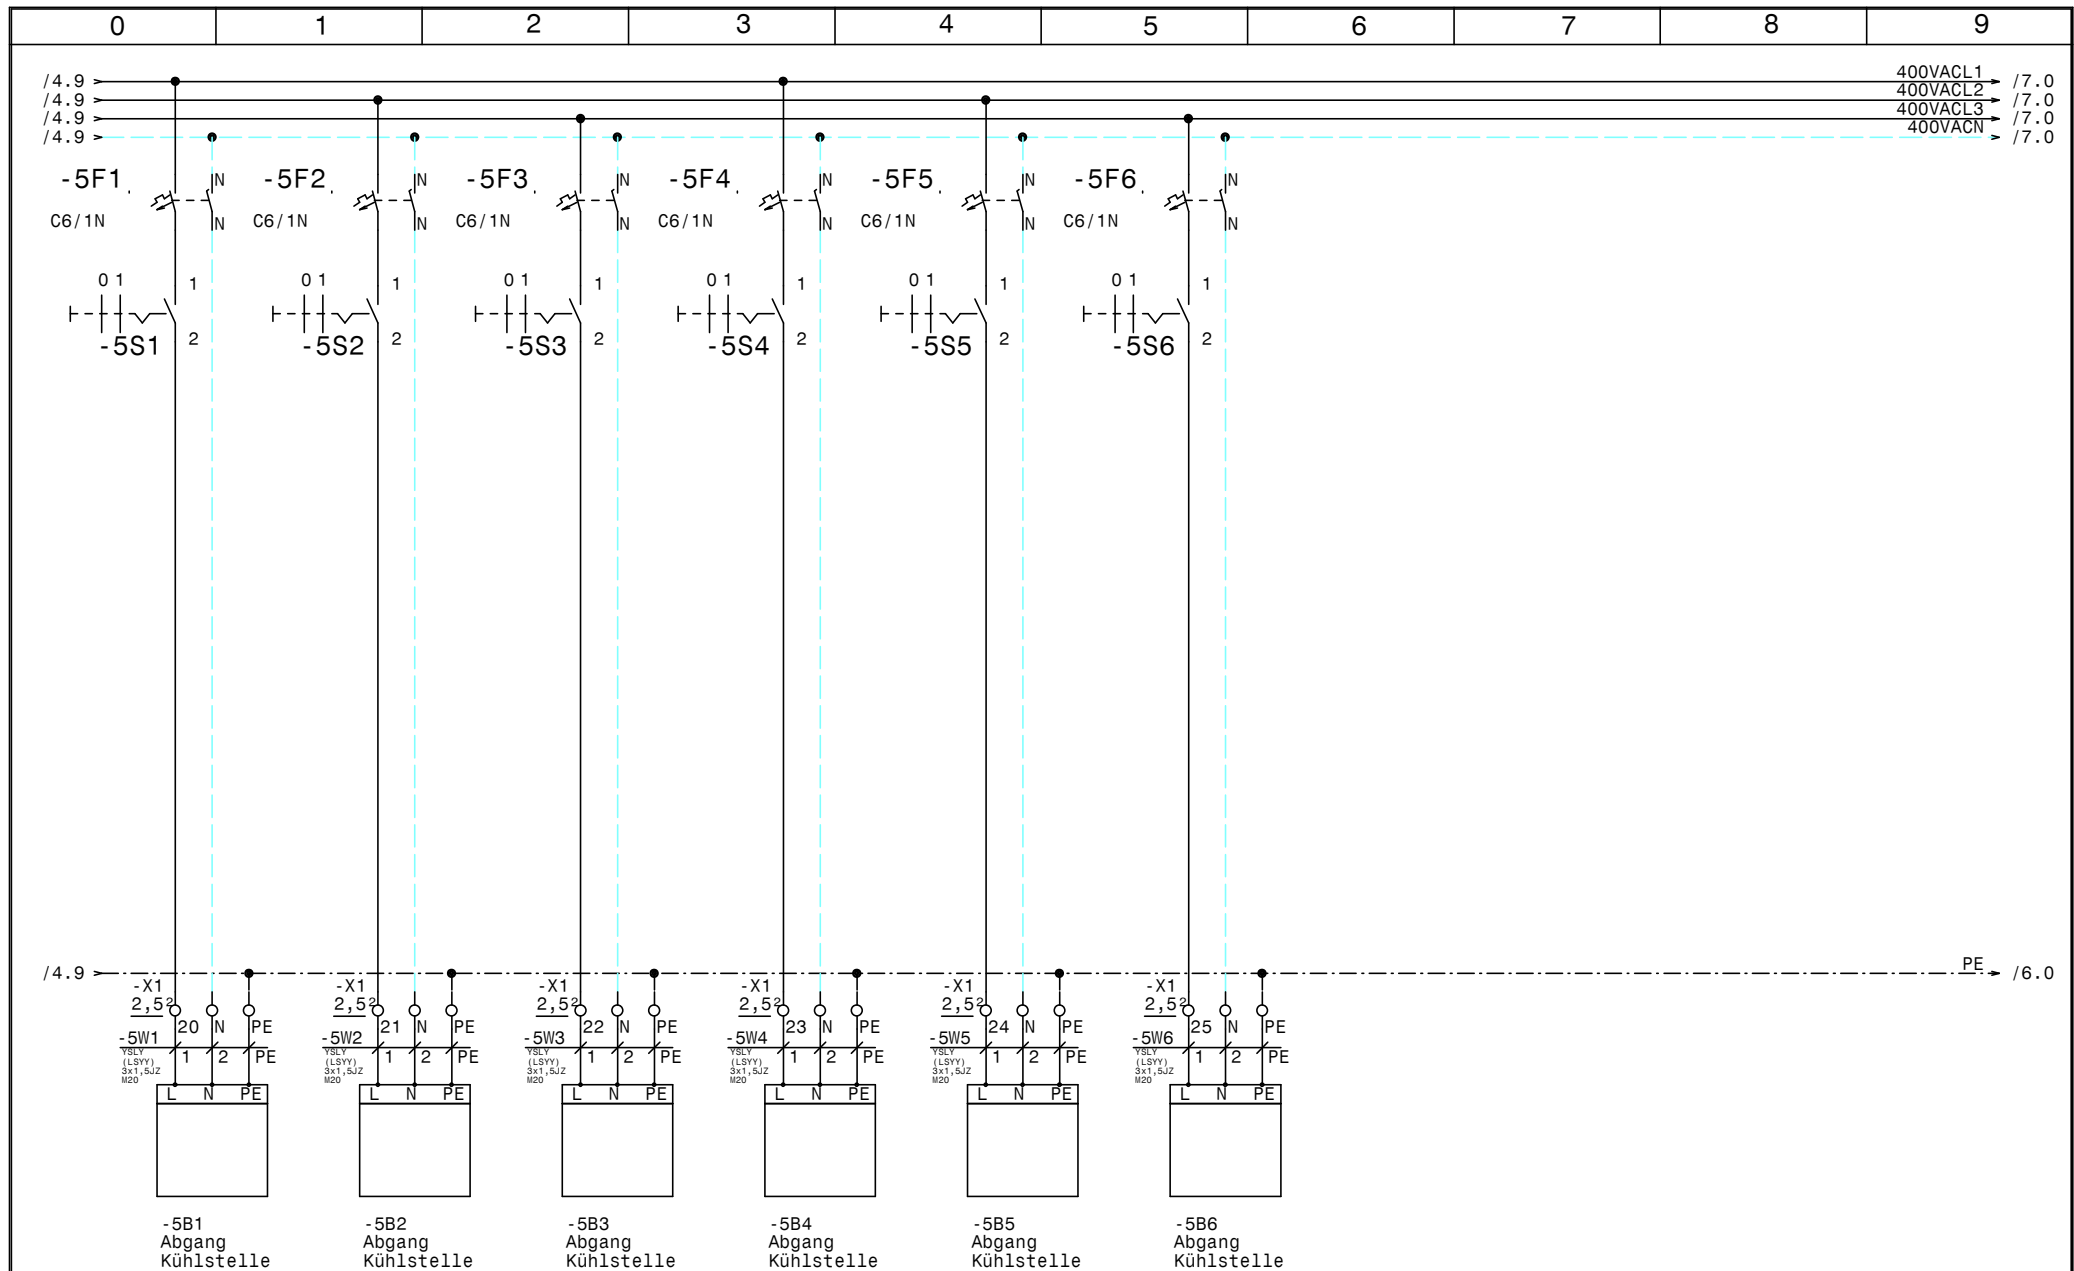


			Datum	05.06.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

COOLMÄRK
KÄLTETECHNIK

Verkauf MOPRO- Fleisch
Bioladen ERNE
Kühlstellen

Zeichn.Nr.:
162/14/01
Blatt 5
von 7 Bl.

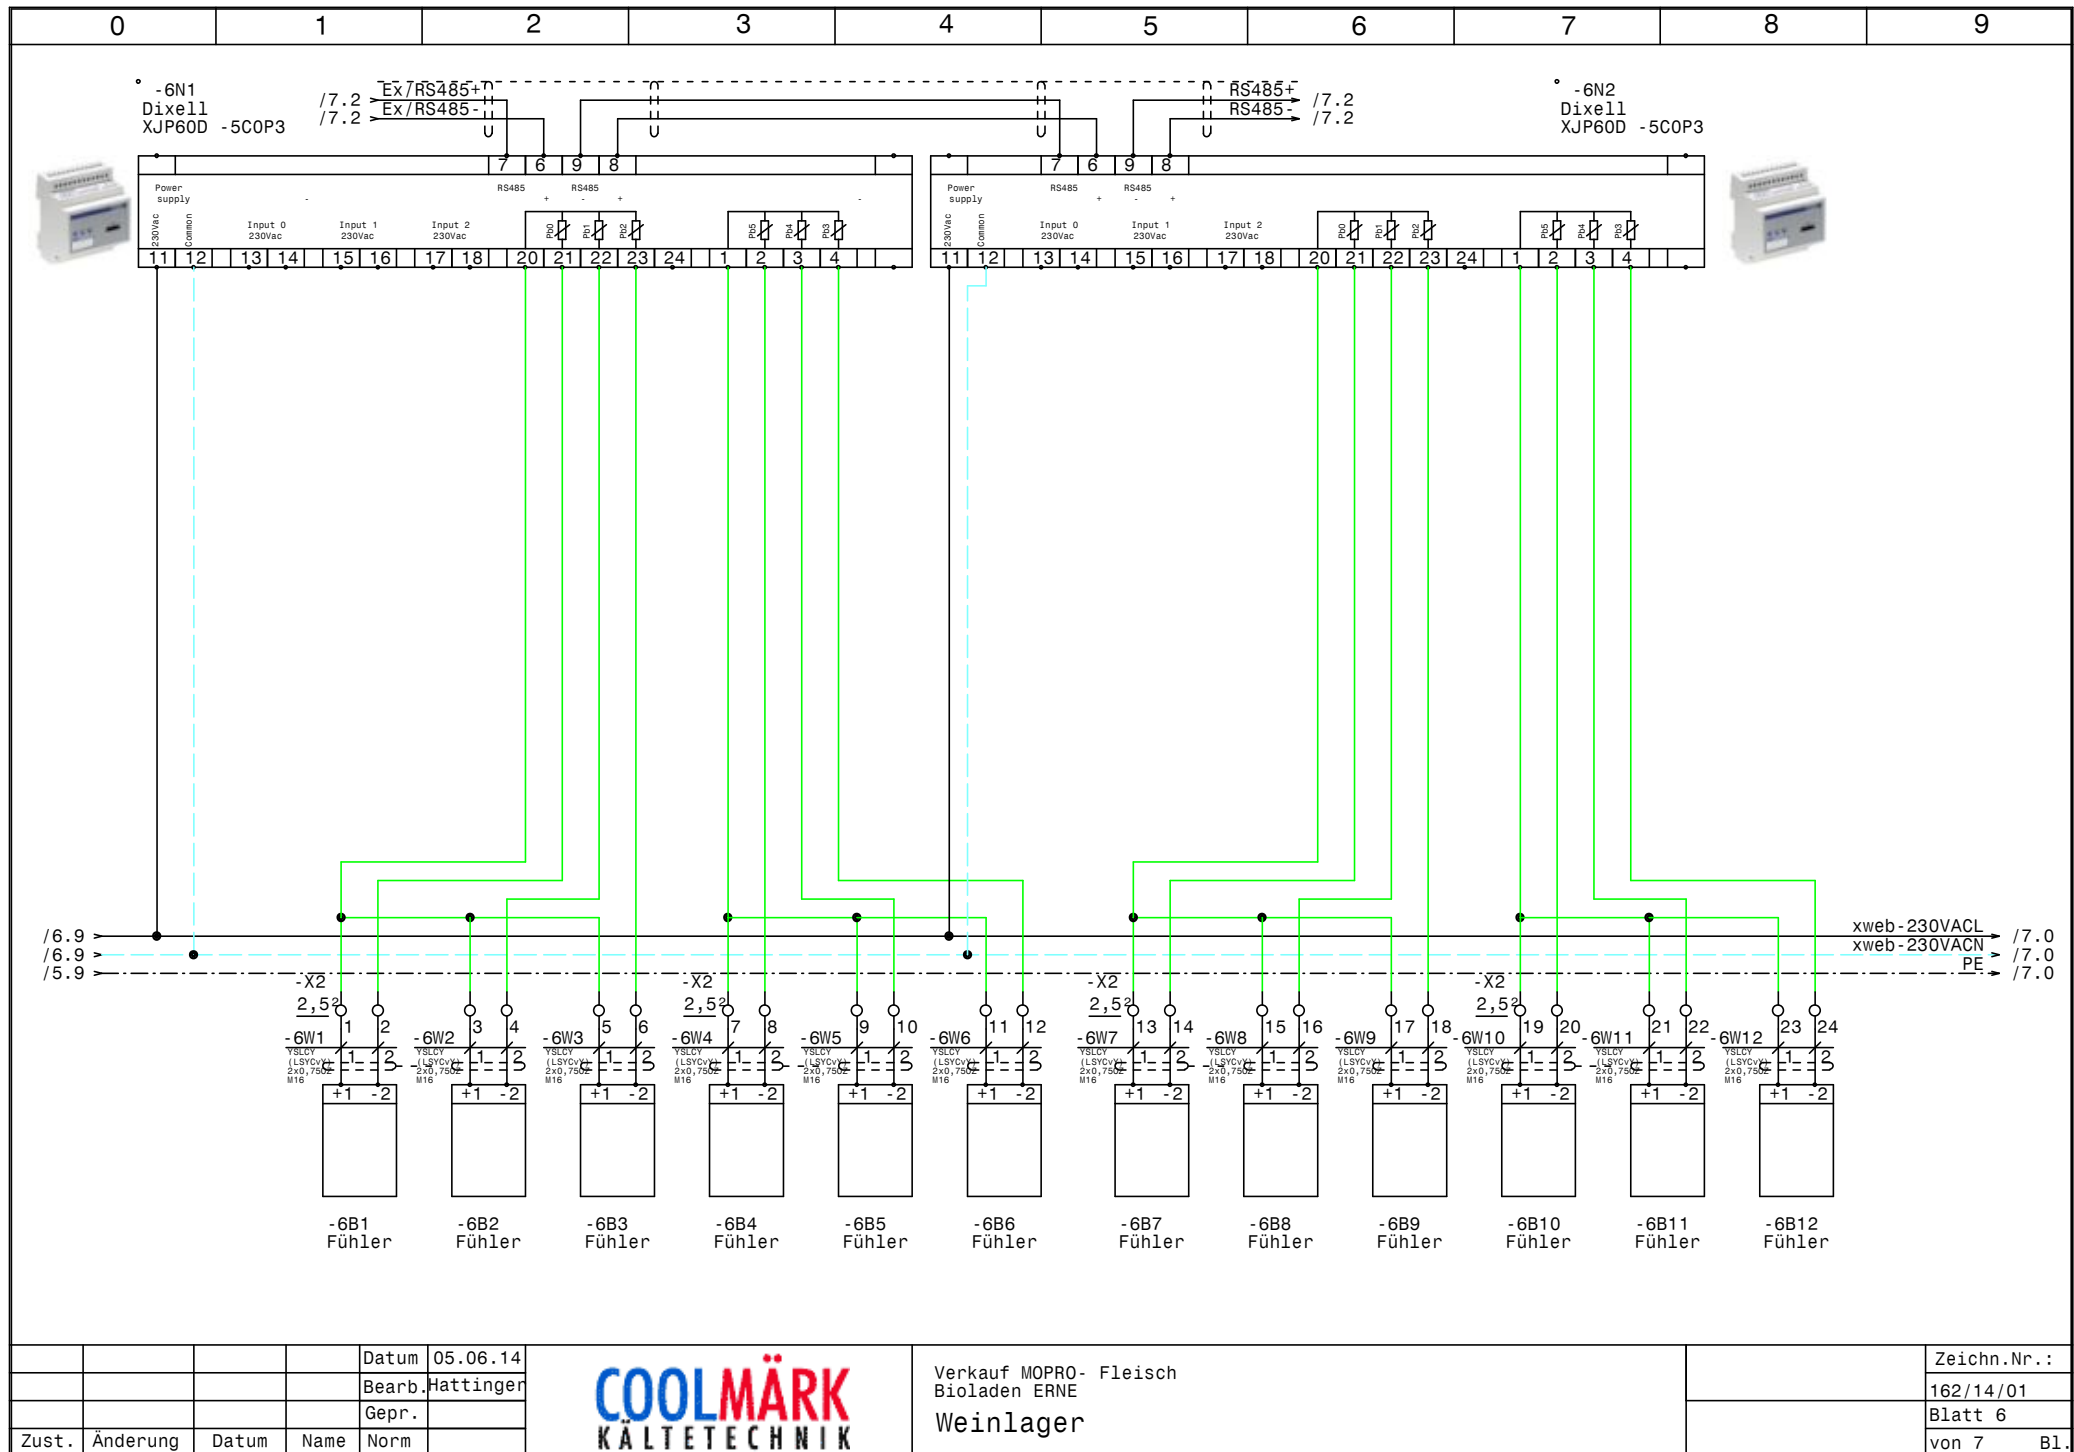

				Datum	05.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verkauf MOPRO- Fleisch
Bioladen ERNE
Weinlager

	Zeichn.Nr.:
	162/14/01
	Blatt 6
	von 7 Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
9	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F2, -5F1, -5F5, -5F2, -5F6, -3F1			
						-5F3, -5F4, -7F1			
1	C13/1N			Sicherungsautomaten		-4F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-3K1			
1	R20-20_230			Kleinschütz		-4K1			
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N1			
2				Dixell XJP60D -5COP3		-6N1, -6N2			
1				Dixell XWeb300D		-7N1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
7				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S2, -5S6, -5S5, -5S3, -5S4, -5S1			
						-2S1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
15	M20			Kabelverschraubung		-3W2, -3W1, -2W1, -5W6, -5W3, -5W2			
						-5W1, -4W4, -5W4, -5W5, -4W5, -4W3			
						-4W2, -4W1, -3W3			
16	M16			Kabelverschraubung		-6W12, -2W3, -7W1, -7V1, -6W11, -2W2			
						-6W10, -6W9, -6W8, -6W7, -6W6, -6W5			
						-6W4, -6W3, -6W2, -6W1			
12	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
16	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1			
52	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1			
				Datum	05.06.14	 Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen ERNE Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				162/14/01
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.