



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																				
Anlage: Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen EHRNE					_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																																								
Firma: Coolmärk																																													
<table><tr><th colspan="3">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="3">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:</td><td>• 600x600x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts</td><td>(BxHxT) (H) (BxH)</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSpannung 0-24VAC: STEUERSpannung 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:</td><td>— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau — rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange</td><td></td><td></td></tr></table>										SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN			SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 600x600x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSpannung 0-24VAC: STEUERSpannung 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau — rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange																									
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN																																										
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 600x600x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSpannung 0-24VAC: STEUERSpannung 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau — rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange																																									
Blattverzeichnis																																													
<table><tr><td>000 Deckblatt</td><td>003 Kondensatorlüfter</td><td>006 XWeb300D</td></tr><tr><td>001 Netzanschluß</td><td>004 Abgänge</td><td></td></tr><tr><td>002 Verdichter</td><td>005 XJP60D</td><td></td></tr></table>										000 Deckblatt	003 Kondensatorlüfter	006 XWeb300D	001 Netzanschluß	004 Abgänge		002 Verdichter	005 XJP60D																												
000 Deckblatt	003 Kondensatorlüfter	006 XWeb300D																																											
001 Netzanschluß	004 Abgänge																																												
002 Verdichter	005 XJP60D																																												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>12.06.14</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen EHRNE Deckblatt</td><td></td><td>Zeichn.Nr.:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bearb.</td><td>Hattinger</td><td></td><td>162/14/01</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Gepr.</td><td></td><td></td><td>Blatt 0</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td><td></td><td></td><td></td><td>von 6</td><td>Bl.</td></tr></table>														Datum	12.06.14		Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen EHRNE Deckblatt		Zeichn.Nr.:					Bearb.	Hattinger		162/14/01					Gepr.			Blatt 0	Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	Bl.
				Datum	12.06.14		Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen EHRNE Deckblatt		Zeichn.Nr.:																																				
				Bearb.	Hattinger				162/14/01																																				
				Gepr.					Blatt 0																																				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	Bl.																																				




				Datum	12.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

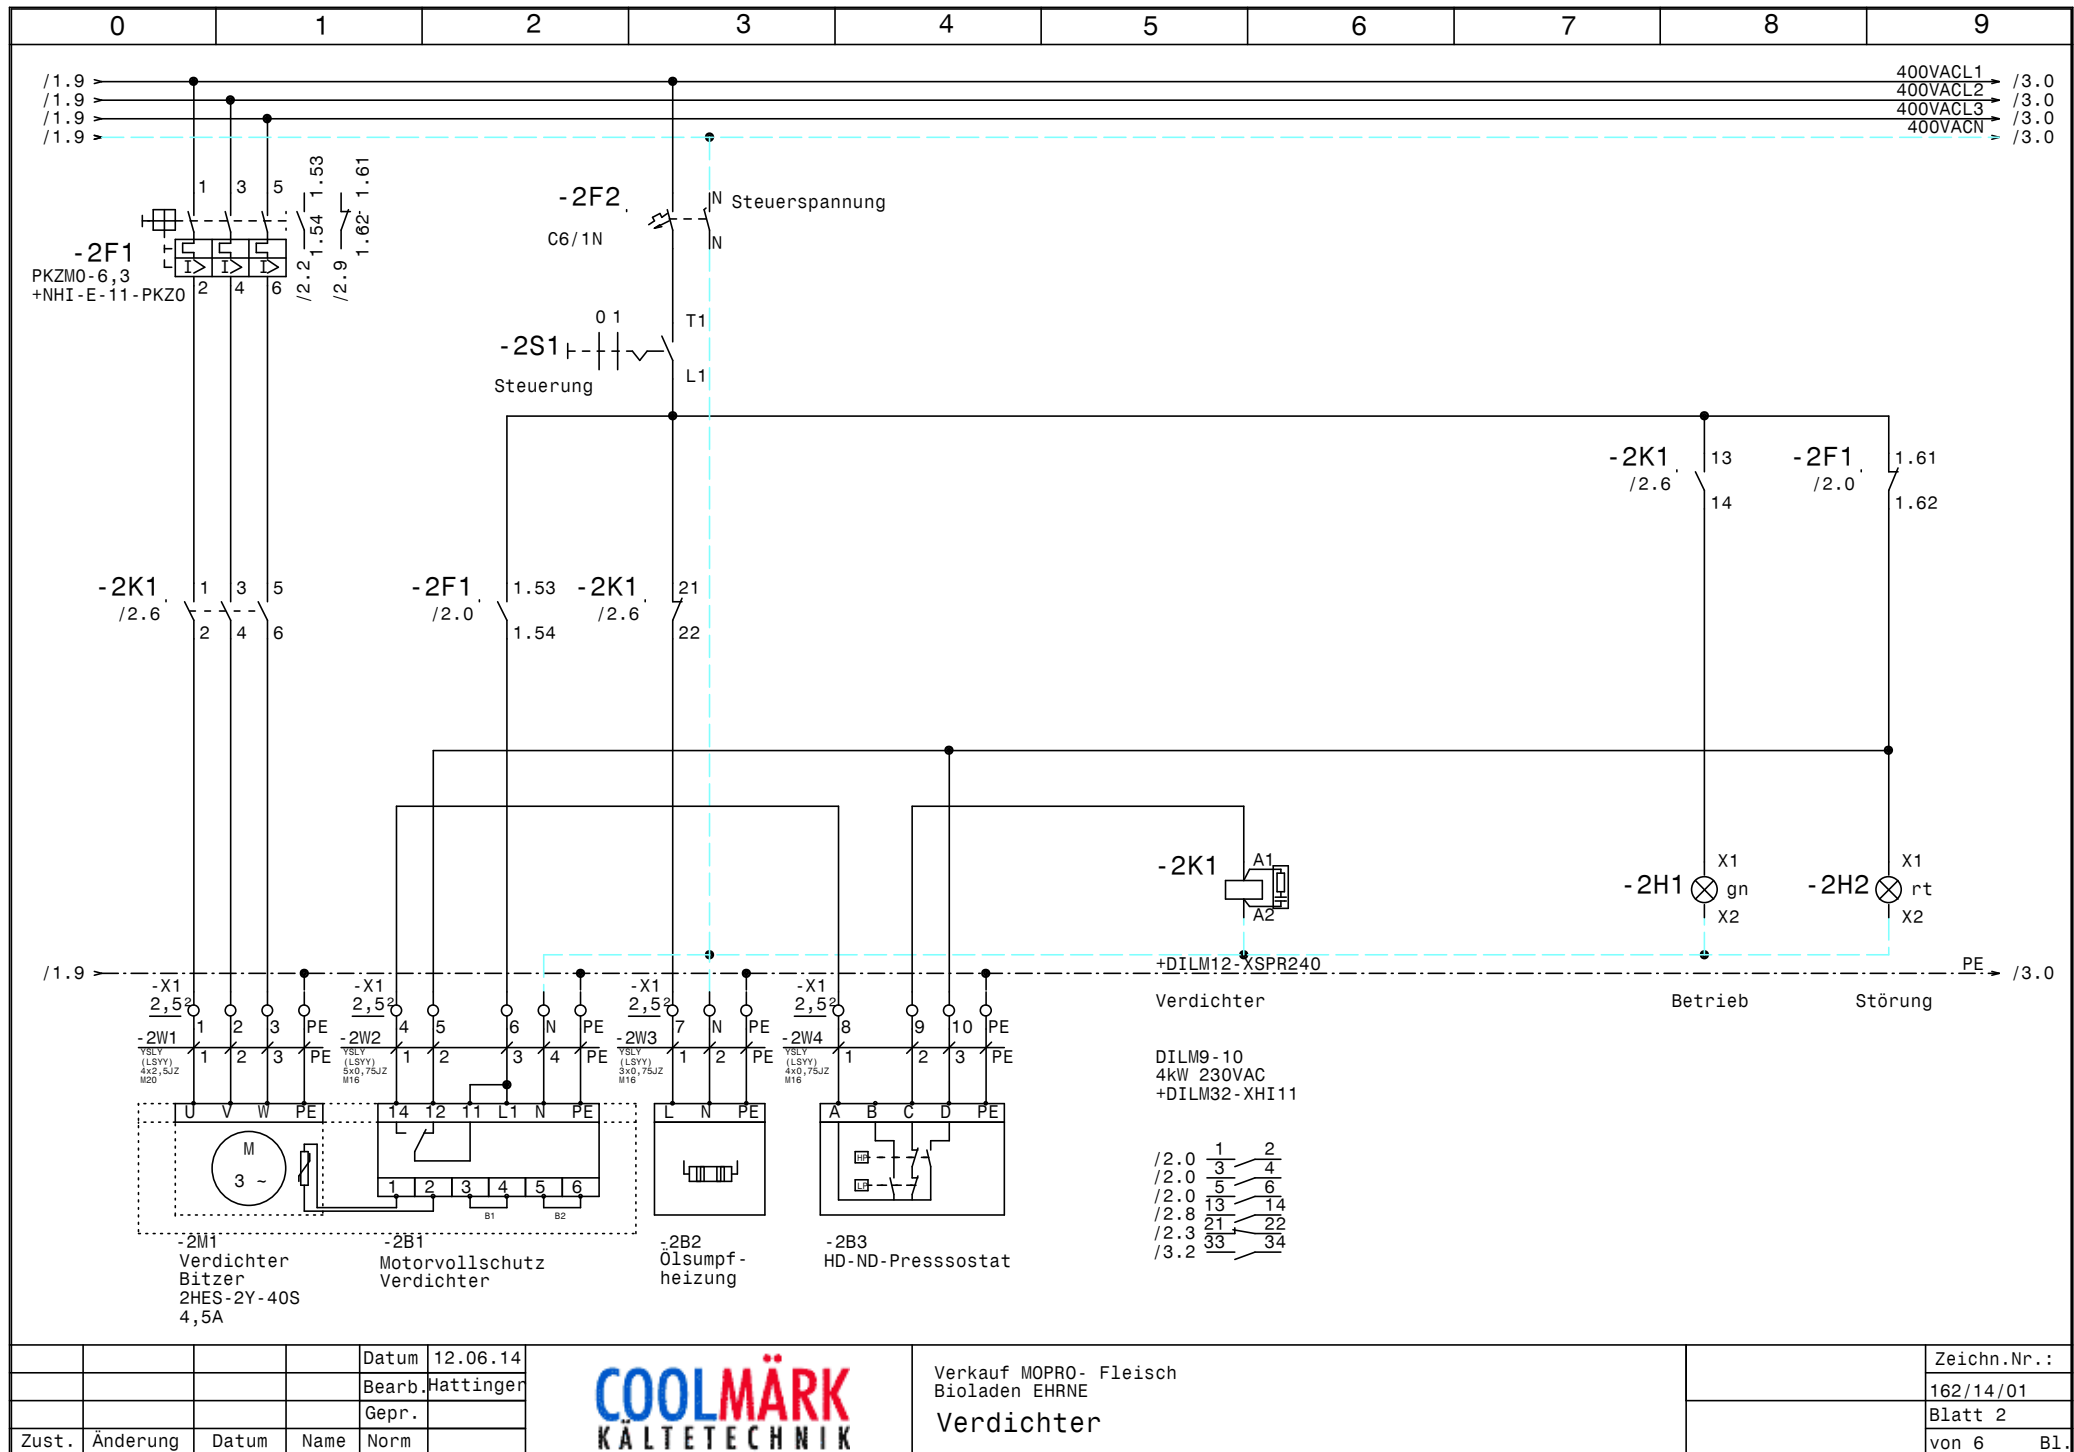

Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen EHRNE Verdichter		Zeichn.Nr.: 162/14/01 Blatt 2 von 6 Bl.
--	--	--

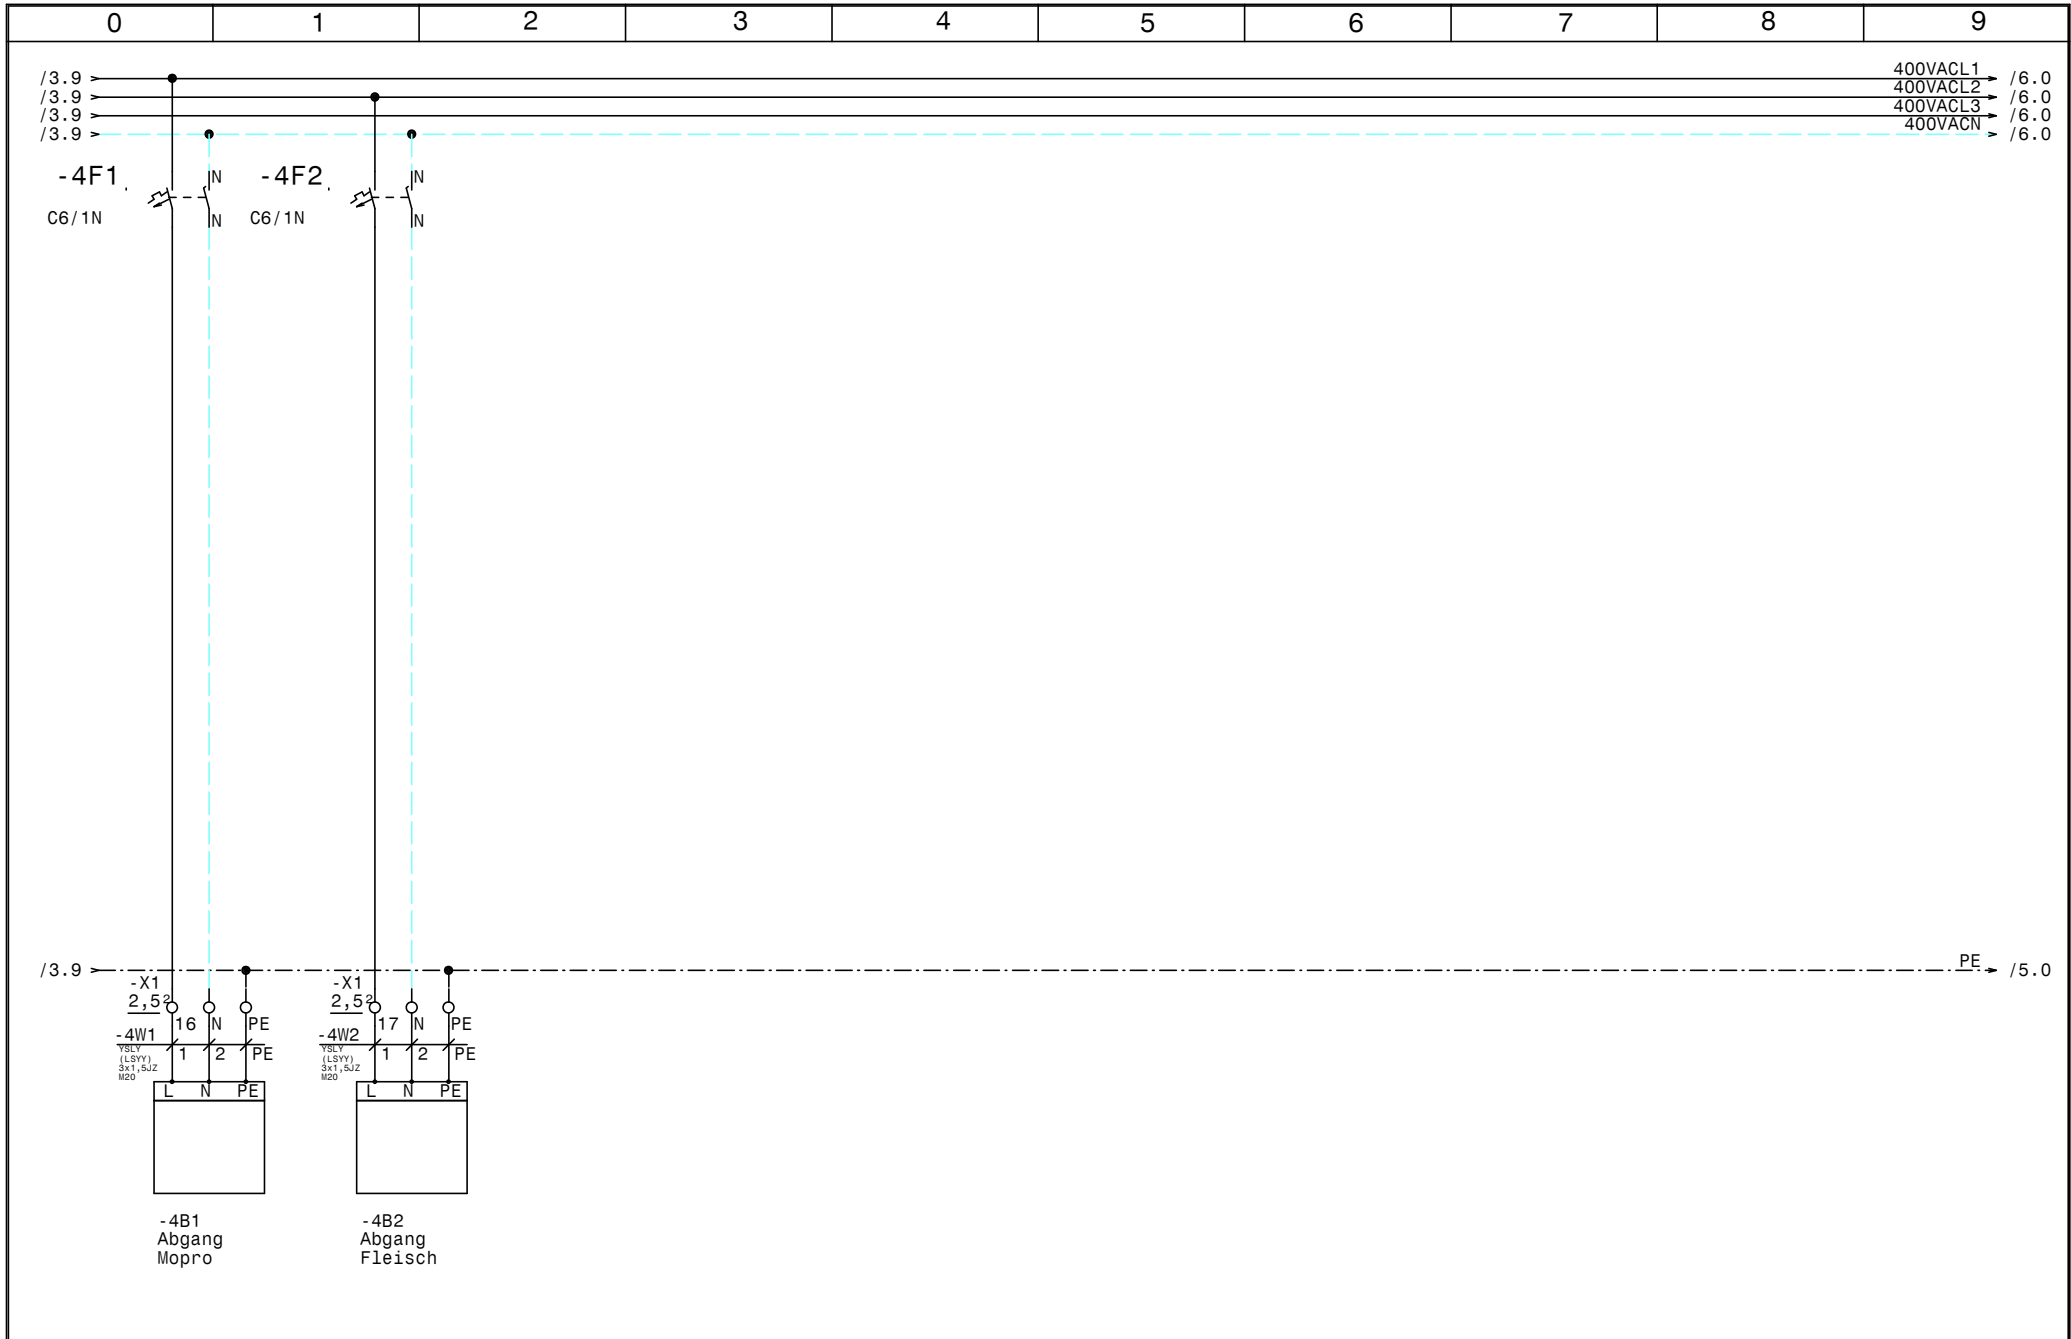

				Datum	12.06.14		Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen EHRNE Abgänge		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				162/14/01
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

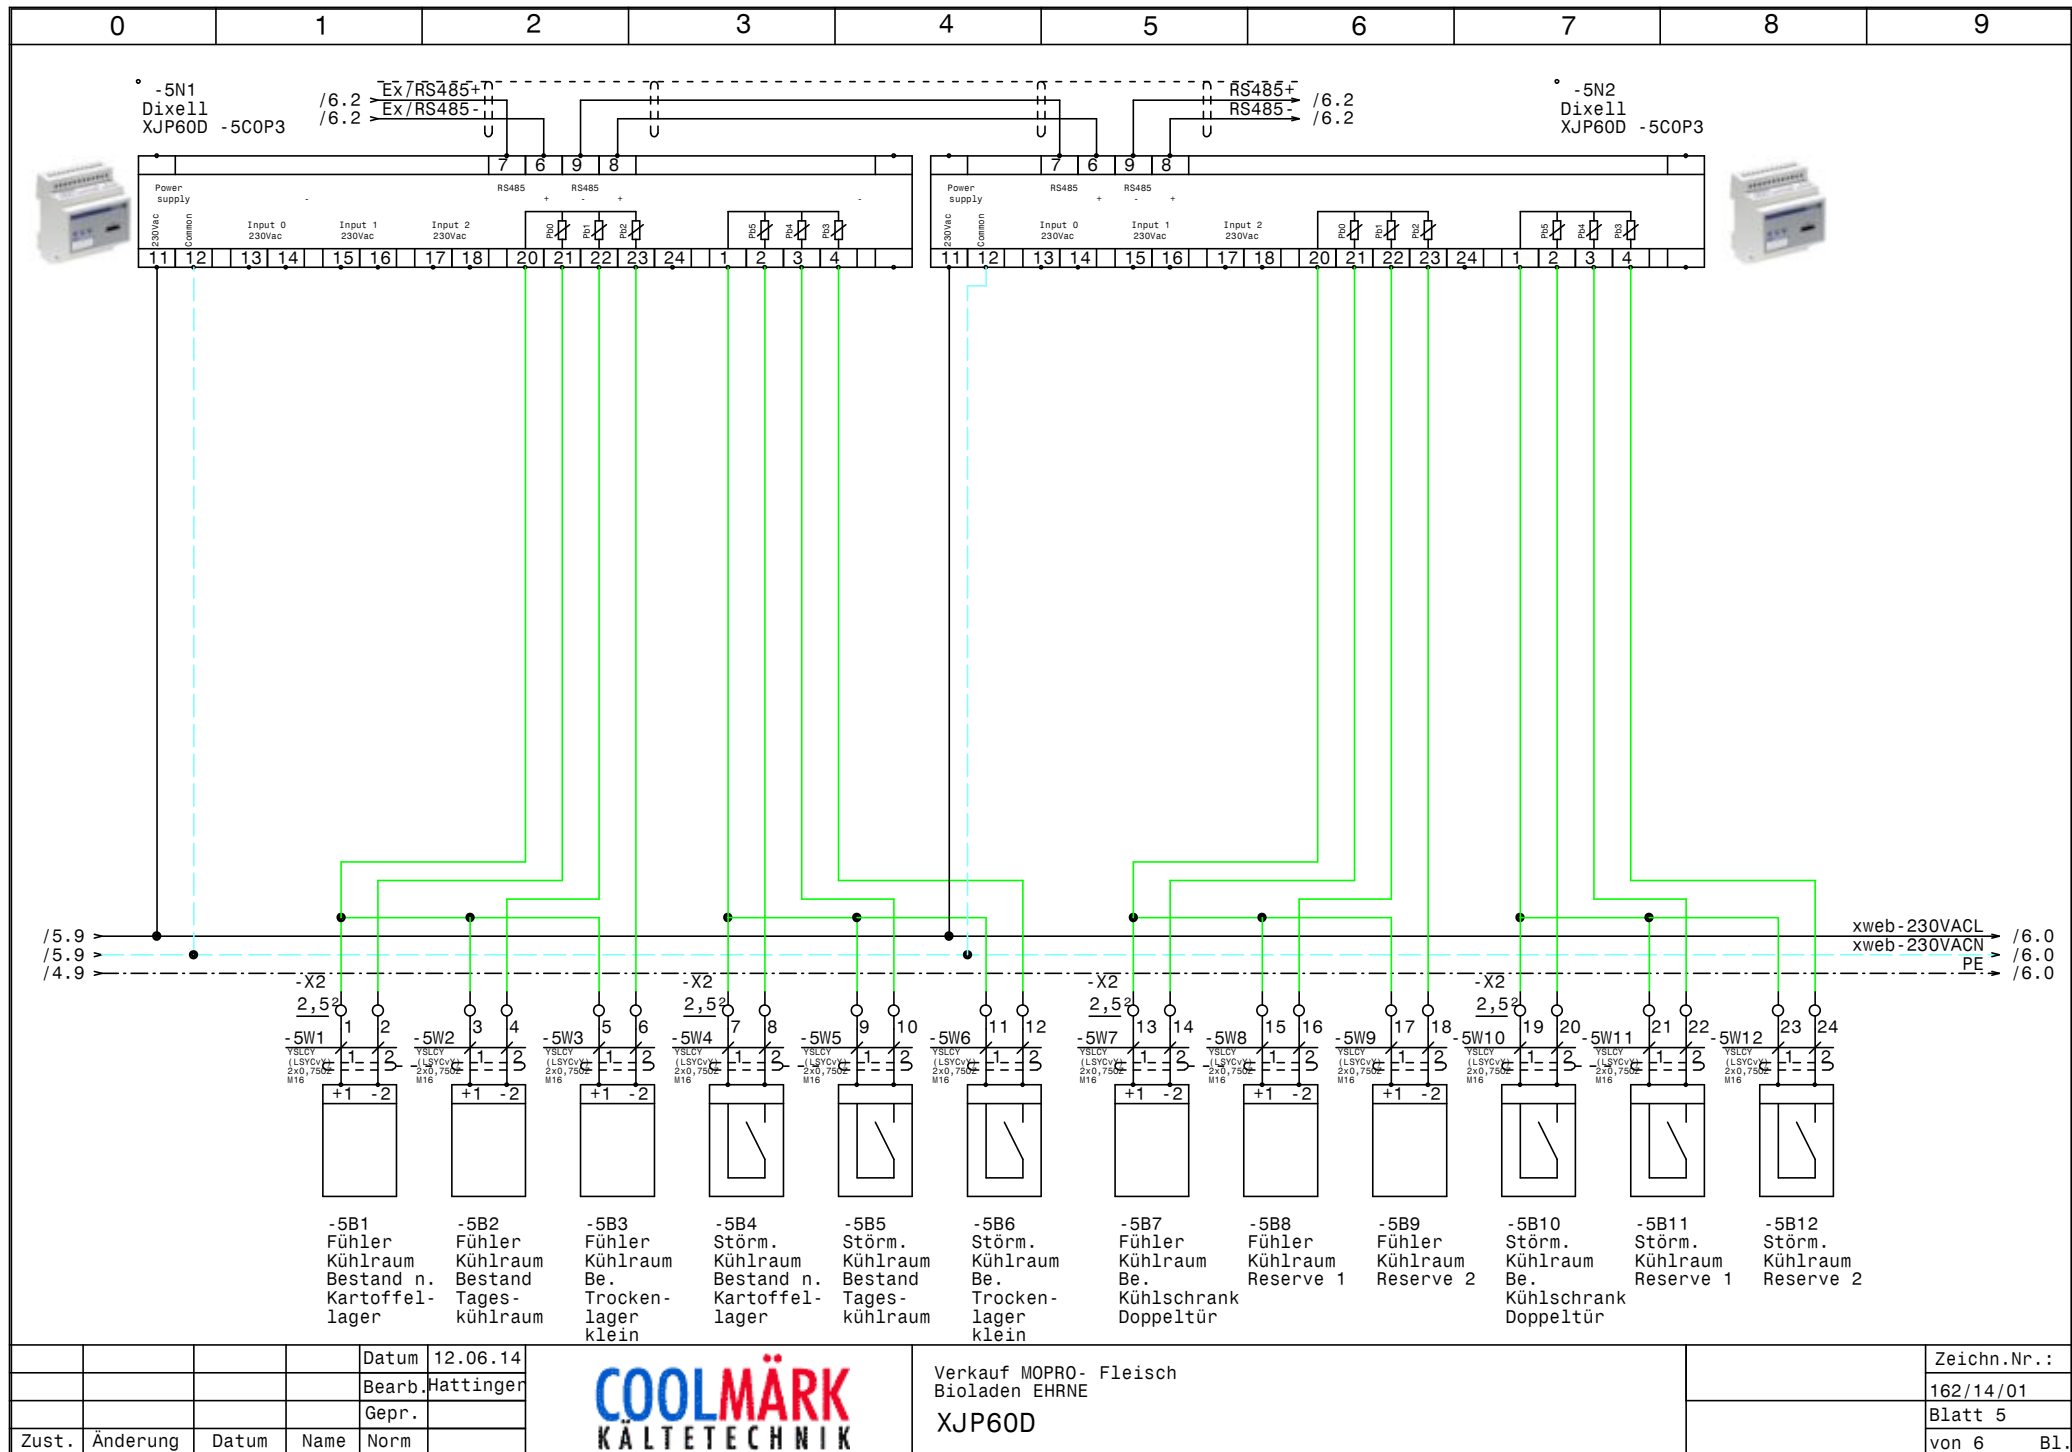


				Datum	12.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verkauf MOPRO- Fleisch
Bioladen EHRNE
XJP60D

	Zeichn.Nr.:
	162/14/01
	Blatt 5
	von 6 Bl.

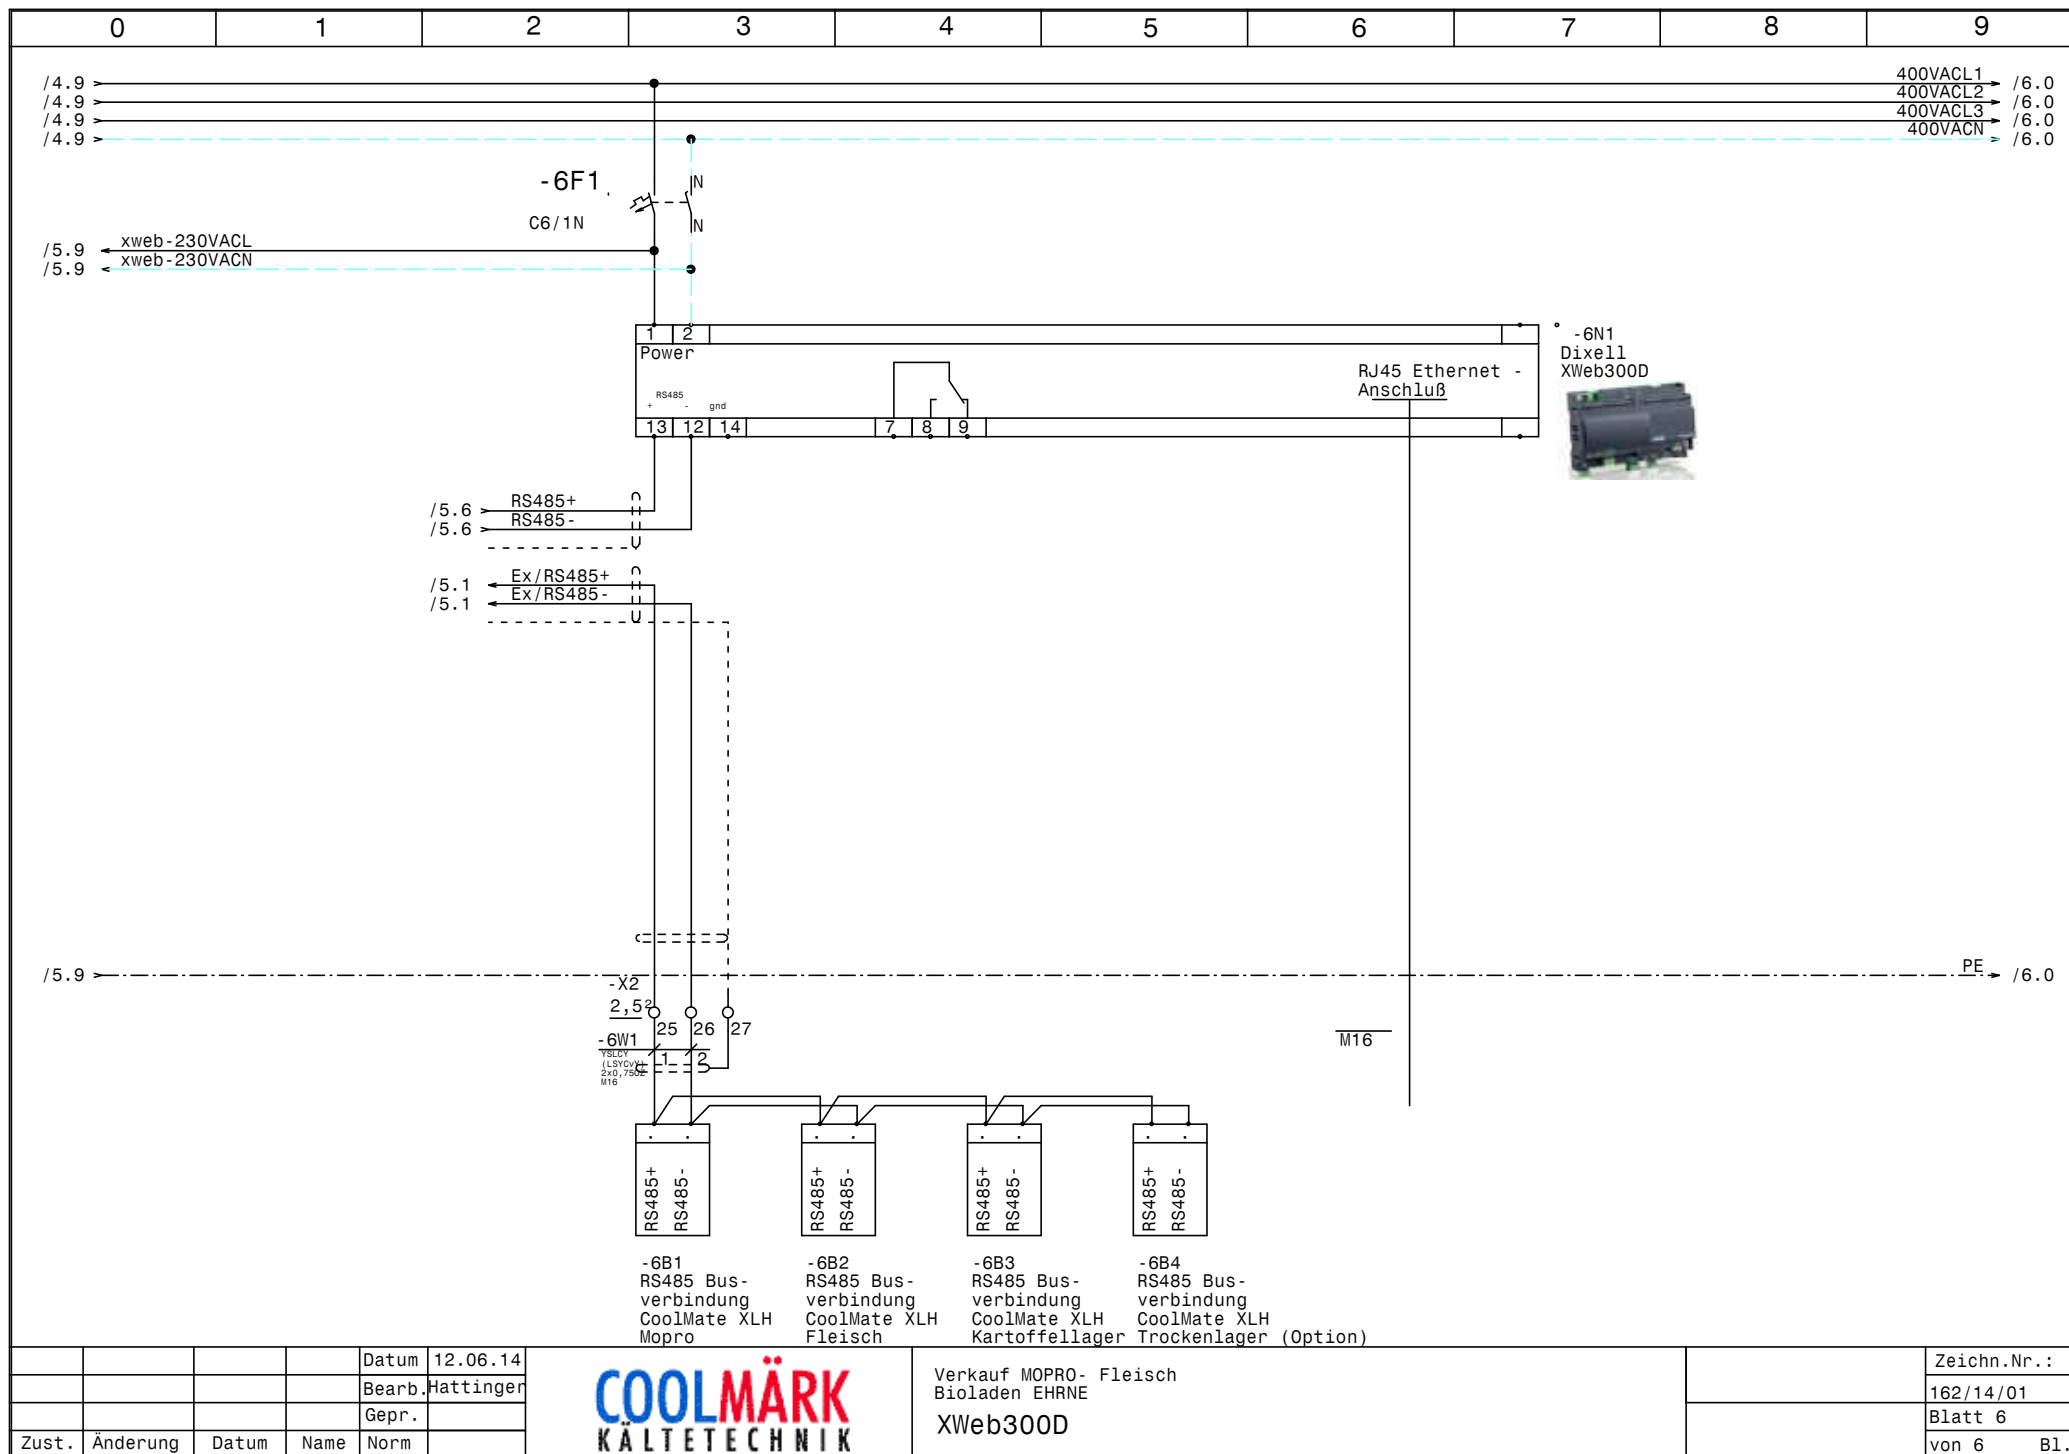

				Datum	12.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verkauf MOPRO- Fleisch
 Bioladen EHRNE
 XWeb300D

	Zeichn.Nr.:
	162/14/01
	Blatt 6
	von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät		Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung									
1		-1We1		-1W1		YSLY (LSYY) 5x4JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE									
2		-2M1		-2W1		YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20		4		Verdichter									
3		-2B1		-2W2		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Motorvollschutz Verdichter									
4		-2B2		-2W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung									
5		-2B3		-2W4		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		HD-ND-Presssostat									
6		-3B1		-3W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter									
7		-3B2		-3W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Kondensatorlüfter									
8		-3B3		-3W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		2		Kondensatorlüfter									
9		-4B1		-4W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Mopro									
10		-4B2		-4W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Fleisch									
11		-5B1		-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Fühler Kühlraum Bestand n. Kartoffellager									
12		-5B2		-5W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Fühler Kühlraum Bestand Tageskühlraum									
13		-5B3		-5W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Fühler Kühlraum Be. Trockenlager klein									
14		-5B4		-5W4		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Störm. Kühlraum Bestand n. Kartoffellager									
15		-5B5		-5W5		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Störm. Kühlraum Bestand Tageskühlraum									
16		-5B6		-5W6		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Störm. Kühlraum Be. Trockenlager klein									
17		-5B7		-5W7		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Fühler Kühlraum Be. Kühlschrank Doppeltür									
18		-5B8		-5W8		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Fühler Kühlraum Reserve 1									
19		-5B9		-5W9		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Fühler Kühlraum Reserve 2									
20		-5B10		-5W10		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Störm. Kühlraum Be. Kühlschrank Doppeltür									
21		-5B11		-5W11		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Störm. Kühlraum Reserve 1									
22		-5B12		-5W12		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Störm. Kühlraum Reserve 2									
23		-6B3		-6W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		RS485 Busverbindung									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
5	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F2, -3F1, -4F1, -4F2, -6F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-3K1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N1			
2				Dixell XJP60D -5COP3		-5N1, -5N2			
1				Dixell XWeb300D		-6N1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
6	M20			Kabelverschraubung		-4W1, -2W1, -3W1, -3W3, -4W2, -3W2			
17	M16			Kabelverschraubung		-5W10, -2W2, -5W8, -5W7, -5W6, -2W3			
						-2W4, -5W12, -5W5, -6W1, -5W4, -5W3			
						-5W9, -5W2, -5W1, -5W11, -6V1			
6	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
8	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
44	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2			
				Datum	12.06.14		Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen EHRNE Materialliste		
				Bearb.	Hattinger F.				
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					
									Zeichn.Nr.:
									162/14/01
									Blatt 1
									von 1 Bl.