



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
Anlage: Genüse- Kartoffellager Bioladen ERNE					_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																								
Firma: Coolmärk																													
<table><tr><th colspan="2">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="2">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:</td><td>• 400x400x200 (BxHxT) - (H) RAL 7035 IP54 lt. EVU nein (BxH) unten rechts</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: L/N mit Trafo: L/N STEUERSpannung 0-24VAC: L/N STEUERSpannung 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:</td><td>— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau - - - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß - - - - - blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange</td></tr></table>										SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN		SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 400x400x200 (BxHxT) - (H) RAL 7035 IP54 lt. EVU nein (BxH) unten rechts	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: L/N mit Trafo: L/N STEUERSpannung 0-24VAC: L/N STEUERSpannung 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau - - - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß - - - - - blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange												
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN																											
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 400x400x200 (BxHxT) - (H) RAL 7035 IP54 lt. EVU nein (BxH) unten rechts	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: L/N mit Trafo: L/N STEUERSpannung 0-24VAC: L/N STEUERSpannung 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau - - - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß - - - - - blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange																										
Blattverzeichnis																													
<table><tr><td>000 Deckblatt</td><td>002 Verdichter</td><td>004 Verdampfer</td></tr><tr><td>001 Netzanschluß</td><td>003 Kondensatorlüfter</td><td></td></tr></table>										000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Verdampfer	001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter															
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Verdampfer																											
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter																												
<table><tr><td colspan="2">Datum 05.06.14</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Genüse- Kartoffellager Bioladen ERNE Deckblatt</td><td colspan="2">Zeichn.Nr.:</td></tr><tr><td colspan="2">Bearb. Hattinger</td><td colspan="2">162/14/02</td></tr><tr><td colspan="2">Gepr.</td><td colspan="2">Blatt 0</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td><td>von 4 Bl.</td></tr></table>										Datum 05.06.14			Genüse- Kartoffellager Bioladen ERNE Deckblatt	Zeichn.Nr.:		Bearb. Hattinger		162/14/02		Gepr.		Blatt 0		Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	von 4 Bl.
Datum 05.06.14			Genüse- Kartoffellager Bioladen ERNE Deckblatt	Zeichn.Nr.:																									
Bearb. Hattinger				162/14/02																									
Gepr.				Blatt 0																									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	von 4 Bl.																								

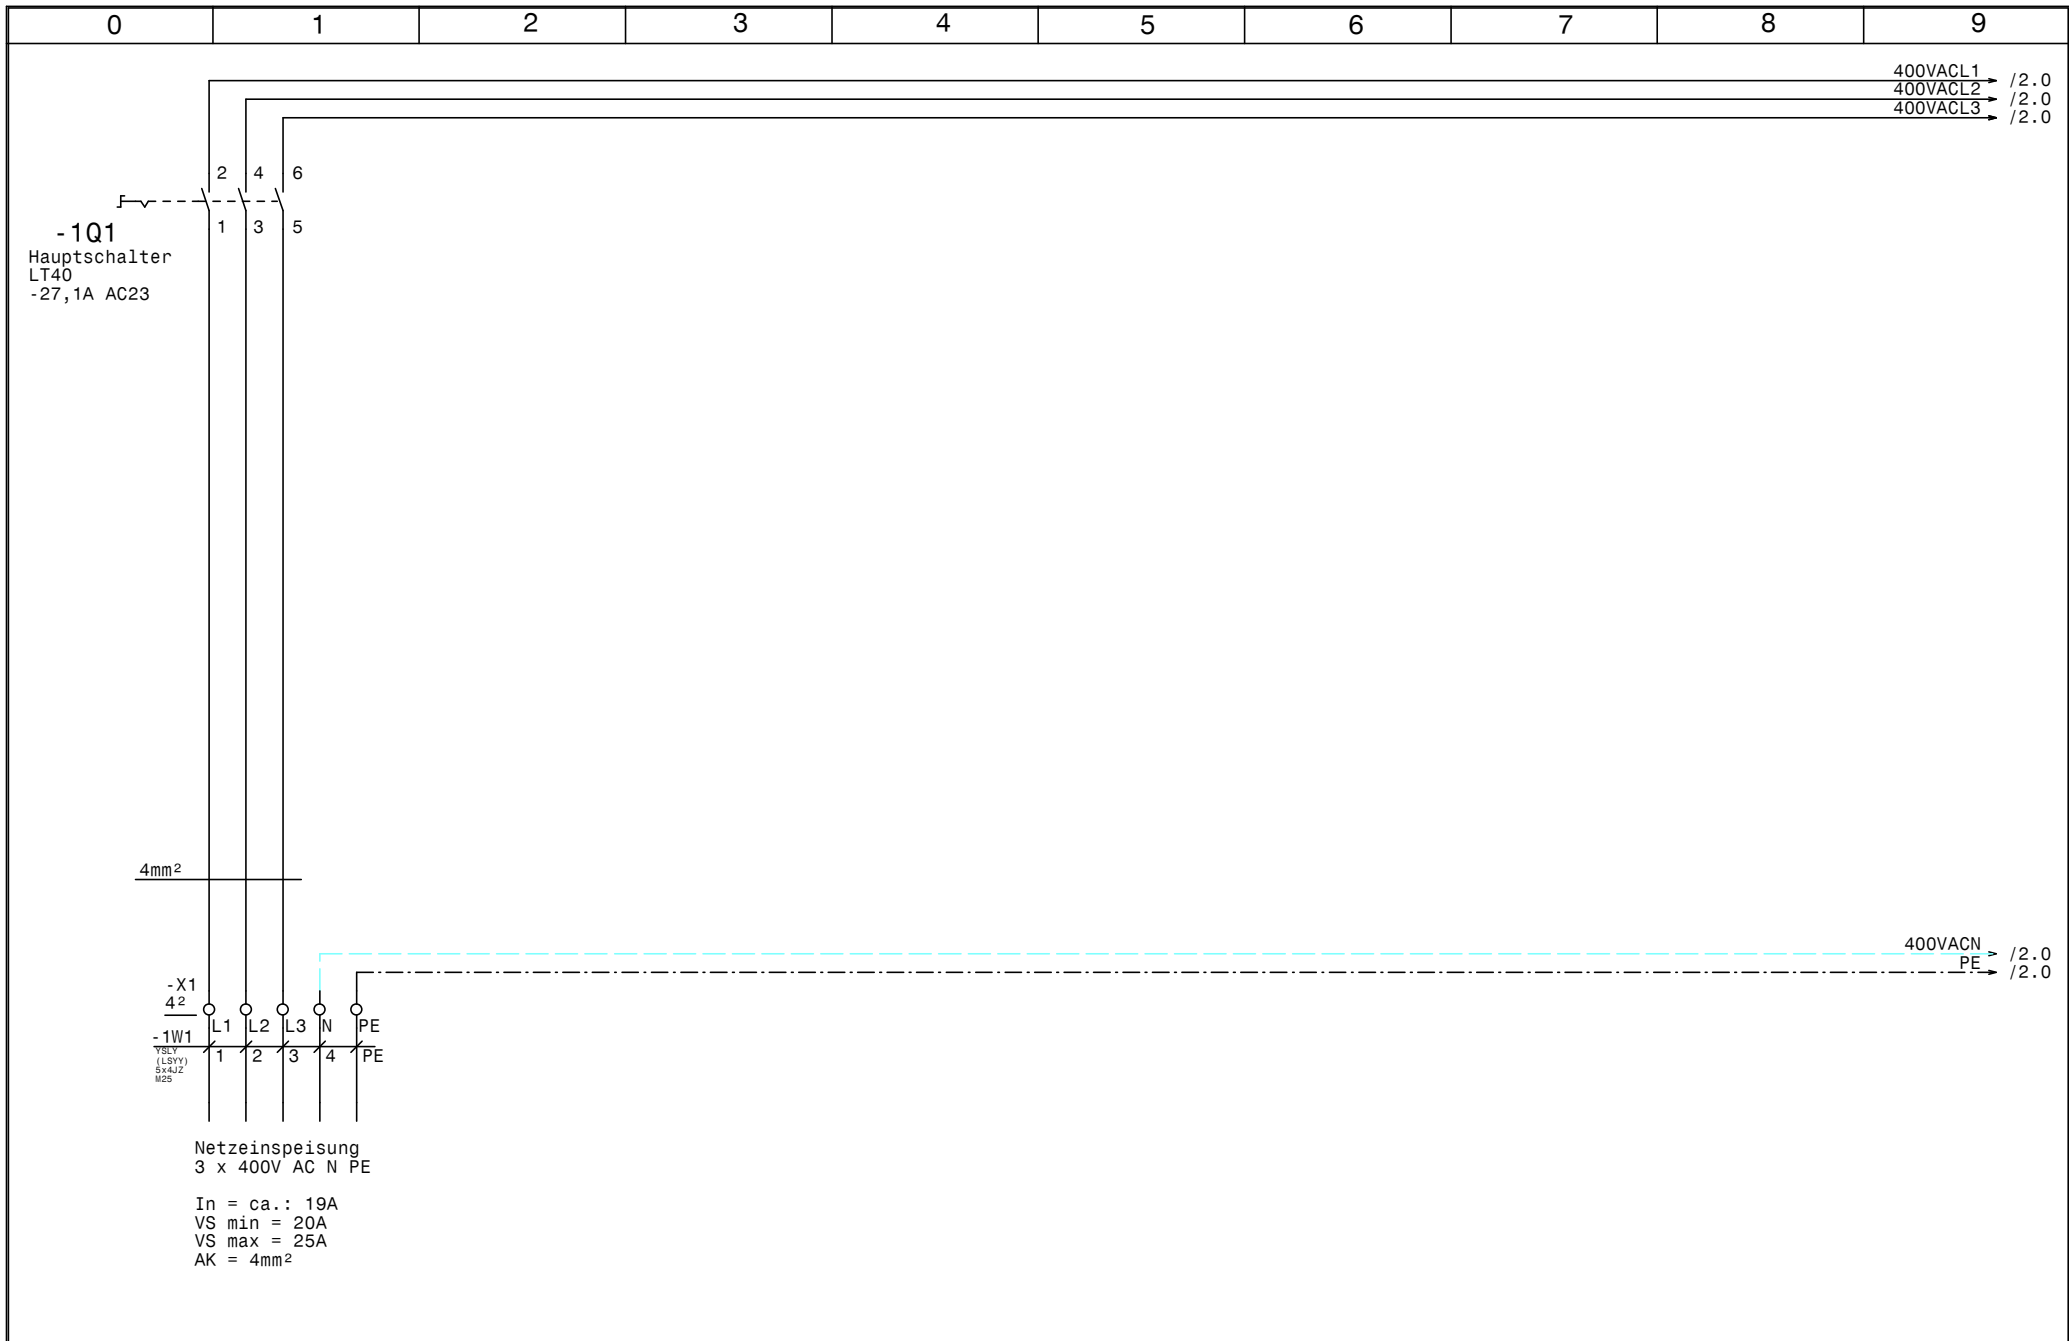


				Datum	05.06.14	COOLMÄRK KÄLTETECHNIK Genüse- Kartoffellager Bioladen ERNE Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			162/14/02
				Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4 Bl.

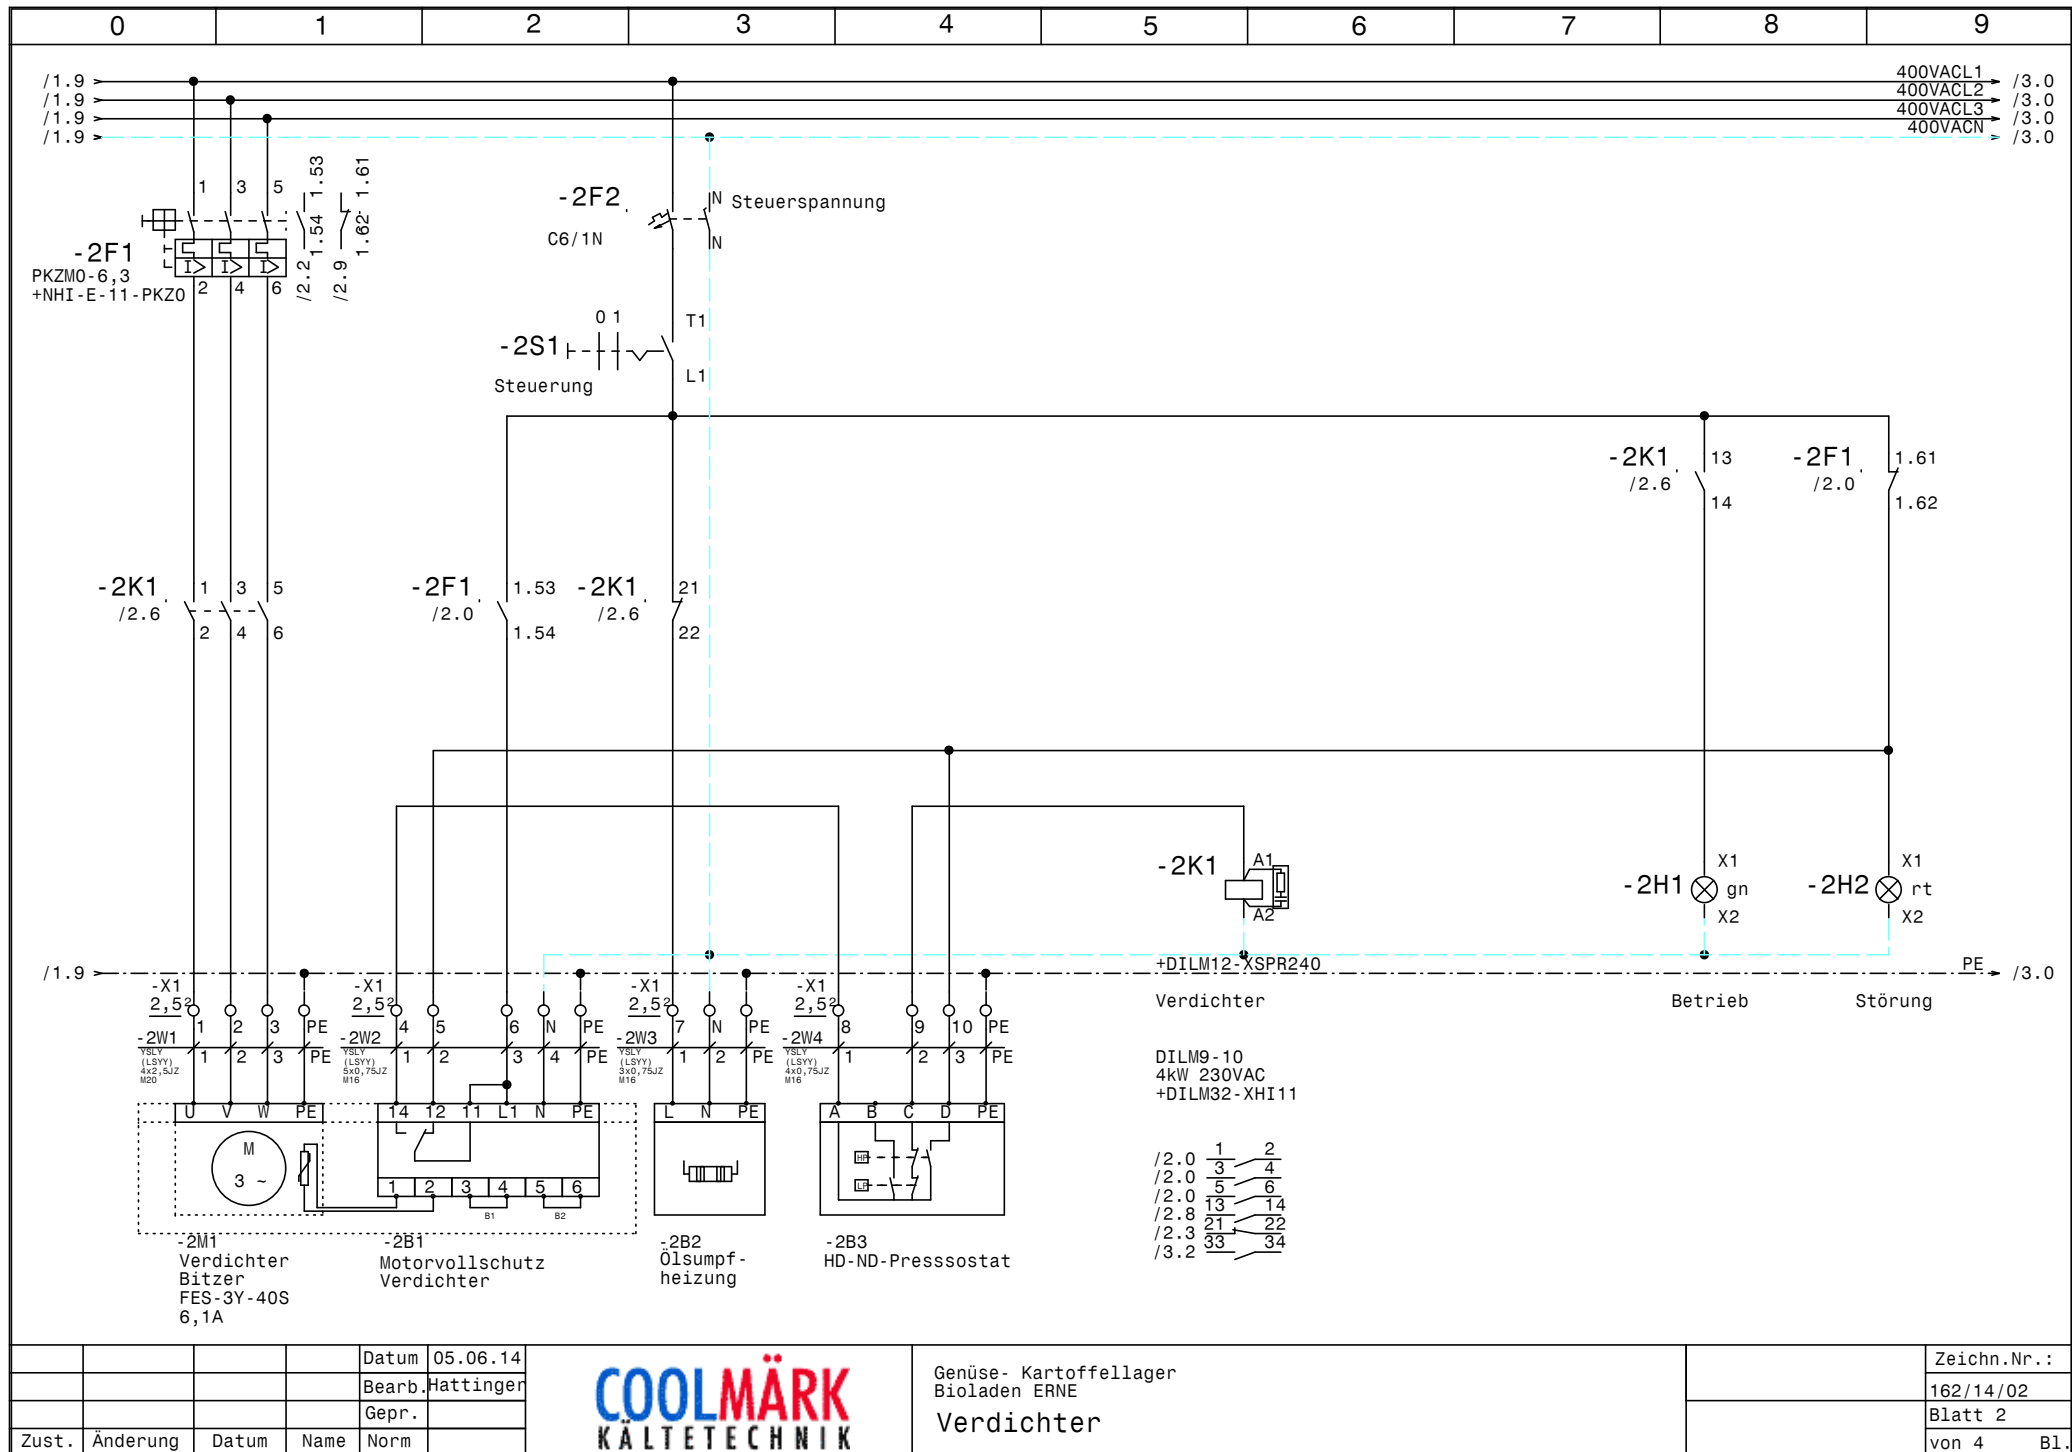

				Datum	05.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Genüse- Kartoffellager Bioladen ERNE Verdichter			Zeichn.Nr.:
			162/14/02
			Blatt 2
			von 4 Bl.

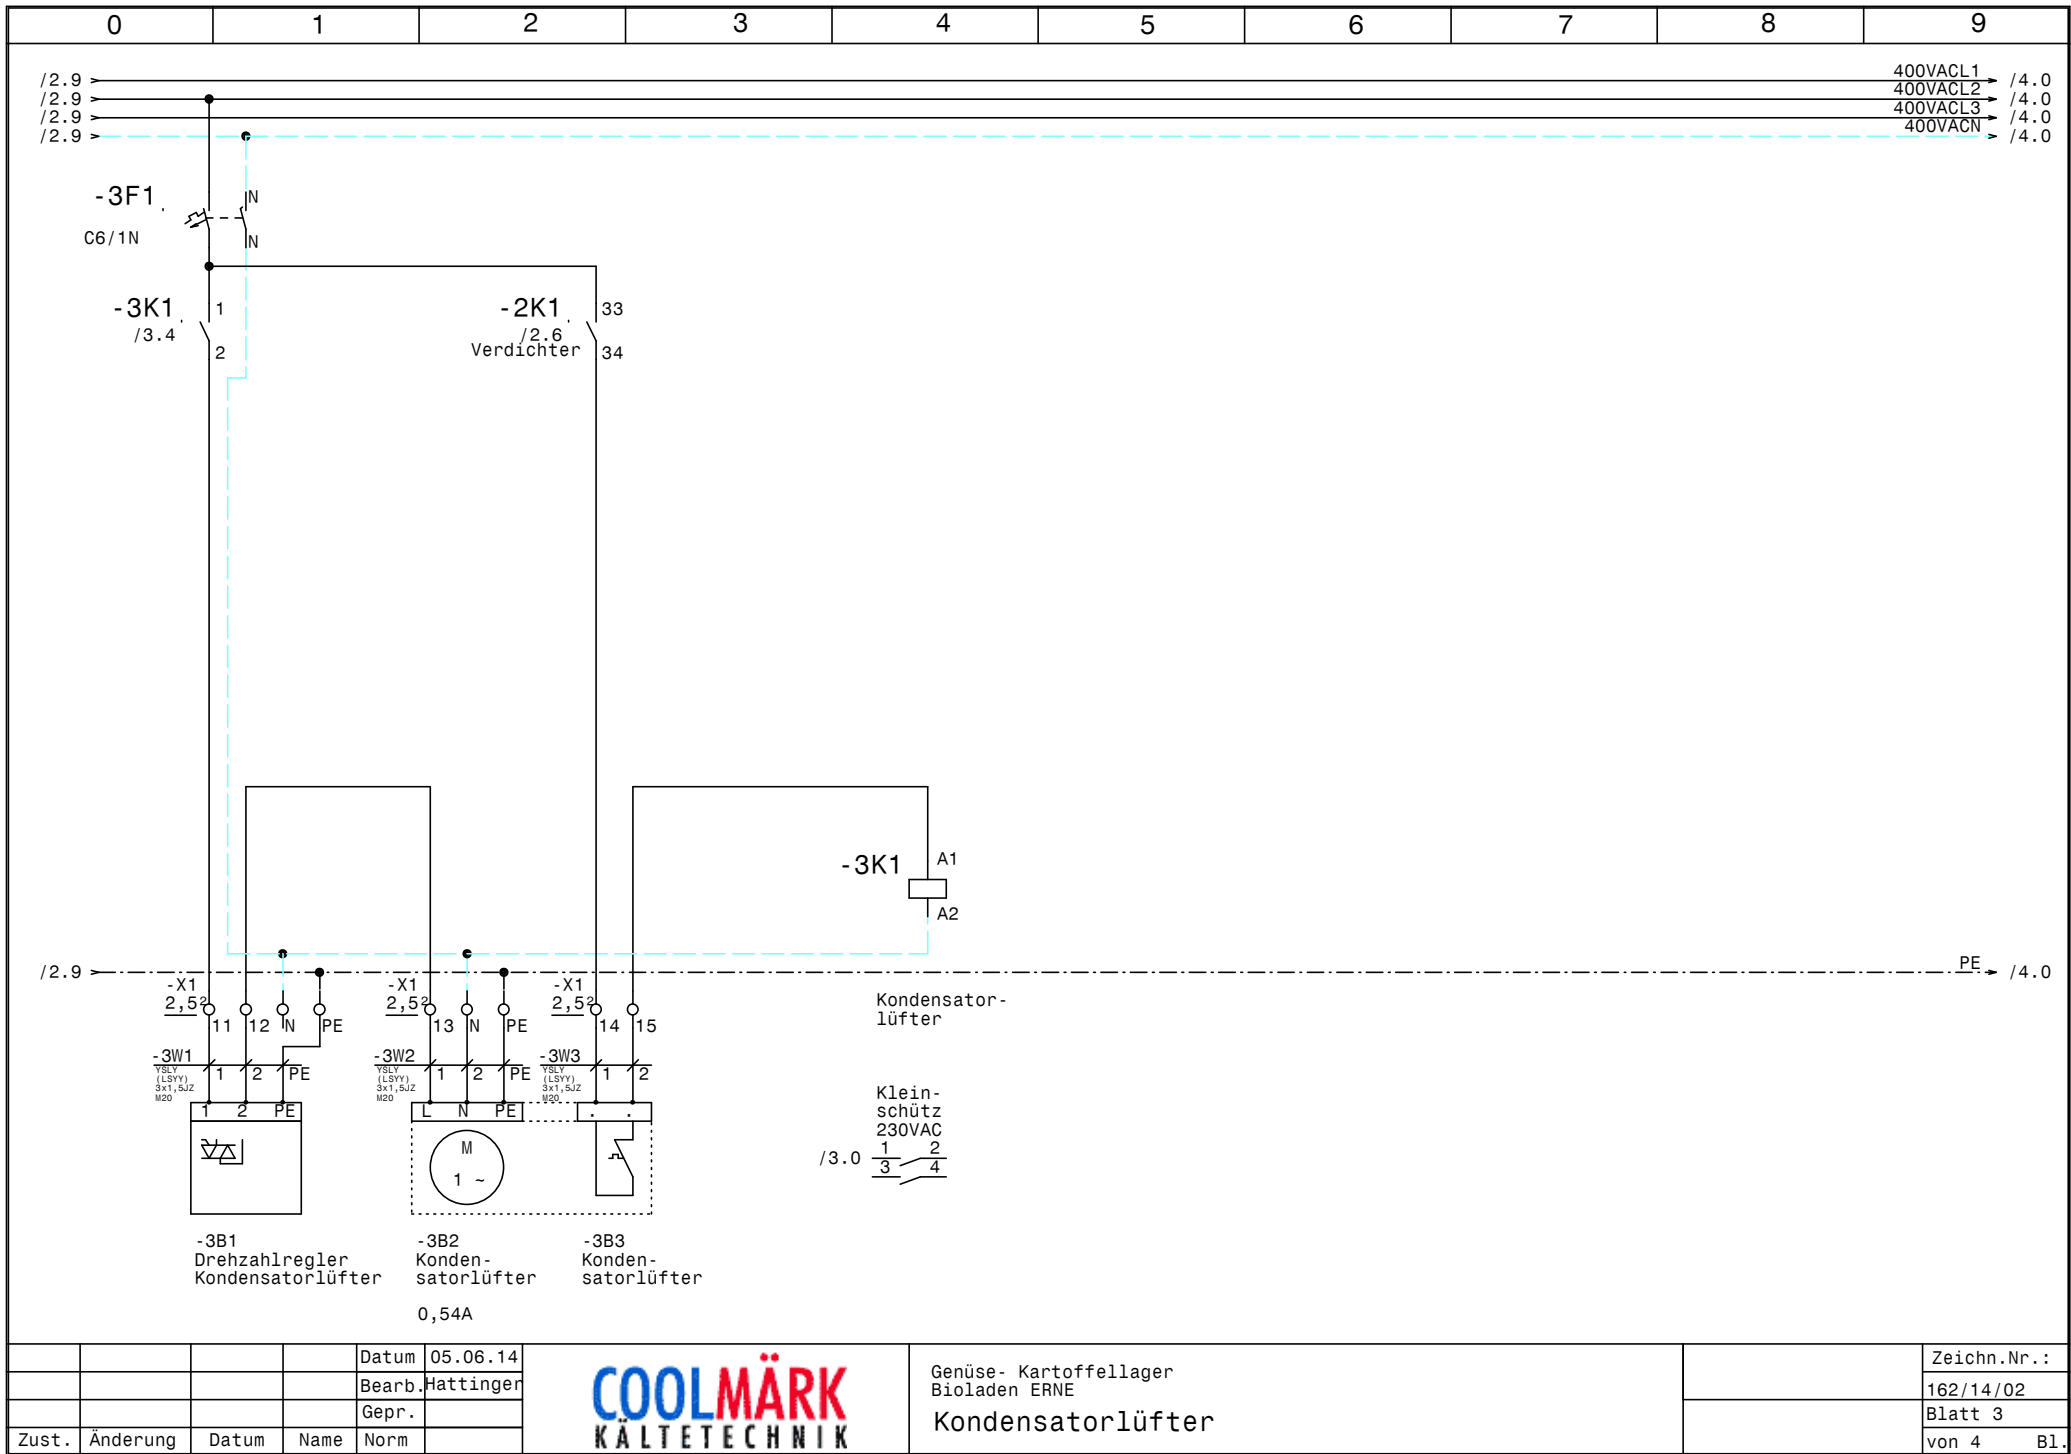

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F2, -3F1			
1	C13/1N			Sicherungsautomaten		-4F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-3K1			
1	R20-20_230			Kleinschütz		-4K1			
1	WS 4420 B=400 H=400 T=200			Wandschrank IP 55		-0N1			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
8	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -3W1, -3W2, -3W3, -4W1, -4W2			
						-4W3, -4W4			
3	M16			Kabelverschraubung		-2W2, -2W4, -2W3			
6	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
21	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1			
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1			
				Datum	05.06.14		Genüse- Kartoffellager Bioladen ERNE Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				162/14/02
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.