



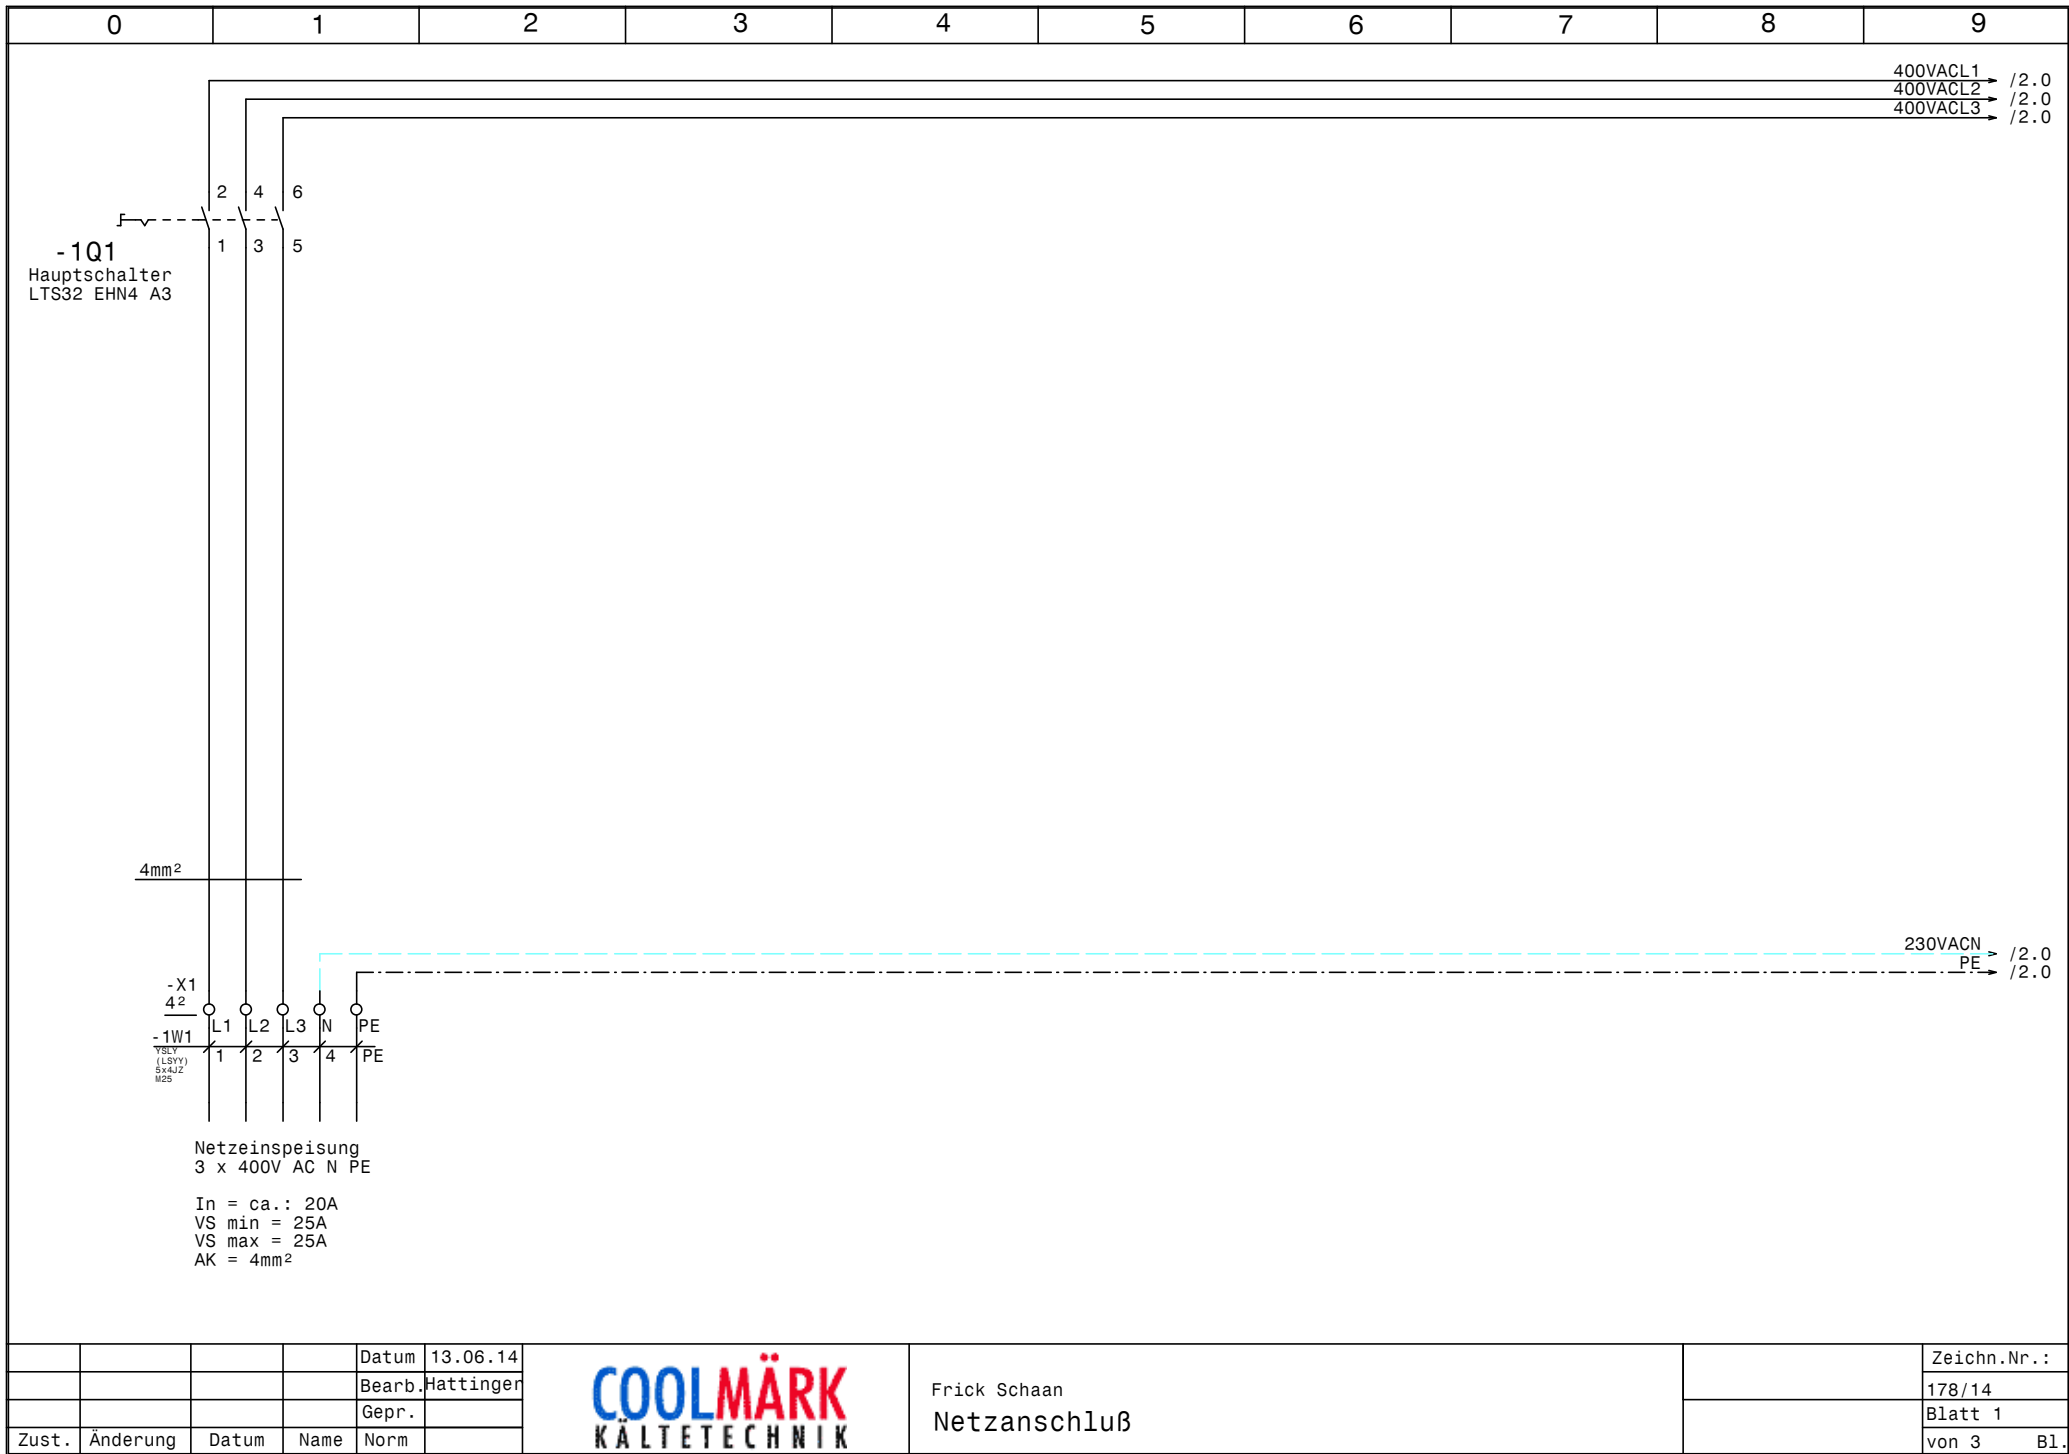

				Datum	13.06.14	COOLMÄRK KÄLTETECHNIK	Frick Schaan Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				178/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 3	Bl.

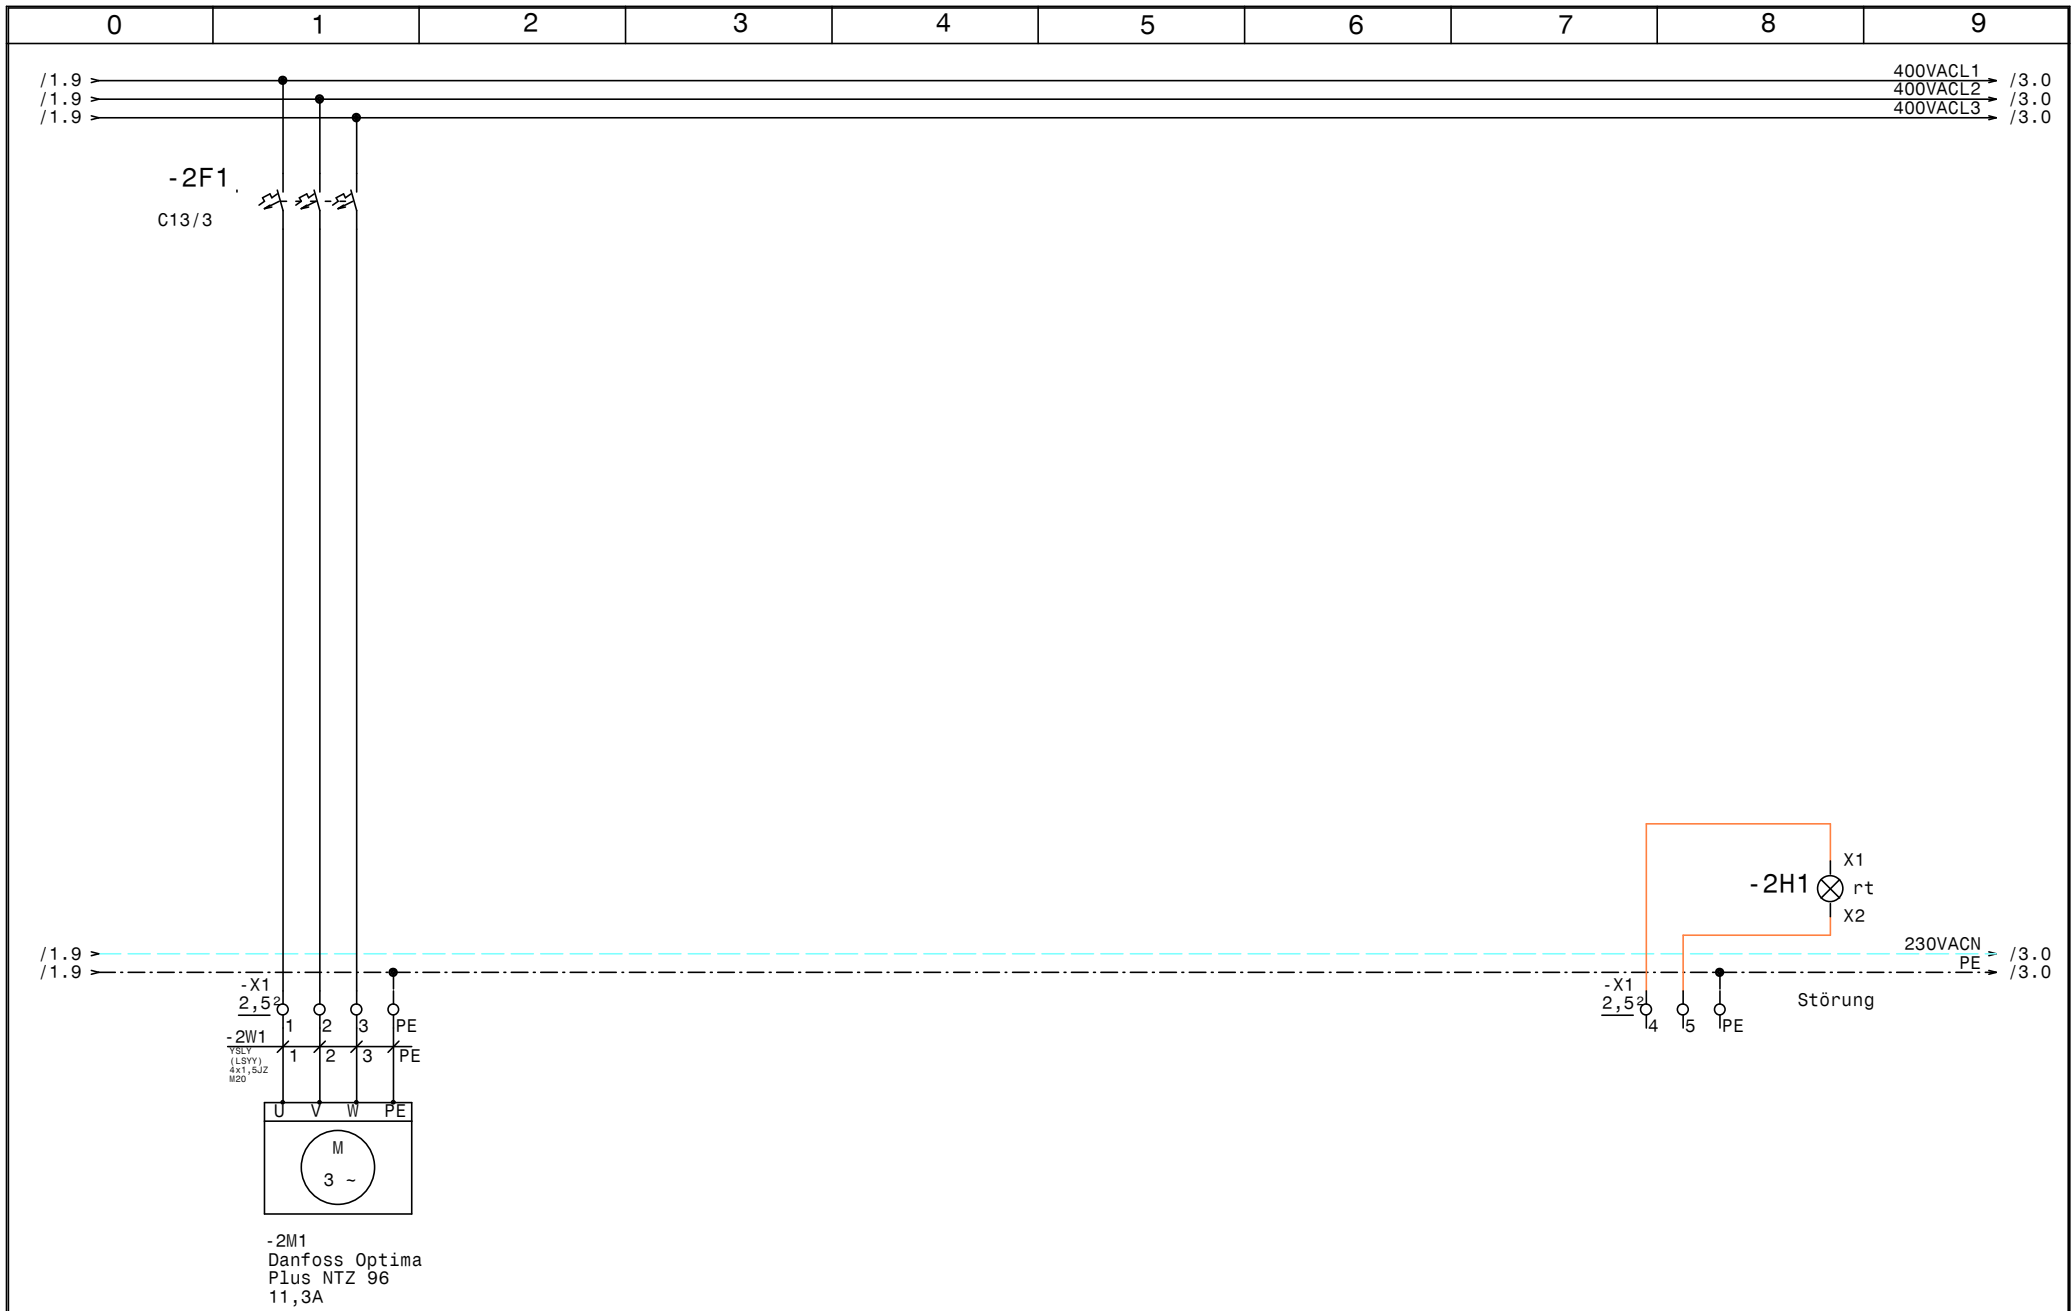


				Datum	13.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

COOLMÄRK
KÄLTETECHNIK

Frick Schaan
Danfoss Optima Plus MPZ 066

Zeichn.Nr.:
178/14
Blatt 2
von 3 Bl.

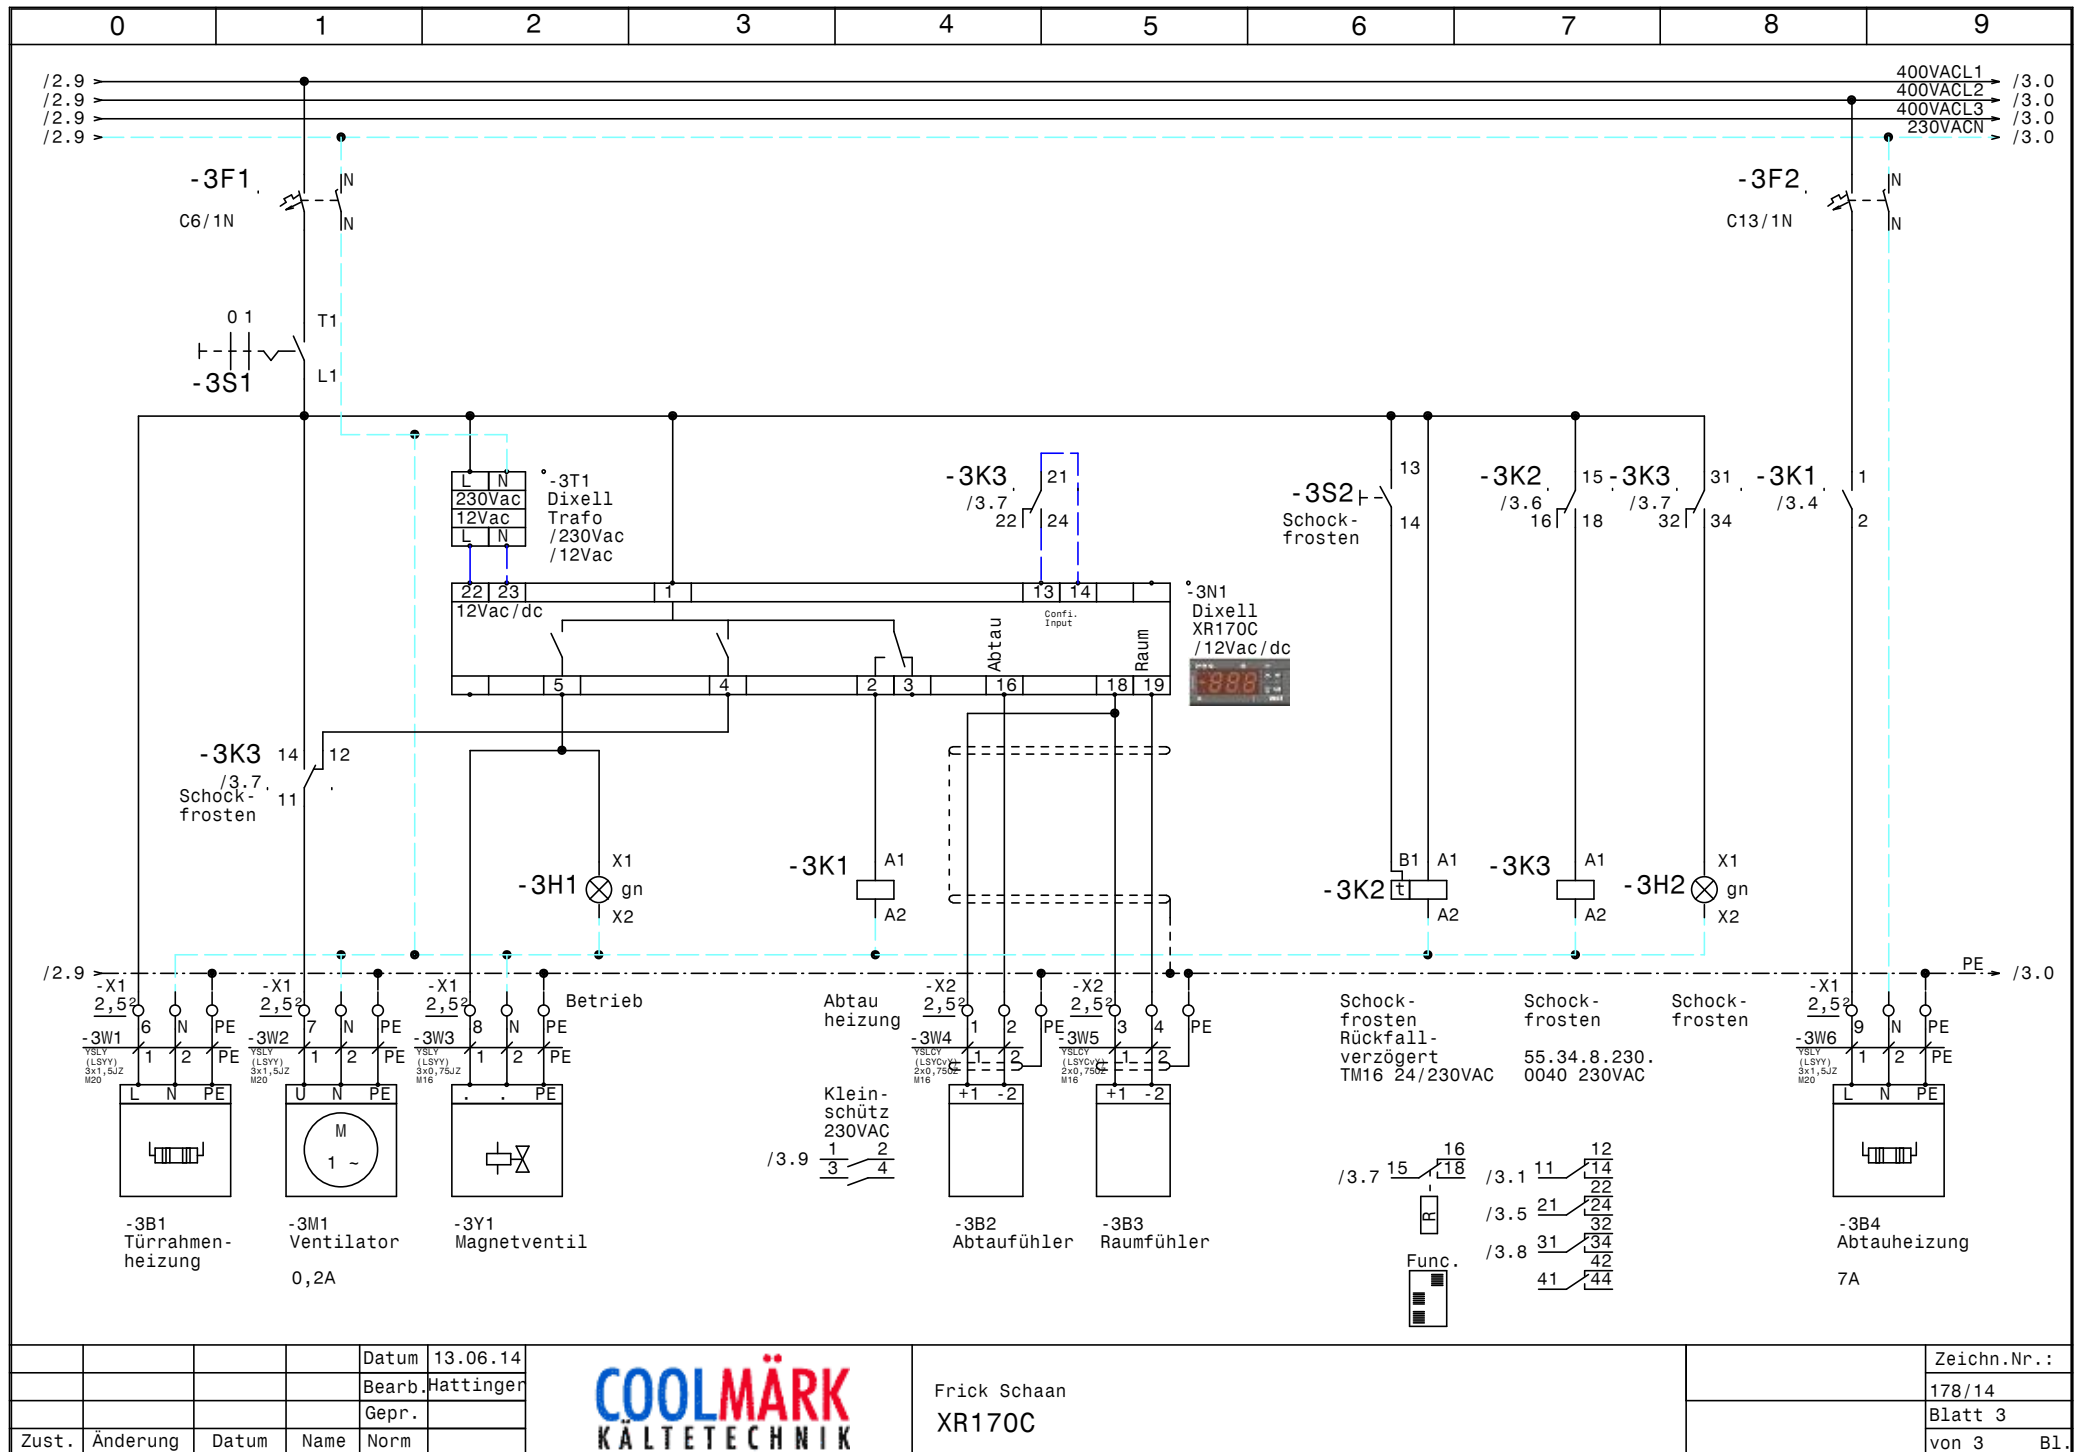

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Danfoss Optima Plus NTZ 96					
3	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenheizung					
4	-3M1				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator					
5	-3Y1				-3W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil					
6	-3B2				-3W4				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler					
7	-3B3				-3W5				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler					
8	-3B4				-3W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		C13/3				Sicherungsautomaten				-2F1									
1		C6/1N				Sicherungsautomaten				-3F1									
1		C13/1N				Sicherungsautomaten				-3F2									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H1									
2		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-3H2, -3H1									
1		BZ 326 437 /230VAC /2S				Kleinschutz für Wärmespeicher				-3K1									
1		TM16/R 24/230VAC				Multifunktion Zeitrelais				-3K2									
1		55.34.8.230.0040				Finder - Relais Type 55 4polig				-3K3									
1		94.04				Fassung für Finder Relais 4polig													
1		WS 4420 B=400 H=400 T=200				Wandschrank IP 55				-0N1									
1						Dixell XR170C /12Vac/dc				-3N1									
1		LTS32 EHN4 A3				Hauptschalter				-1Q1									
1		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-3S1									
1						SSchließer1pol.				-3S2									
1						Dixell Trafo /230Vac /12Vac				-3T1									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
4		M20				Kabelverschraubung				-2W1, -3W1, -3W2, -3W6									
3		M16				Kabelverschraubung				-3W3, -3W5, -3W4									
8		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X1, -X2									
13		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X1, -X2									
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 4 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 4 grau				Klemme L				-X1									
4		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									