


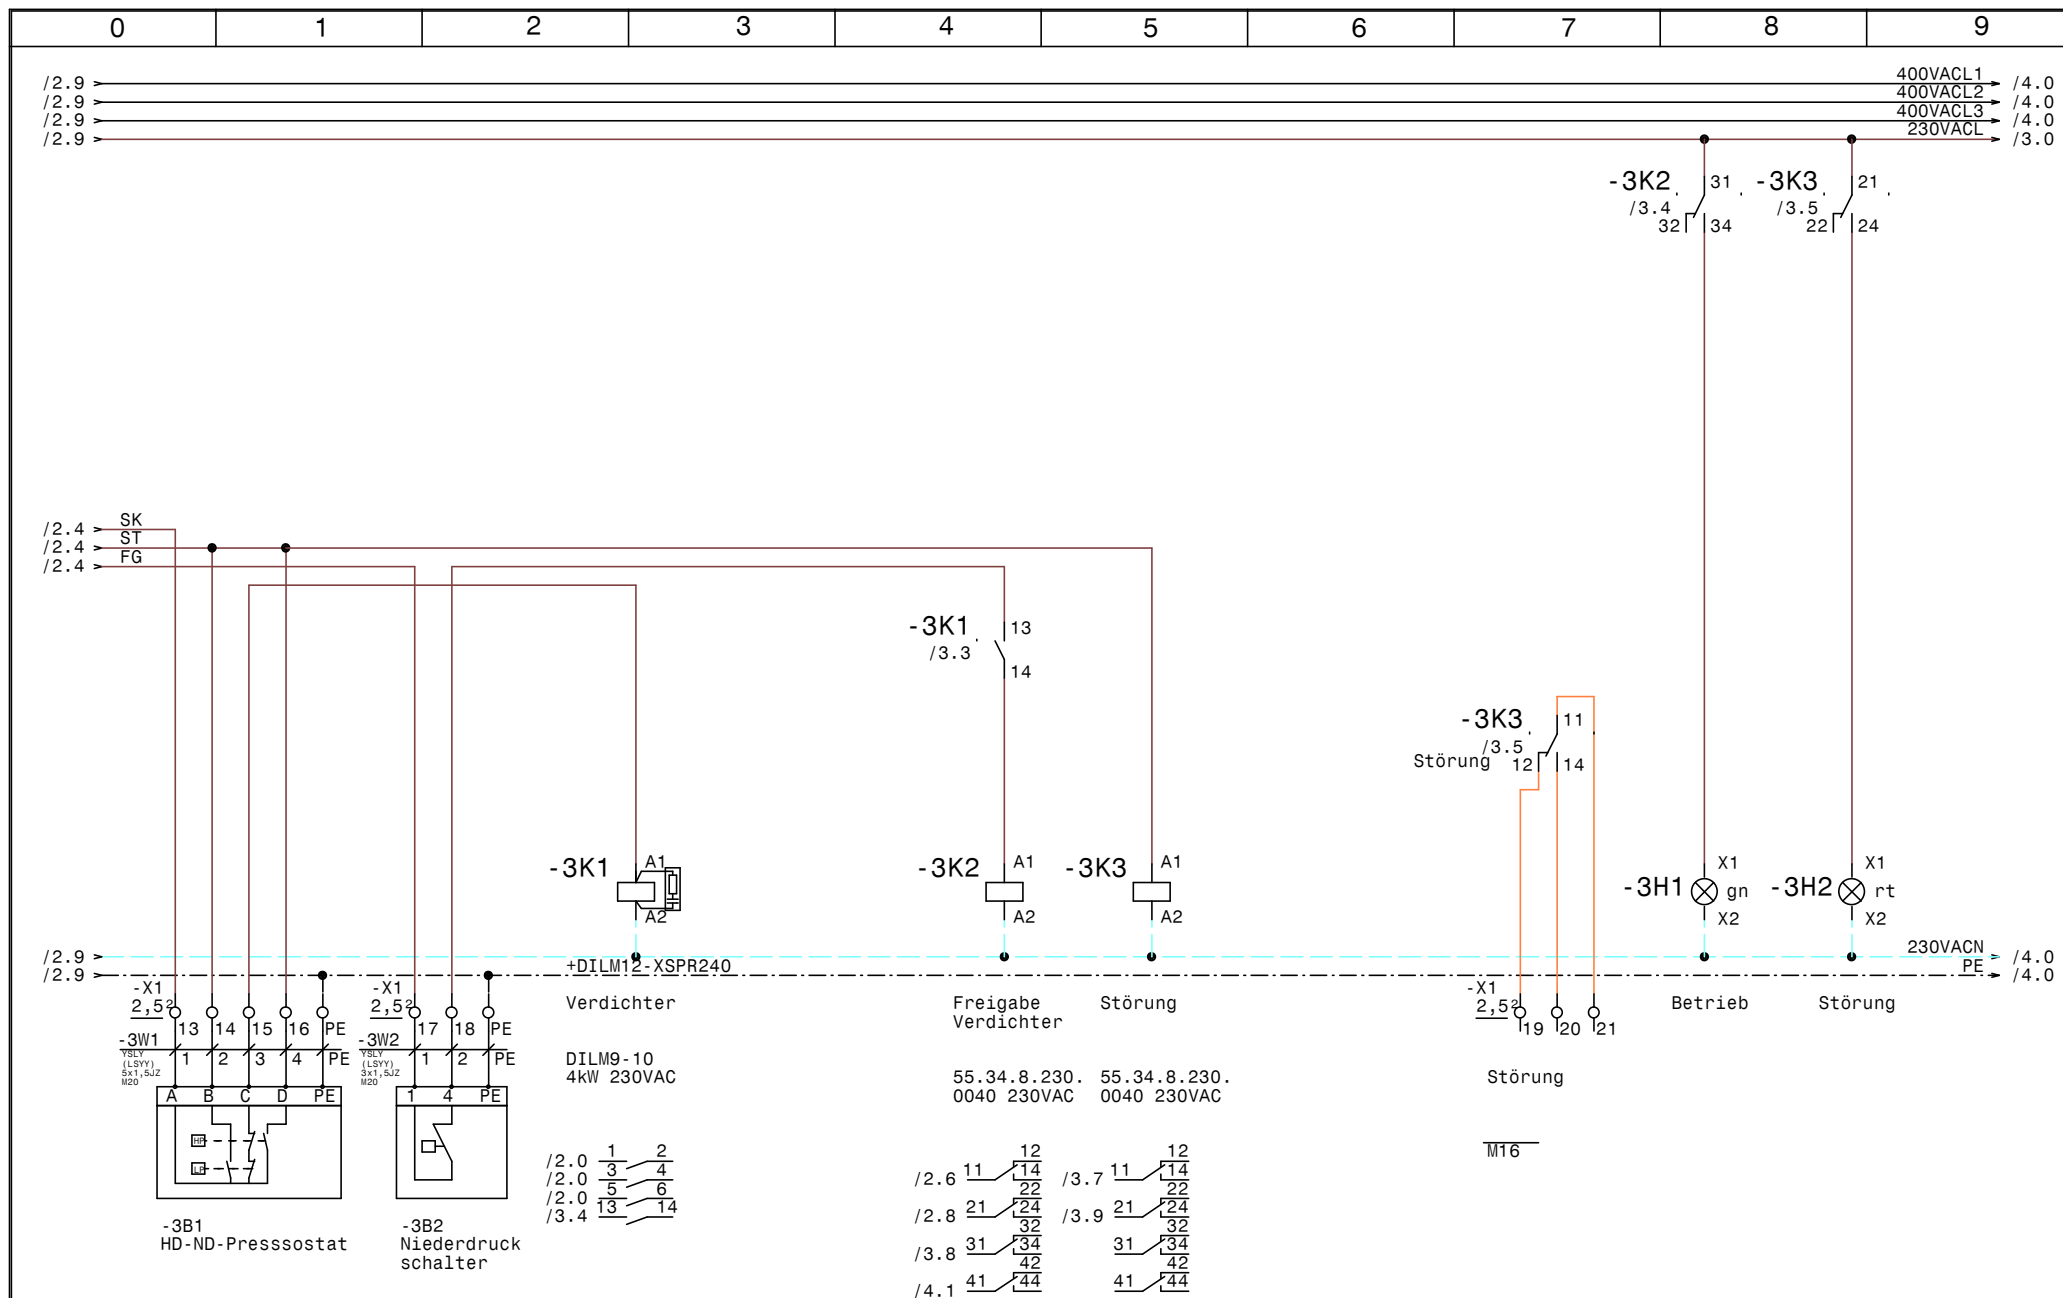


				Datum	16.06.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

COOLMÄRK
KÄLTETECHNIK

Vorarlbergmilch Feldkirch
Steuerung Kühlung

Zeichn.Nr.:
187/14
Blatt 3
von 4 Bl.

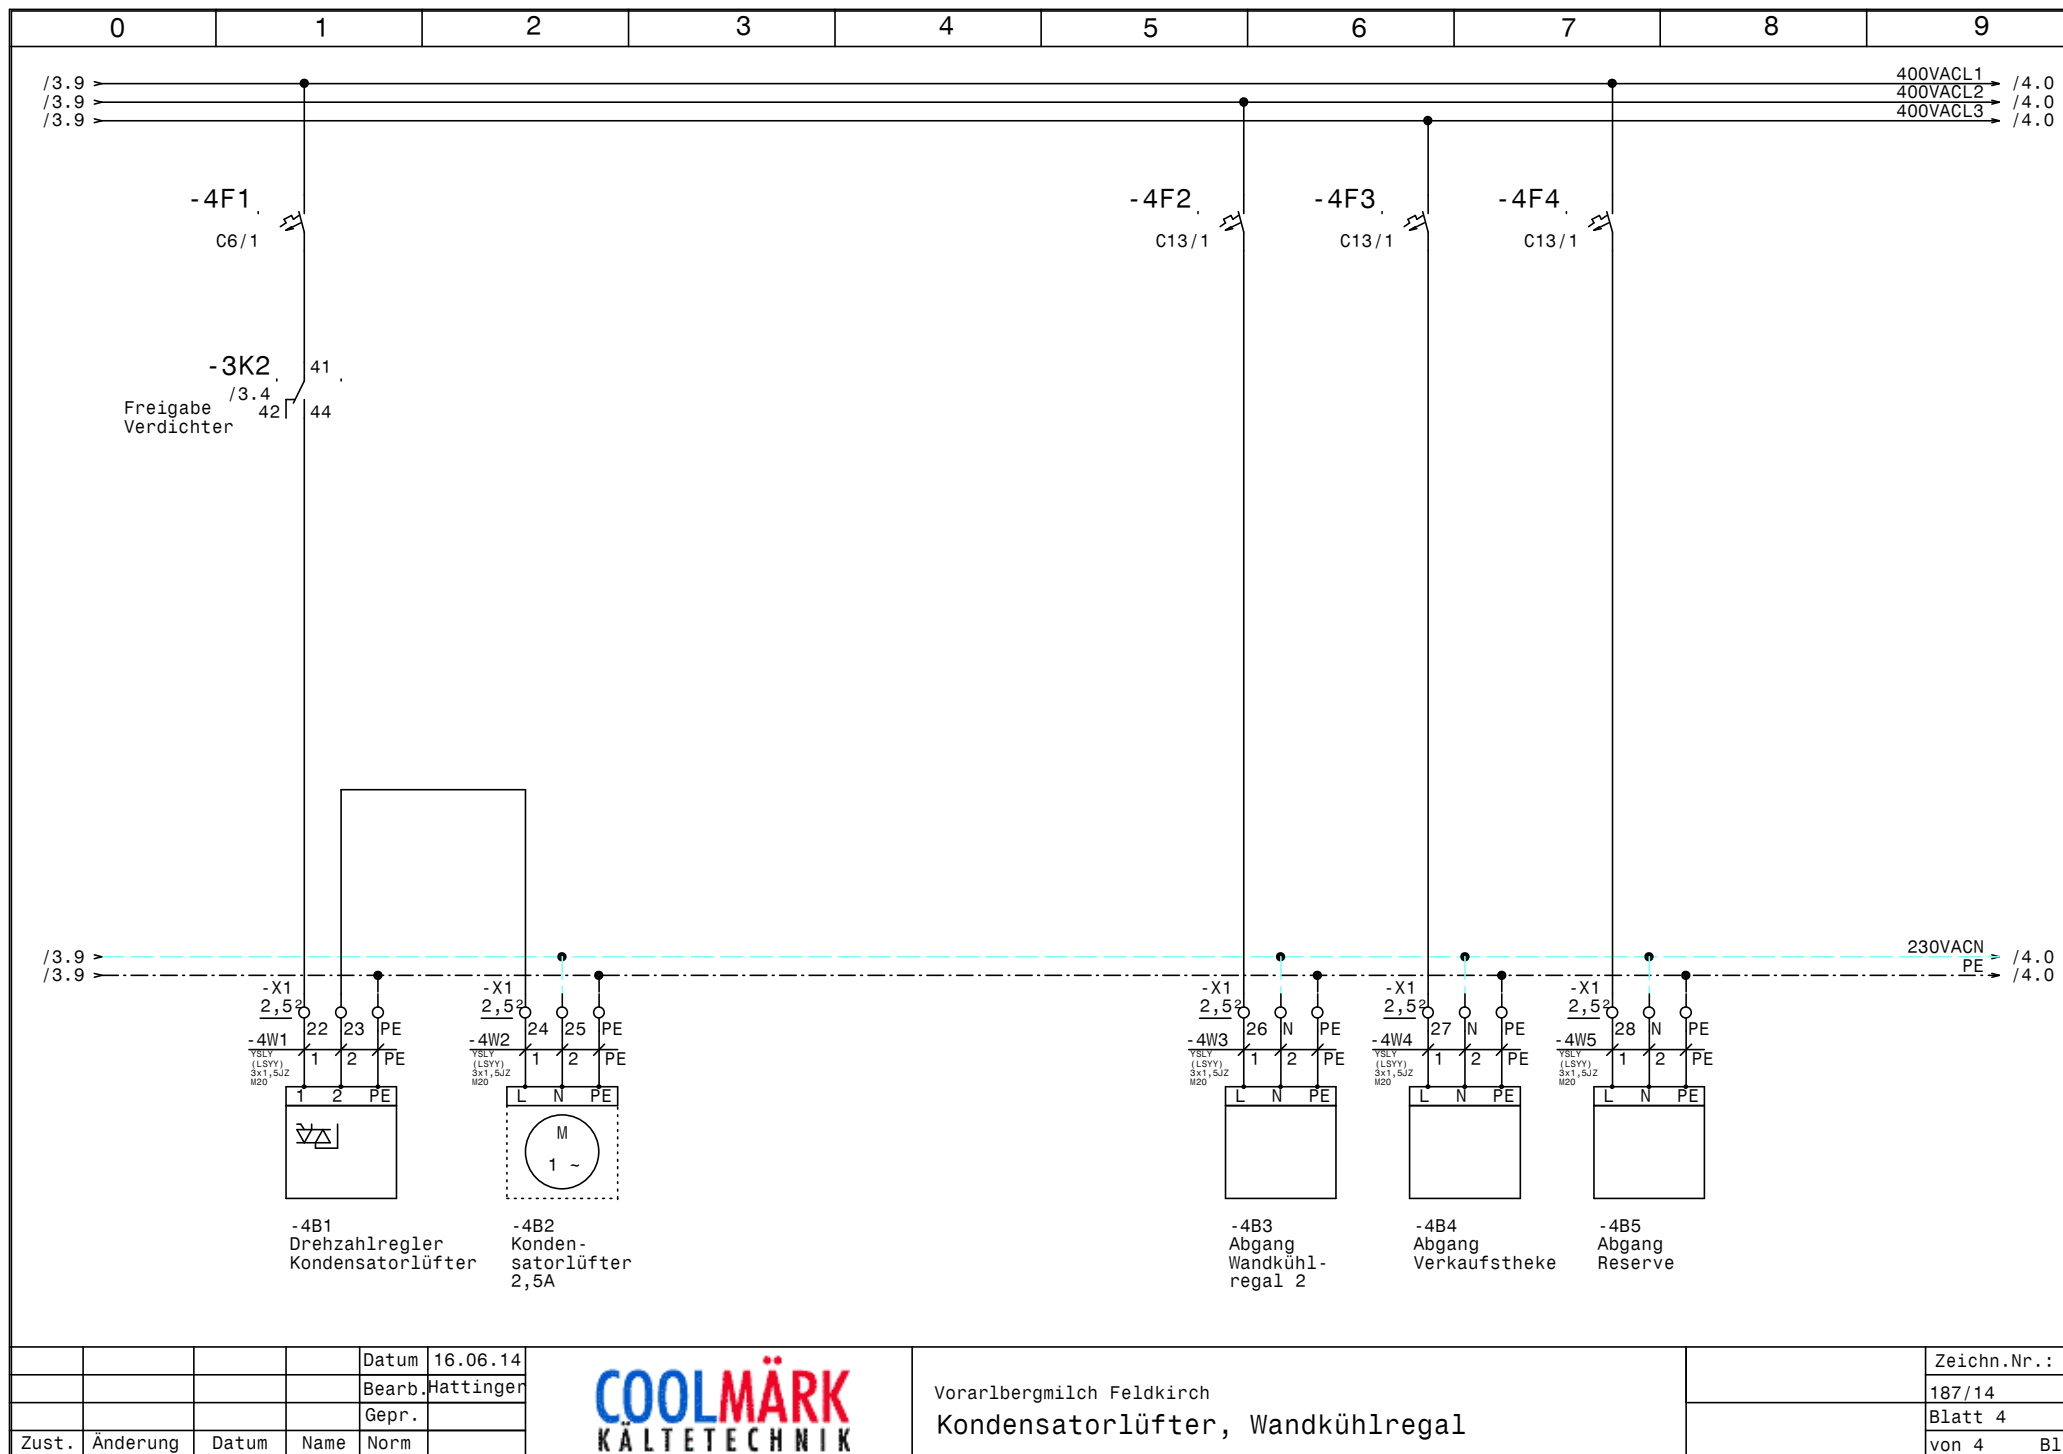

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
3		C6/1				Sicherungsautomaten				-1F1, -2F2, -4F1									
1		PKZMO-6,3				Motorschutzschalter				-2F1									
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
3		C13/1				Sicherungsautomaten				-4F4, -4F3, -4F2									
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-3H1									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-3H2									
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz				-3K1									
2		55.34.8.230.0040				Finder - Relais Type 55 4polig				-3K2, -3K3									
2		94.04				Fassung für Finder Relais 4polig													
1		WS 4620 B=400 H=600 T=200				Wandschrank IP 55				-ON1									
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-3N1									
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
1		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-2S1									
1		M16				Kabelverschraubung				-3V1									
12		M20				Kabelverschraubung				-2W3, -2W1, -2W2, -2W4, -3W1, -3W2									
										-4W5, -4W1, -4W2, -4W3, -4W4, -1W1									
11		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
4		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
31		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1									
										</									