




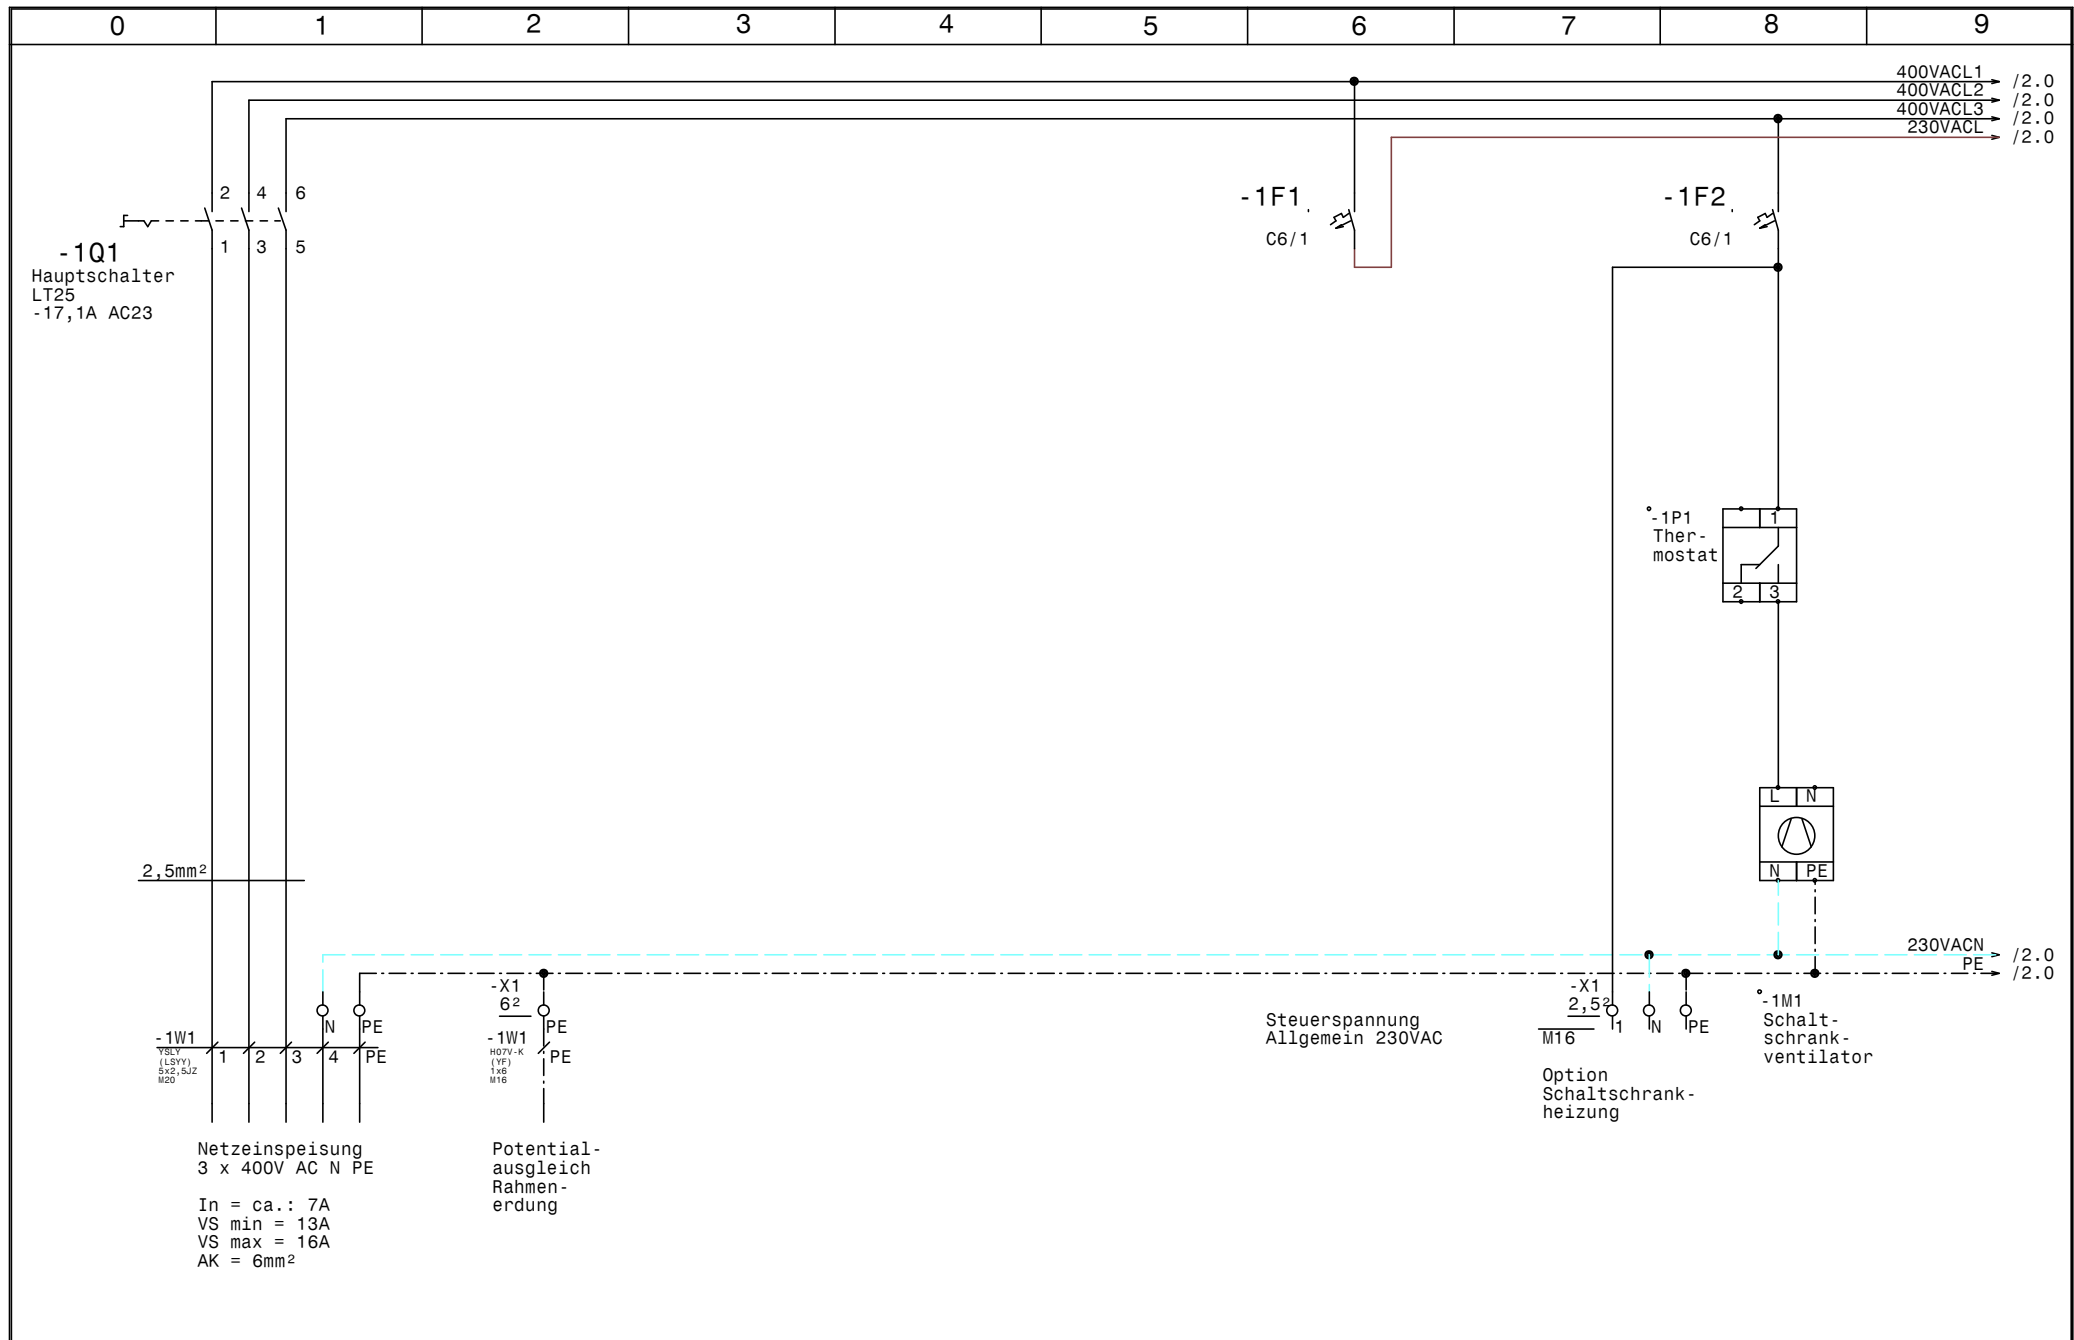

				Datum	01.08.14		HGX12-P-110-4 mit FPE2.2FMV-EMC-15 400V Barenhof Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				266/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.

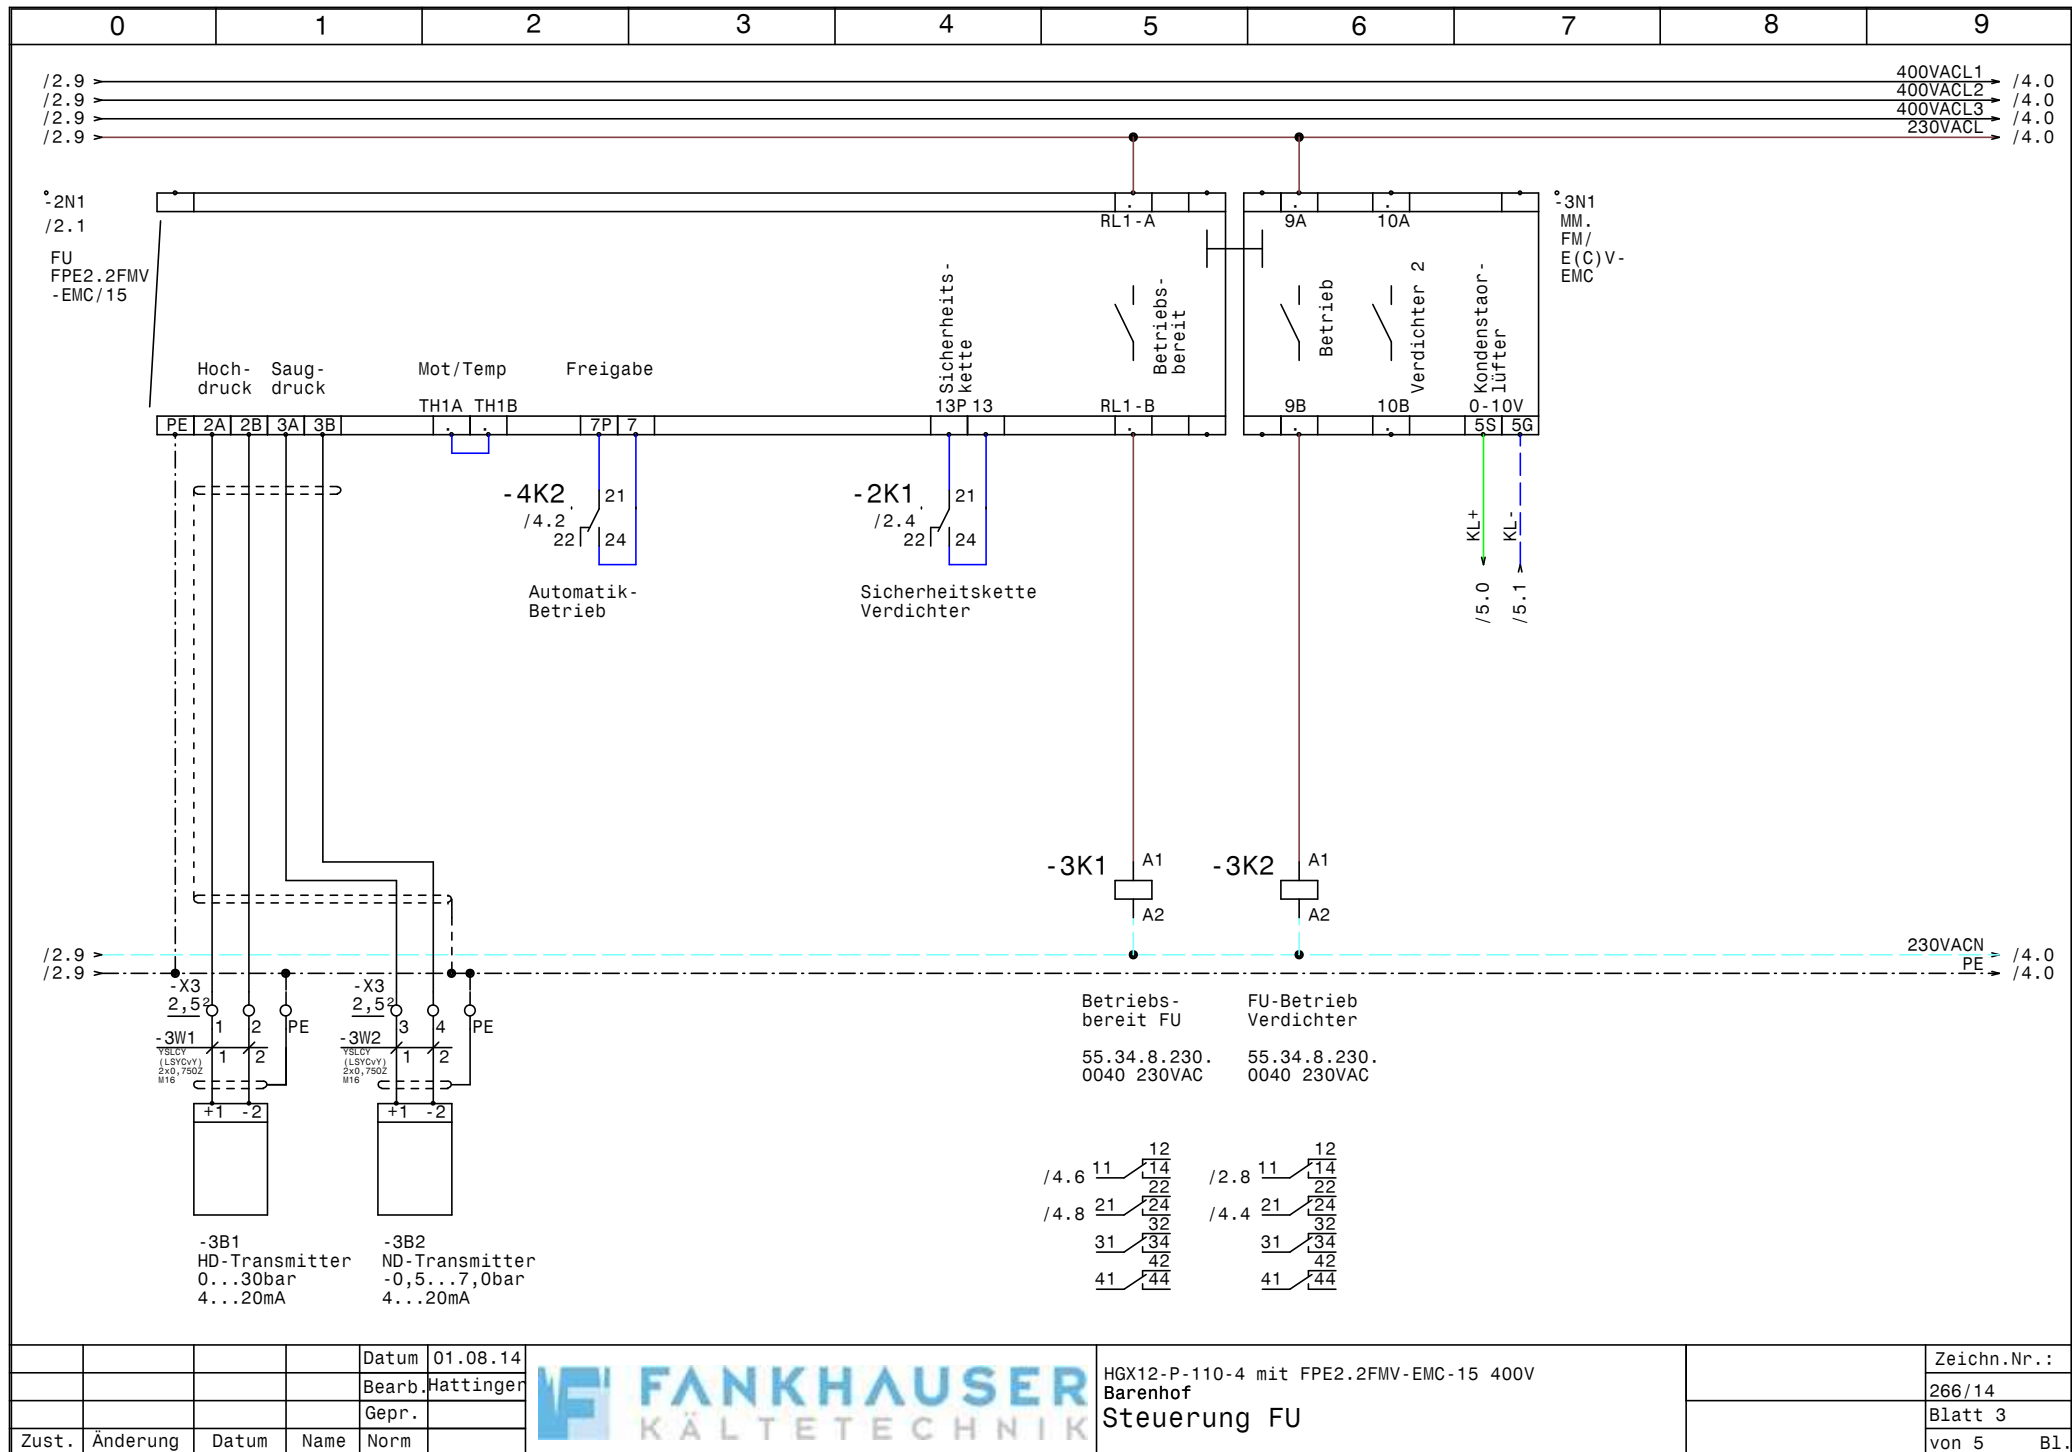

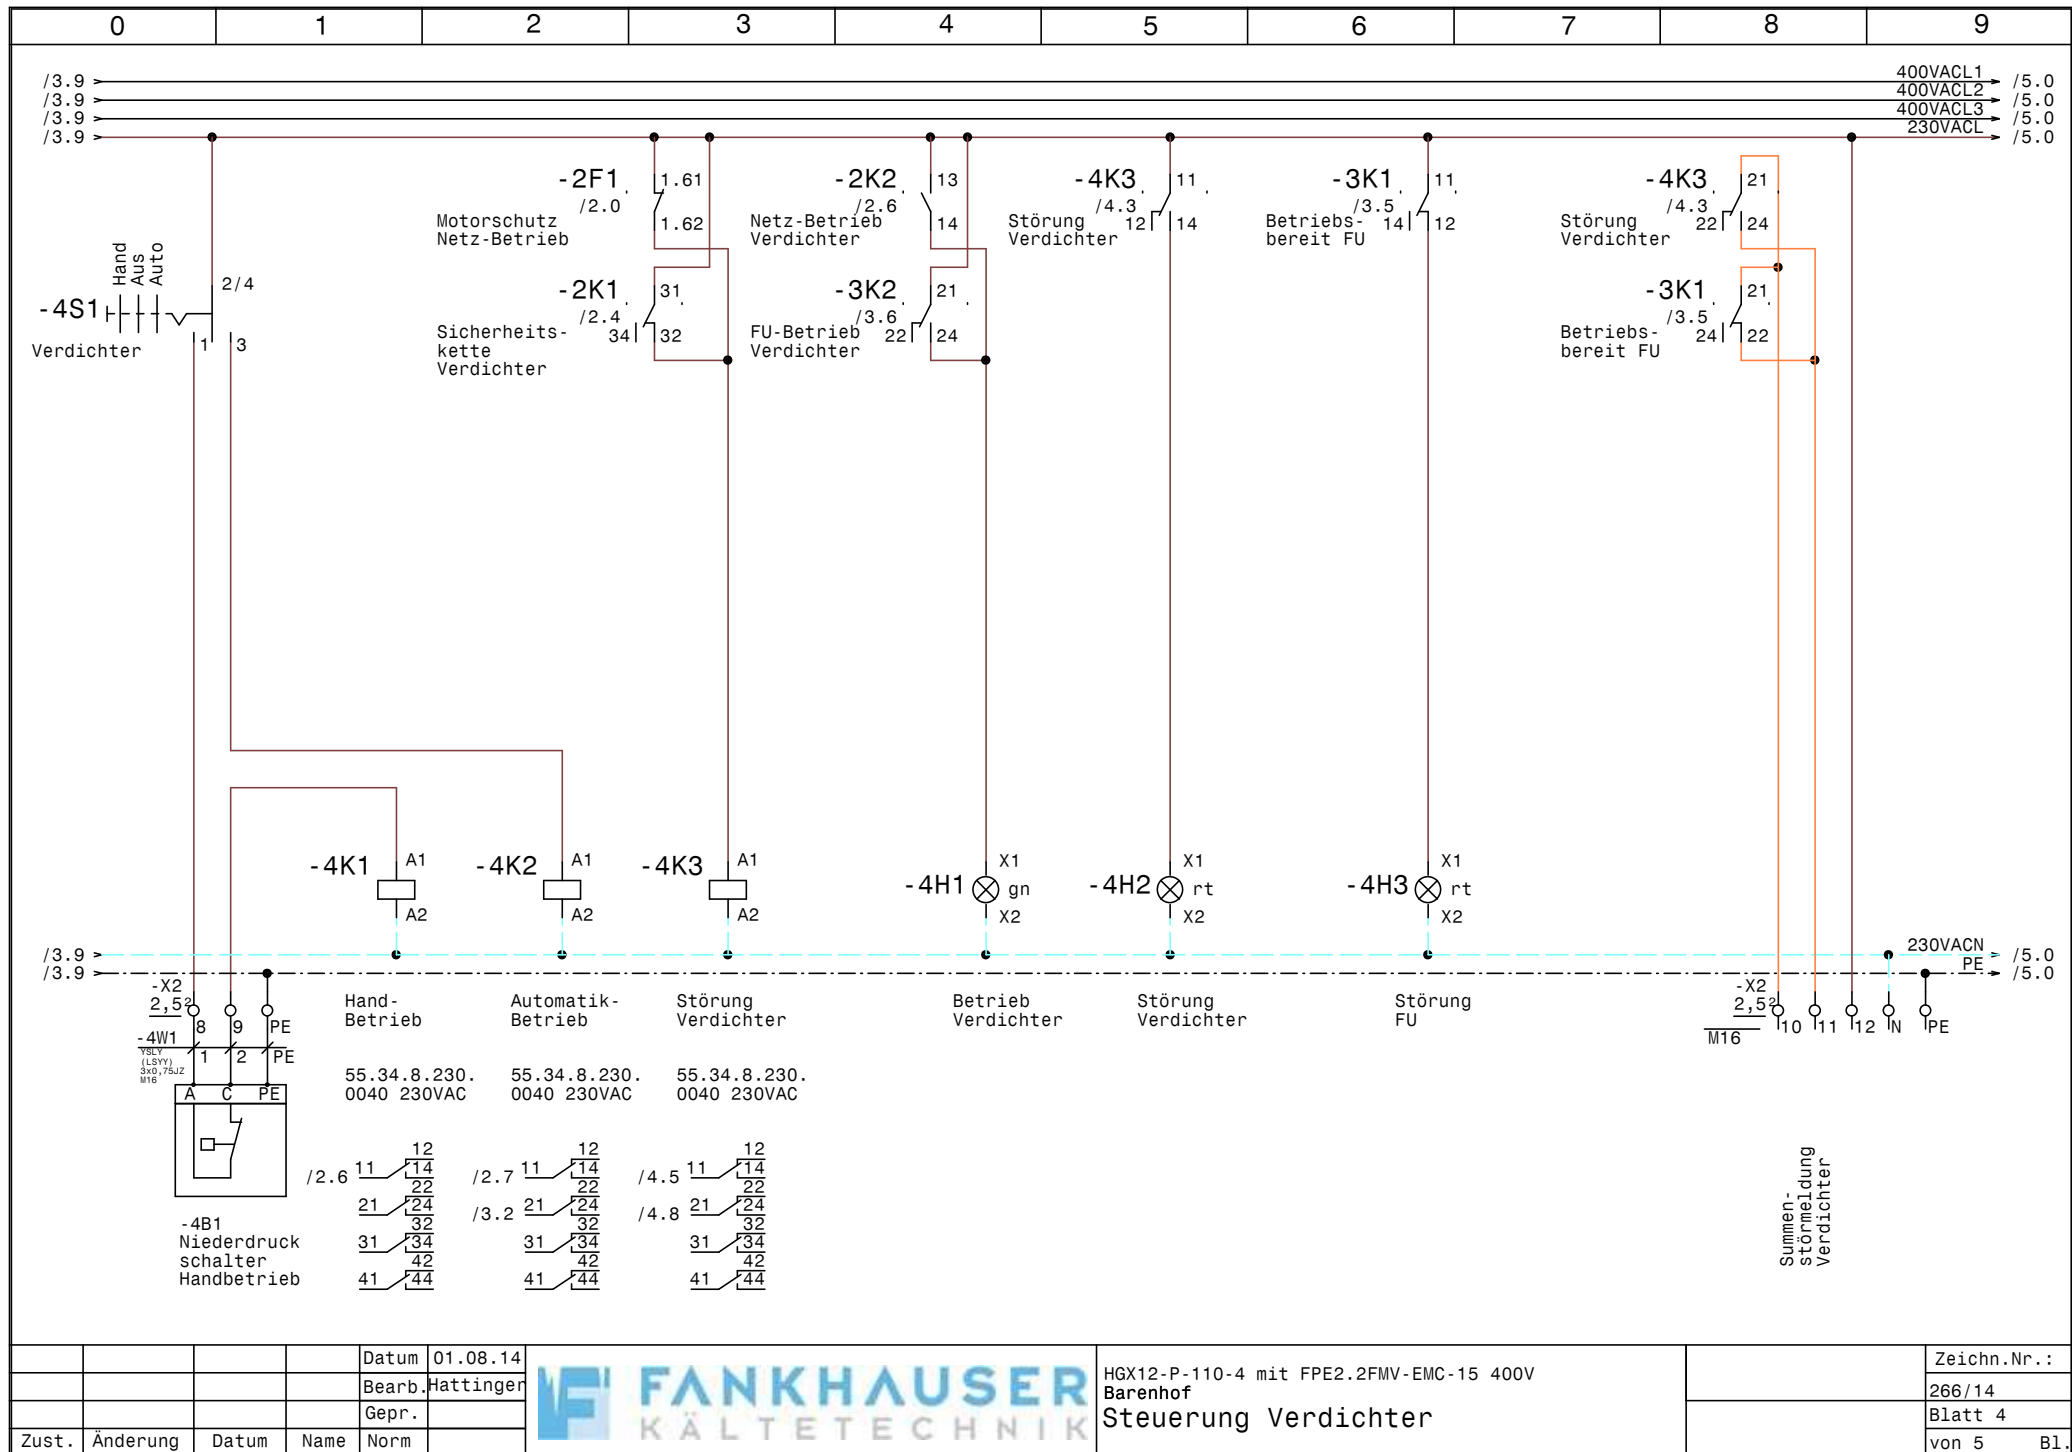


			Datum	01.08.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



HGX12-P-110-4 mit FPE2.2FMV-EMC-15 400V
Barenhof
Steuerung Verdichter

	Zeichn.Nr.:
	266/14
	Blatt 4
	von 5 Bl.

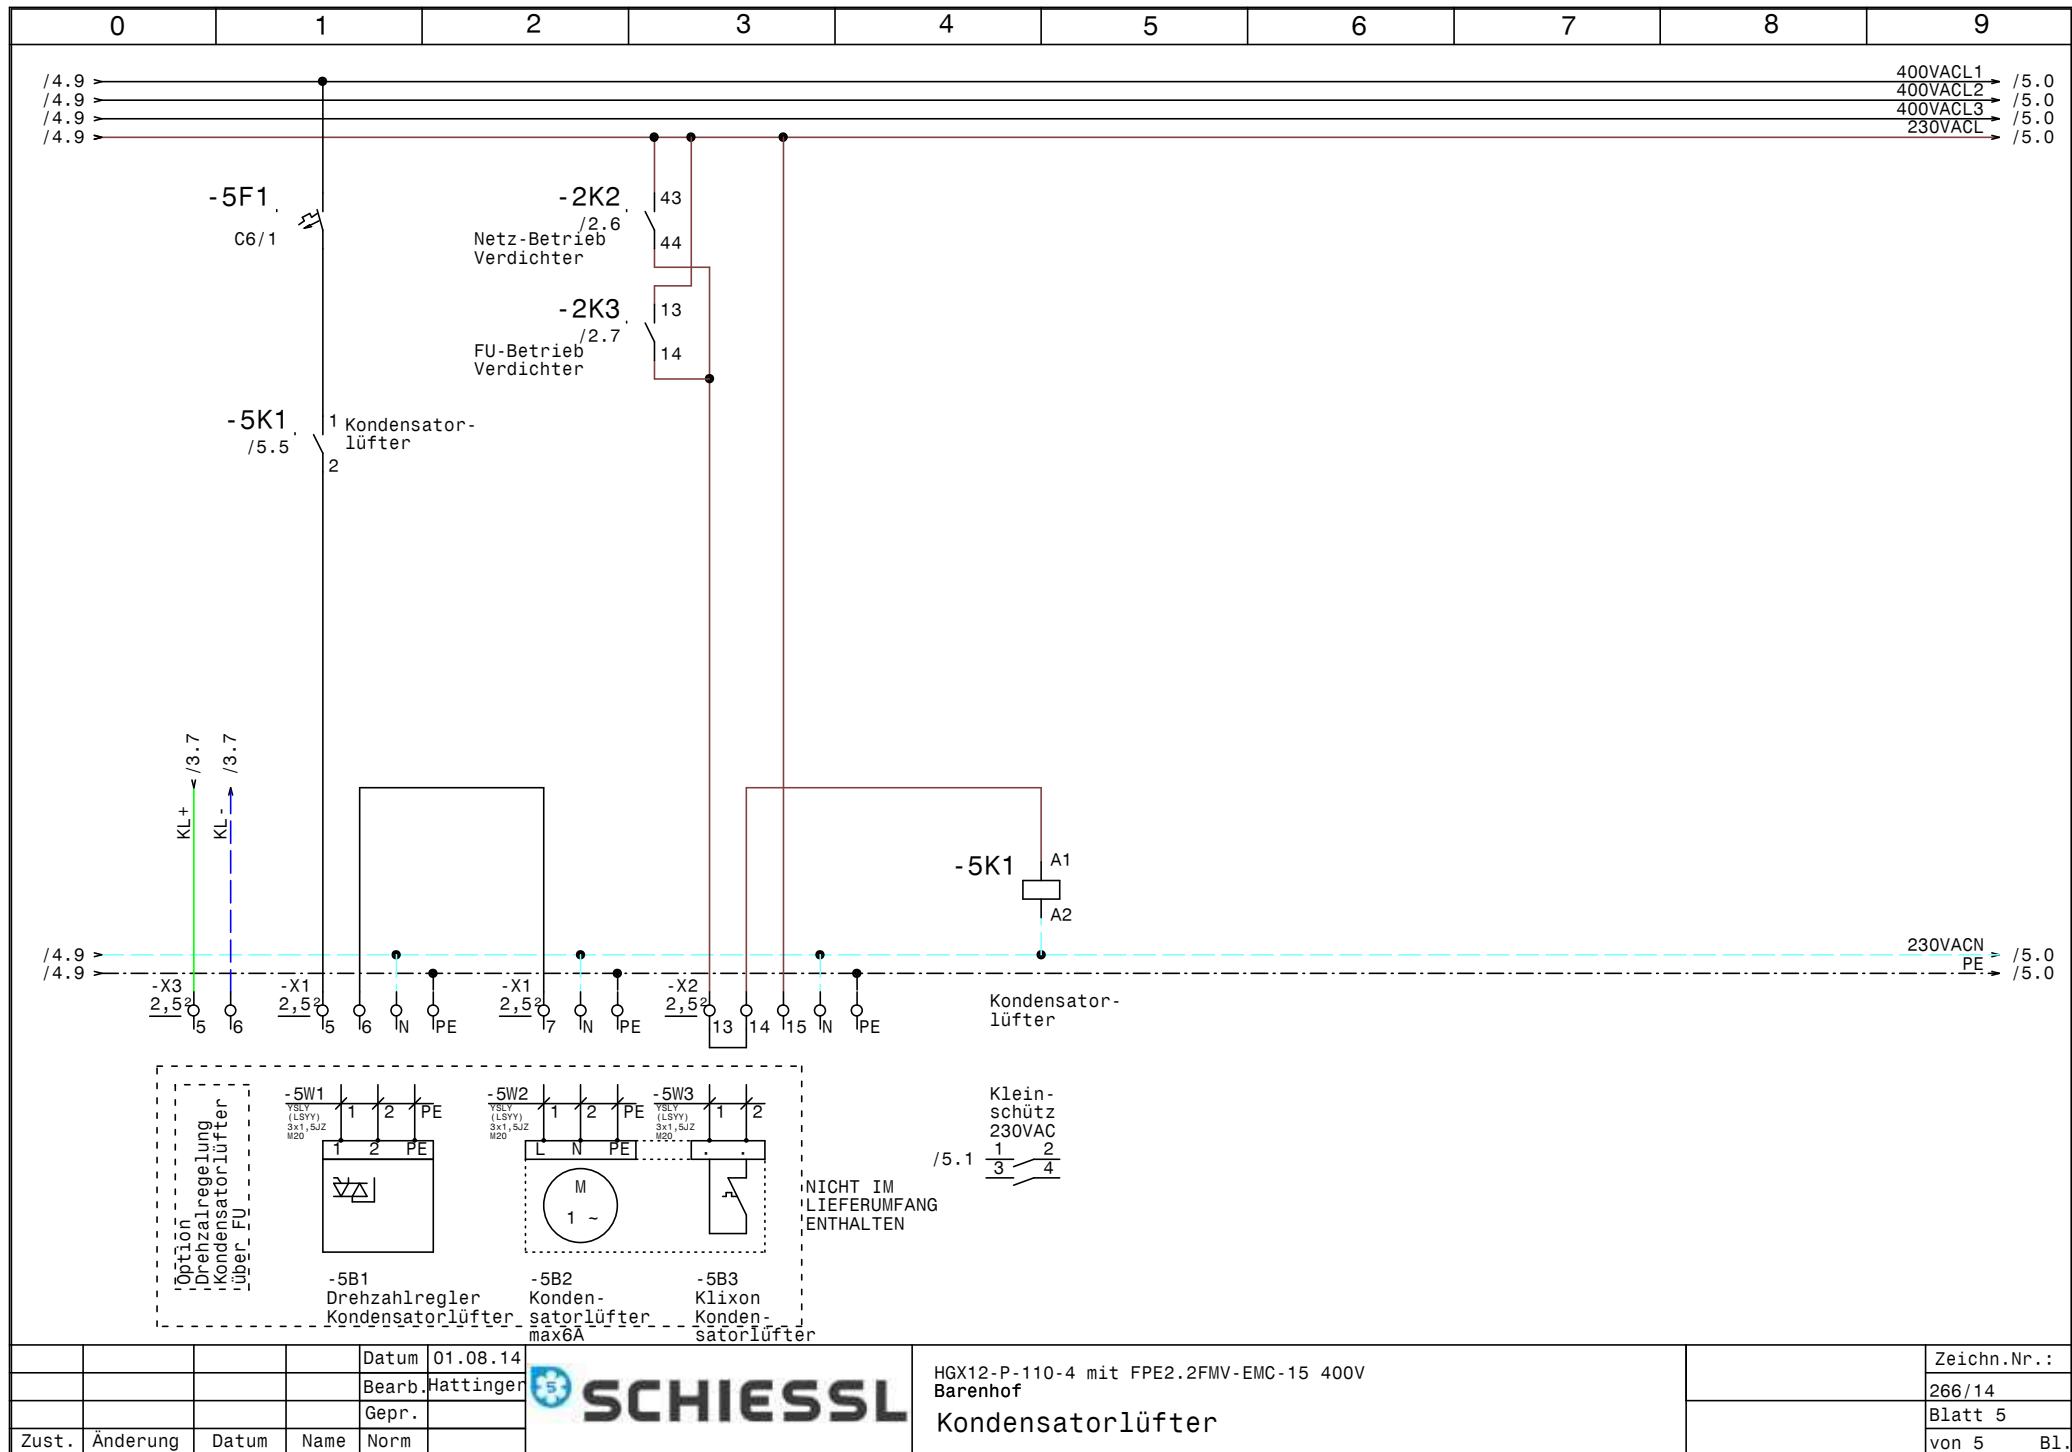

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

Datum	01.08.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	

SCHIESSL

HGX12-P-110-4 mit FPE2.2FMV-EMC-15 400V
Barenhof

Kondensatorlüfter

Zeichn.Nr.:	
266/14	
Blatt 5	
von 5	Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-1We2				-1W1				H07V-K (YF) 1x6 M16				1		Potentialausgleich Rahmenerdung					
3	-2M1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter					
4	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Verdichter					
5	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		HD-ND-Presssostat					
6	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung					
7	-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölabscheiderheizung					
8	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		HD-Transmitter					
9	-3B2				-3W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		ND-Transmitter					
10	-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Handbetrieb					
11	-5B1				-5W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter					
12	-5B2				-5W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kondensatorlüfter					
13	-5B3				-5W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Klixon Kondensatorlüfter					
													</							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-2F2			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-5F1, -1F1, -1F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -4H2			
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-4K3, -3K1, -3K2, -4K2, -4K1, -2K1			
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-ON1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT25 -17,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
5	M20			Kabelverschraubung		-1W1, -2W1, -5W1, -5W2, -5W3			
10	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -1V1, -4V1, -4W1, -2W3, -2W4			
						-2W2, -2W5, -3W1, -3W2			
1				Linientrenner senkrecht		-1We2			
13	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X3			
8	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X2			
28	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X3			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
				Datum	01.08.14	HGX12-P-110-4 mit FPE2.2FMV-EMC-15 400V Barenhof Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				266/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.