

Anlage:

Kühlung

Propstei St. Gerold

Firma:

Dorfinstallateur

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

800x800x300
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

schwarz
hellblau
gelb/grün

braun/hellblau
rot/rot-weiß
blau/blau-weiß
blau/blau-weiß
blau-weiß
grün
orange
orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß

002 Verdichter TK

003 Kühlstellen

Datum

16.04.15

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Kühlung

Propstei St. Gerold

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

112/15

Blatt 0

von 6

B1.

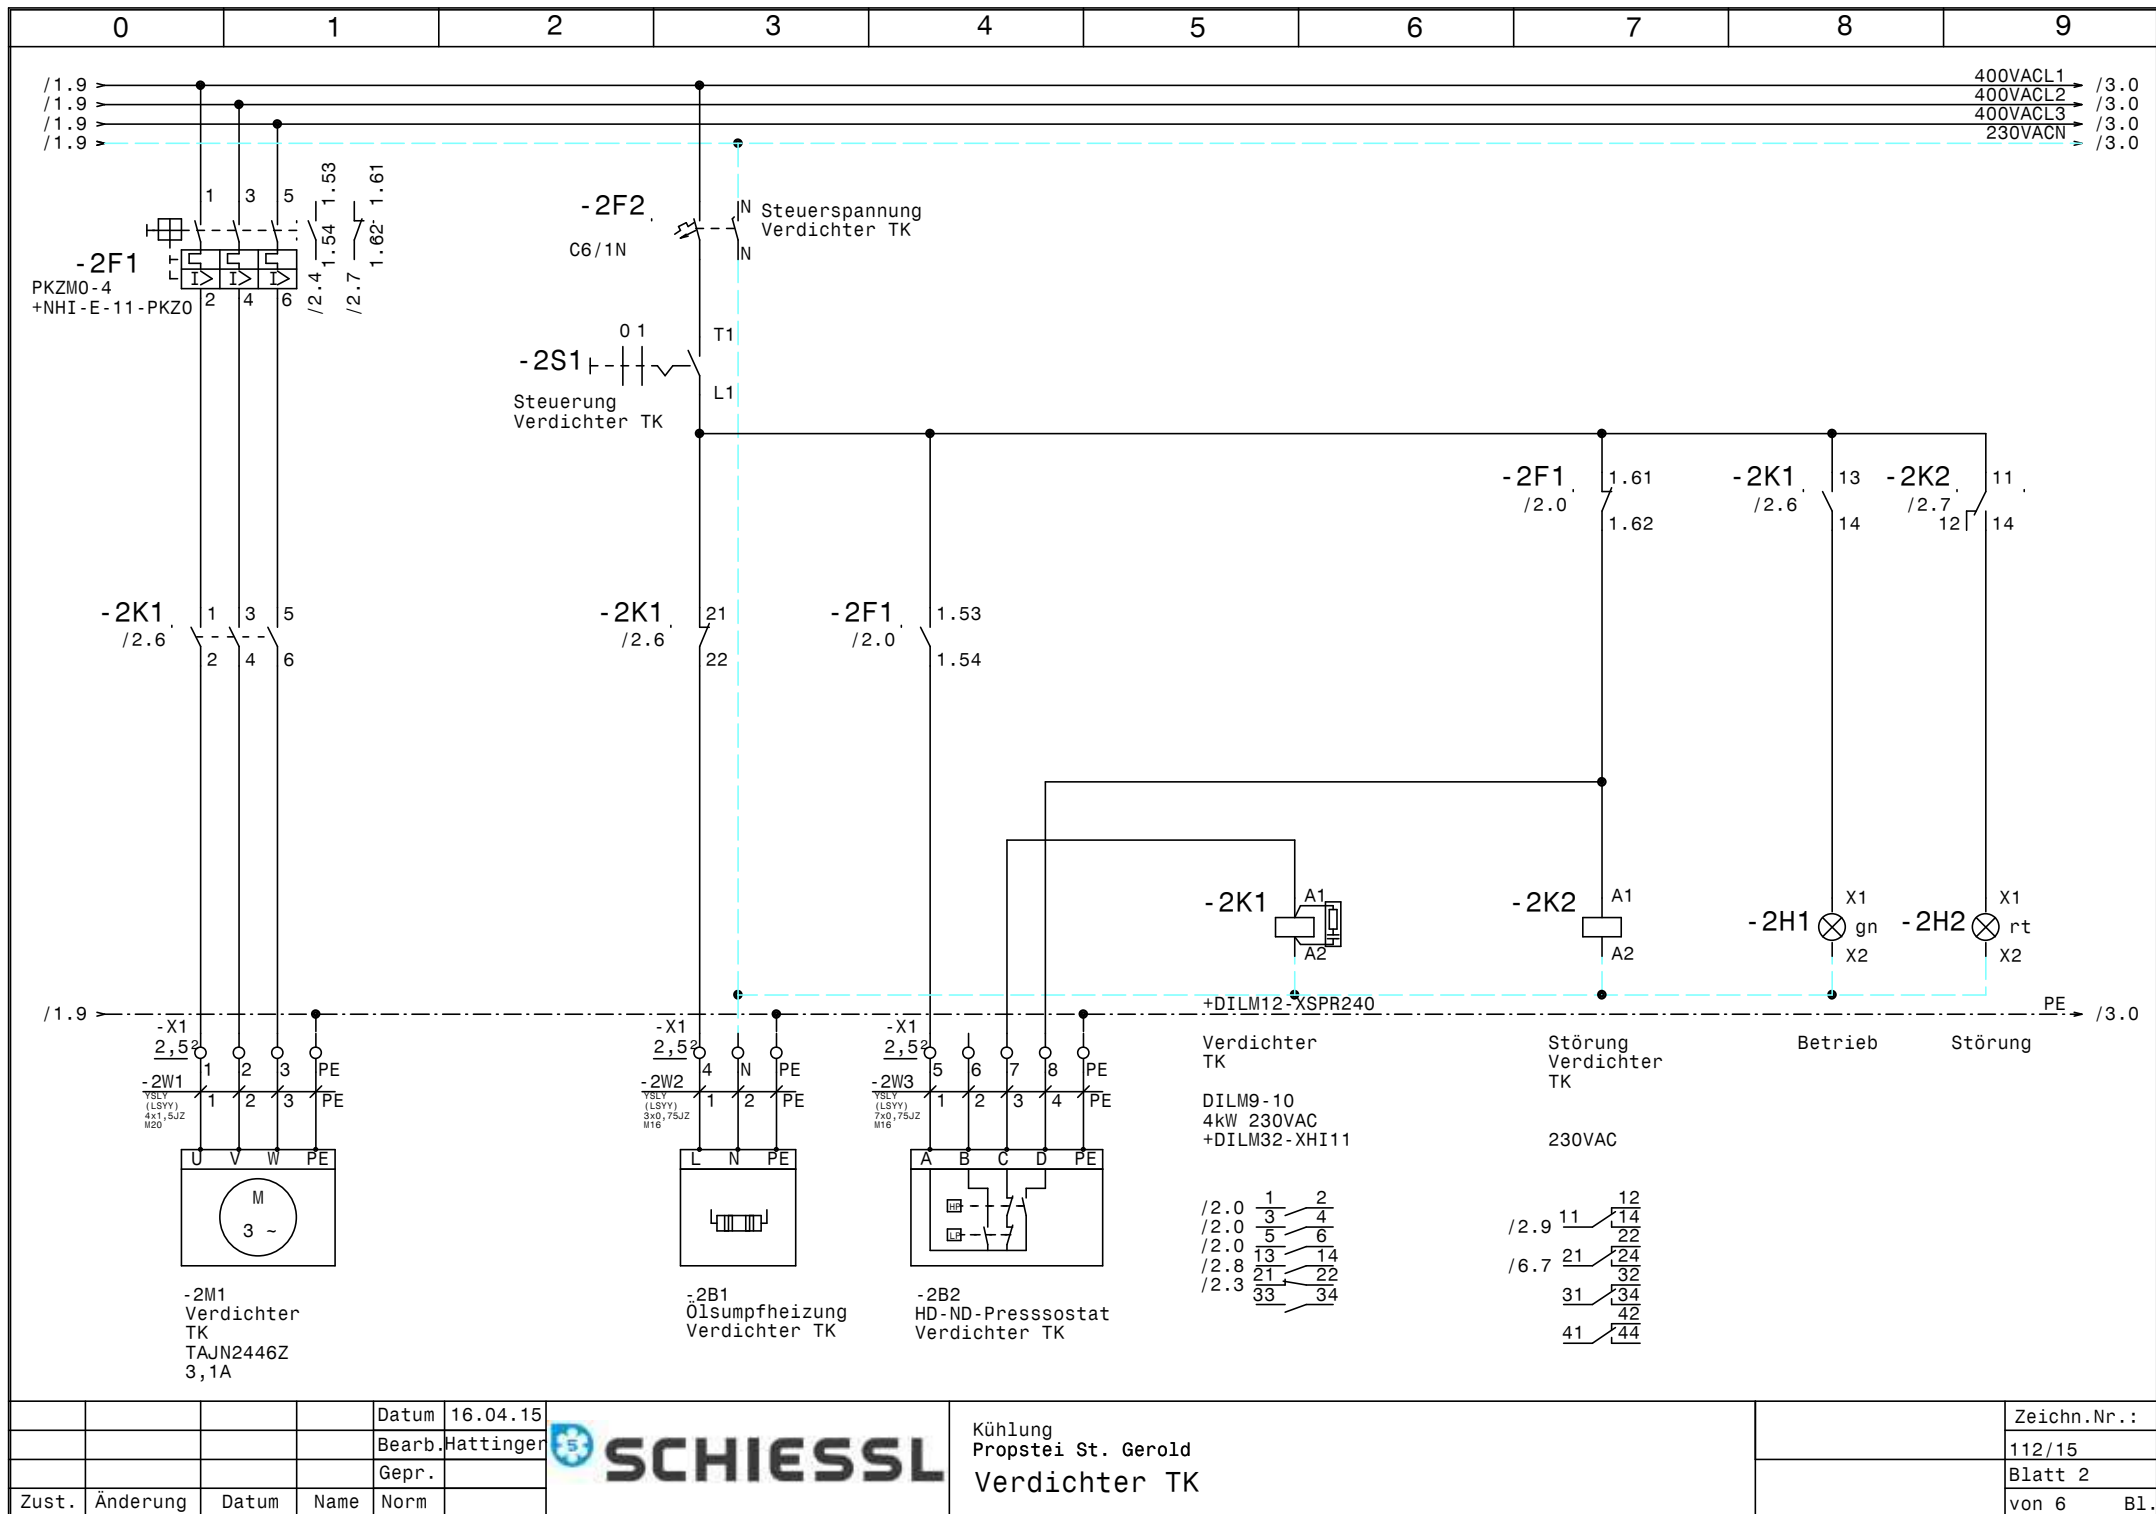


				Datum	16.04.15
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	





Kühlung Propstei St. Gerold Verdichter TK	Zeichn.Nr. : 112/15 Blatt 2 von 6 B1.
---	--



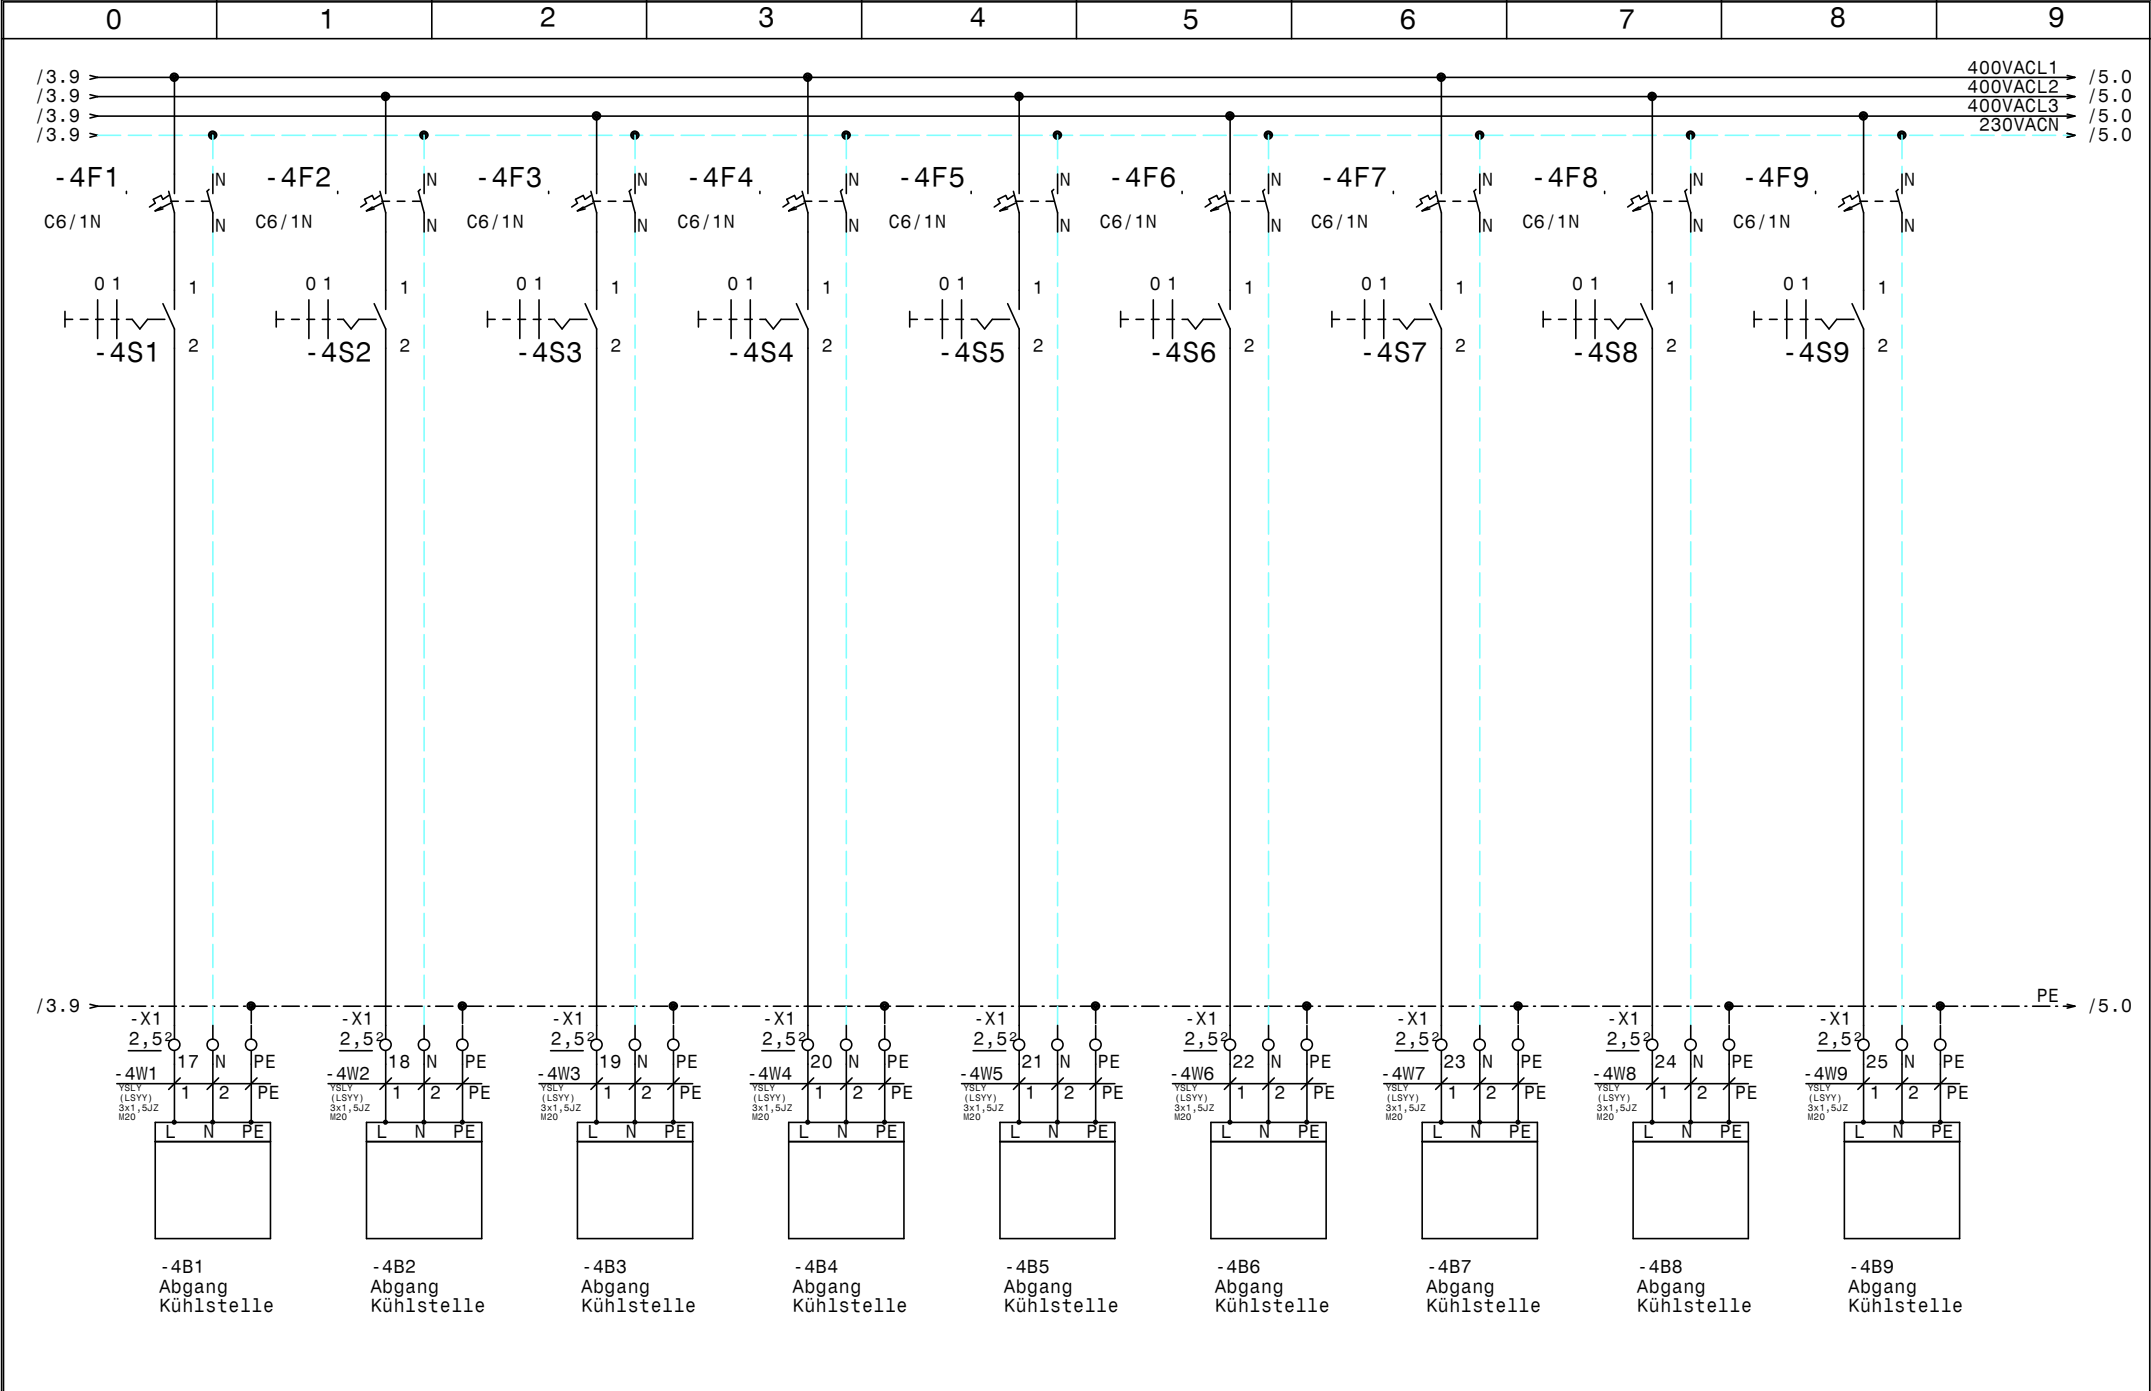

				Datum	16.04.15	Kühlung Propstei St. Gerold Kühlstellen		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger			112/15
				Gepr.				Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6 Bl.

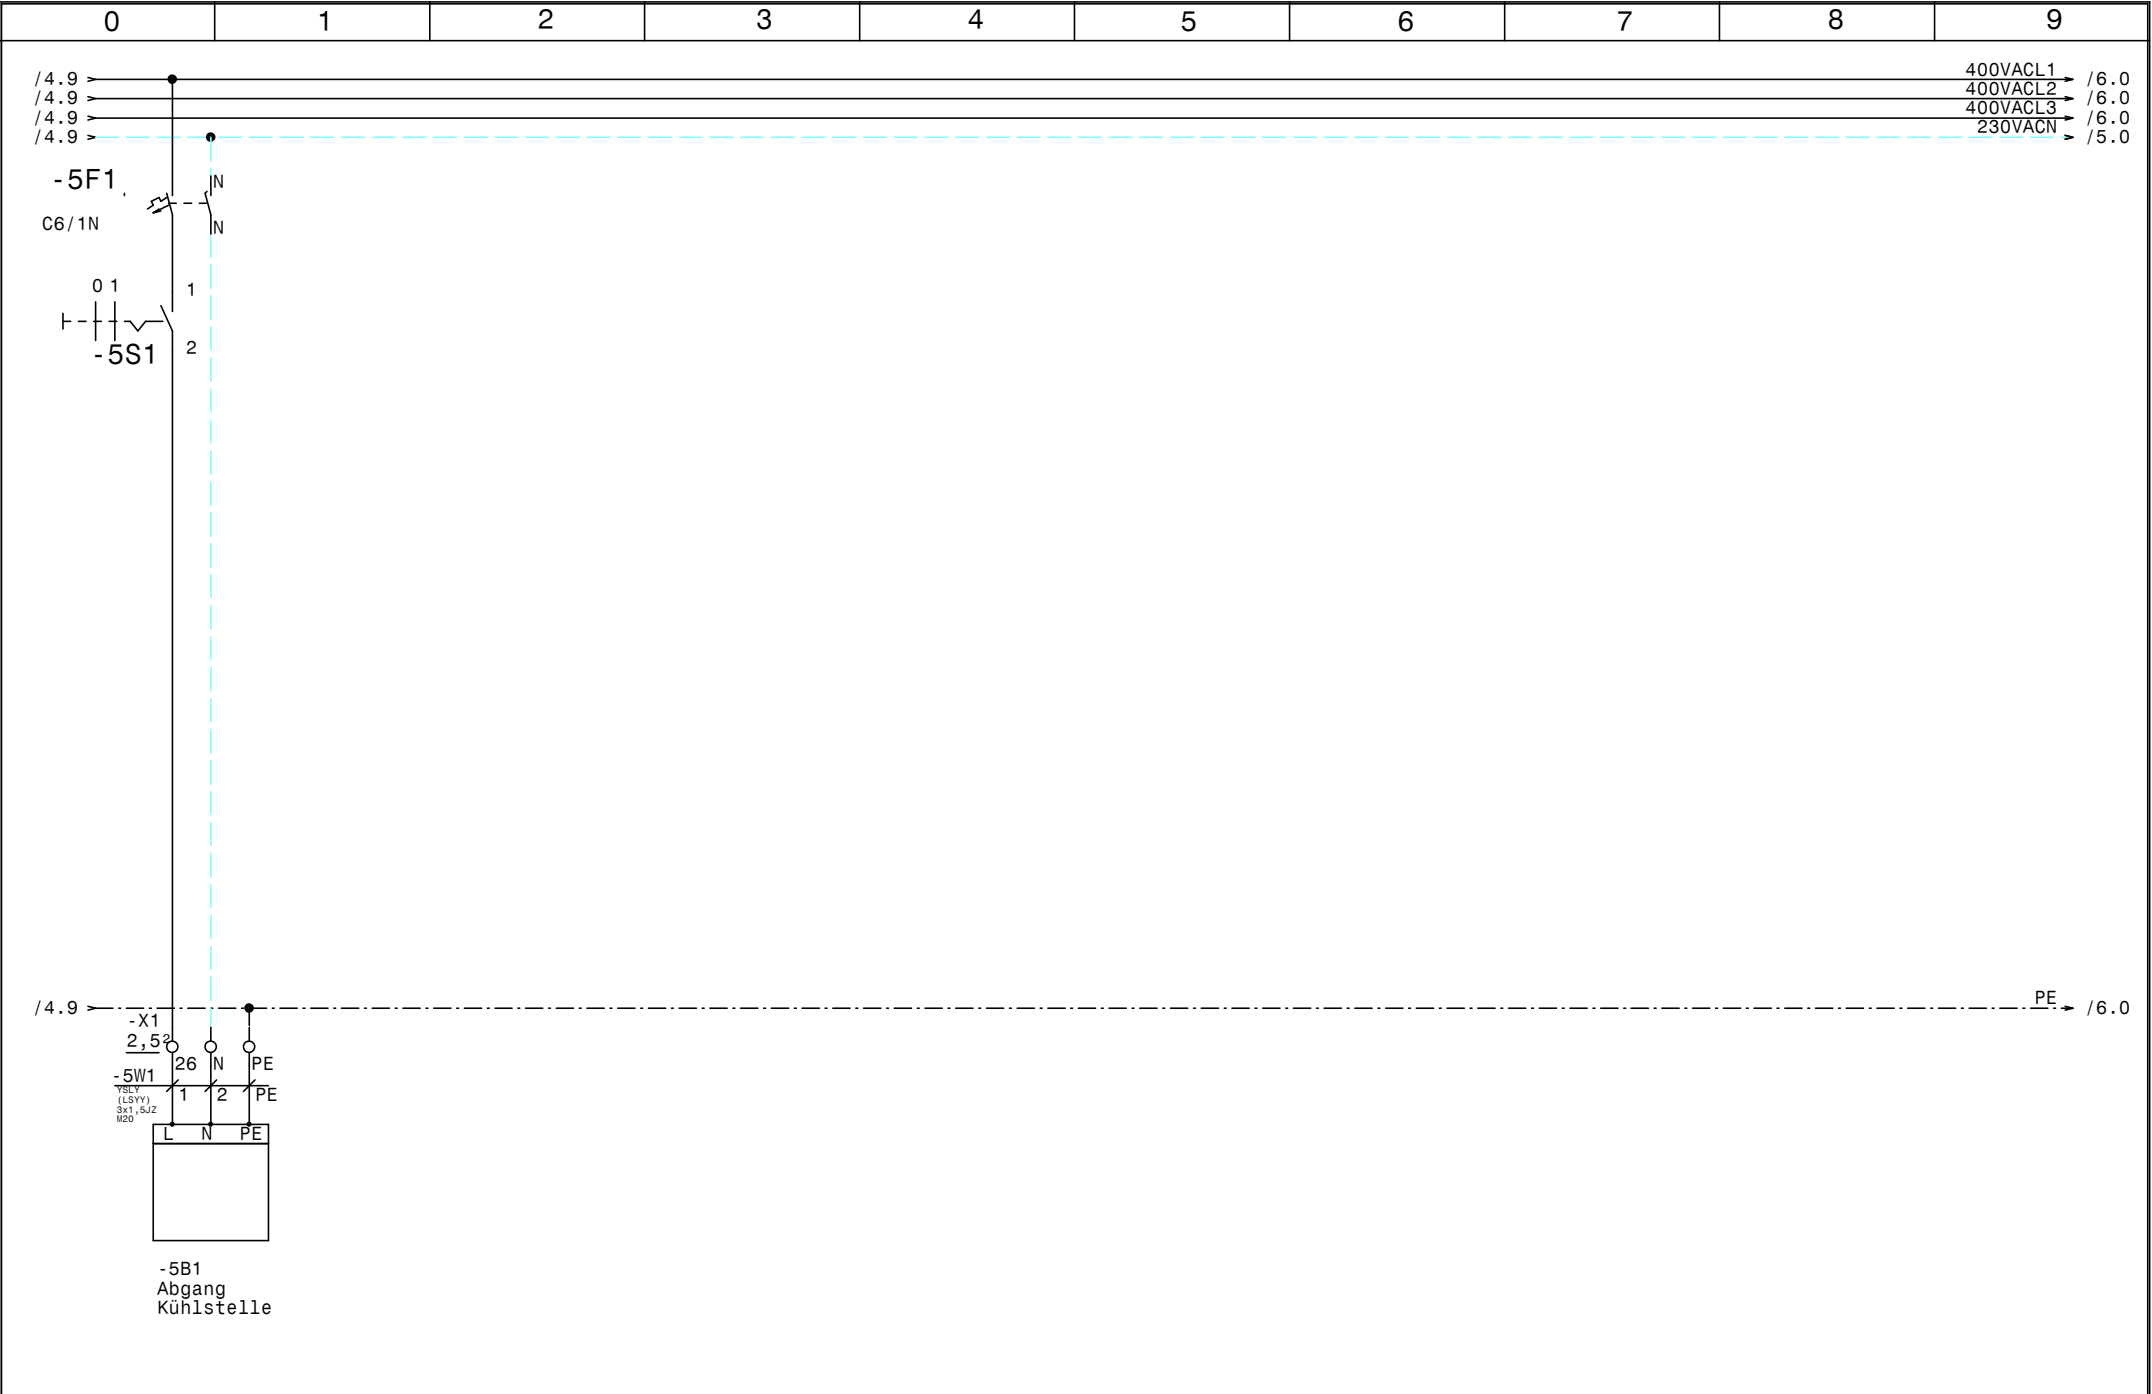

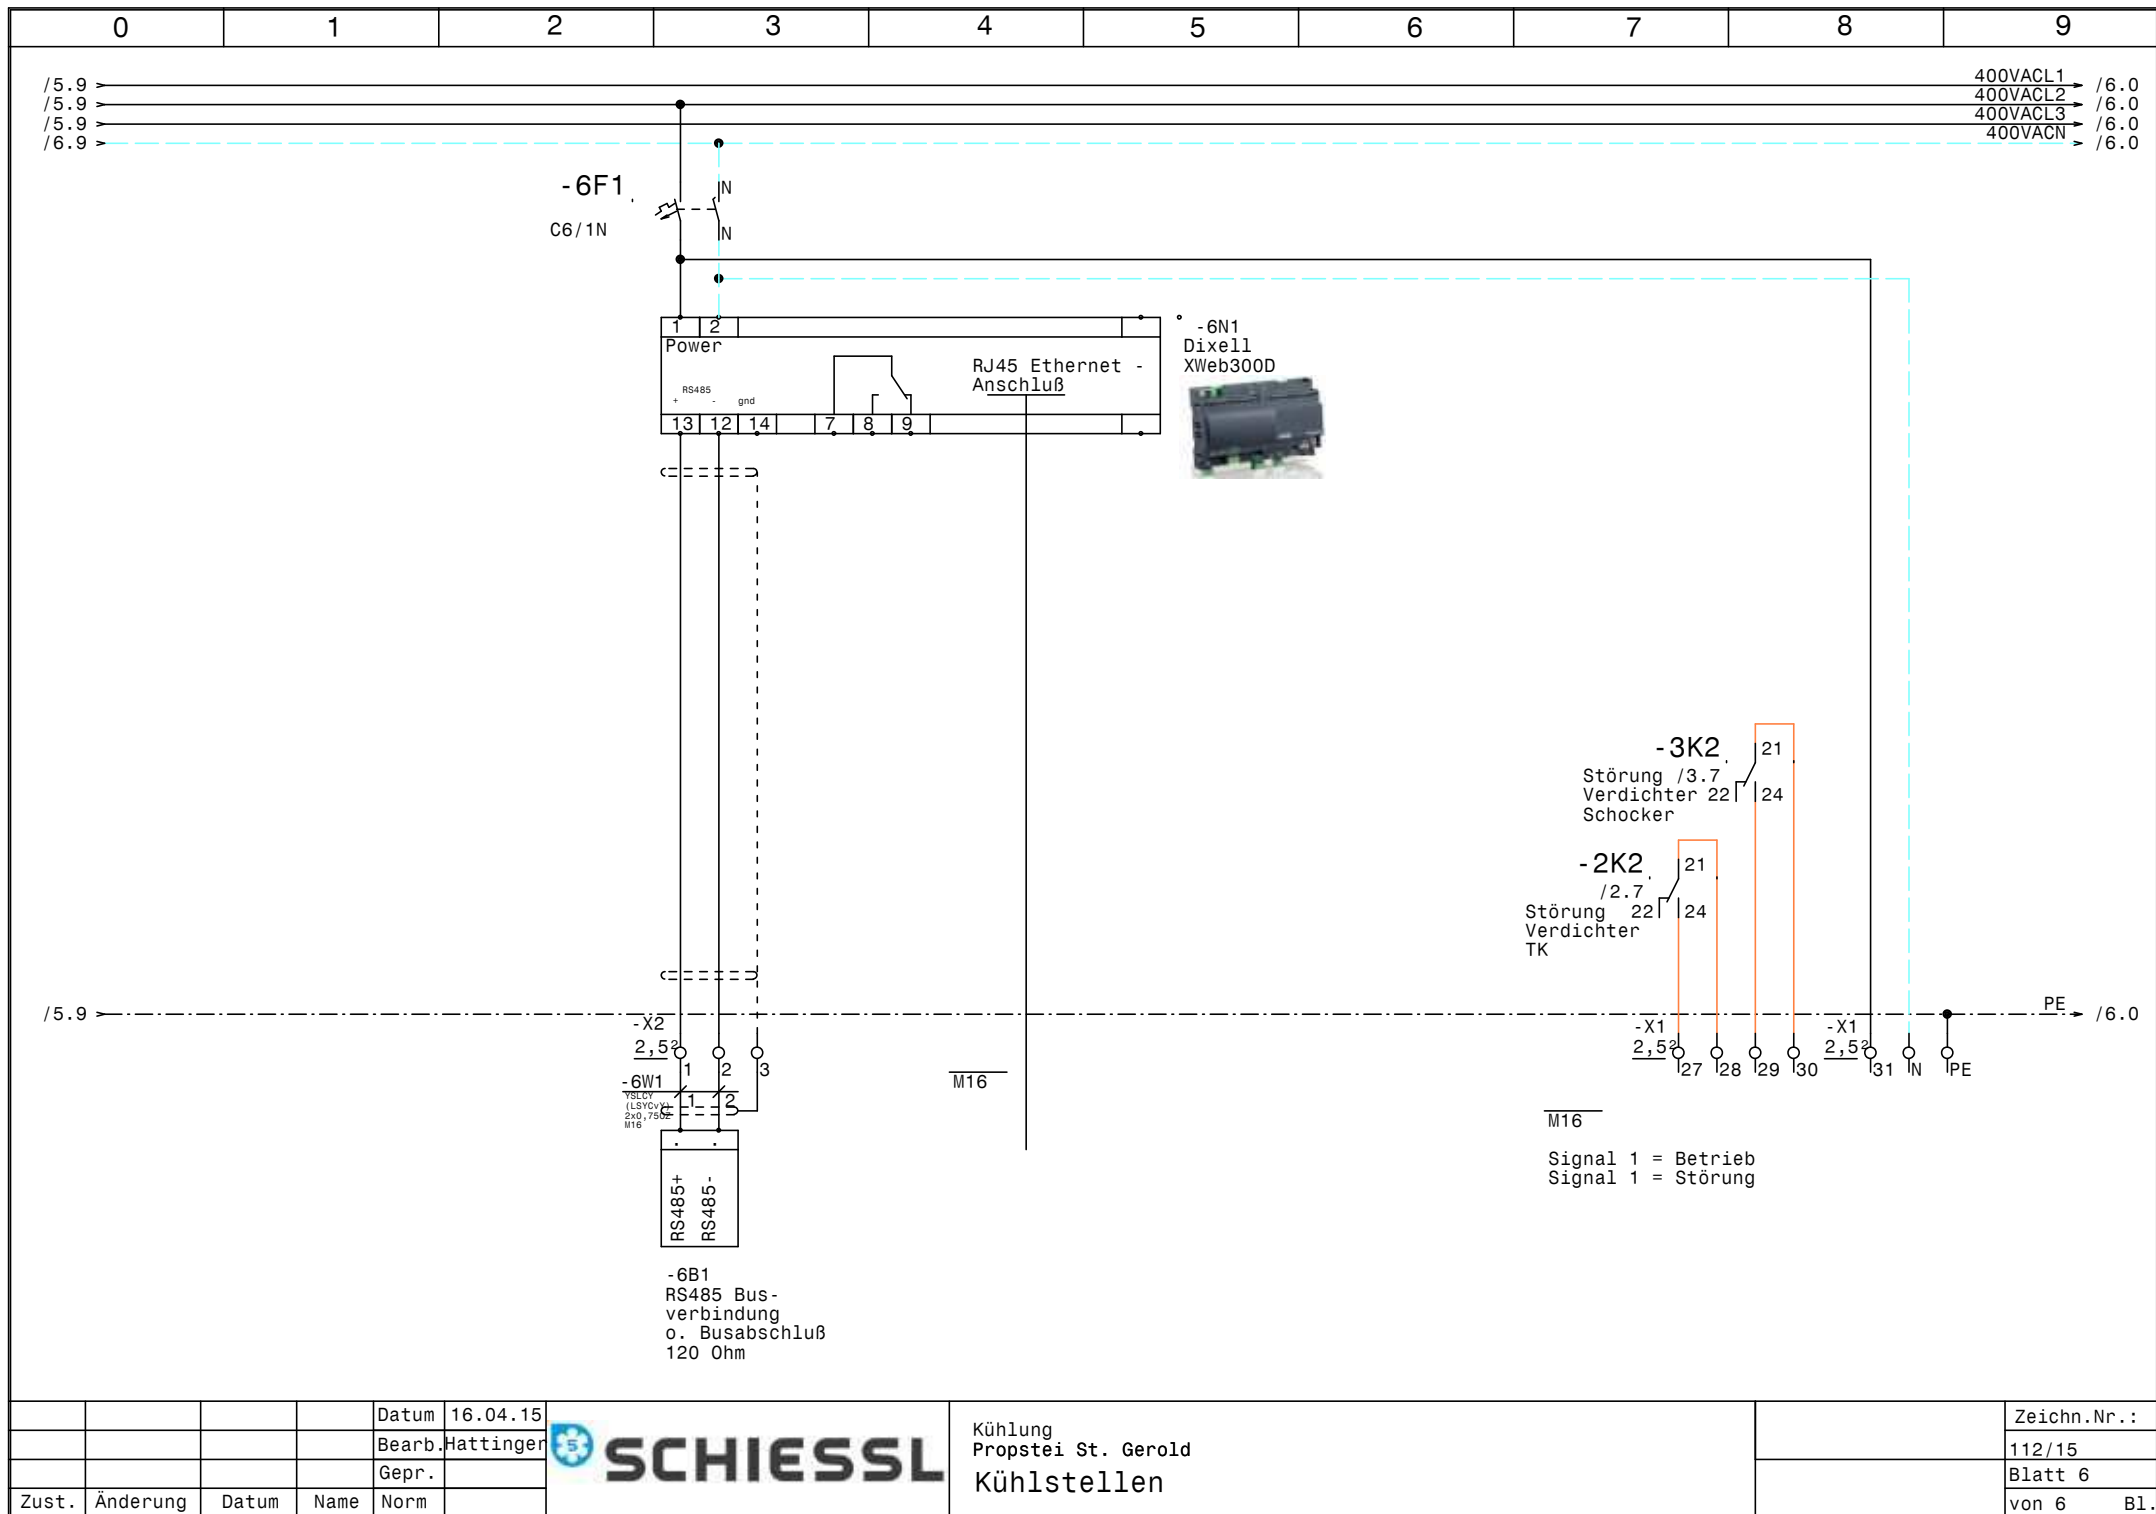

Datum	16.04.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



Kühlung
Propstei St. Gerold
Kühlstellen

Zeichn.Nr.:
112/15
Blatt 6
von 6 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		PKZMO-4				Motorschutzschalter				-2F1									
1		PKZMO-6,3				Motorschutzschalter				-3F1									
2		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
13		C6/1N				Sicherungsautomaten				-4F9, -4F7, -4F6, -4F5, -4F8, -4F4									
										-5F1, -4F2, -4F1, -3F2, -6F1, -2F2									
										-4F3									
2		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1, -3H1									
2		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-3H2, -2H2									
2		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-2K2, -3K2									
2		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz				-3K1, -2K1									
2		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
2		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		WS 8830 B=800 H=800 T=300				Wandschrank IP 55				-0N1									
2		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-3N1, -2N1									
1						Dixell XWeb300D				-6N1									
1		LT63 -39,7A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
12						Ausschalter 1pol. 0-1				-4S7, -4S4, -4S9, -4S5, -5S1, -4S6									
										-4S2, -4S3, -4S8, -4S1, -2S1, -3S1									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
7		M16				Kabelverschraubung				-2W2, -3W3, -2W3, -3W2, -6V1, -6W1									
										-6V2									
12		M20				Kabelverschraubung				-4W2, -2W1, -5W1, -4W1, -4W4, -4W3									
										-3W1, -4W9, -4W8, -4W7, -4W5, -4W6									
17		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X1									
3		Klemme 6 grau				Klemme L				-X1									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
34		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X1, -X2									
13		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									