



Anlage:		Kühlstellen		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Farmach Saalfelden			
Fersterer					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	800x800x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange	

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	004 Geflügelkühlzelle	008 Müllkühlraum
001 Netzanschluß	005 Moprokühlzelle	009 Küchenköhlpult
002 Tiefkühlzelle	006 Gemüsekühlzelle	010 Erdfrüchtekühlzelle
003 Fleischkühlzelle	007 Küchenkühlzelle	011 XWeb300D

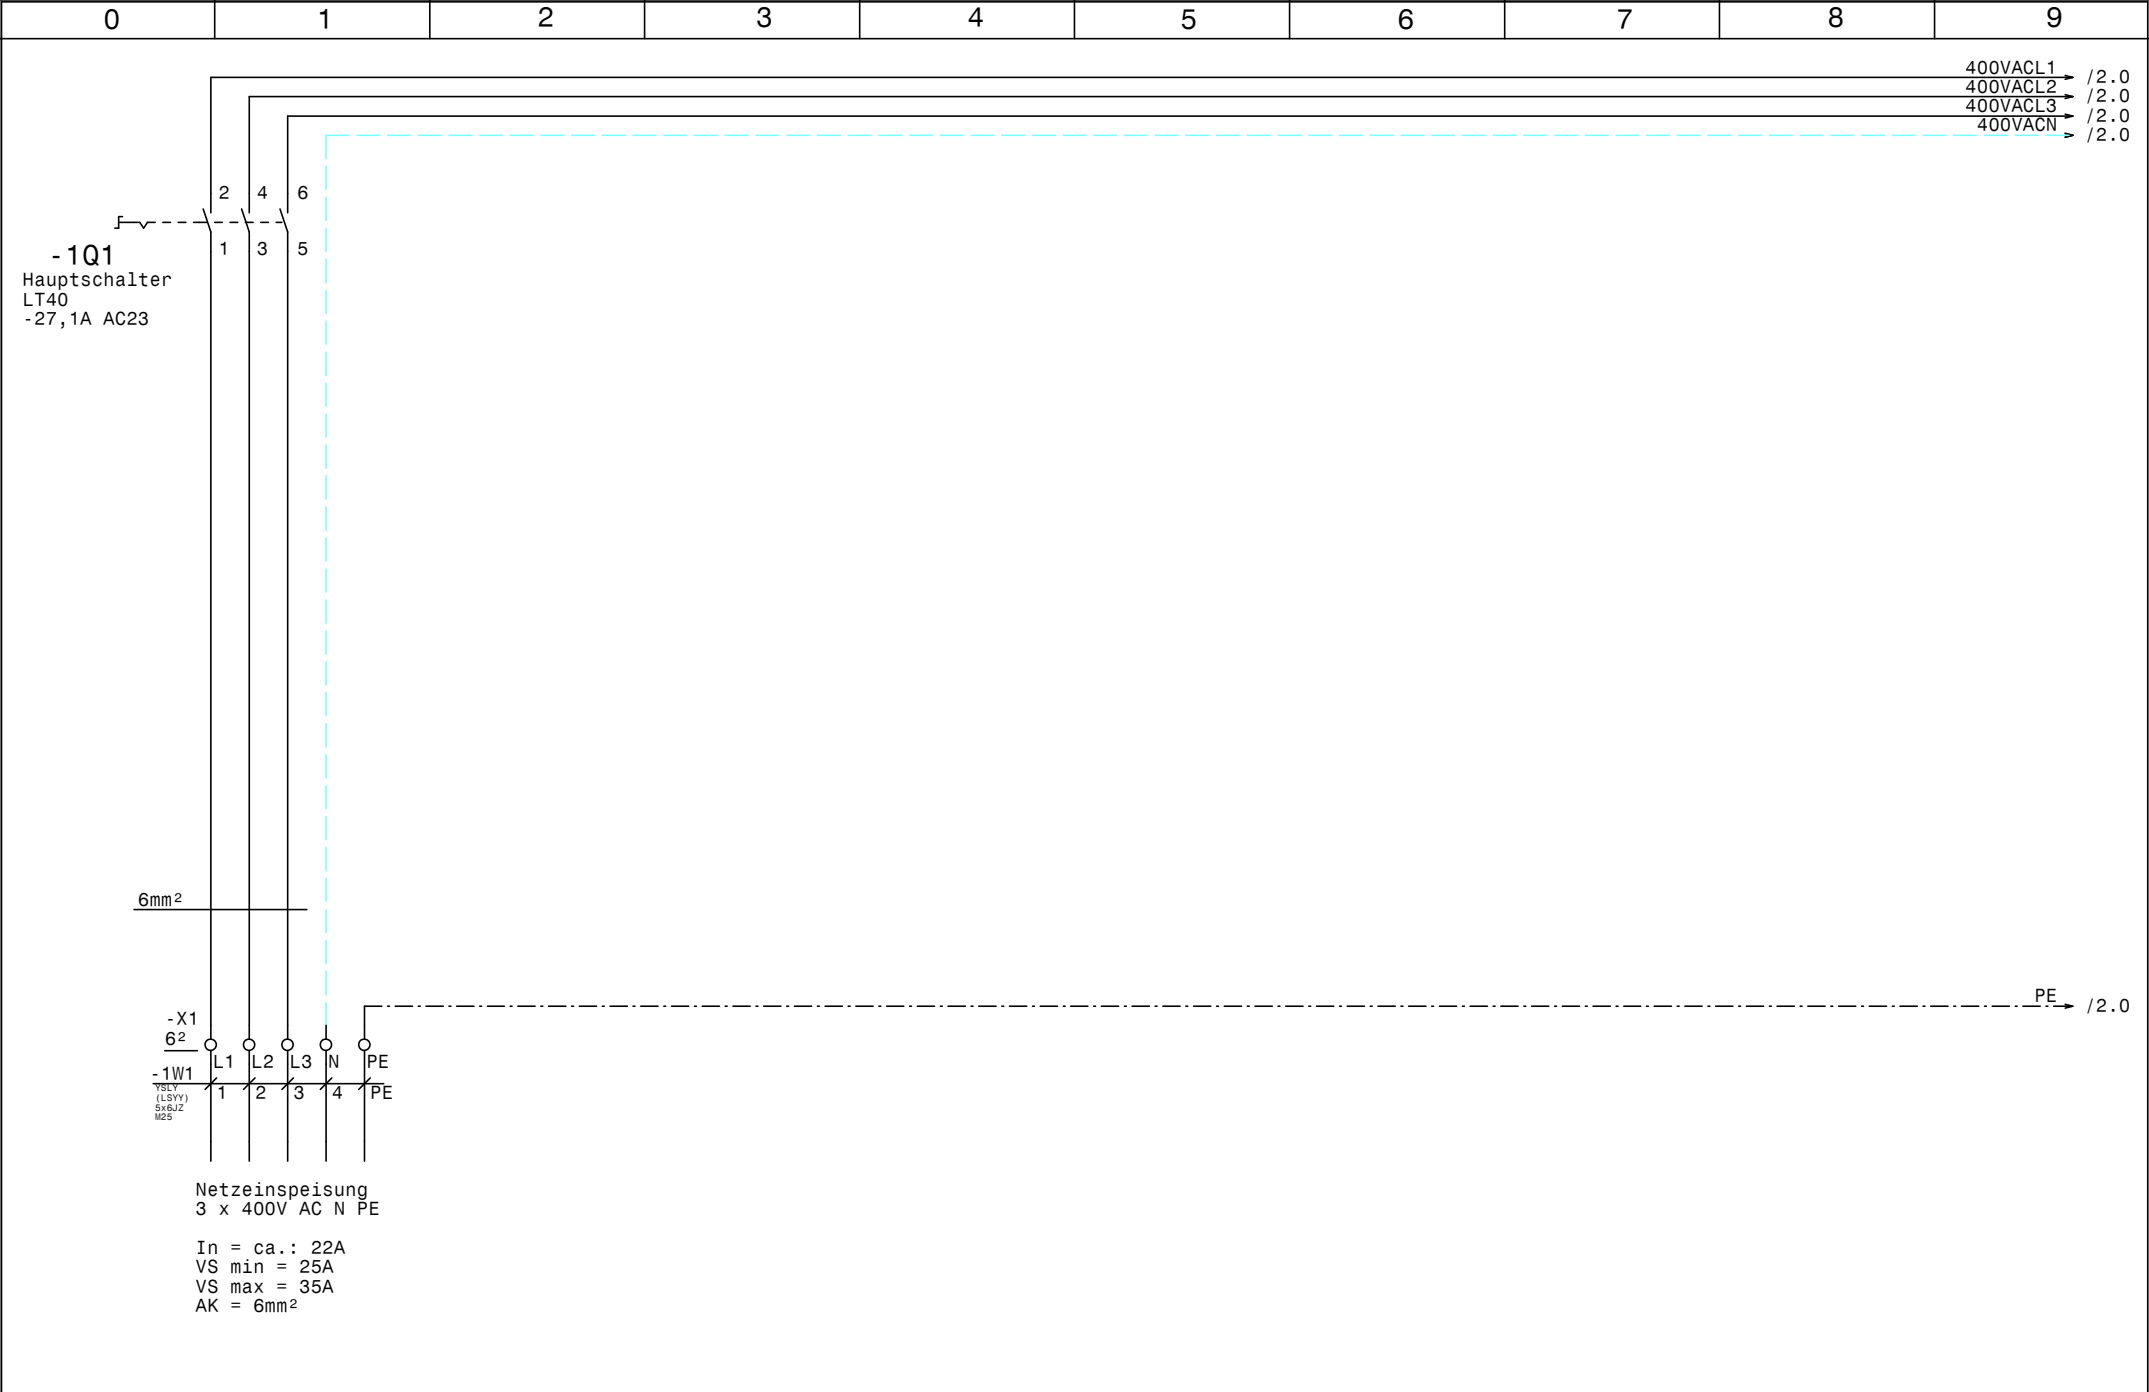


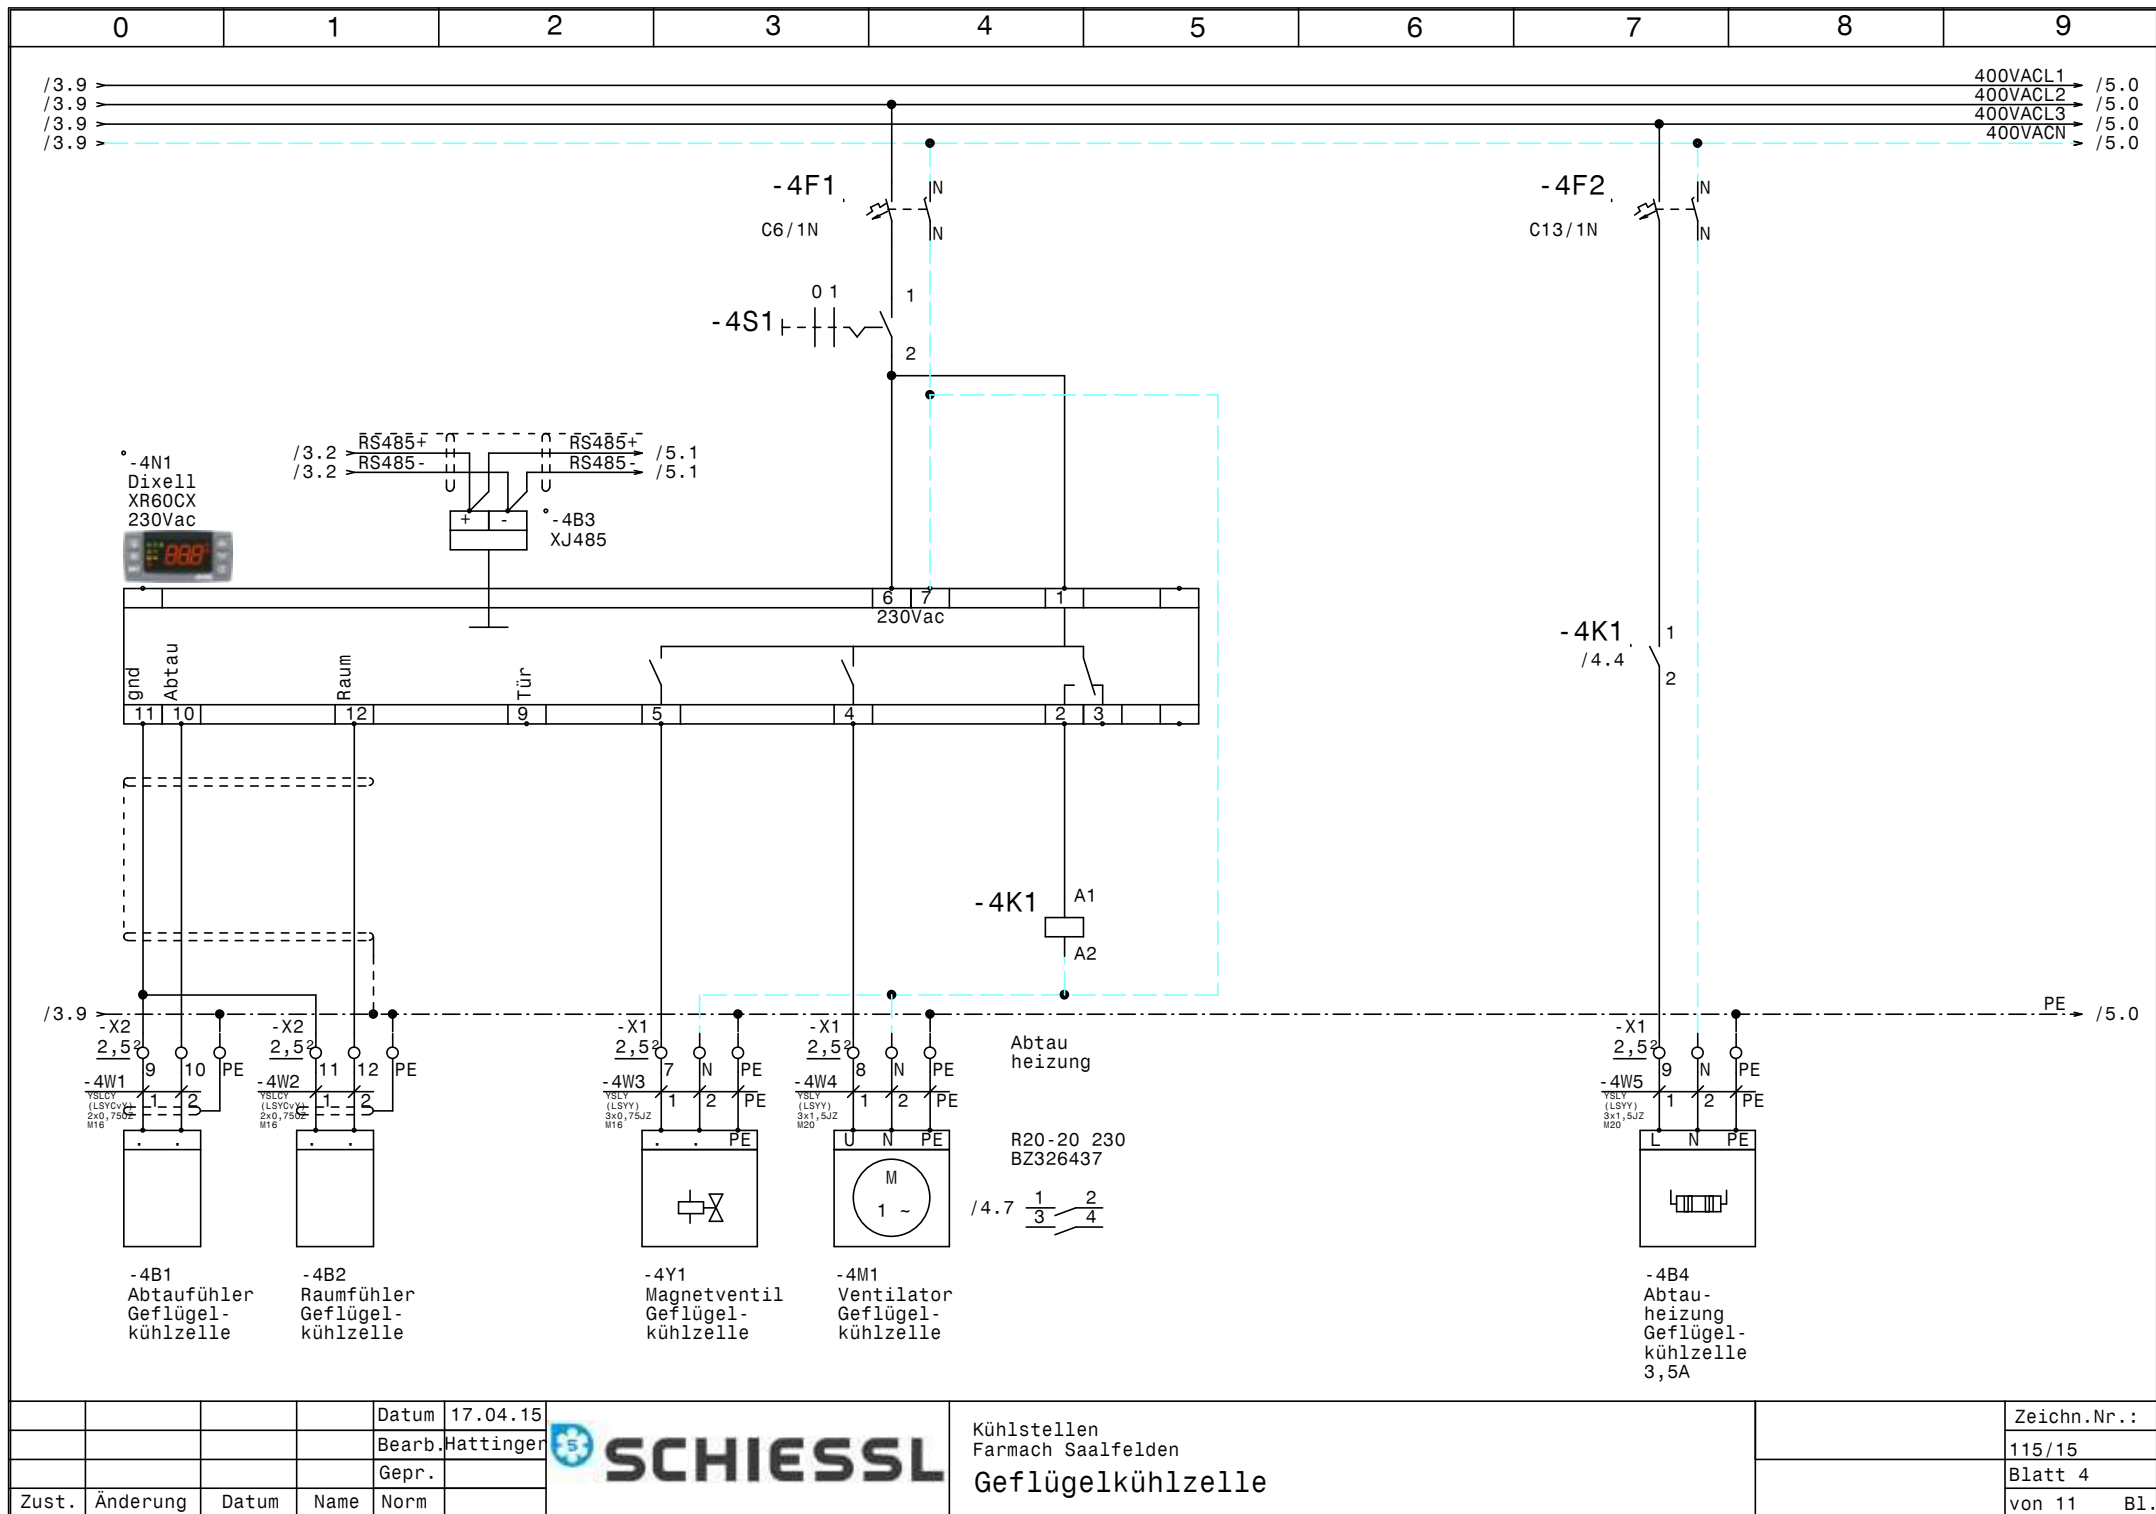

			Datum	17.04.15
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen Farmach Saalfelden Geflügelkühlzelle	Zeichn.Nr.: 115/15 Blatt 4 von 11 B1.
--	--

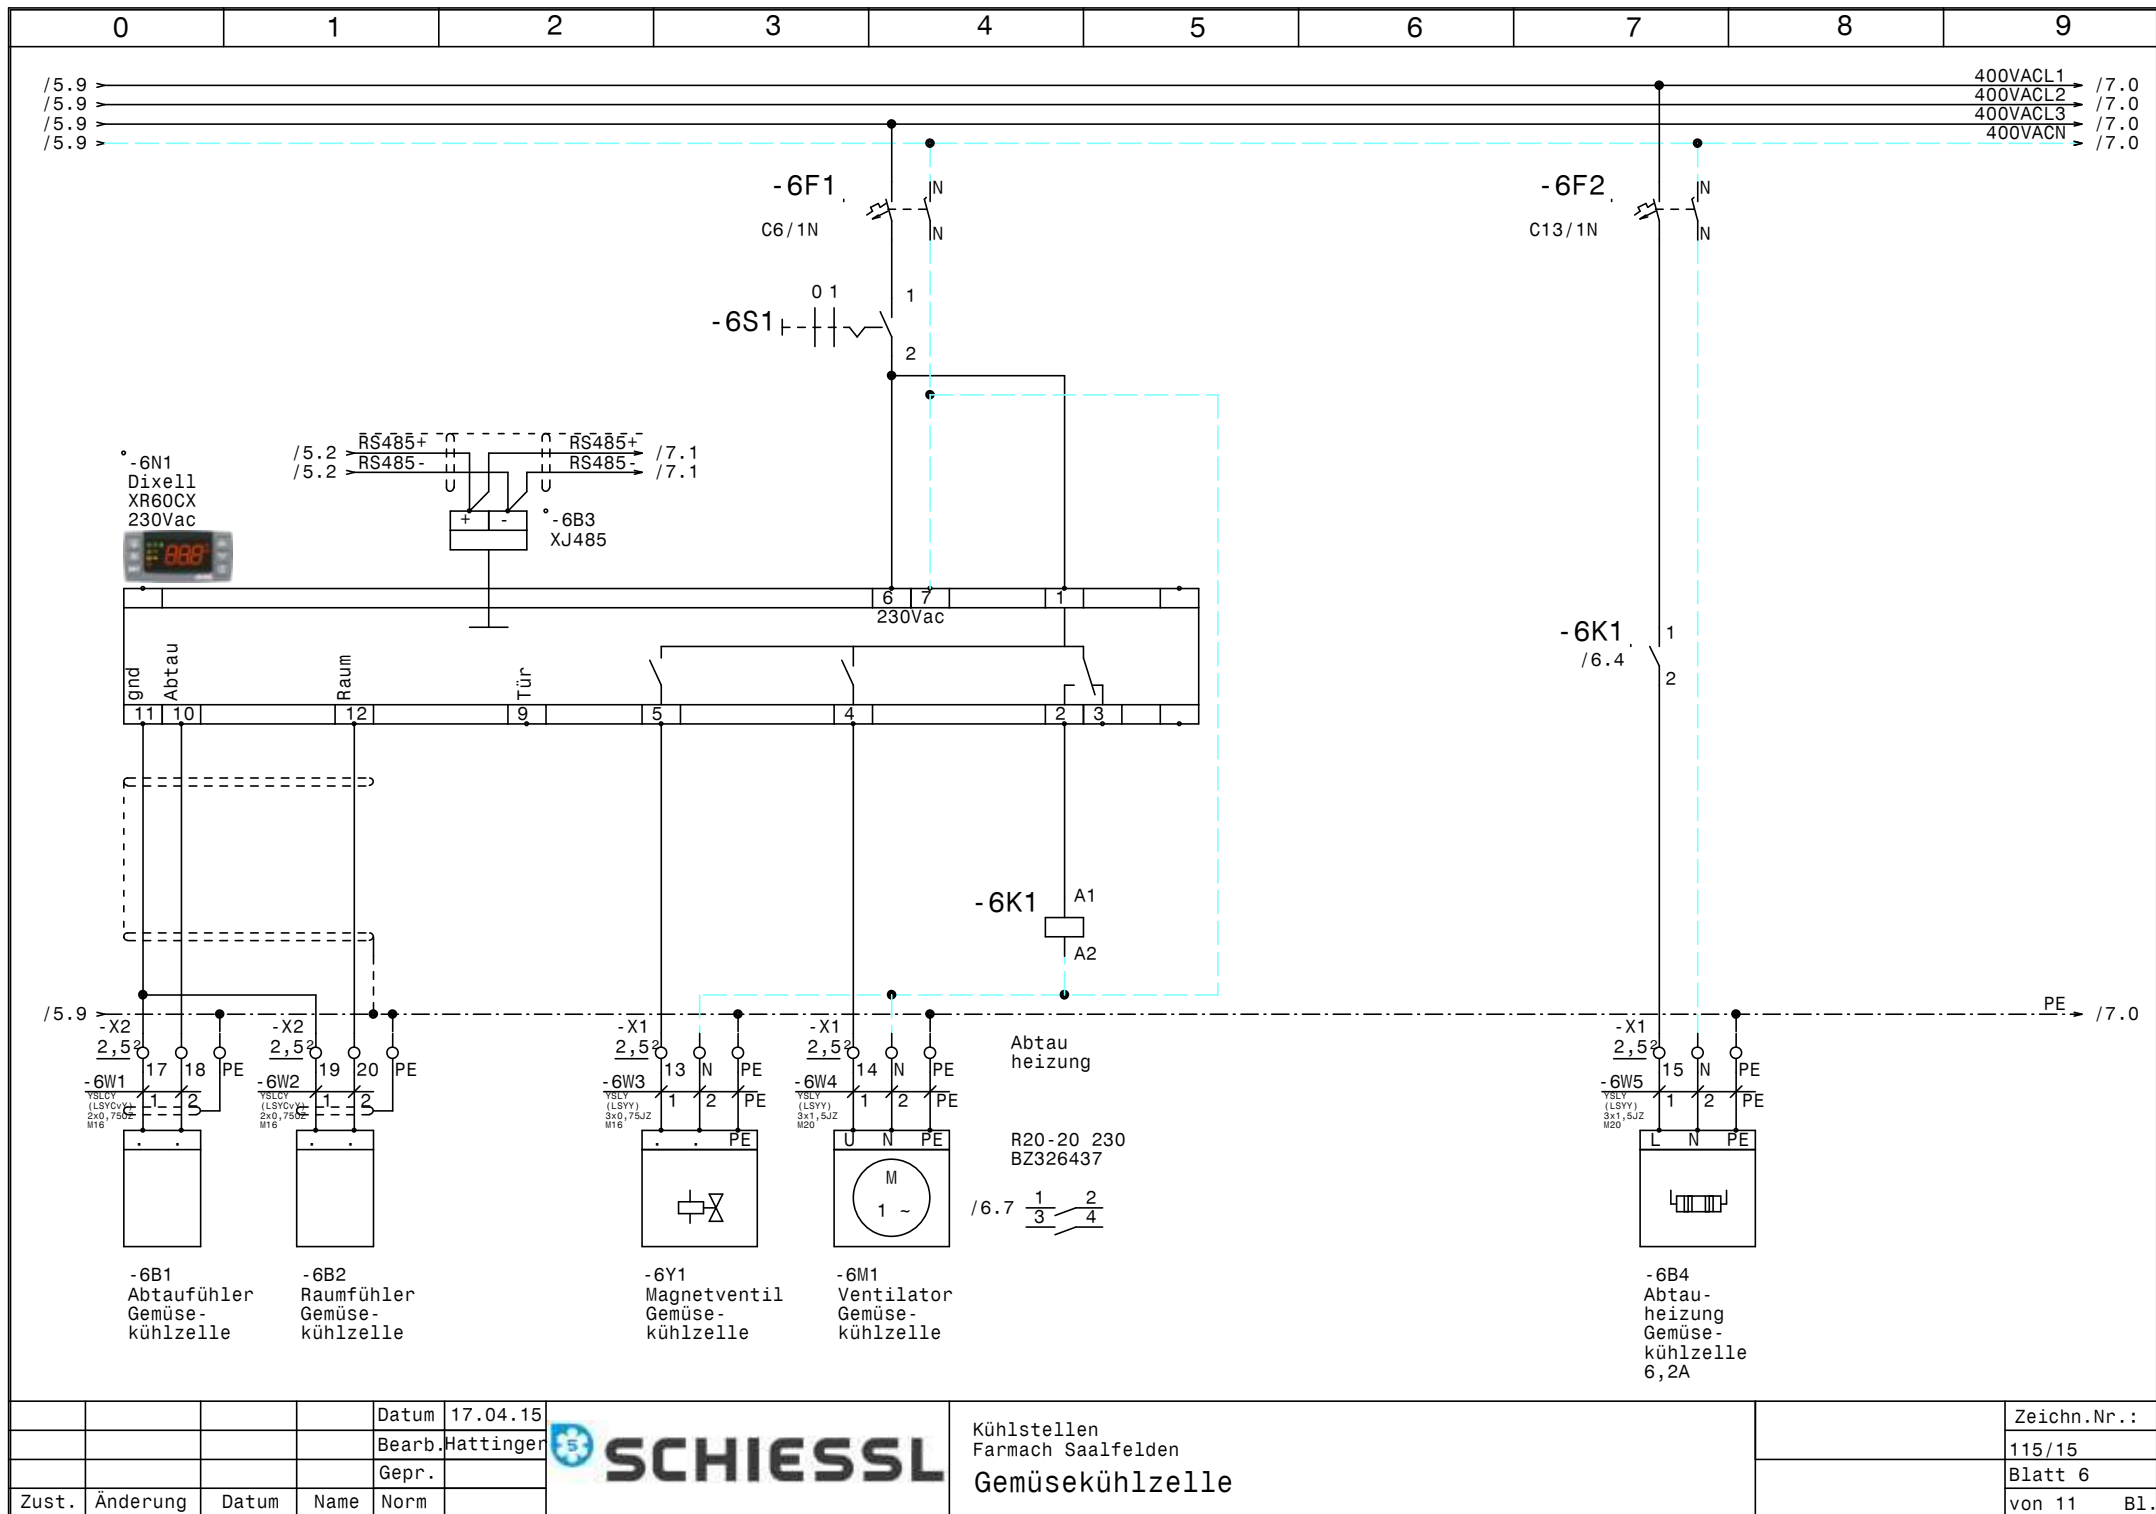


				Datum	17.04.15
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

 **SCHIESSL**

Kühlstellen
Farmach Saalfelden
Gemüse-kühlzelle

	Zeichn.Nr.:
	115/15
	Blatt 6
	von 11 B1.

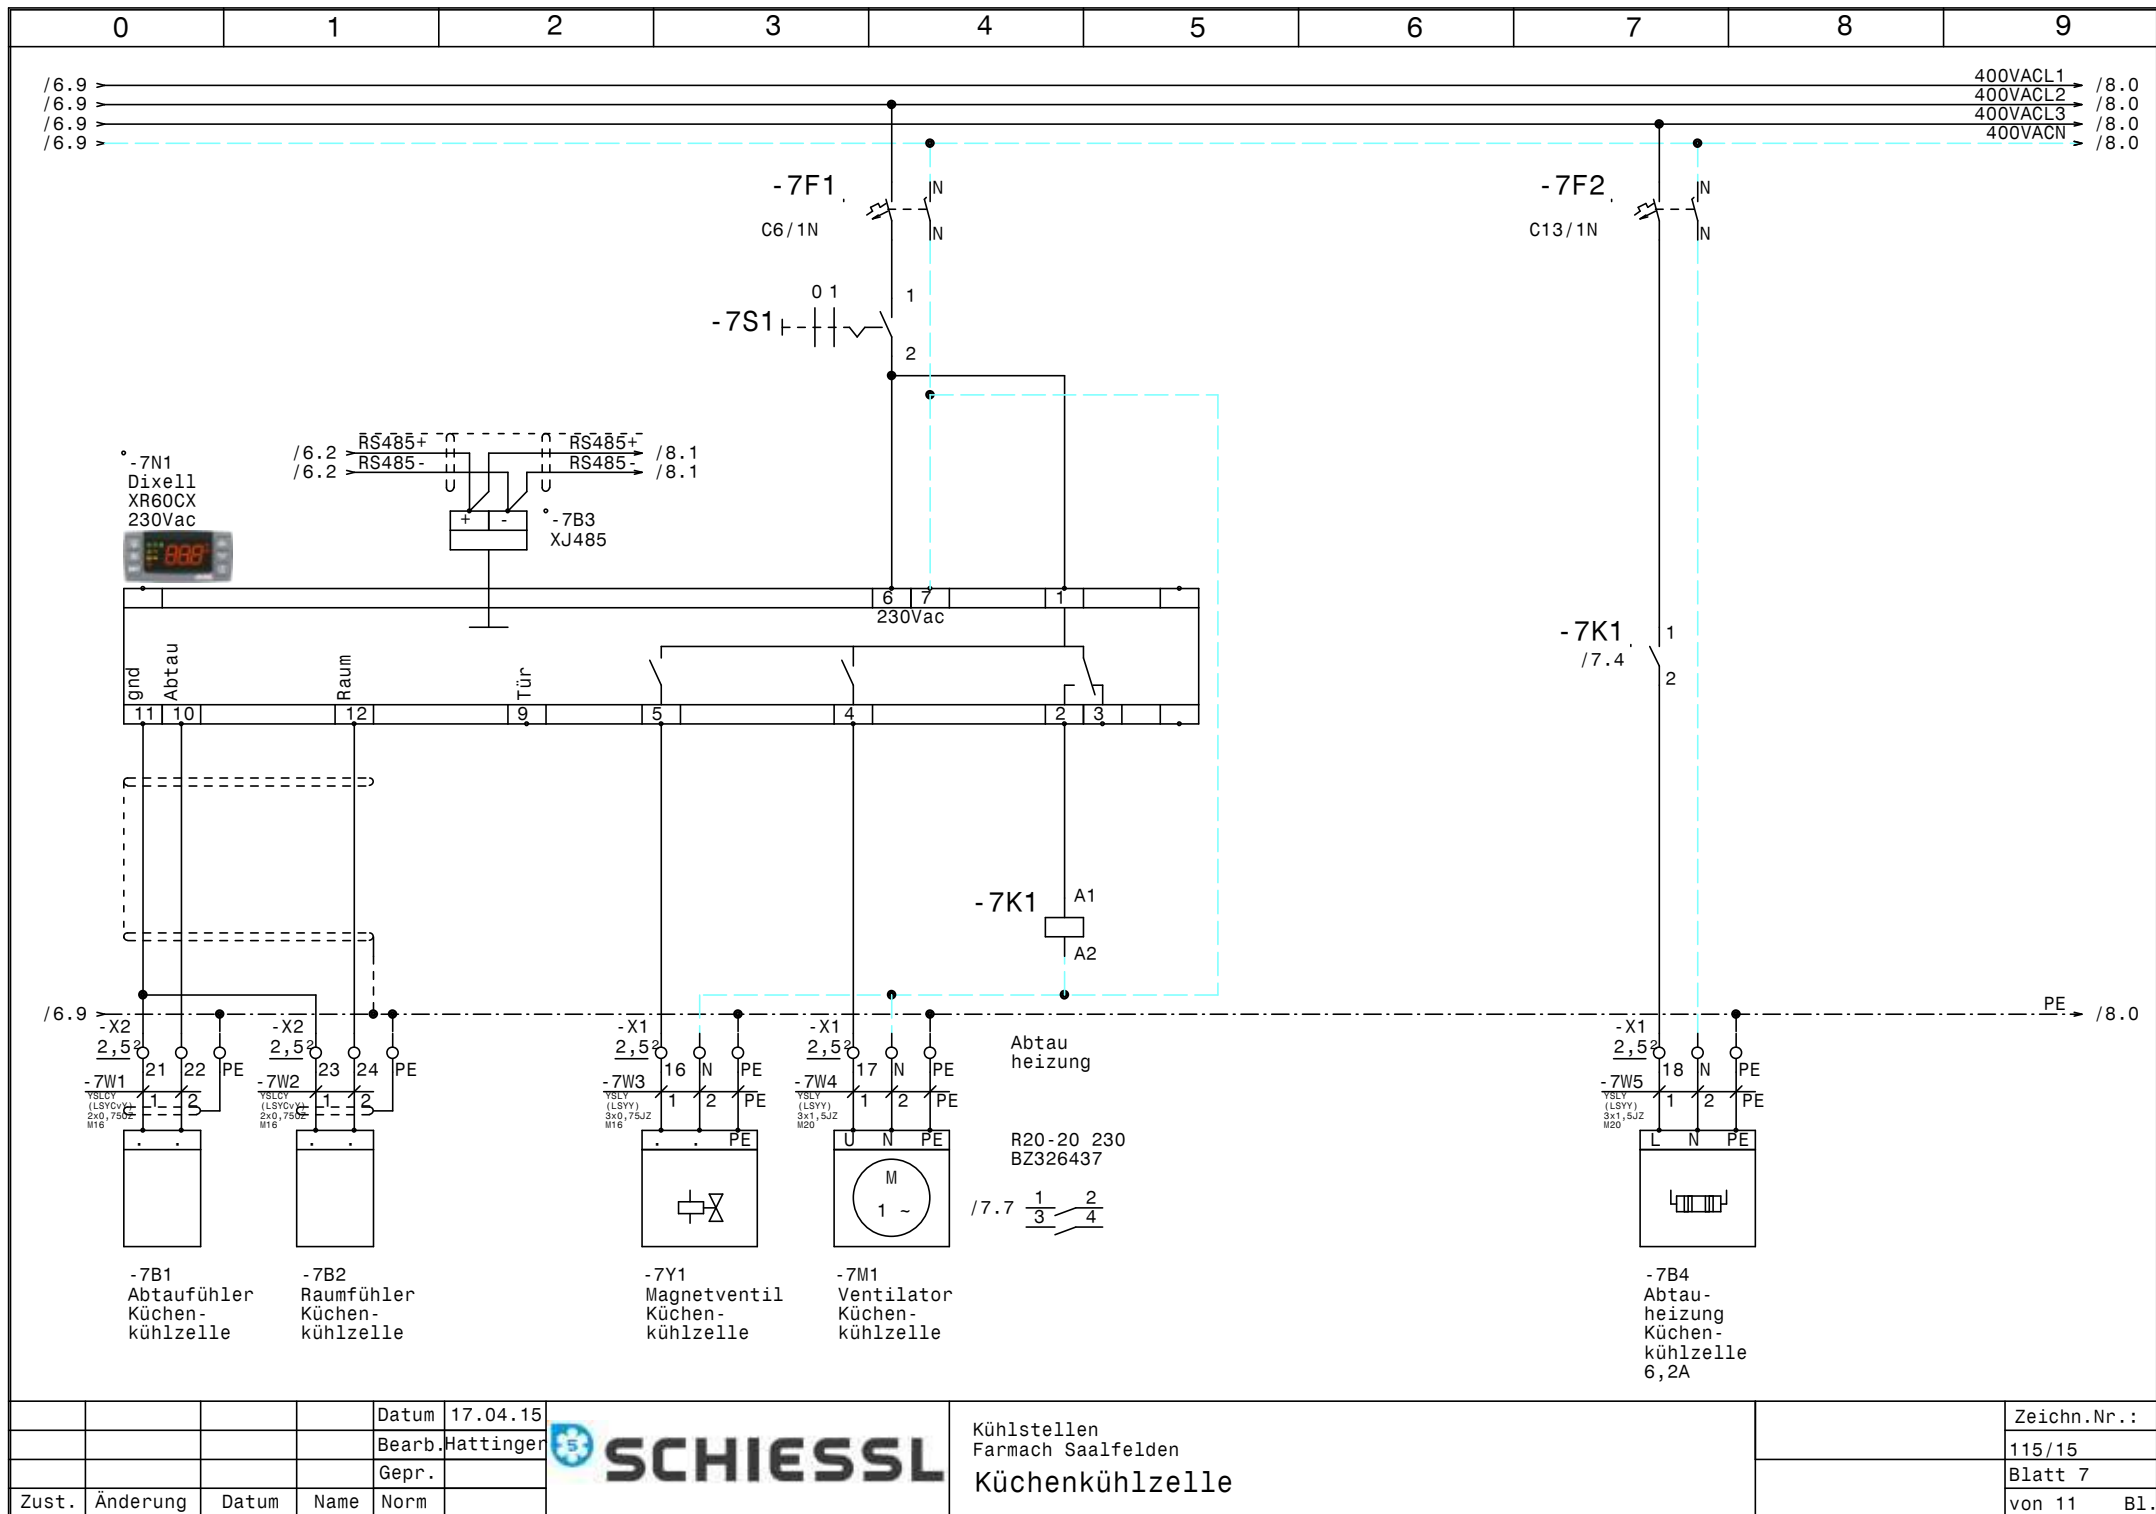



			Datum	17.04.15
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

**SCHIESSL**

Kühlstellen
Farmach Saalfelden
Küchenkühlzelle

	Zeichn.Nr.:
	115/15
	Blatt 7
	von 11 B1.

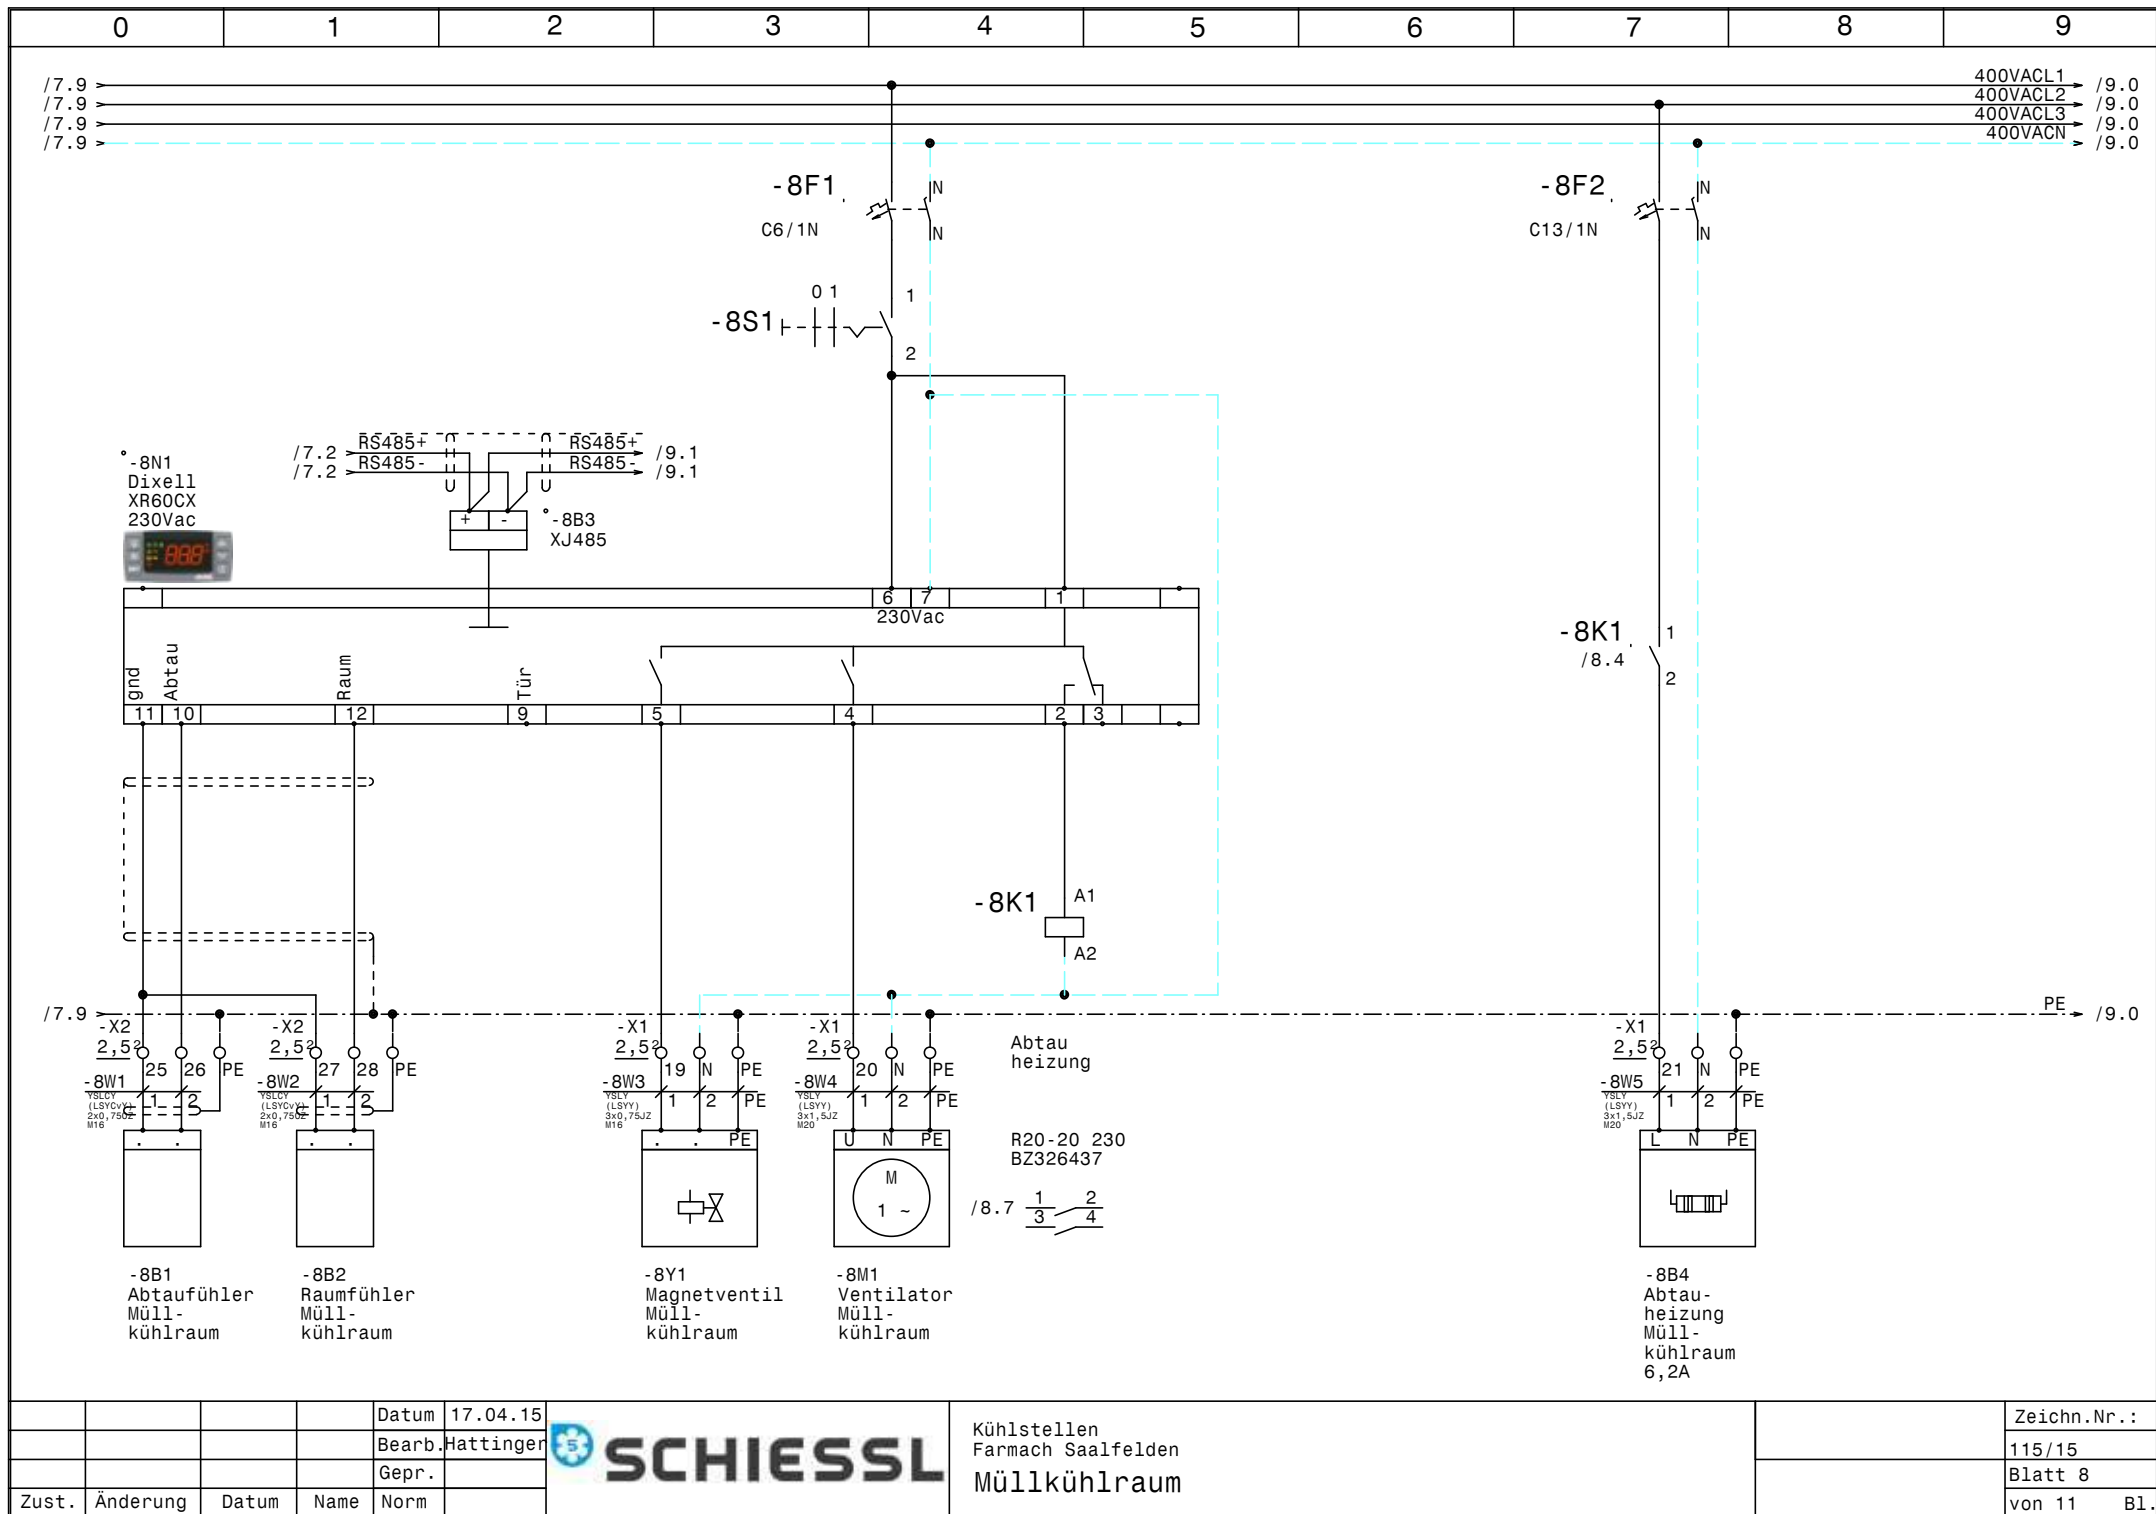

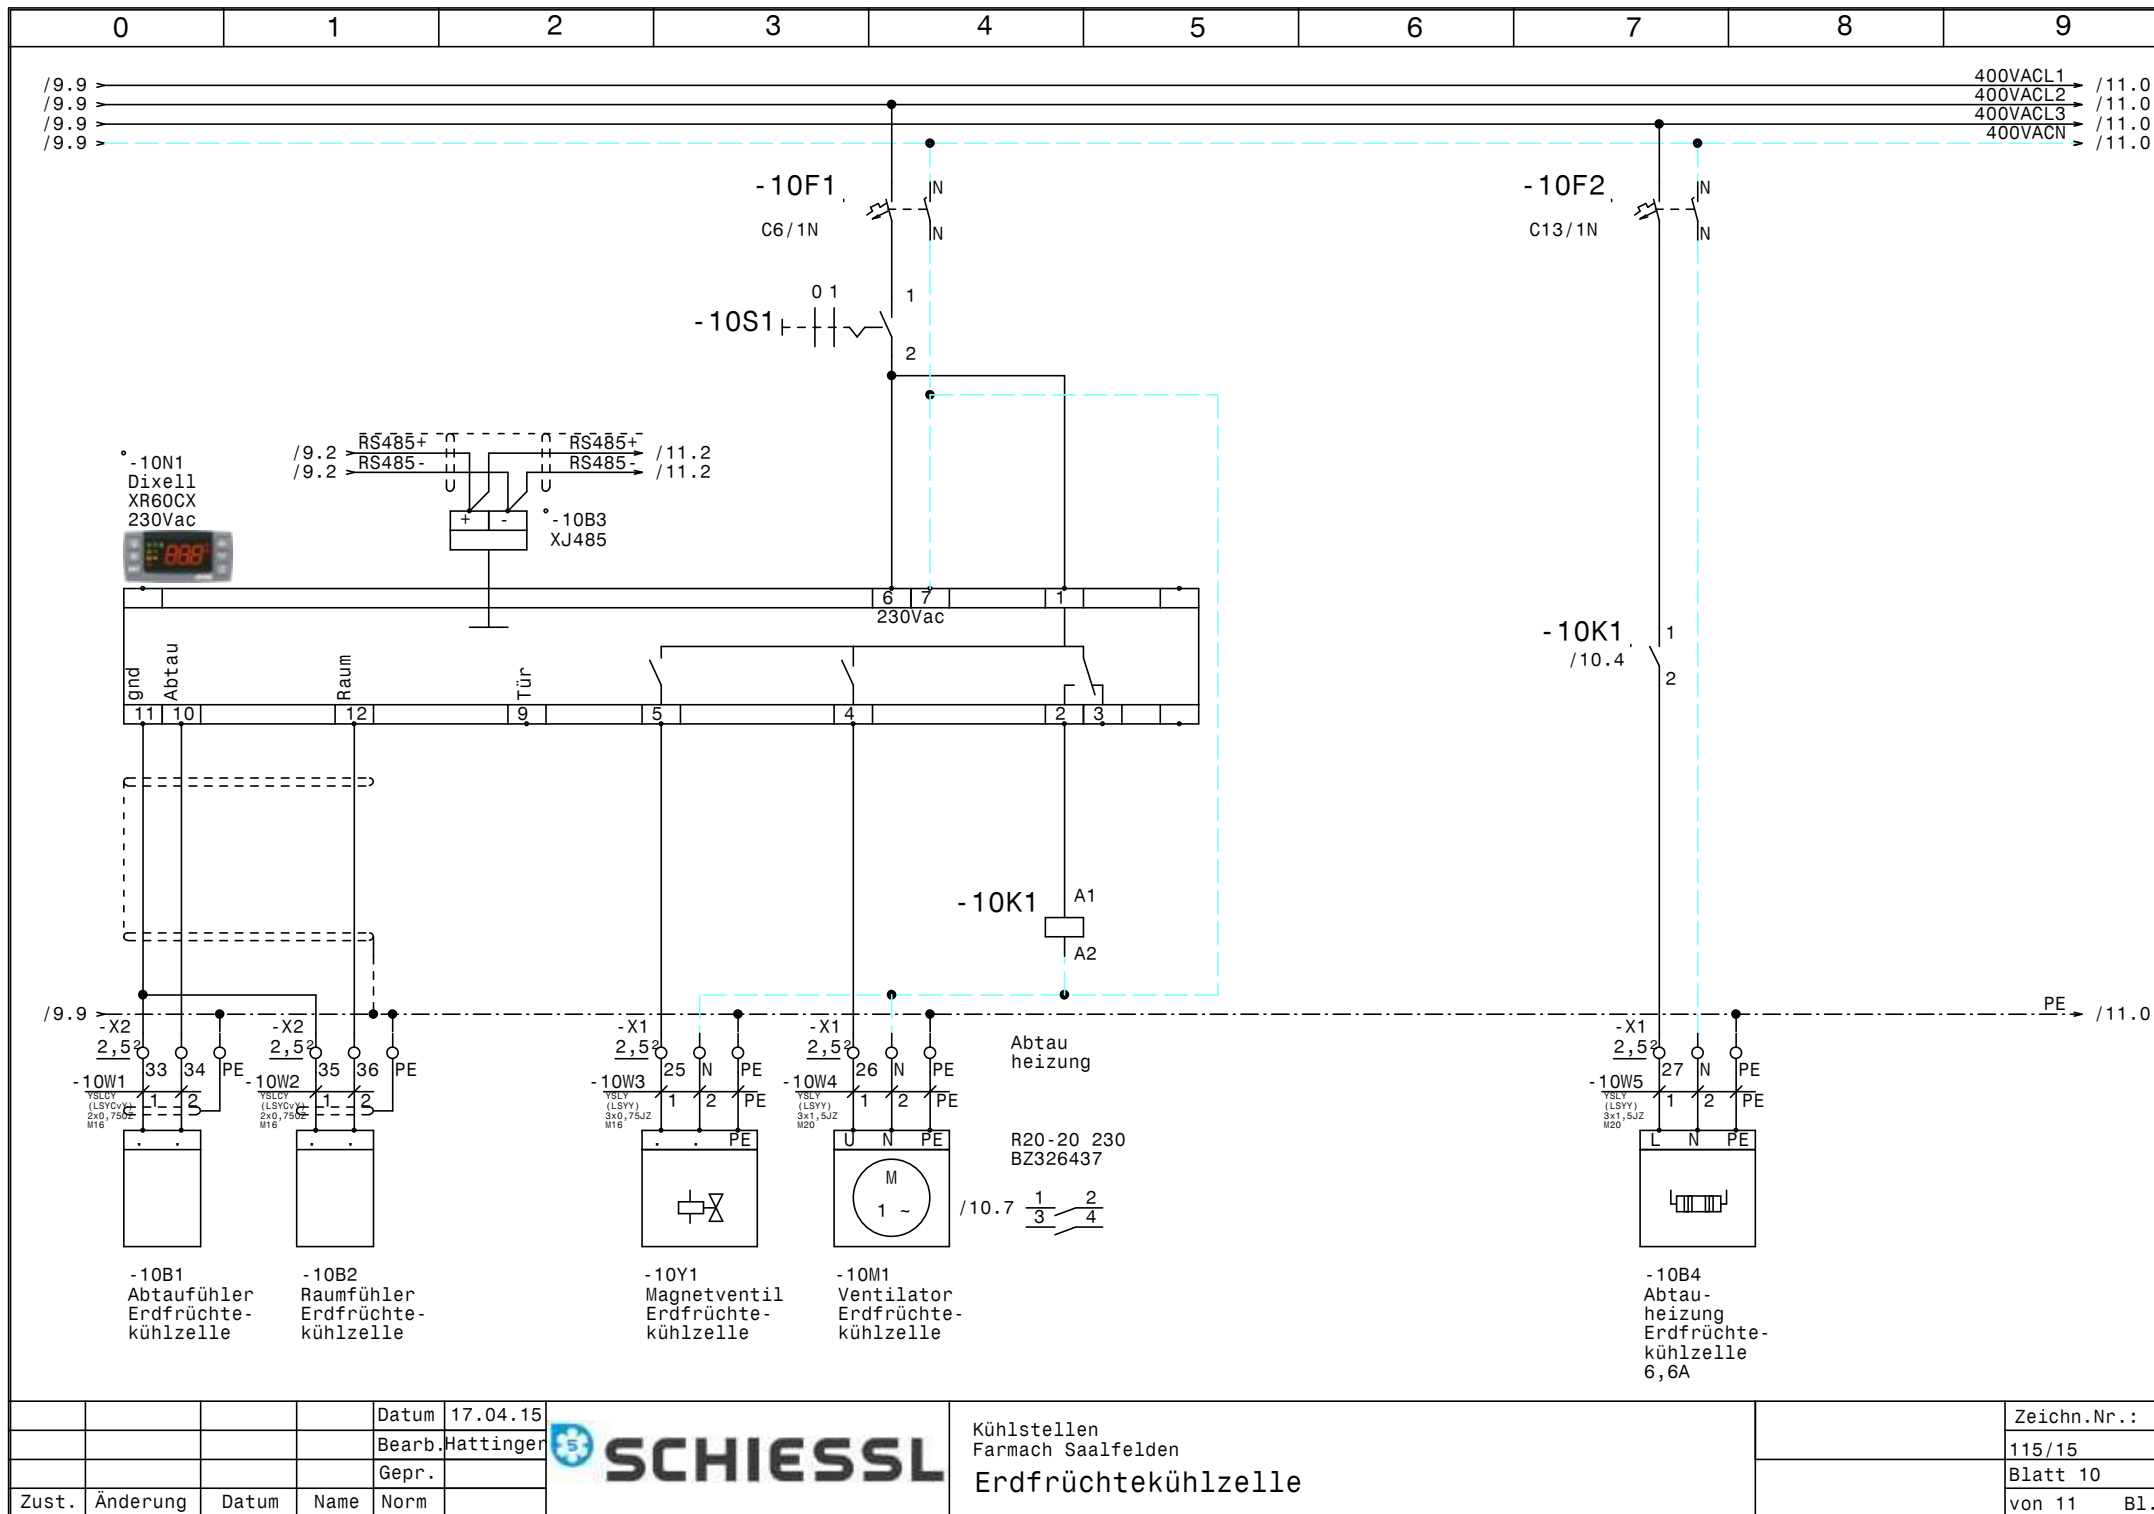

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern	Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x6JZ M25				5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2B1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Tiefkühlzelle					
3	-2B2				-2W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Tiefkühlzelle					
4	-2Y1				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Tiefkühlzelle					
5	-2M1				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Tiefkühlzelle					
6	-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Tiefkühlzelle					
7	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Fleischkühlzelle					
8	-3B2				-3W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Fleischkühlzelle					
9	-3Y1				-3W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Fleischkühlzelle					
10	-3M1				-3W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Fleischkühlzelle					
11	-3B4				-3W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Fleischkühlzelle					
12	-4B1				-4W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Geflügelkühlzelle					
13	-4B2				-4W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Geflügelkühlzelle					
14	-4Y1				-4W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Geflügelkühlzelle					
15	-4M1				-4W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Geflügelkühlzelle					
16	-4B4				-4W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Geflügelkühlzelle					
17	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Moprokühlzelle					
18	-5B2				-5W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Moprokühlzelle					
19	-5Y1				-5W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Moprokühlzelle					
20	-5M1				-5W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Moprokühlzelle					
21	-5B4				-5W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Moprokühlzelle					
22	-6B1				-6W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Gemüsekühlzelle					
23	-6B2				-6W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Gemüsekühlzelle					
24	-6Y1				-6W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Gemüsekühlzelle					
25	-6M1				-6W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Gemüsekühlzelle					
26	-6B4				-6W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Gemüsekühlzelle					
27	-7B1				-7W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Küchenkühlzelle					
28	-7B2				-7W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Küchenkühlzelle					
29	-7Y1				-7W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Küchenkühlzelle					
30	-7M1				-7W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Küchenkühlzelle					
31	-7B4				-7W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Küchenkühlzelle					
32	-8B1				-8W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Müllkühlraum					
33	-8B2				-8W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Müllkühlraum					
34	-8Y1				-8W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Müllkühlraum					
35	-8M1				-8W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Müllkühlraum					
36	-8B4				-8W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Müllkühlraum					
37	-9B1				-9W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Küchenkühlpult					
38	-9B2				-9W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Küchenkühlpult					
39	-9Y1				-9W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Küchenkühlpult					
40	-9M1				-9W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Küchenkühlpult					

				Datum	17.04.15		Kühlstellen Farmach Saalfelden Kabelliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				115/15
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
41	-9B4			-9W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Abtauheizung Küchenköhlpult							
42	-10B1			-10W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Abtaufühler Erdfrüchtekühlzelle							
43	-10B2			-10W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Raumfühler Erdfrüchtekühlzelle							
44	-10Y1			-10W3			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Magnetventil Erdfrüchtekühlzelle							
45	-10M1			-10W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator Erdfrüchtekühlzelle							
46	-10B4			-10W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Abtauheizung Erdfrüchtekühlzelle							
47	-11B1			-11W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		RS485 Busverbindung o. Busabschluß 120 Ohm							
				</															

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
10		C6/1N				Sicherungsautomaten				-3F1, -5F1, -11F1, -4F1, -9F1, -10F1									
										-6F1, -7F1, -2F1, -8F1									
9		C13/1N				Sicherungsautomaten				-5F2, -2F2, -3F2, -4F2, -10F2, -9F2									
										-6F2, -7F2, -8F2									
9		R20-20_230				Kleinschütz				-5K1, -4K1, -10K1, -9K1, -7K1, -8K1									
										-2K1, -3K1, -6K1									
1		WS 8830 B=800 H=800 T=300				Wandschrank IP 55				-0N1									
9						Dixell XR60CX 230Vac				-5N1, -9N1, -8N1, -7N1, -4N1, -3N1									
										-2N1, -6N1, -10N1									
1						Dixell XWeb300D				-11N1									
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
9						Ausschalter 1pol. 0-1				-8S1, -7S1, -9S1, -5S1, -6S1, -4S1									
										-3S1, -2S1, -10S1									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
18		M20				Kabelverschraubung				-10W4, -8W4, -8W5, -7W5, -7W4, -2W4									
										-9W4, -3W4, -4W4, -5W5, -2W5, -5W4									
										-6W5, -4W5, -3W5, -10W5, -6W4, -9W5									
29		M16				Kabelverschraubung				-11W1, -4W3, -5W2, -11V1, -4W2, -4W1									
										-3W3, -2W2, -3W1, -2W3, -5W3, -3W2									
										-8W2, -10W3, -7W2, -7W3, -6W3, -8W1									
										-2W1, -5W1, -10W1, -7W1, -6W2, -8W3									
										-6W1, -9W1, -9W2, -9W3, -10W2									
27		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									
66		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2, -X1									
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 6 grau				Klemme L				-X1									
45		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X1, -X2									