

Anlage:

Eismaschine Patterisserie, TK ZK Kleinkühlstellen

Almhof Schneider

Firma:

Coolmärk

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen
Aufnahmestrom der Motoren einstellen!


Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche
Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen
Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x500x200	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	—	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILO:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange


Blattverzeichnis


000	Deckblatt	002	Verdichter Eismaschine Patisserie	004	Meldungen Extern
001	Netzanschluß	003	Verdichter TK Zentralkühlung Kleinkühlstellen		

				Datum	18.11.15		Eismaschine Patterisserie, TK ZK Kleinkühlstellen Almhof Schneider			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger					354/15
				Gepr.						Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 4 Bl.

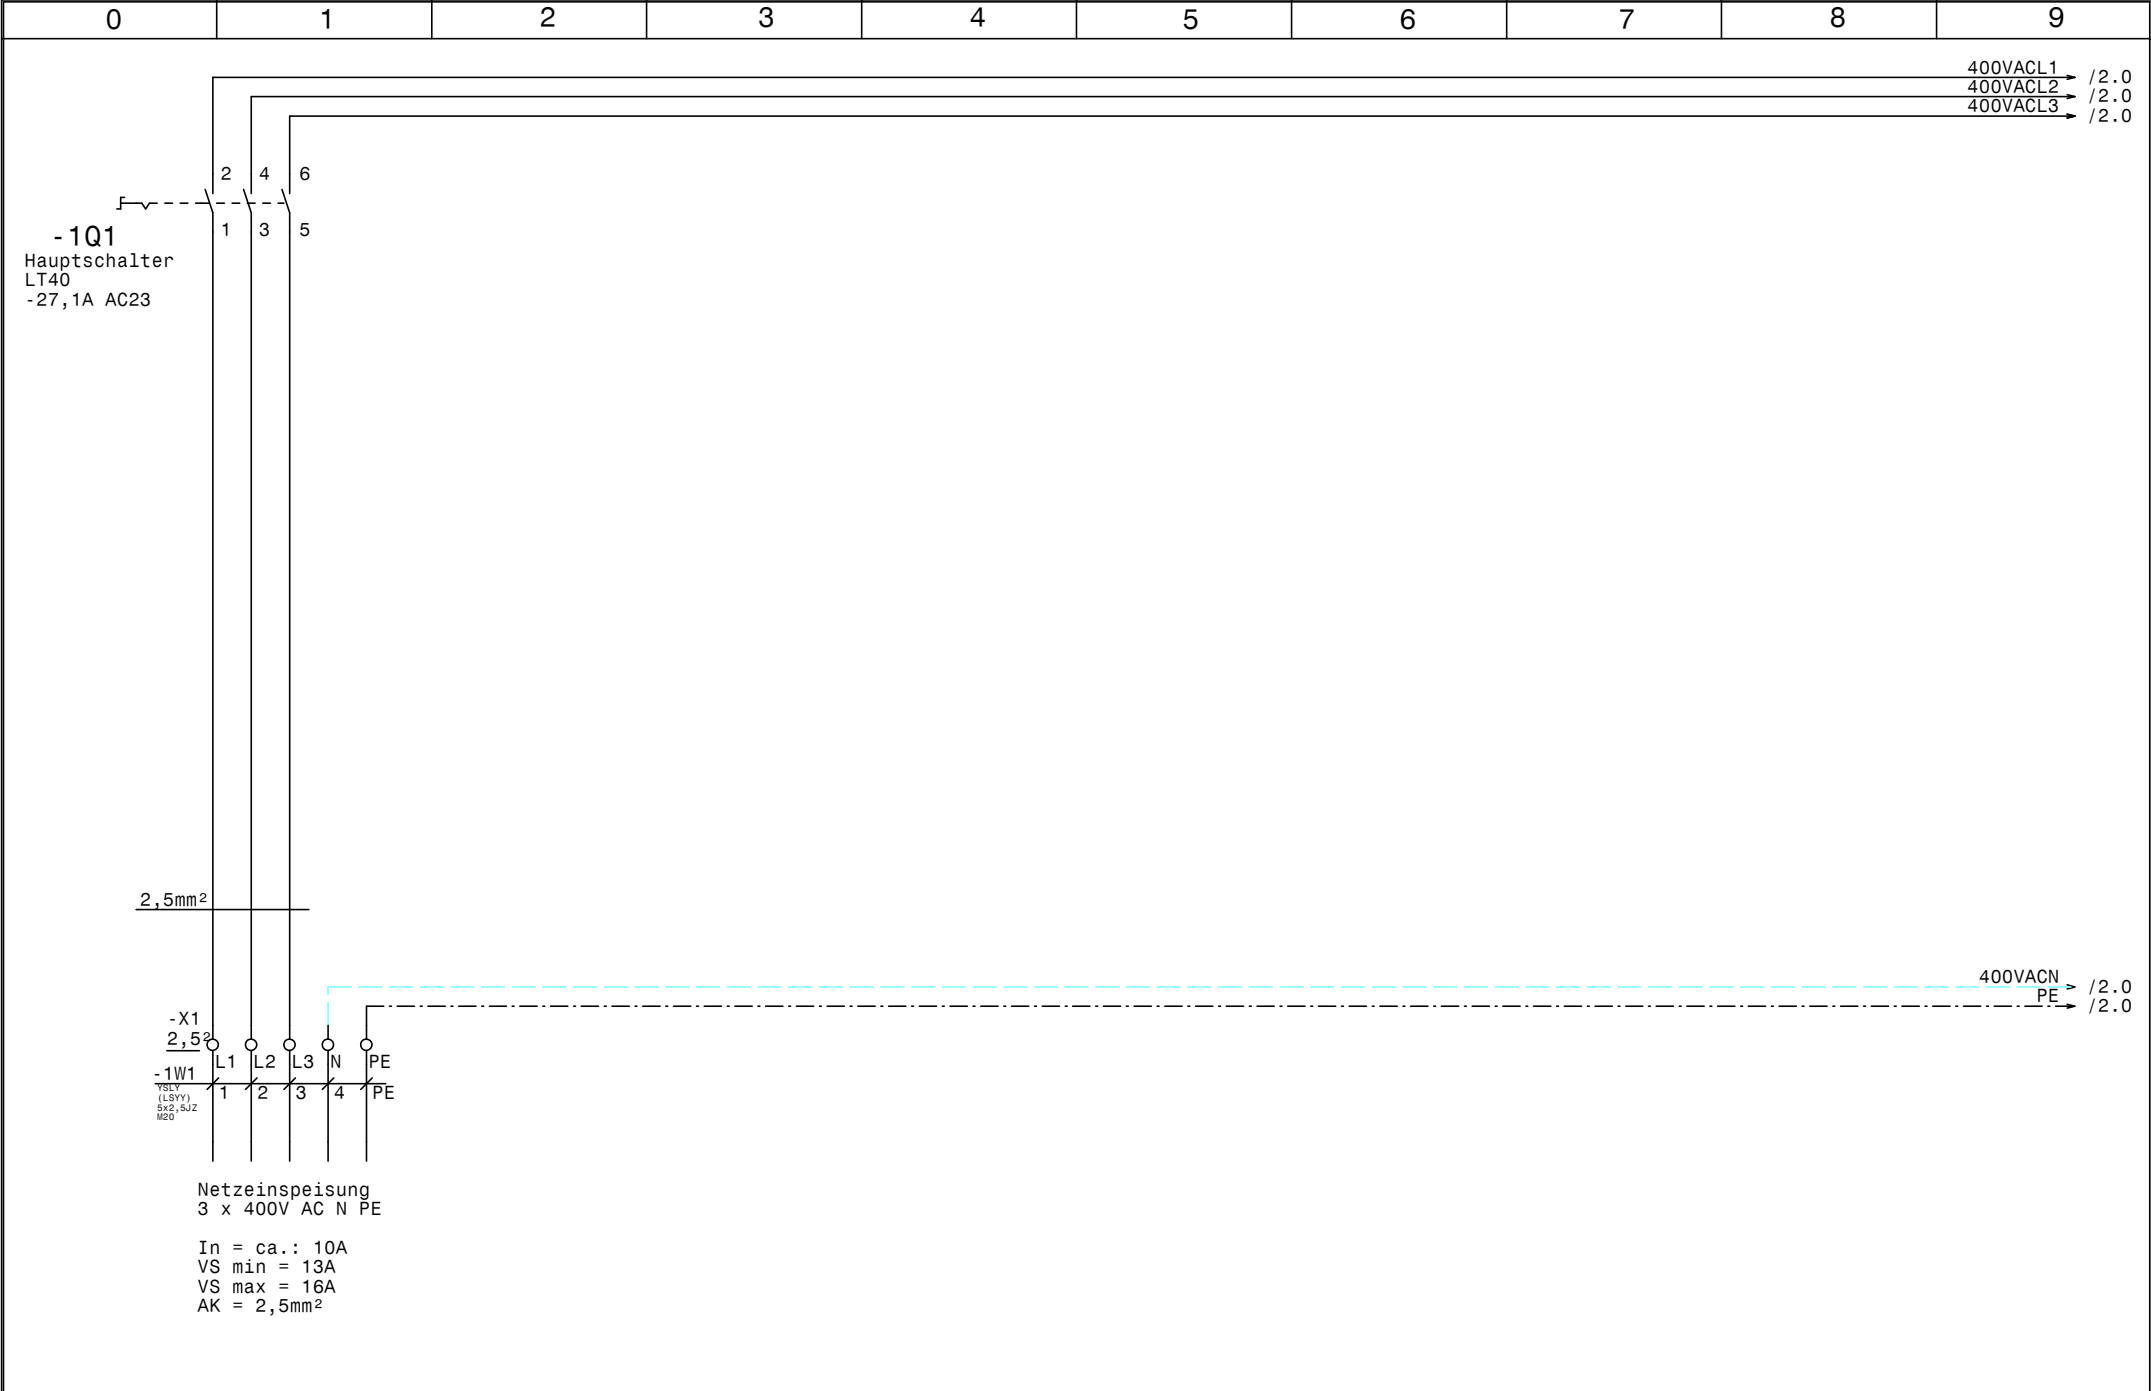

				Datum	18.11.15	COOLMÄRK KÄLTETECHNIK	Eismaschine Patterisserie, TK ZK Kleinkühlstellen Almhof Schneider Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				354/15
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

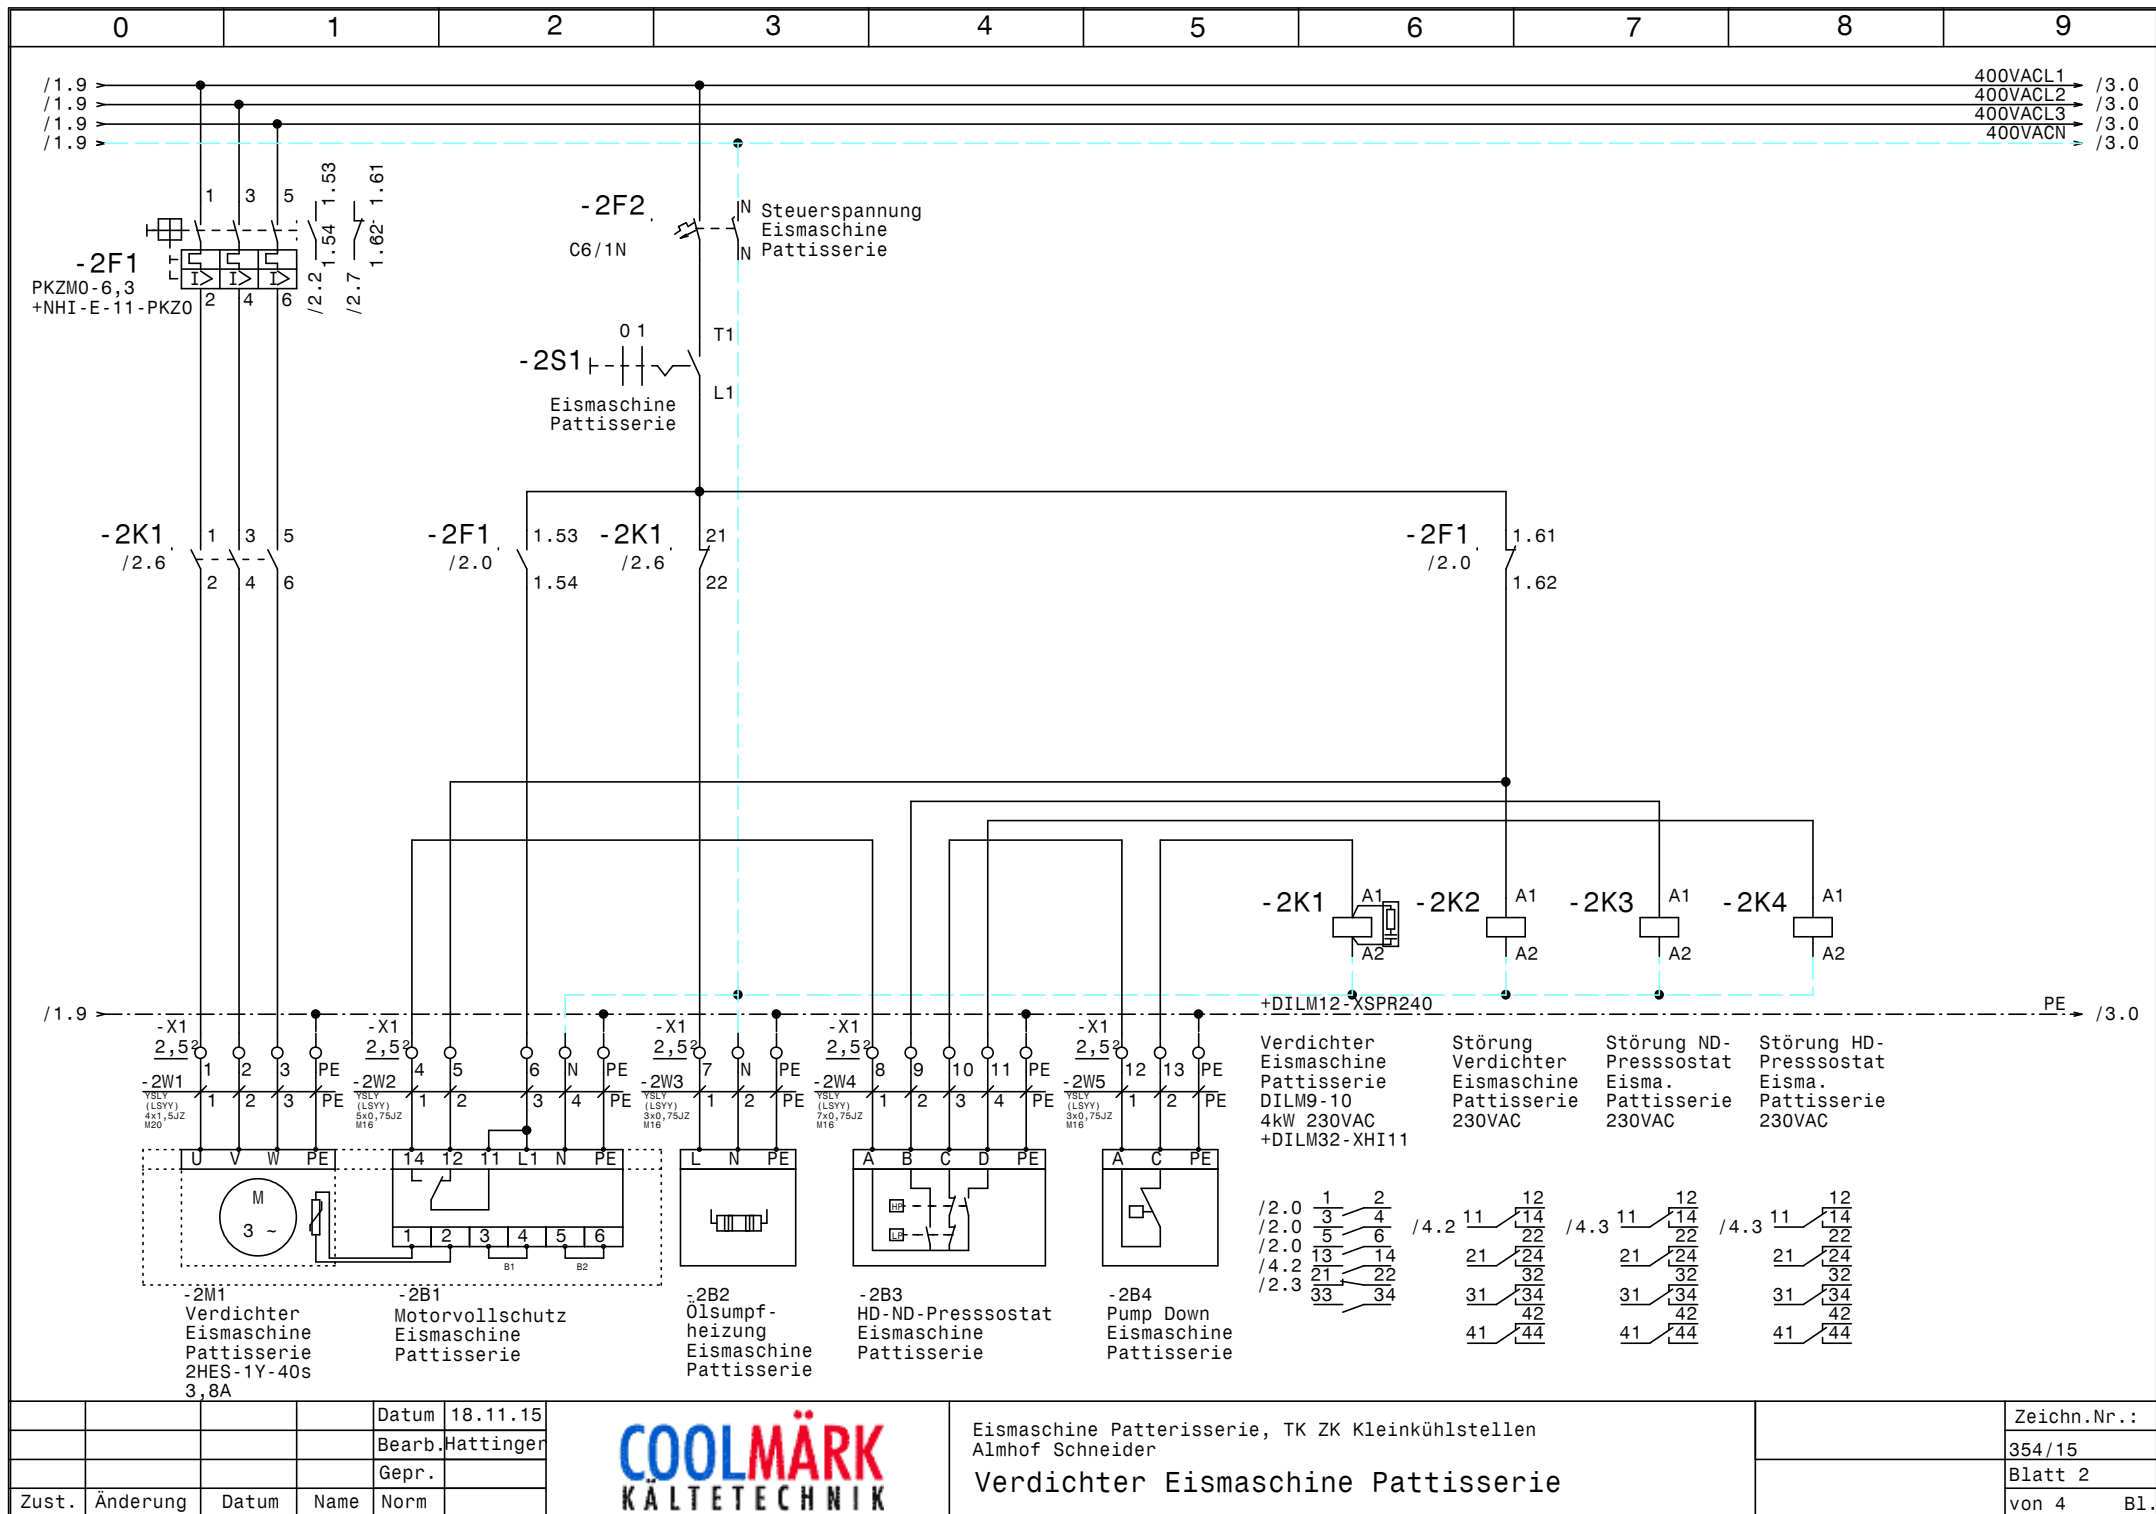

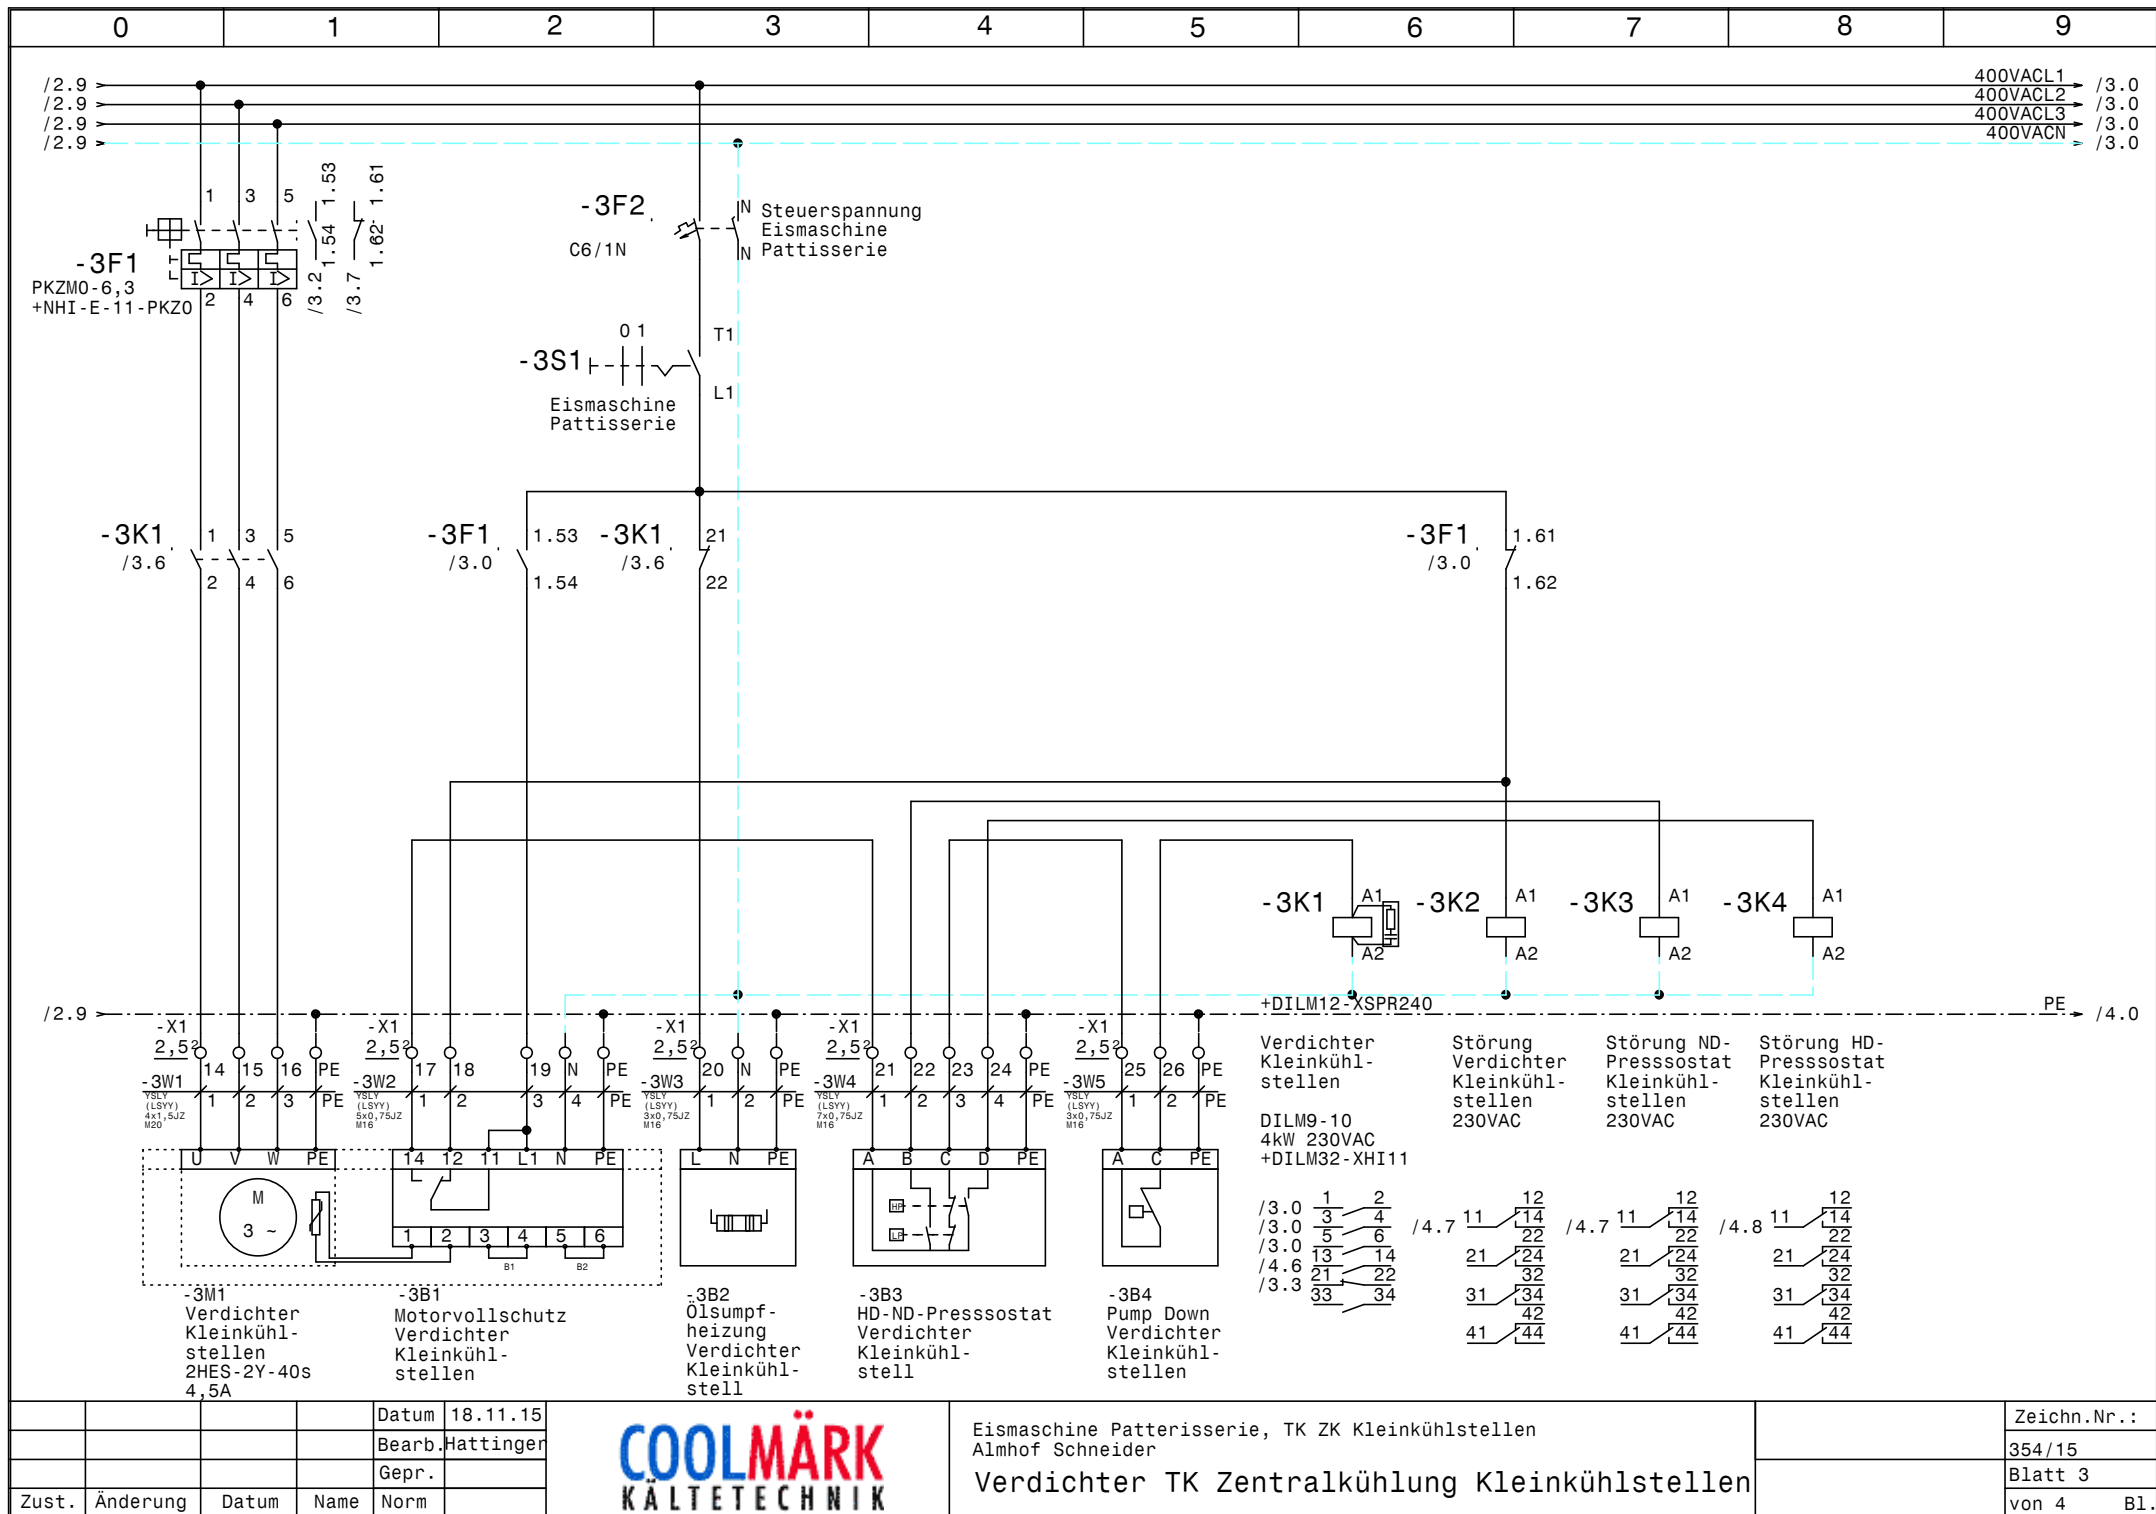

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter Eismaschine Patisserie					
3	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Eismaschine Patisserie					
4	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Eismaschine Patisserie					
5	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat Eismaschine Patisserie					
6	-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Pump Down Eismaschine Patisserie					
7	-3M1				-3W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter Kleinkühlstellen					
8	-3B1				-3W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Verdichter Kleinkühlstellen					
9	-3B2				-3W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter Kleinkühlstell					
10	-3B3				-3W4				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat Verdichter Kleinkühlstell					
11	-3B4				-3W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Pump Down Verdichter Kleinkühlstellen					

[illegible]