




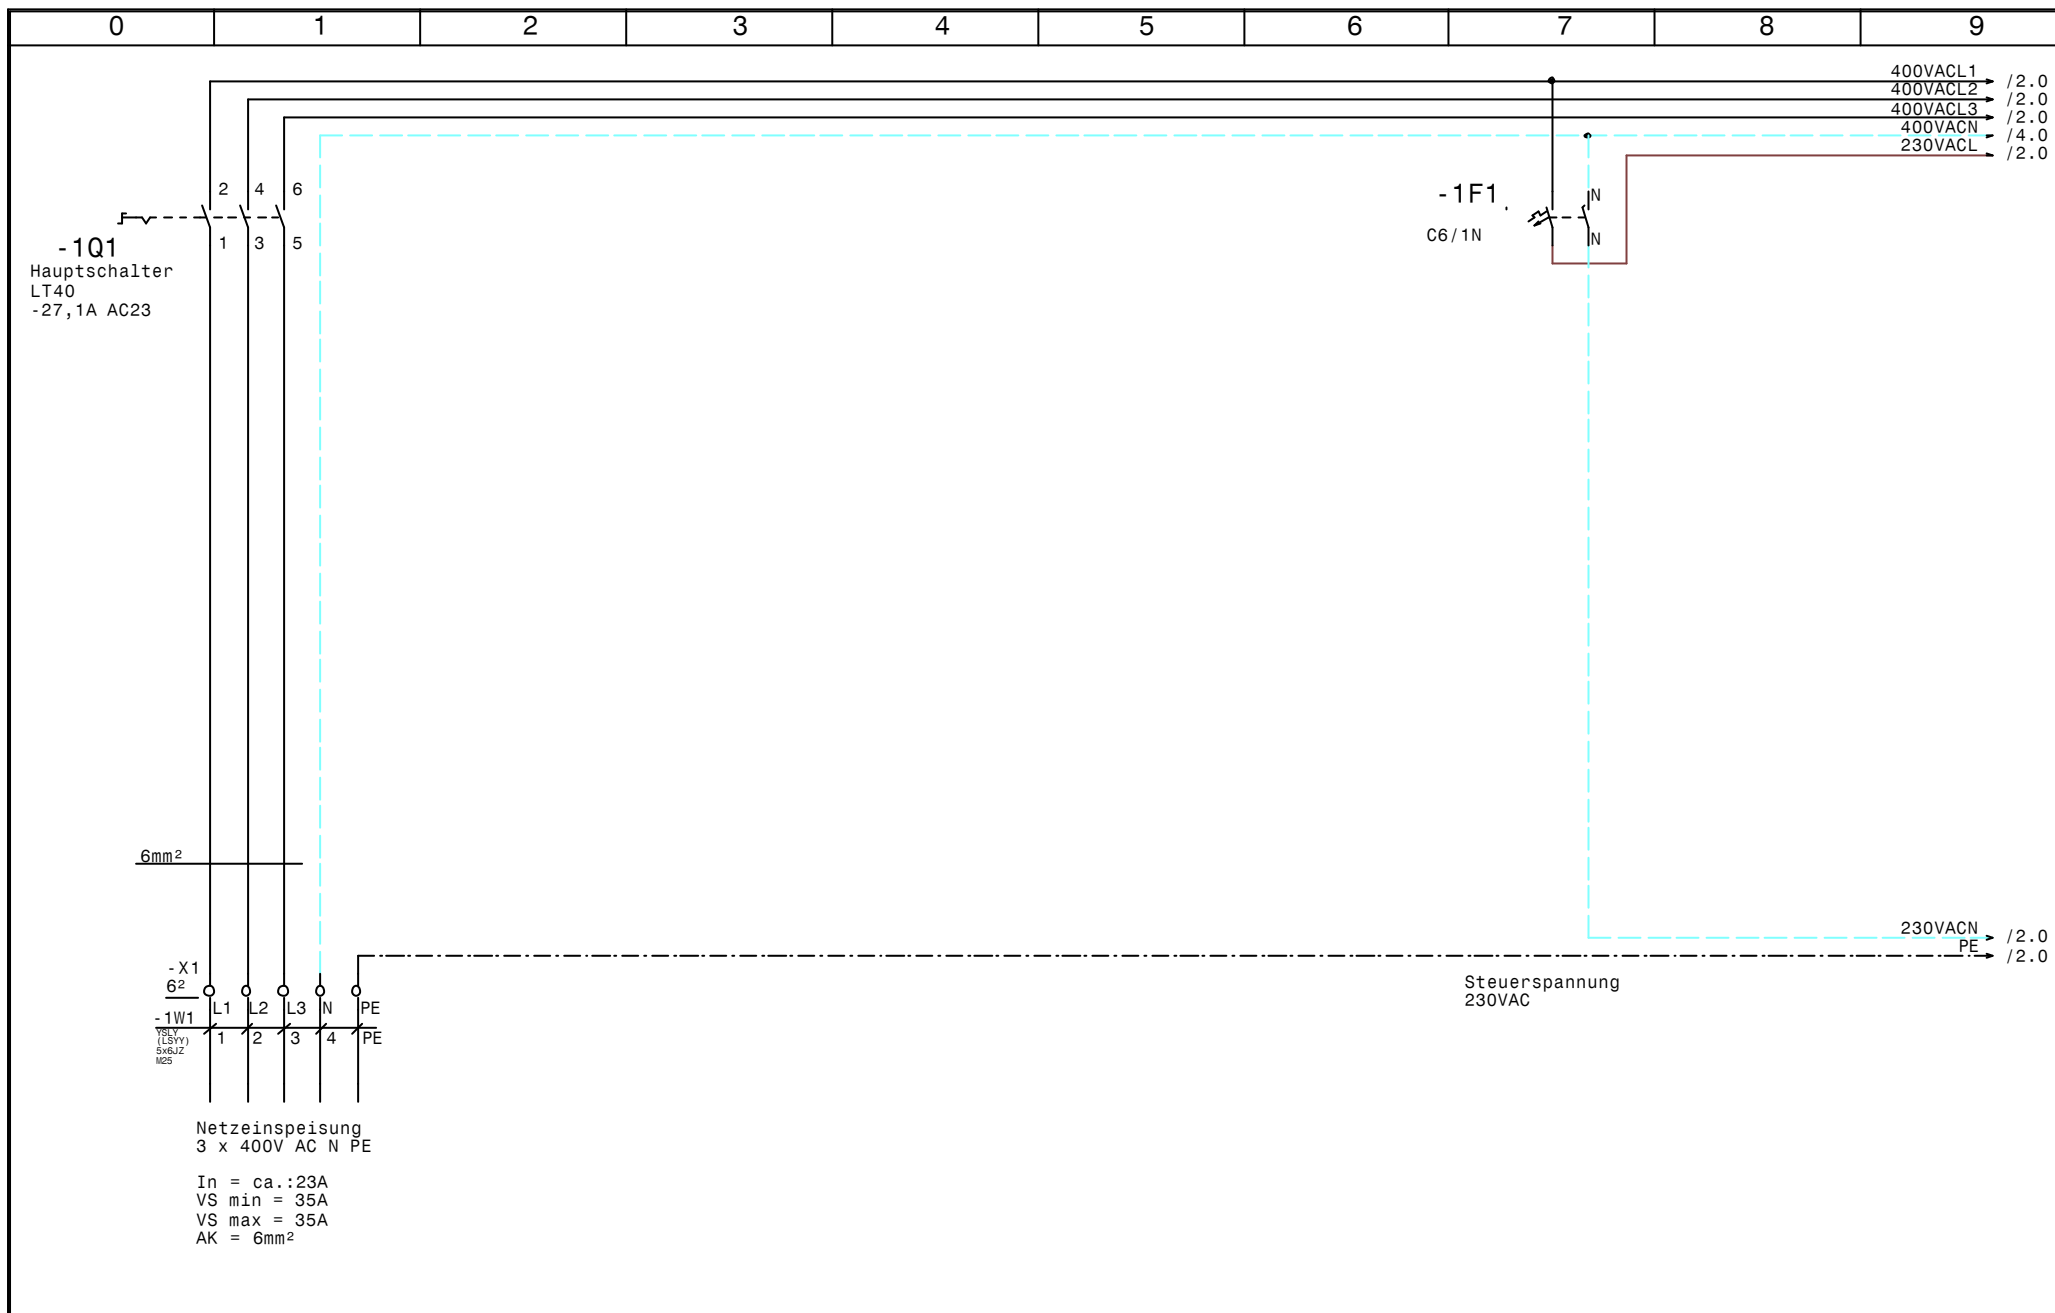

				Datum	09.12.15	 SCHIESSL	Hauptschrank Lettner Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			370/15	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7 Bl	

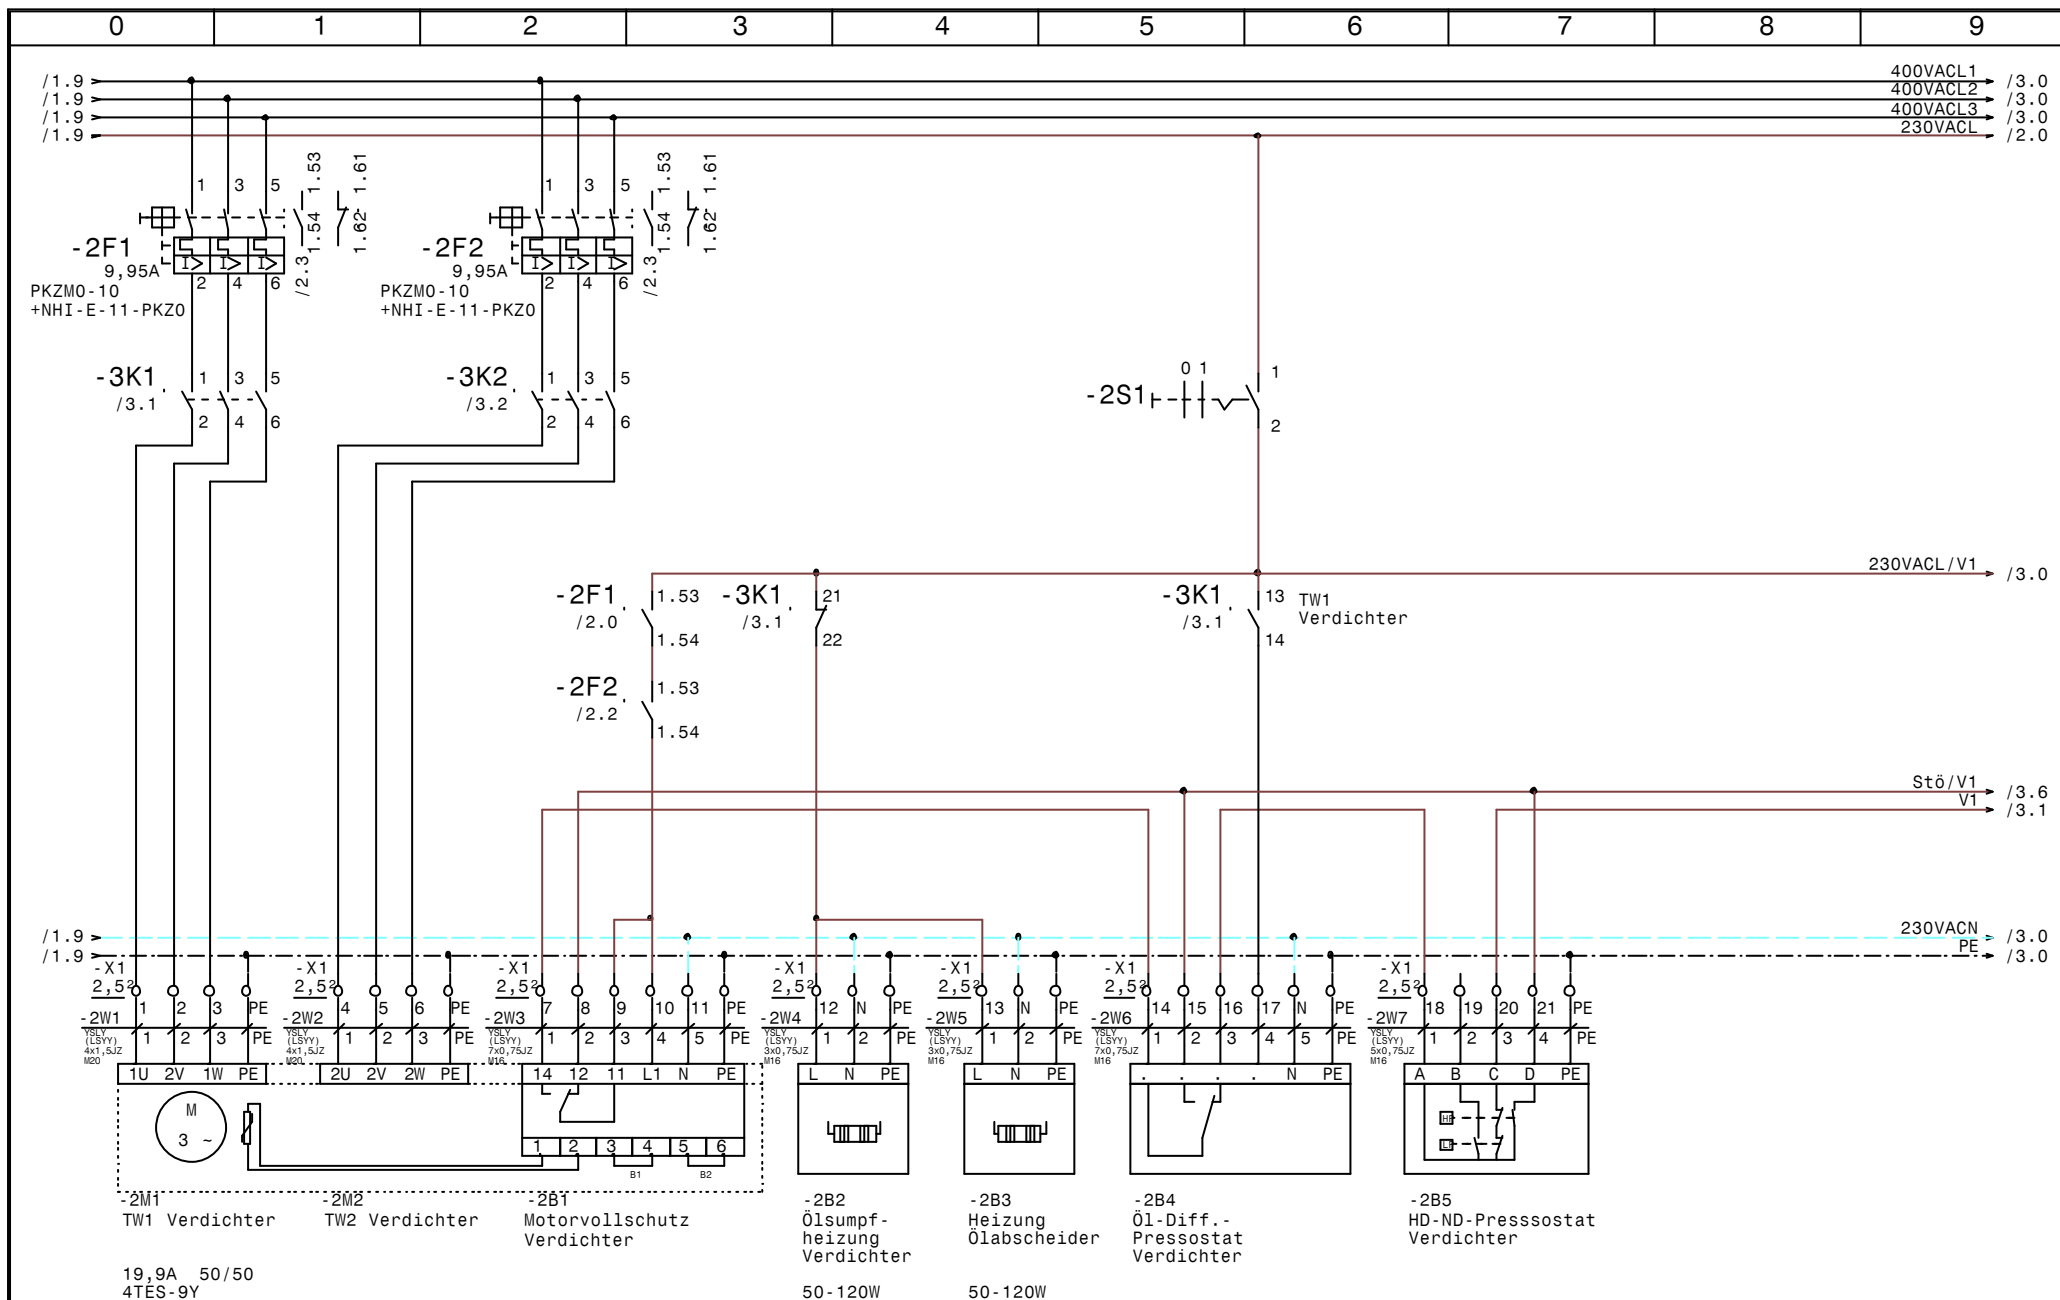


			Datum	09.12.15		Hauptschrank Lettner Verdichter	Zeichn.Nr.:		
			Bearb.	Hattinger			370/15		
			Gepr.				Blatt 2		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			von 7		B1

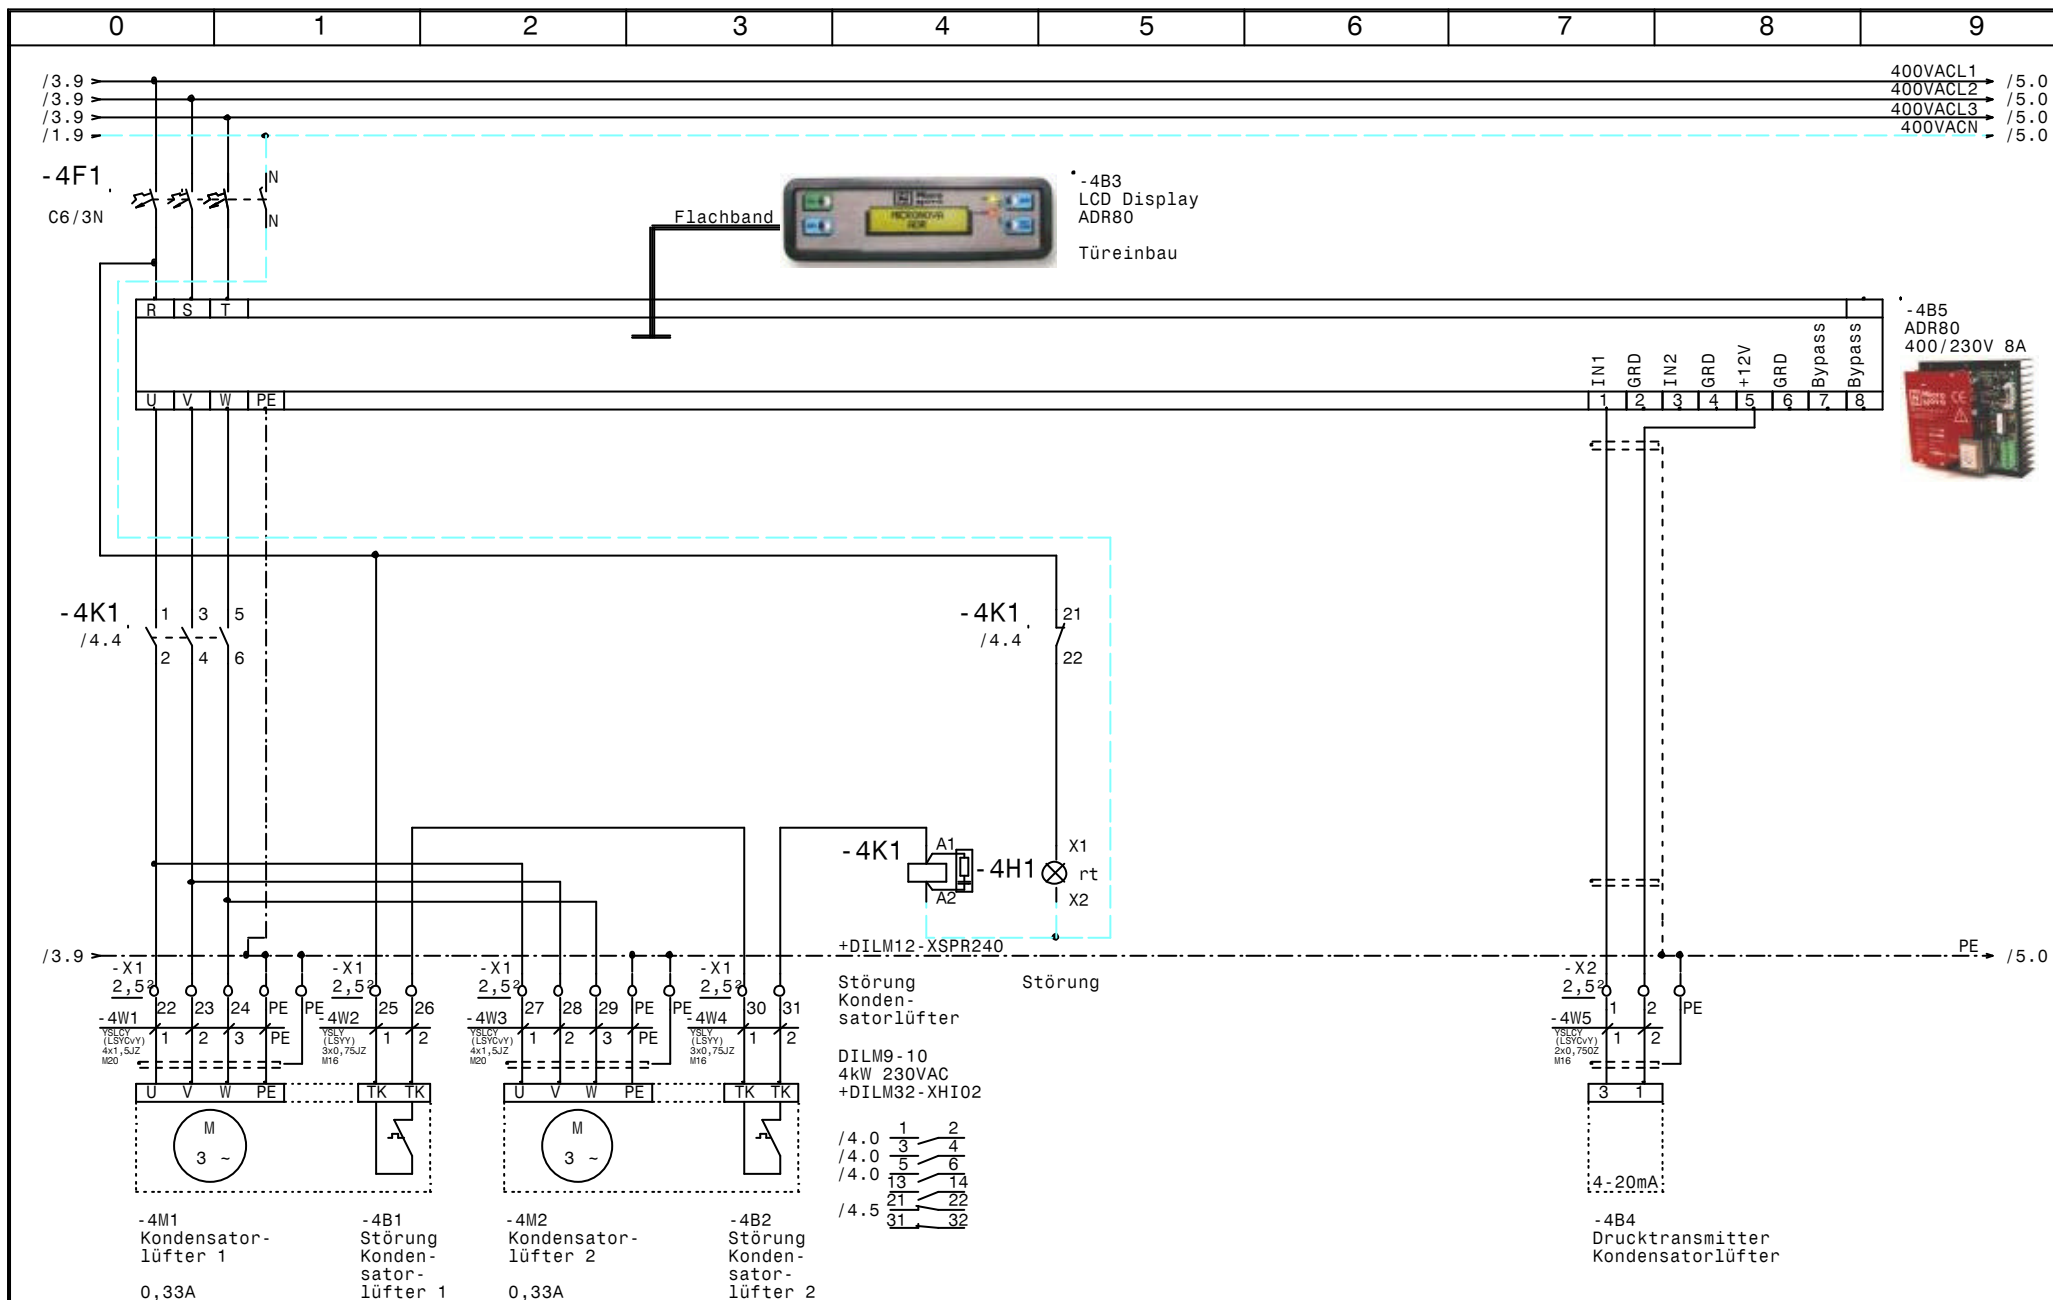


				Datum	09.12.15				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				370/15
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl

SCHIESSL

Hauptschrank
Lettner
Kondensatorlüfter

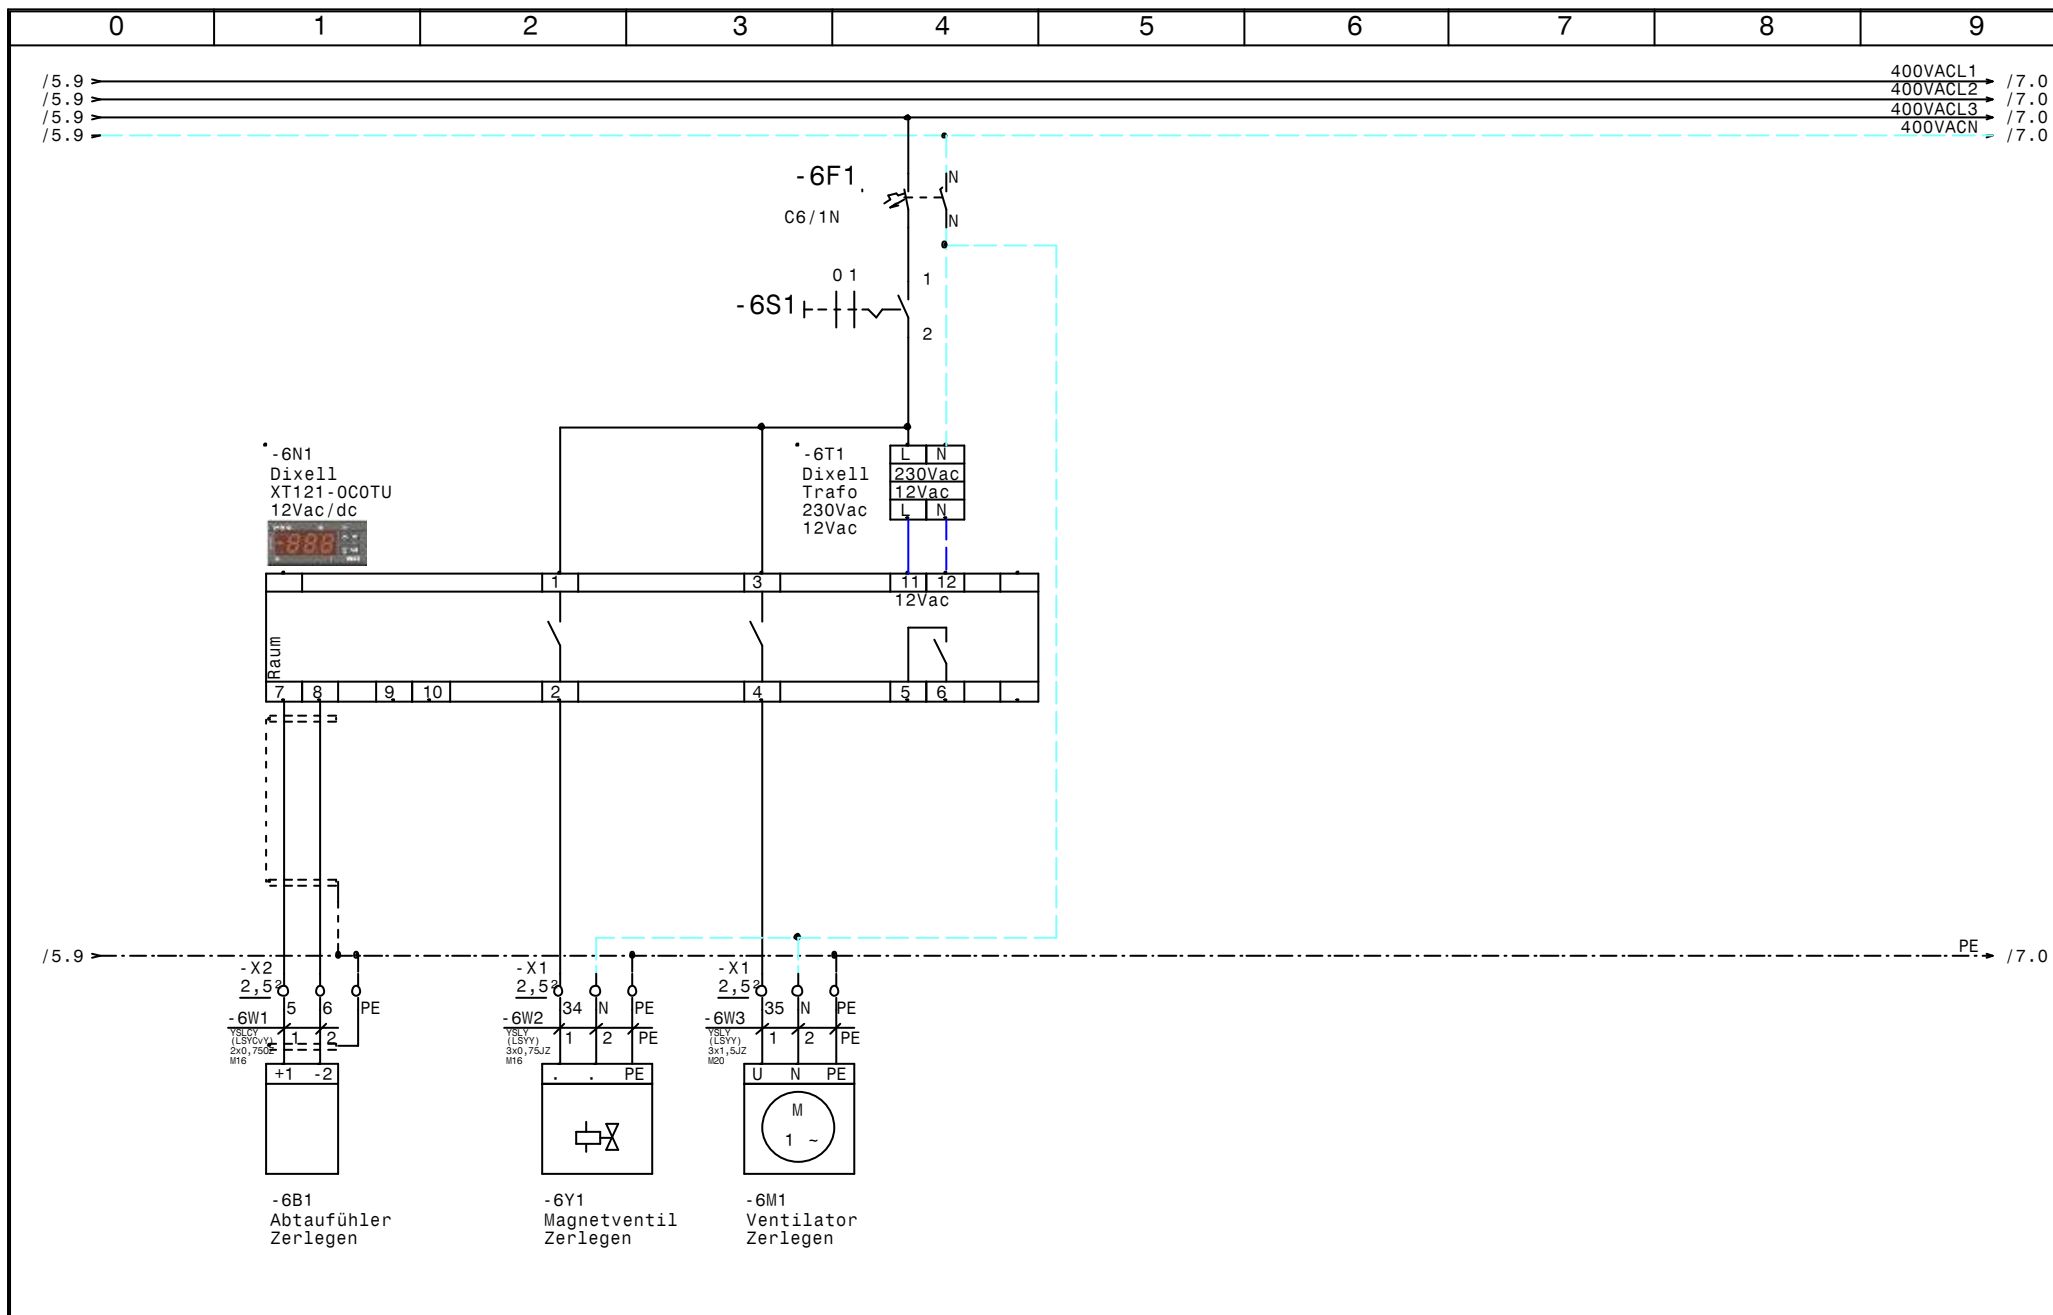

				Datum	09.12.15		Hauptschrank Lettner Zerlegen		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				370/15
				Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl

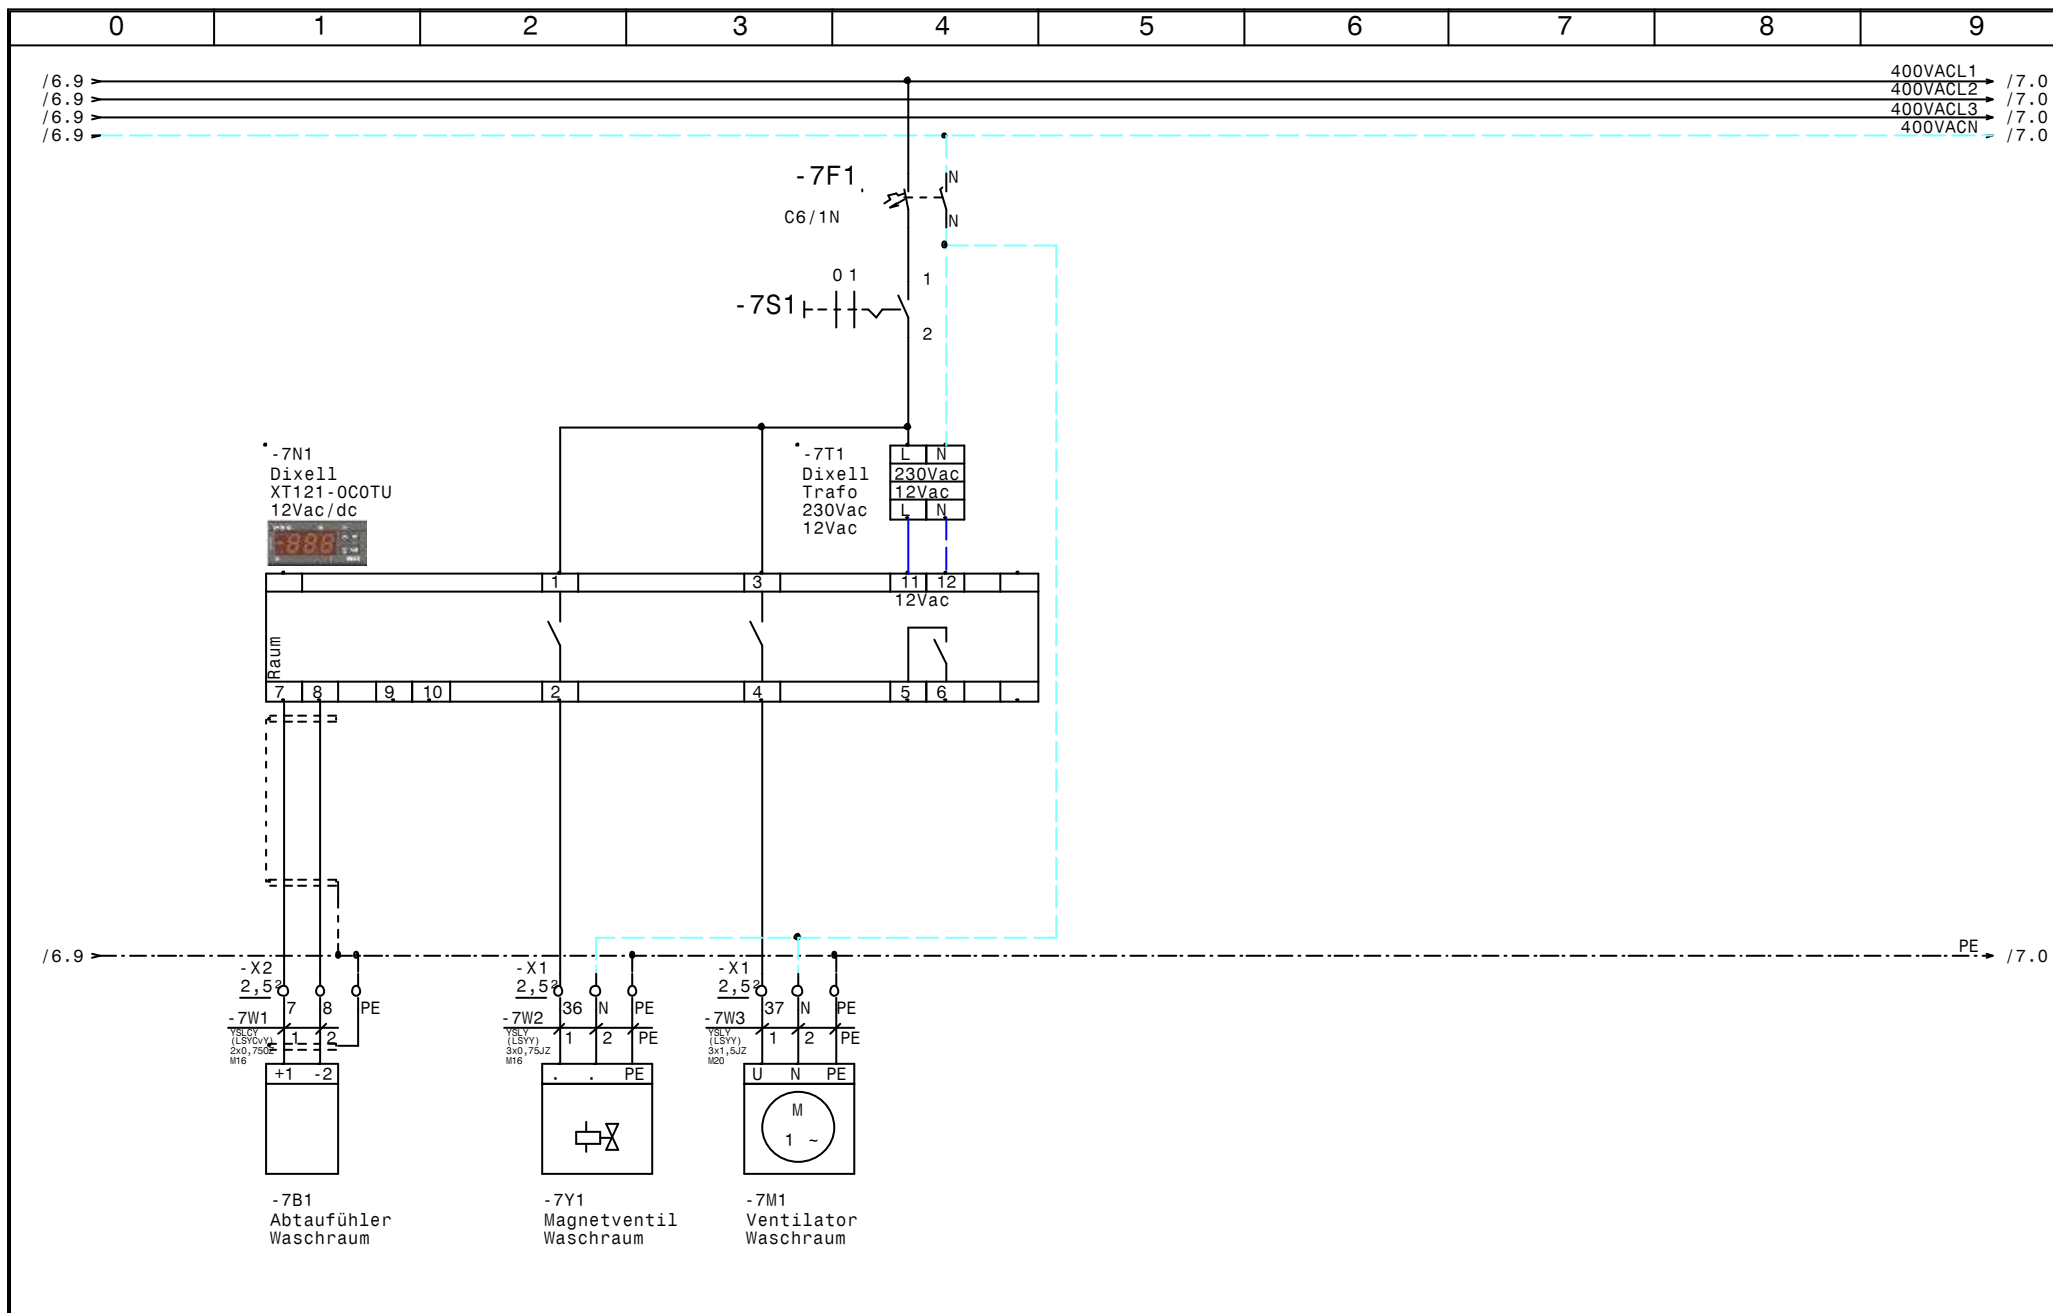

				Datum	09.12.15		Hauptschrank Lettner Waschraum		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				370/15
				Gepr.					Blatt 7
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl

0					1					2					3					4					5					6					7					8					9				
Nr.		Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung																																				
1		-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x6JZ M25			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE																																				
2		-2M1			-2W1			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		TW1 Verdichter																																				
3		-2M2			-2W2			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		TW2 Verdichter																																				
4		-2B1			-2W3			YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16			6		Motorvollschutz Verdichter																																				
5		-2B2			-2W4			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Ölsumpfheizung Verdichter																																				
6		-2B3			-2W5			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Heizung Ölabscheider																																				
7		-2B4			-2W6			YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16			6		Öl-Diff.Pressostat Verdichter																																				
8		-2B5			-2W7			YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16			5		HD-ND-Pressostat Verdichter																																				
9		-4M1			-4W1			YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20			4		Kondensatorlüfter 1																																				
10		-4B1			-4W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		Störung Kondensatorlüfter 1																																				
11		-4M2			-4W3			YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20			4		Kondensatorlüfter 2																																				
12		-4B2			-4W4			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		Störung Kondensatorlüfter 2																																				
13		-4B4			-4W5			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Drucktransmitter Kondensatorlüfter																																				
14		-5B1			-5W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Abtaufühler Wursterei																																				
15		-5Y1			-5W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Magnetventil Wursterei																																				
16		-5M1			-5W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator Wursterei																																				
17		-6B1			-6W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Abtaufühler Zerlegen																																				
18		-6Y1			-6W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Magnetventil Zerlegen																																				
19		-6M1			-6W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator Zerlegen																																				
20		-7B1			-7W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Abtaufühler Waschraum																																				
21		-7Y1			-7W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Magnetventil Waschraum																																				
22		-7M1			-7W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator Waschraum																																				
					</																																												

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				LCD Display ADR80		-4B3				
1				ADR80 400/230V 8A		-4B5				
4	C6/1N			Sicherungsautomaten		-1F1, -6F1, -7F1, -5F1				
2	PKZM0-10			Motorschutzschalter		-2F1, -2F2				
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-4F1				
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1				
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H1, -3H2				
2	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-3K1, -3K2				
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein						
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-3K3				
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-4K1				
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein						
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1				
2	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-3N2, -3N1				
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-4N1				
3				Dixell XT121-0C0TU 12Vac/dc		-5N1, -6N1, -7N1				
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1				
4				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S1, -2S1, -7S1, -6S1				
3				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1, -6T1, -7T1				
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1				
7	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -4W1, -7W3, -6W3, -2W2, -4W3				
						-5W3				
14	M16			Kabelverschraubung		-4W5, -7W2, -2W6, -4W2, -2W5, -2W4				
						-2W3, -2W7, -5W2, -6W1, -5W1, -7W1				
						-6W2, -4W4				
21	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2				
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1				
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1				
9	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1				
45	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1				
				Datum	09.12.15	 Hauptschrank Lettner Materialliste				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.					370/15
				Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 1 Bl.