




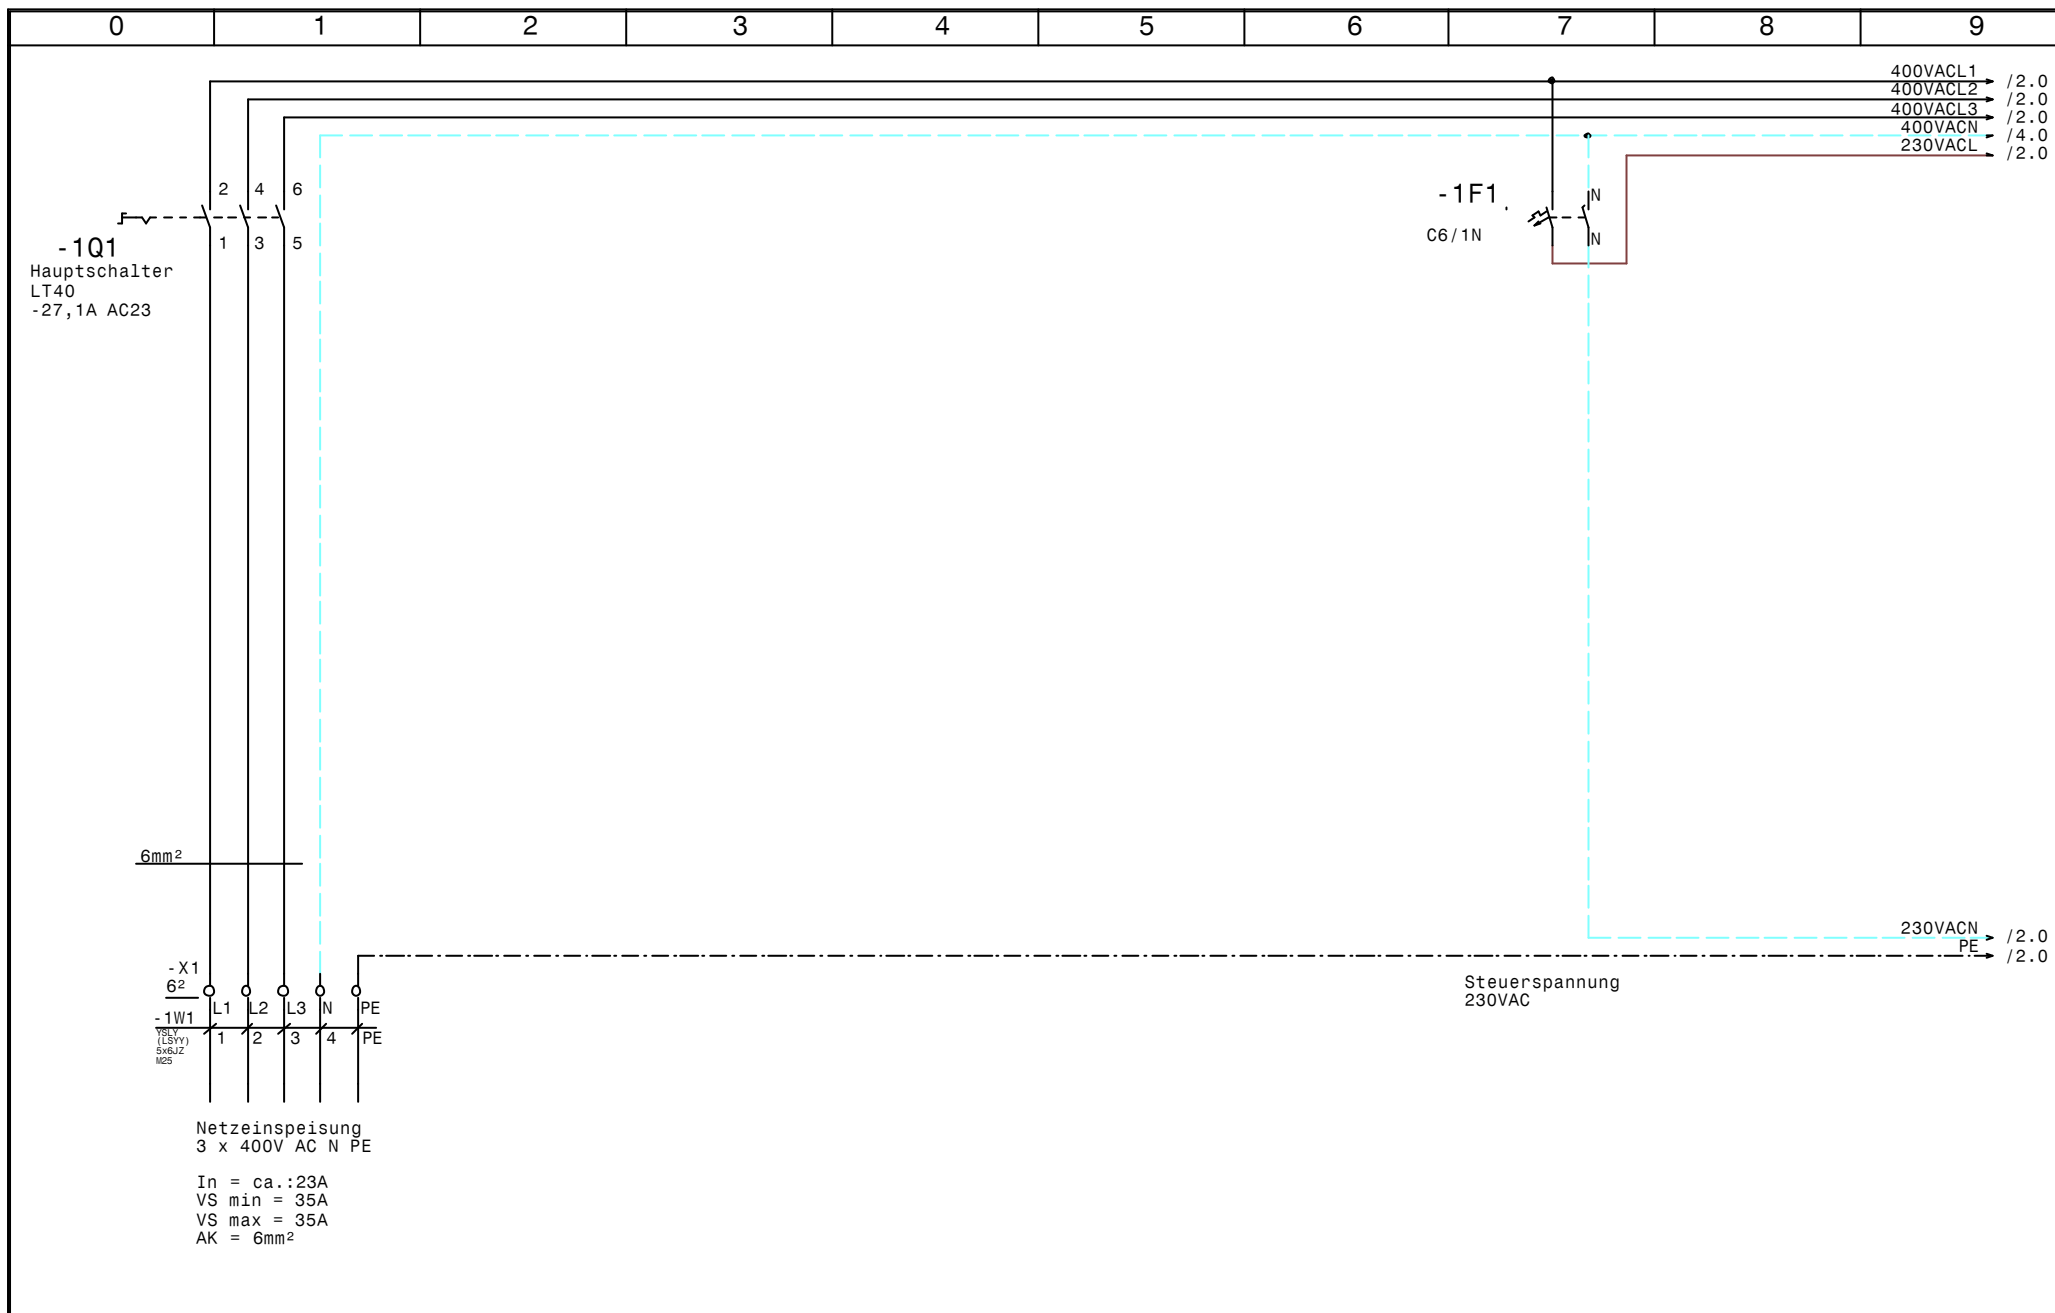

				Datum	10.12.15		Hauptschrank Lettner Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			370/15	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7	B1

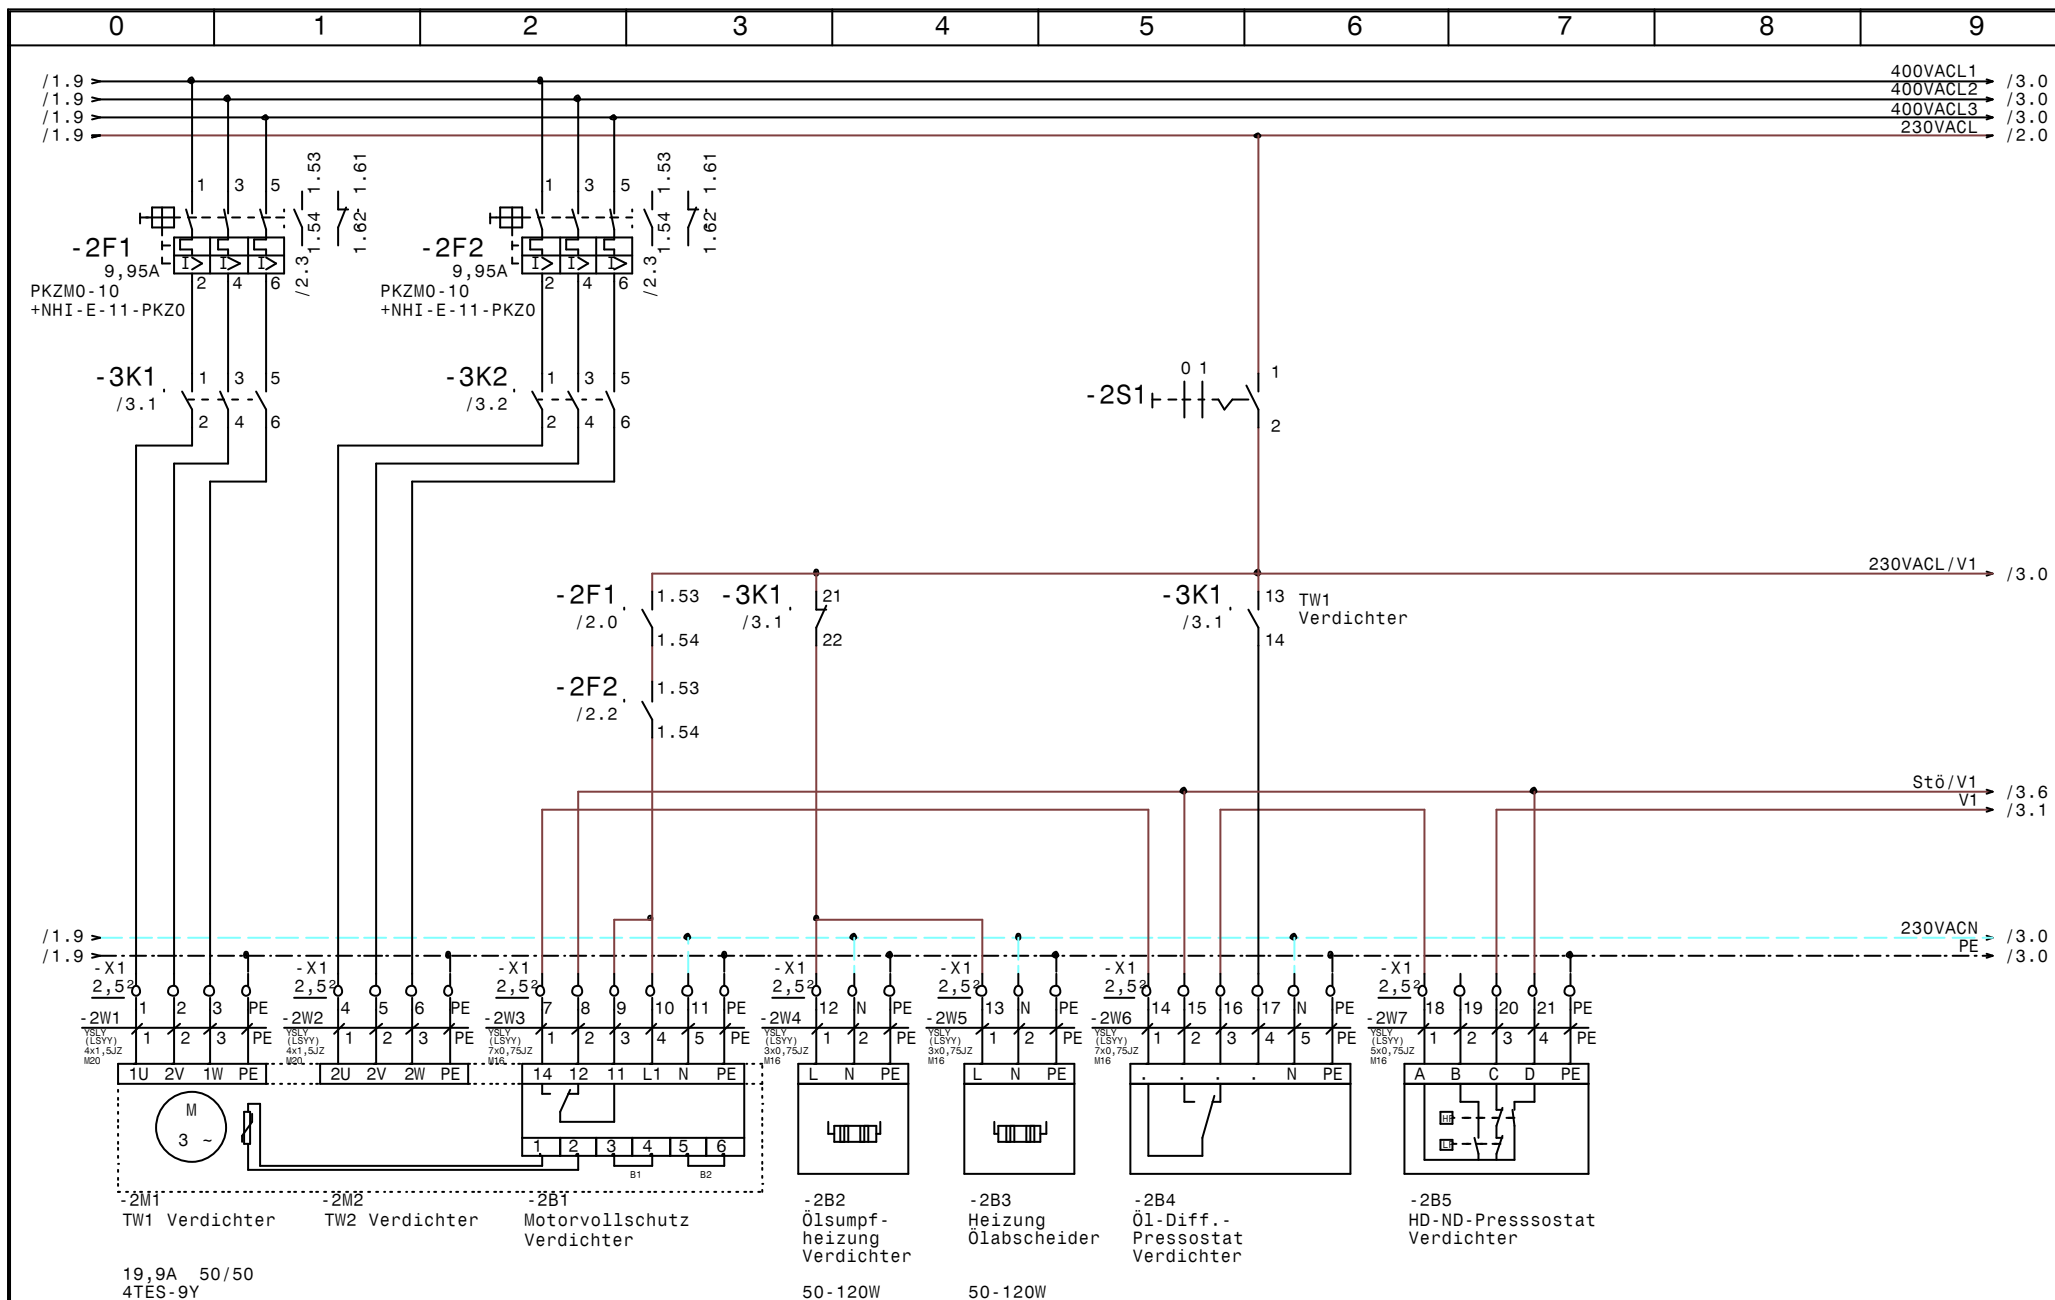


			Datum	10.12.15		Hauptschrank Lettner Verdrichter	Zeichn.Nr.:		
			Bearb.	Hattinger			370/15		
			Gepr.				Blatt 2		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			von 7		B1

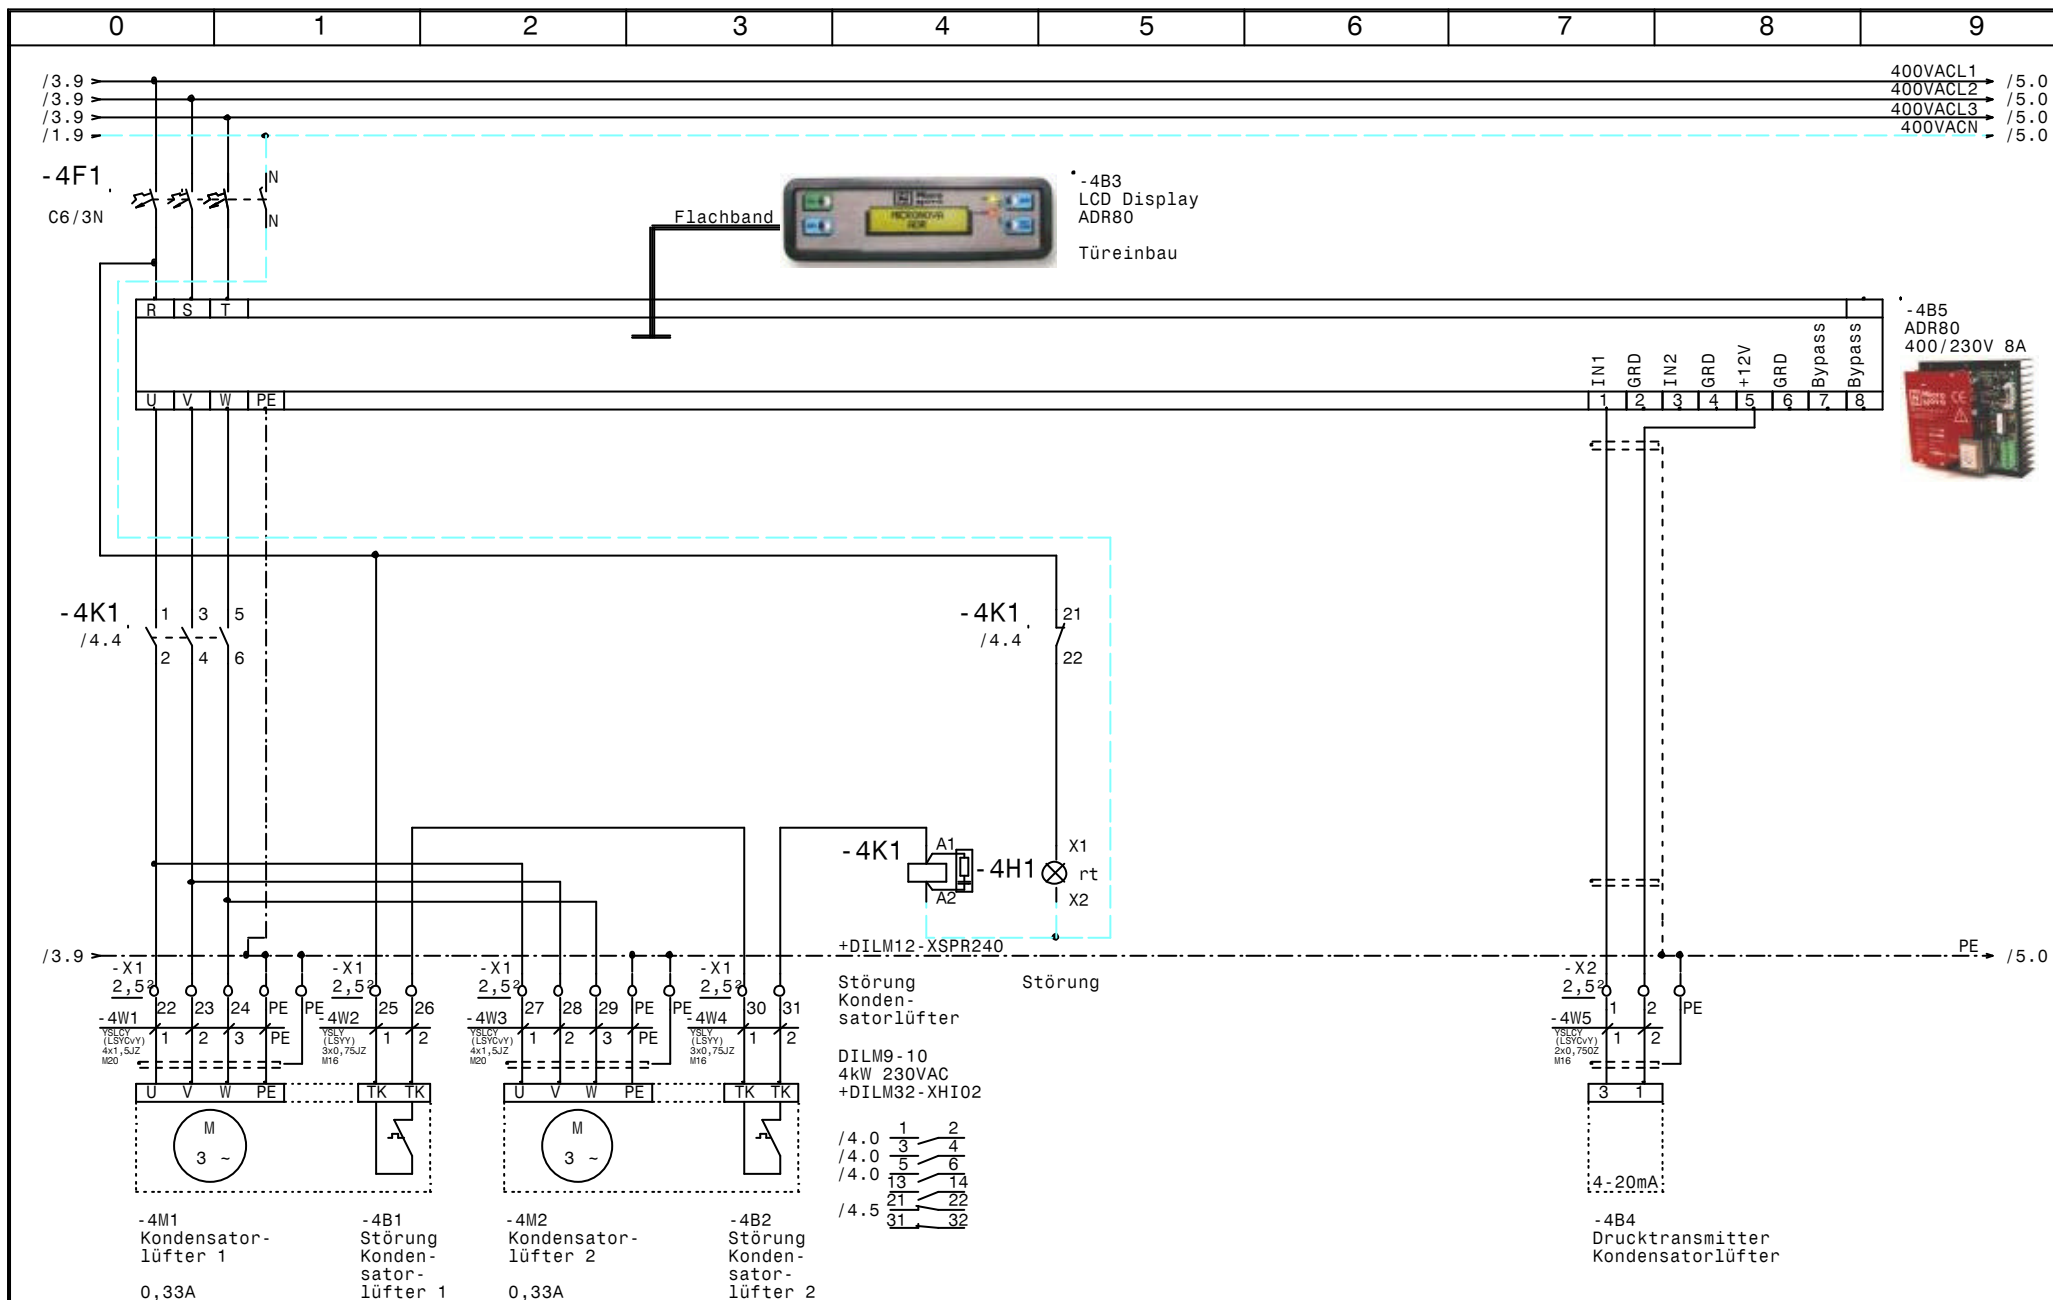


				Datum	10.12.15			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			370/15	
				Gepr.				Blatt 4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7	B1

SCHIESSL

Hauptschrank
Lettner
Kondensatorlüfter

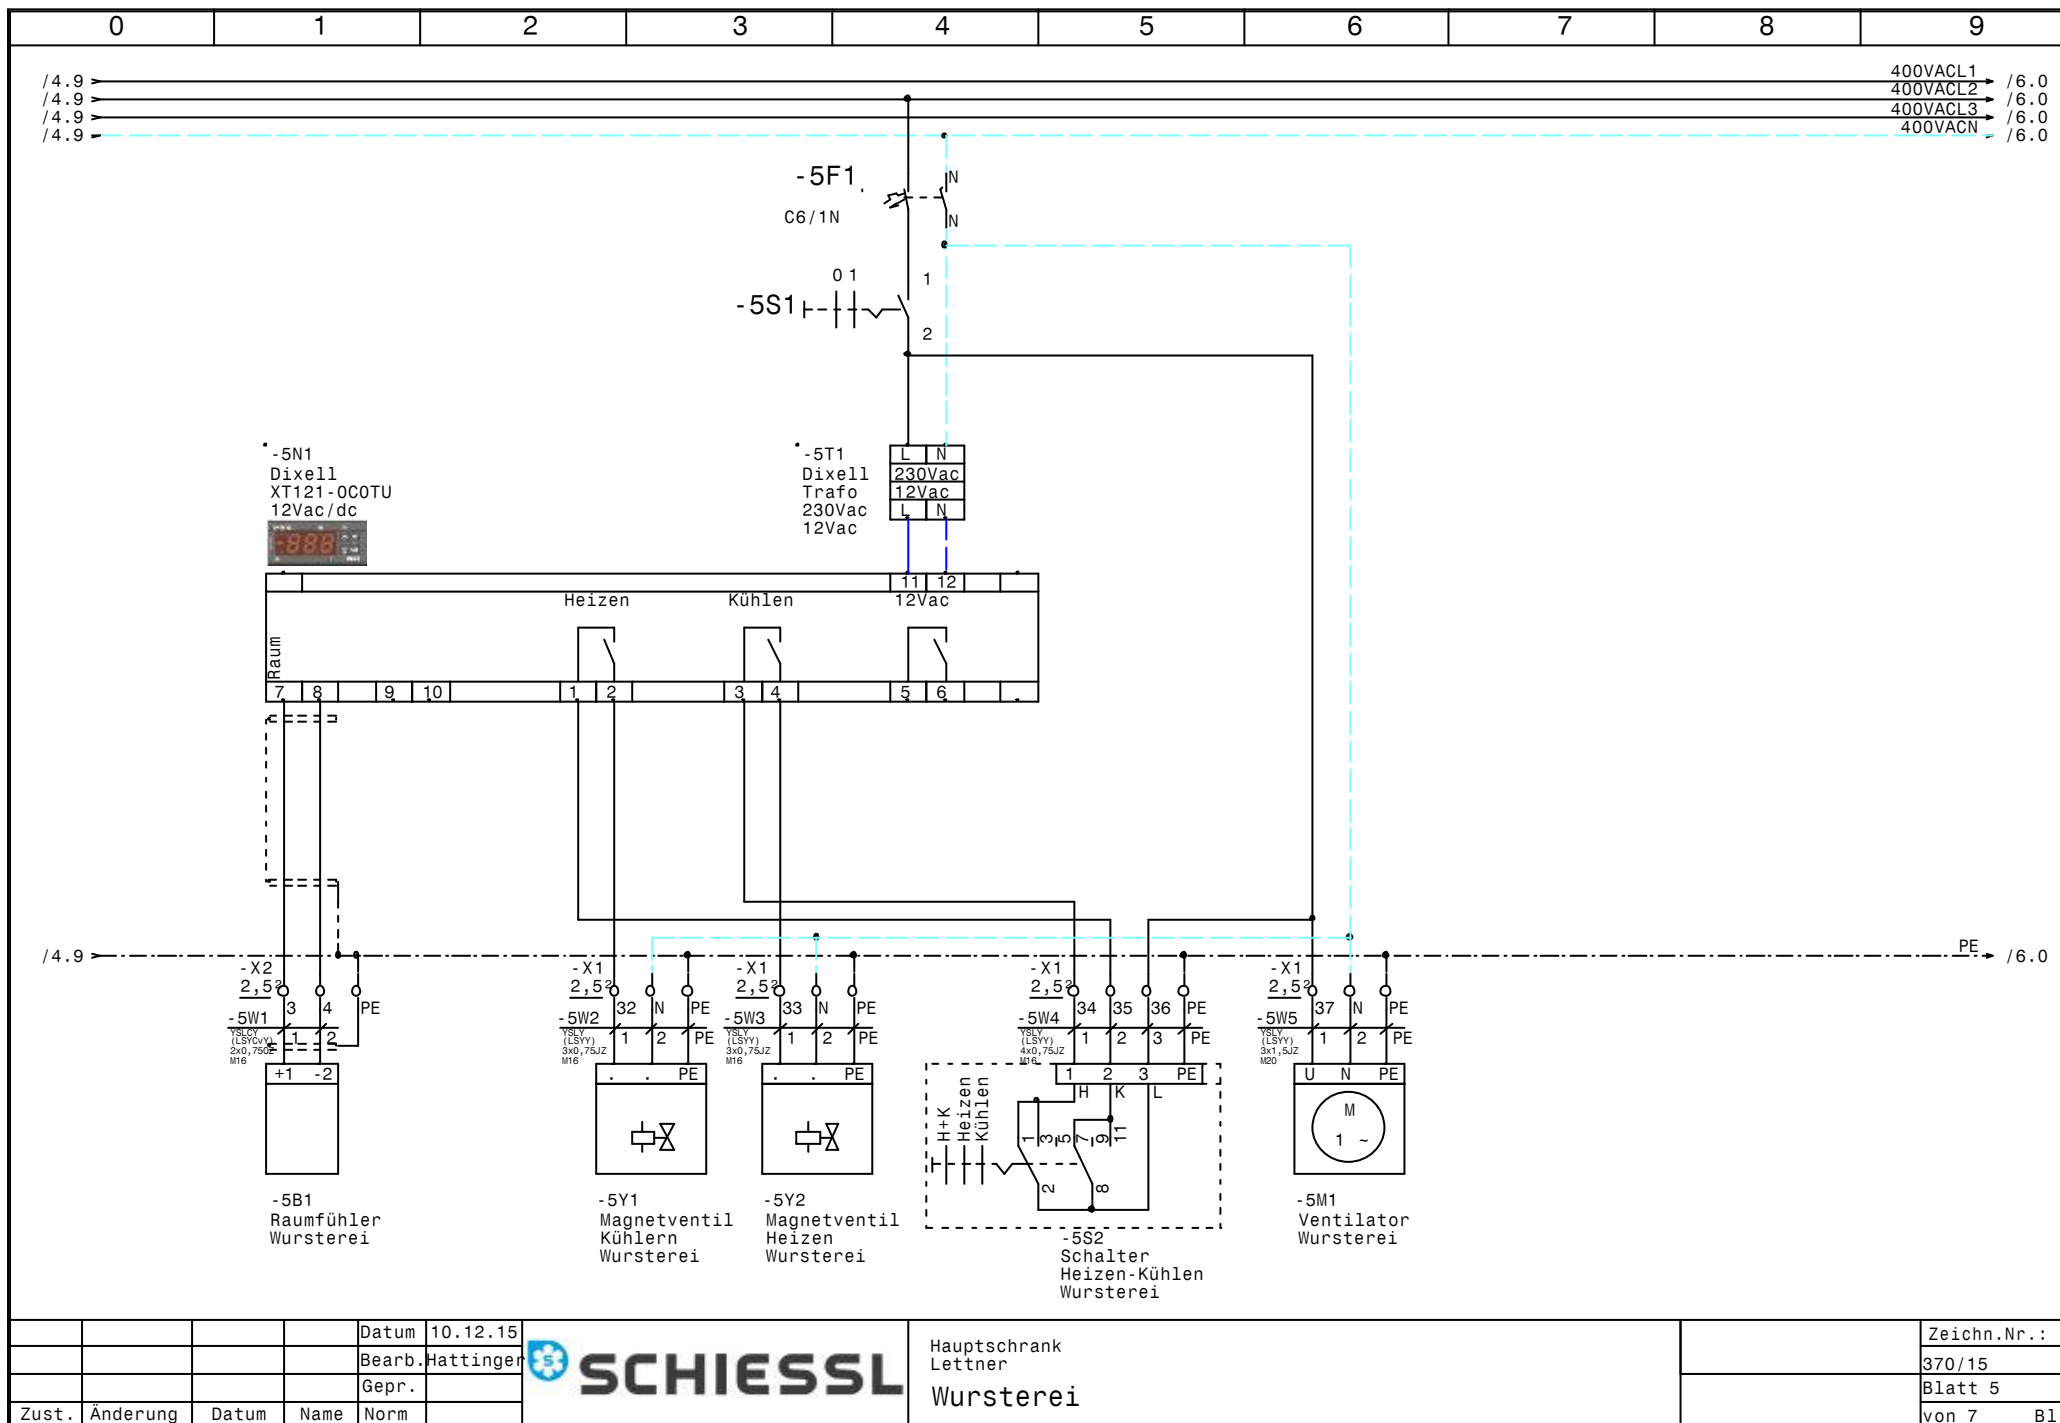


				Datum	10.12.15		Hauptschrank Lettner Würsterei		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				370/15
				Gepr.					Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl

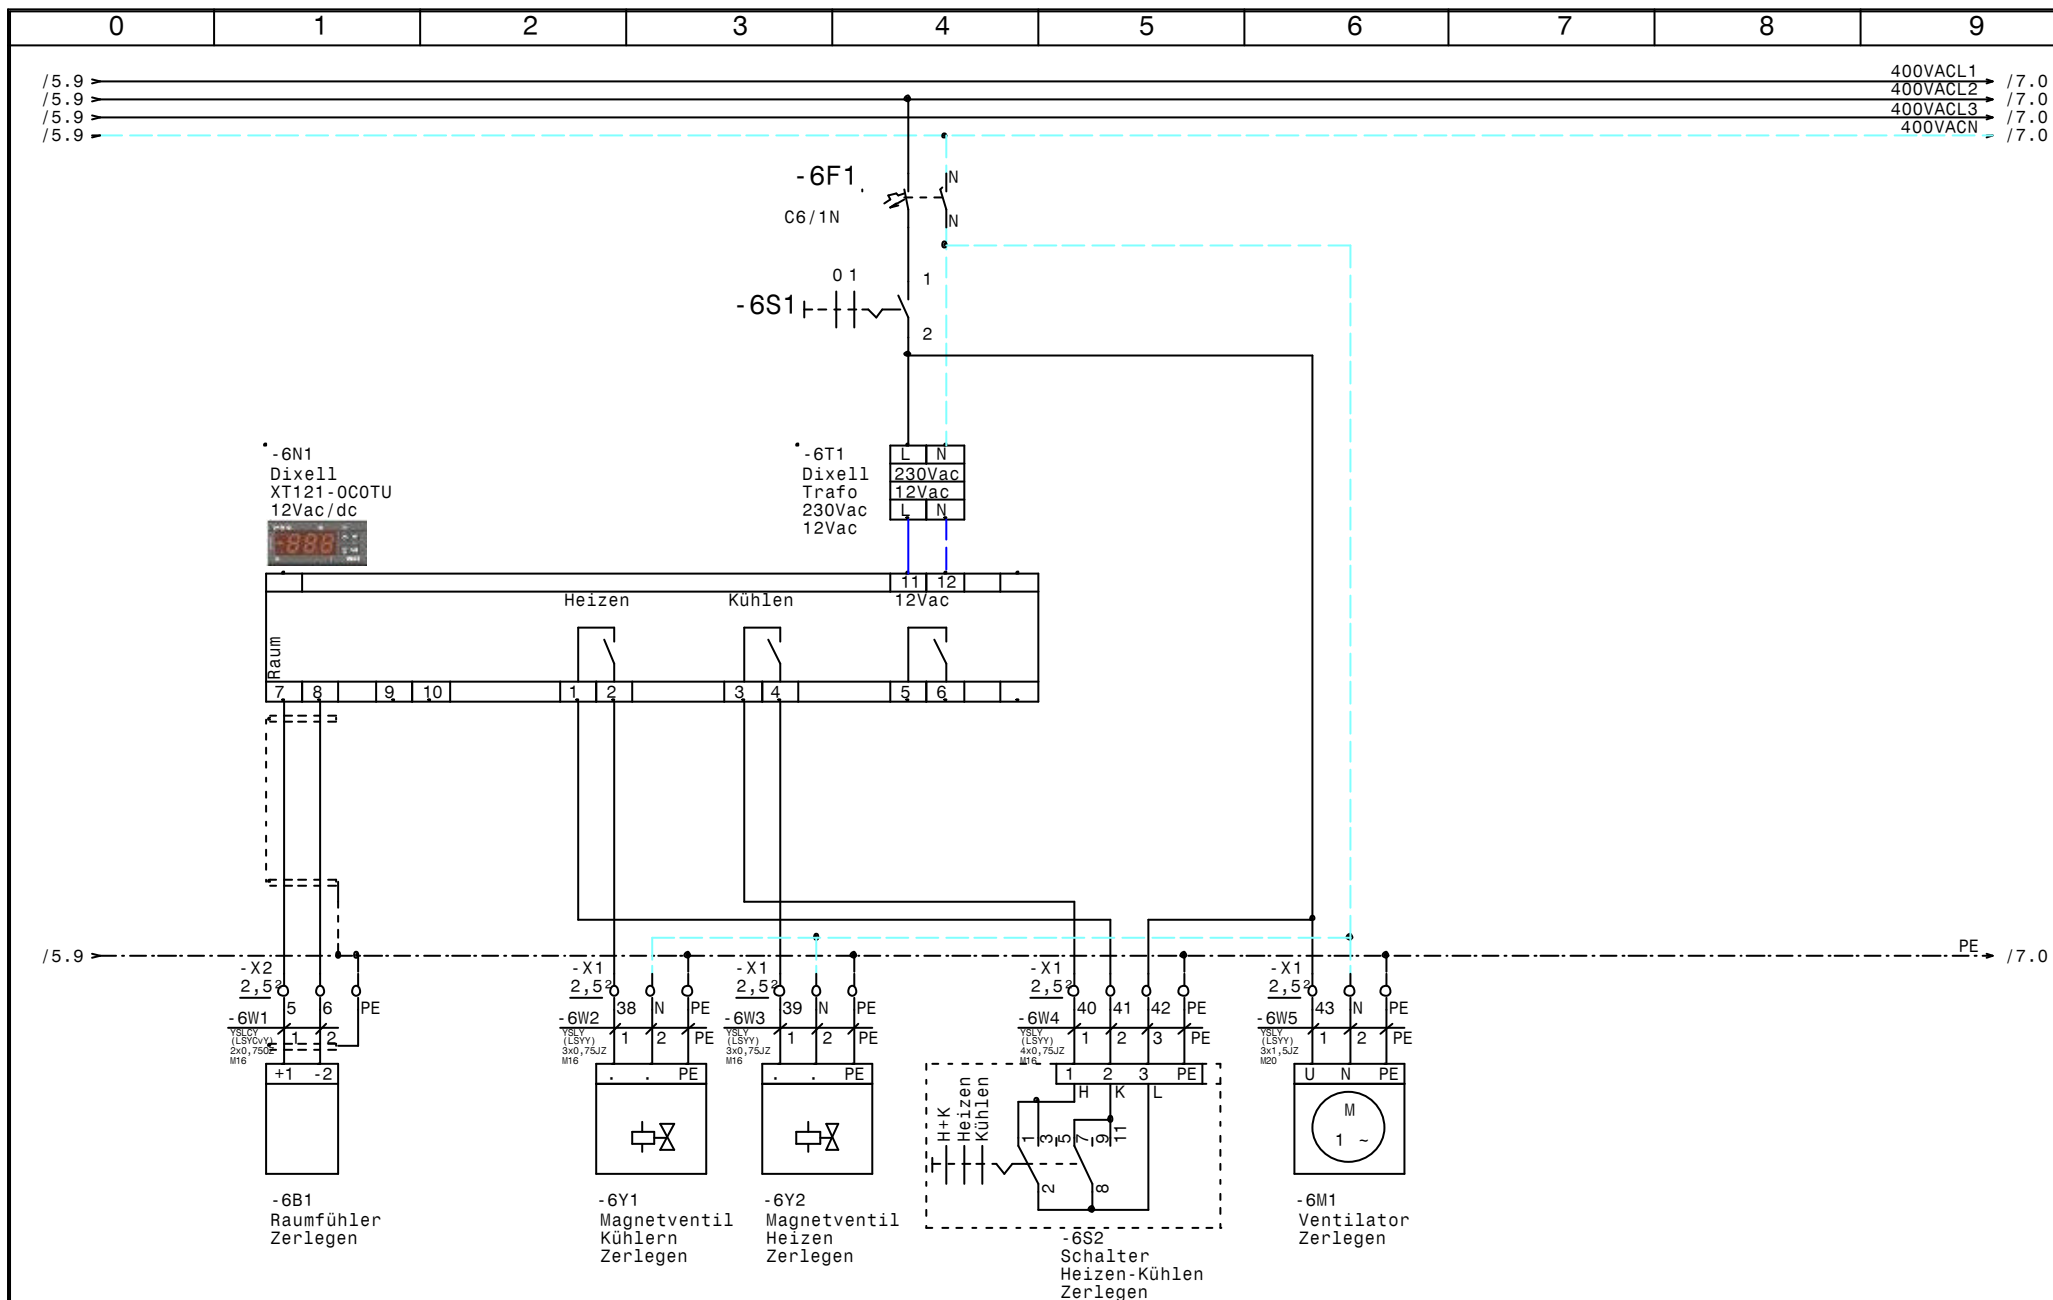

				Datum	10.12.15			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			370/15	
				Gepr.				Blatt 6	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7	Bl

SCHIESSL

Hauptschrank
Lettner
Zerlegen

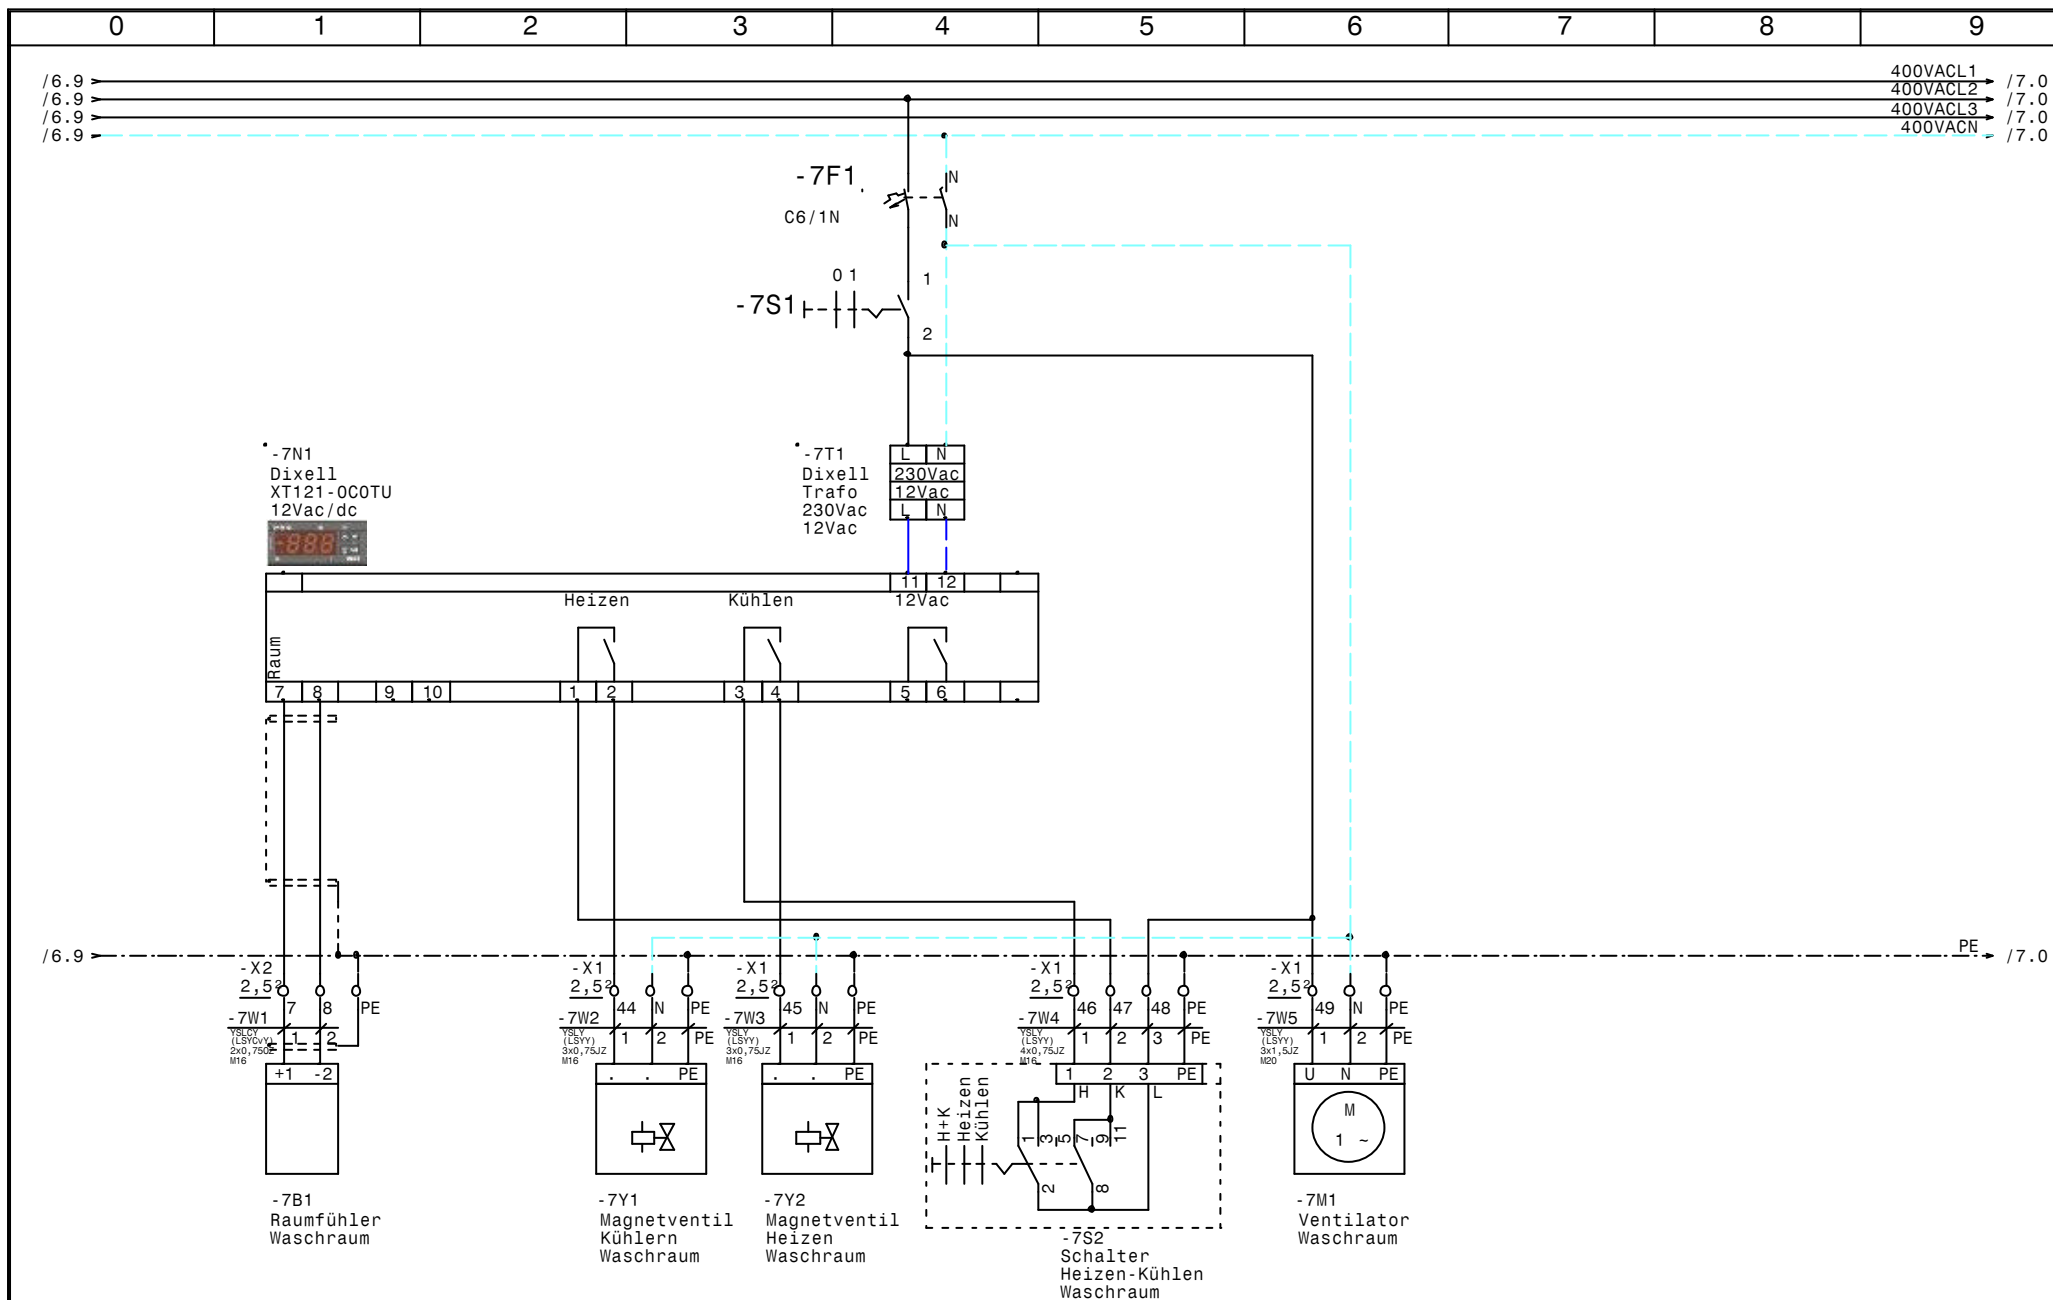

				Datum	10.12.15		Hauptschrank Lettner Waschraum		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				370/15
				Gepr.					Blatt 7
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung								
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x6JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE								
2	-2M1				-2W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		TW1 Verdichter								
3	-2M2				-2W2		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		TW2 Verdichter								
4	-2B1				-2W3		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		6		Motorvollschutz Verdichter								
5	-2B2				-2W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung Verdichter								
6	-2B3				-2W5		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Heizung Ölabscheider								
7	-2B4				-2W6		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		6		Öl-Diff.Pressostat Verdichter								
8	-2B5				-2W7		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		HD-ND-Presssostat Verdichter								
9	-4M1				-4W1		YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20		4		Kondensatorlüfter 1								
10	-4B1				-4W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		2		Störung Kondensatorlüfter 1								
11	-4M2				-4W3		YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20		4		Kondensatorlüfter 2								
12	-4B2				-4W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		2		Störung Kondensatorlüfter 2								
13	-4B4				-4W5		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Drucktransmitter Kondensatorlüfter								
14	-5B1				-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Wursterei								
15	-5Y1				-5W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlern Wursterei								
16	-5Y2				-5W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Heizen Wursterei								
17	-5S2				-5W4		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		Schalter Heizen-Kühlen Wursterei								
18	-5M1				-5W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Wursterei								
19	-6B1				-6W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Zerlegen								
20	-6Y1				-6W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlern Zerlegen								
21	-6Y2				-6W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Heizen Zerlegen								
22	-6S2				-6W4		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		Schalter Heizen-Kühlen Zerlegen								
23	-6M1				-6W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Zerlegen								
24	-7B1				-7W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Waschraum								
25	-7Y1				-7W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlern Waschraum								
26	-7Y2				-7W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Heizen Waschraum								
27	-7S2				-7W4		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		Schalter Heizen-Kühlen Waschraum								
28	-7M1				-7W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Waschraum								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				LCD Display ADR80		-4B3			
1				ADR80 400/230V 8A		-4B5			
4	C6/1N			Sicherungsautomaten		-1F1, -6F1, -7F1, -5F1			
2	PKZM0-10			Motorschutzschalter		-2F1, -2F2			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-4F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H1, -3H2			
2	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-3K1, -3K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-3K3			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-4K1			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-3N2, -3N1			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-4N1			
3				Dixell XT121-0C0TU 12Vac/dc		-5N1, -6N1, -7N1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
4				Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1, -5S1, -6S1, -7S1			
3				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1, -6T1, -7T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -7W5, -2W2, -6W5, -2W1, -5W5			
						-4W1			
20	M16			Kabelverschraubung		-6W3, -4W2, -2W6, -2W5, -2W4, -2W3			
						-6W4, -2W7, -4W4, -5W3, -5W2, -7W3			
						-7W2, -7W4, -5W1, -5W4, -4W5, -6W2			
						-7W1, -6W1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
57	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2			
12	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
27	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2			
			Datum	10.12.15	 Hauptschrank Lettner				Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.					370/15
			Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Materialliste				von 1 Bl.