




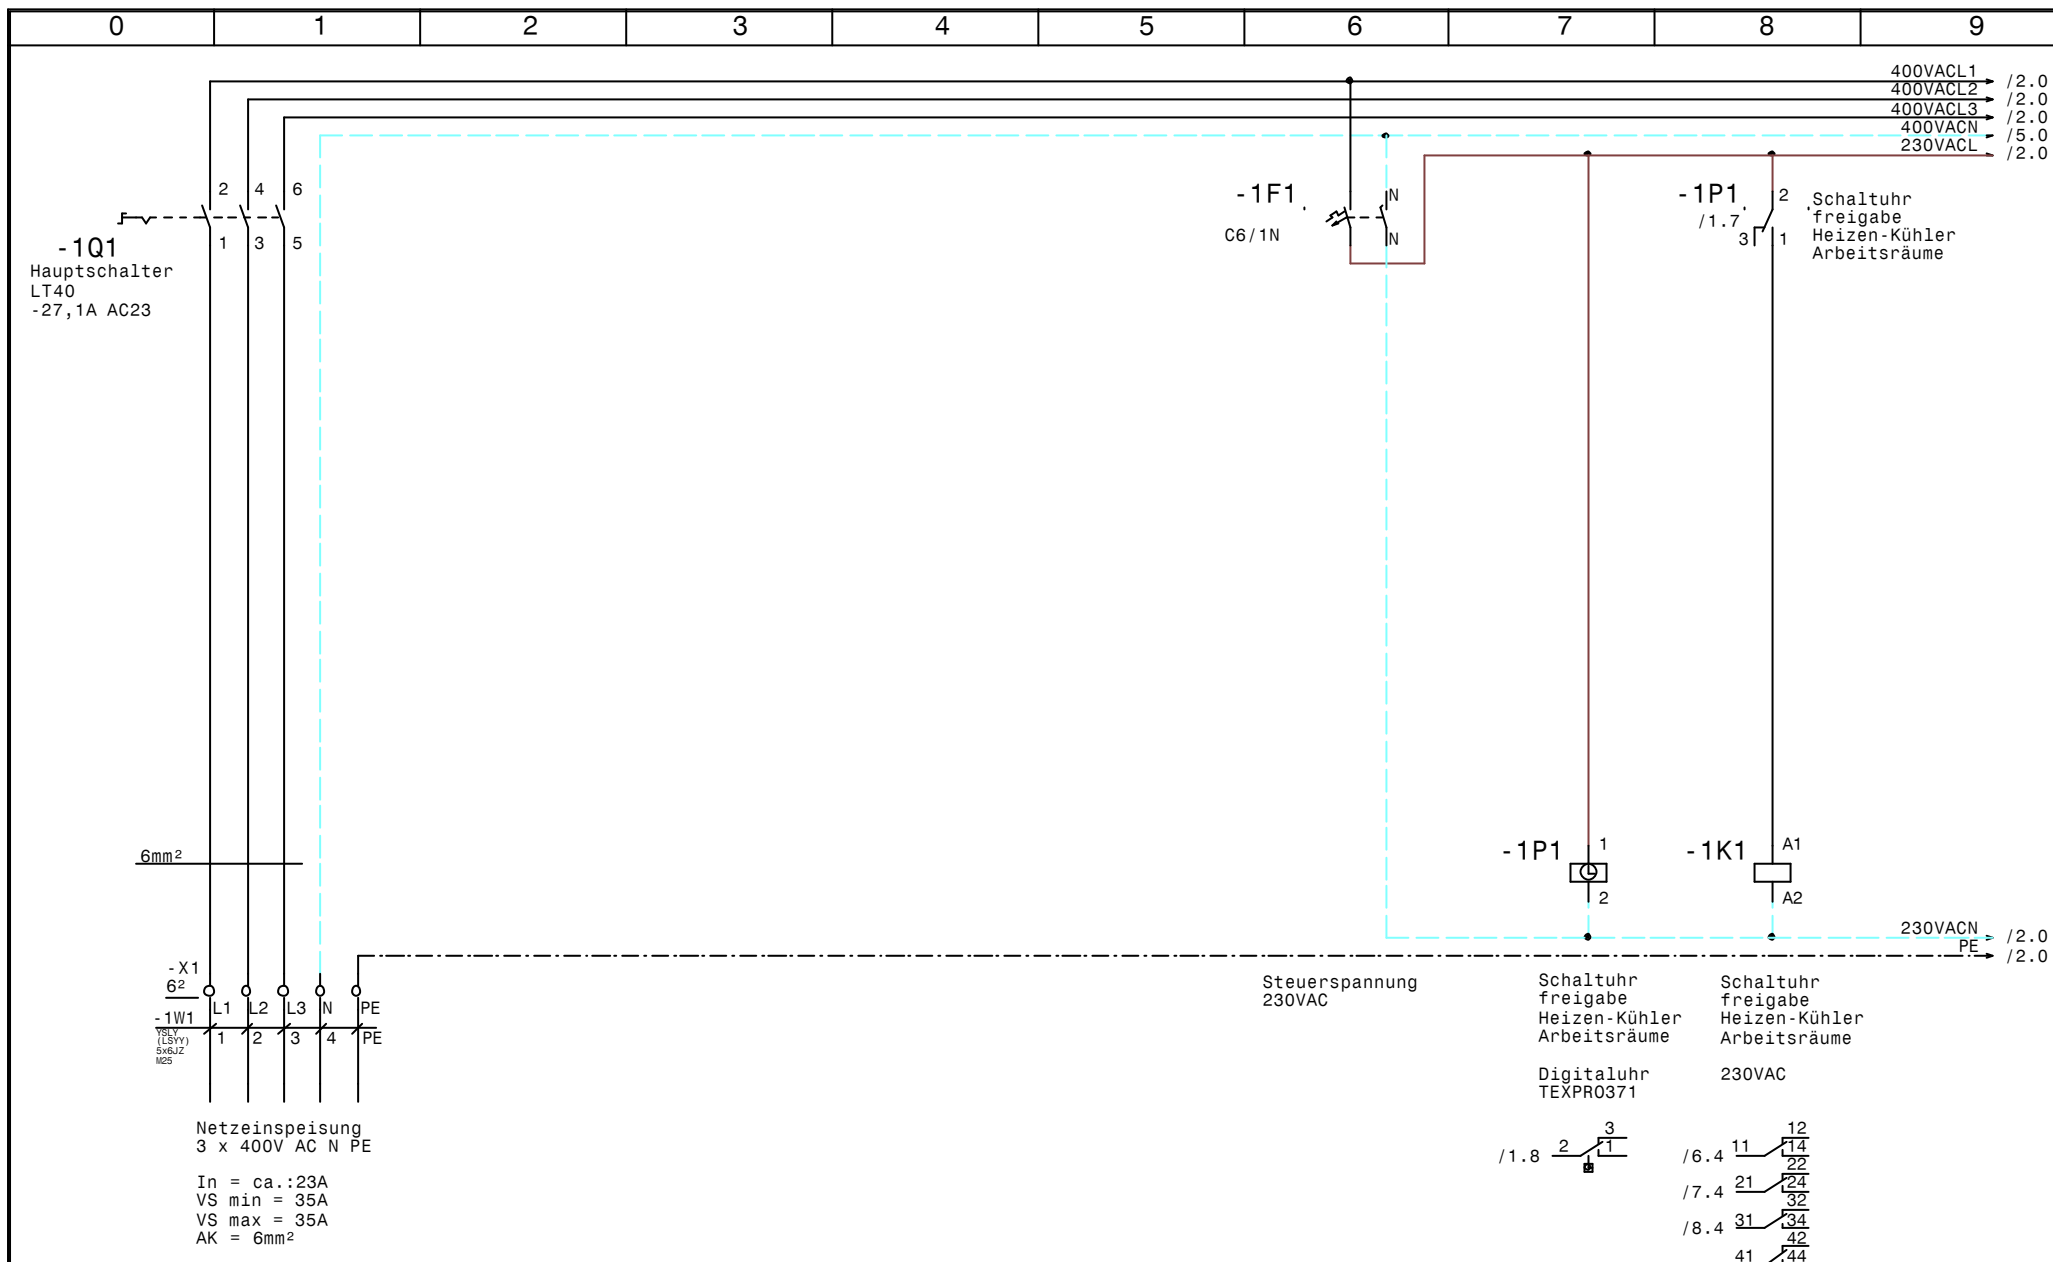


				Datum	14.12.15		Hauptschrank Lettner Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				370/15
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 8 Bl

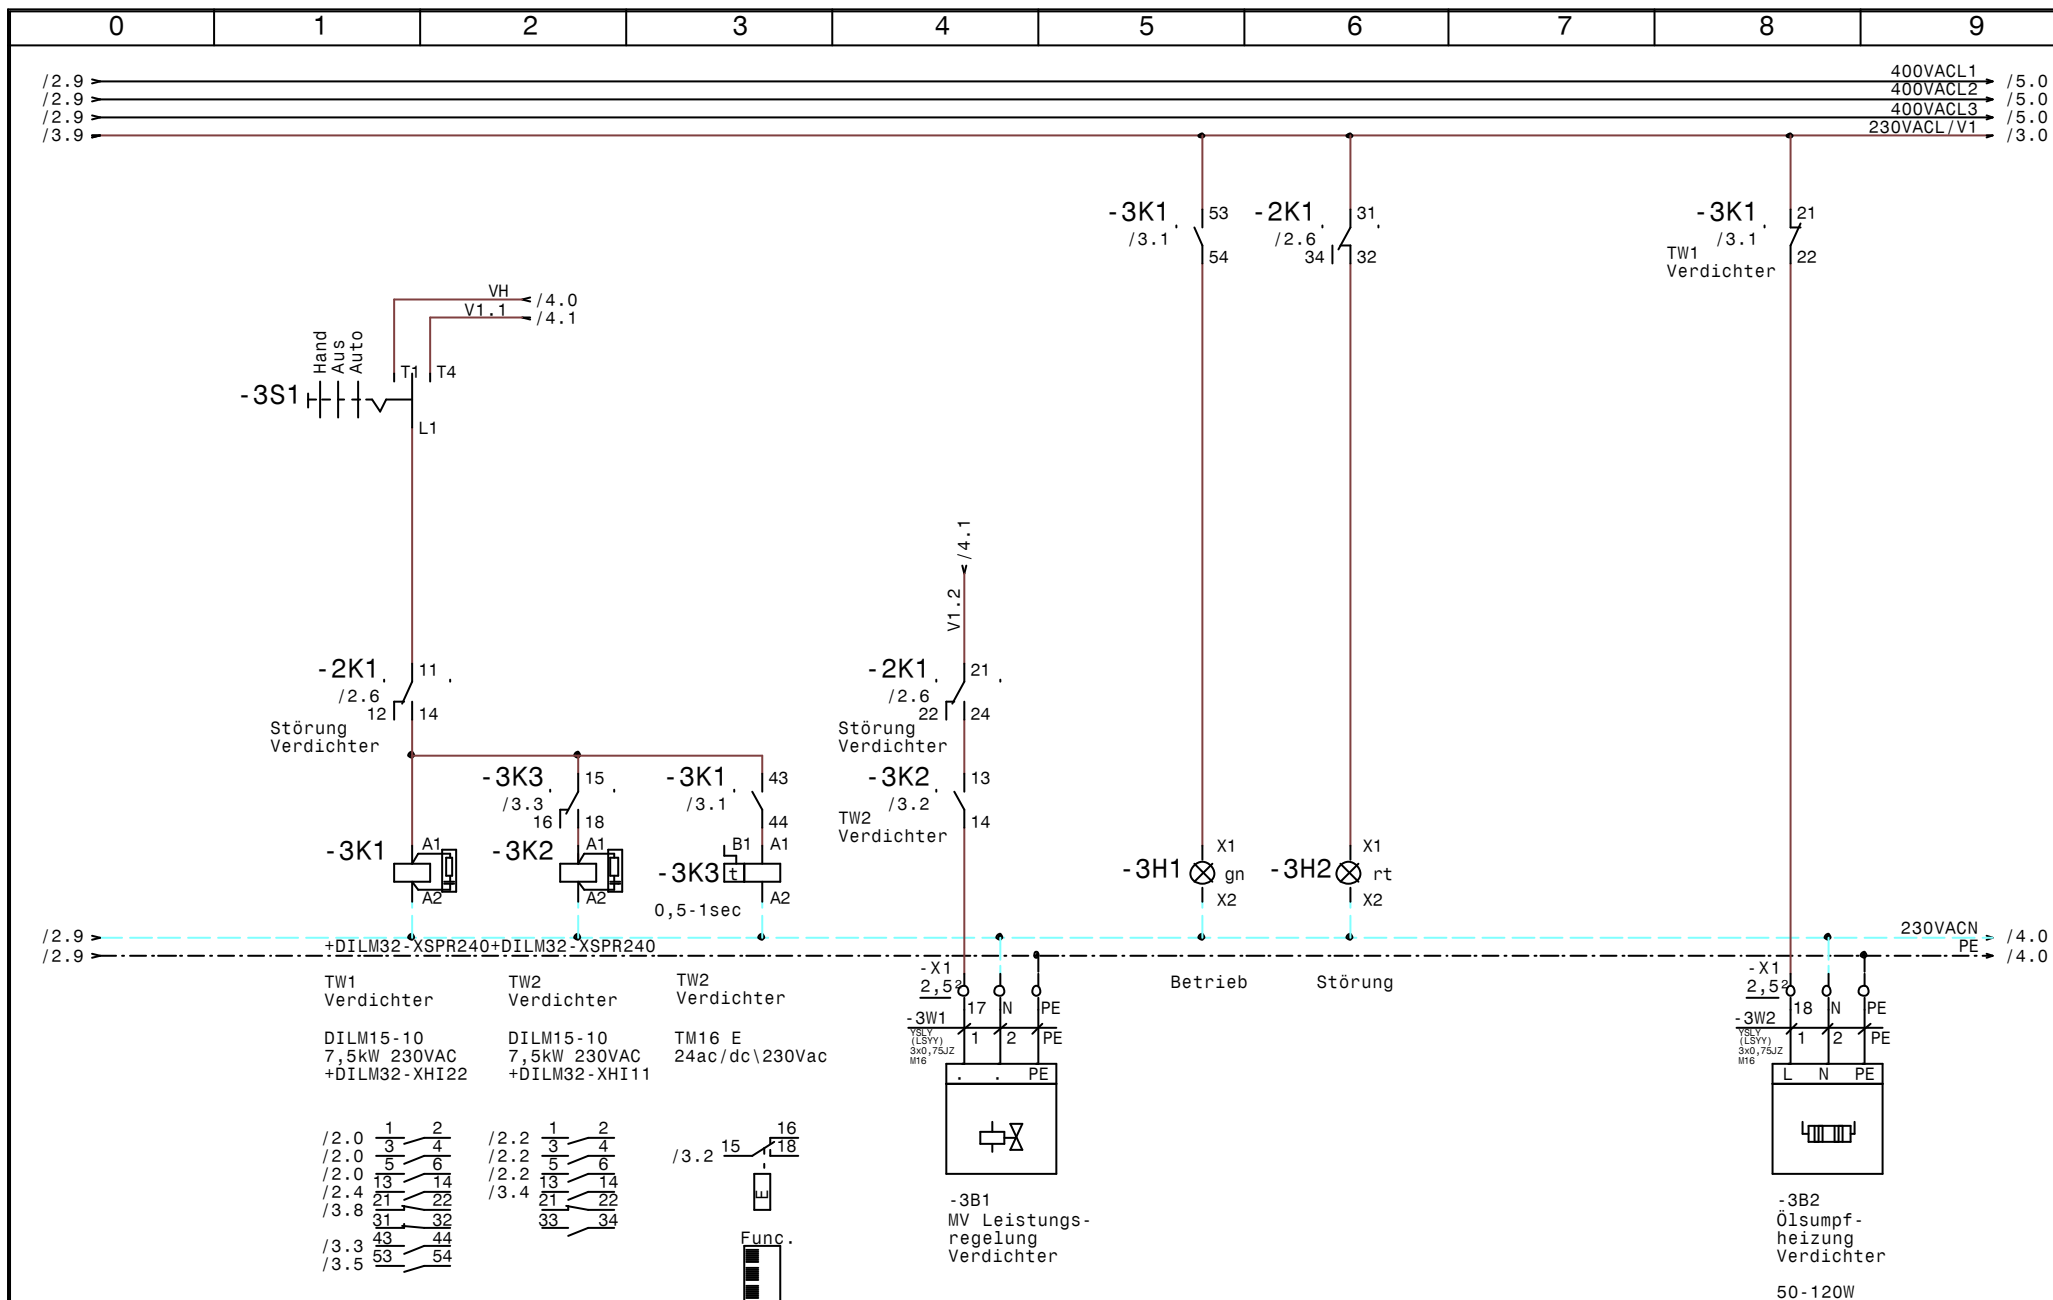

				Datum	14.12.15	 SCHIESSL	Hauptschrank Lettner Verdichter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				370/15
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 8	Bl.

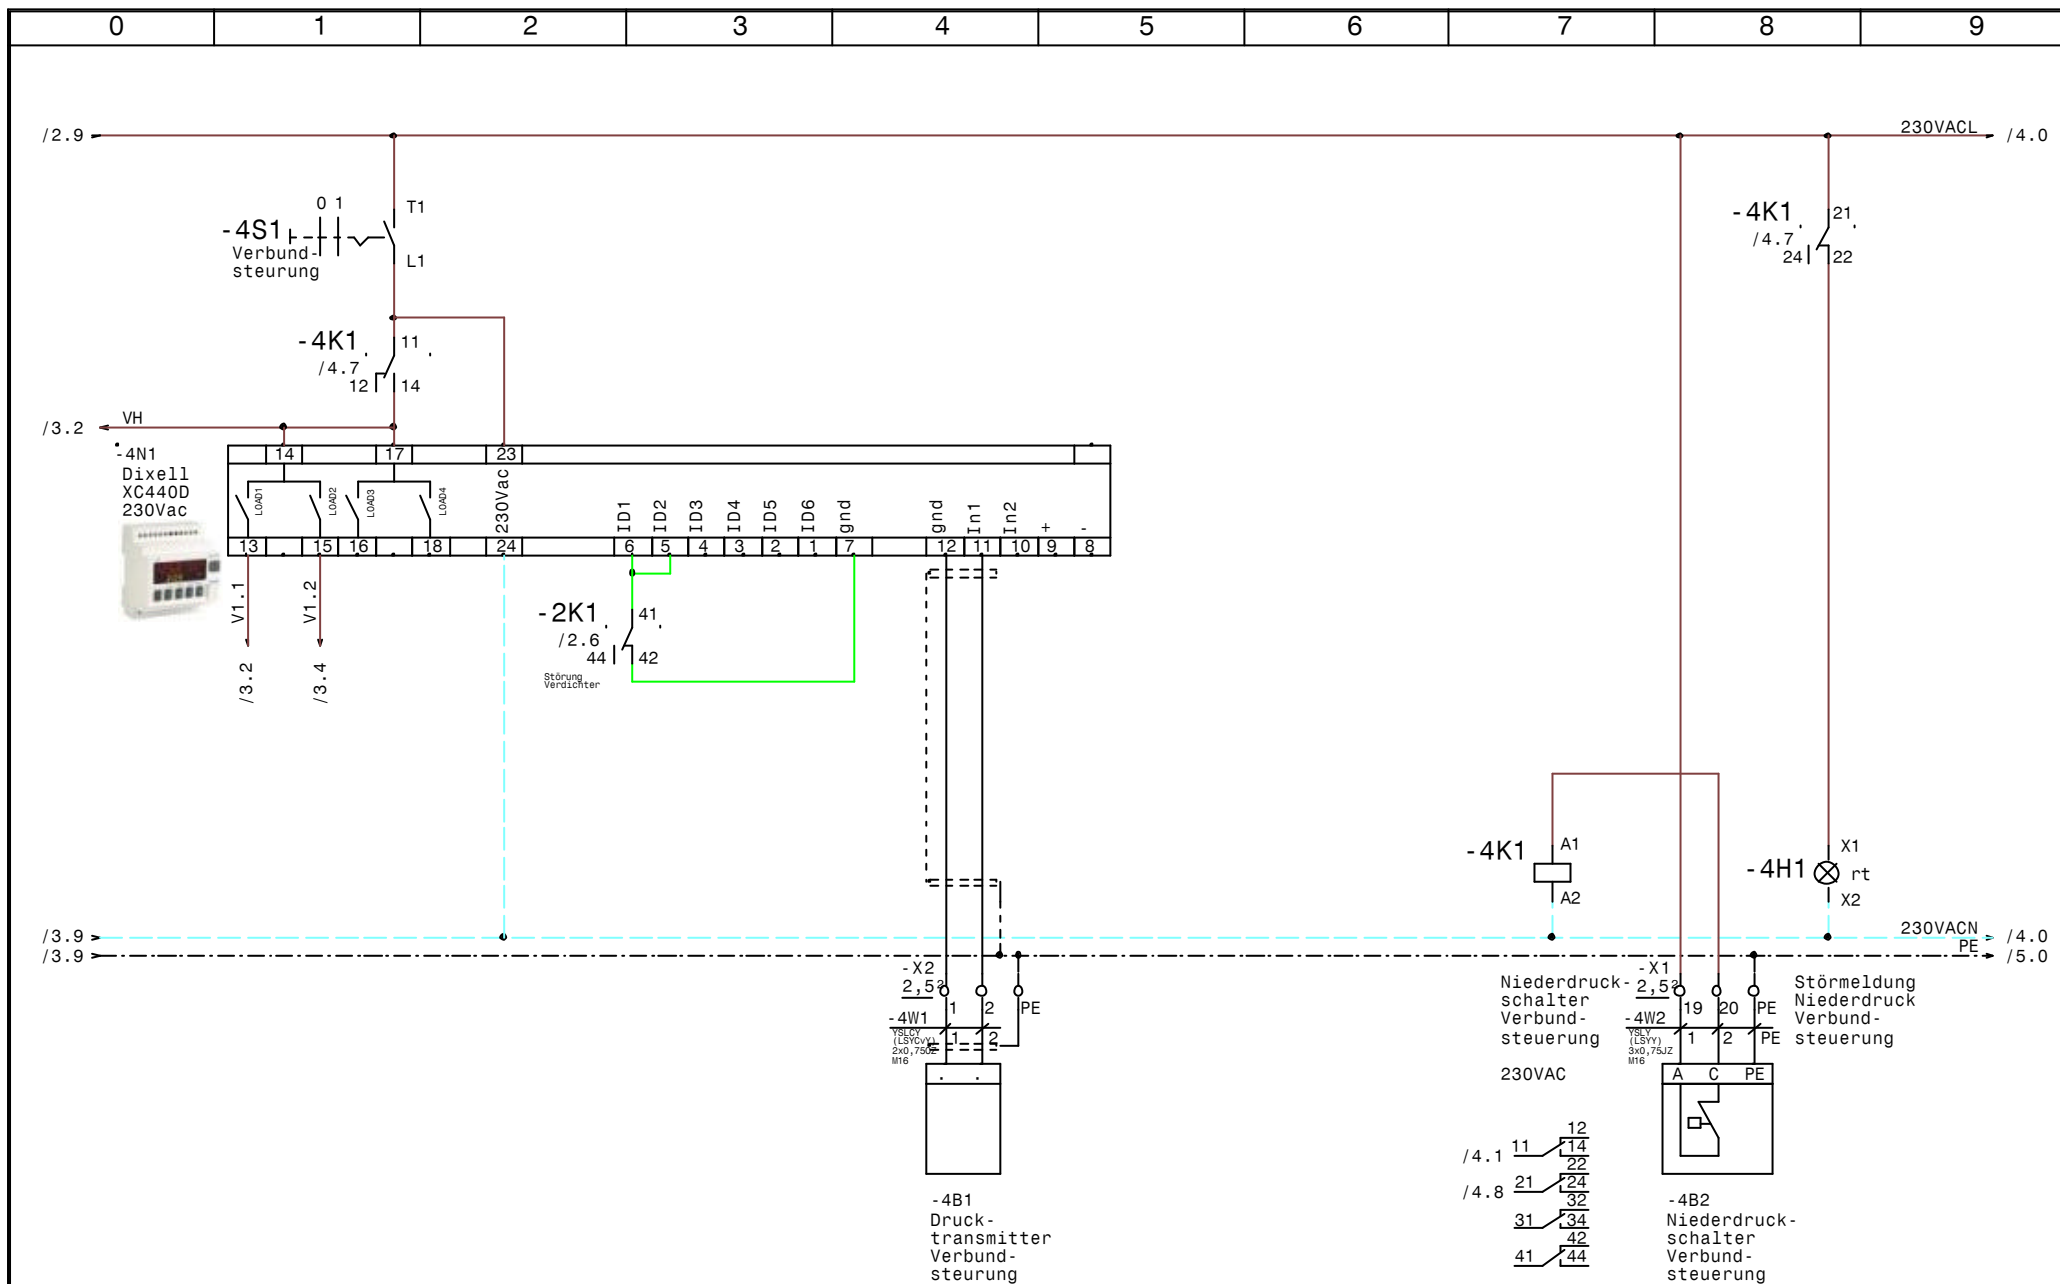

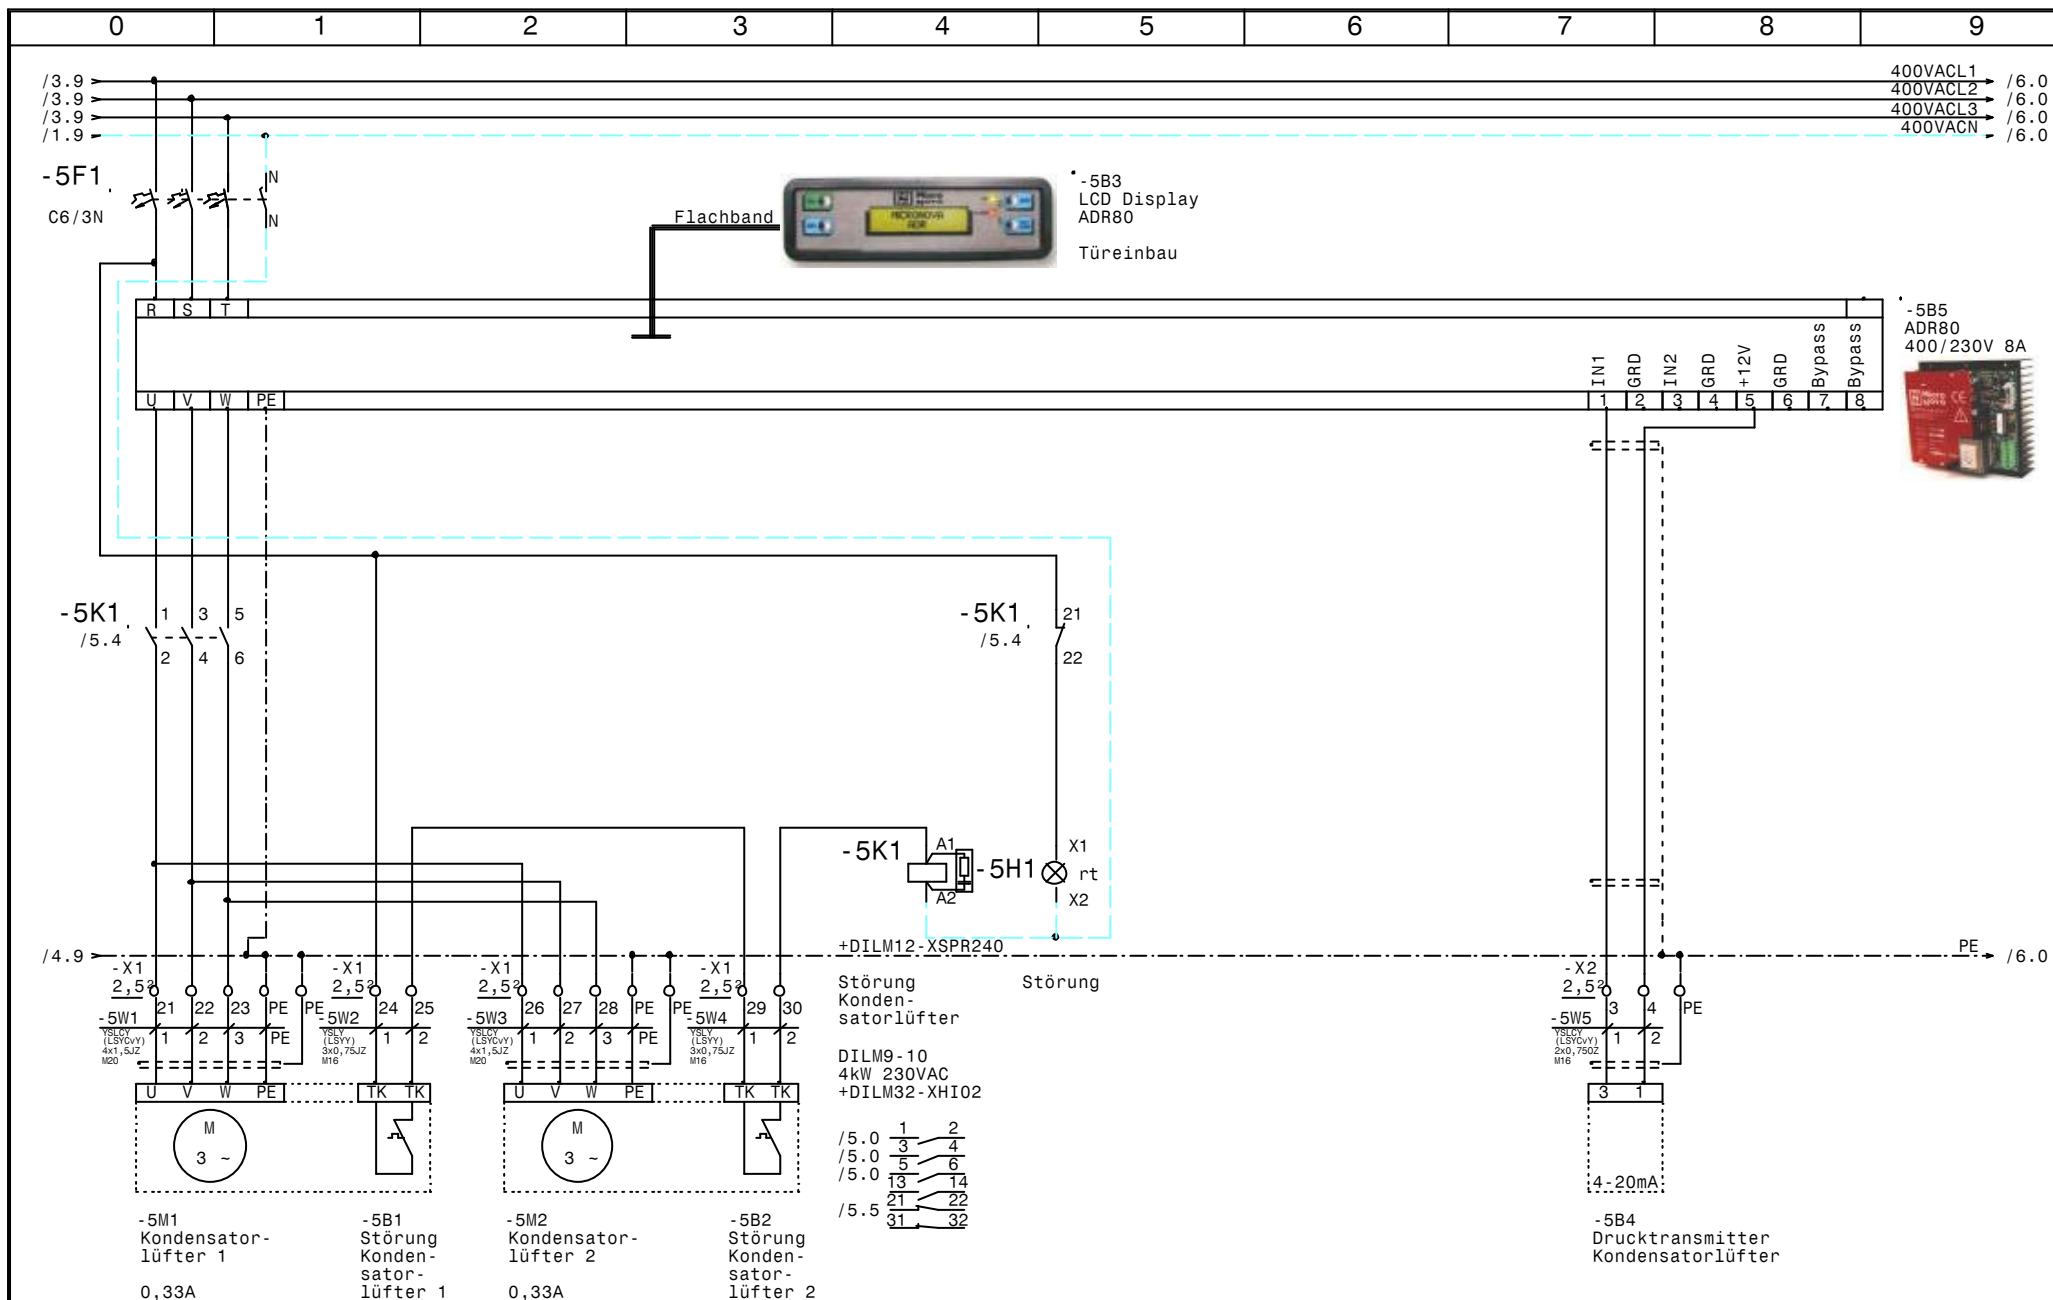


				Datum	14.12.15			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			370/15	
				Gepr.				Blatt 5	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 8	B1



SCHIESSL


Hauptschrank
Lettner
Kondensatorlüfter

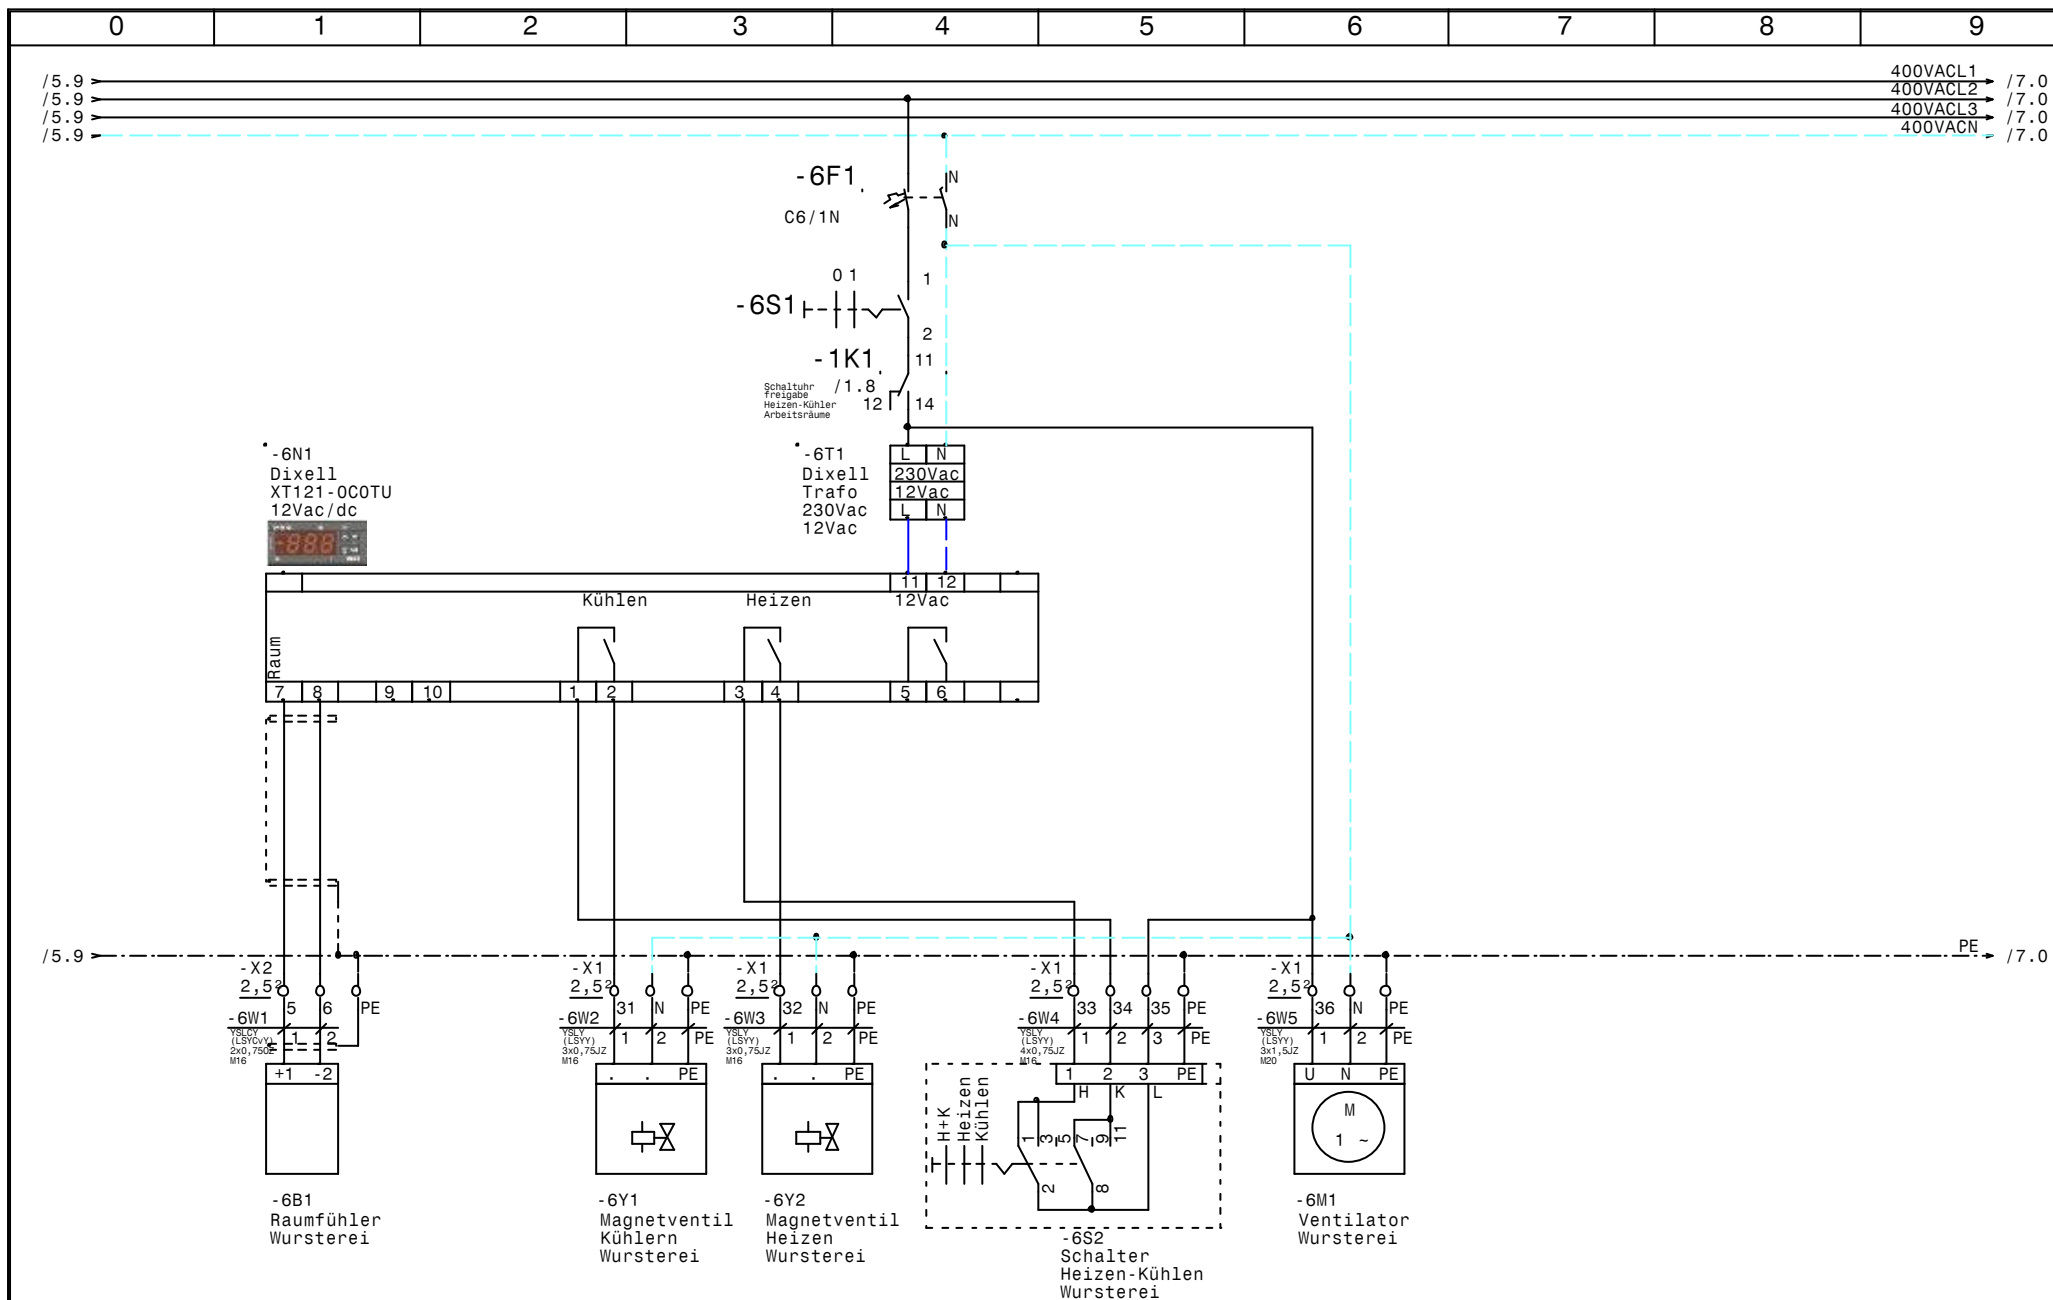

				Datum	14.12.15			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			370/15	
				Gepr.				Blatt 6	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 8	B1

SCHIESSL


Hauptschrank
Lettner
Würsterei

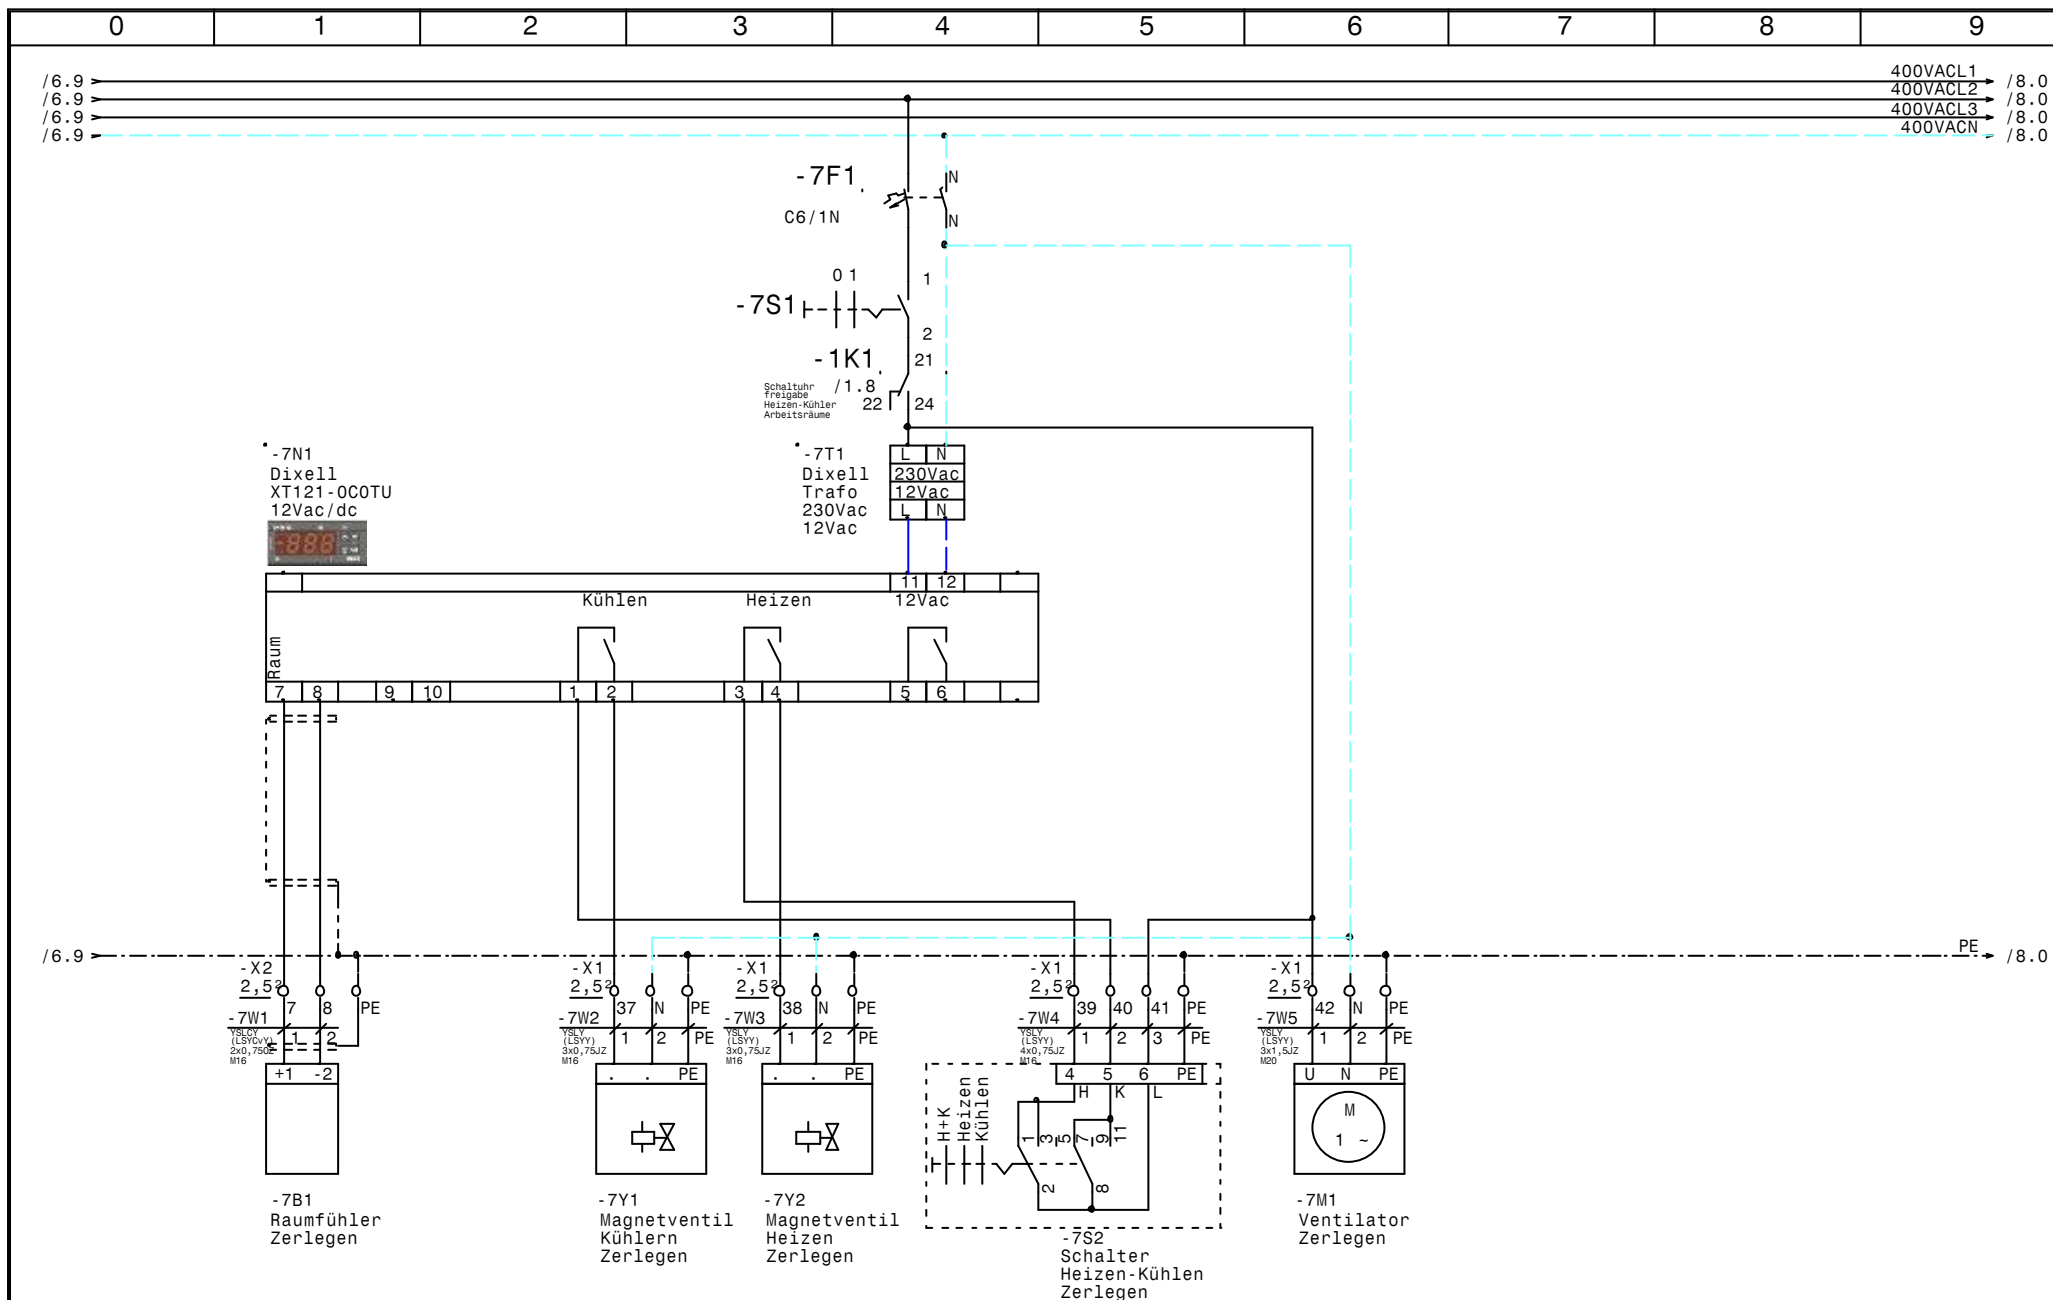

				Datum	14.12.15				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				370/15
				Gepr.					Blatt 7
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 8 Bl

SCHIESSL

Hauptschrank
Lettner
Zerlegen

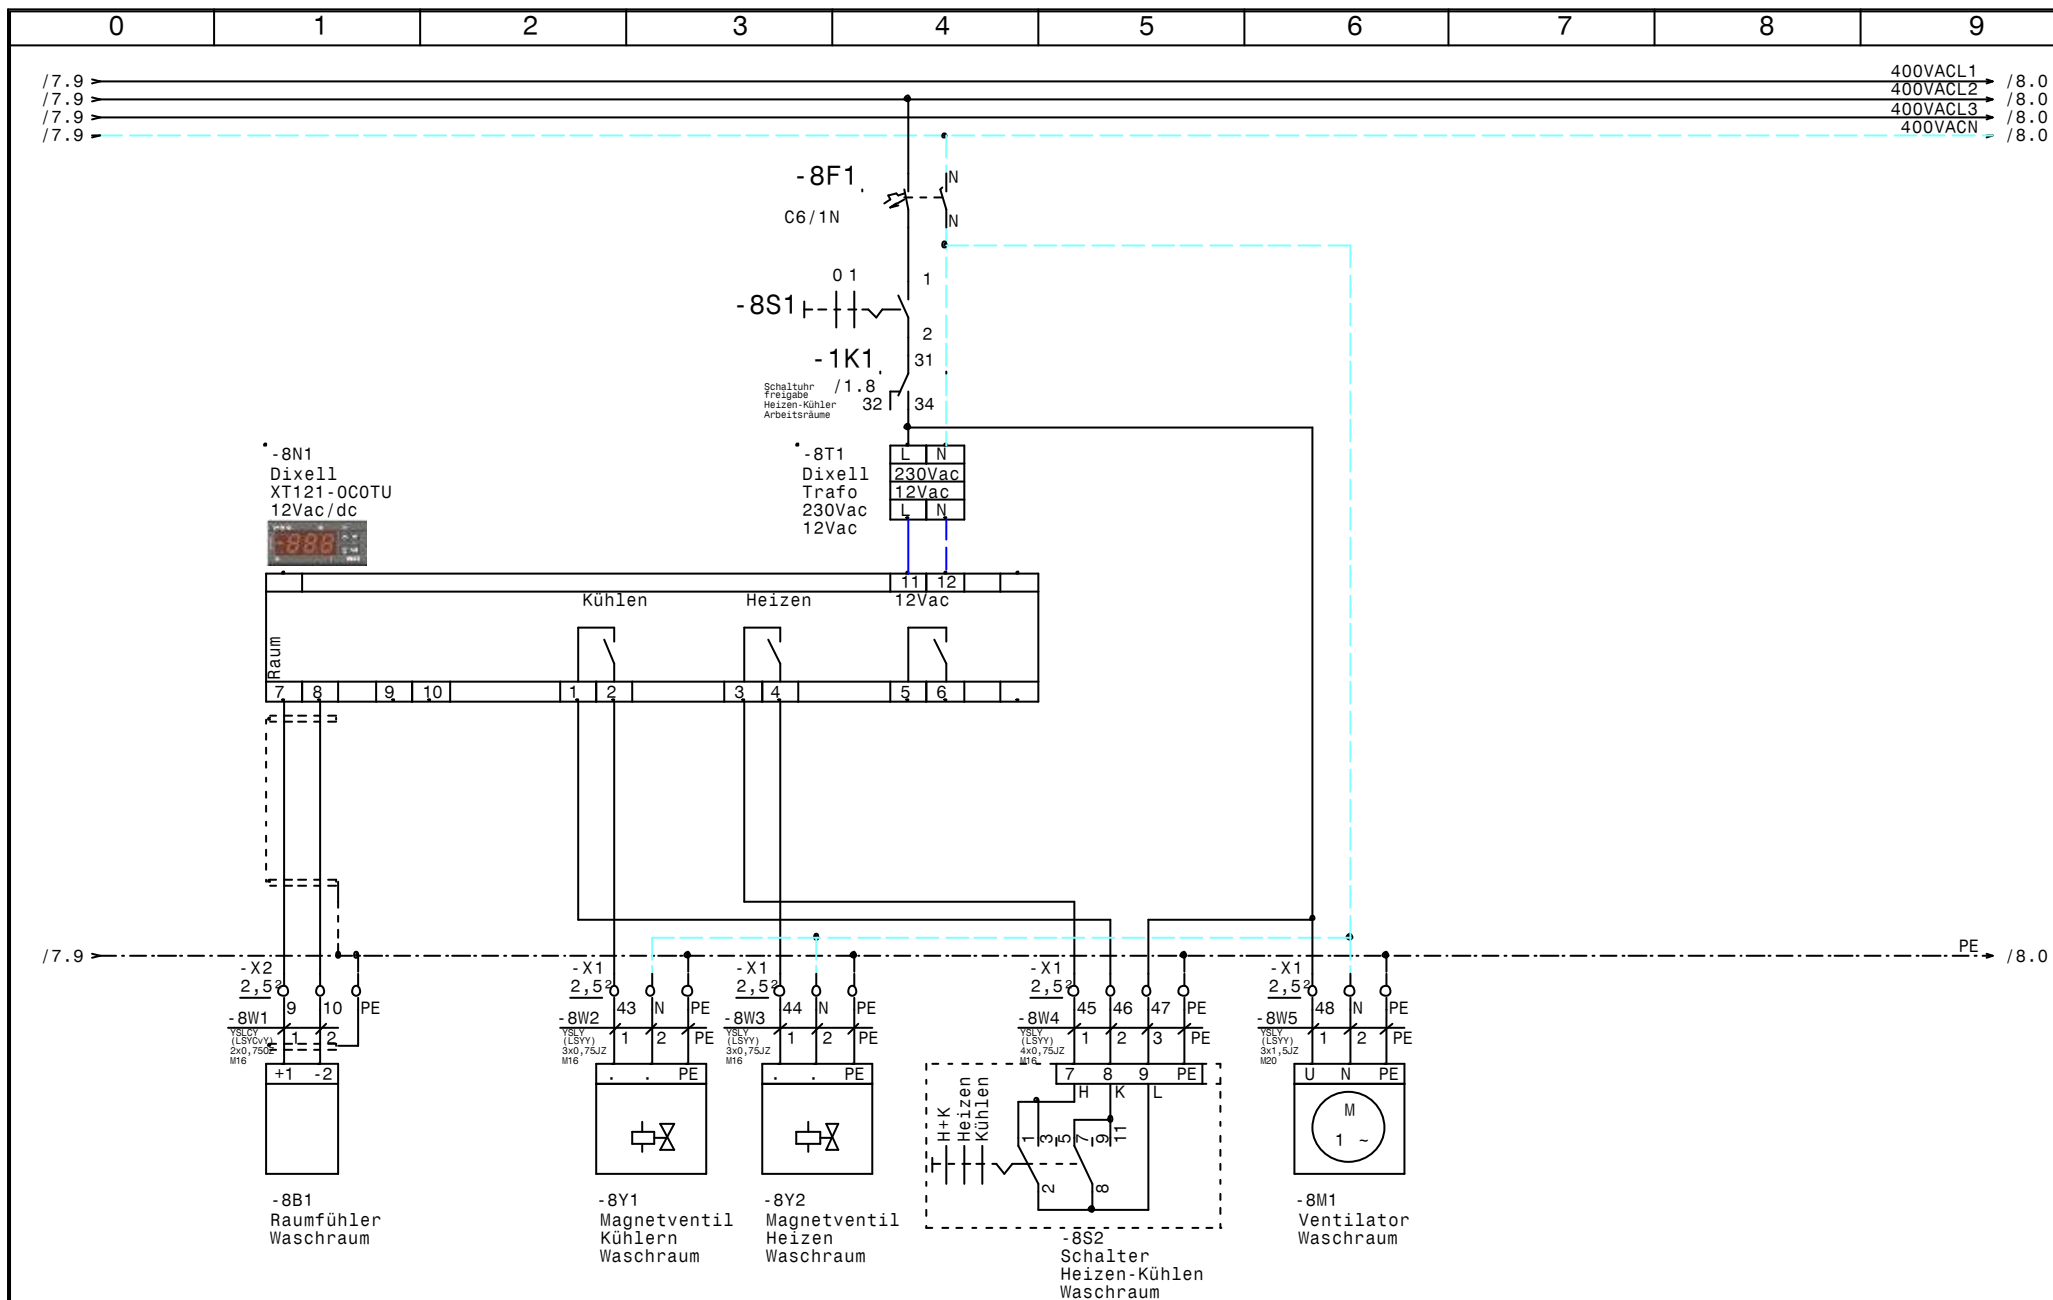

				Datum	14.12.15			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			370/15	
				Gepr.				Blatt 8	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 8	B1

SCHIESSL

Hauptschrank
Lettner
Waschraum

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung								
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x6JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE								
2	-2M1				-2W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		TW1 Verdichter								
3	-2M2				-2W2		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		TW2 Verdichter								
4	-2B1				-2W3		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Motorvollschutz Verdichter								
5	-2B2				-2W4		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		7		Öl-Diff. Pressostat Verdichter								
6	-2B3				-2W5		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		HD-Pressostat Verdichter								
7	-3B1				-3W1		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		MV Leistungsregelung Verdichter								
8	-3B2				-3W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung Verdichter								
9	-4B1				-4W1		YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16		2		Drucktransmitter Verbundsteuerung								
10	-4B2				-4W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Niederdruckschalter Verbundsteuerung								
11	-5M1				-5W1		YSLCY (LSYCvY) 4x1,5JZ M20		4		Kondensatorlüfter 1								
12	-5B1				-5W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		2		Störung Kondensatorlüfter 1								
13	-5M2				-5W3		YSLCY (LSYCvY) 4x1,5JZ M20		4		Kondensatorlüfter 2								
14	-5B2				-5W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		2		Störung Kondensatorlüfter 2								
15	-5B4				-5W5		YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16		2		Drucktransmitter Kondensatorlüfter								
16	-6B1				-6W1		YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Wursterei								
17	-6Y1				-6W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlern Wursterei								
18	-6Y2				-6W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Heizen Wursterei								
19	-6S2				-6W4		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		Schalter Heizen-Kühlen Wursterei								
20	-6M1				-6W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Wursterei								
21	-7B1				-7W1		YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Zerlegen								
22	-7Y1				-7W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlern Zerlegen								
23	-7Y2				-7W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Heizen Zerlegen								
24	-7S2				-7W4		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		Schalter Heizen-Kühlen Zerlegen								
25	-7M1				-7W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Zerlegen								
26	-8B1				-8W1		YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Waschraum								
27	-8Y1				-8W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlern Waschraum								
28	-8Y2				-8W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Heizen Waschraum								
29	-8S2				-8W4		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		Schalter Heizen-Kühlen Waschraum								
30	-8M1				-8W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Waschraum								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				LCD Display ADR80		-5B3			
1				ADR80 400/230V 8A		-5B5			
2	PKZMO-10			Motorschuttschalter		-2F2, -2F1			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-5F1			
4	C6/1N			Sicherungsautomaten		-6F1, -1F1, -7F1, -8F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1			
3	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H1, -5H1, -3H2			
3	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-1K1, -2K1, -4K1			
3	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -3K1			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-3K3			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-5K1			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-3N1, -3N2			
1				Dixell XC440D 230Vac		-4N1			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-5N1			
3				Dixell XT121-0C0TU 12Vac/dc		-7N1, -8N1, -6N1			
1	TEXPRO371			Schaltuhr		-1P1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1			
4				Ausschalter 1pol. 0-1		-6S1, -7S1, -8S1, -4S1			
3				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-6T1, -7T1, -8T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-2W2, -7W5, -8W5, -2W1, -6W5, -5W3			
						-5W1			
22	M16			Kabelverschraubung		-5W5, -7W3, -7W4, -3W1, -6W2, -8W3			
						-6W3, -7W2, -2W5, -3W2, -6W1, -8W1			
						-7W1, -5W4, -2W4, -5W2, -8W4, -4W1			
						-4W2, -2W3, -8W2, -6W4			
			Datum	14.12.15	 Hauptschrank Lettner Materialliste				Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.					370/15
			Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
13		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
29		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X2							
58		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2							
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		Klemme 6 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 6 grau				Klemme L						-X1							
												</							