

Anlage:

Kühlstellen

Hotel Sendlhof Waidring

Firma:

Leonhartsberger

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

500x700x200

(BxHxT)

SOCKEL:

-

(H)

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

oben

TÜRANSCHLAG:

links

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

braun/hellblau

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

rot/rot-weiß

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

blau/blau-weiß

FREMDSPANNUNG:

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß

002 Kühlzelle Fleisch

003 Kühlzelle Gemüse

004 Kühlzelle Fertigprodukte

005 Kühlzelle Getränke

006 Tiefkühlzelle

007 Klima E-Technikraum

008 XWeb300D

Datum

12.10.17

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

S

SCHIESSL

Kühlstellen

Hotel Sendlhof Waidring

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

226/17

Blatt 0

von 8

B1.

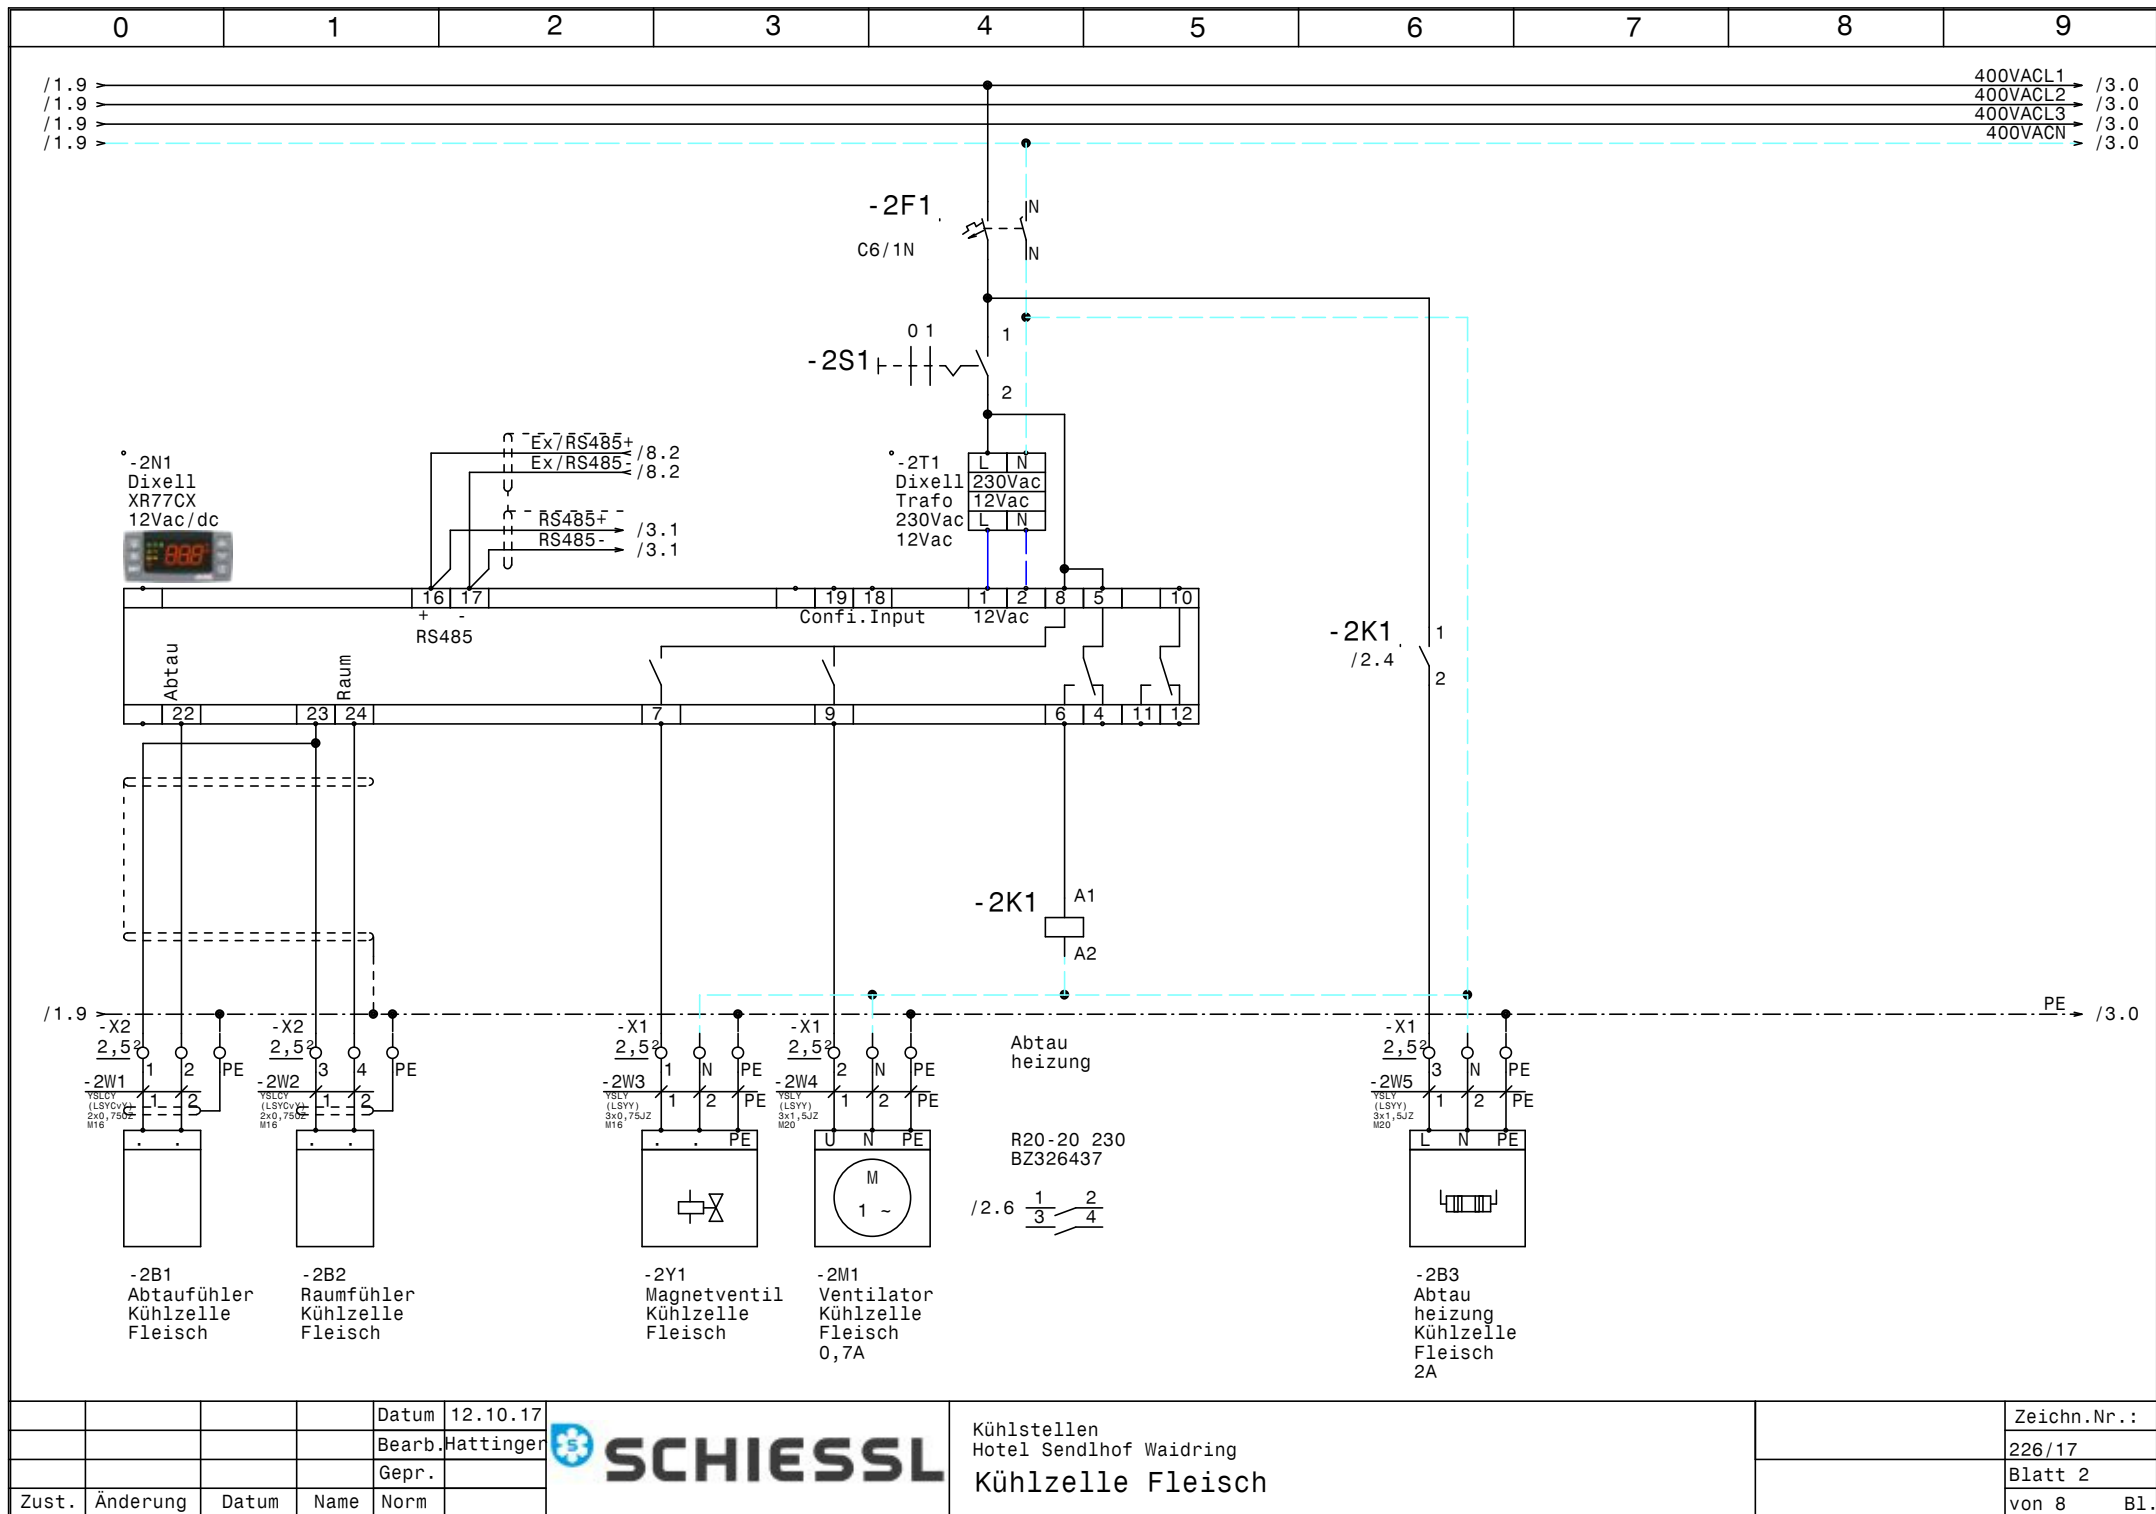


			Datum	12.10.17
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen
Hotel Sendlhof Waidring
Kühlzelle Fleisch

Zeichn.Nr.:	226/17
Blatt 2	von 8 Bl.

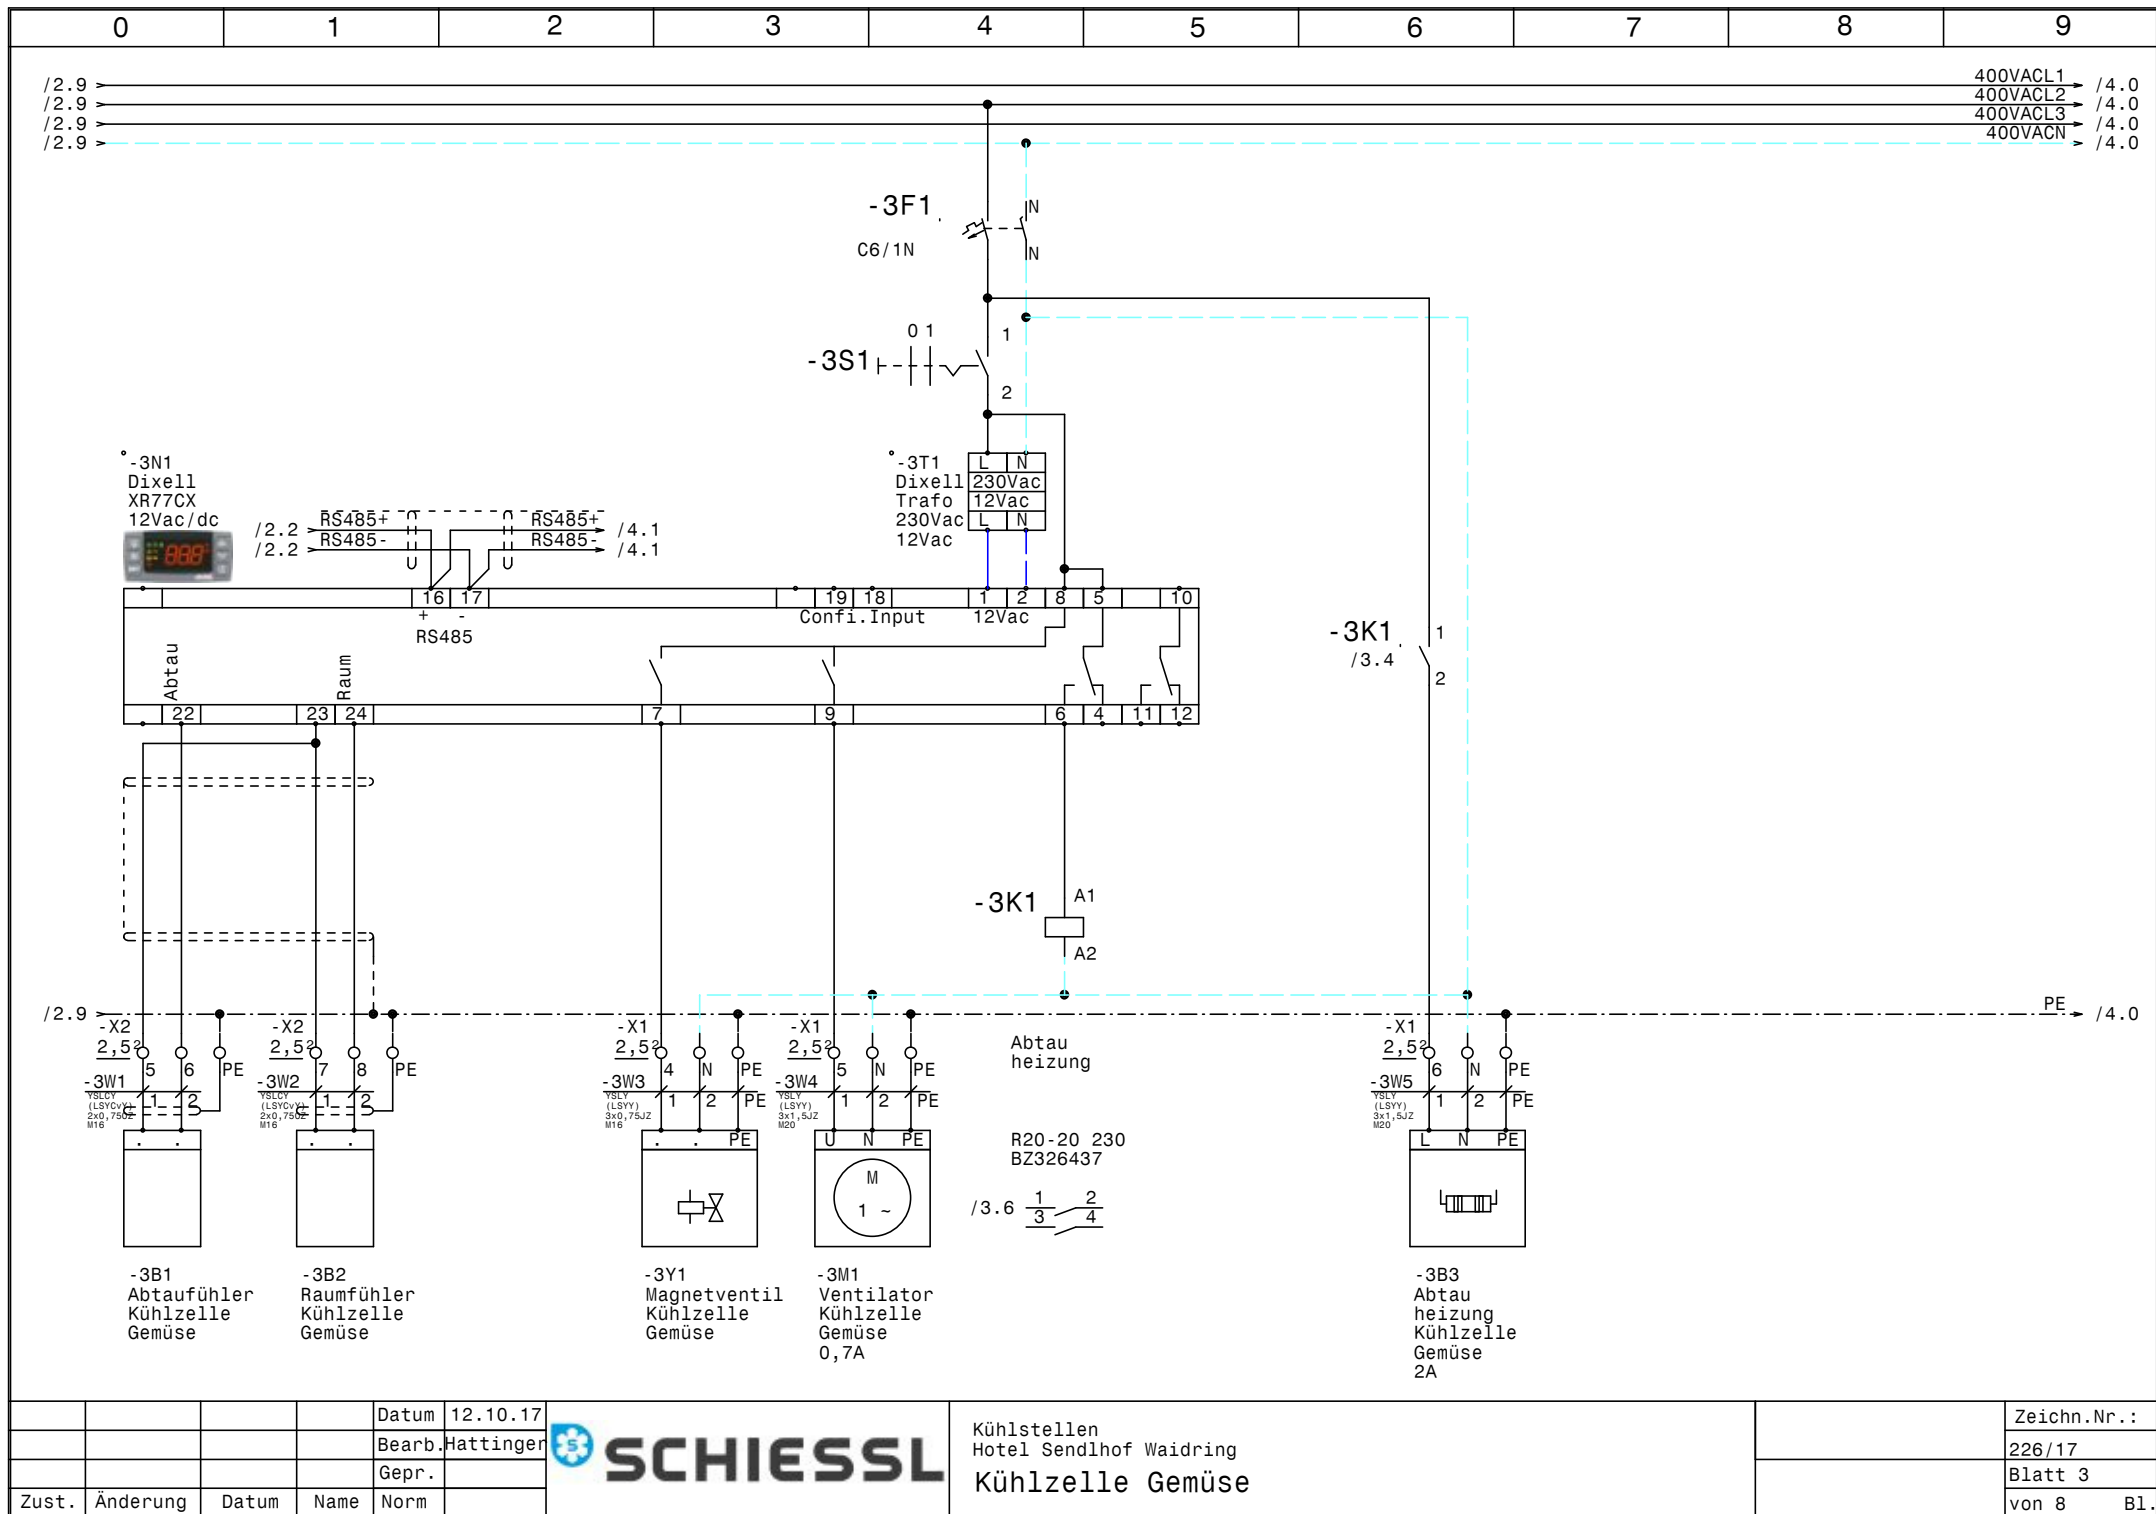


			Datum	12.10.17
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen
Hotel Sendlhof Waidring
Kühlzelle Gemüse

Zeichn.Nr.:	226/17
Blatt 3	von 8
	B1.

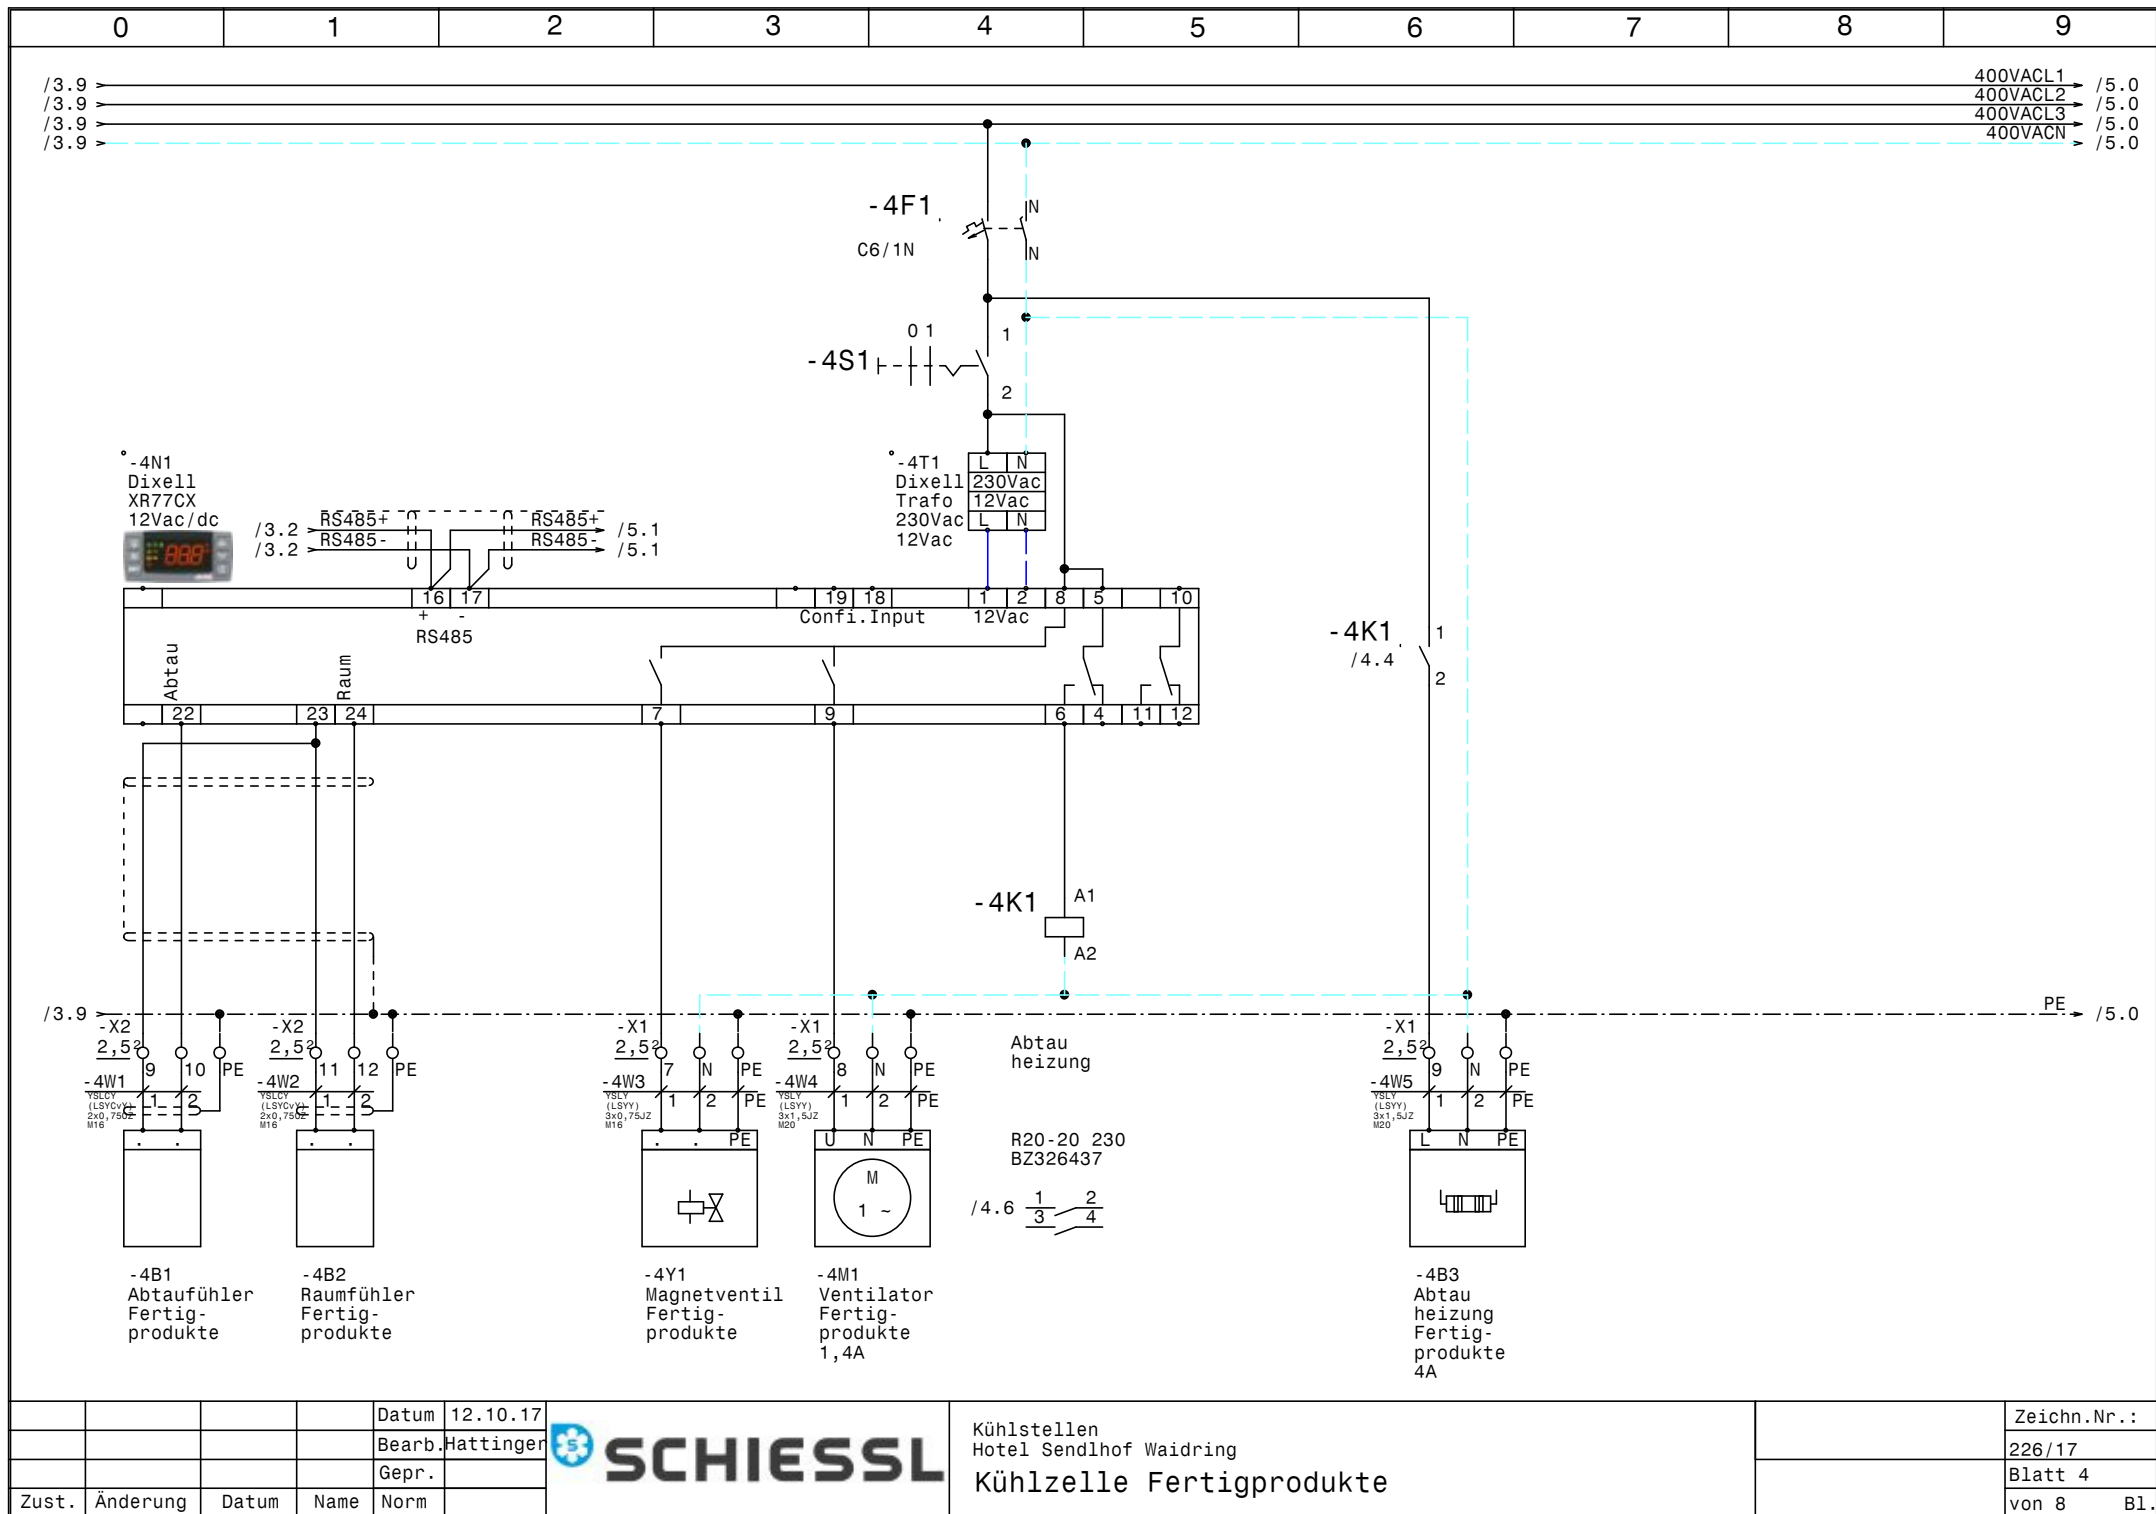


				Datum	12.10.17
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlstellen
Hotel Sendlhof Waidring
Kühlzelle Fertigprodukte

	Zeichn.Nr.:
	226/17
	Blatt 4
	von 8 Bl.



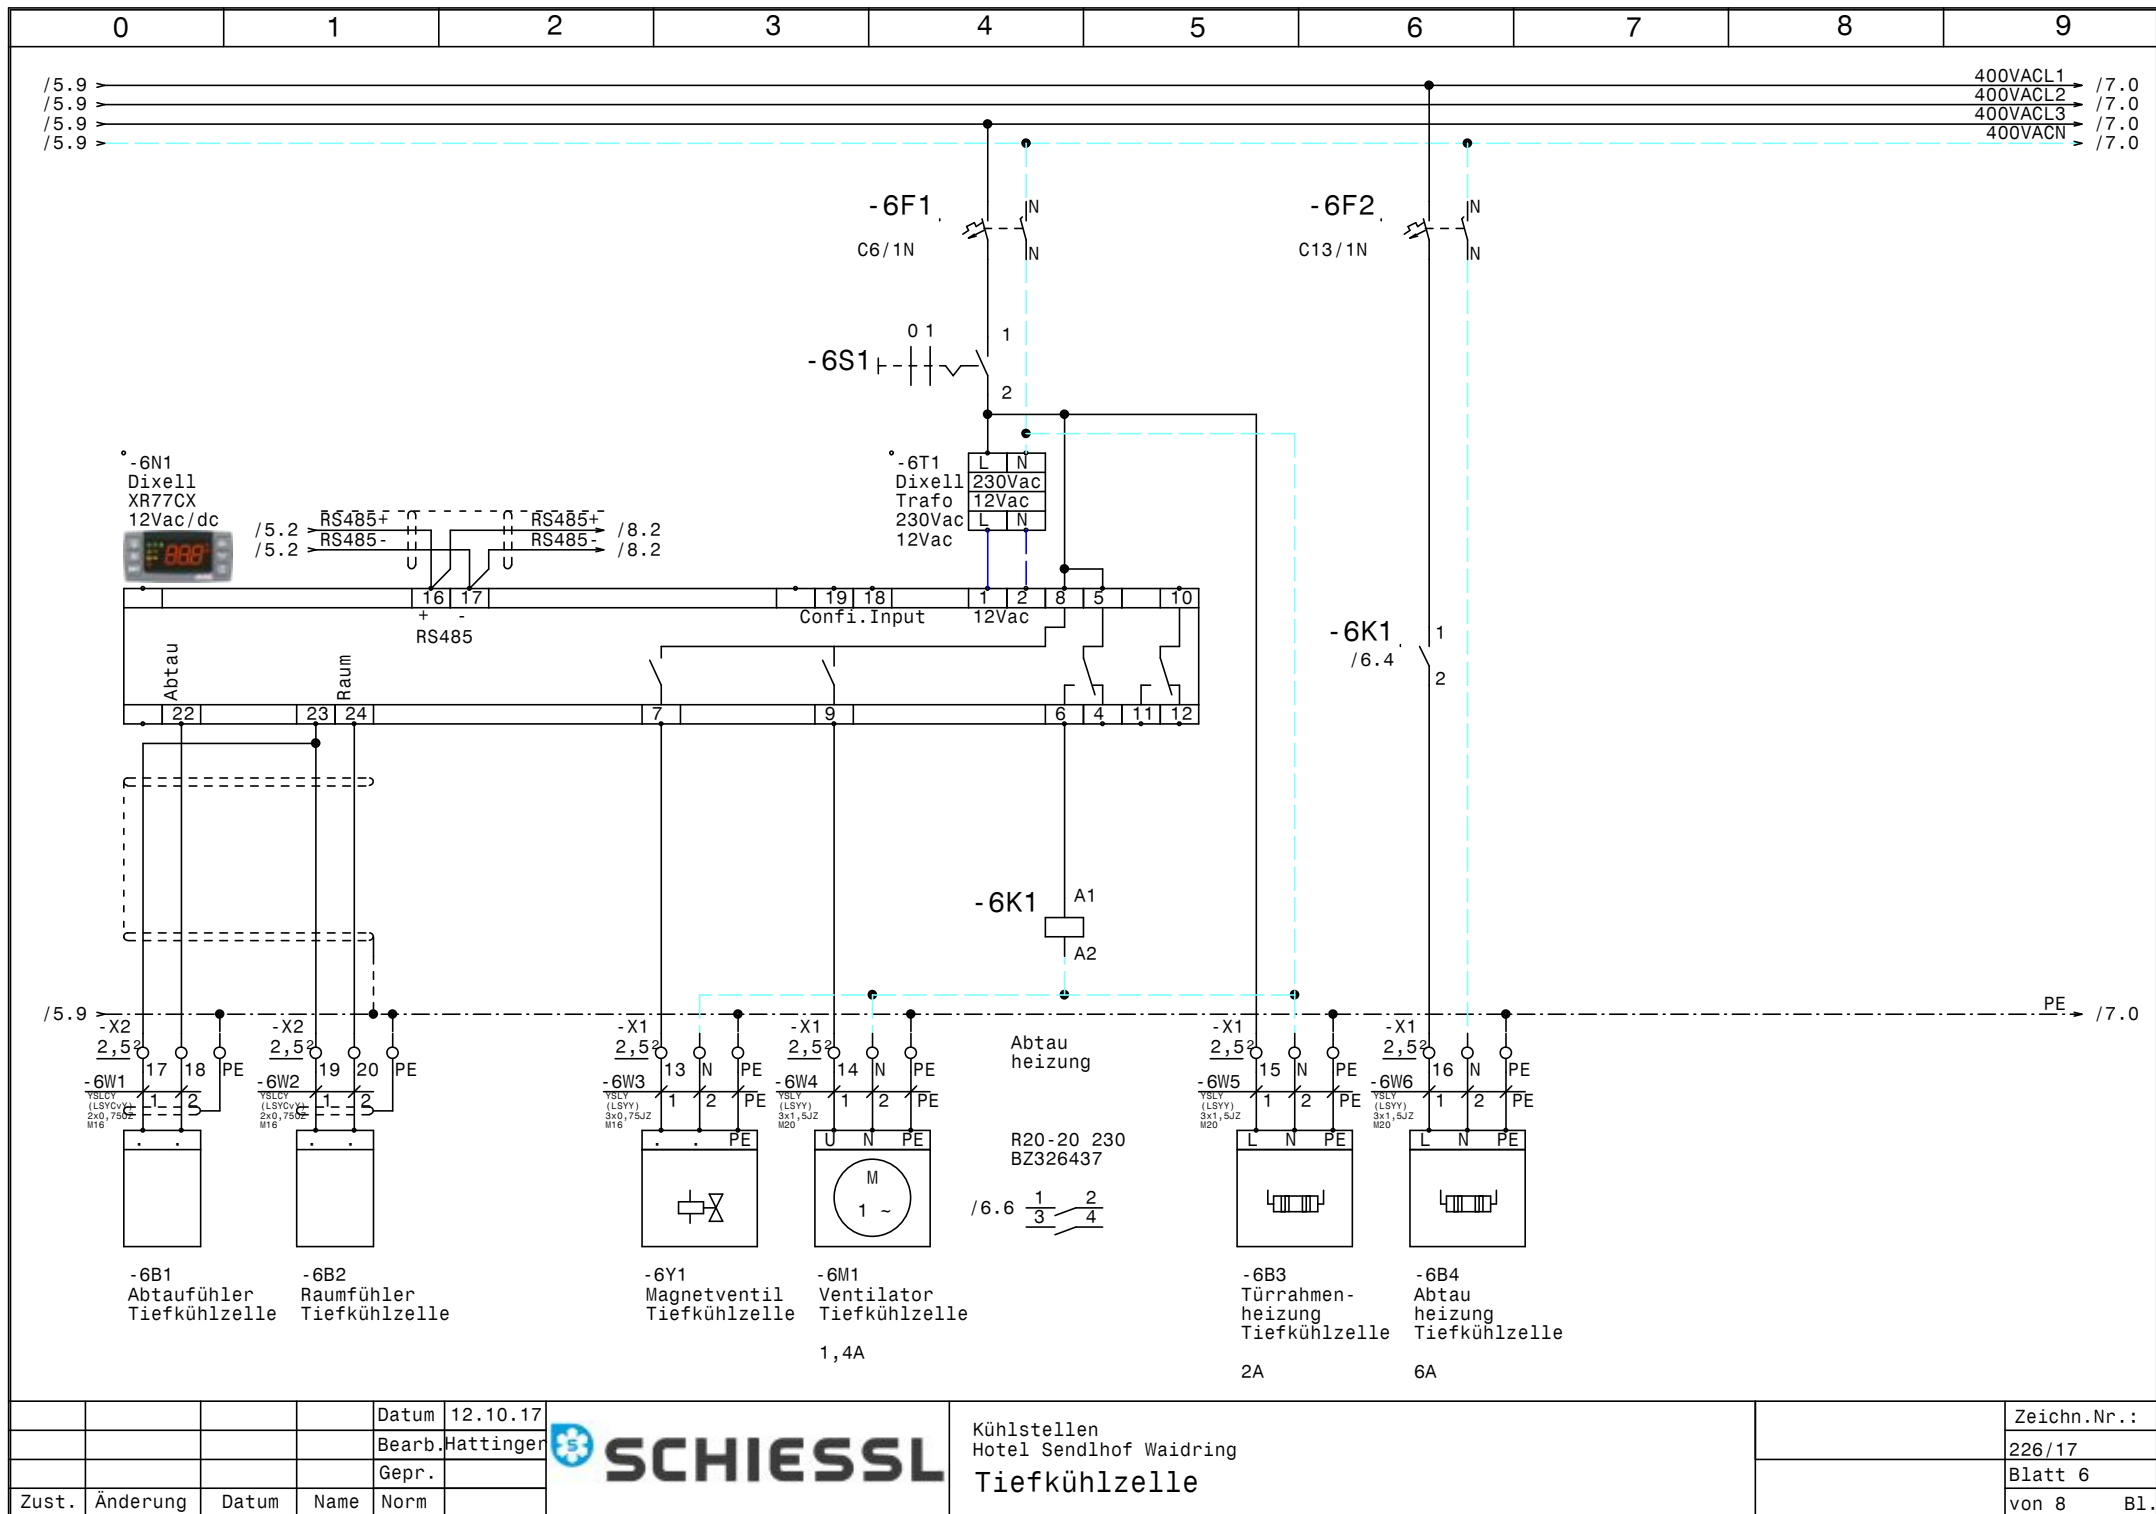


			Datum	12.10.17
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen
Hotel Sendlhof Waidring
Tiefkühlzelle

Zeichn.Nr.:	226/17
Blatt	6
von 8	B1.

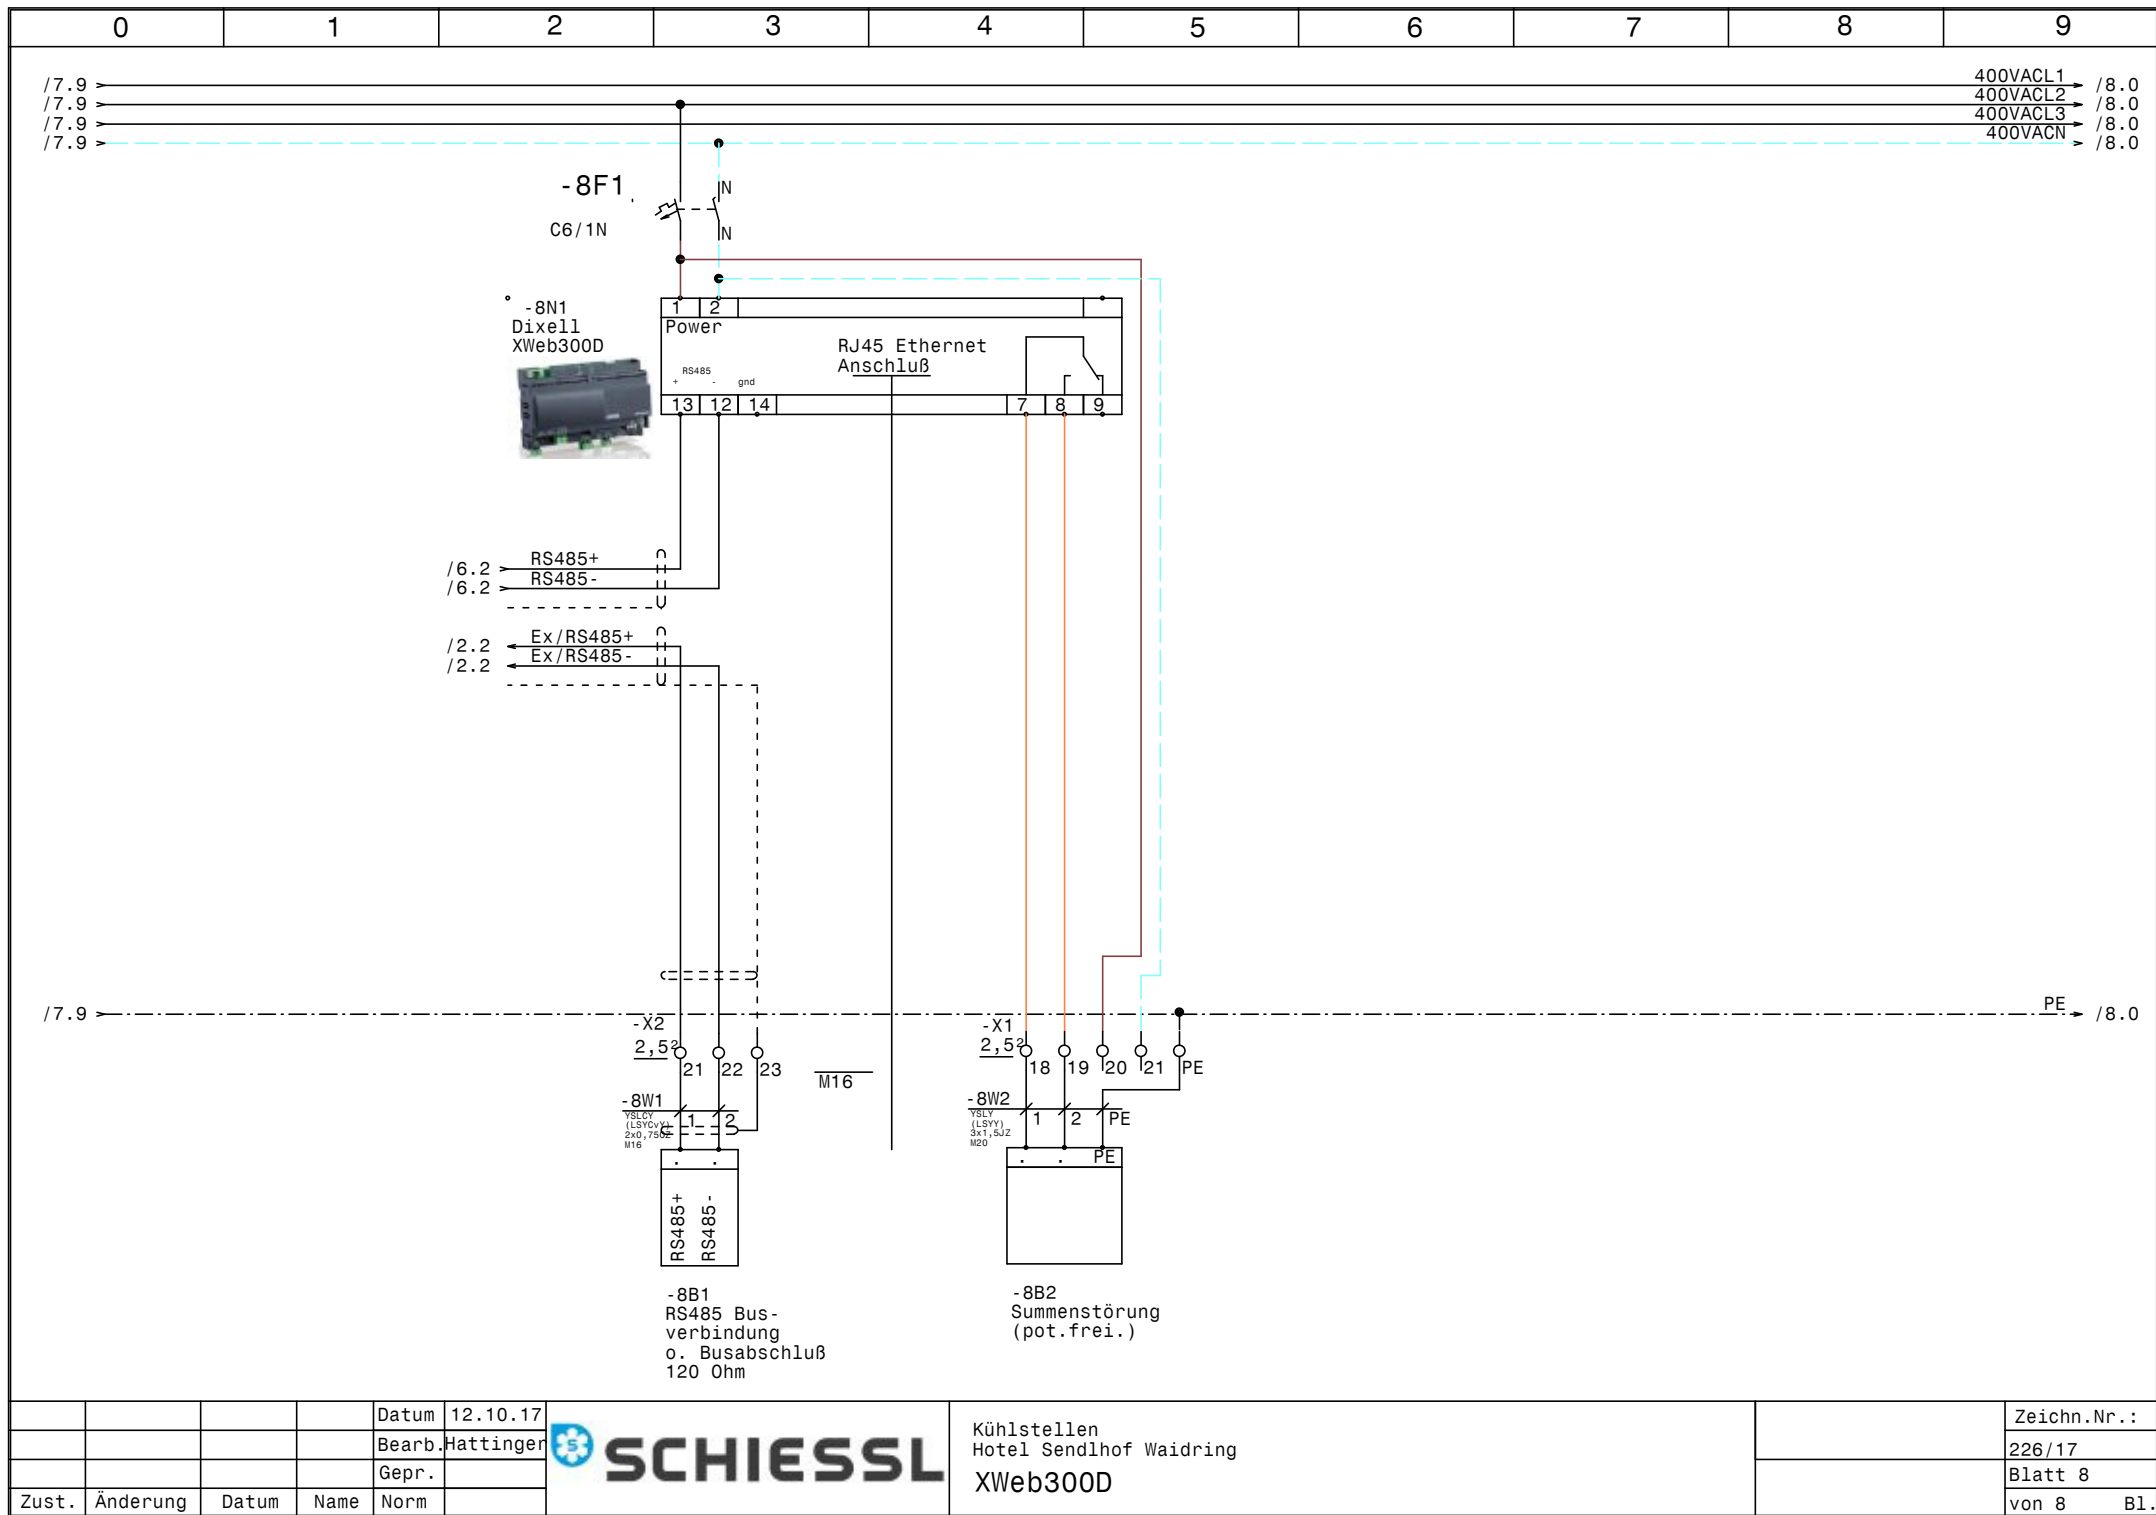

			Datum	12.10.17
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen
Hotel Sendlhof Waidring
XWeb300D

	Zeichn.Nr.:
	226/17
	Blatt 8
	von 8 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XWeb300D						-8N1							
6						Ausschalter 1pol. 0-1						-6S1, -5S1, -3S1, -4S1, -7S1, -2S1							
5						Dixell Trafo 230Vac 12Vac						-6T1, -5T1, -4T1, -3T1, -2T1							
5						Dixell XR77CX 12Vac/dc						-6N1, -5N1, -4N1, -3N1, -2N1							
1		C13/1N				Sicherungsautomaten						-6F2							
7		C6/1N				Sicherungsautomaten						-3F1, -4F1, -2F1, -5F1, -8F1, -7F1							
												-6F1							
29		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1, -X1							
18		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
47		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X1, -X2							
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
17		M16				Kabelverschraubung						-4W3, -4W2, -4W1, -2W3, -5W1, -3W3							
												-3W2, -6W3, -3W1, -8V1, -2W2, -5W2							
												-5W3, -2W1, -6W1, -6W2, -8W1							
13		M20				Kabelverschraubung						-2W4, -7W1, -5W5, -3W5, -4W4, -4W5							
												-6W4, -6W5, -8W2, -2W5, -6W6, -3W4							
												-5W4							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
5		R20-20_230				Kleinschutz						-4K1, -3K1, -2K1, -5K1, -6K1							
1		WS 5720 B=500 H=700 T=200				Wandschrank IP 55						-0N1							