

Anlage:

EFU1B03v6

Baugrösse 3 mit Verdichter HGX34e-315-4SA

Firma:

Schiessl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

600x600x300

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

rechts

(BxHxT)

(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

NEUTRALLEITER:

SCHUTZLEITER:

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

mit Trafo:

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

GND, DDC:

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

FREMDSPANNUNG:

L/N

L/N

L/N

+/-

schwarz

hellblau

gelb/grün

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß

002 Verdichter

003 Steuerung FU

004 Steuerung Verdichter

005 Kondensatorlüfter

006 Minimalstandsanzeige

Datum

08.03.13

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf

EFU1B03v6

Baugrösse 3 mit Verdichter HGX34e-315-4SA

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

EFU1B03v6

Blatt 0

von 6

B1.

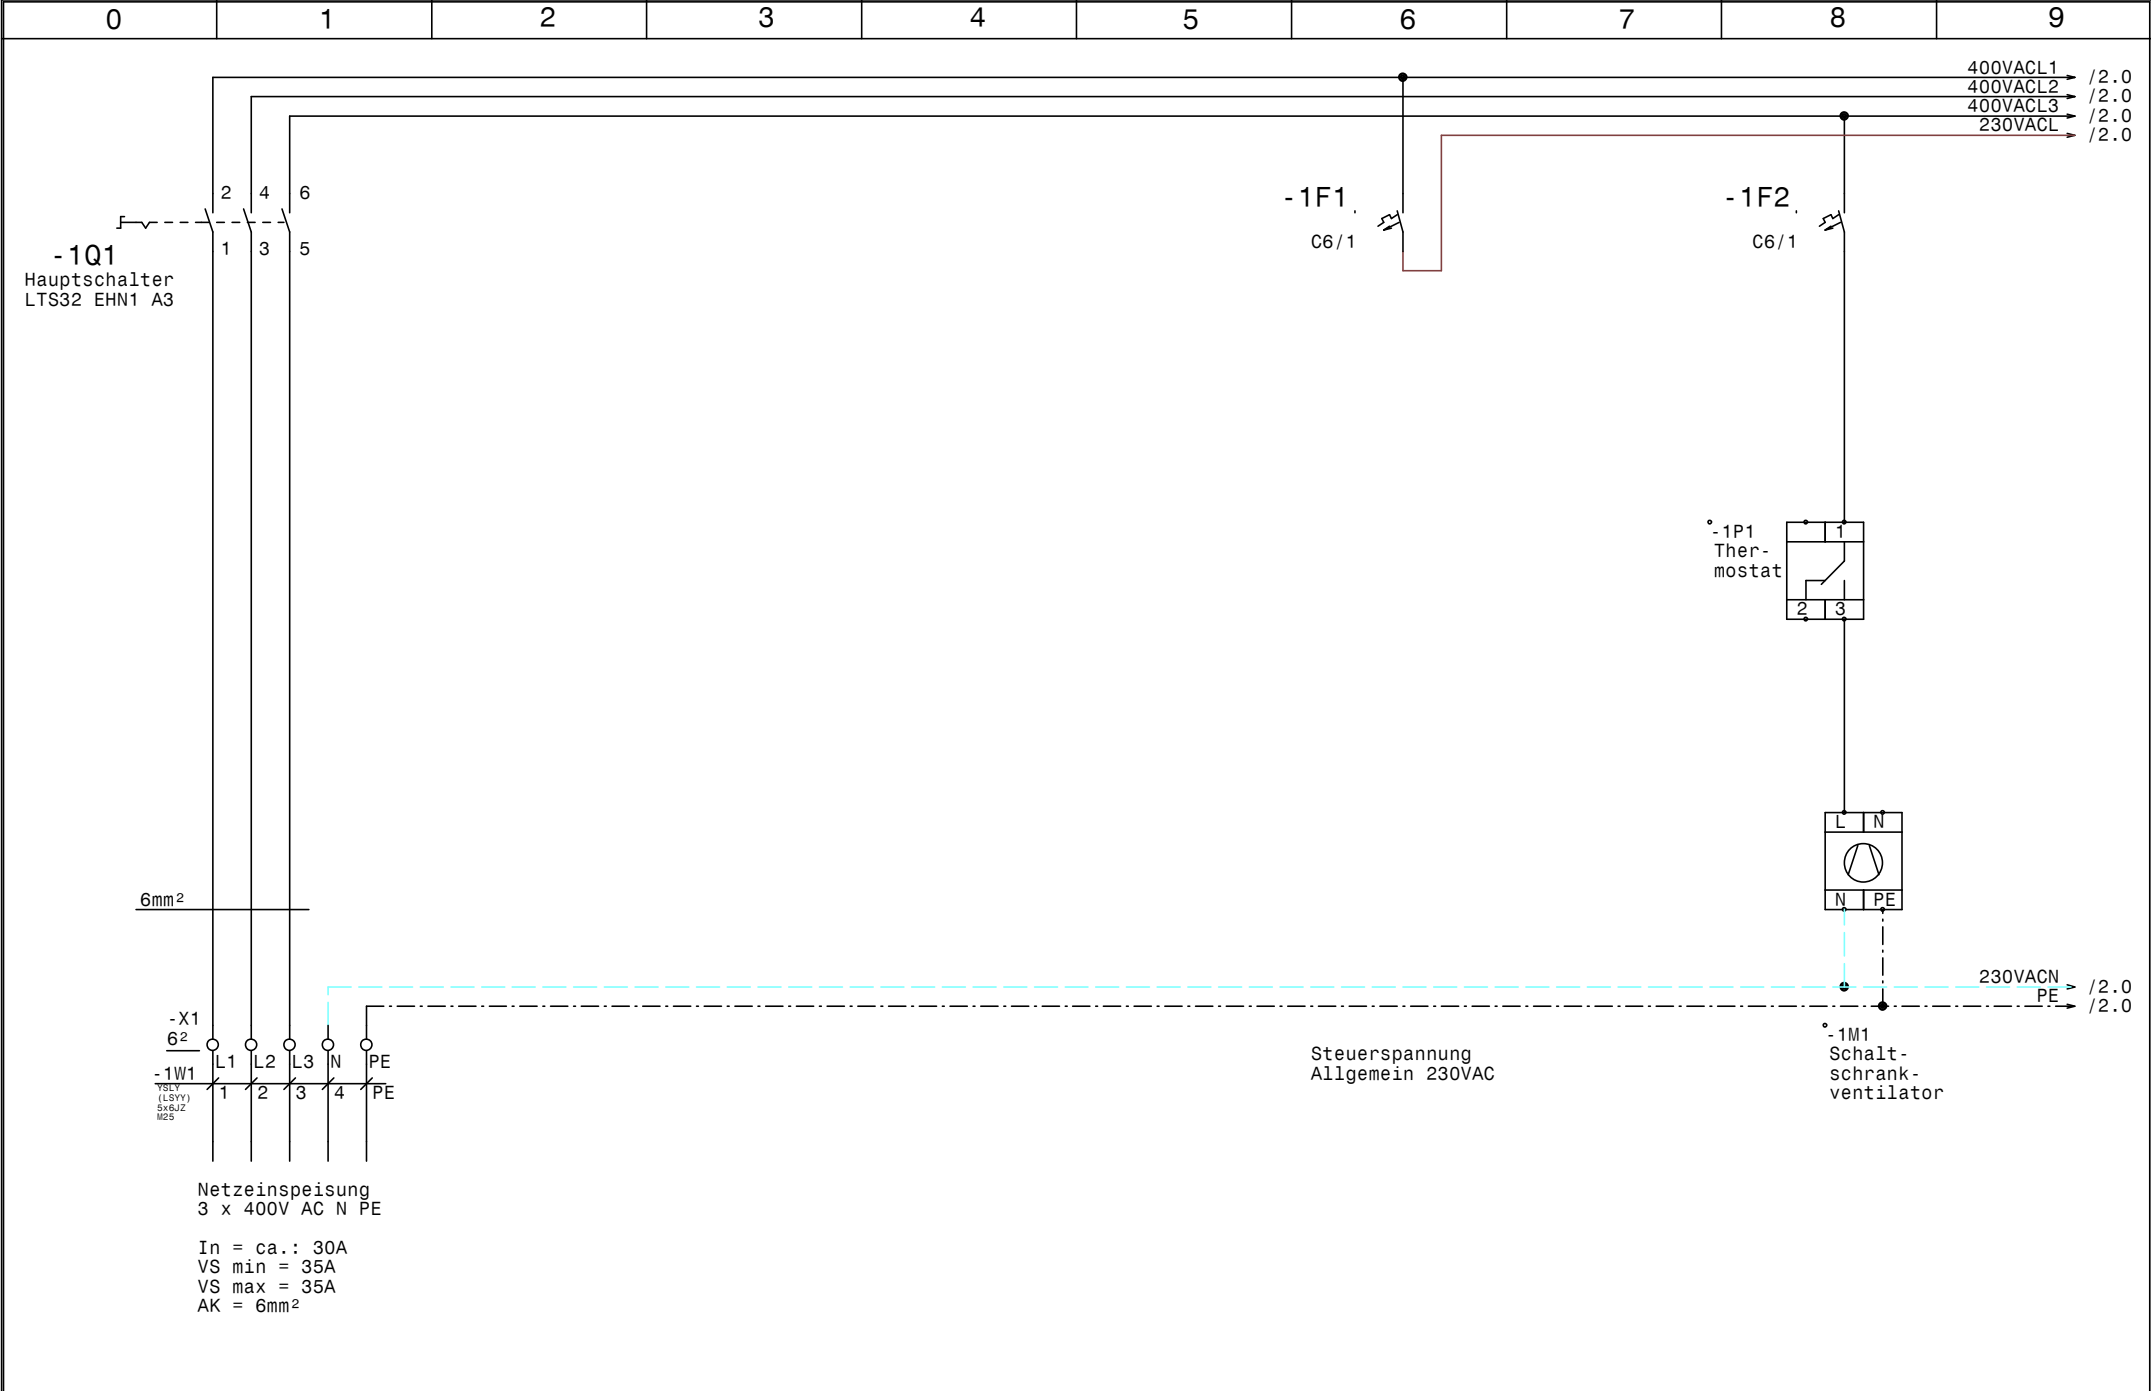


				Datum	08.03.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU1B03v6
Baugröße 3 mit Verdichter HGX34e-315-4SA
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	EFU1B03v6
Blatt 1	von 6 B1.

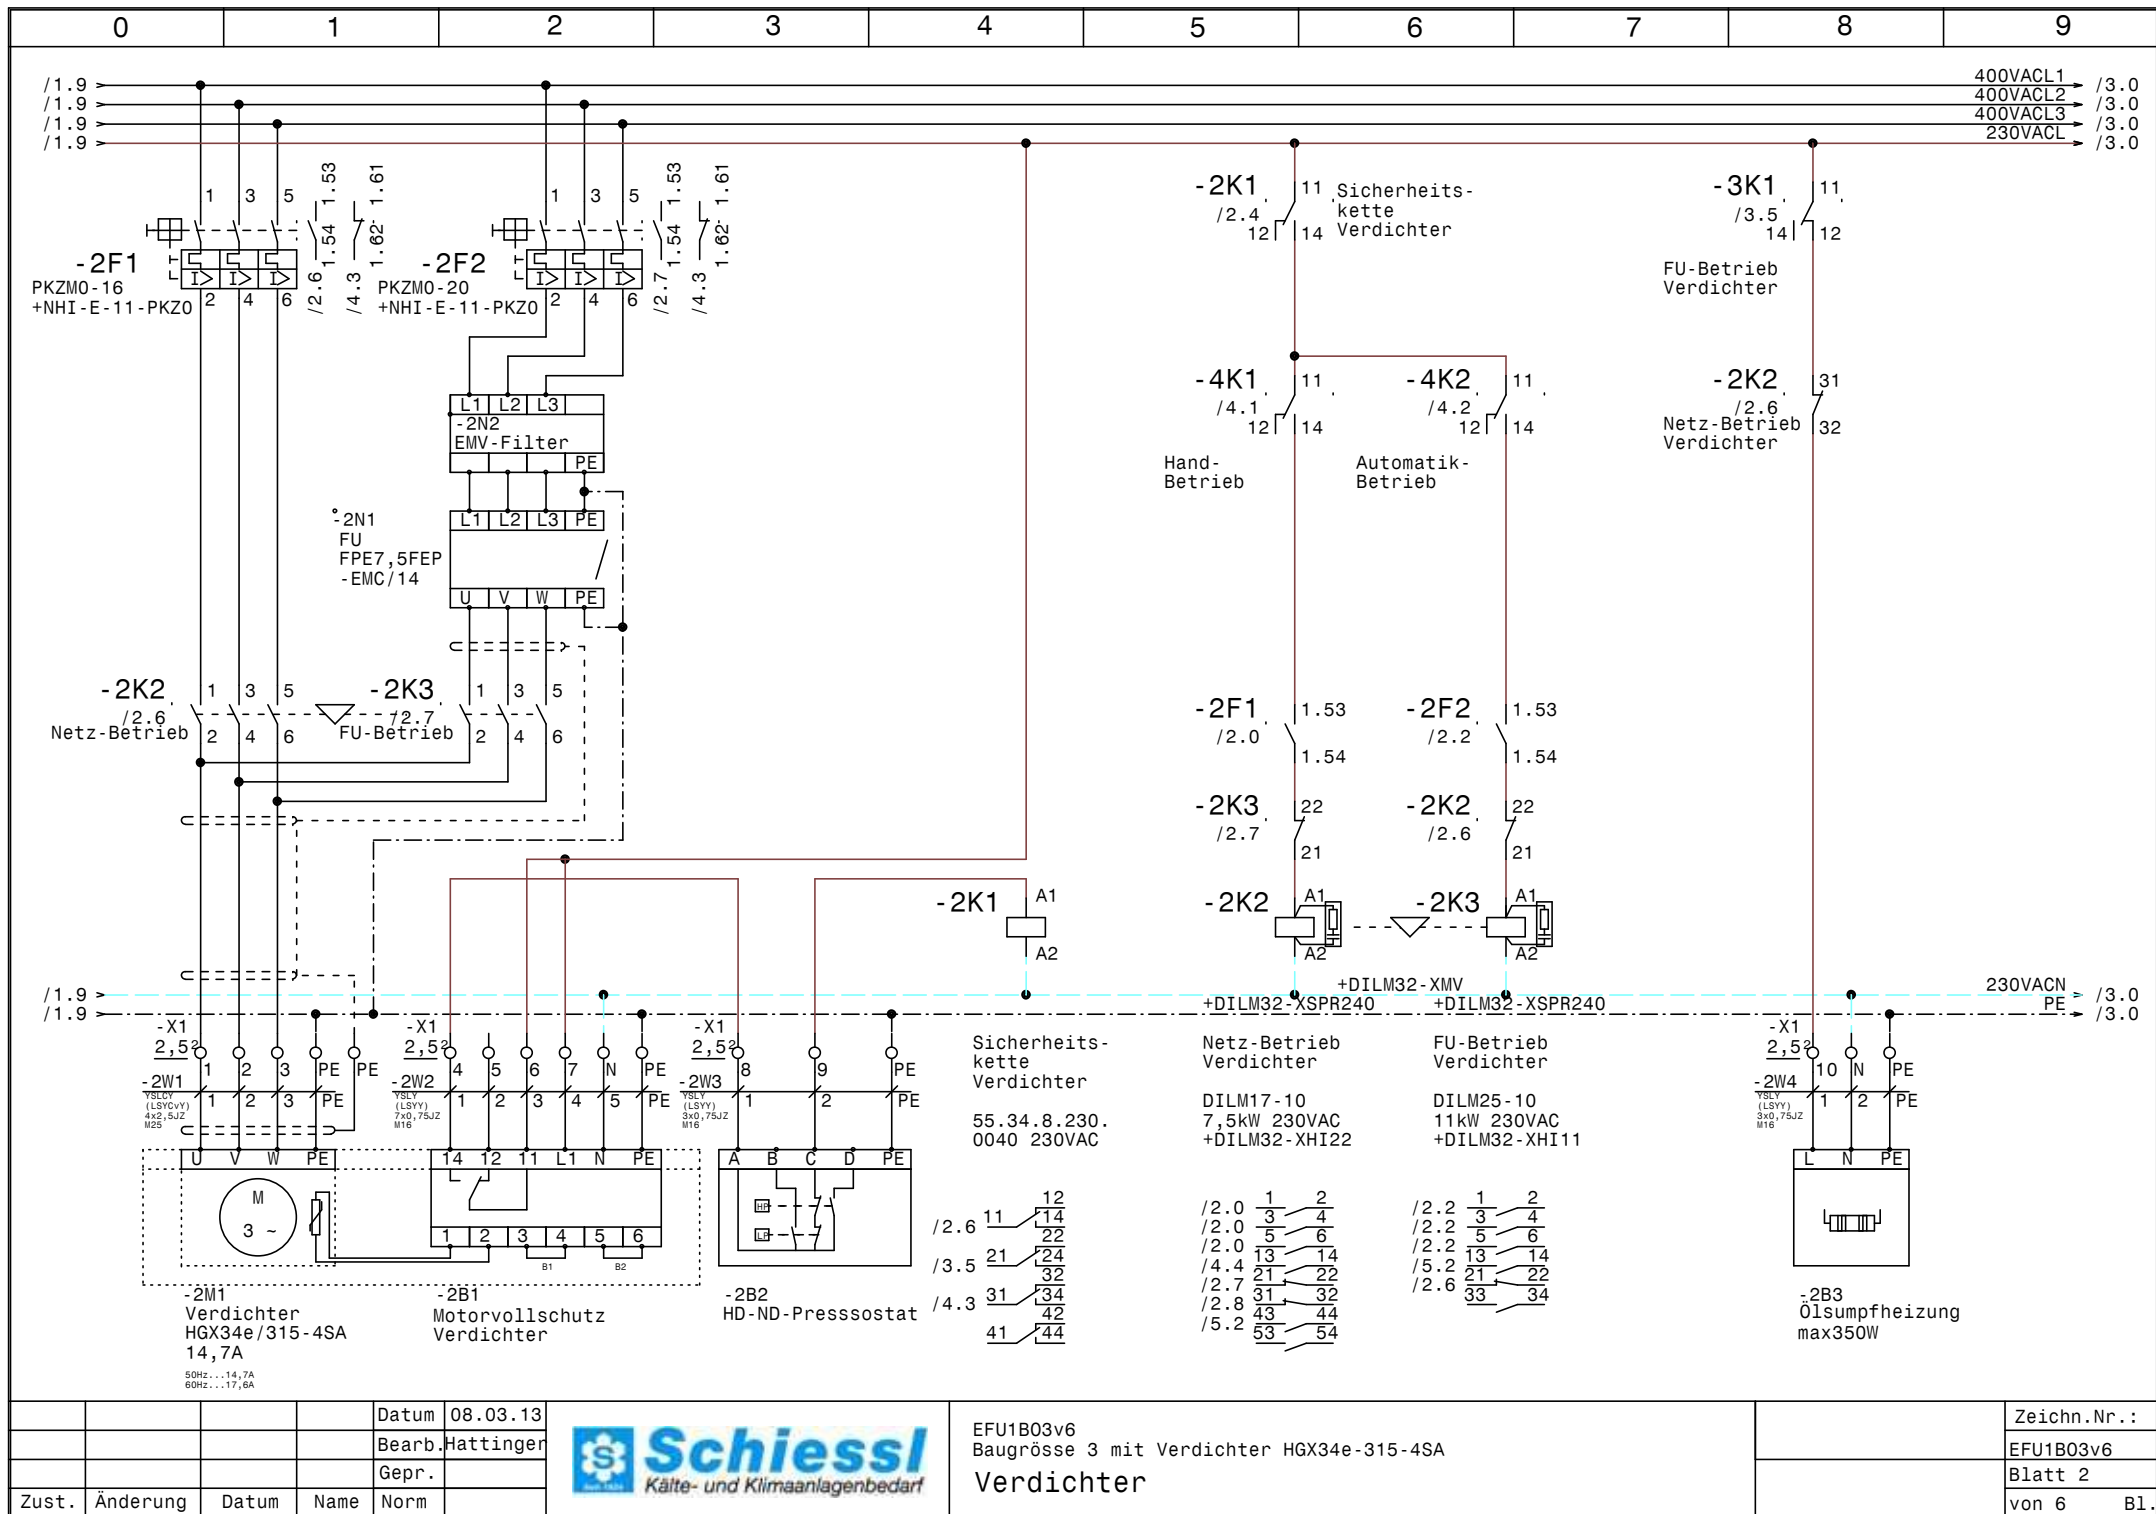


				Datum	08.03.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




EFU1B03v6
Baugröße 3 mit Verdichter HGX34e-315-4SA
Verdichter

Zeichn.Nr.:	EFU1B03v6
Blatt 2	von 6 B1.

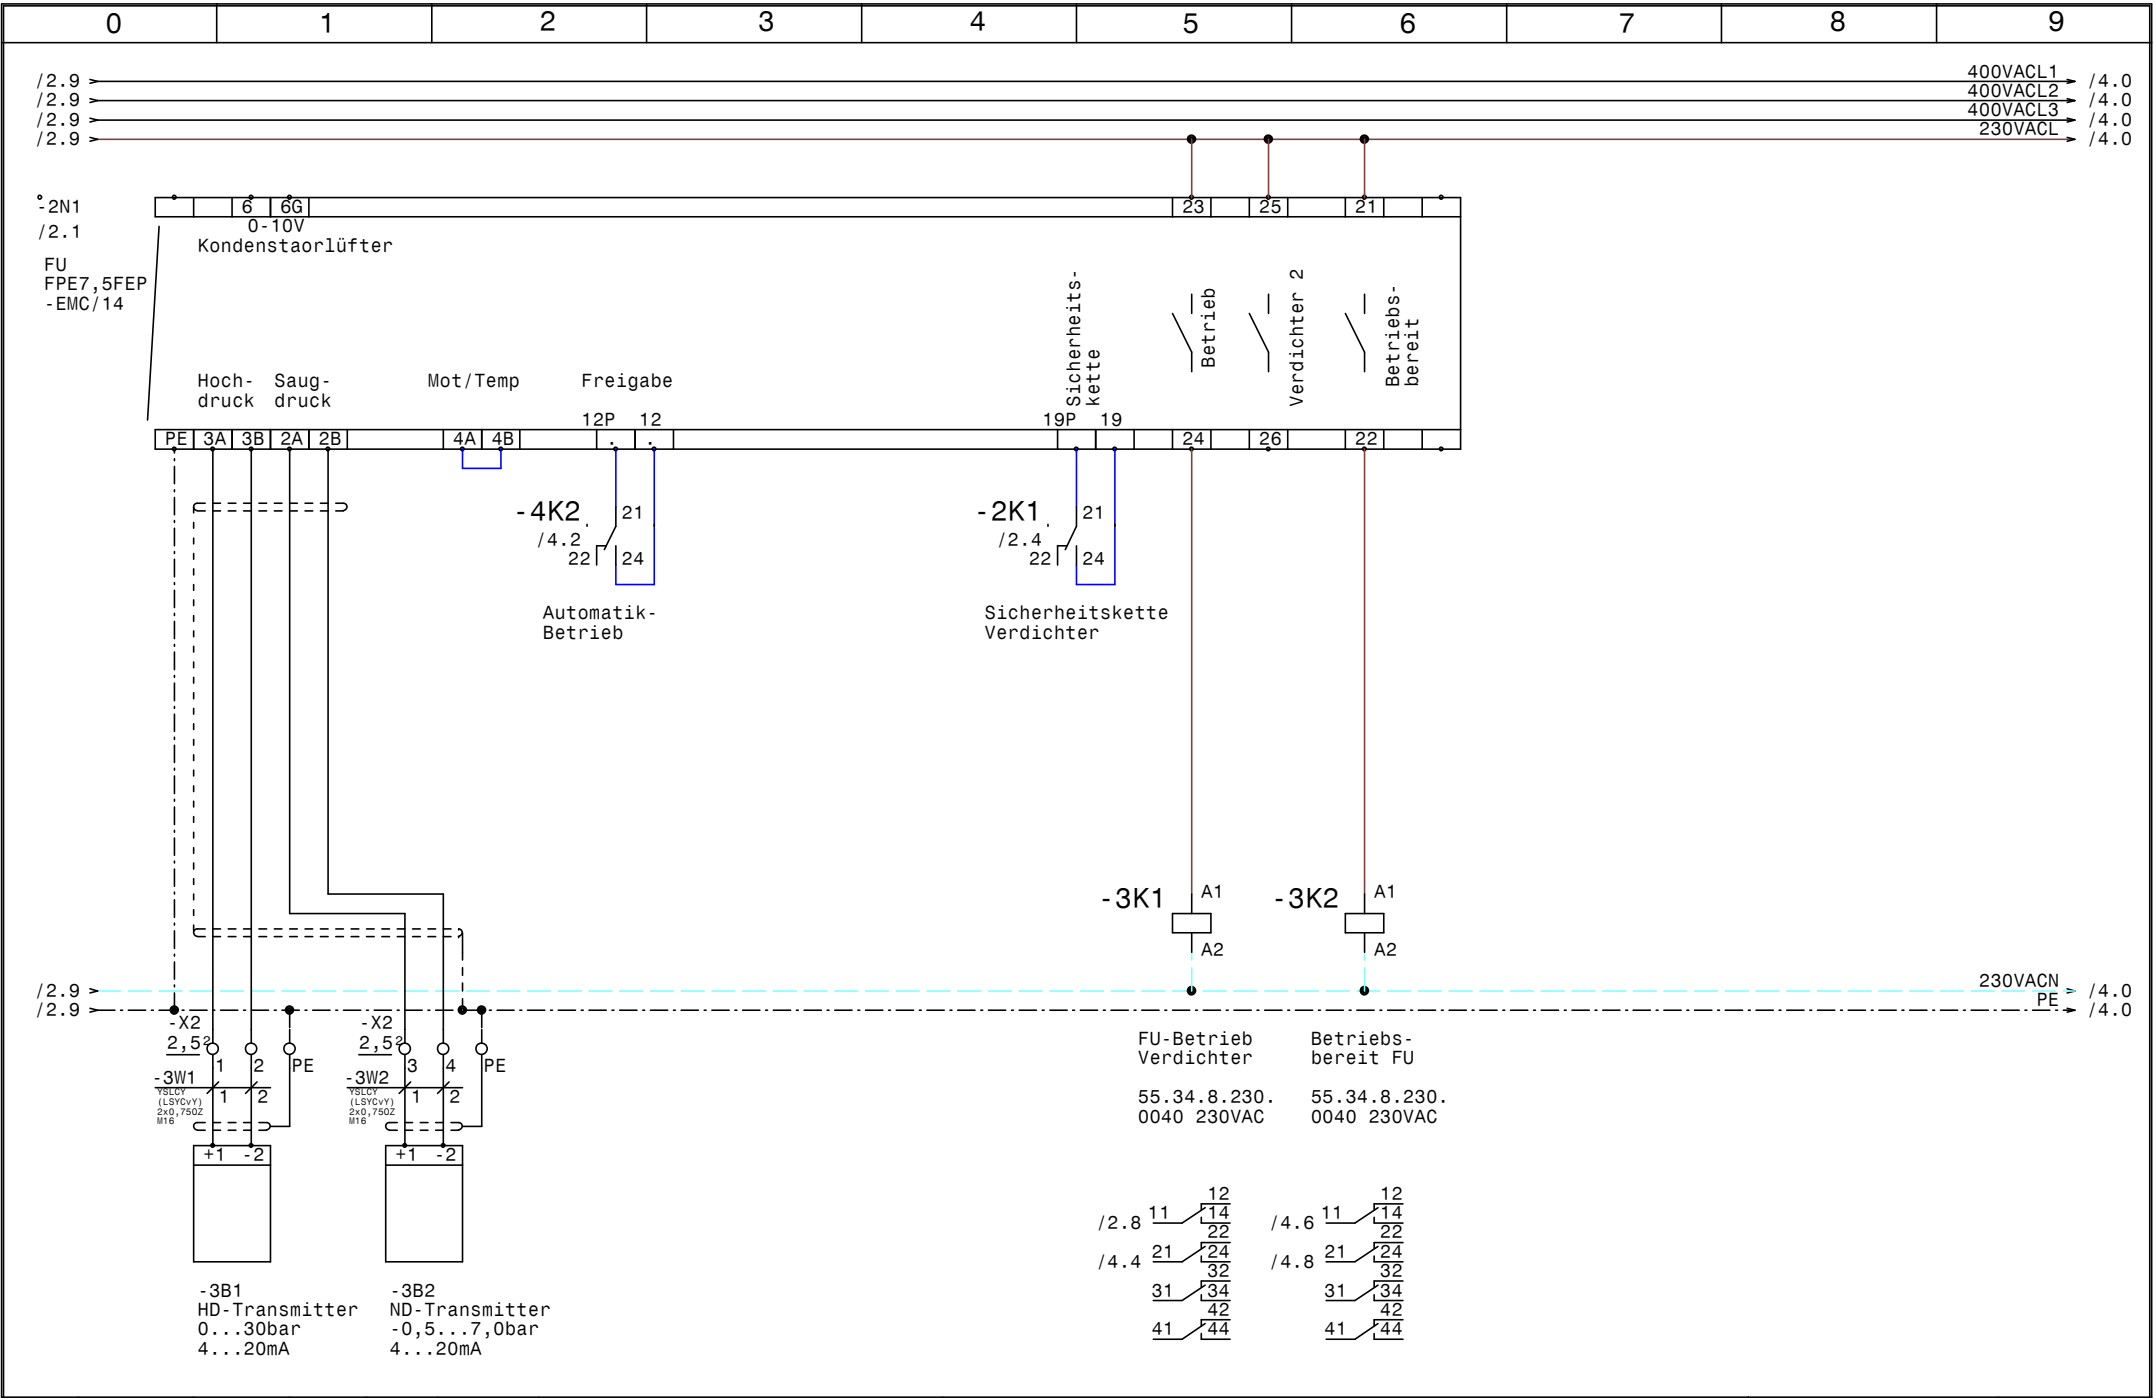



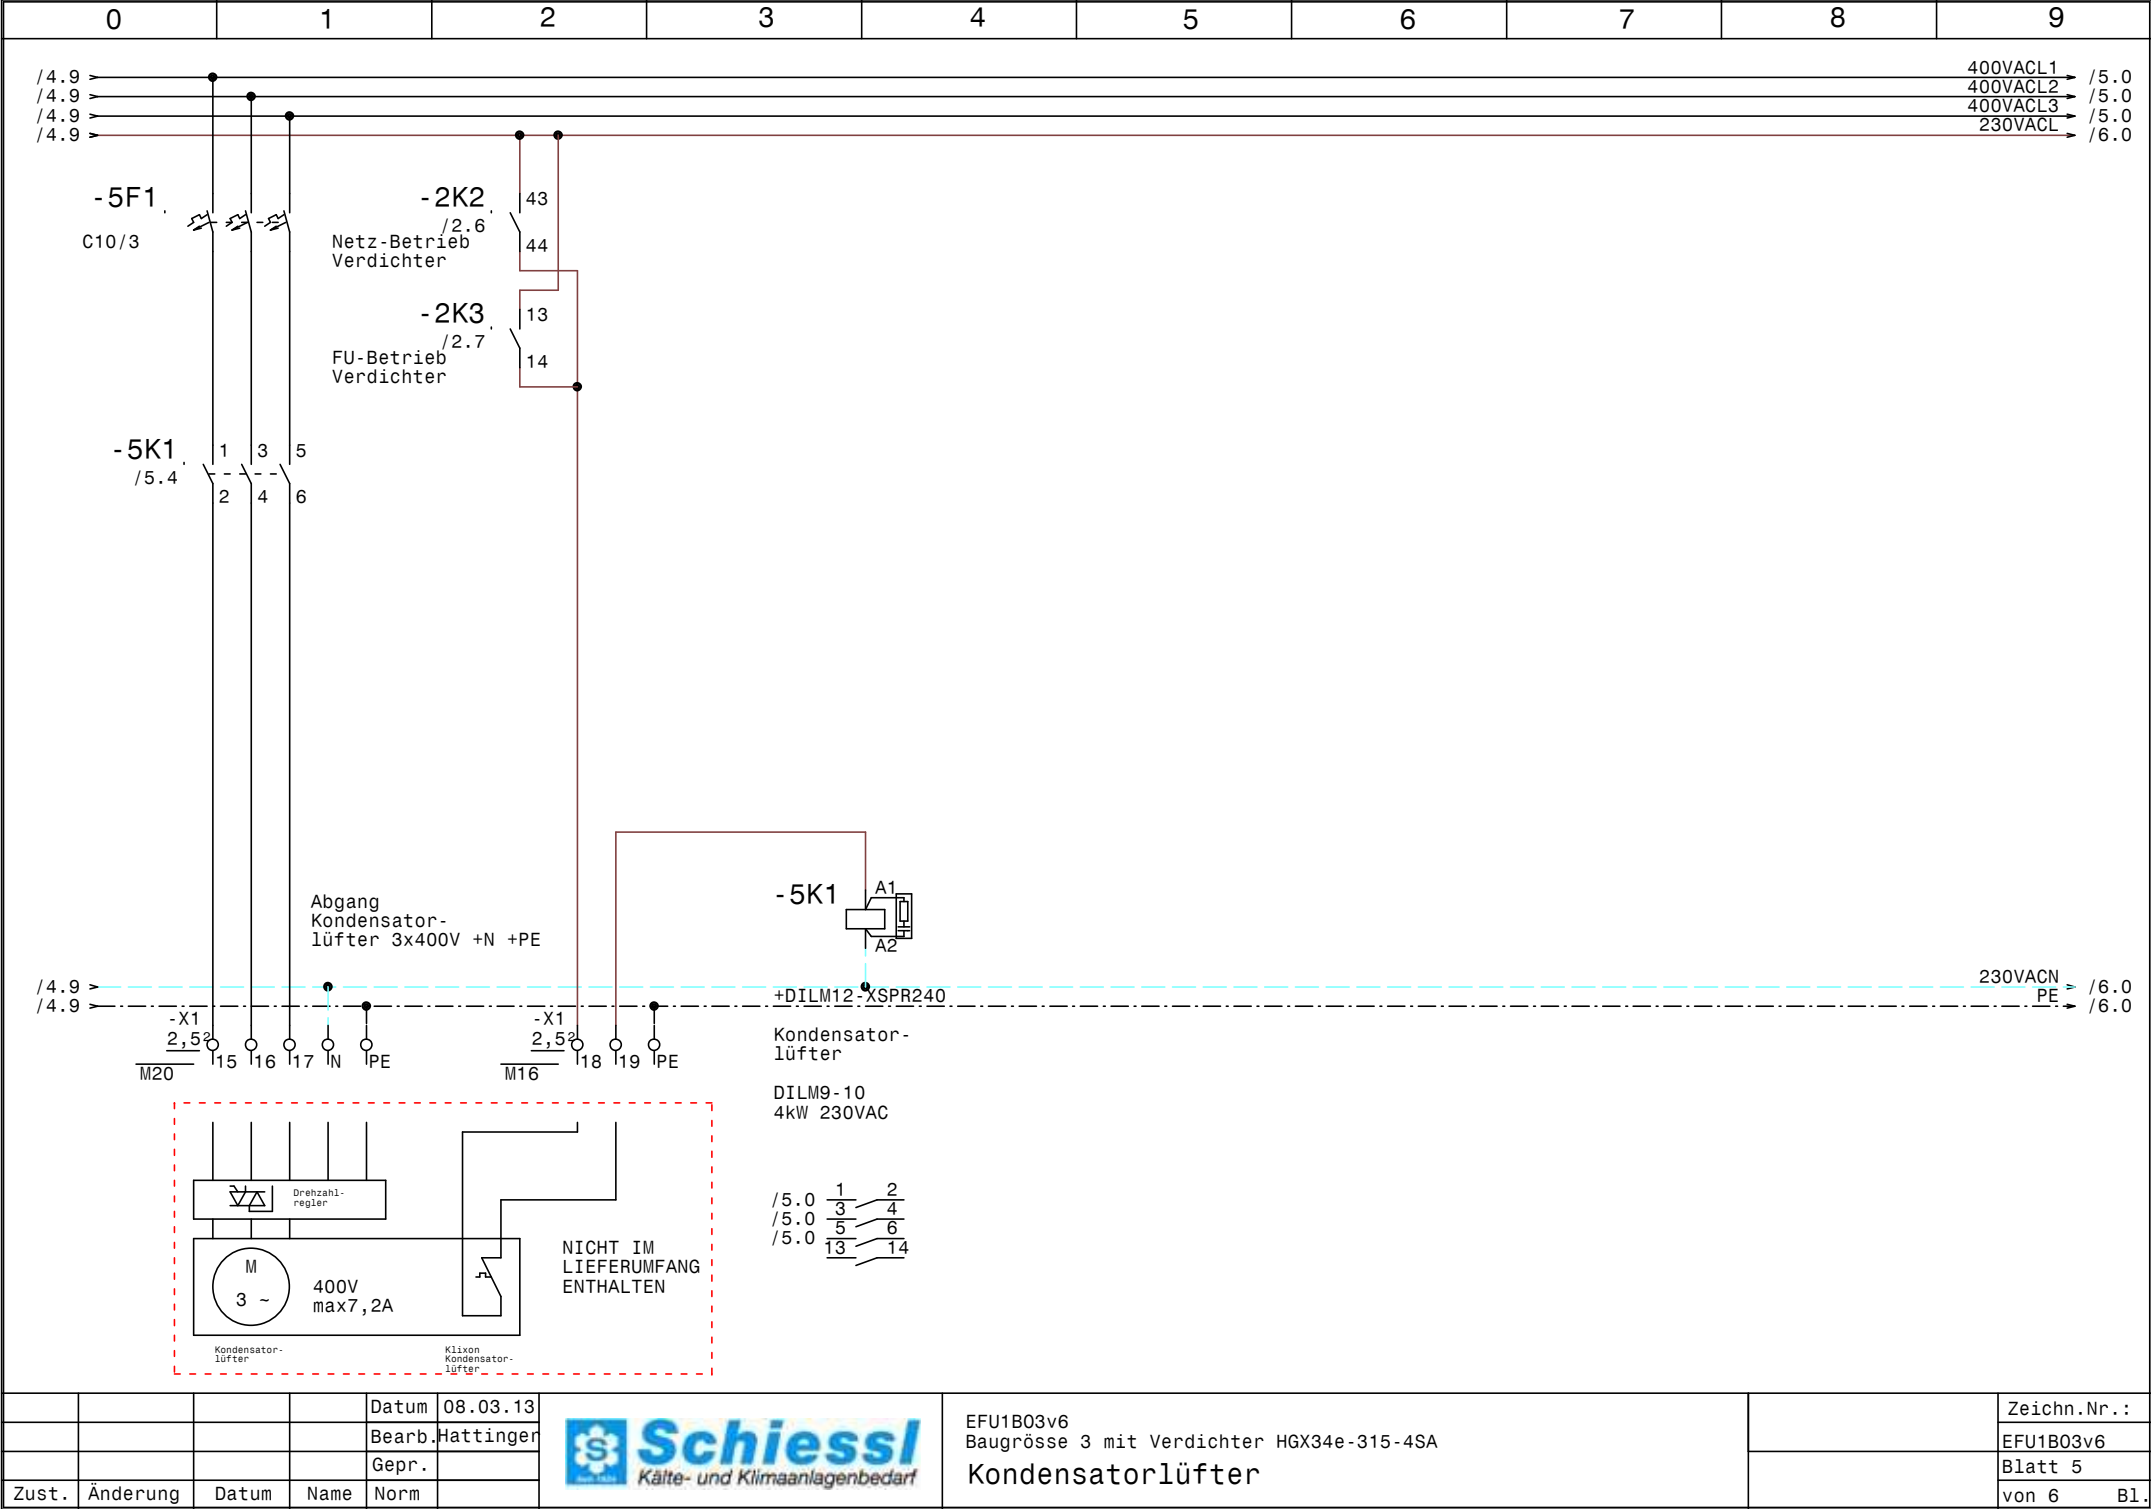

				Datum	08.03.13	Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	EFU1B03v6 Baugrösse 3 mit Verdichter HGX34e-315-4SA			Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger					EFU1B03v6
				Gepr.			Kondensatorlüfter			Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 6 B1.



[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge										
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F1, -1F2										
1	PKZMO-16					Motorschutzschalter					-2F1										
1	PKZMO-20					Motorschutzschalter					-2F2										
2	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter															
1	C10/3					Sicherungsautomaten					-5F1										
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-4H1										
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-4H2, -4H4										
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H3										
6	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-2K1, -3K1, -4K3, -3K2, -4K2, -4K1										
6	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig															
1	DILM17-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2										
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein															
1	DILM25-10(230V50HZ)					Schütz					-2K3										
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein															
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-5K1										
1						Schaltschrankventilator					-1M1										
1	WS600x600x300					Wandschrank IP 55					-0N1										
1						FU					-2N1										
1						EMV-Filter					-2N2										
1	DILM32-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N4										
2	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-2N5, -2N3										
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-5N1										
1						Thermostat					-1P1										
1	LTS32 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1										
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-4S1										
1	M20					Kabelverschraubung					-5V1										
2	M25					Kabelverschraubung					-1W1, -2W1										
9	M16					Kabelverschraubung					-3W1, -6V1, -2W2, -2W4, -5V2, -3W2										
											-6W1, -4W1, -2W3										
5	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1, -X3										
1	Klemme 6 blau					Klemme N					-X1										
3	Klemme 6 grau					Klemme L					-X1										
1	EK 6 ge/gr					Erdungsklemme					-X1										
				Datum	08.03.13	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf					EFU1B03v6 Baugrösse 3 mit Verdichter HGX34e-315-4SA Materialliste										Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.																EFU1B03v6
				Gepr.																	Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm												von 2 Bl.					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
31		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X3, -X1							
13		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X3, -X2, -X1							