




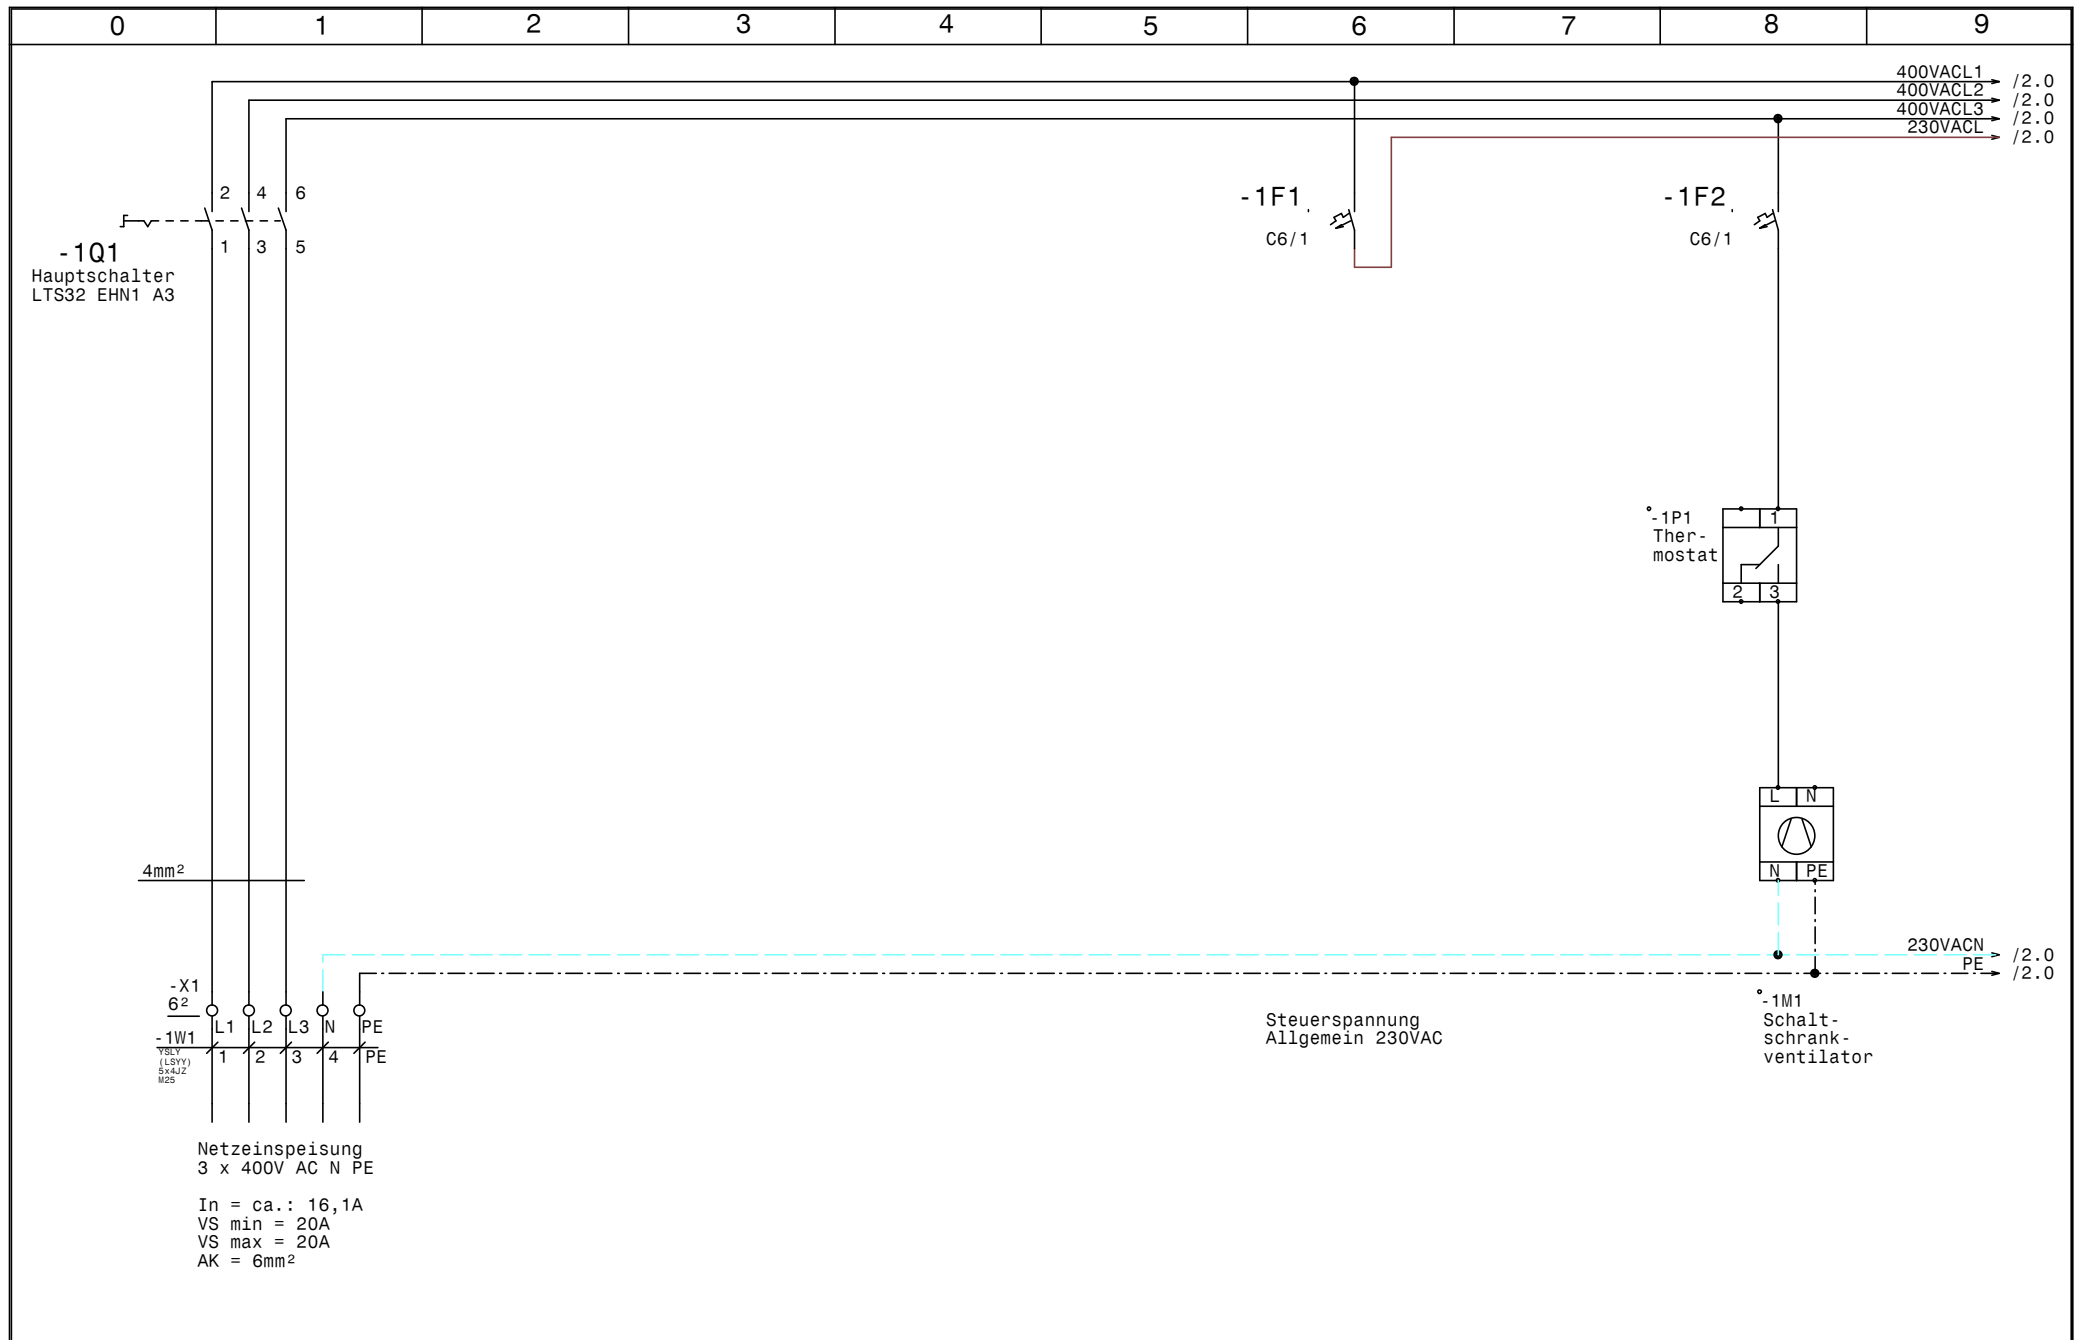


				Datum	08.07.13		E-FU-1B0-1v4 Baugröße 1 mit Verdichter HGX12P-110-4S		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				EFU1B01v4
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Netzanschluß		von 6 Bl.

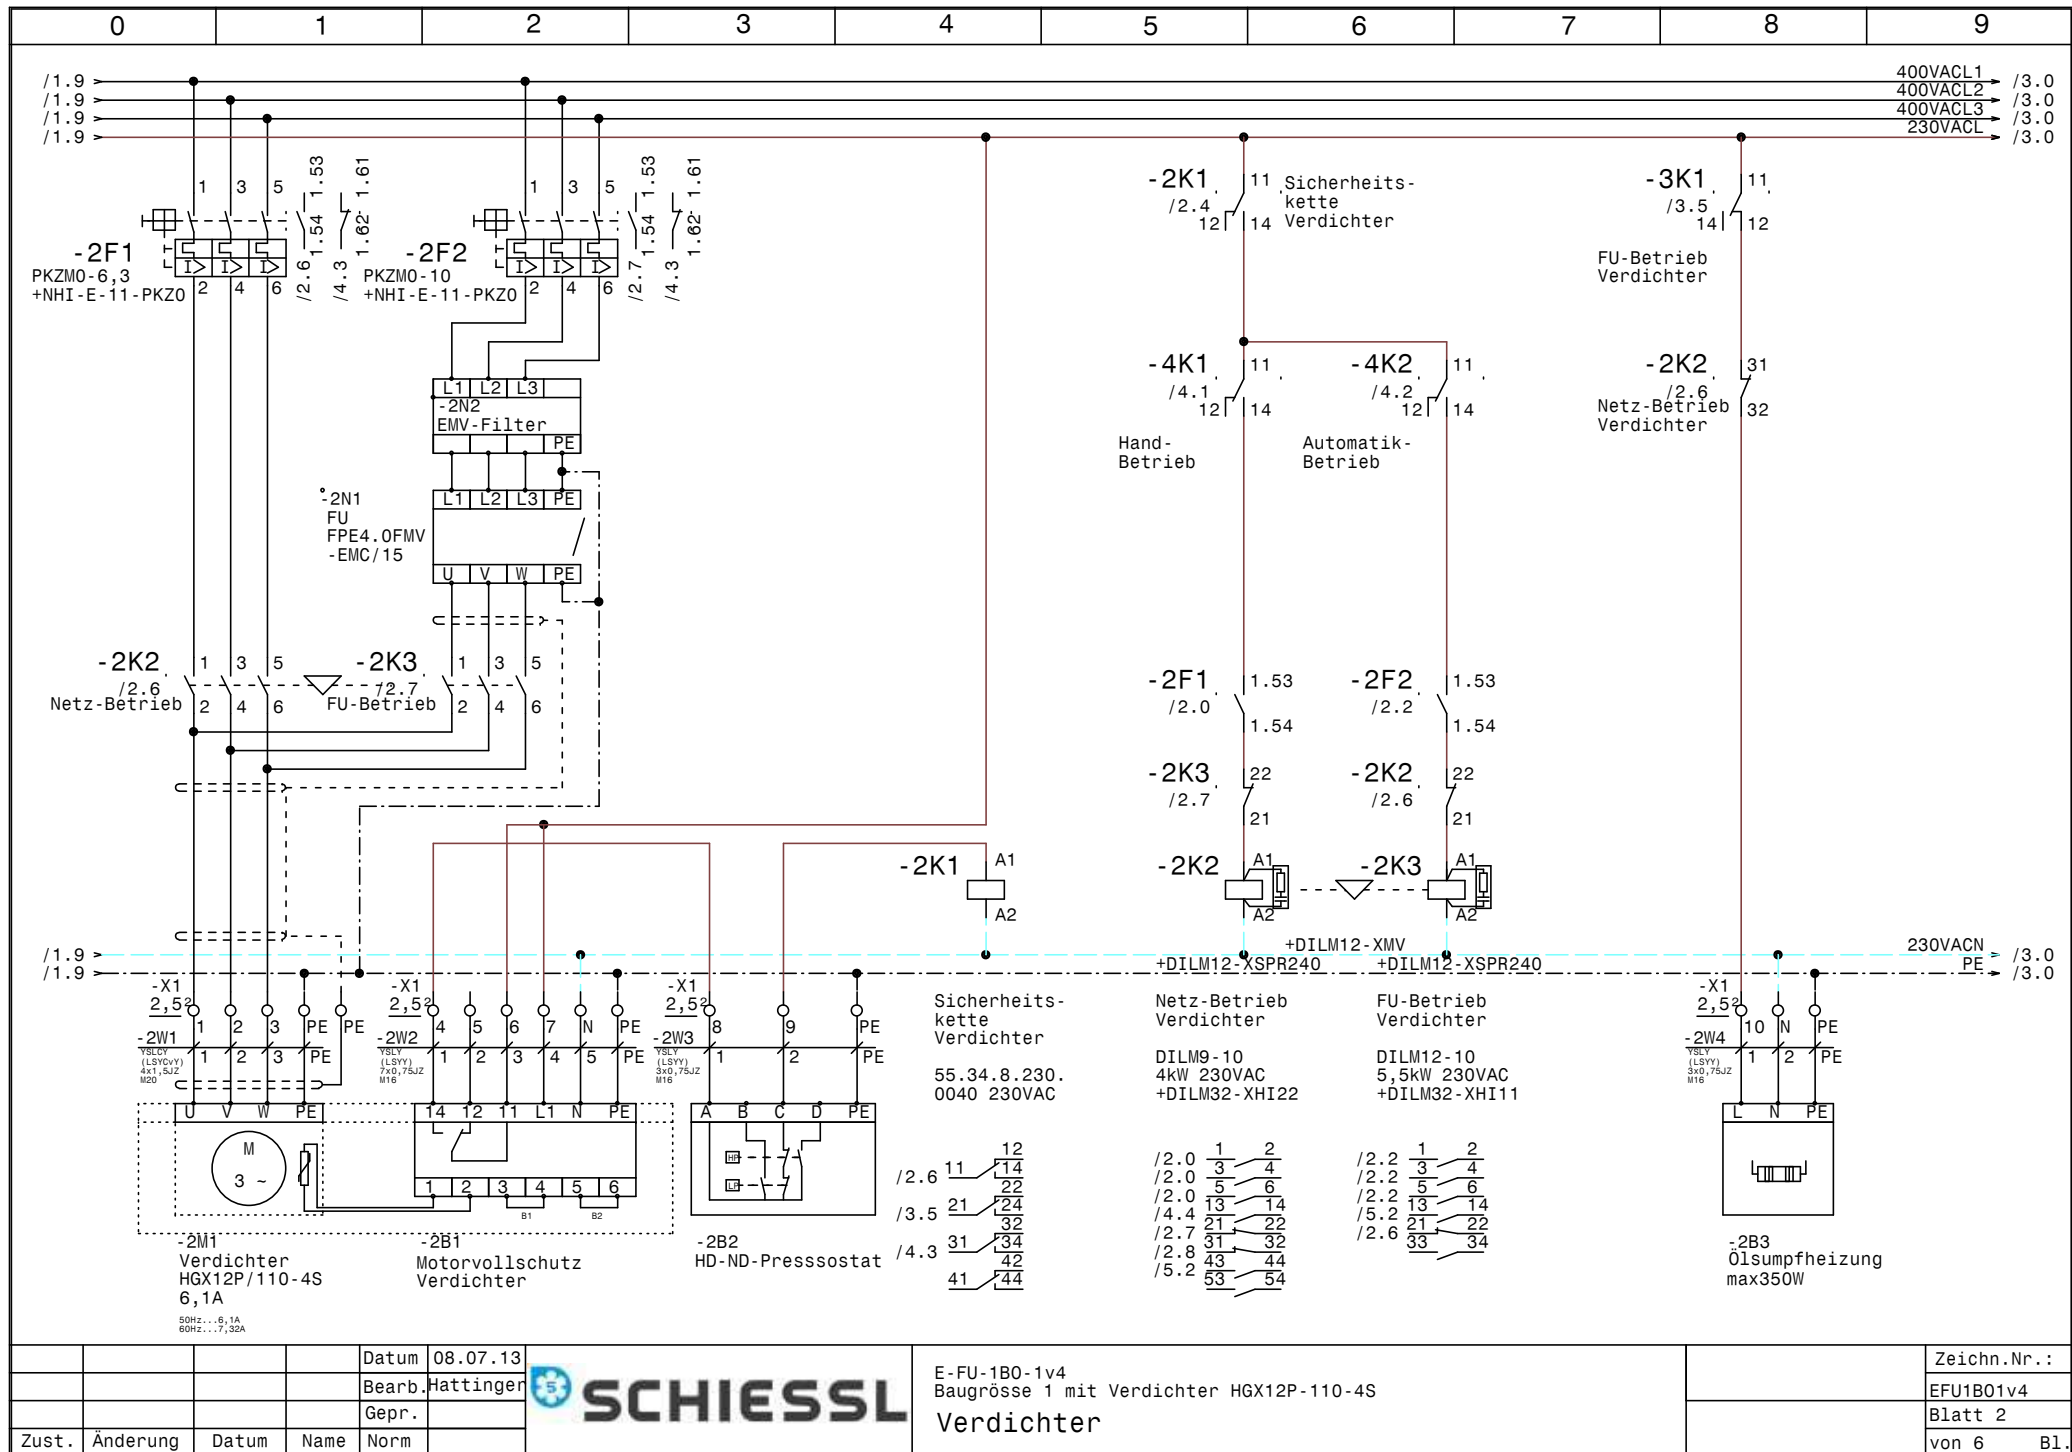


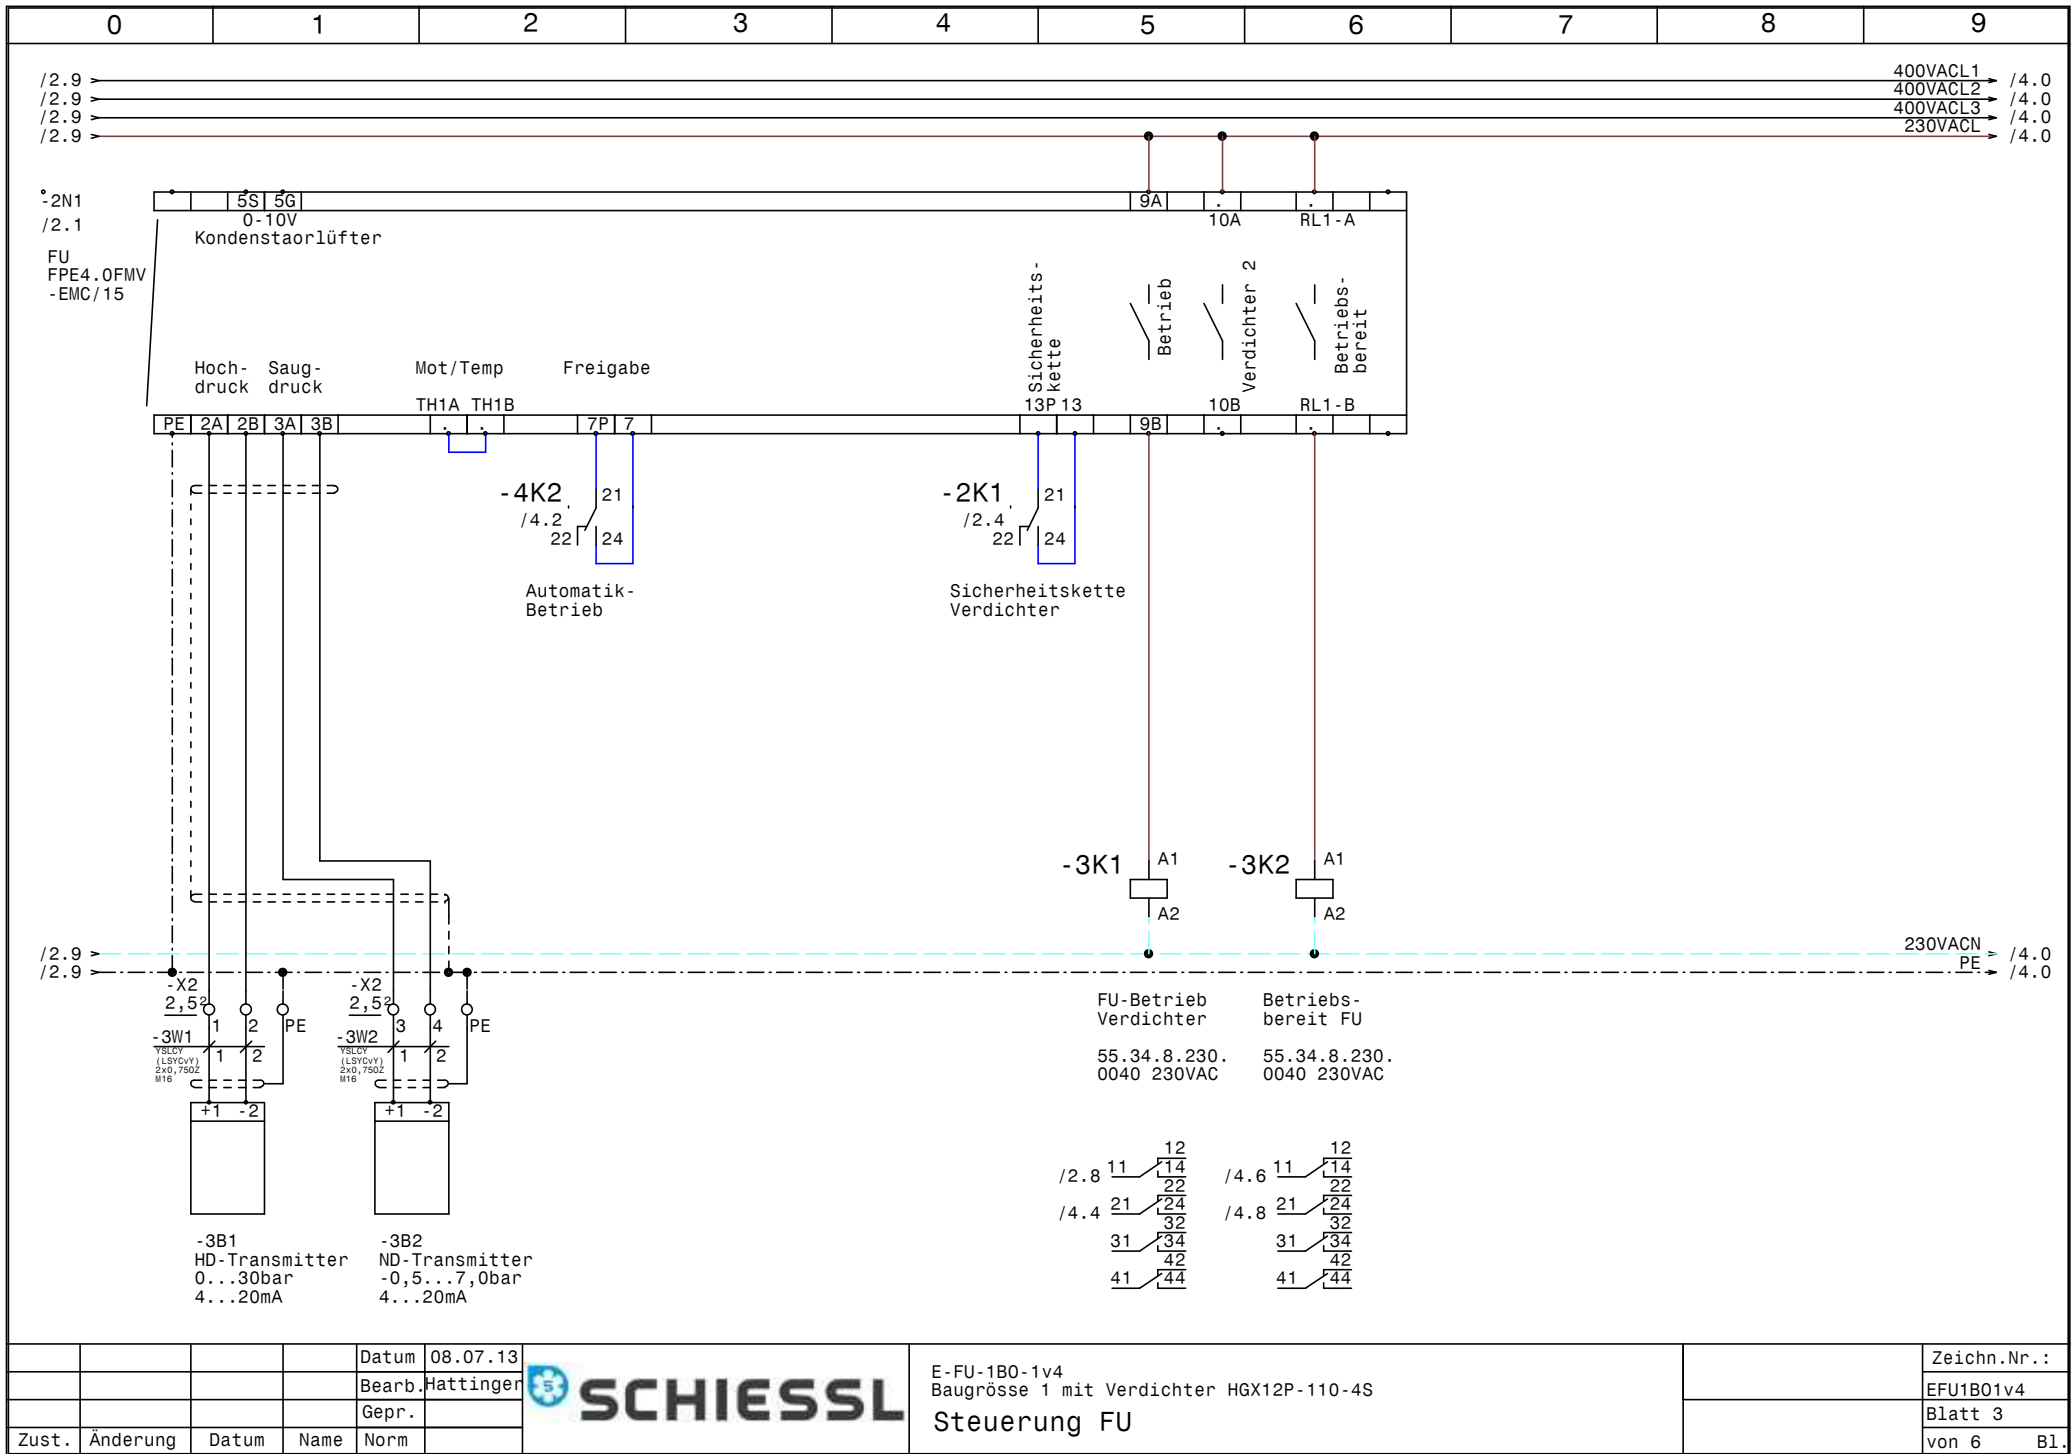

				Datum	08.07.13		E-FU-1B0-1v4		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Baugröße 1 mit Verdichter HGX12P-110-4S		EFU1B01v4
				Gepr.			Steuerung FU		Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

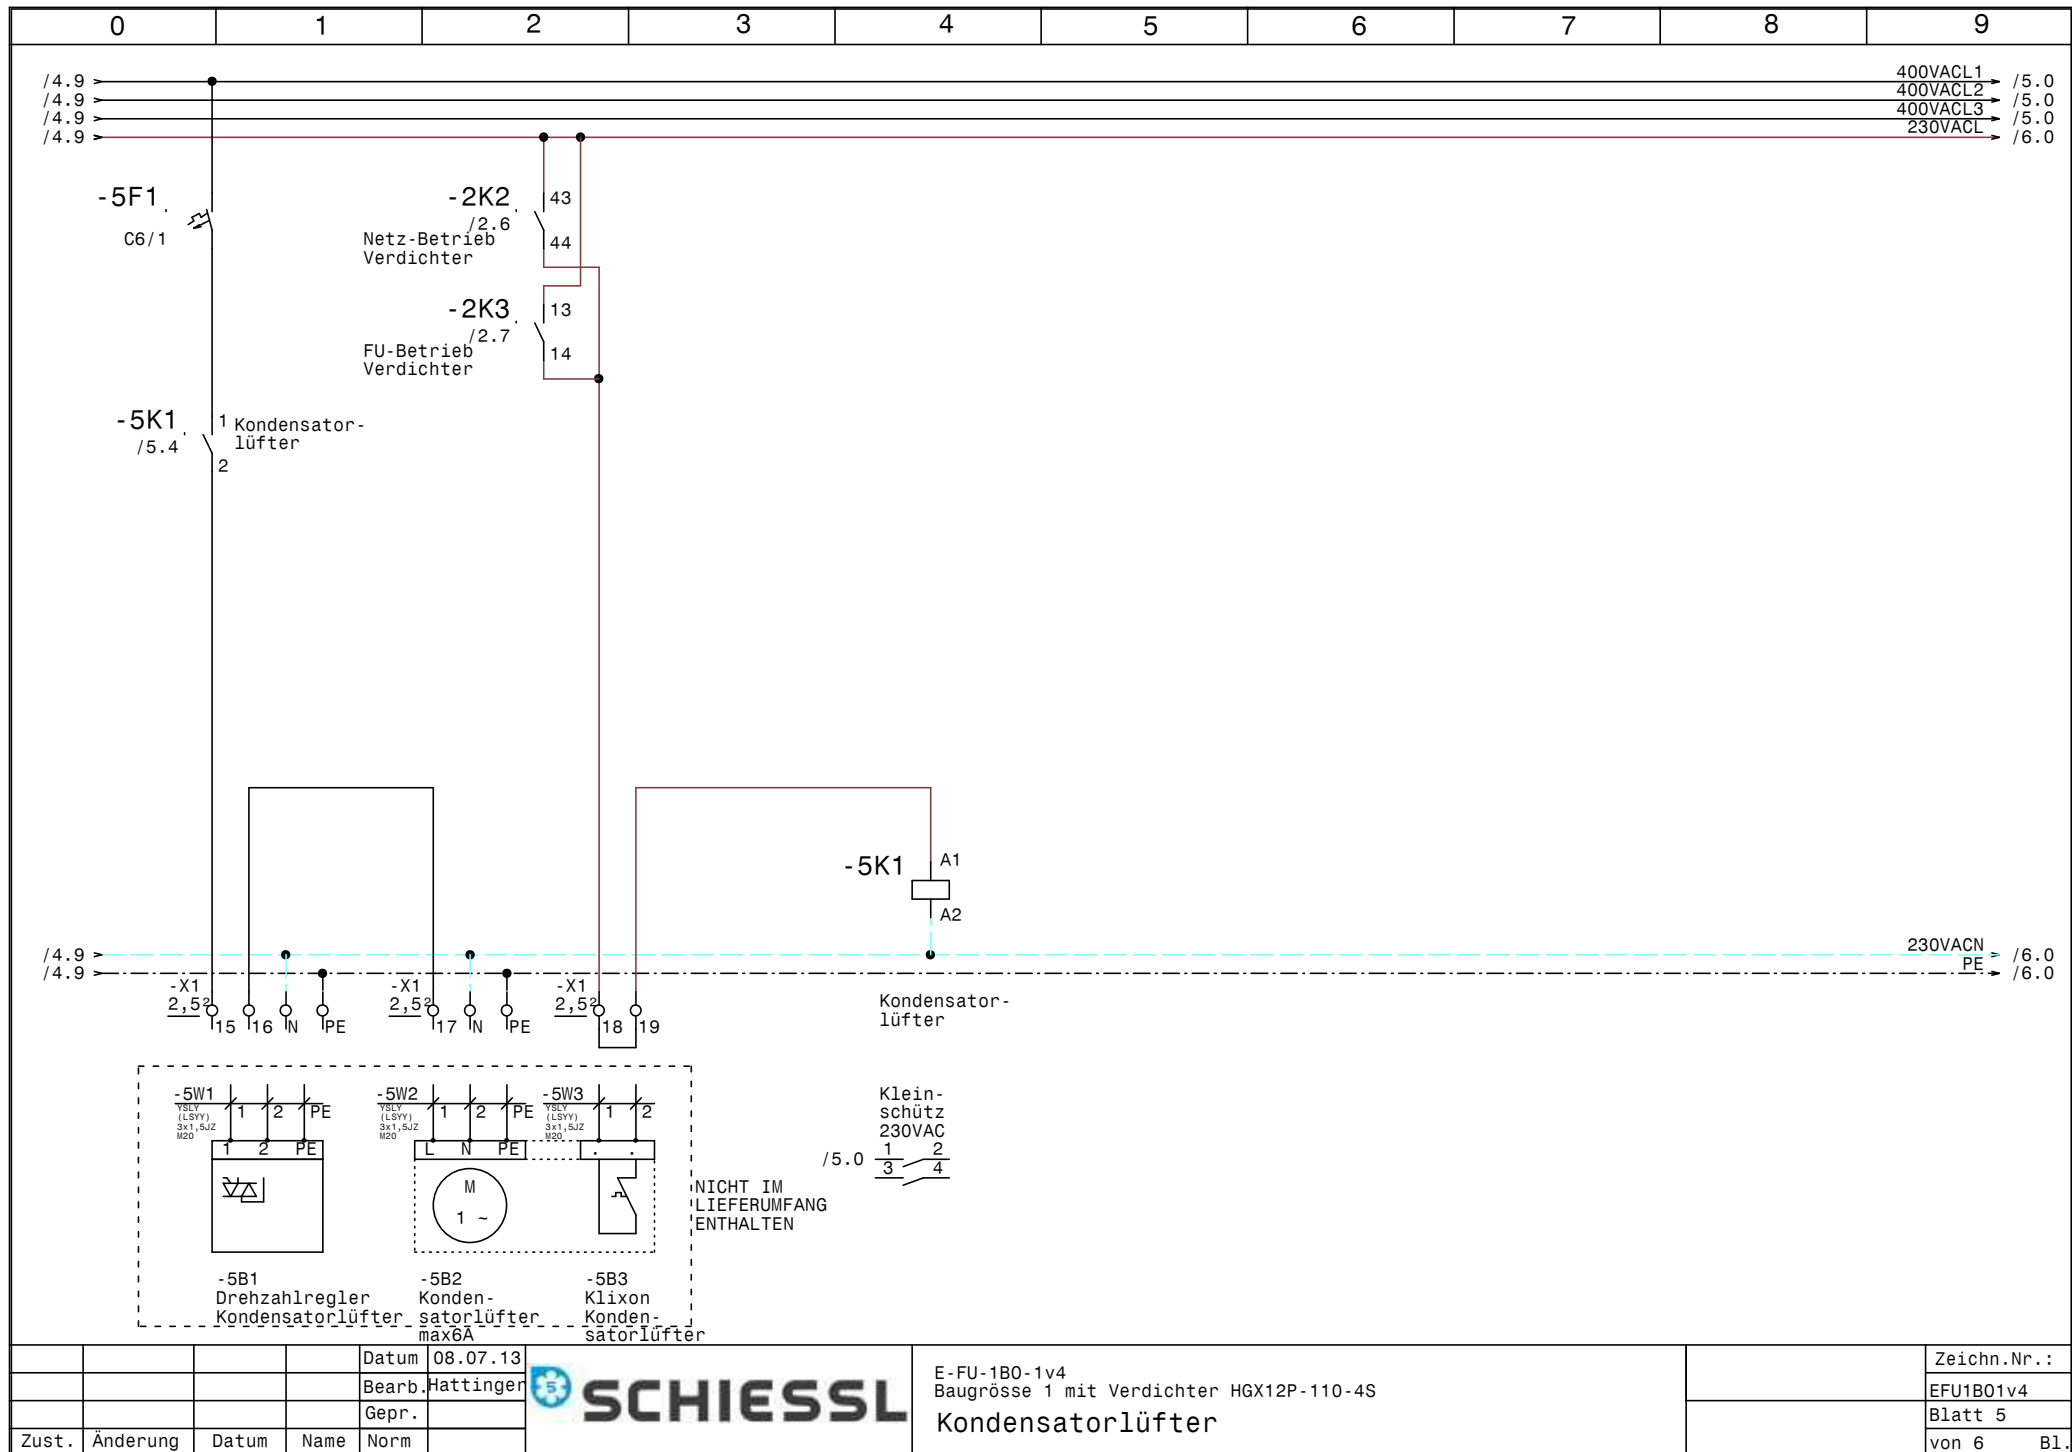

				Datum	08.07.13		E-FU-1B0-1v4 Baugröße 1 mit Verdichter HGX12P-110-4S Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				EFU1B01v4
				Gepr.					Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	Bl.

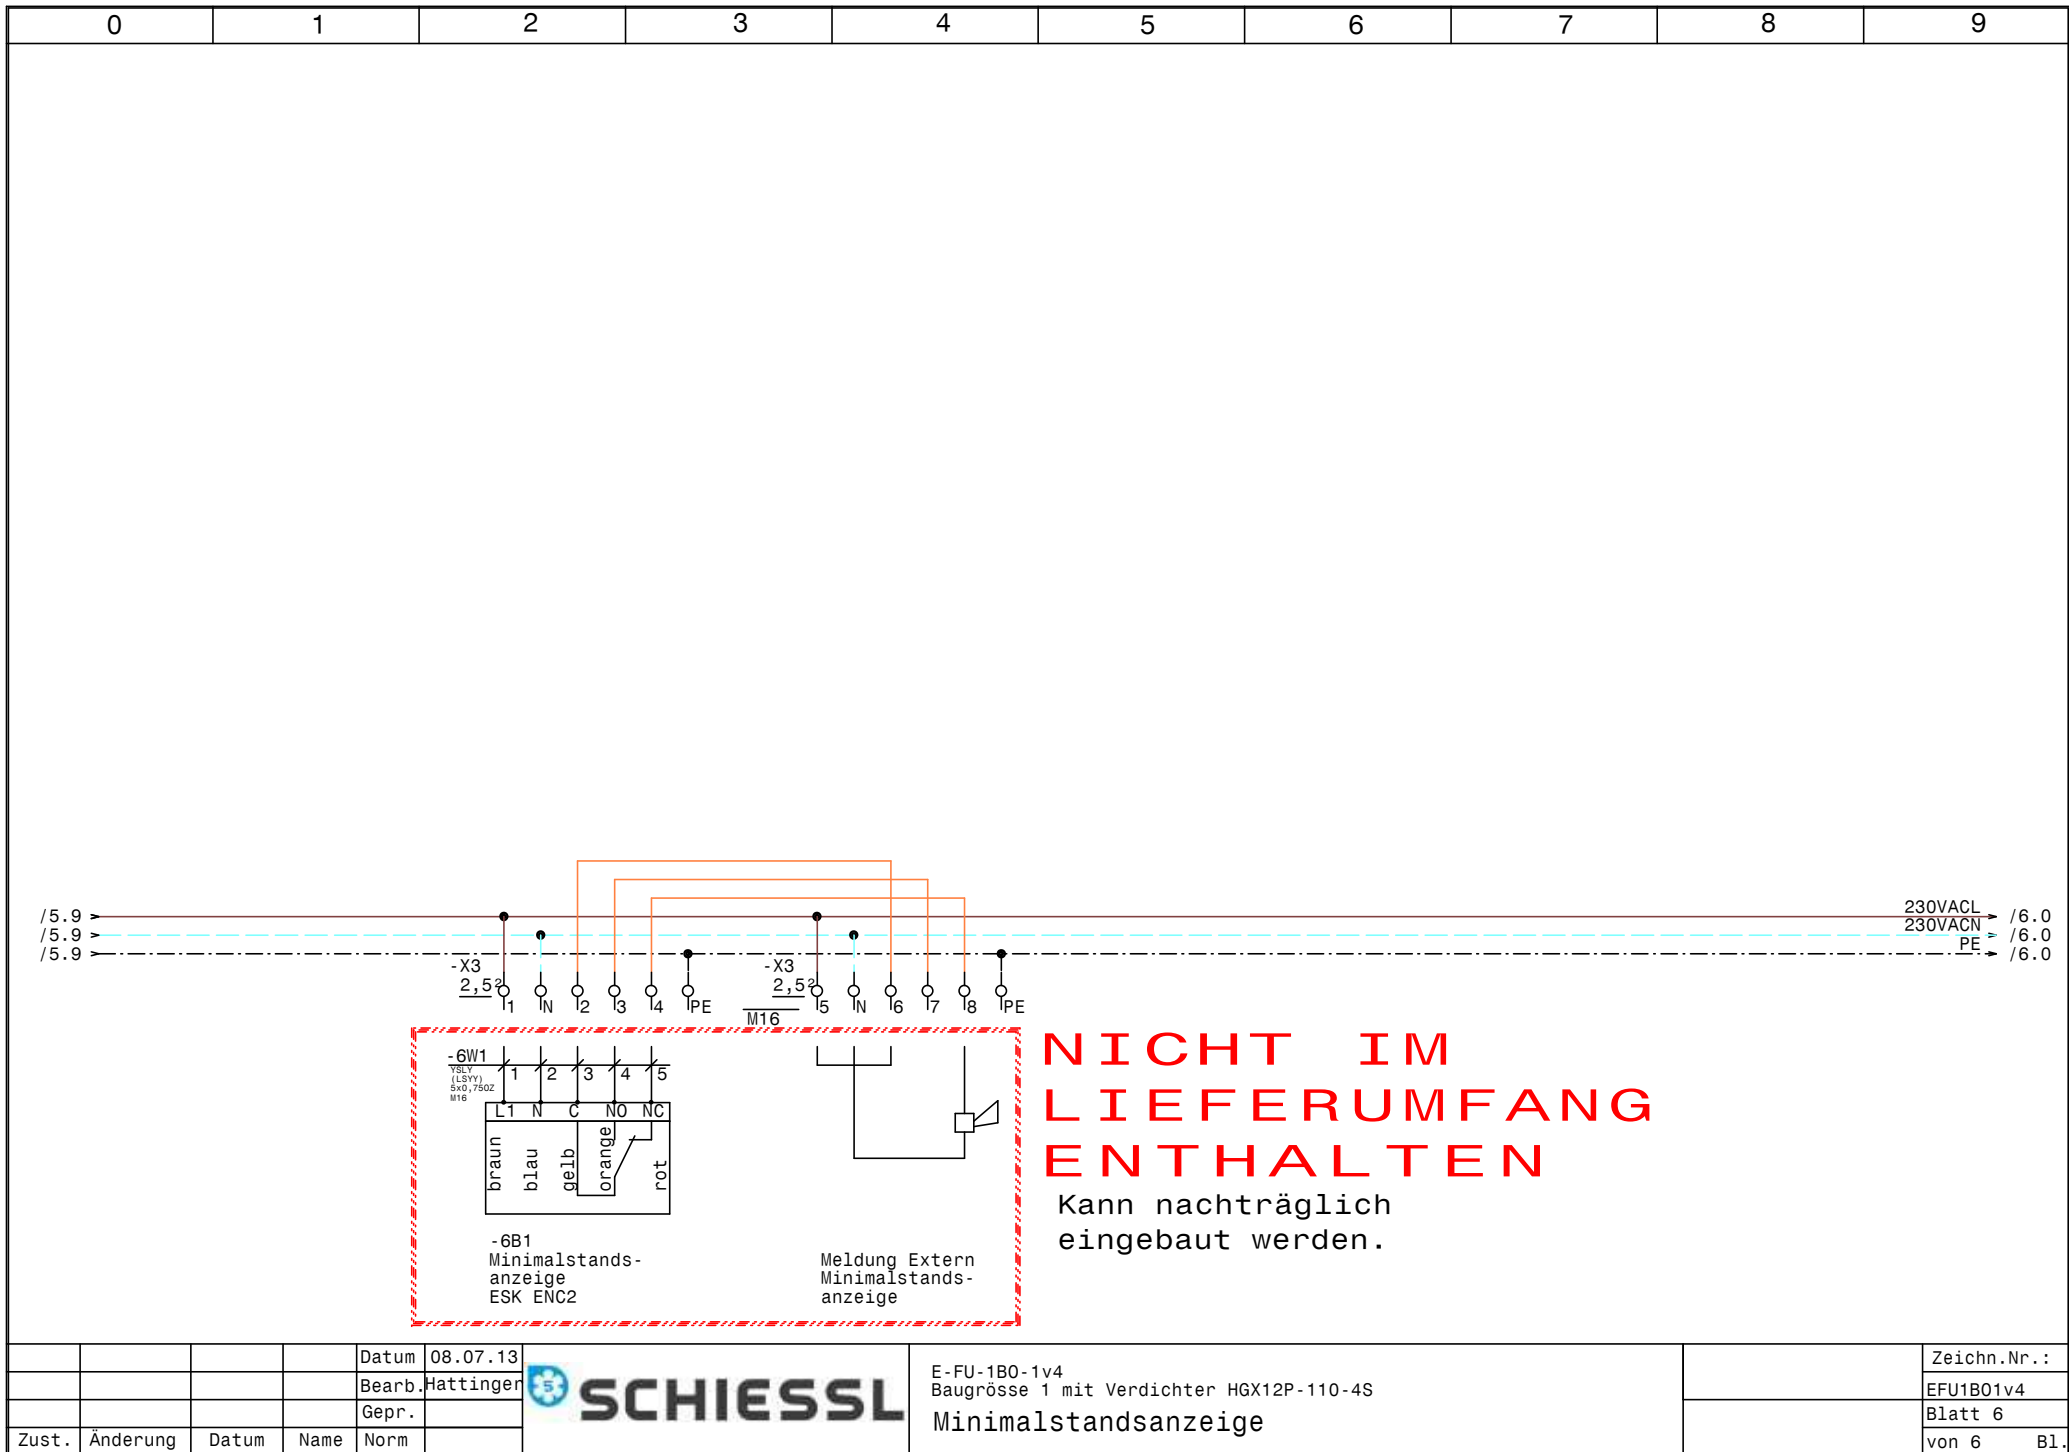

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter					
3	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter					
4	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		HD-ND-Presssostat					
5	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung					
6	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		HD-Transmitter					
7	-3B2				-3W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		ND-Transmitter					
8	-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Handbetrieb					
9	-5B1				-5W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter					
10	-5B2				-5W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kondensatorlüfter					
11	-5B3				-5W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Klixon Kondensatorlüfter					
12	-6B1				-6W1				YSLY (LSYY) 5x0,750Z M16				5		Minimalstandsanzeige ESK ENC2					
</																				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-2F2			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-5F1, -1F1, -1F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H2, -4H4			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-4H3			
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-2K1, -3K1, -4K3, -4K2, -3K2, -4K1			
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N3, -2N5			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
8	M16			Kabelverschraubung		-6V1, -3W1, -4W1, -6W1, -2W2, -2W4			
						-3W2, -2W3			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
4	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -5W3, -5W2, -5W1			
31	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X3, -X2			
6	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X3			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
13	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X3, -X1			
				Datum	08.07.13	 E-FU-1B0-1v4 Baugrösse 1 mit Verdichter HGX12P-110-4S Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				EFU1B01v4
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.