





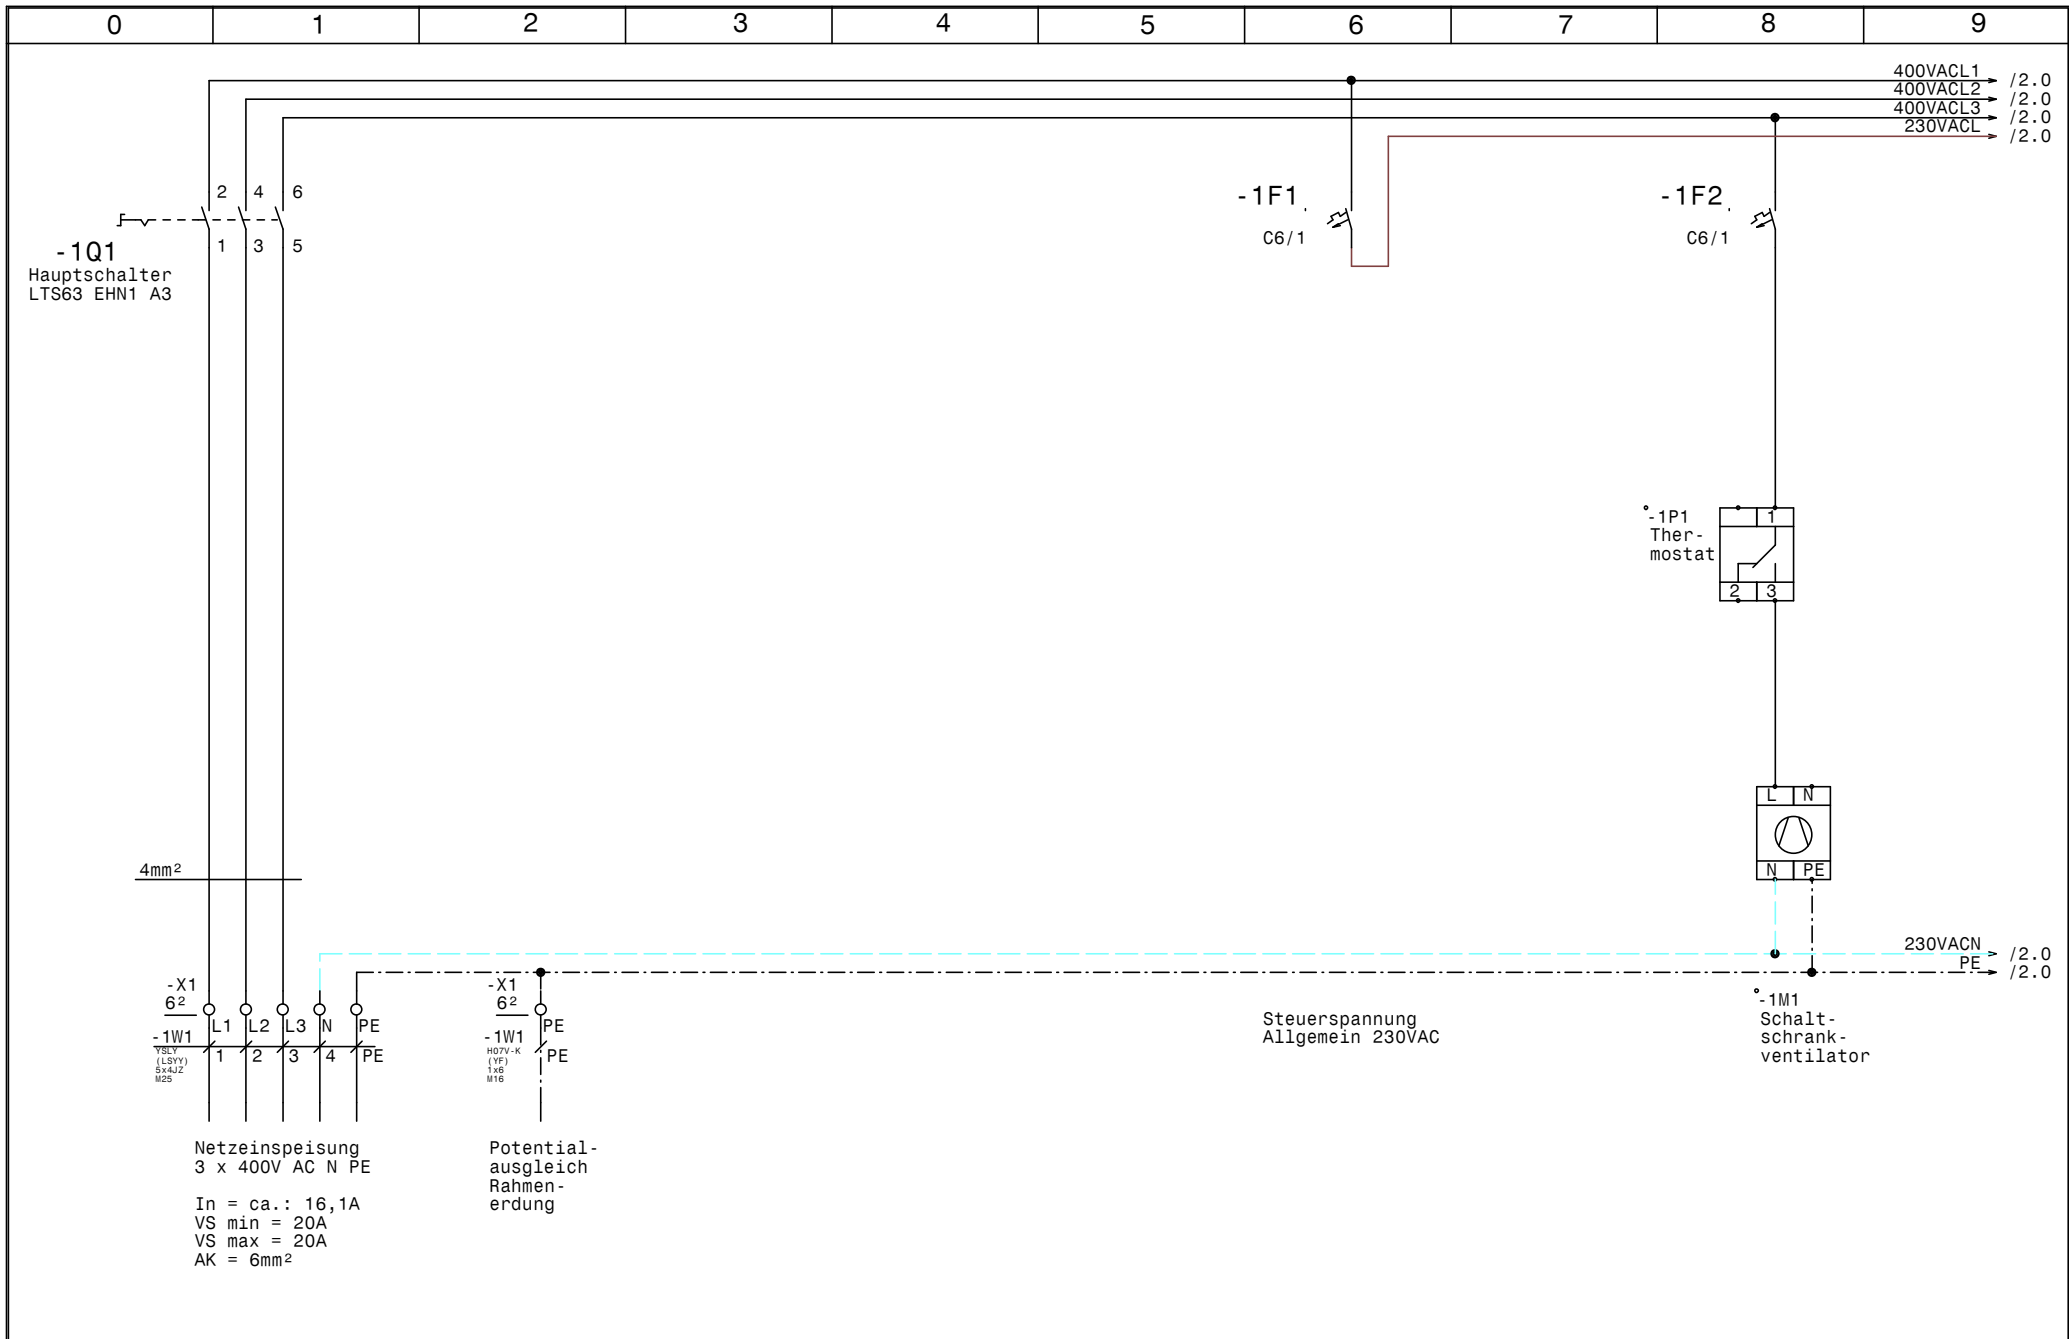

				Datum	01.10.13		EFU1B01v7 Baugröße 1 mit Verdichter HGX12P-110-4S		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				EFU1B01v7
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Netzanschluß		von 6 Bl.

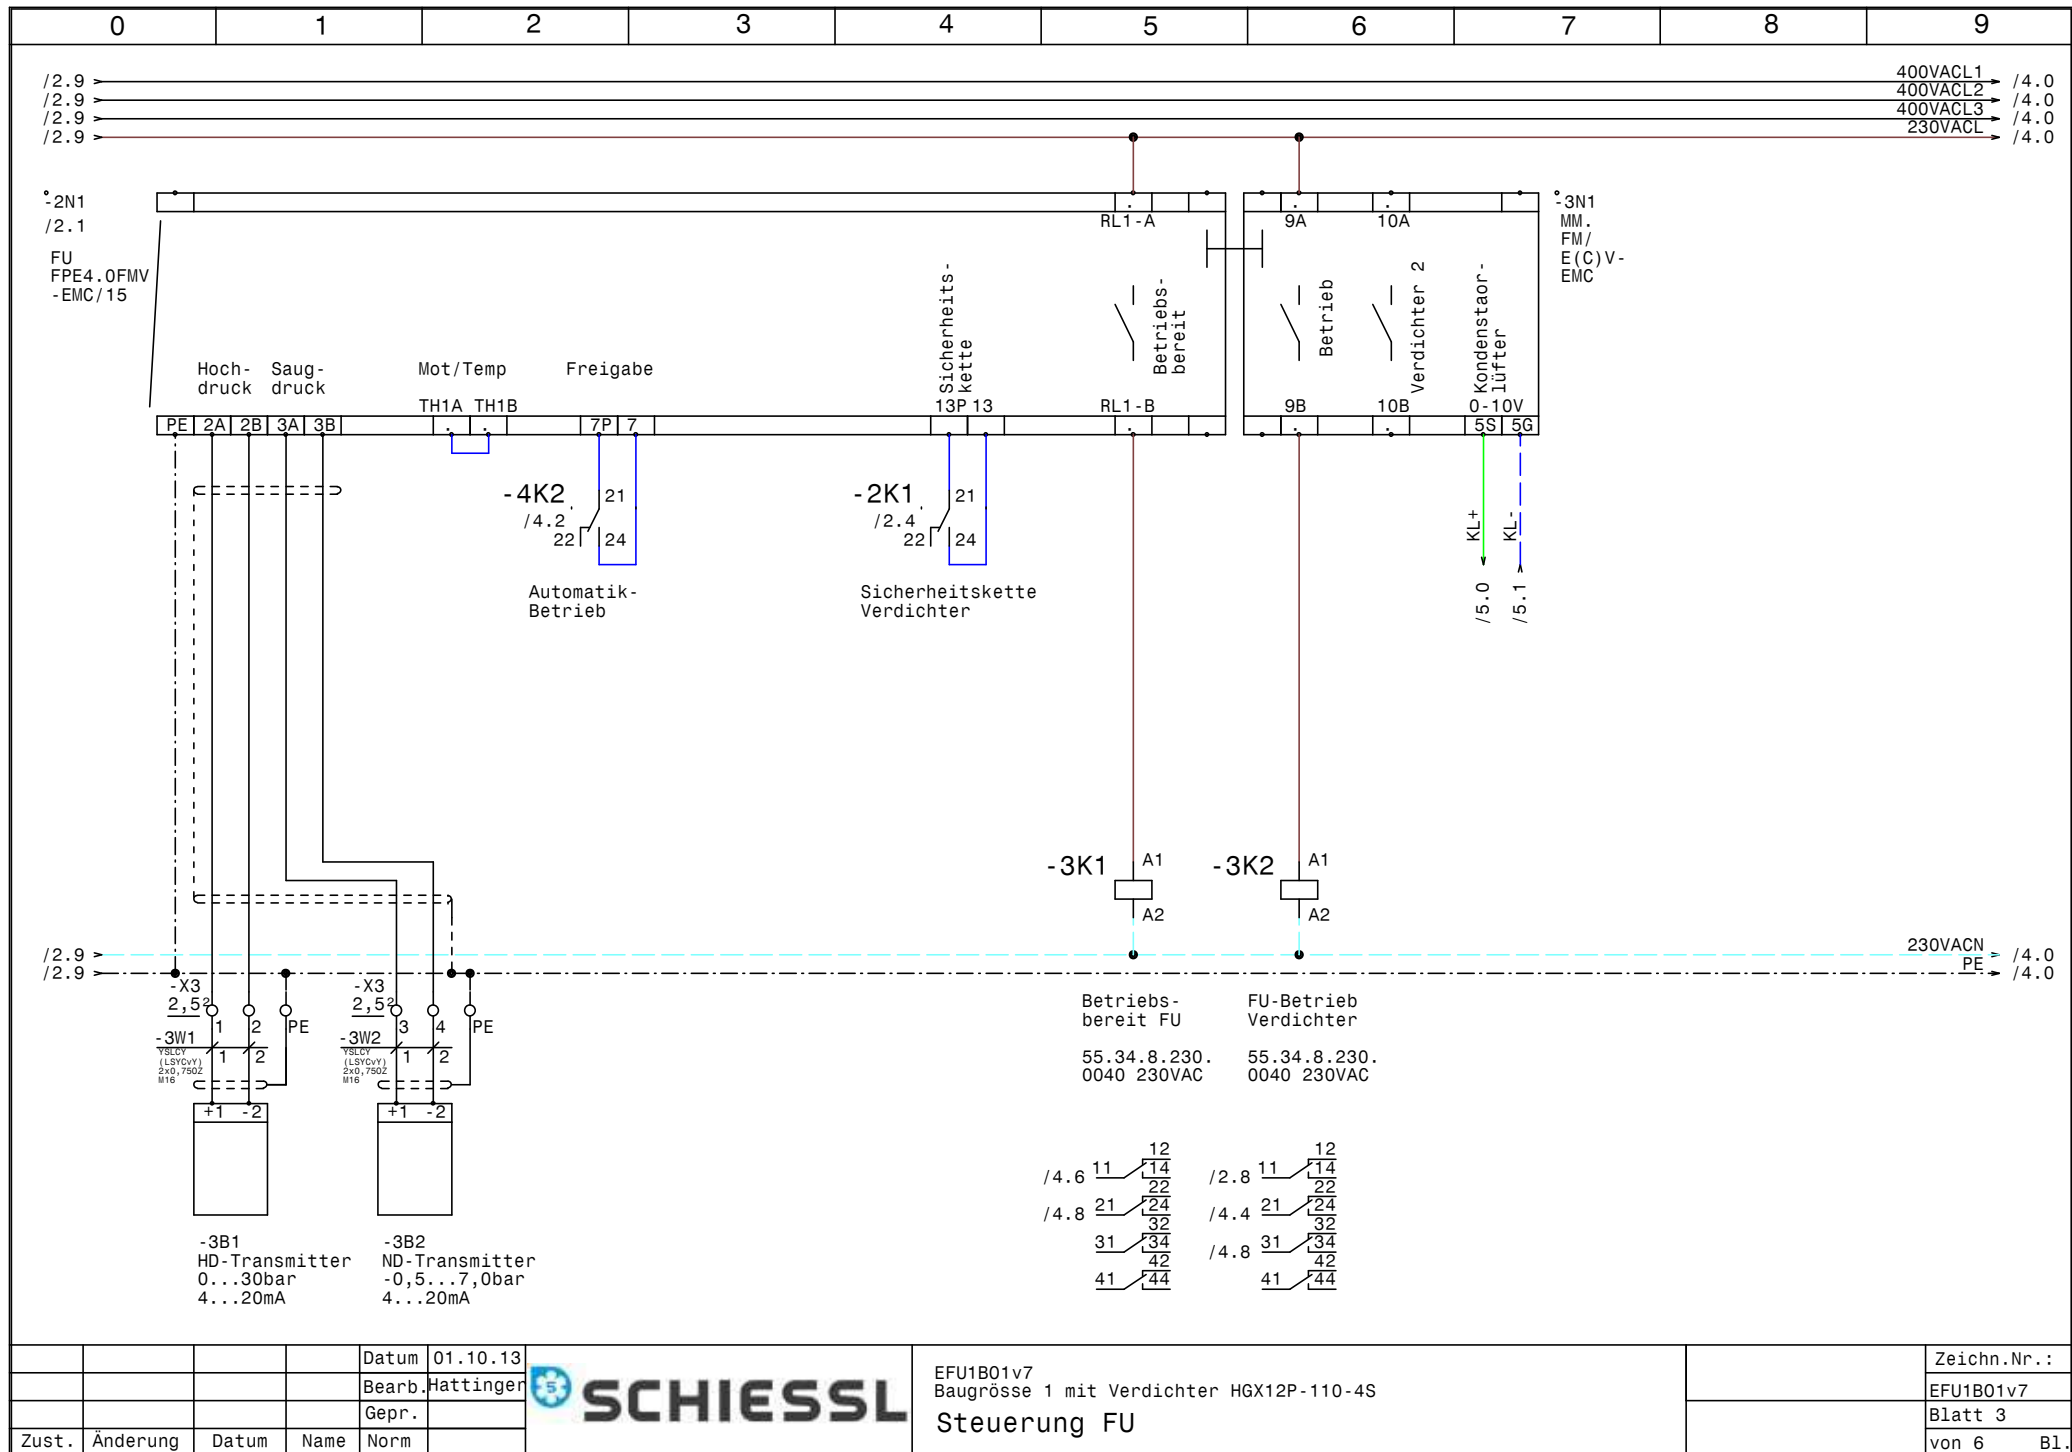

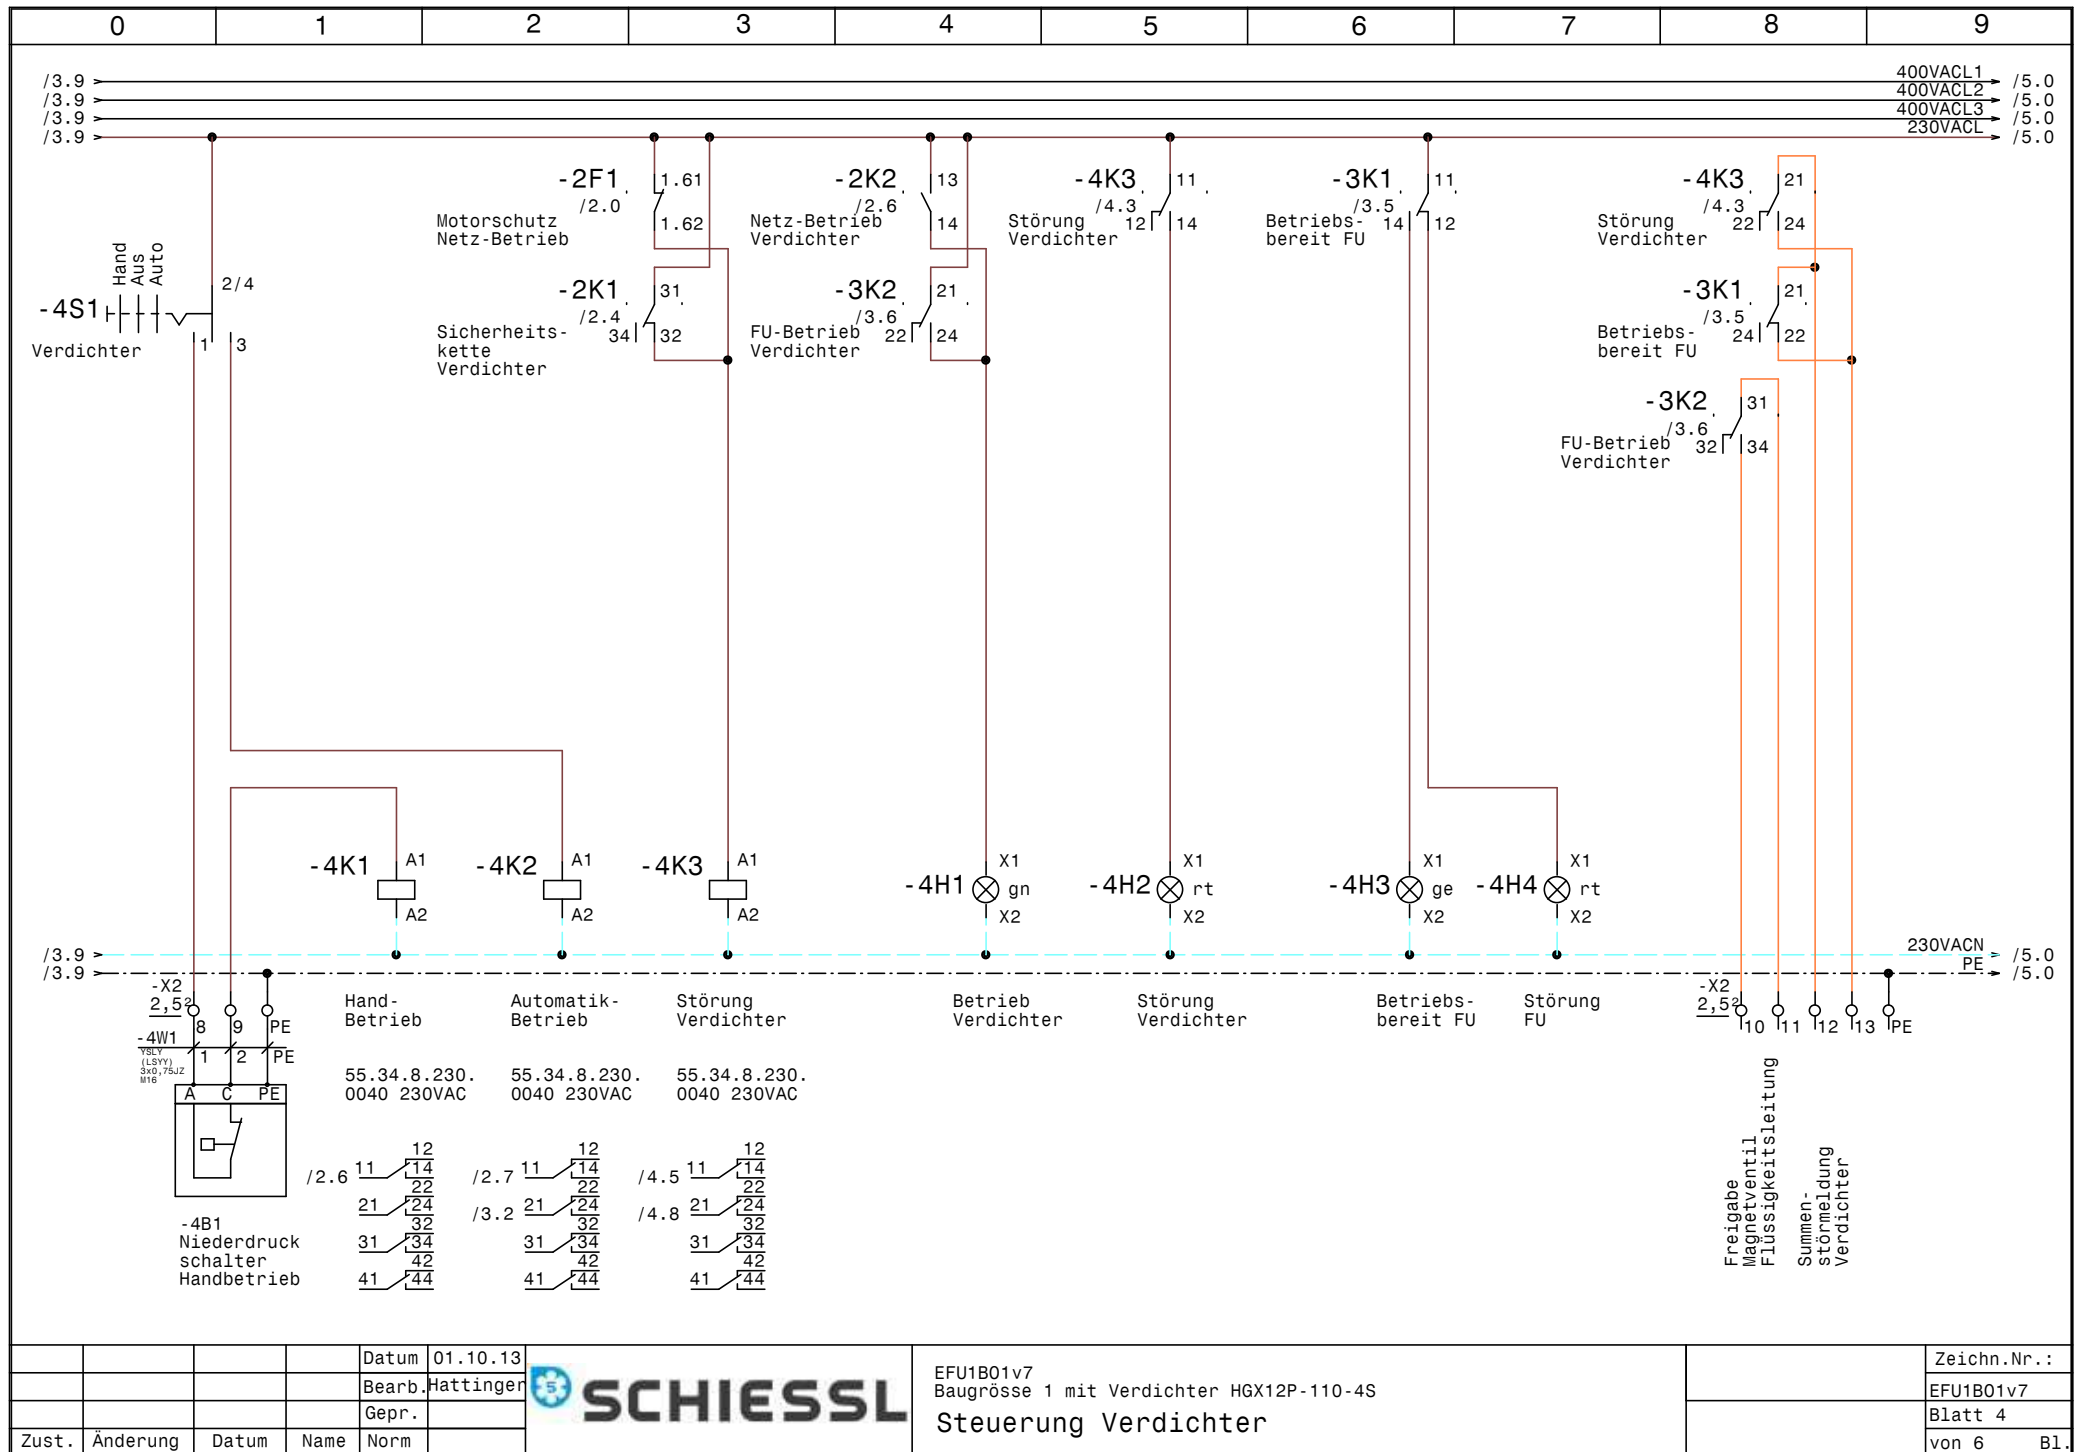

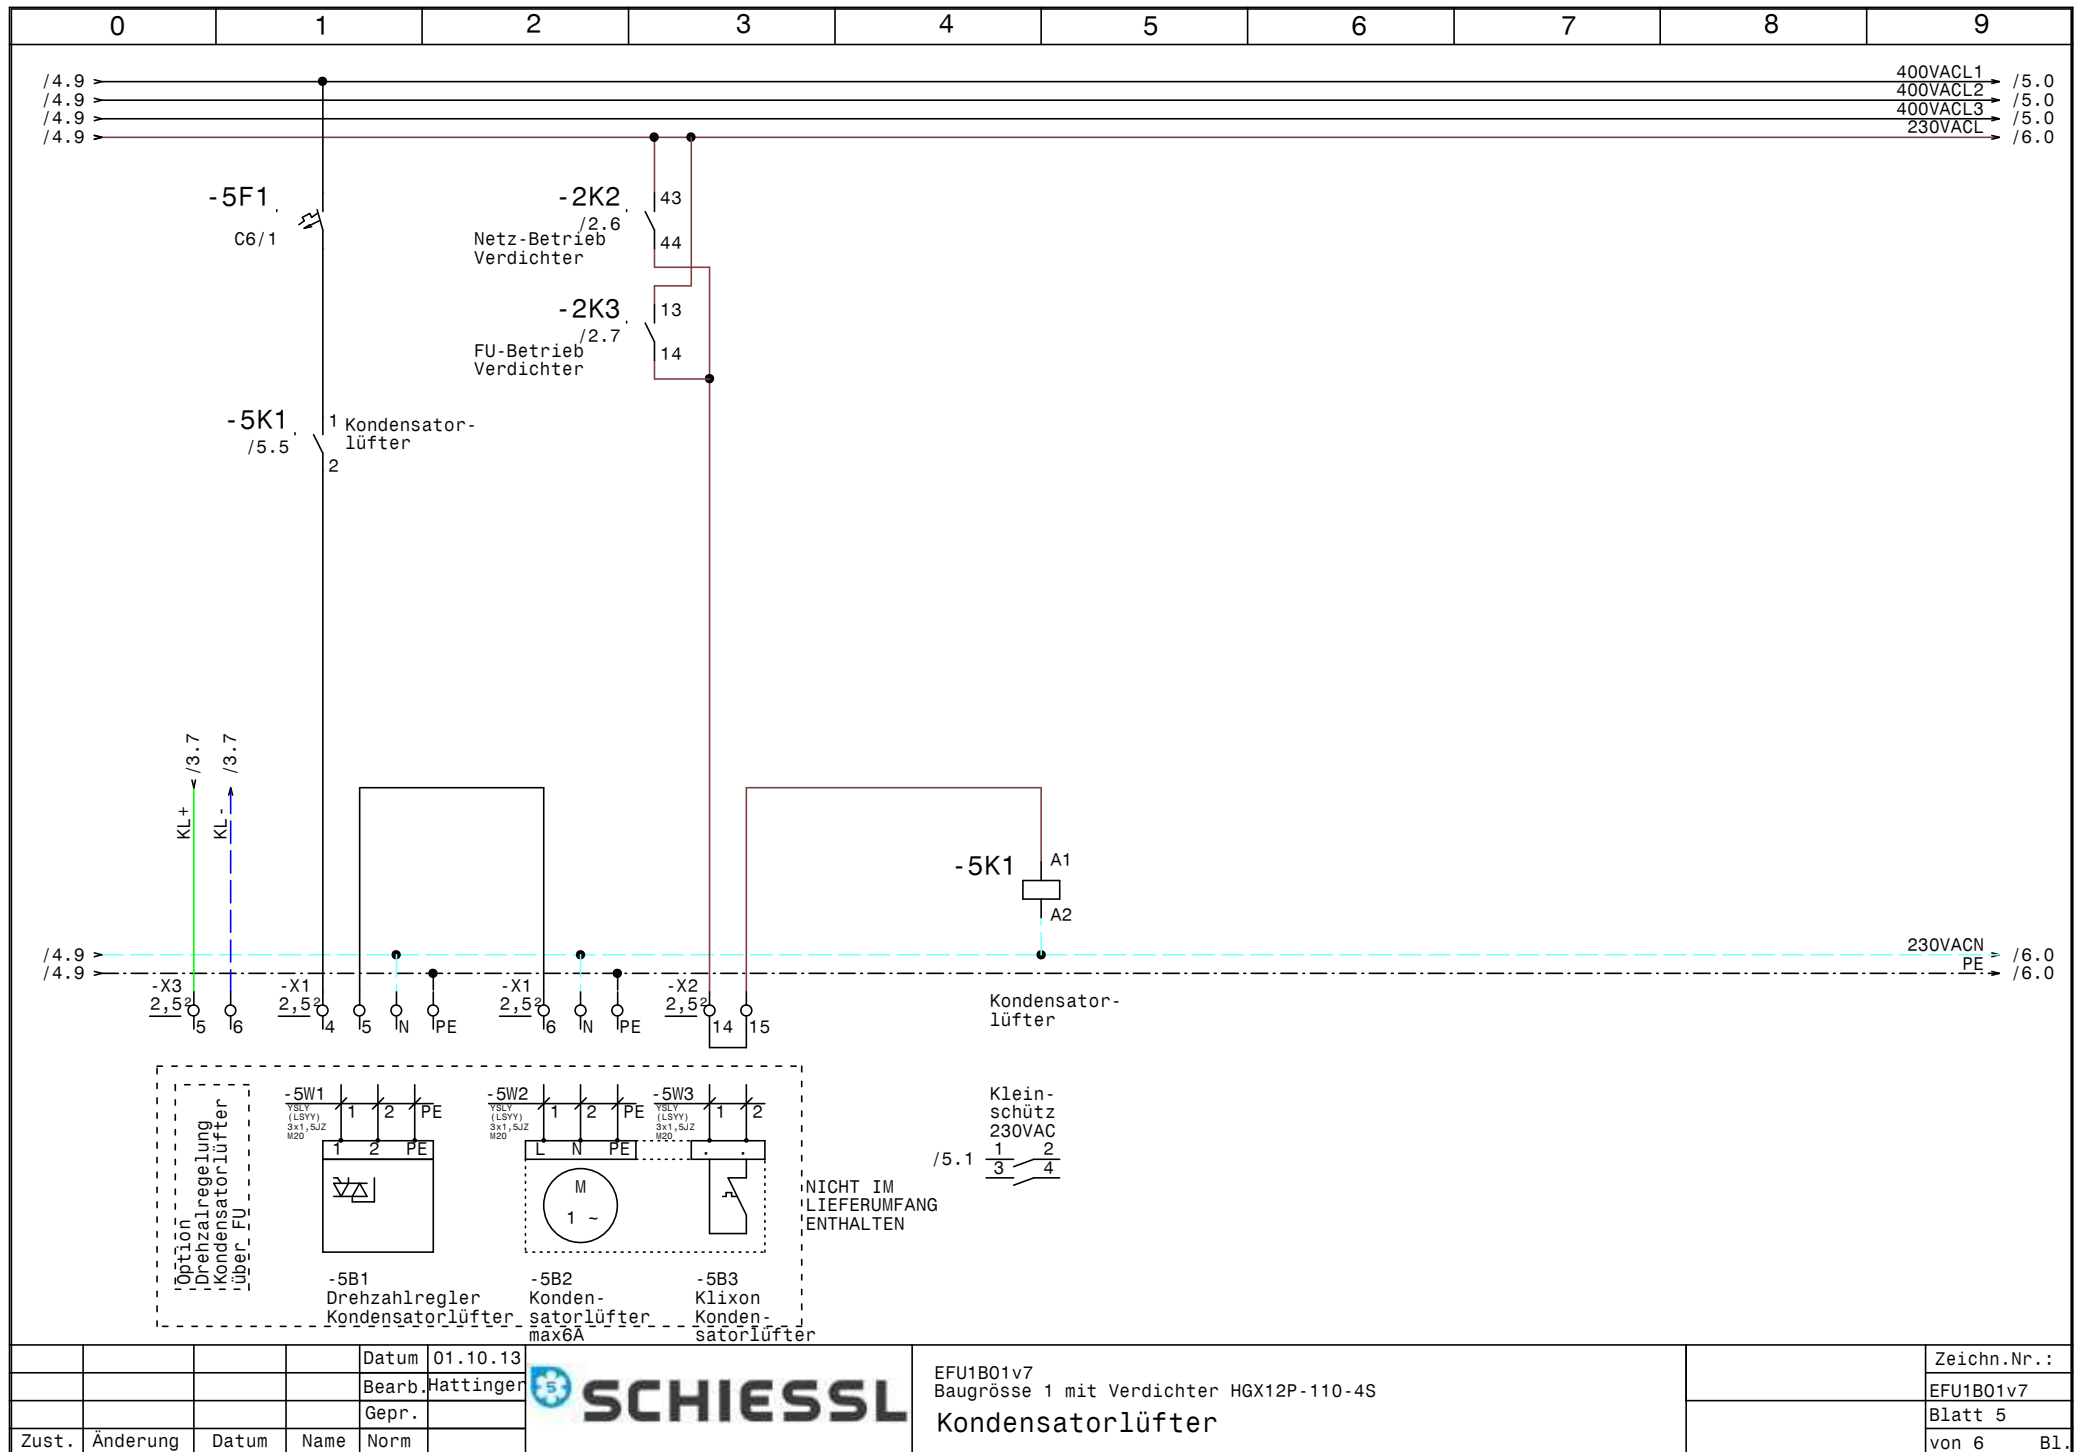

[illegible]

				Datum	01.10.13		EFU1B01v7 Baugrösse 1 mit Verdichter HGX12P-110-4S Minimalstandsanzeige		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				EFU1B01v7
				Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

0					1					2					3					4					5					6					7					8					9				
Nr.		Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung																																				
1		-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x4JZ M25			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE																																				
2		-1We2			-1W1			H07V-K (YF) 1x6 M16			1		Potentialausgleich Rahmenerdung																																				
3		-2M1			-2W1			YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20			4		Verdichter																																				
4		-2B1			-2W2			YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16			5		Motorvollschutz Verdichter																																				
5		-2B2			-2W3			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		HD-ND-Presssostat																																				
6		-2B3			-2W4			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Ölsumpfheizung																																				
7		-2B4			-2W5			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Ölabscheiderheizung																																				
8		-3B1			-3W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		HD-Transmitter																																				
9		-3B2			-3W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		ND-Transmitter																																				
10		-4B1			-4W1			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Niederdruck schalter Handbetrieb																																				
11		-5B1			-5W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter																																				
12		-5B2			-5W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Kondensatorlüfter																																				
13		-5B3			-5W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			2		Klixon Kondensatorlüfter																																				
14		-6B1			-6W1			YSLY (LSYY) 5x0,750Z M16			5		Minimalstandsanzeige ESK ENC2																																				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -5F1, -1F2			
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-2F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-4H3			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H4, -4H2			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-4K3, -2K1, -4K1, -3K1, -4K2, -3K2			
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS63 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
10	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -6V1, -3W2, -6W1, -3W1, -2W2			
						-4W1, -2W3, -2W4, -2W5			
4	M20			Kabelverschraubung		-5W1, -5W2, -5W3, -2W1			
1				Linientrenner senkrecht		-1We2			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
7	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X4, -X2			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
35	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X4, -X3			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
			Datum	01.10.13	 EFU1B01v7 Baugrösse 1 mit Verdichter HGX12P-110-4S Materialliste				Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.					EFU1B01v7
			Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung						Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge					
13		EK 2,5 ge/gr						Erdungsklemme						-X3, -X2, -X1, -X4					
								</											