




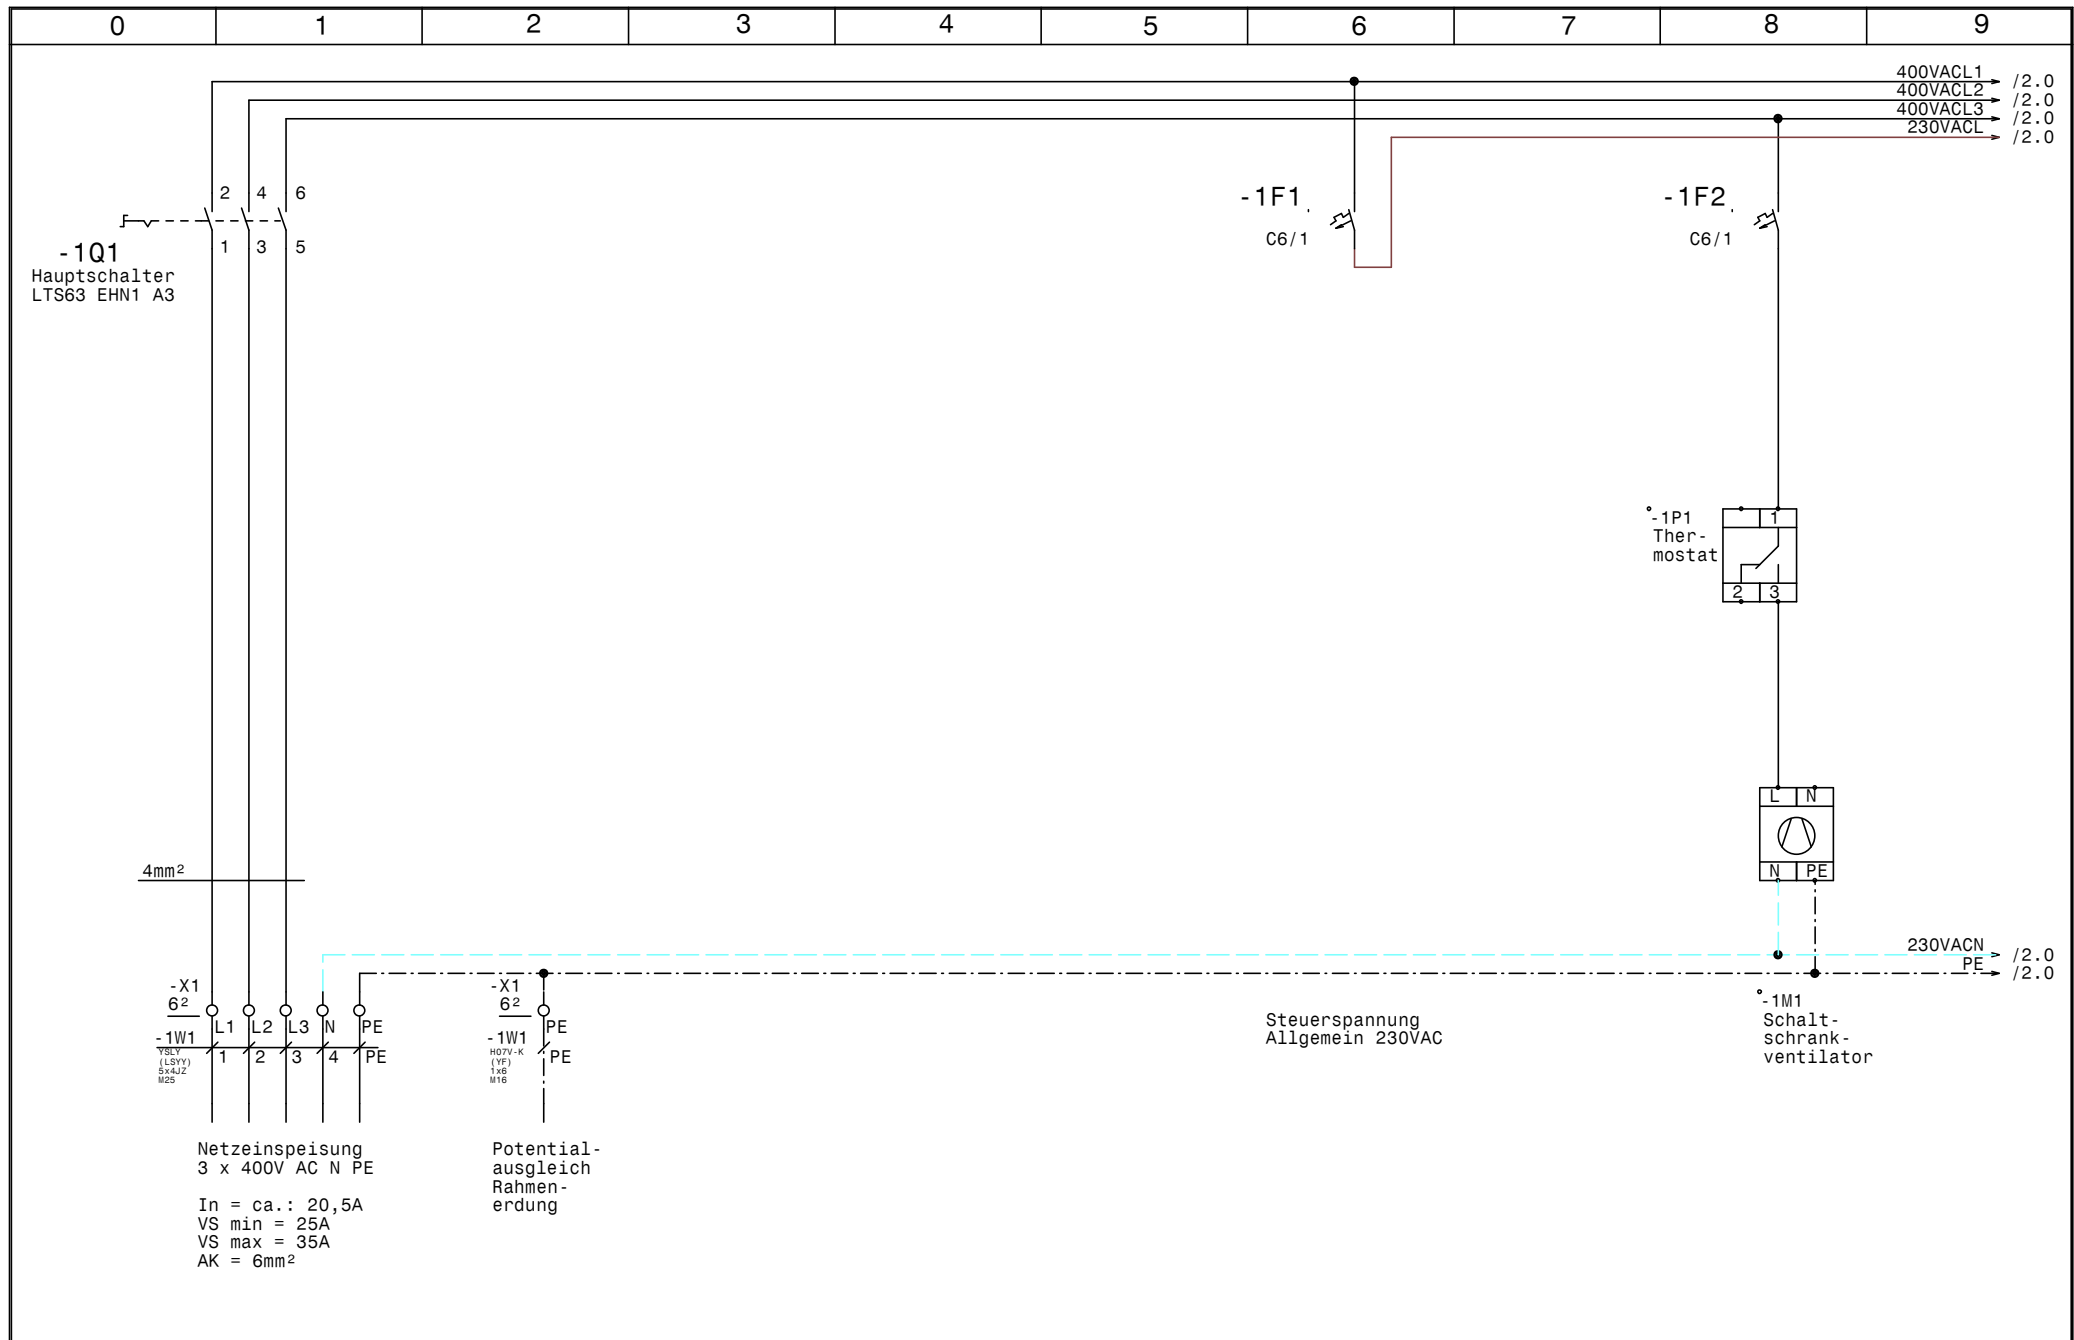


				Datum	01.10.13		EFU1B02v7		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Baugröße 2 mit Verdichter HGX22P-190-4S		EFU1B02v7
				Gepr.			Netzanschluß		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

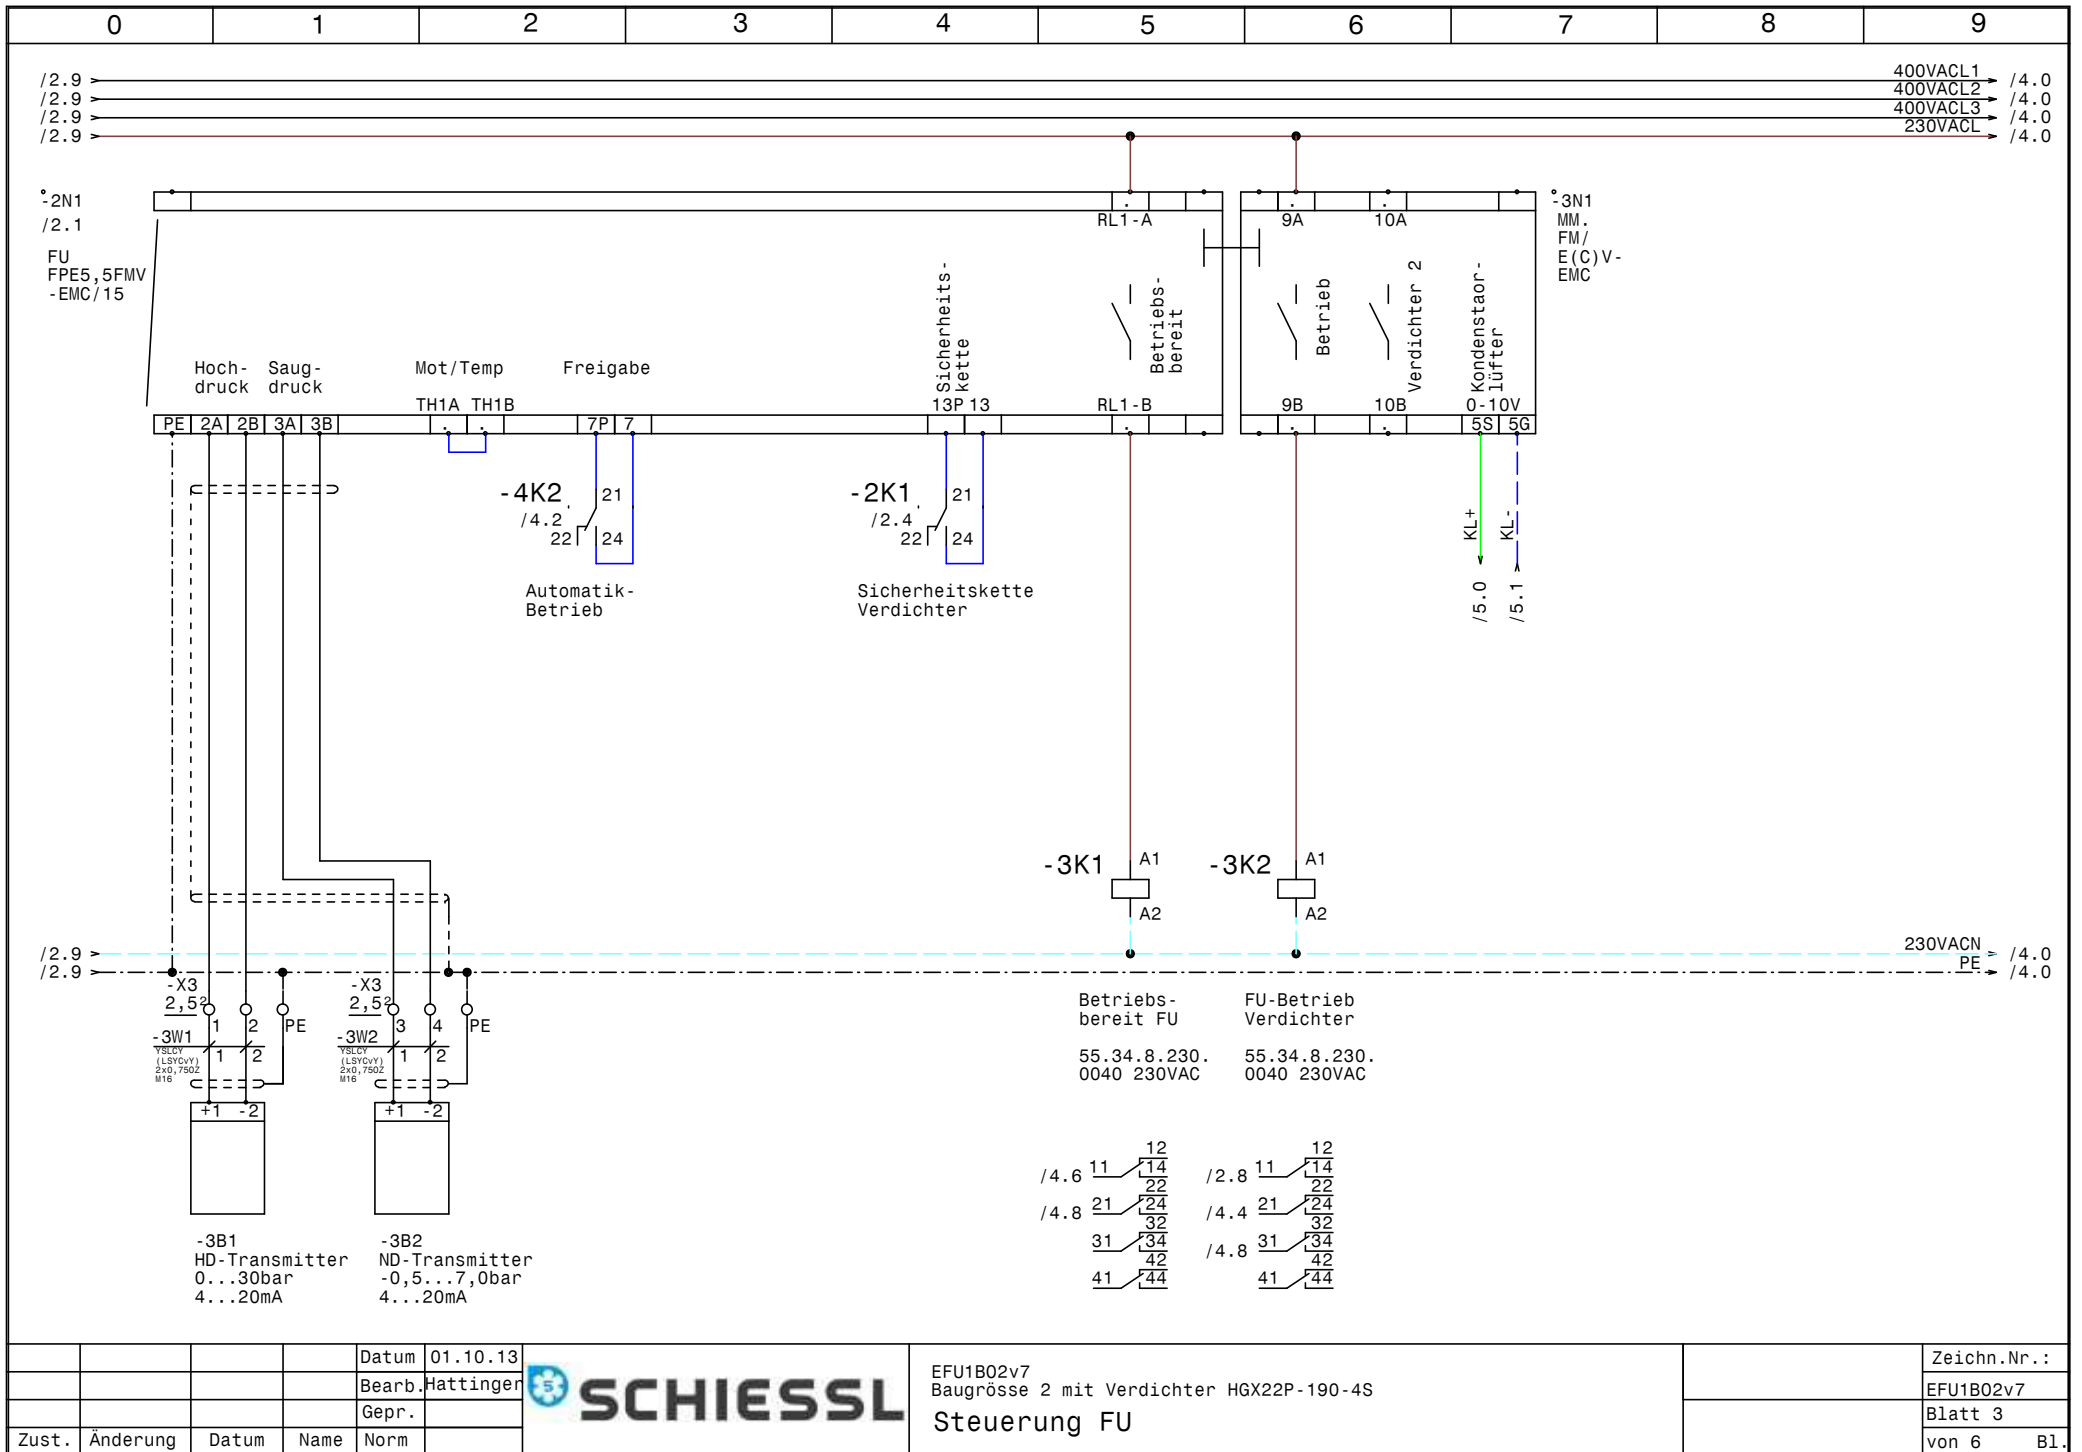

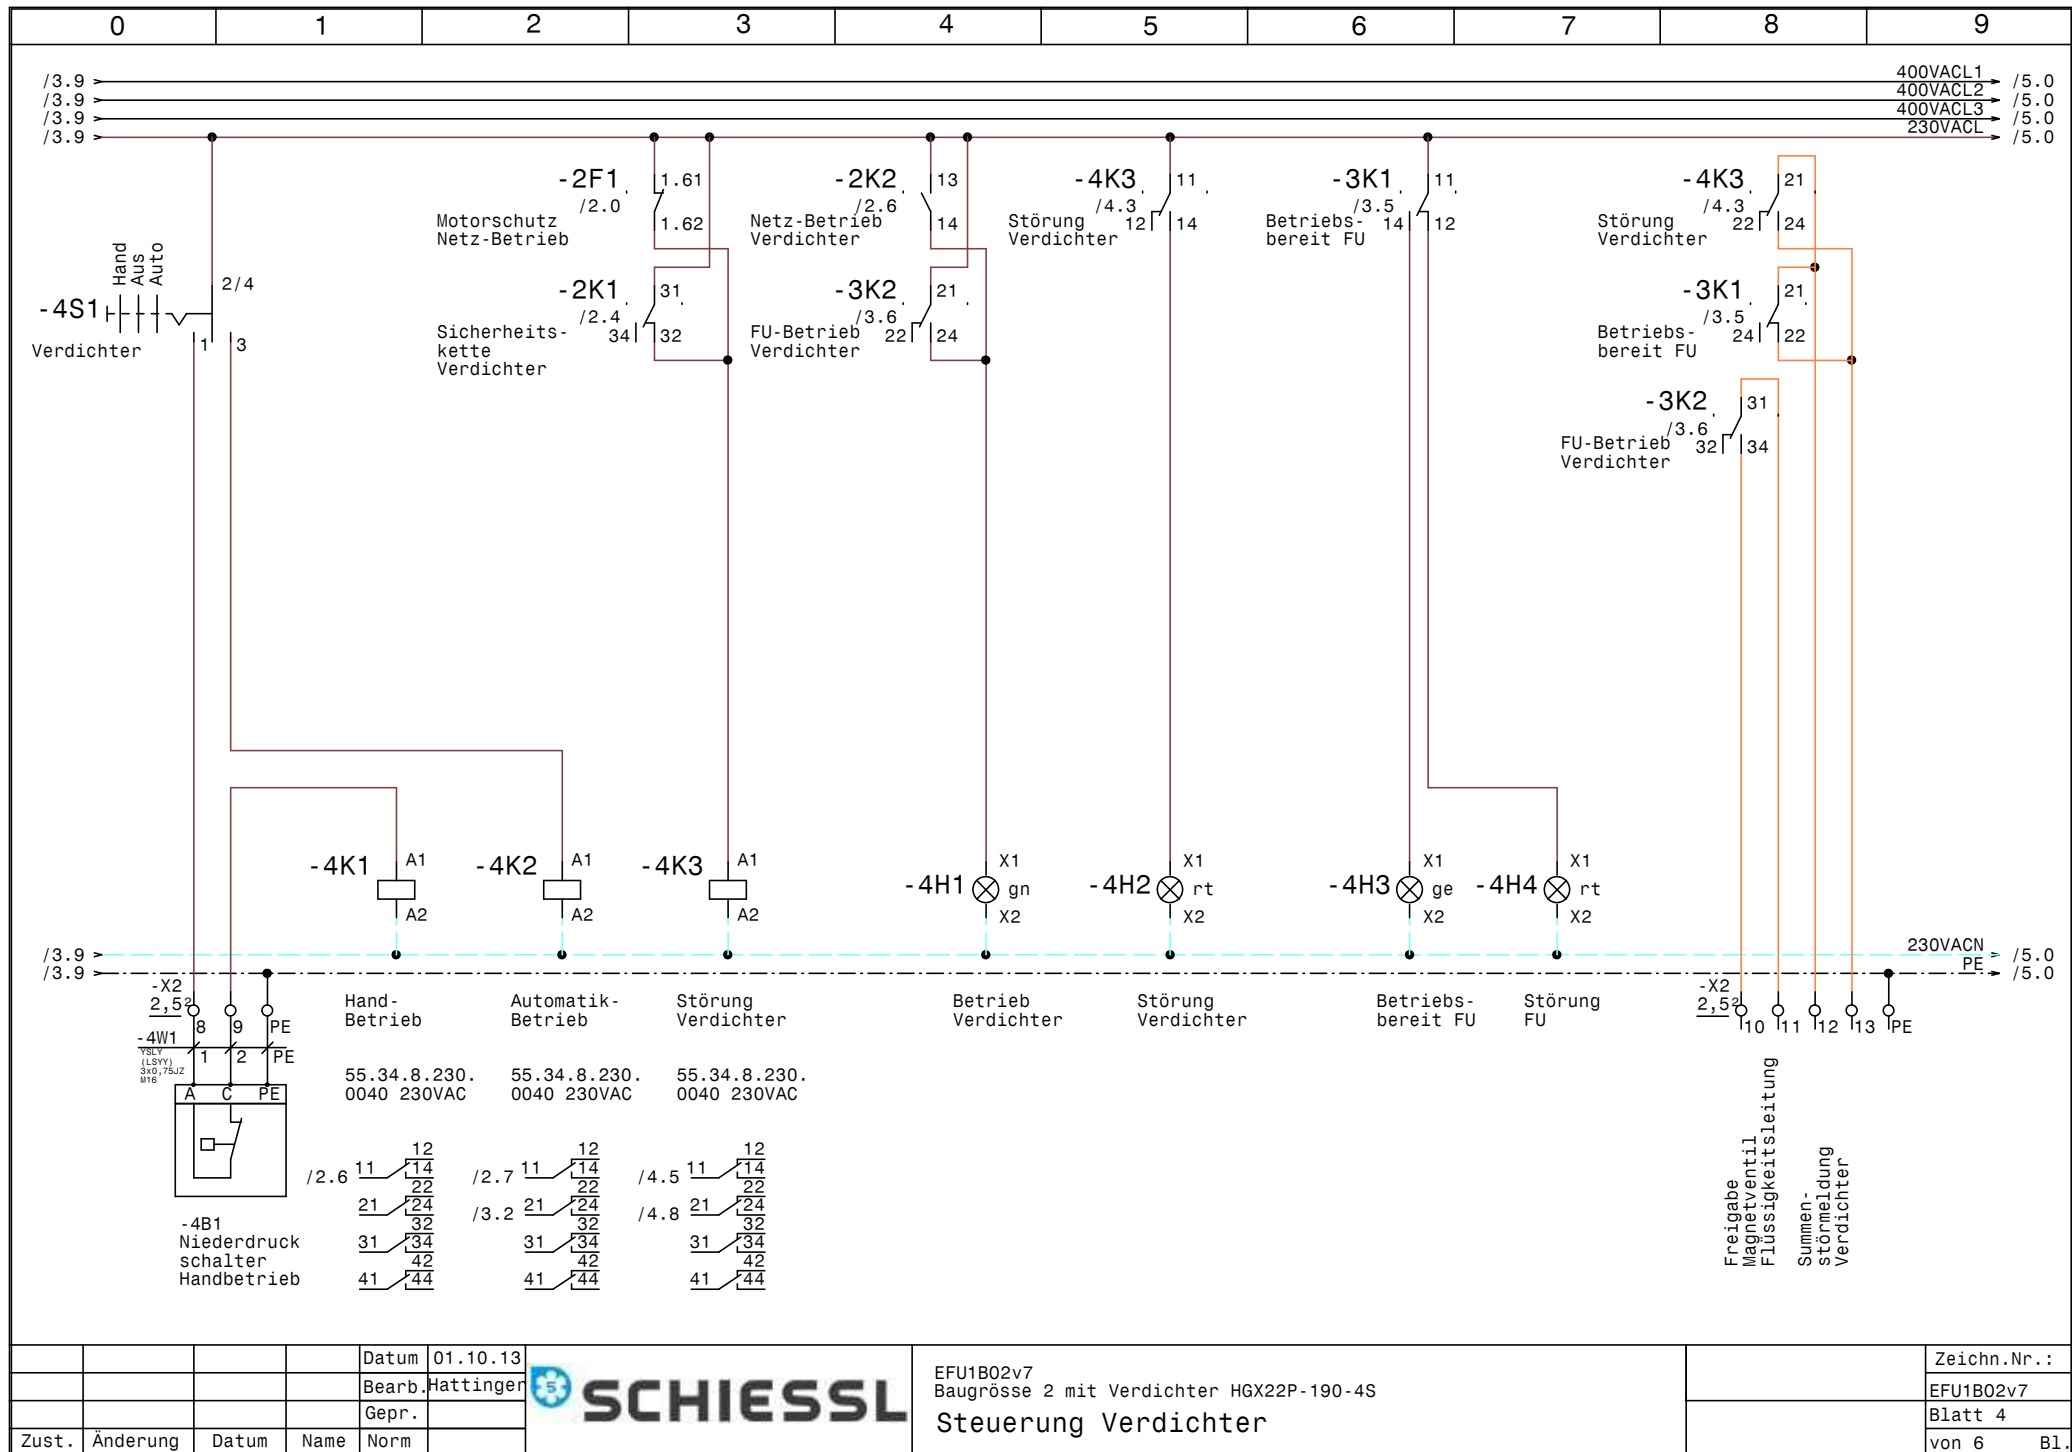

			Datum	01.10.13		EFU1B02v7	Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger		Baugröße 2 mit Verdichter HGX22P-190-4S		EFU1B02v7
			Gepr.			Steuerung Verdichter		Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6 Bl.

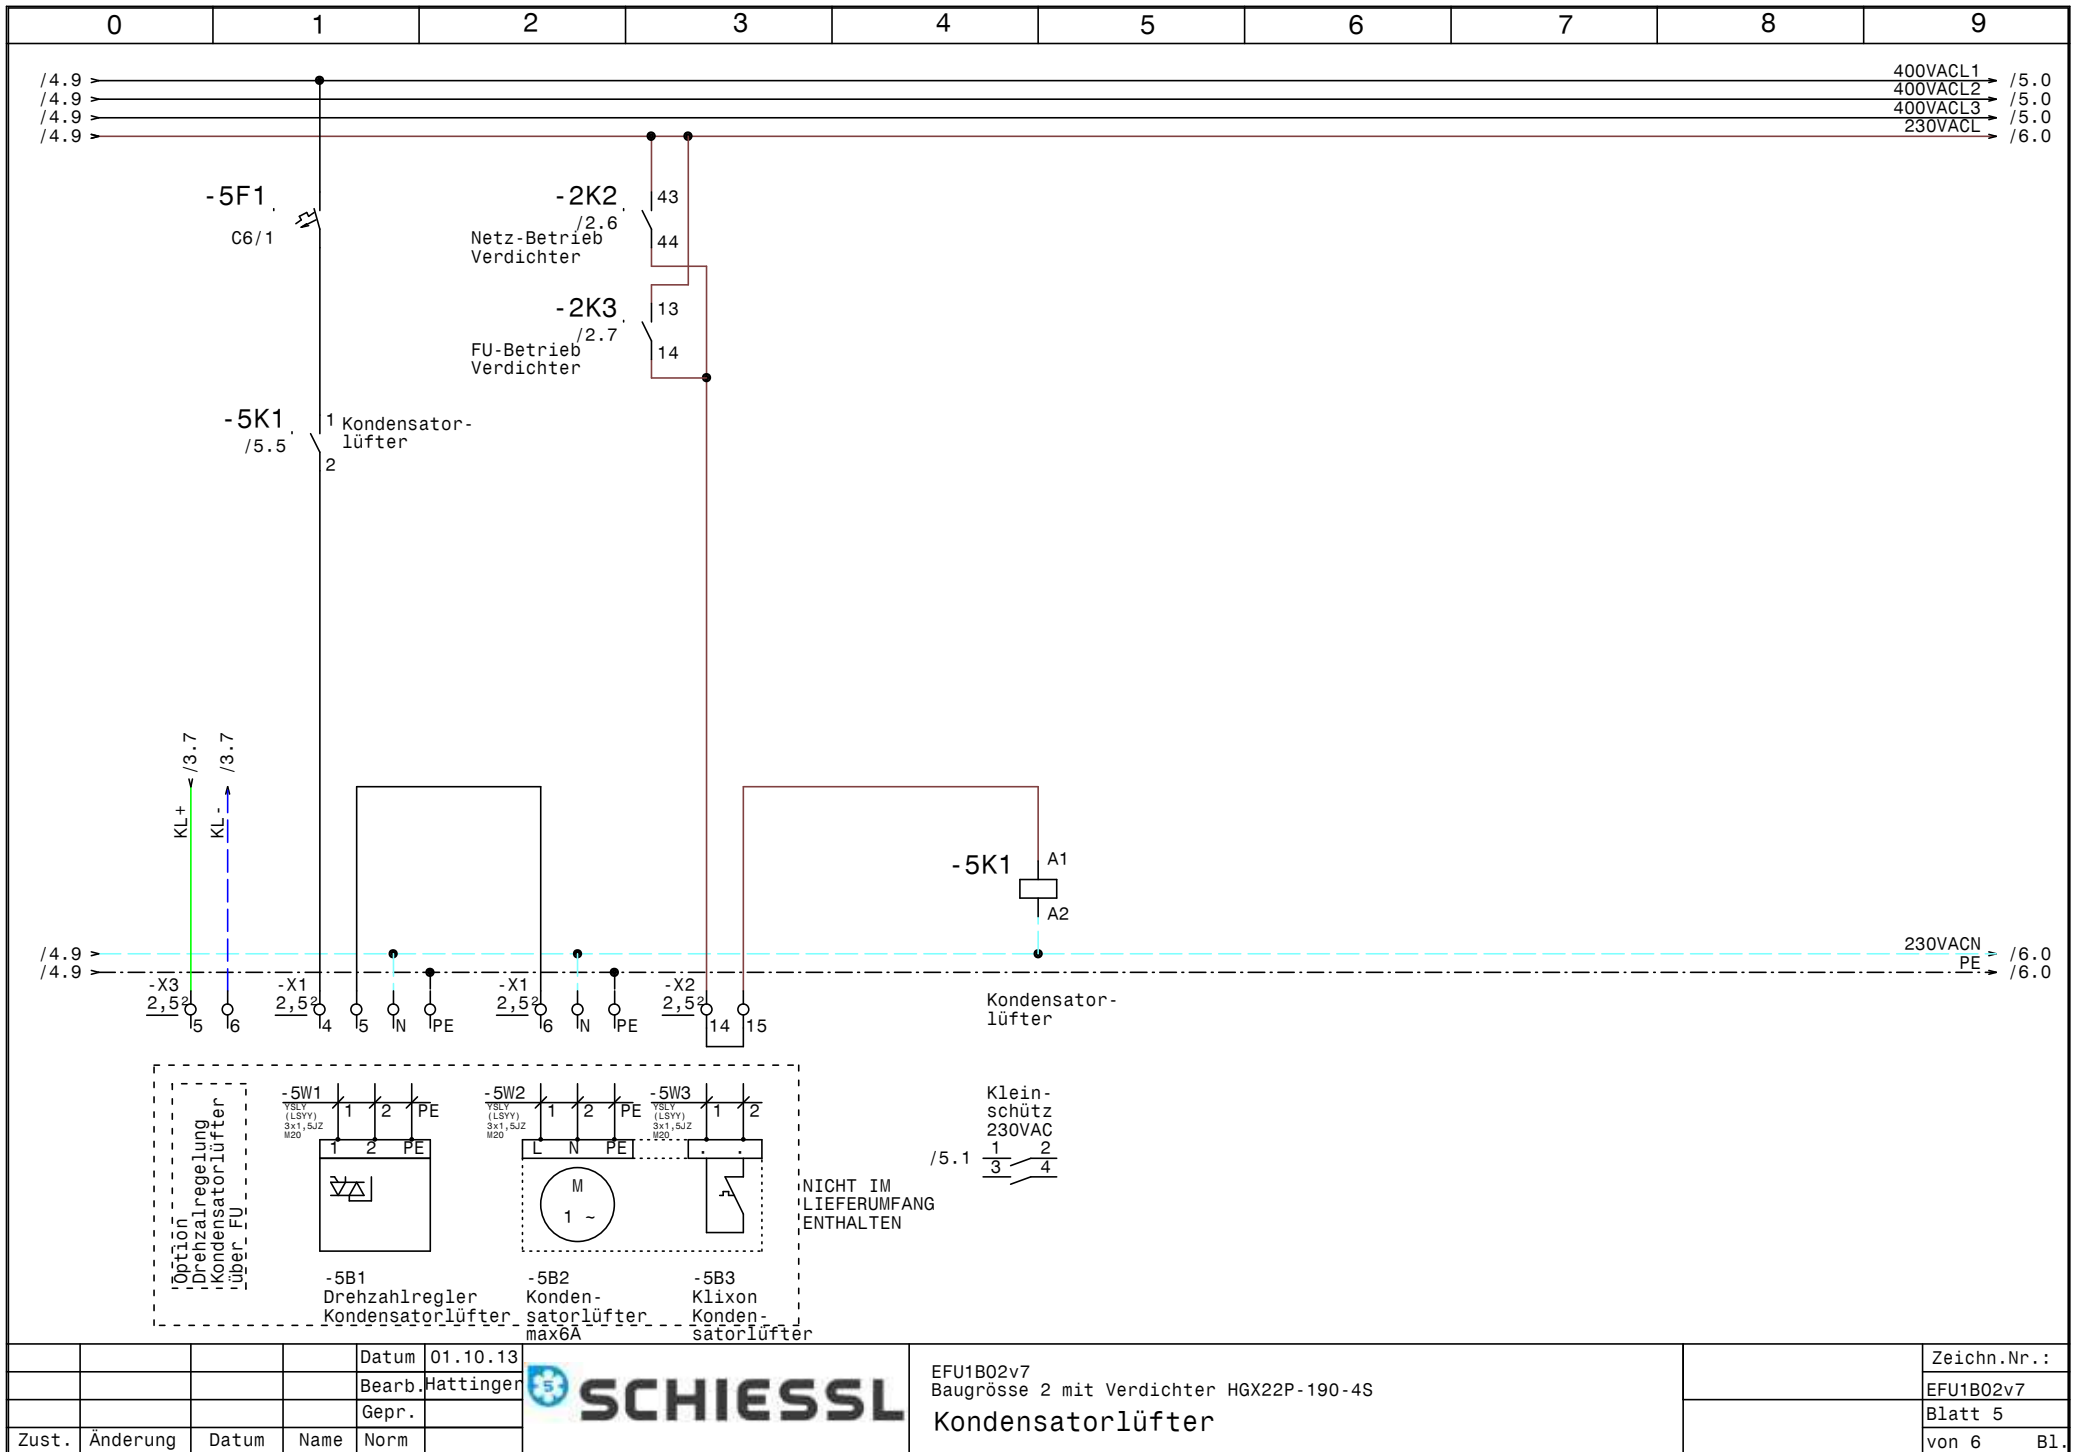

				Datum	01.10.13		EFU1B02v7 Baugröße 2 mit Verdichter HGX22P-190-4S Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				EFU1B02v7
				Gepr.					Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

[illegible]

				Datum	01.10.13		EFU1B02v7 Baugröße 2 mit Verdichter HGX22P-190-4S Minimalstandsanzeige		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				EFU1B02v7
				Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät		Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung									
1		-1We1		-1W1		YSLY (LSYY) 5x4JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE									
2		-1We2		-1W1		H07V-K (YF) 1x6 M16		1		Potentialausgleich Rahmenerdung									
3		-2M1		-2W1		YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20		4		Verdichter									
4		-2B1		-2W2		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Motorvollschutz Verdichter									
5		-2B2		-2W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		HD-ND-Pressostat									
6		-2B3		-2W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung									
7		-2B4		-2W5		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölabscheiderheizung									
8		-3B1		-3W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		HD-Transmitter									
9		-3B2		-3W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		ND-Transmitter									
10		-4B1		-4W1		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Niederdruck schalter Handbetrieb									
11		-5B1		-5W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter									
12		-5B2		-5W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Kondensatorlüfter									
13		-5B3		-5W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		2		Klixon Kondensatorlüfter									
14		-6B1		-6W1		YSLY (LSYY) 5x0,750Z M16		5		Minimalstandsanzeige ESK ENC2									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -5F1, -1F2			
1	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-2F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-4H3			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H4, -4H2			
1	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-4K3, -2K1, -4K1, -3K1, -4K2, -3K2			
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS63 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
10	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -6V1, -3W2, -6W1, -3W1, -2W2			
						-4W1, -2W3, -2W4, -2W5			
4	M20			Kabelverschraubung		-5W1, -5W2, -5W3, -2W1			
1				Linientrenner senkrecht		-1We2			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
7	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X4, -X2			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
35	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X4, -X3			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
				Datum	01.10.13	 EFU1B02v7 Baugrösse 2 mit Verdichter HGX22P-190-4S Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				EFU1B02v7
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

[illegible]