




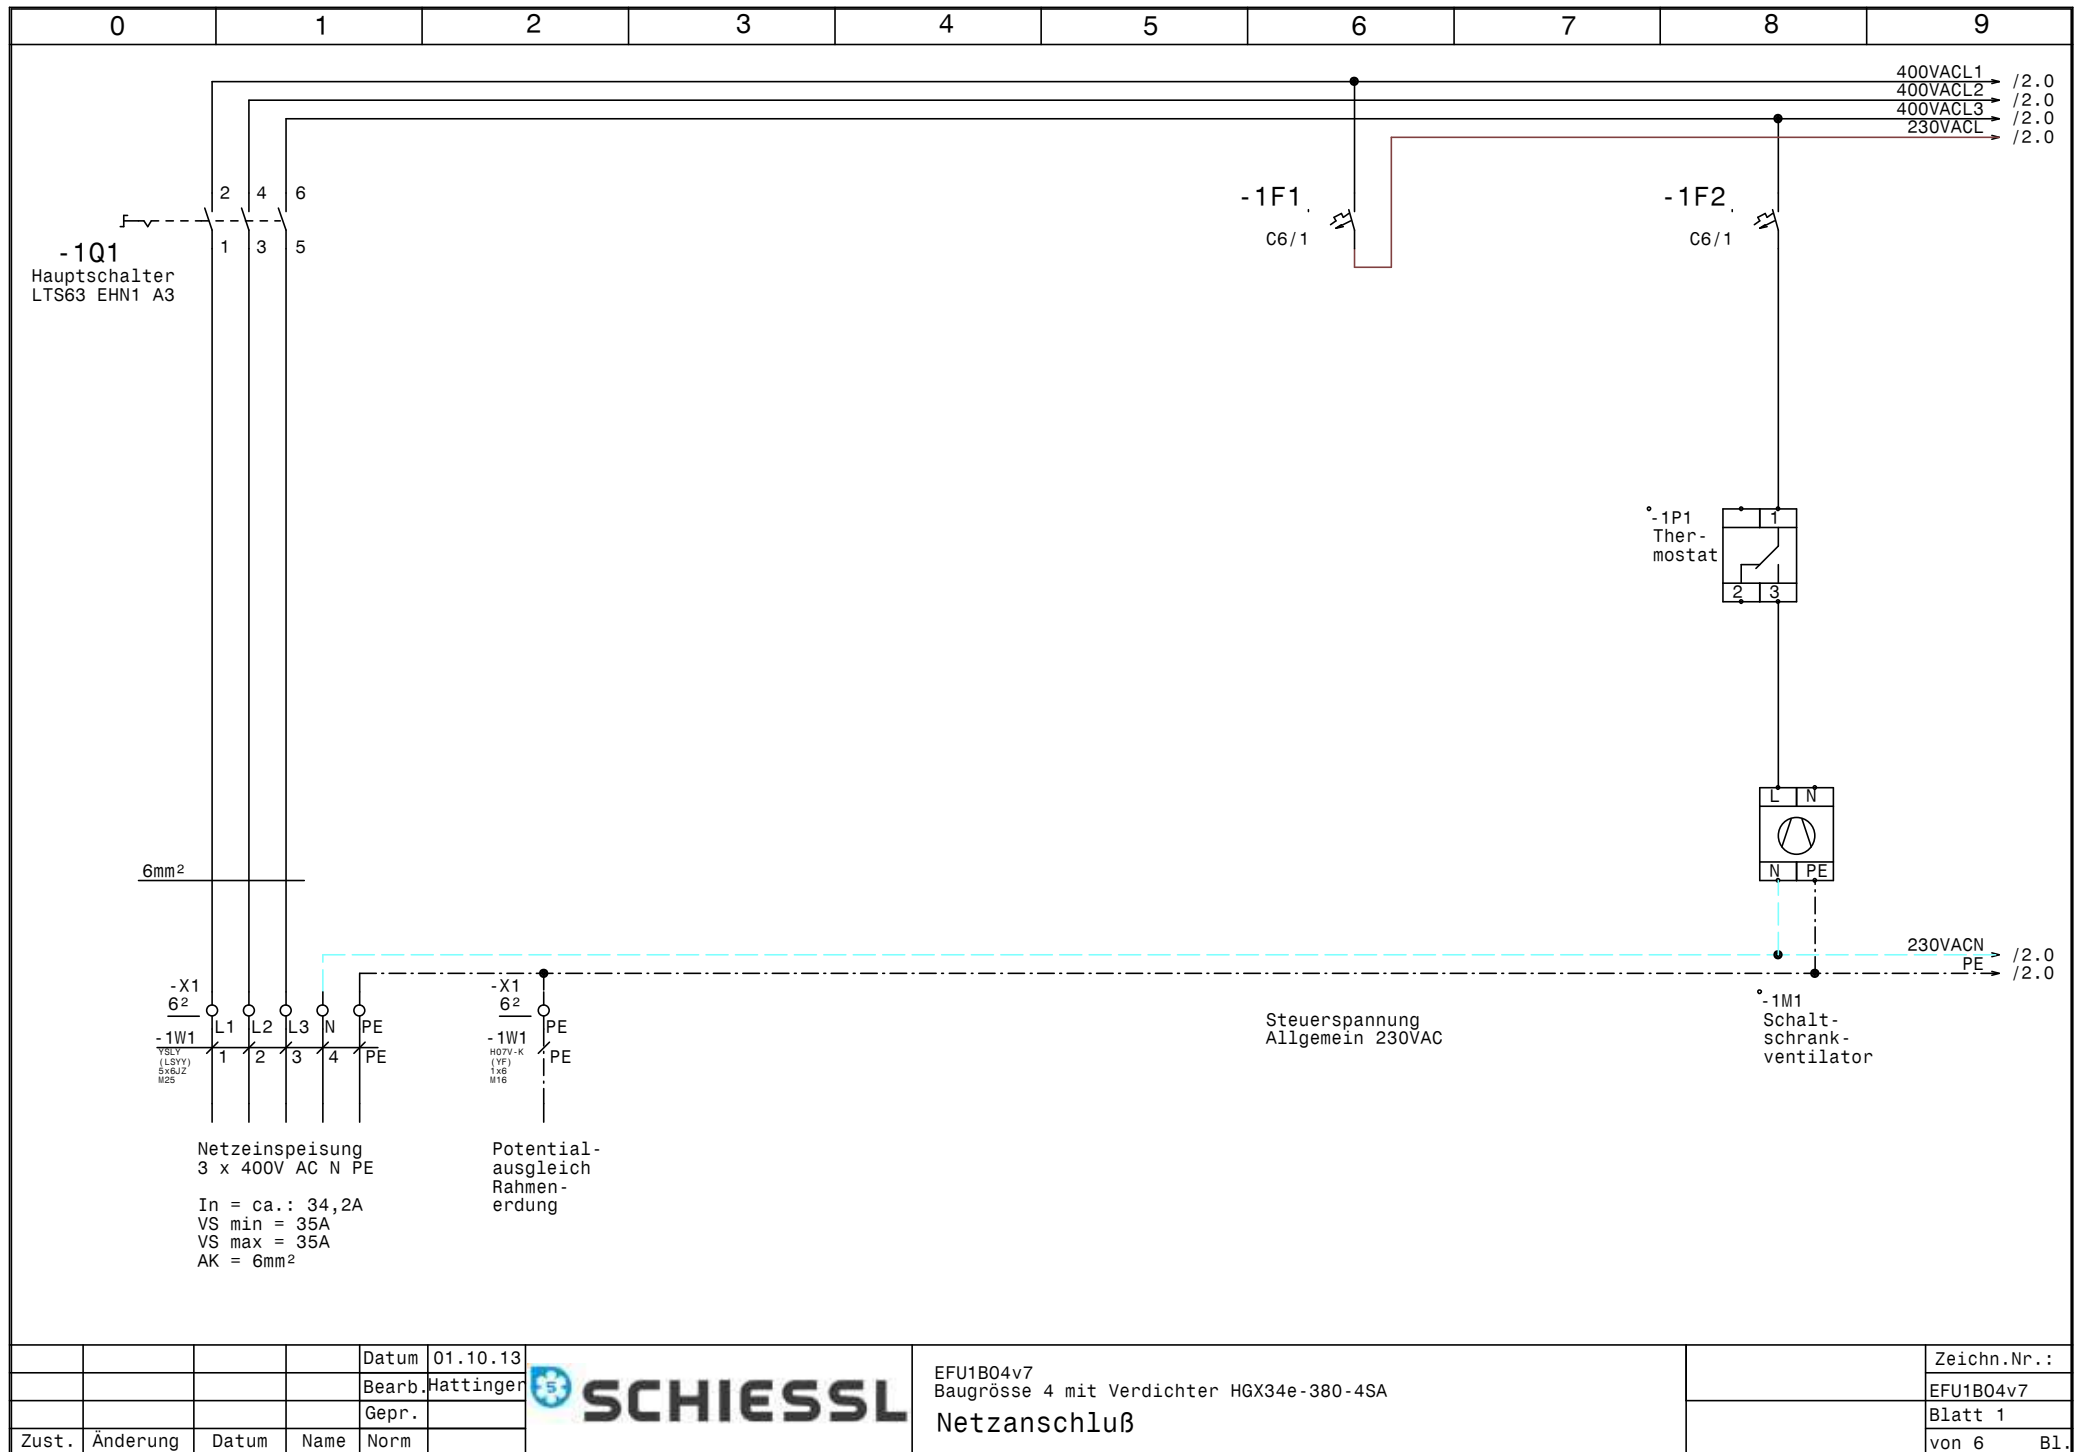

				Datum	01.10.13		EFU1B04v7		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Baugröße 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA		EFU1B04v7
				Gepr.			Netzanschluß		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

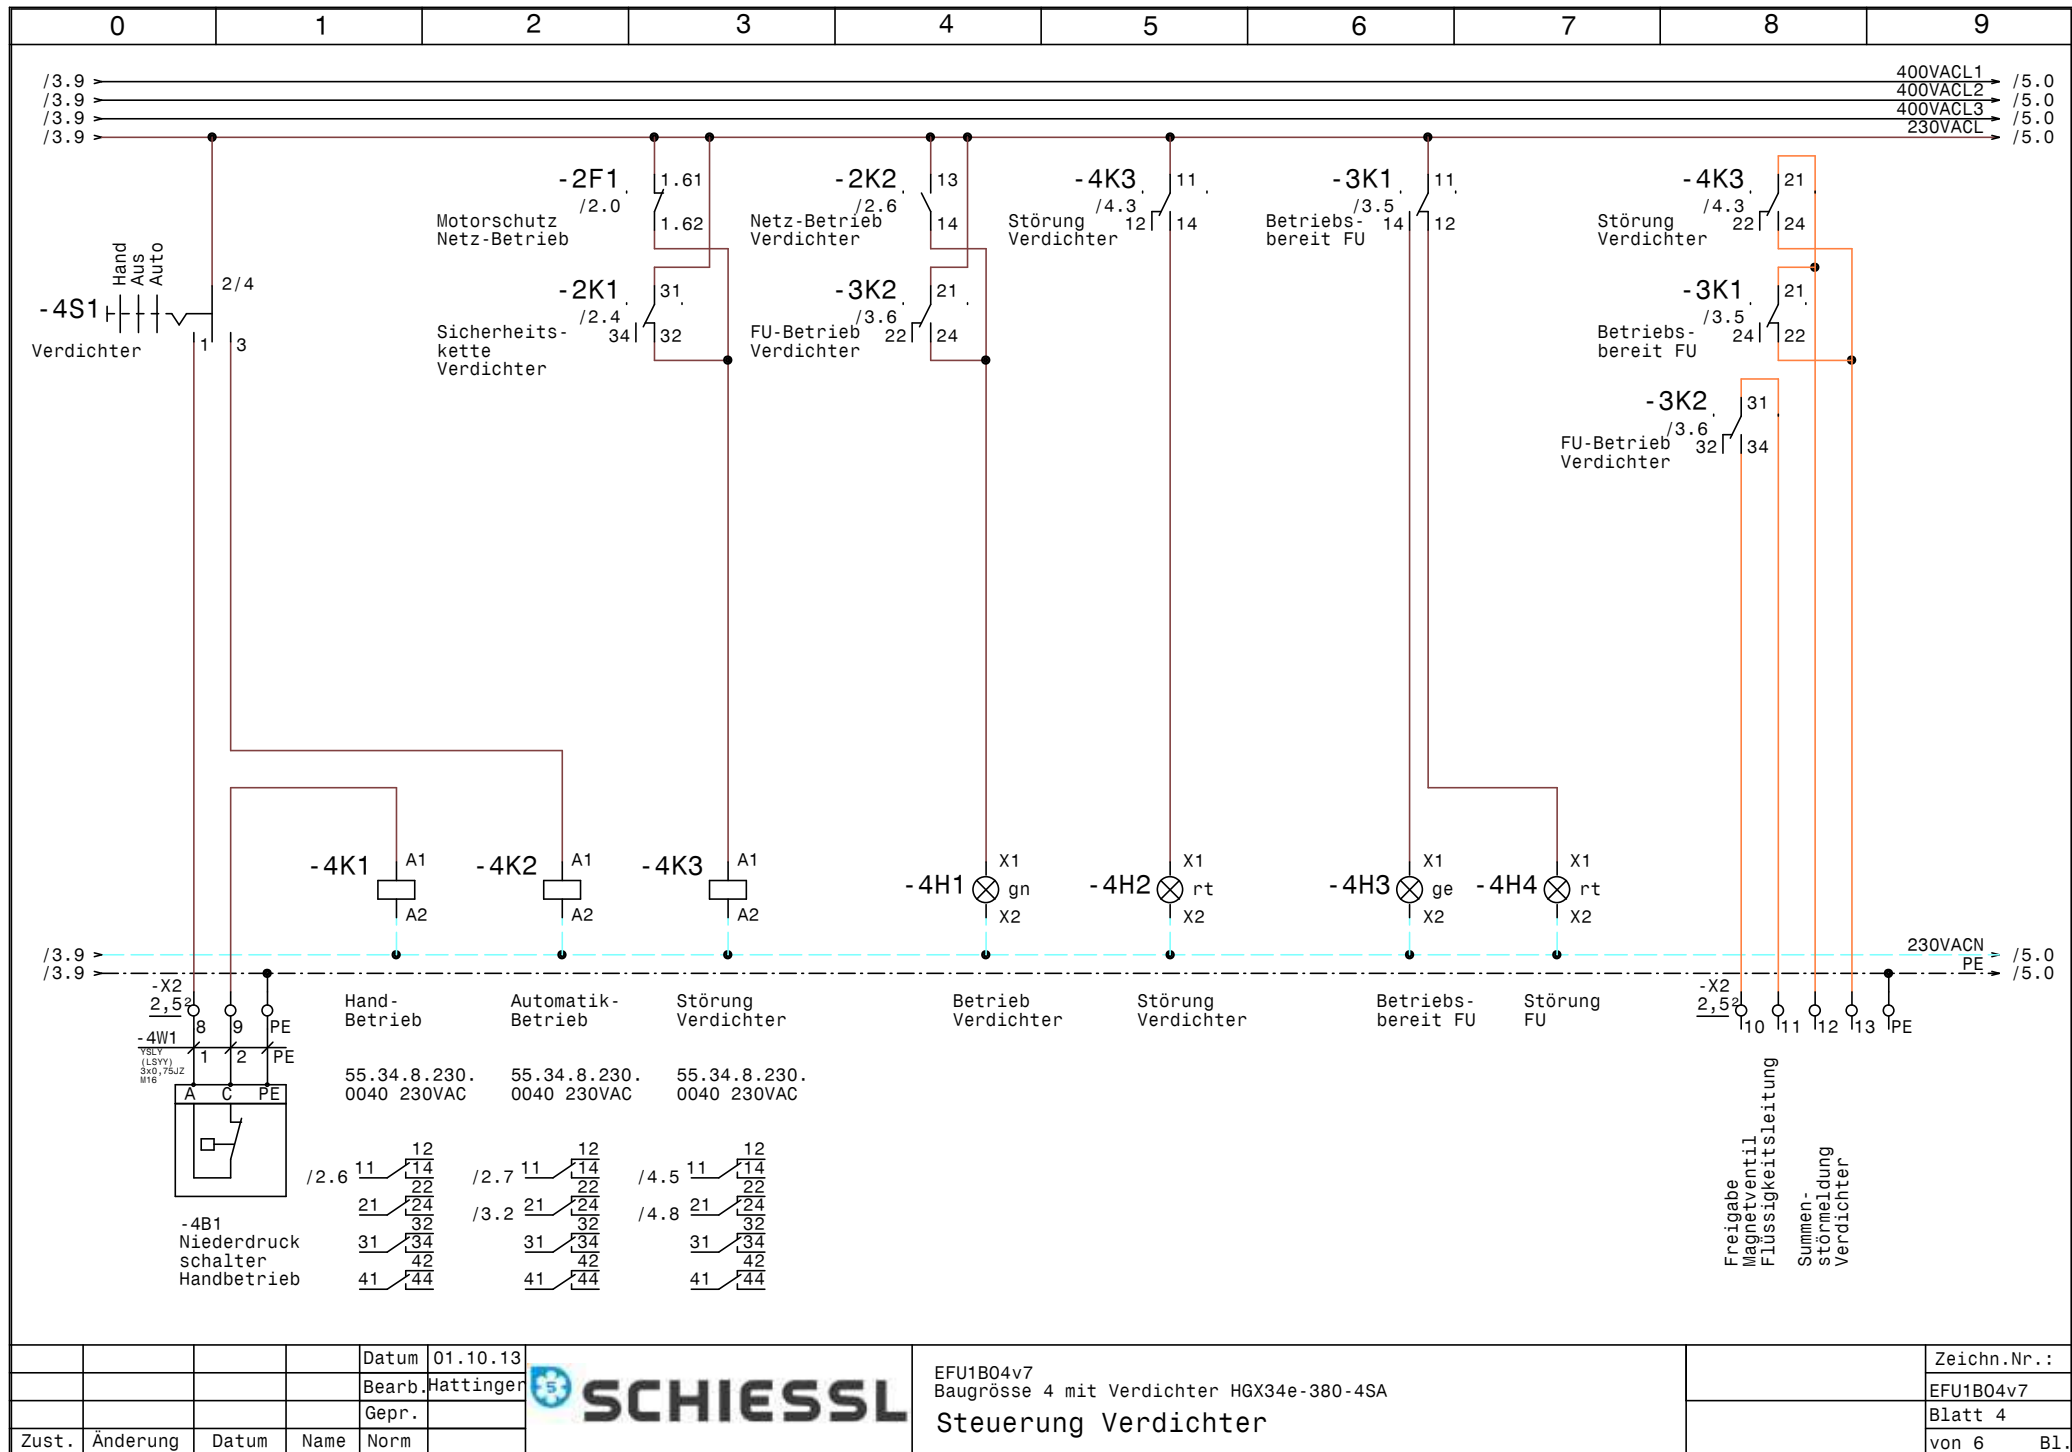

				Datum	01.10.13		EFU1B04v7 Baugröße 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				EFU1B04v7
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Steuerung Verdichter		von 6 Bl.

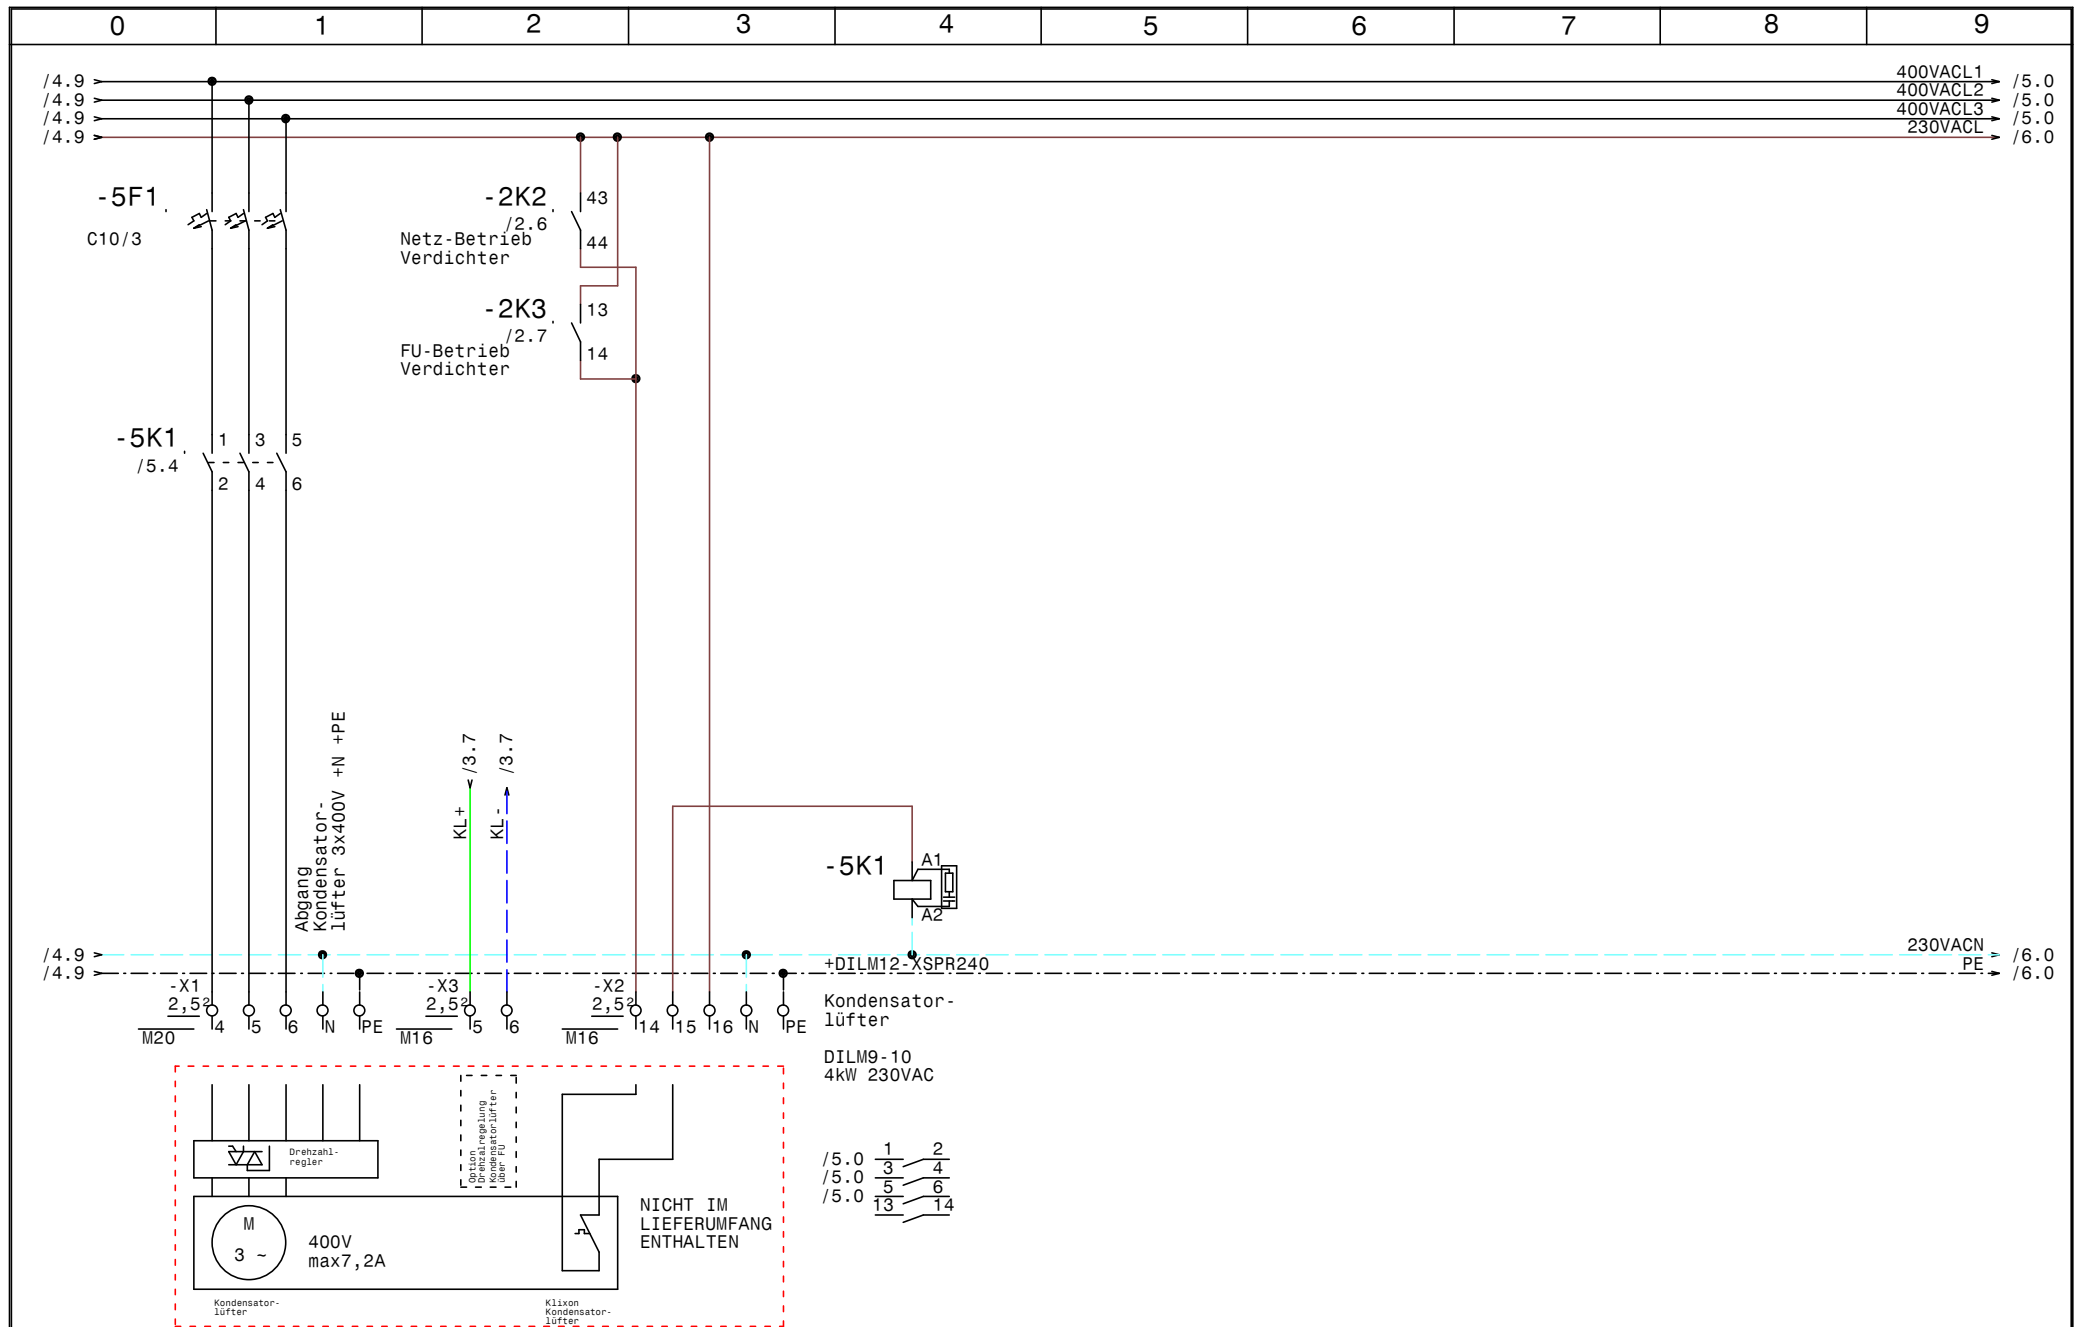

				Datum	01.10.13		EFU1B04v7		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Baugröße 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA		EFU1B04v7
				Gepr.			Kondensatorlüfter		Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	Bl.

[illegible]

				Datum	01.10.13		EFU1B04v7 Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA Minimalstandsanzeige		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				EFU1B04v7
				Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x6JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-1We2				-1W1				H07V-K (YF) 1x6 M16				1		Potentialausgleich Rahmenerdung					
3	-2M1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 4x2,5JZ M25				4		Verdichter					
4	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Verdichter					
5	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		HD-ND-Presssostat					
6	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung					
7	-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölabscheiderheizung					
8	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		HD-Transmitter					
9	-3B2				-3W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		ND-Transmitter					
10	-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Handbetrieb					
11	-6B1				-6W1				YSLY (LSYY) 5x0,750Z M16				5		Minimalstandsanzeige ESK ENC2					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -1F2			
1	PKZMO-20			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C25/3			Sicherungsautomaten		-2F2			
1	C10/3			Sicherungsautomaten		-5F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-4H3			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H4, -4H2			
1	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-3K1, -3K2, -2K1, -4K1, -4K3, -4K2			
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-2N3			
1	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -5N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS63 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
1	M20			Kabelverschraubung		-5V1			
2	M25			Kabelverschraubung		-1W1, -2W1			
12	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -5V2, -6W1, -6V1, -3W2, -5V3			
						-3W1, -2W2, -4W1, -2W3, -2W4, -2W5			
1				Linientrenner senkrecht		-1We2			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
7	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X4, -X2			
				Datum	01.10.13		EFU1B04v7 Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				EFU1B04v7
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
36		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2, -X3, -X4									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
13		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X3, -X2, -X1, -X4									