



Anlage:		EFU1B01,5v9		!! A C H T U N G !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Baugrösse 1,5 mit Verdichter HGX22P-160-4S					
Firma:		Schuessl			
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x600x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz	
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	hellblau	
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	gelb/grün	
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kondensatorlüfter
001 Netzanschluß	003 Steuerung FU	005 Minimalstandsanzeige

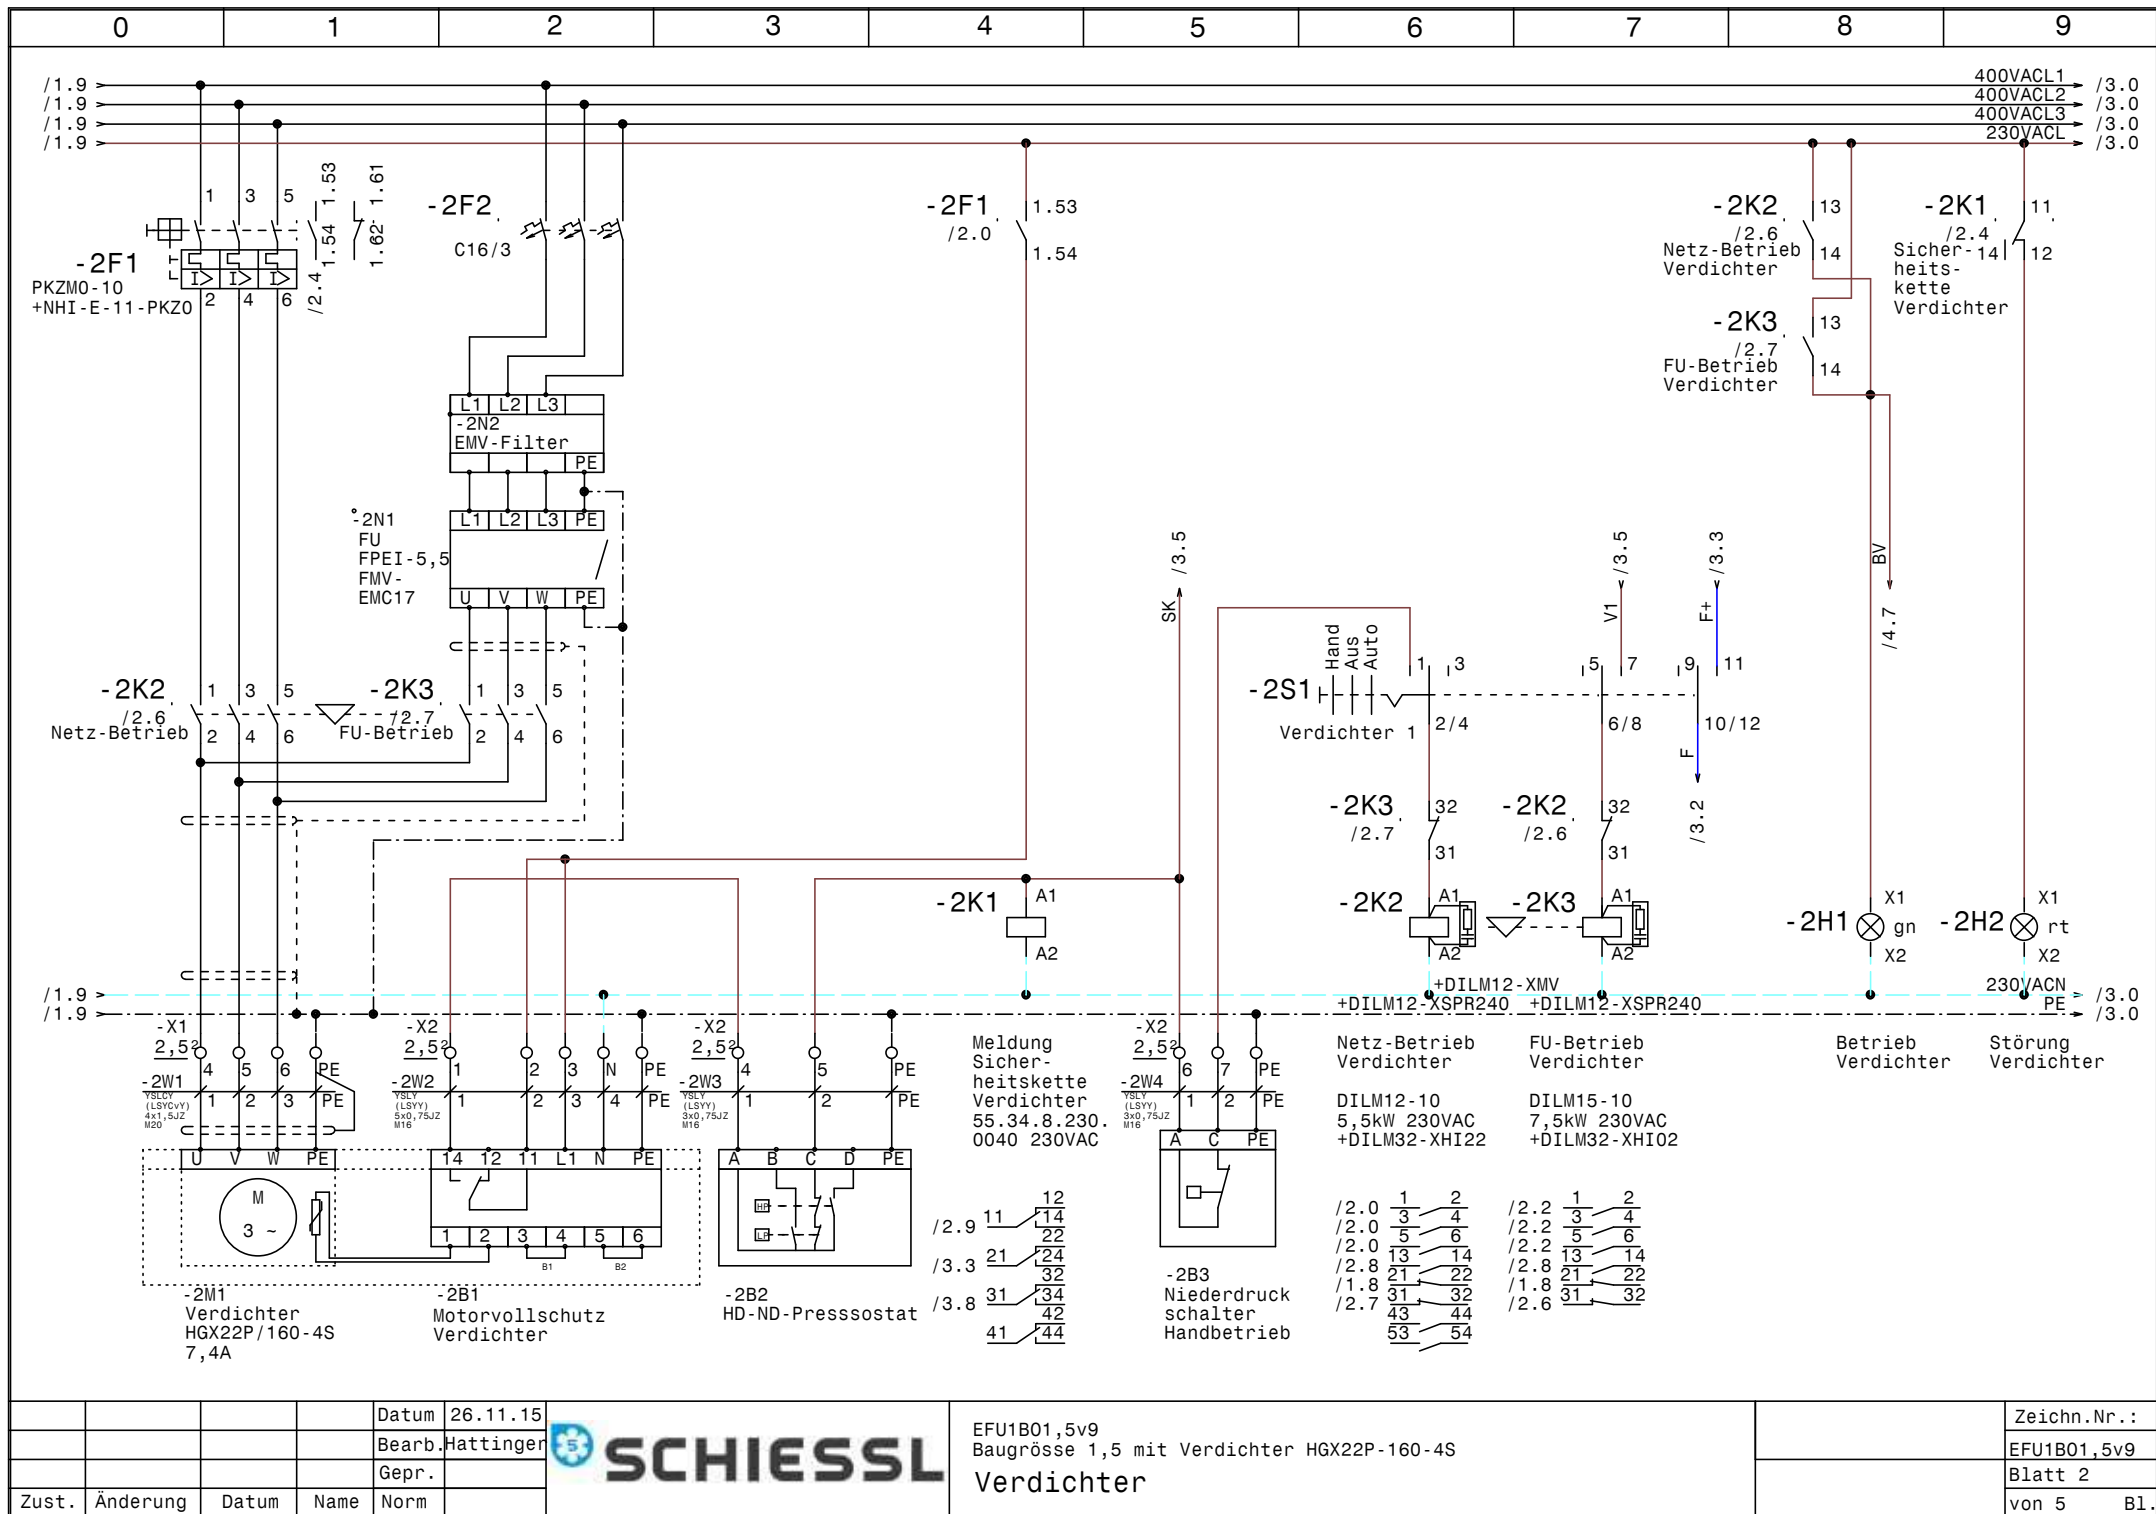


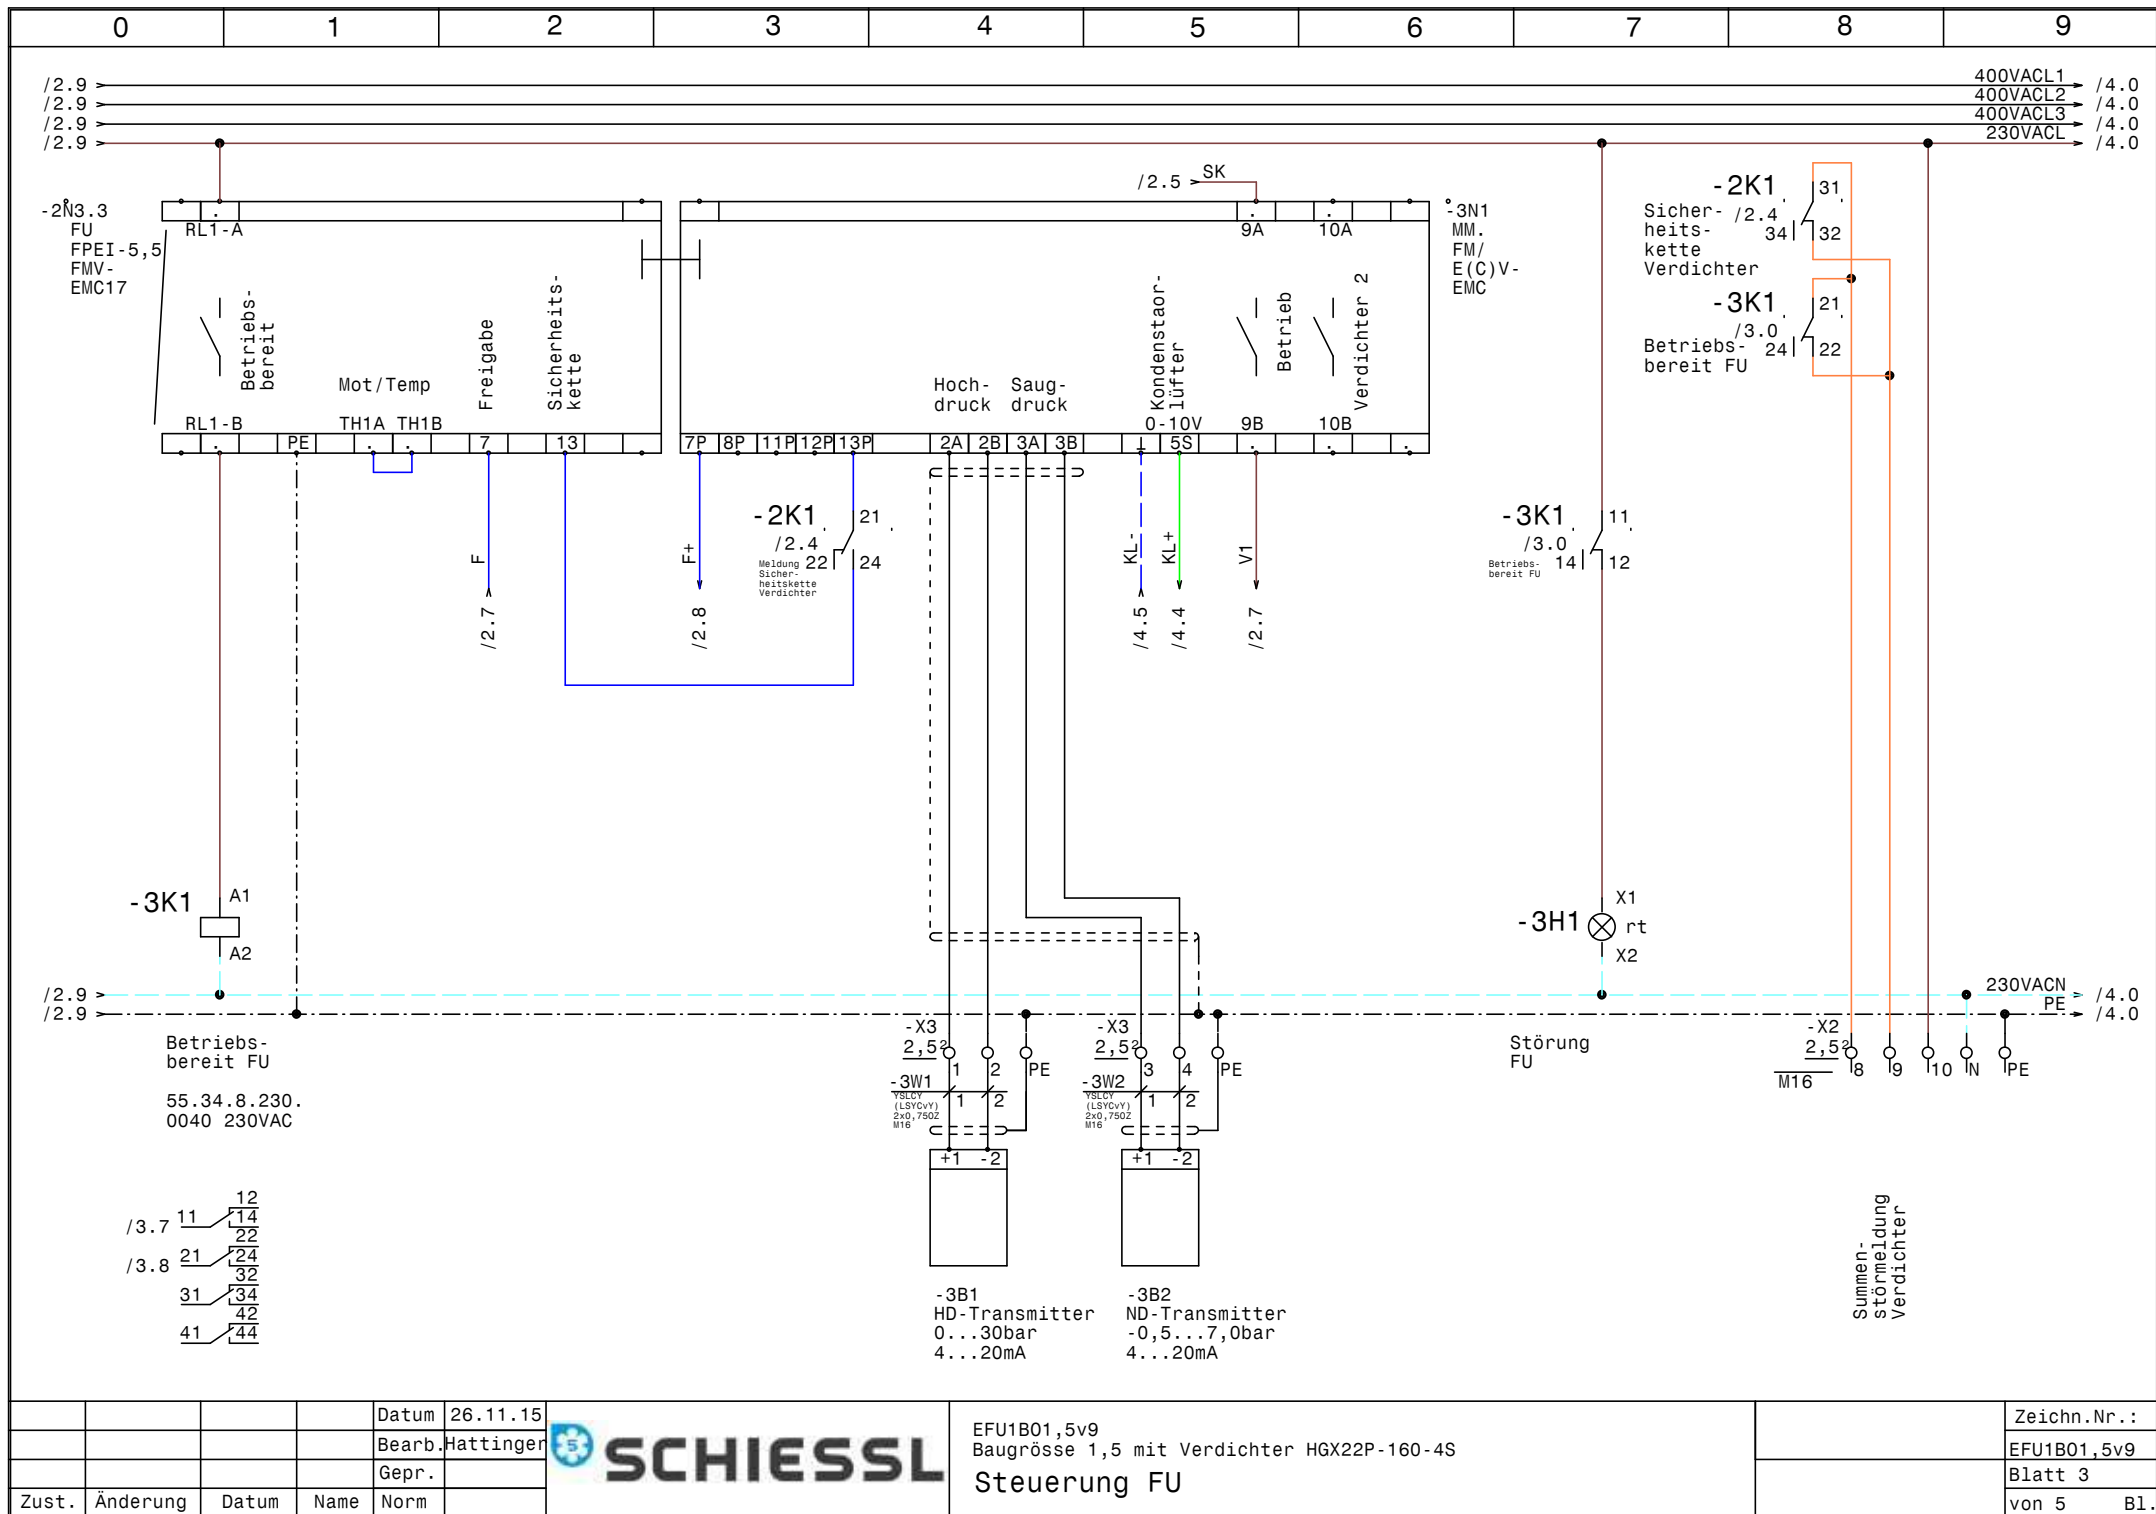

			Datum	26.11.15
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



EFU1B01,5v9 Baugröße 1,5 mit Verdichter HGX22P-160-4S		Zeichn.Nr.:
Steuerung FU		EFU1B01,5v9
		Blatt 3
		von 5 B1.

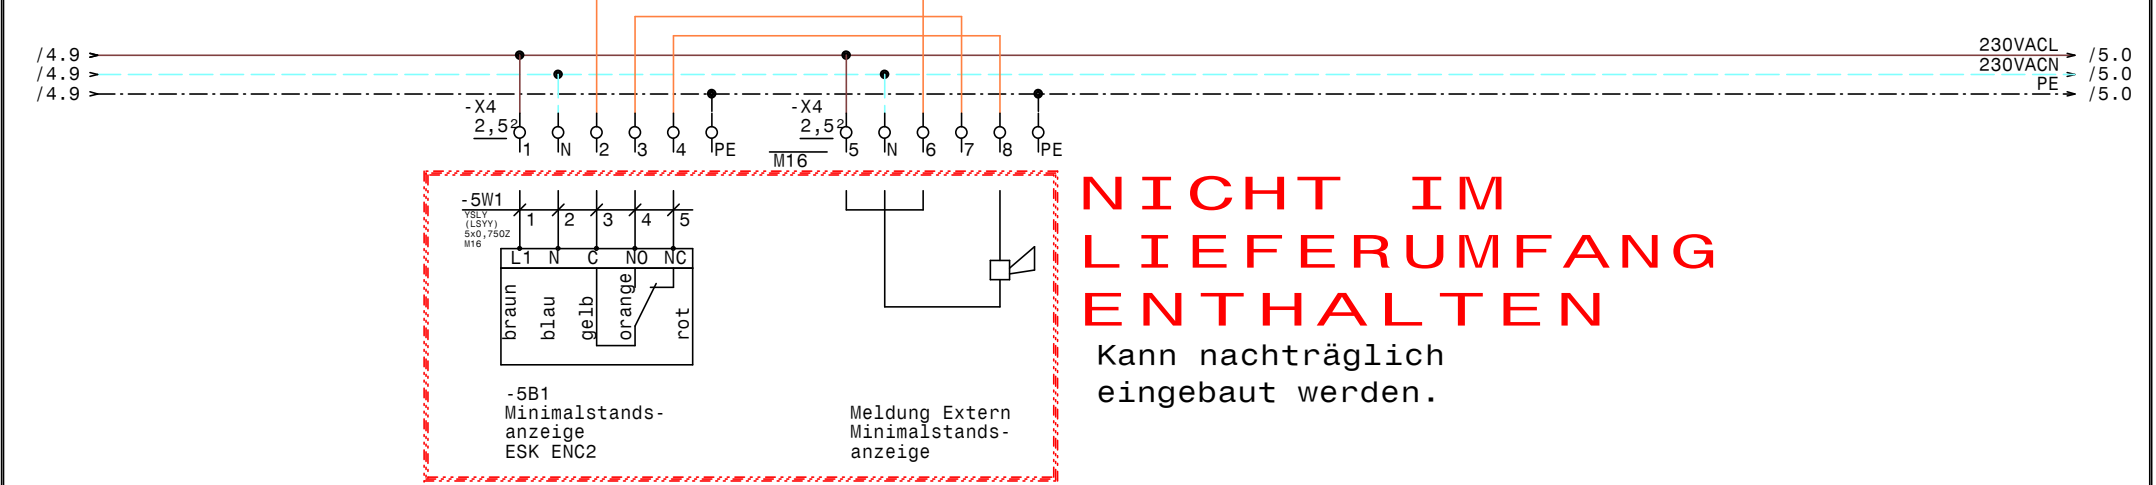

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9					
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge												
3	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F1, -1F2, -4F1												
1	PKZM0-10					Motorschutzschalter					-2F1												
1	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter																	
1	C16/3					Sicherungsautomaten					-2F2												
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1												
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-3H1, -2H2												
2	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-2K1, -3K1												
1	DILM12-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2												
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein																	
1	DILM15-10(230V50HZ)					Schütz					-2K3												
1	DILM32-XHI02					Hilfsschalterbaustein																	
2	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig																	
1	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschütz für Wärmespeicher					-4K1												
1						Schaltschrankventilator					-1M1												
1	WS600x600x300					Wandschrank IP 55					-0N1												
1						FU					-2N1												
1						EMV-Filter					-2N2												
2	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N3, -2N5												
1	DILM12-XMV					Mechanische Verriegelung					-2N4												
1						Thermostat					-1P1												
1	NLT80/3V/Z33					Hauptschalter					-1Q1												
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-2S1												
1	M25					Kabelverschraubung					-1W1												
12	M16					Kabelverschraubung					-1W1, -1V1, -1W2, -1W3, -3W2, -5W1												
											-5V1, -2W2, -2W3, -2W4, -3W1, -3V1												
5	M20					Kabelverschraubung					-2W1, -4W3, -4W2, -4W1, -4V1												
1						Linientrenner senkrecht					-1We2												
16	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1, -X4, -X3, -X2												
11	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1, -X4, -X2												
37	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X3, -X2, -X4												
2	EK 6 ge/gr					Erdungsklemme					-X1												
1	Klemme 6 blau					Klemme N					-X1												
				Datum	26.11.15						EFU1B01,5v9 Baugrösse 1,5 mit Verdichter HGX22P-160-4S Materialliste									Zeichn.Nr.: EFU1B01,5v9 Blatt 1 von 1 Bl.			
				Bearb.	Hattinger F.																		
				Gepr.																			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																			