

Anlage:

EFU1B04v5

Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA

Firma:

Schiessl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

600x600x300

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7032

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

rechts

(BxHxT)

(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

braun/hellblau

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

rot/rot-weiß

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

blau/blau-weiß

FREMDSPANNUNG:

blau/blau-weiß

grün


orange

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	003	Steuerung FU	006	Minimalstandsanzeige
001	Netzanschluß	004	Steuerung Verdichter		
002	Verdichter	005	Kondensatorlüfter		

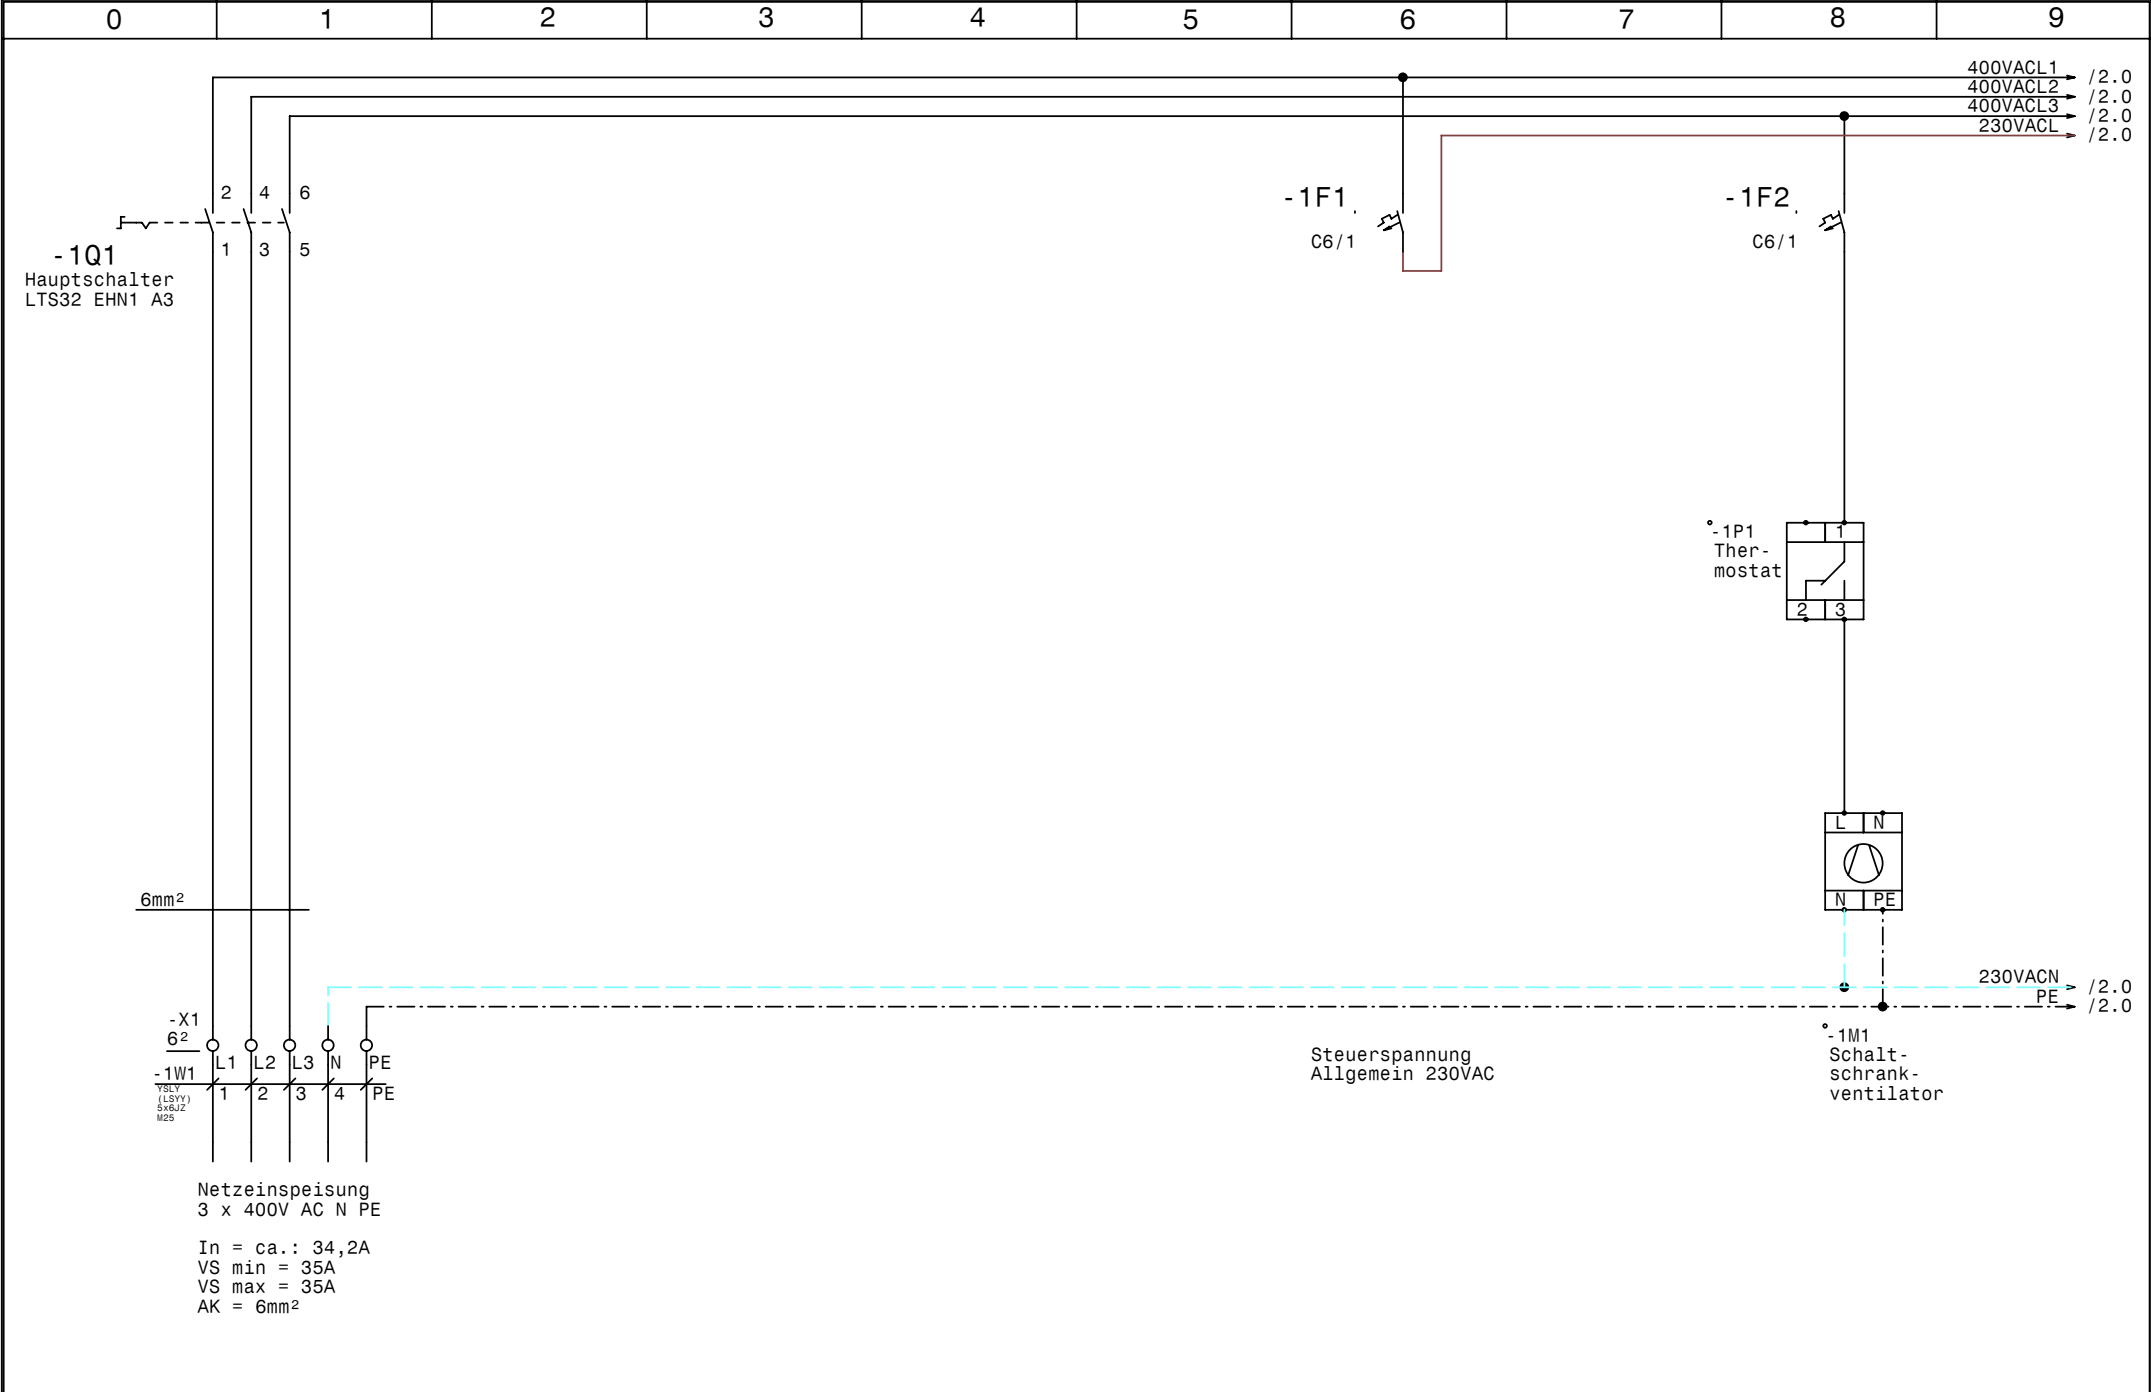



				Datum	10.05.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU1B04v5
Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	EFU1B04v5
Blatt 1	von 6 B1.

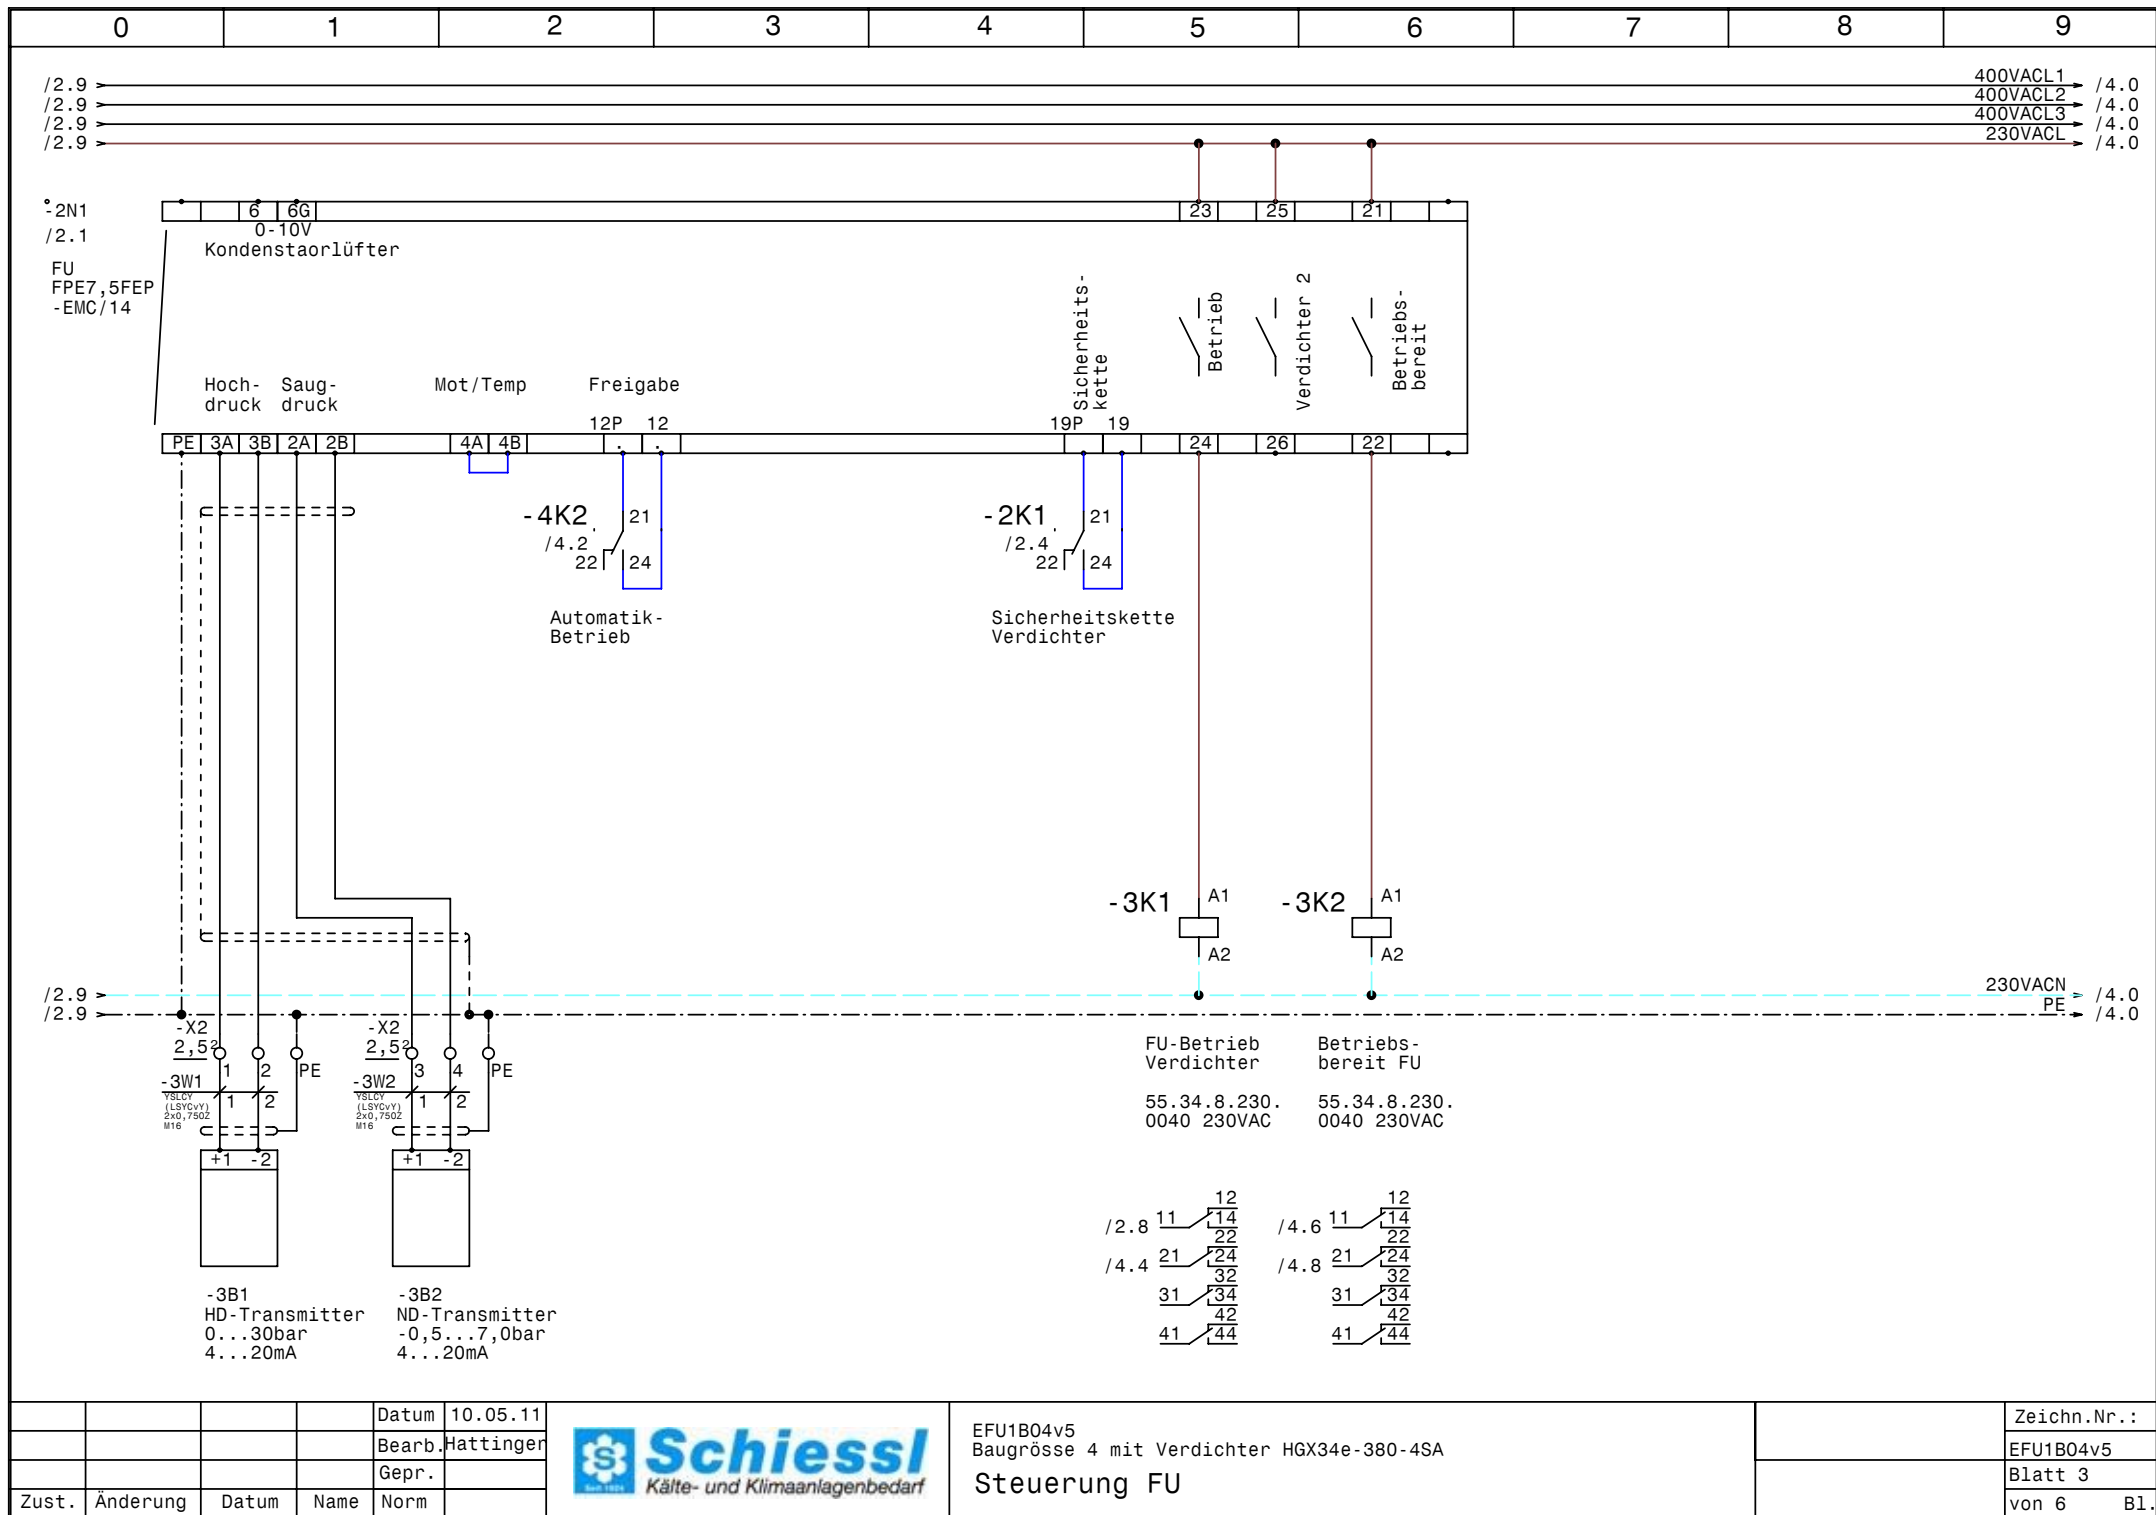

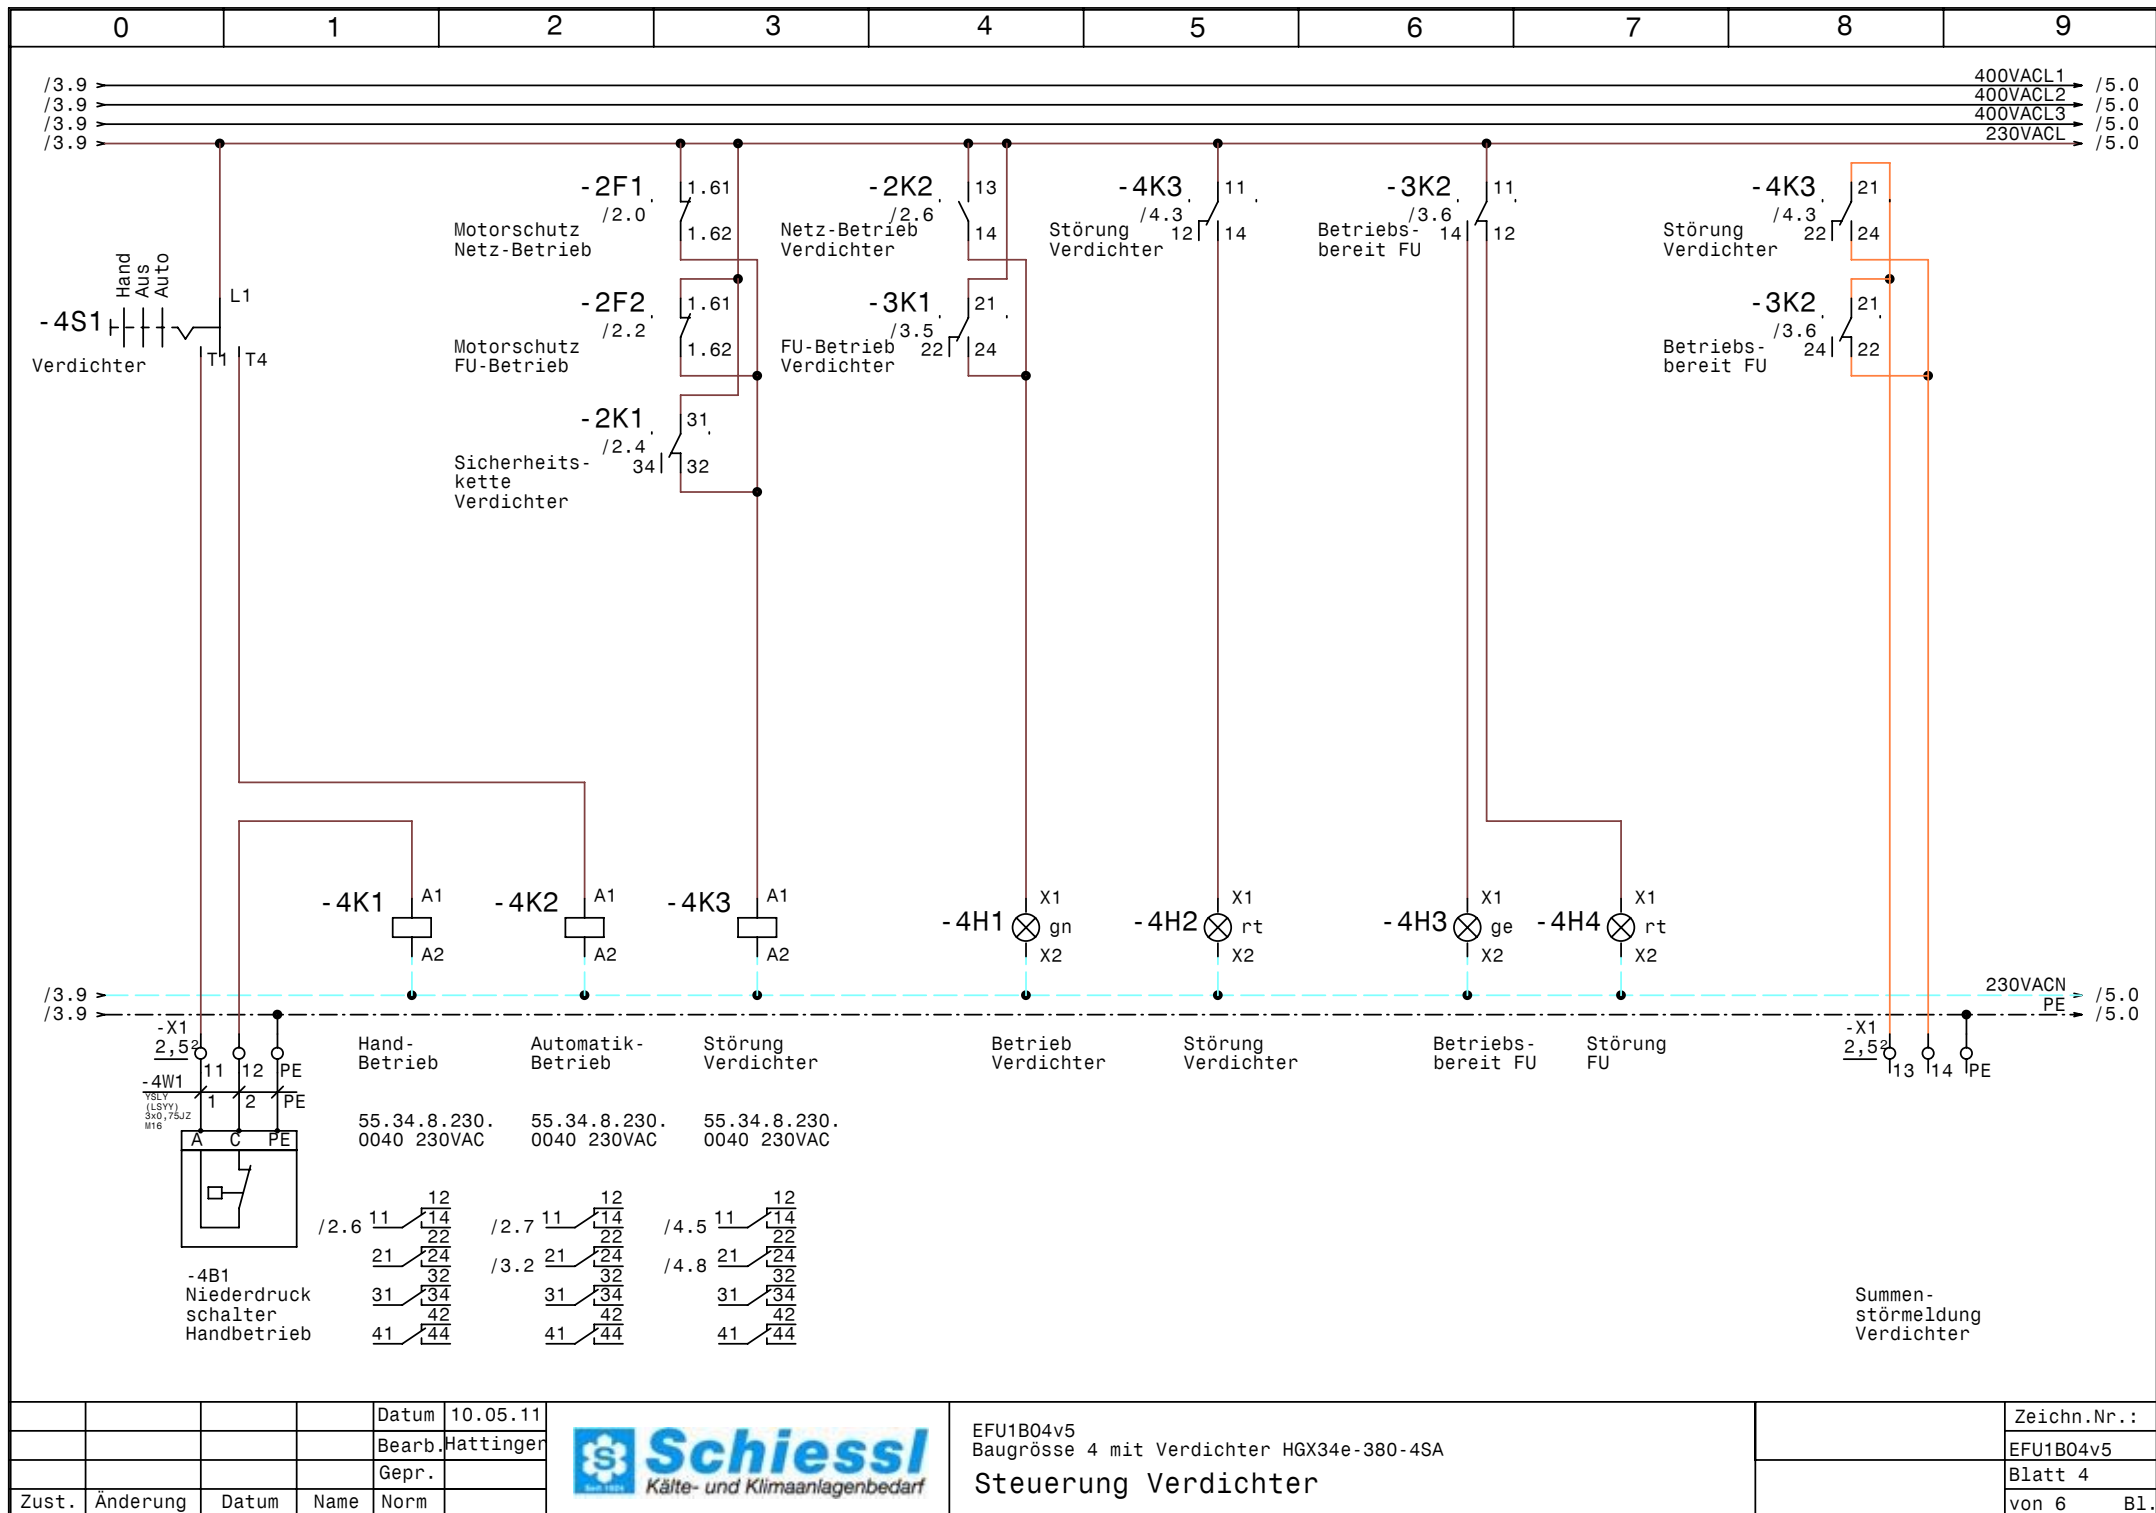


				Datum	10.05.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU1B04v5
Baugröße 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA
Steuerung Verdichter

Zeichn.Nr.:	EFU1B04v5
Blatt 4	von 6 B1.

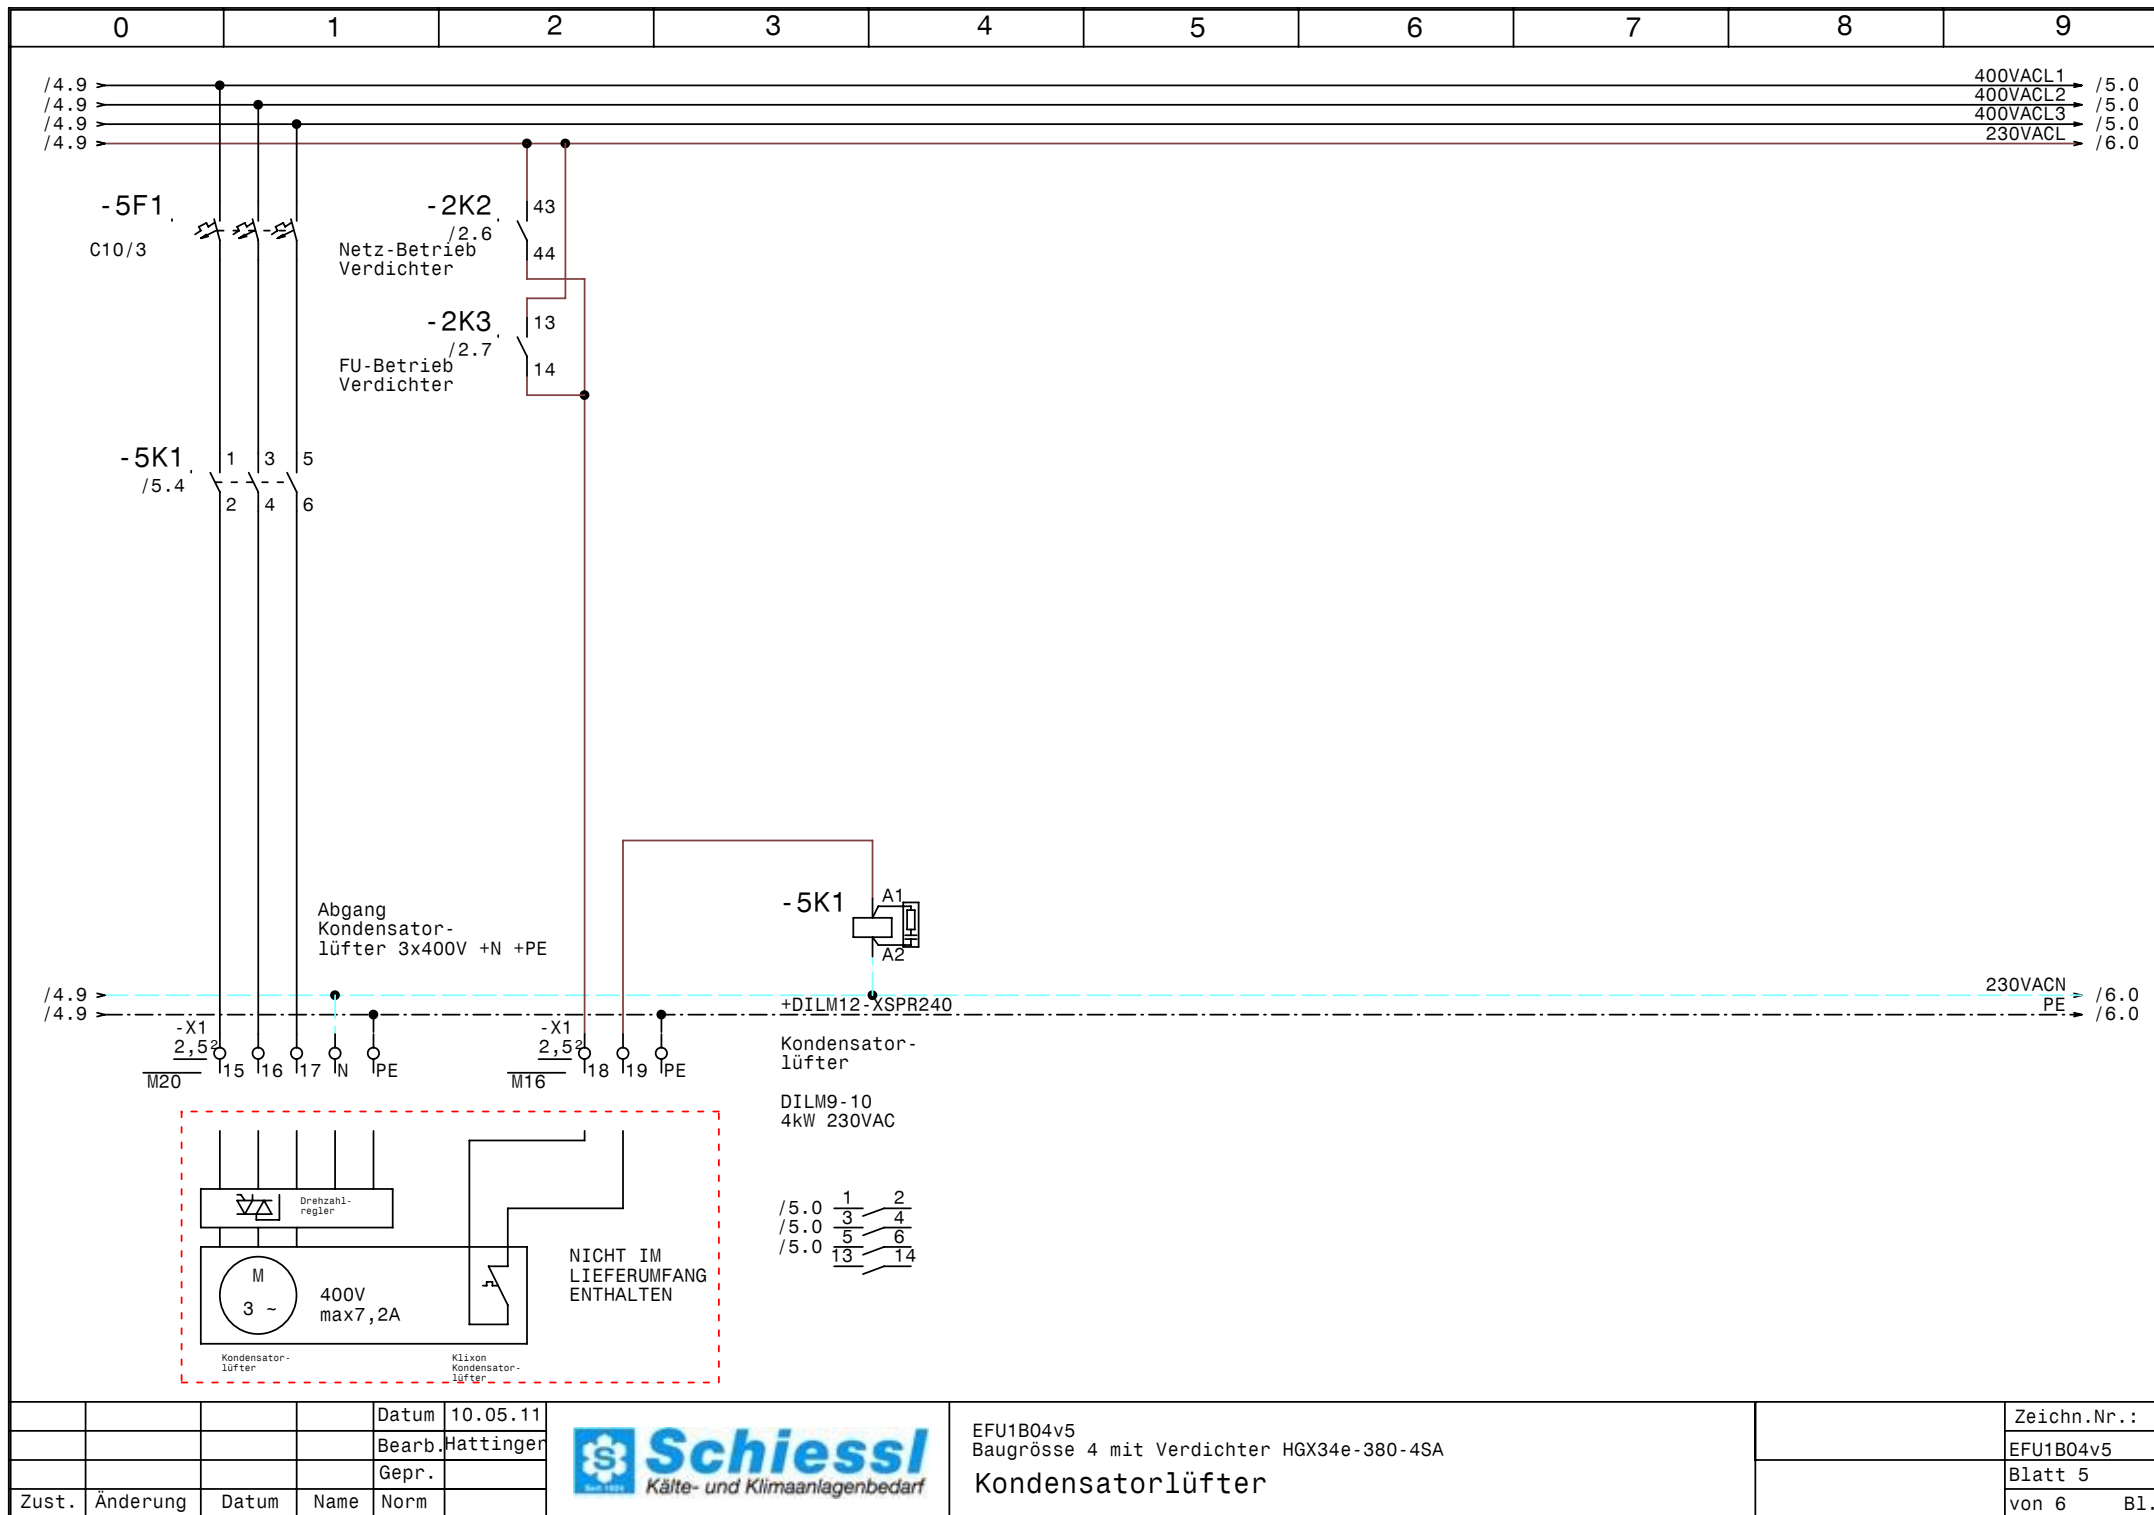


				Datum	10.05.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU1B04v5
Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA
Kondensatorlüfter

Zeichn.Nr.:	EFU1B04v5
Blatt 5	von 6 B1.

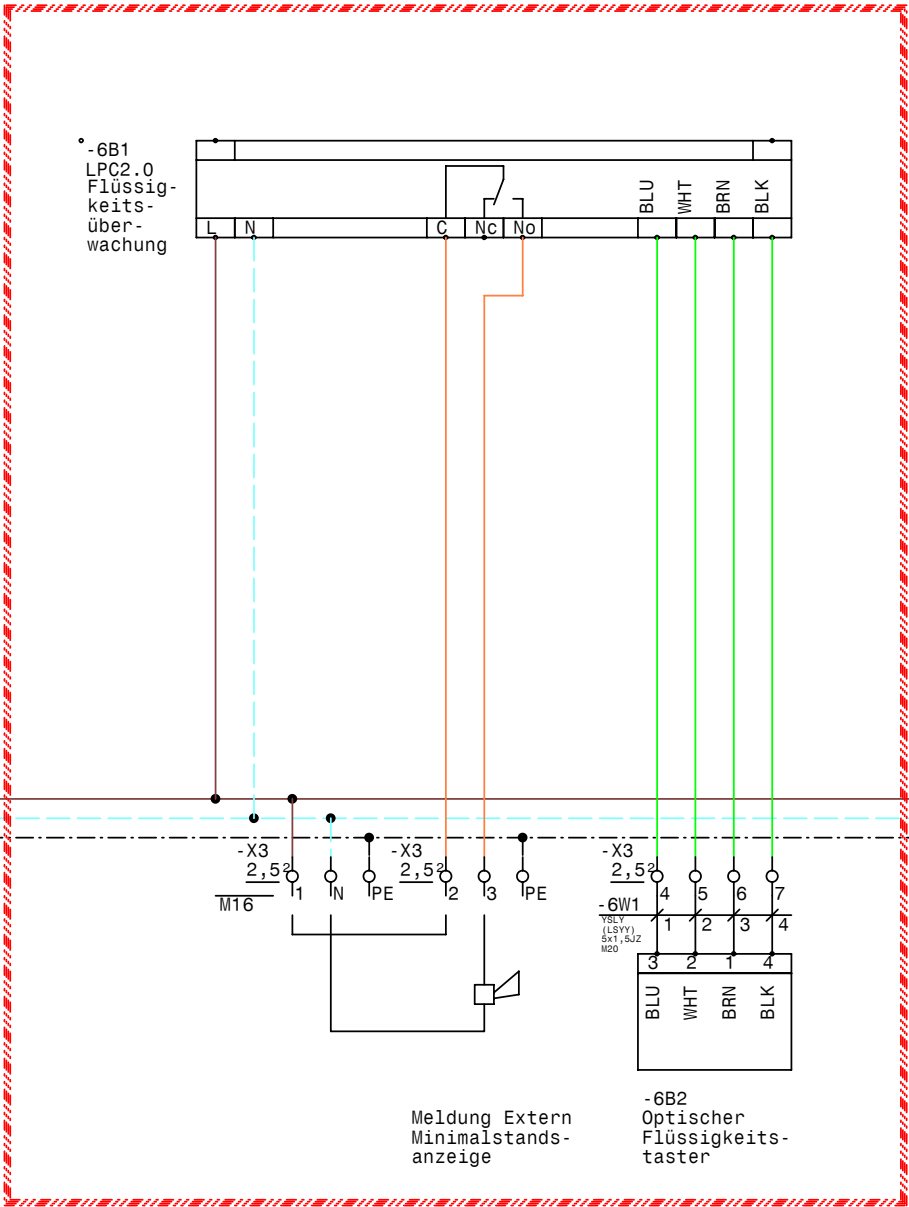

NICHT IM
LIEFERUMFANG
ENTHALTEN

Kann nachträglich
eingebaut werden.

Nur die Klemmen sind Eingebaut!!

			Datum	10.05.11
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



EFU1B04v5
Baugröße 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA
Minimalstandsanzeige

Zeichn.Nr.:
EFU1B04v5
Blatt 6
von 6 B1.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge									
1						LPC2.0					-6B1									
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F2, -1F1									
1	PKZMO-20					Motorschuttschalter					-2F1									
1	PKZMO-25					Motorschuttschalter					-2F2									
2	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter														
1	C10/3					Sicherungsautomaten					-5F1									
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-4H1									
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-4H2, -4H4									
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H3									
1	DILM17-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2									
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein														
1	DILM25-10(230V50HZ)					Schütz					-2K3									
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein														
6	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig														
6	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-4K2, -3K2, -3K1, -2K1, -4K3, -4K1									
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-5K1									
1						Schaltschrankventilator					-1M1									
1	WS600x600x300					Wandschrank IP 55					-0N1									
1						FU					-2N1									
1						EMV-Filter					-2N2									
1	DILM32-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N4									
2	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-2N5, -2N3									
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-5N1									
1						Thermostat					-1P1									
1	LTS32 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1									
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-4S1									
8	M16					Kabelverschraubung					-6V1, -4W1, -2W4, -5V2, -3W2, -3W1									
											-2W2, -2W3									
2	M25					Kabelverschraubung					-2W1, -1W1									
2	M20					Kabelverschraubung					-6W1, -5V1									
1	EK 6 ge/gr					Erdungsklemme					-X1									
1	Klemme 6 blau					Klemme N					-X1									
3	Klemme 6 grau					Klemme L					-X1									
				Datum	10.05.11	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf					EFU1B04v5 Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA Materialliste								Zeichn.Nr.: EFU1B04v5 Blatt 1 von 2 Bl.	
				Bearb.	Hattinger F.															
				Gepr.																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
13		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1, -X3							
30		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X3, -X2, -X1							
4		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X3, -X1							