

Anlage:

EFU-2B04

Baugrösse 4 mit 2 Verdichter HGX34P-380-4S

Firma:

Schiessl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

SOCKEL:

LACKIERUNG:

SCHUTZART:

SCHUTZMASSNAHME:

BLINDSCHALTBILD:

KABELEINFÜHRUNG:

TÜRANSCHLAG:

800x800x300

-

RAL 7032

IP54

lt. EVU

nein

unten

rechts

(BxHxT)

(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

NEUTRALLEITER:

SCHUTZLEITER:

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

mit Trafo:

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

GND, DDC:

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

FREMDSPANNUNG:

schwarz

hellblau

gelb/grün

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

L/N

L/N

L/N

+/-

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß

002 Verdichter 1

003 Verdichter 2


004 Plusverbund Frequenzumrichter

005 Steuerung

006 Öl-Heizungen

007 Kondensatorlüfter

008 Minimalstandsanzeige

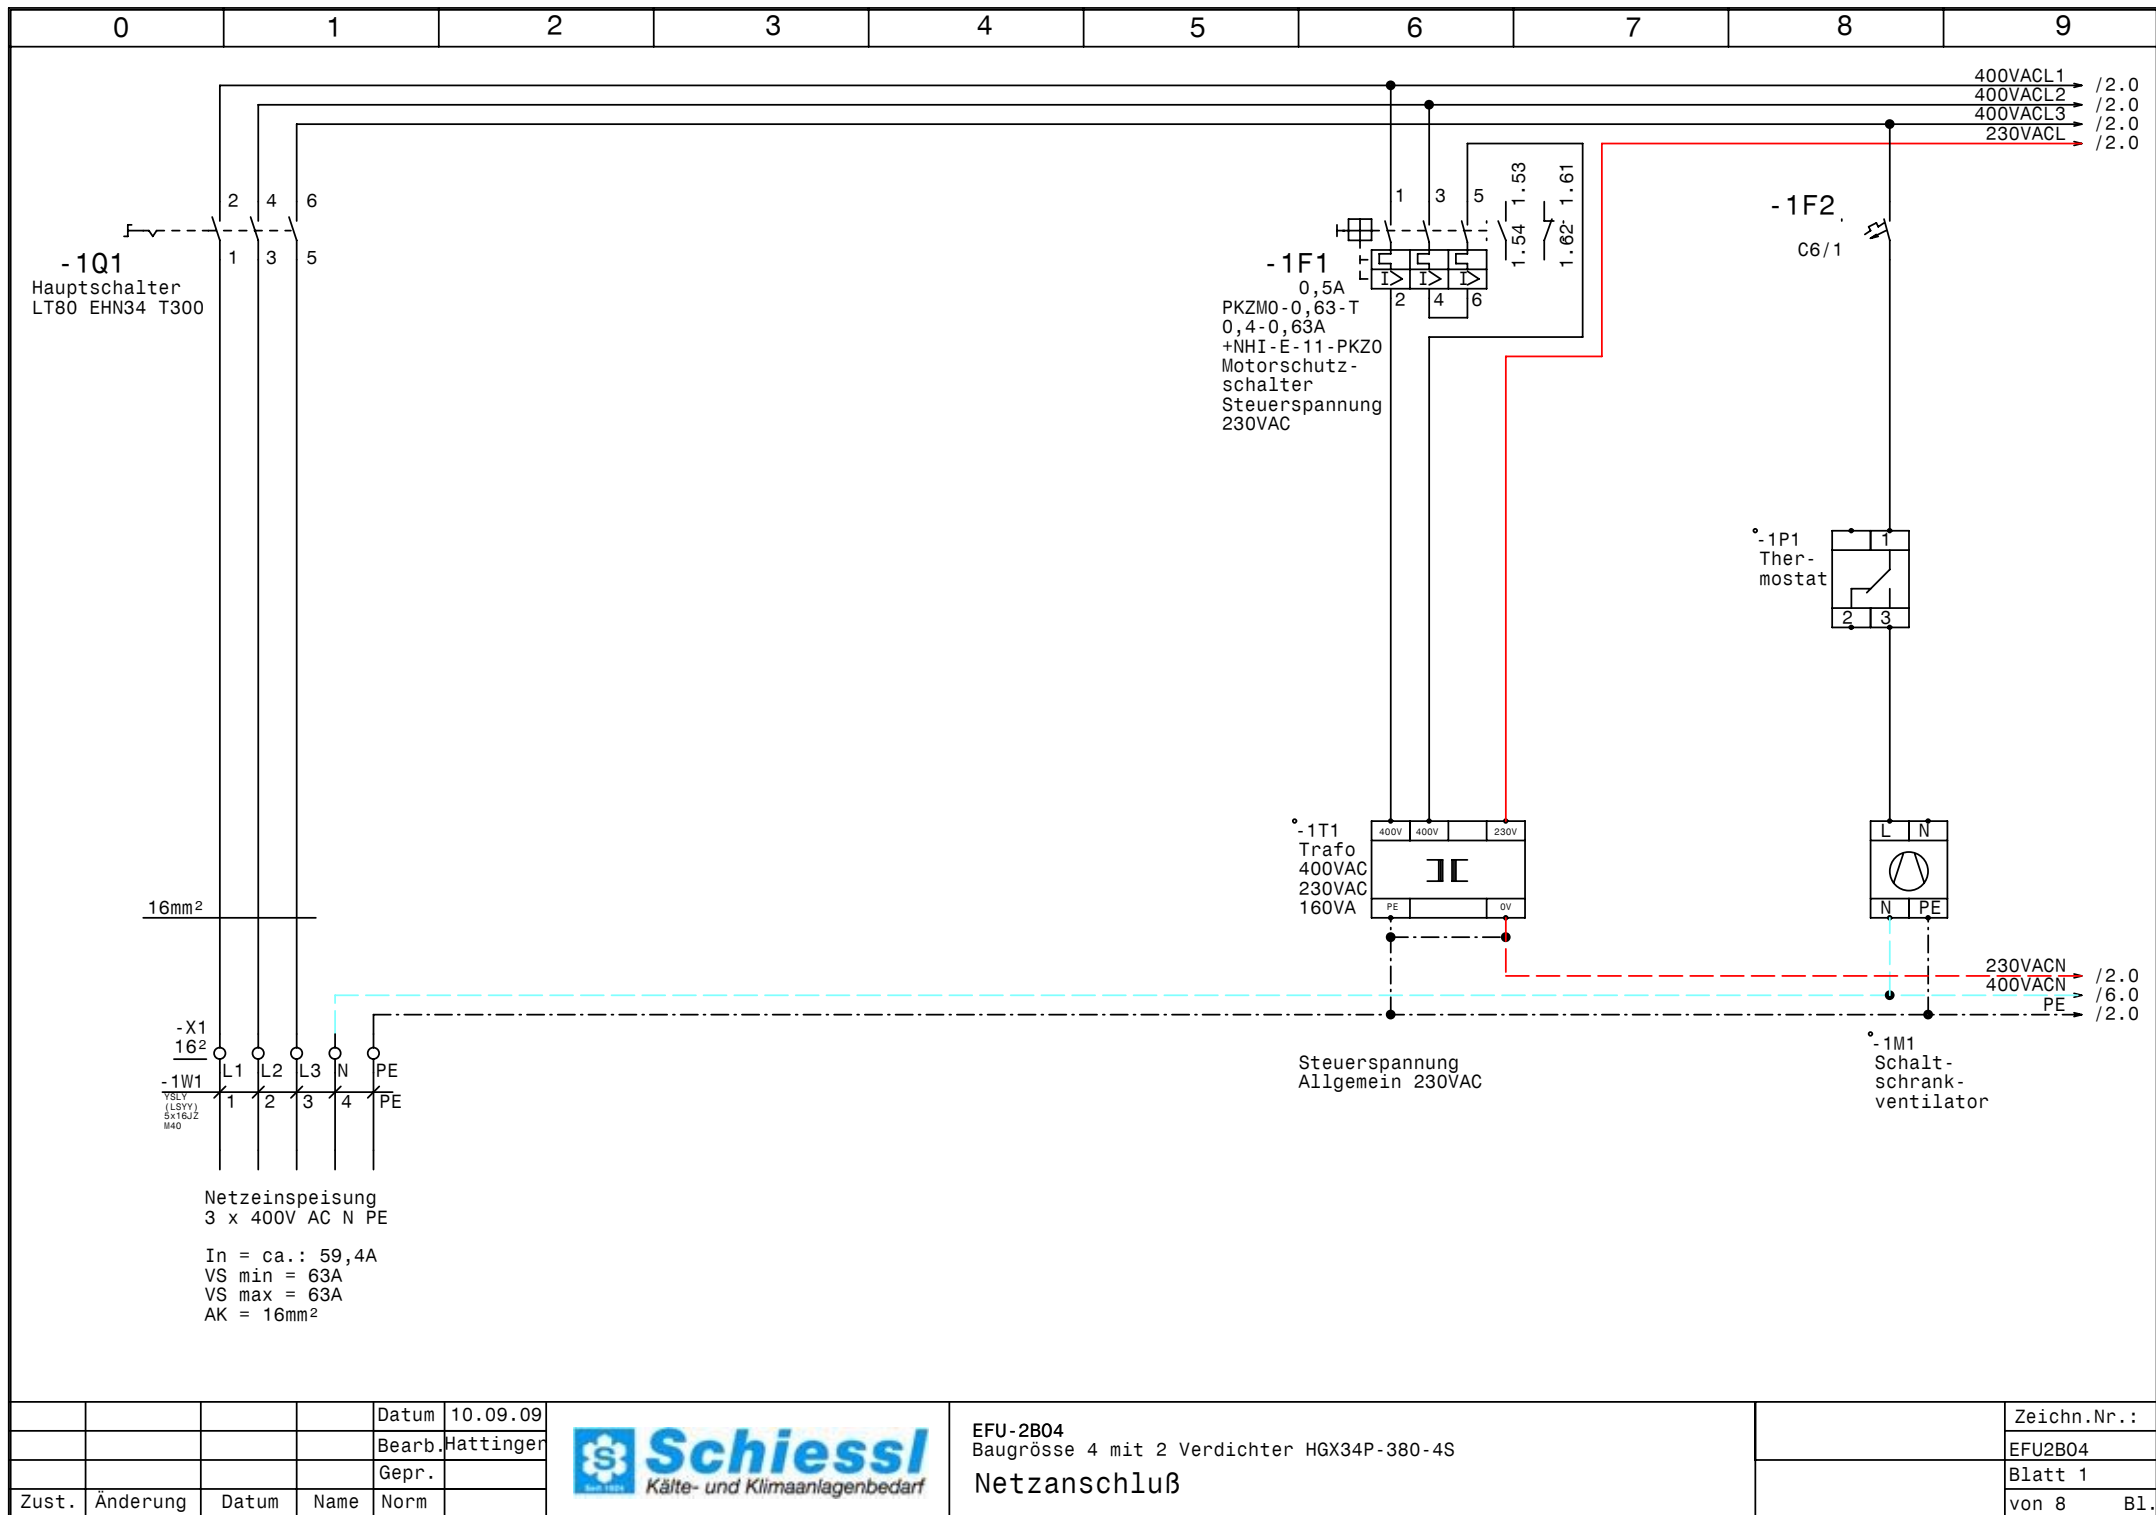



				Datum	10.09.09
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




EFU-2B04
Baugröße 4 mit 2 Verdichter HGX34P-380-4S
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	EFU2B04
Blatt 1	von 8
	B1.

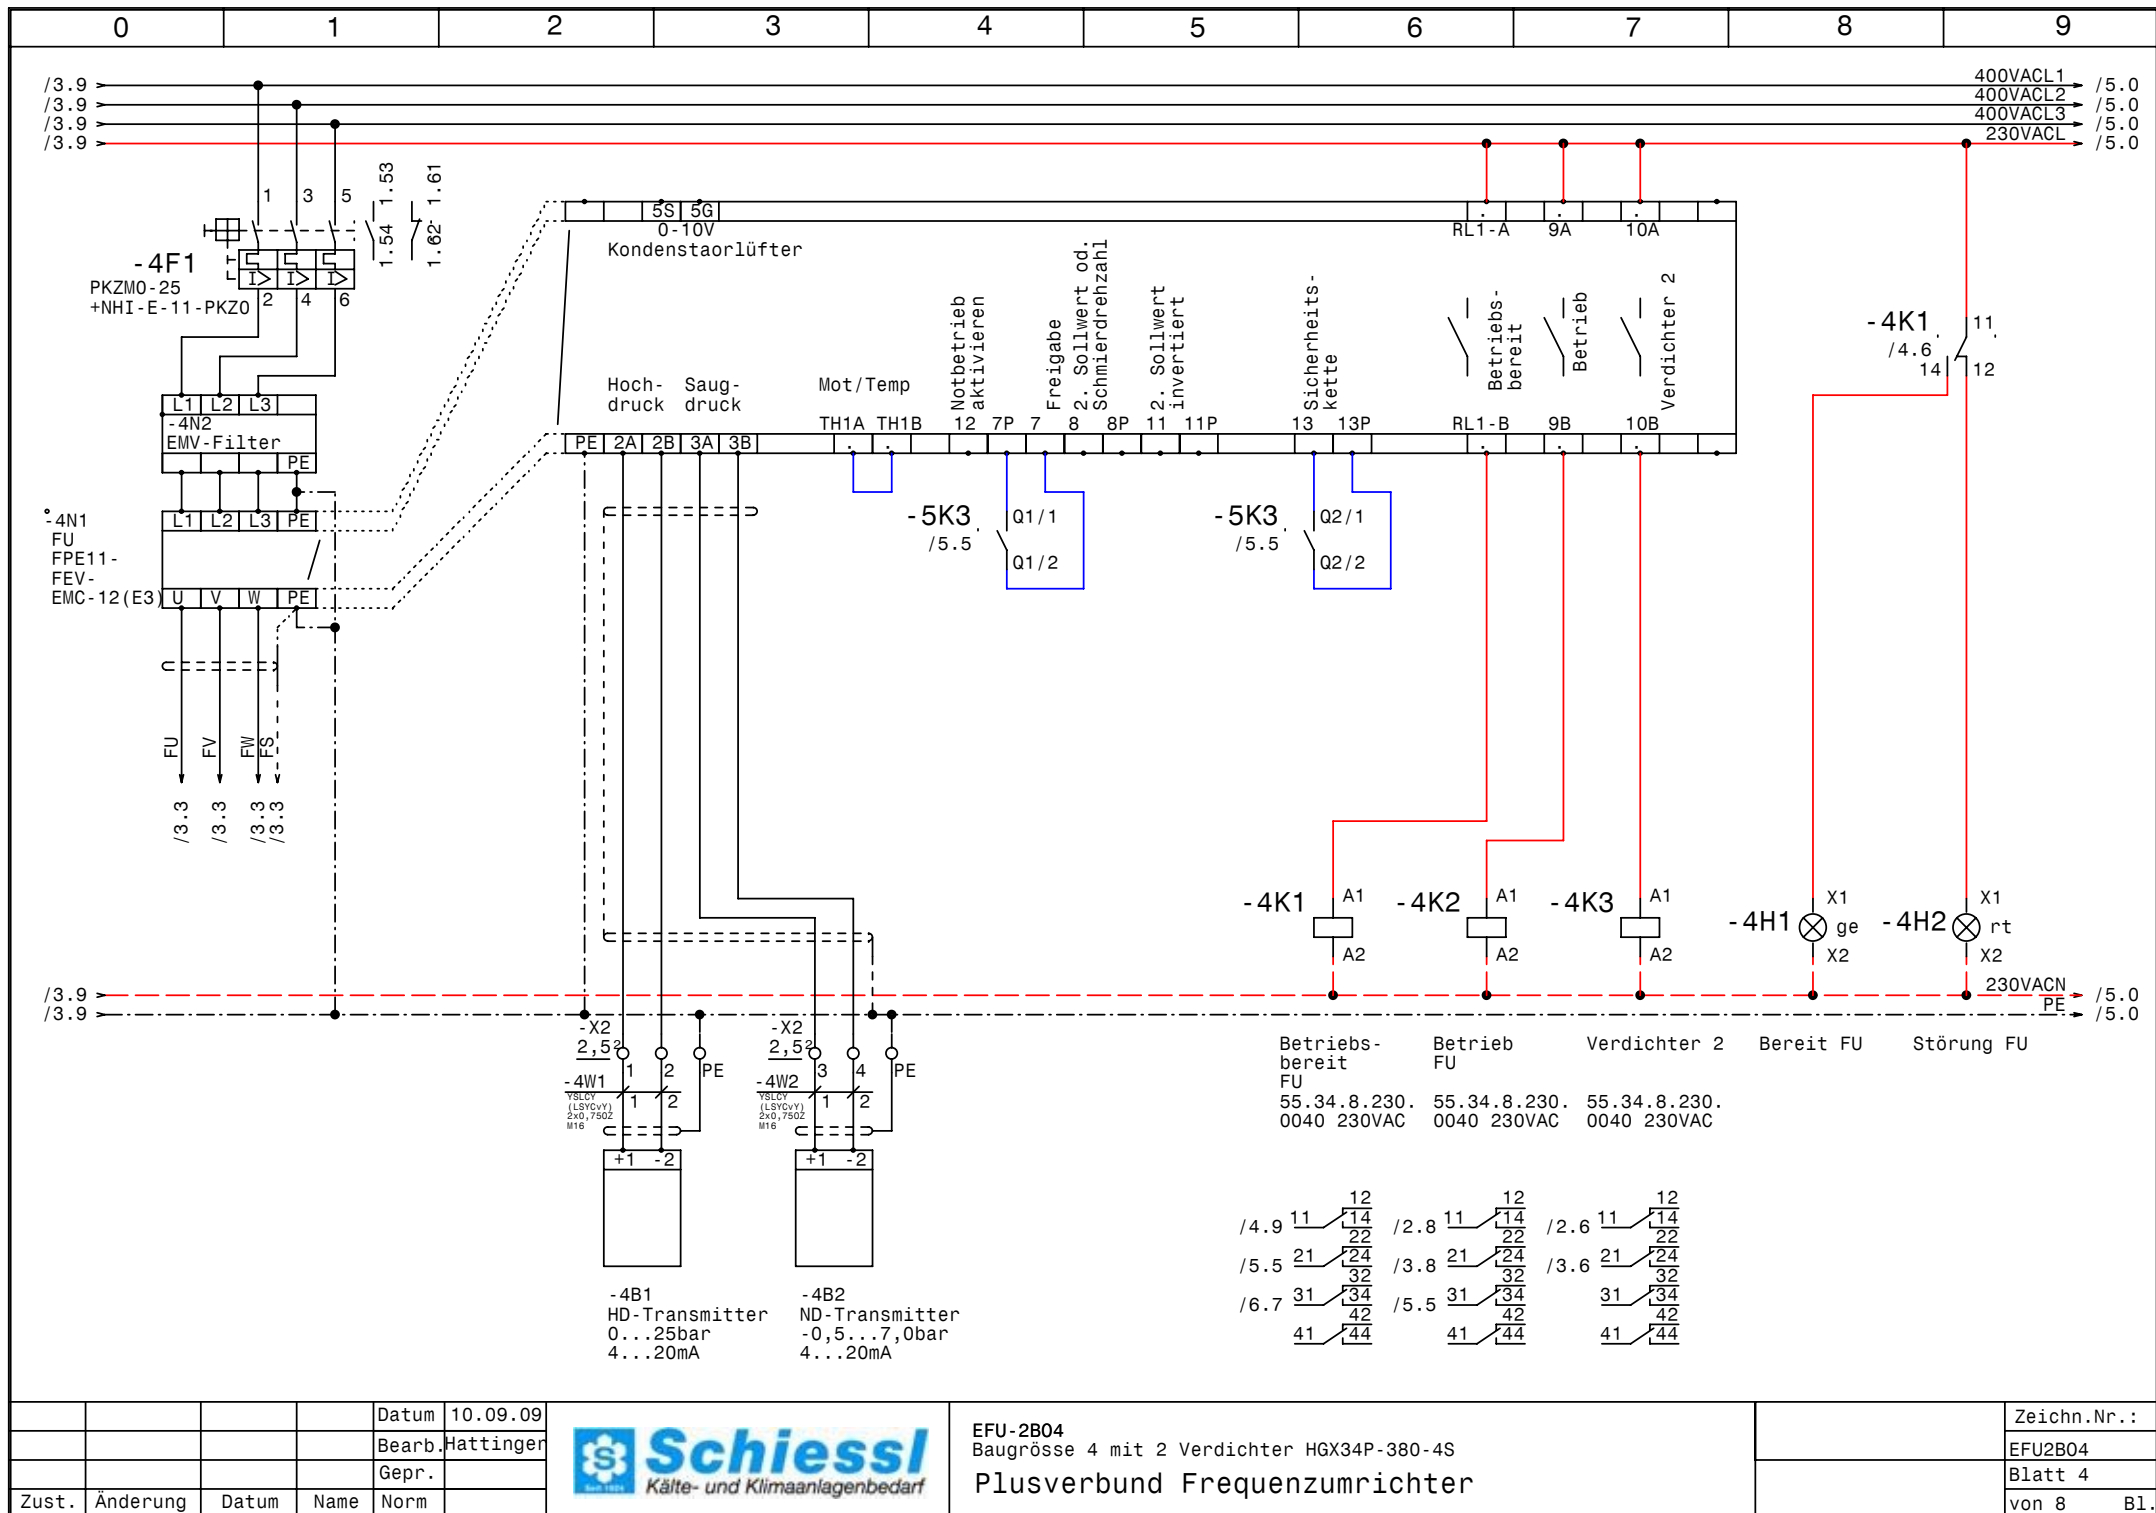

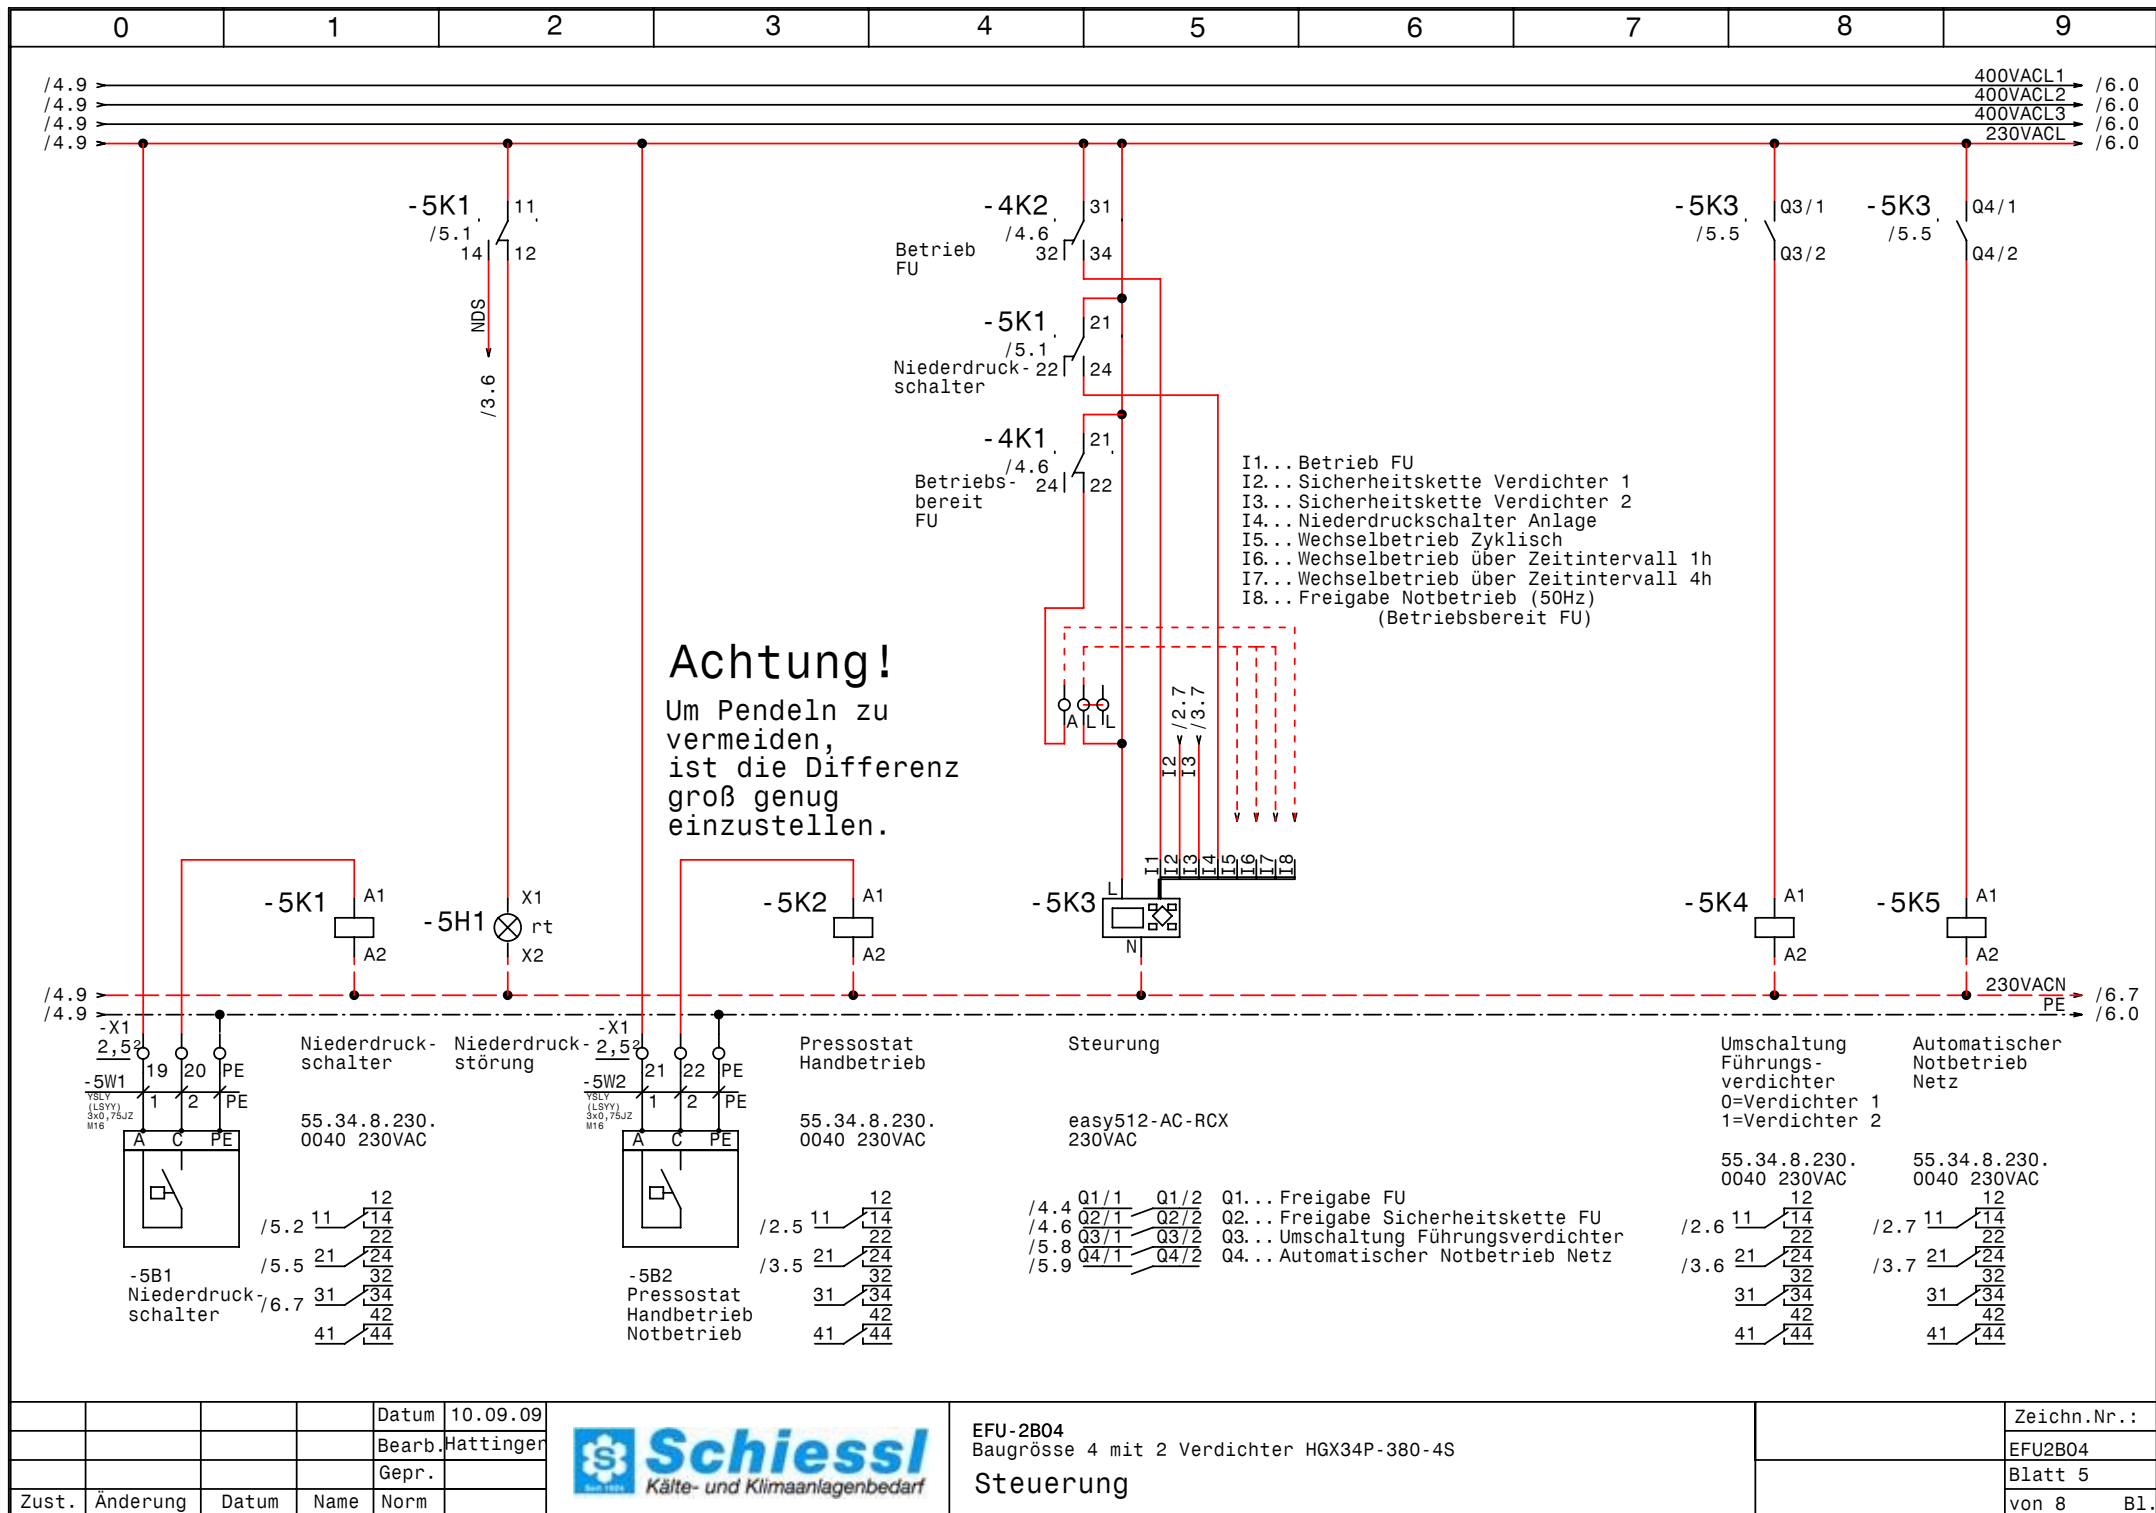

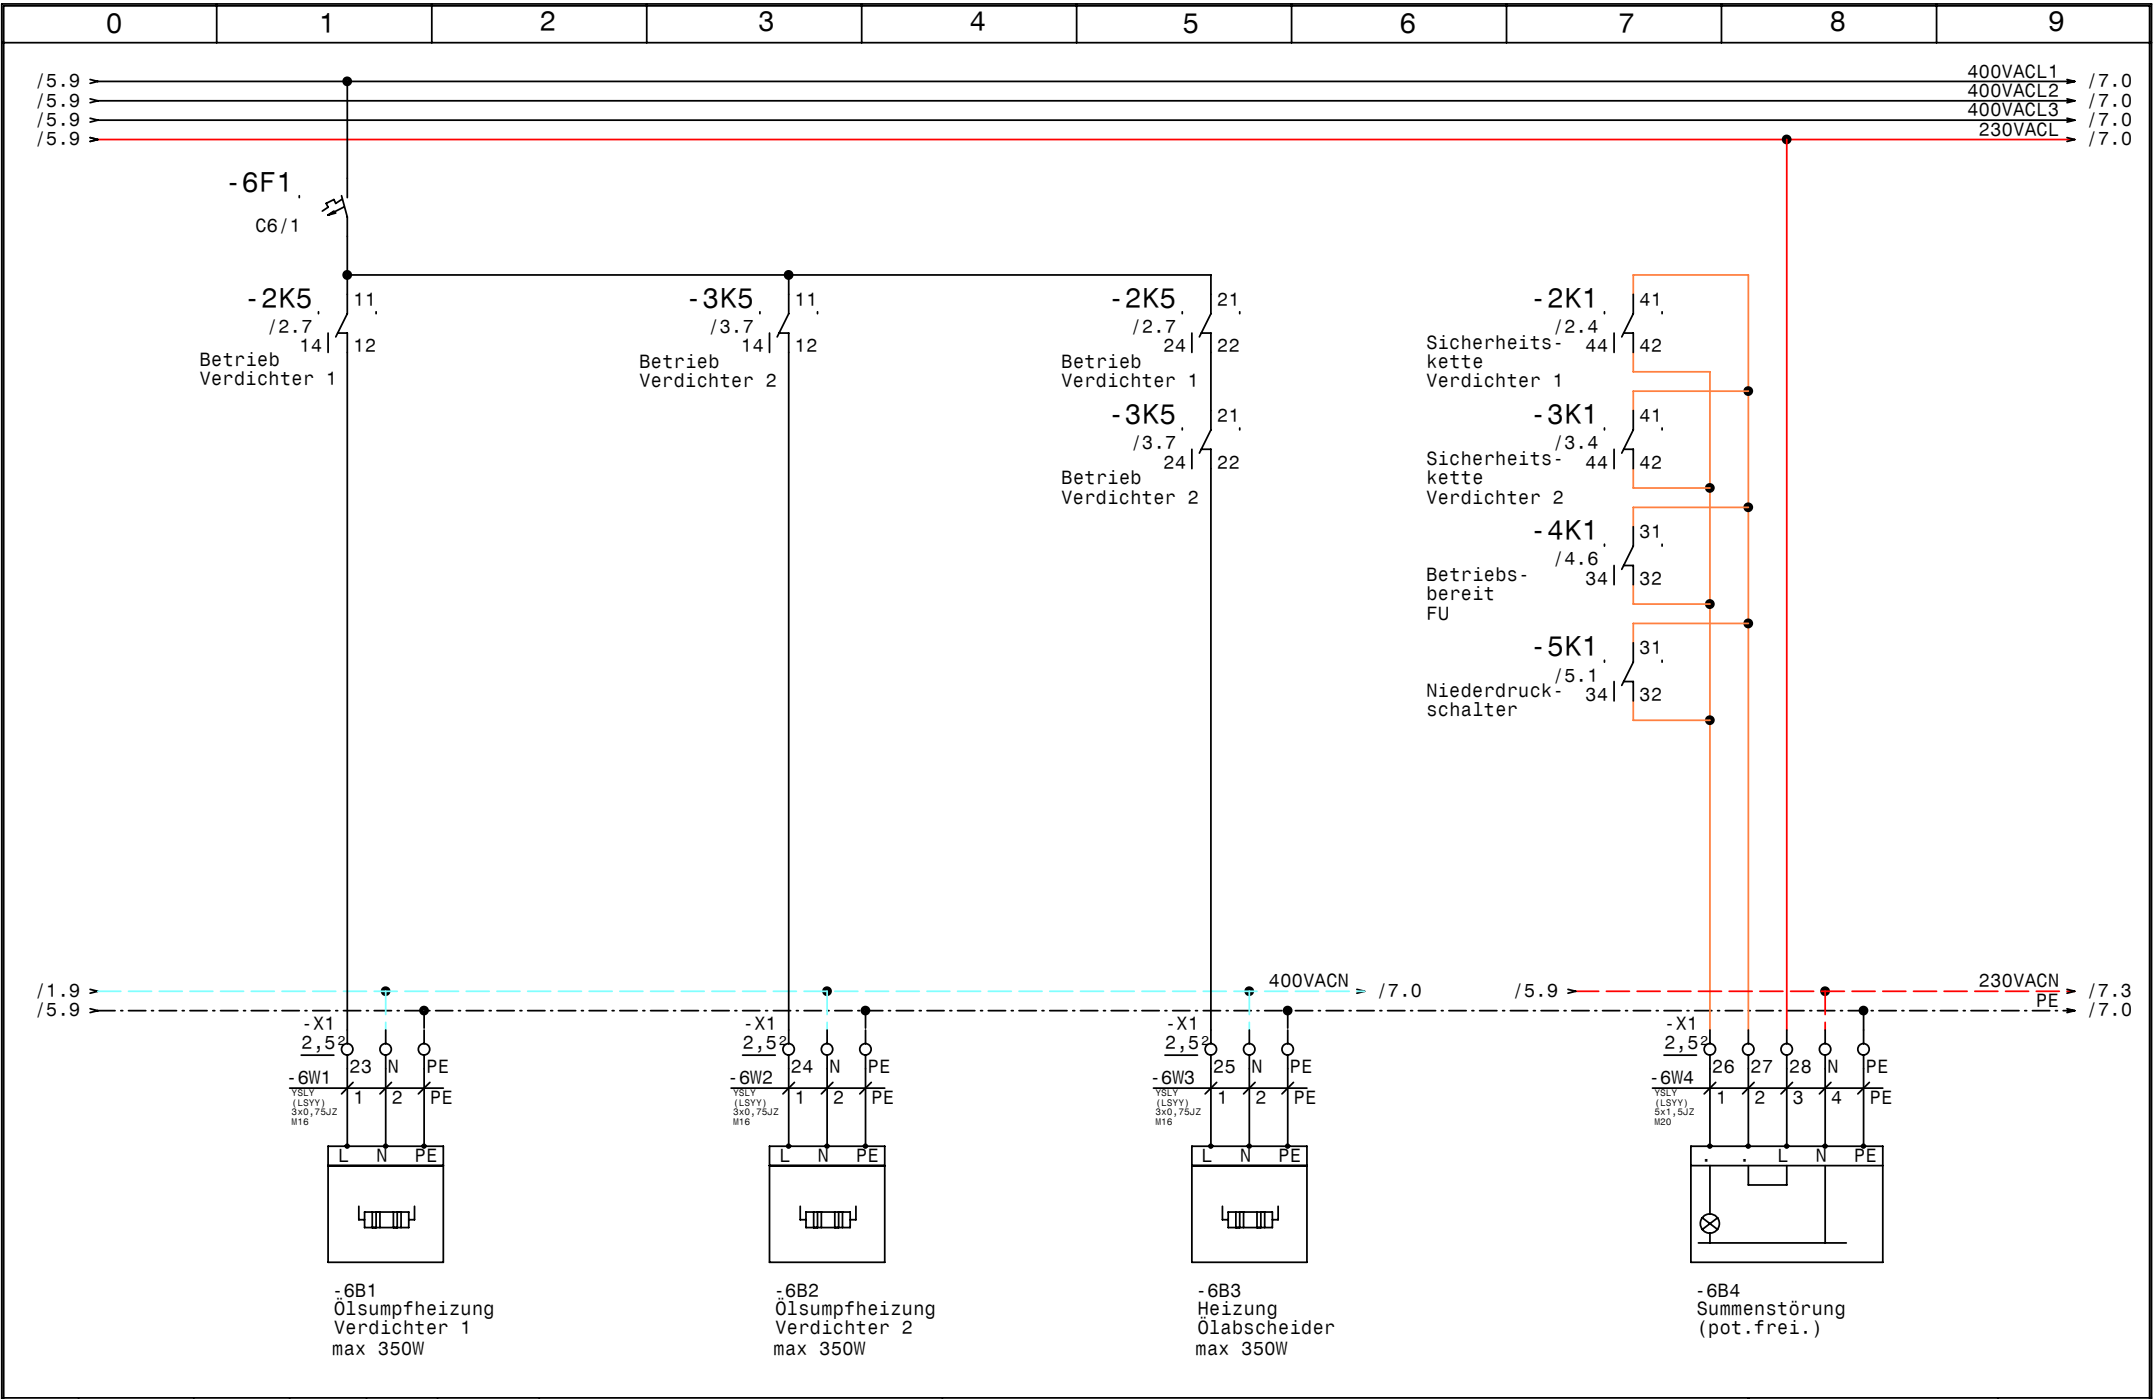


			Datum	10.09.09
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



EFU-2B04
Baugröße 4 mit 2 Verdichter HGX34P-380-4S
Öl-Heizungen

Zeichn.Nr.:
EFU2B04
Blatt 6
von 8 B1.

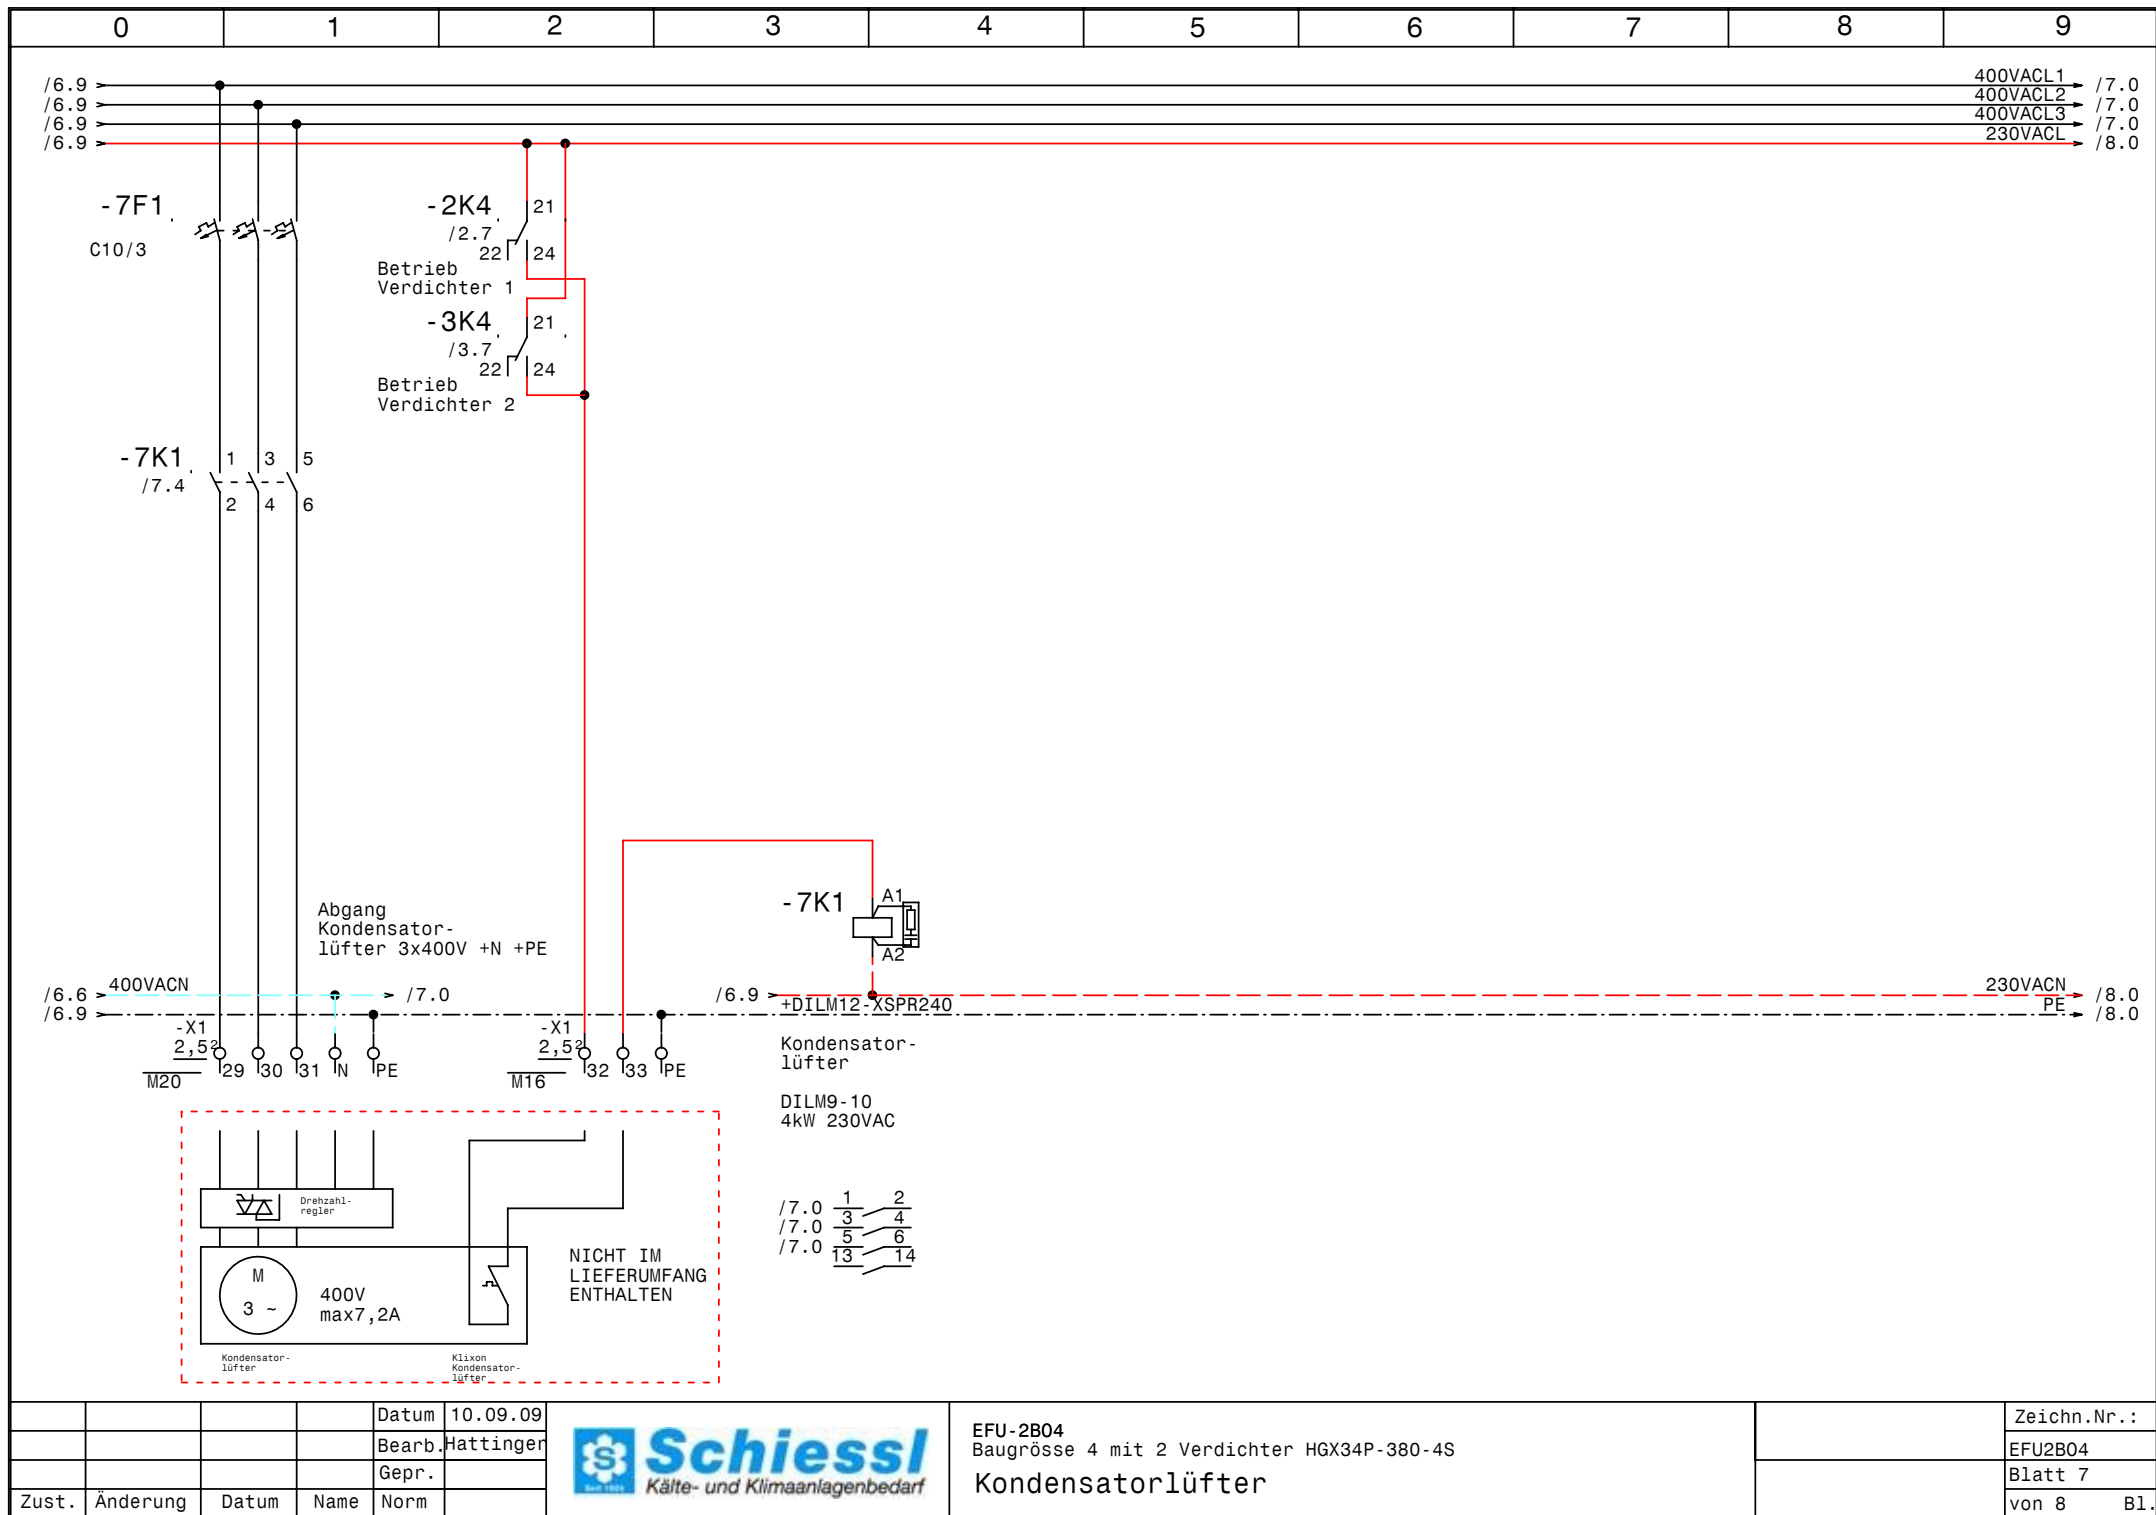


				Datum	10.09.09
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU-2B04
Baugrösse 4 mit 2 Verdichter HGX34P-380-4S
Kondensatorlüfter

Zeichn.Nr.:	EFU2B04
Blatt 7	von 8 B1.

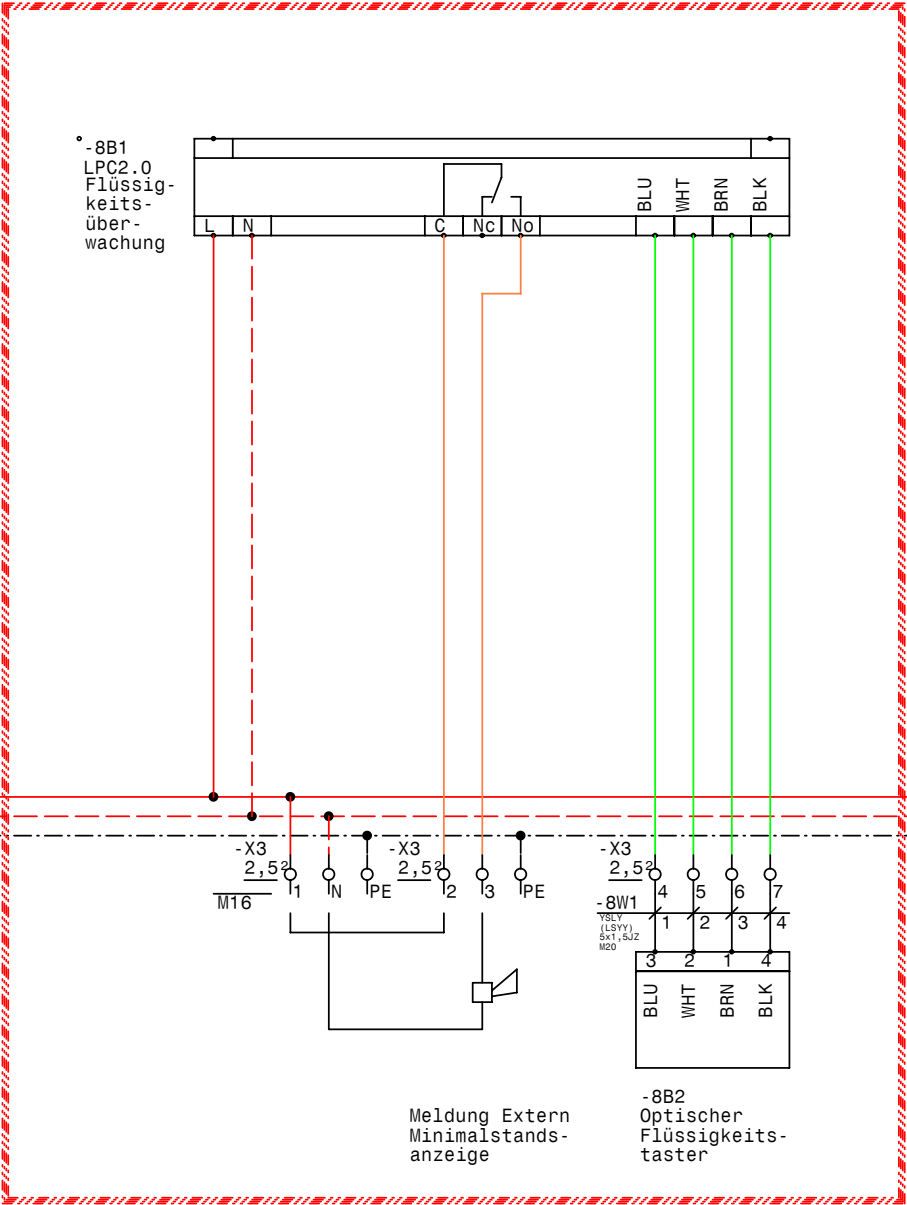

NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kann nachträglich eingebaut werden.

Nur die Klemmen sind Eingebaut!!

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge										
1						LPC2.0					-8B1										
1	PKZMO-0,63-T					Transformatorschutzschalter					-1F1										
3	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter															
1	PKZMO-20					Motorschutzschalter					-2F1										
1	PKZMO-25					Motorschutzschalter					-4F1										
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-6F1, -1F2										
1	C10/3					Sicherungsautomaten					-7F1										
2	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1, -3H1										
4	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-2H2, -5H1, -3H2, -4H2										
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H1										
2	DILM25-10(230V50HZ)					Schütz					-2K3, -3K3										
13	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-2K4, -3K1, -2K5, -5K4, -4K3, -5K1										
											-5K5, -5K2, -4K2, -3K4, -3K5, -2K1										
											-4K1										
2	DILM17-10(230V50HZ)					Schütz					-3K2, -2K2										
4	DILM32-XHI02					Hilfsschalterbaustein															
13	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig															
1	easy512-AC-RCX					easy512-AC-RCX					-5K3										
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-7K1										
1						Schaltschrankventilator					-1M1										
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300					Wandschrank IP 55					-0N1										
2	DILM32-XMV					Mechanische Verrigelung					-3N2, -2N2										
4	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-3N3, -2N3, -2N1, -3N1										
1						FU					-4N1										
1						EMV-Filter					-4N2										
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-7N1										
1						Thermostat					-1P1										
1	LT80 EHN34 T300					Hauptschalter					-1Q1										
2	M10HEU2					Umschalter 2pol. 1-0-2					-2S1, -3S1										
1						Trafo 400VAC 230VAC 160VA					-1T1										
1	M40					Kabelverschraubung					-1W1										
2	M25					Kabelverschraubung					-2W1, -3W1										
13	M16					Kabelverschraubung					-3W2, -2W2, -3W3, -2W3, -6W1, -4W2										
				Datum	10.09.09	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf					EFU-2B04 Baugrösse 4 mit 2 Verdichter HGX34P-380-4S Materialliste										Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.																EFU2B04
				Gepr.																	Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm														von 2	Bl.		

[illegible]