0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Verbundsteuerung

SKV11 (-XC660D)

Firma:

Schiessl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	270x340x140	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß

002 Miniverbund

				Datum	20.04.20	SCHIESSL	Verbundsteuerung SKV11 (-XC660D)	Zeichn.Nr.: SKV11-XC660D
				Bearb.	Hattinger		Deckblatt	Blatt 0
				Gepr.				von 2 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				

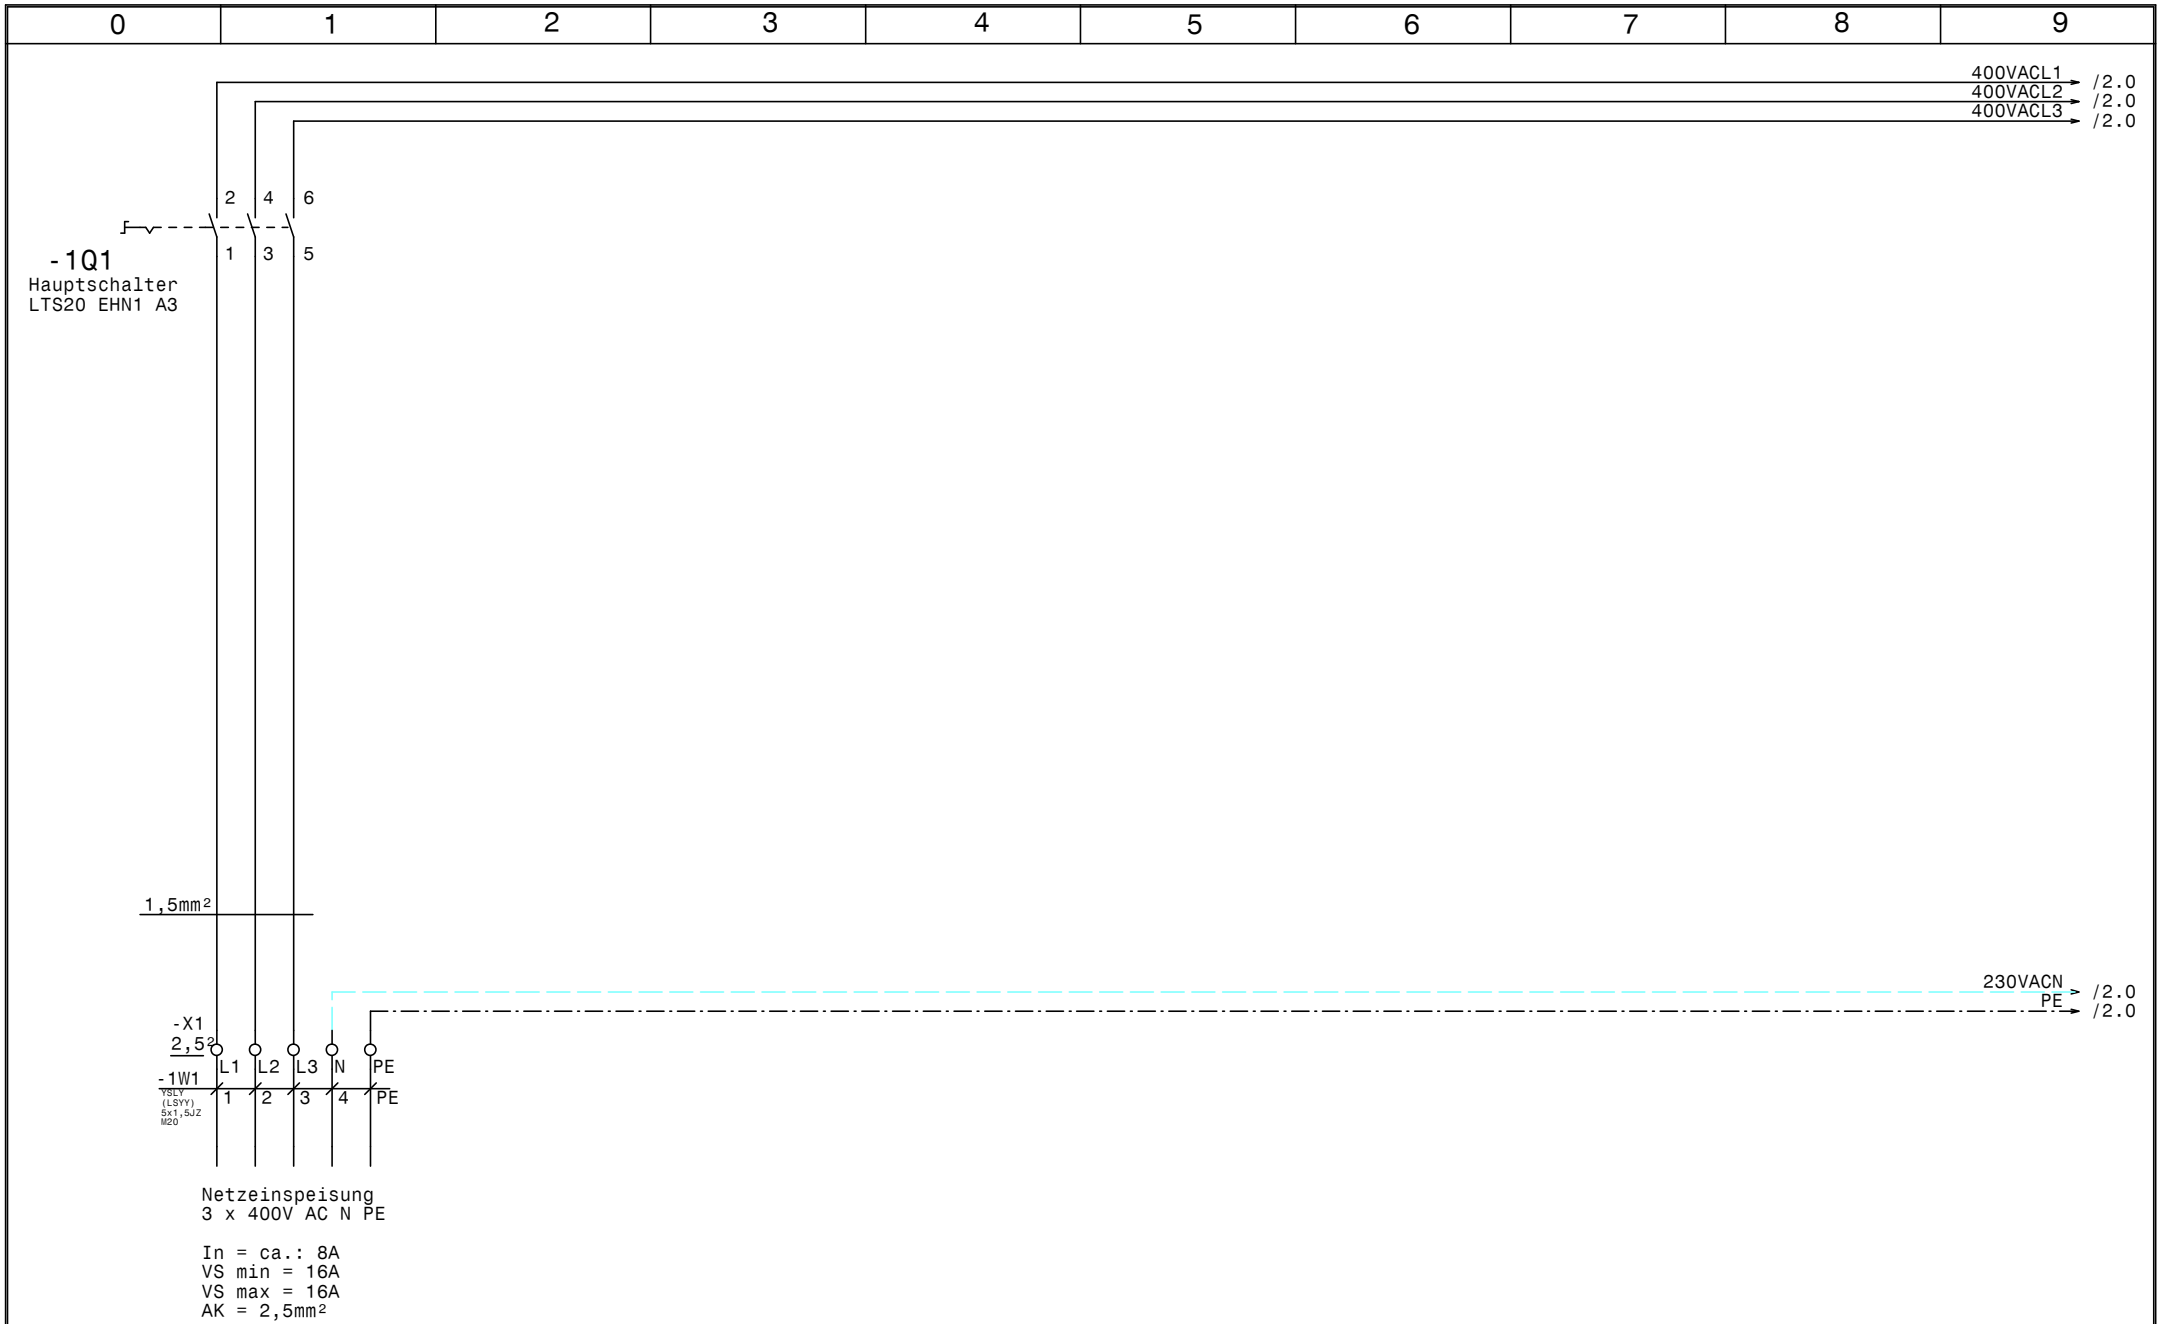

				Datum	20.04.20
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

SCHIESSL

Verbundsteuerung
SKV11 (-XC660D)

Netzanschluß

Zeichn.Nr.: SKV11-XC660D

Blatt 1

von 2 Bl.

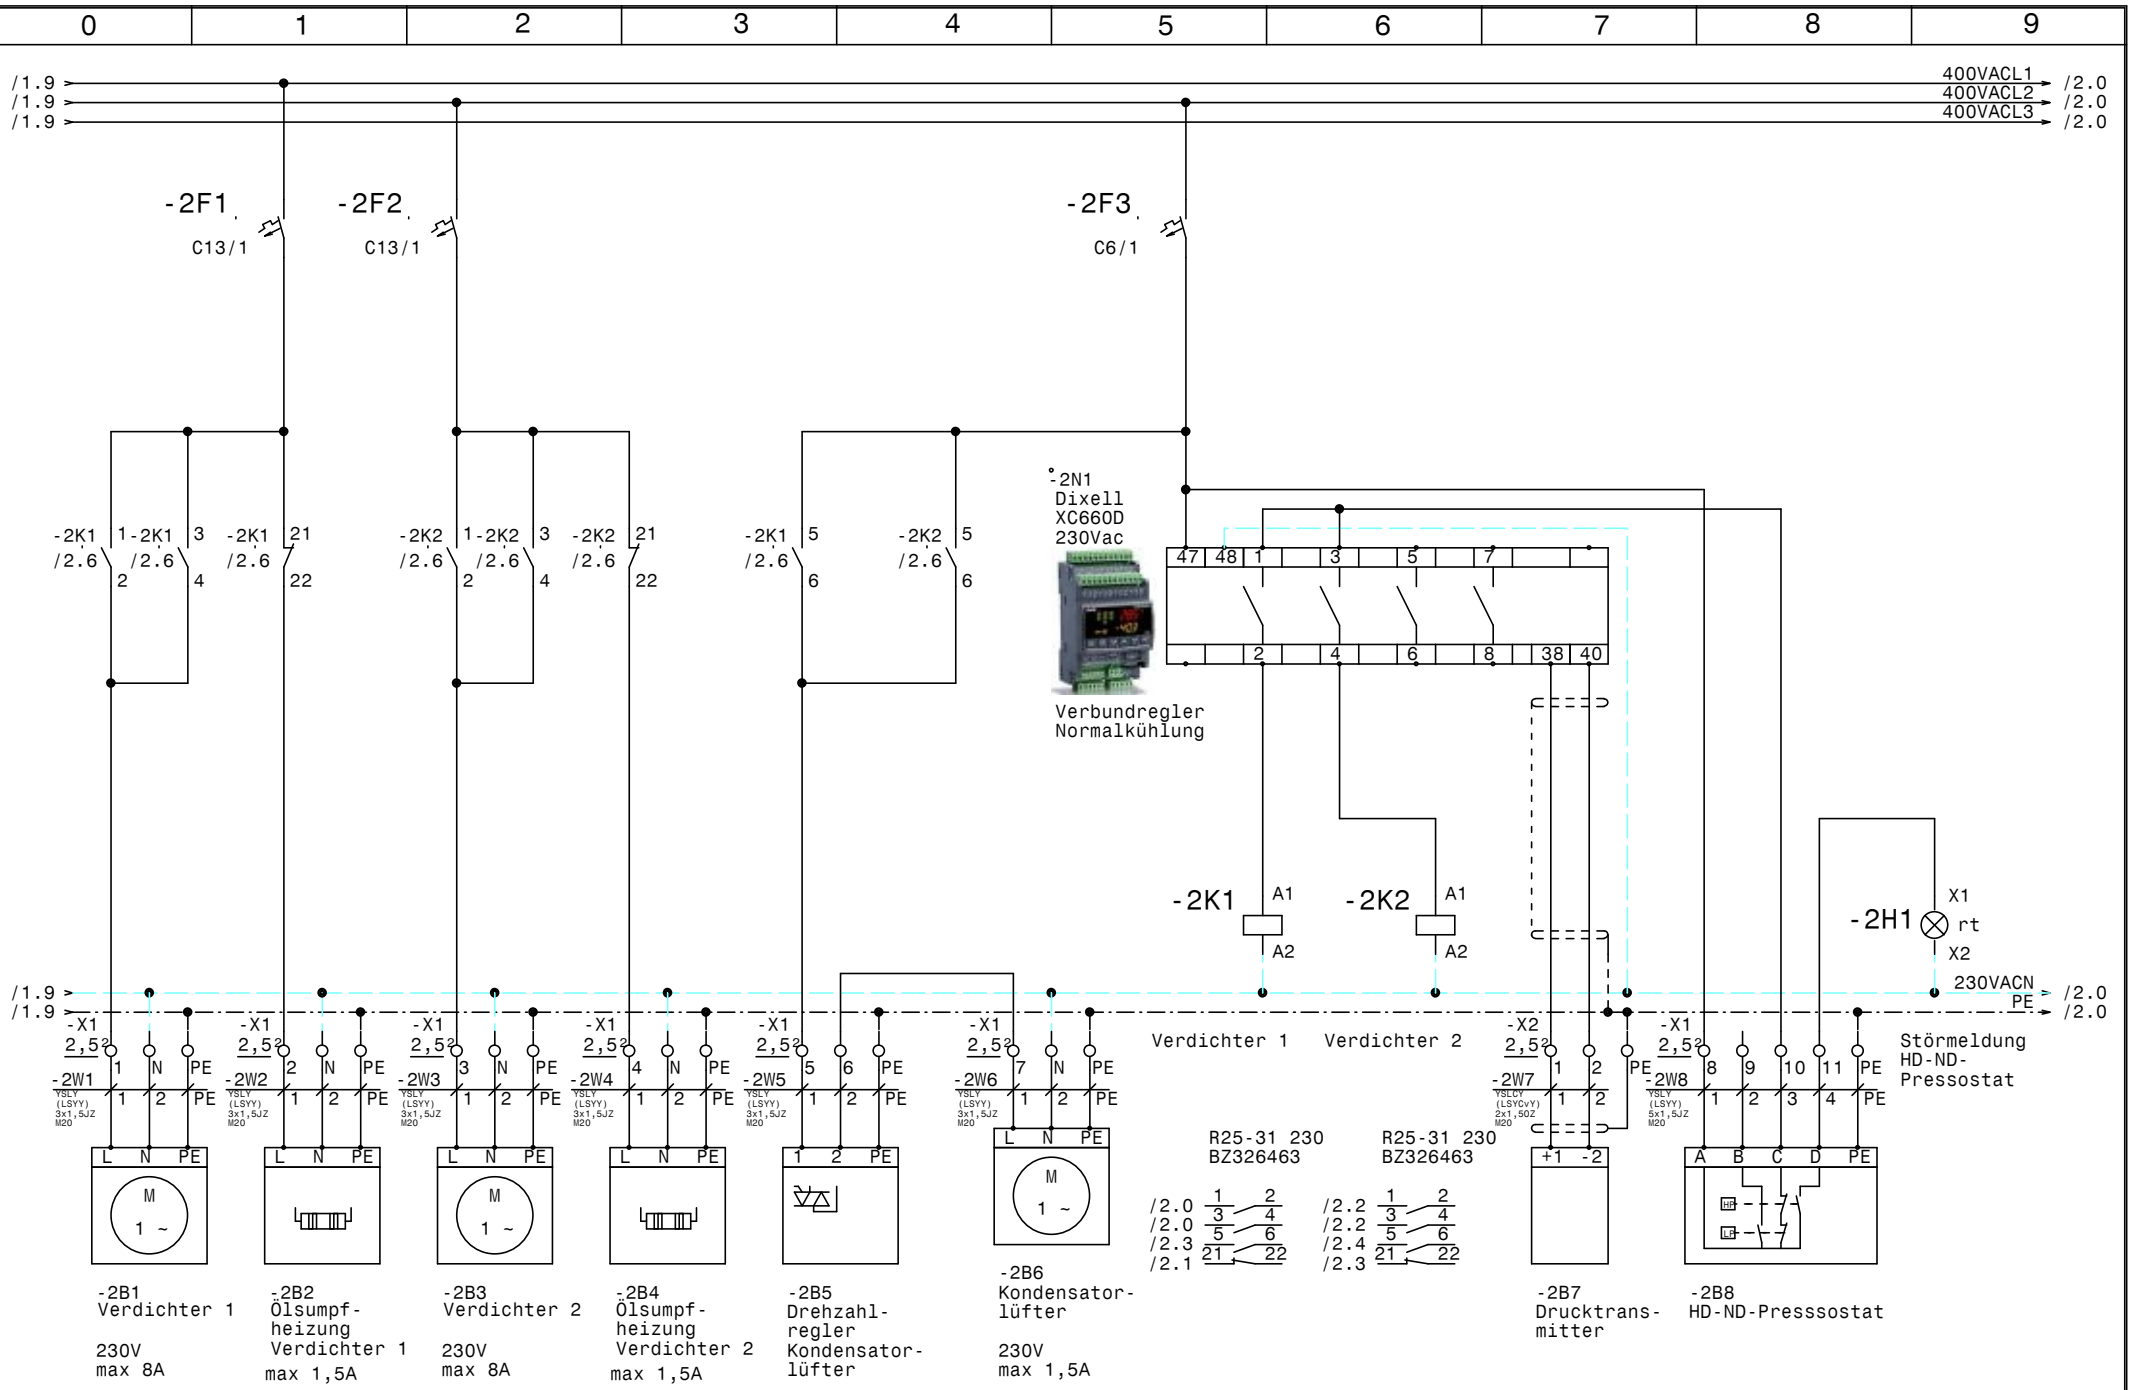

				Datum	20.04.20	SCHIESSL	Verbundsteuerung SKV11 (-XC660D)	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Miniverbund	SKV11-XC660D
				Gepr.				Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE
2	-2B1	-2W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Verdichter 1
3	-2B2	-2W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Ölsumpfheizung Verdichter 1
4	-2B3	-2W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Verdichter 2
5	-2B4	-2W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Ölsumpfheizung Verdichter 2
6	-2B5	-2W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Drehzahlregler Kondensatorlüfter
7	-2B6	-2W6	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Kondensatorlüfter
8	-2B7	-2W7	YSLCY (LSYCvY) 2x1,5OZ M20	2	Drucktransmitter
9	-2B8	-2W8	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	HD-ND-Presssostat

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	20.04.20
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Verbundsteuerung
SKV11 (-XC660D)

Kabelliste

Zeichn.Nr.: SKV11-XC660D
Blatt 1 von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1		Dixell XC660D 230Vac	-2N1
1	270x340x140	Wandschrank IP 55	-0N1
2	C13/1	Sicherungsautomaten	-2F1, -2F2
1	C6/1	Sicherungsautomaten	-2F3
9	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1, -X2
6	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
16	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X1, -X2
1	LTS20 EHN1 A3	Hauptschalter	-1Q1
9	M20	Kabelverschraubung	-1W1, -2W3, -2W4, -2W5, -2W2, -2W1
			-2W6, -2W7, -2W8
2	R25-31_230_e	Kleinschütz	-2K1, -2K2
1	Signalleuchte rot	Signalglimmlampe rot	-2H1

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	20.04.20
				Bearb.	Hattinger F.
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Verbundsteuerung
SKV11 (-XC660D)

Materialliste

Zeichn.Nr.: SKV11-XC660D
Blatt 1
von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net