




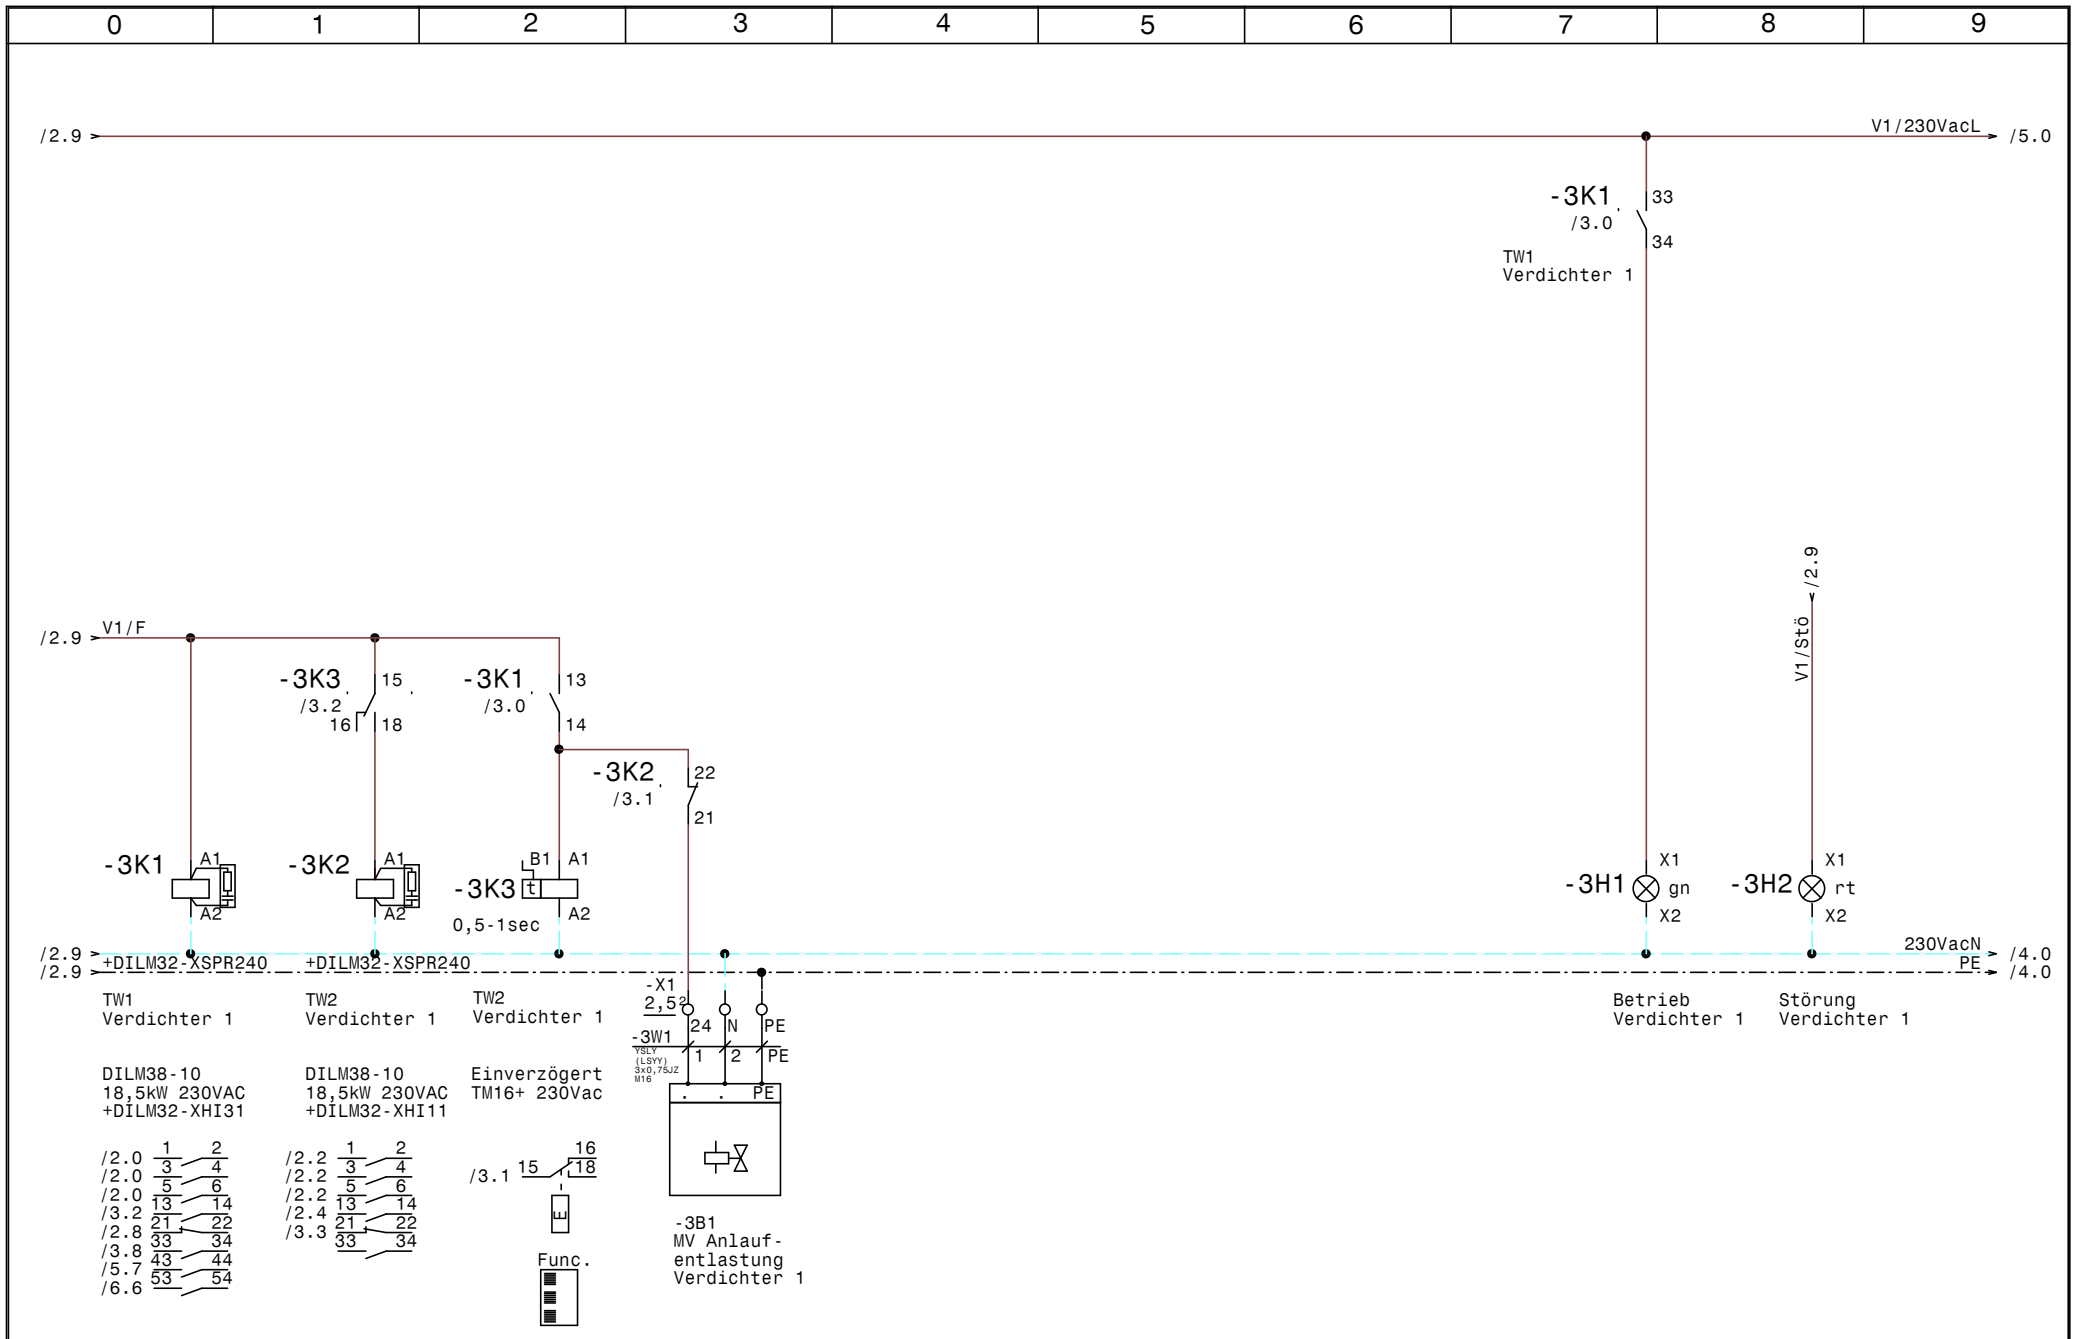


				Datum	11.09.13		Kühlung Pioneer Verdichter 1		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				274/13
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6 Bl.

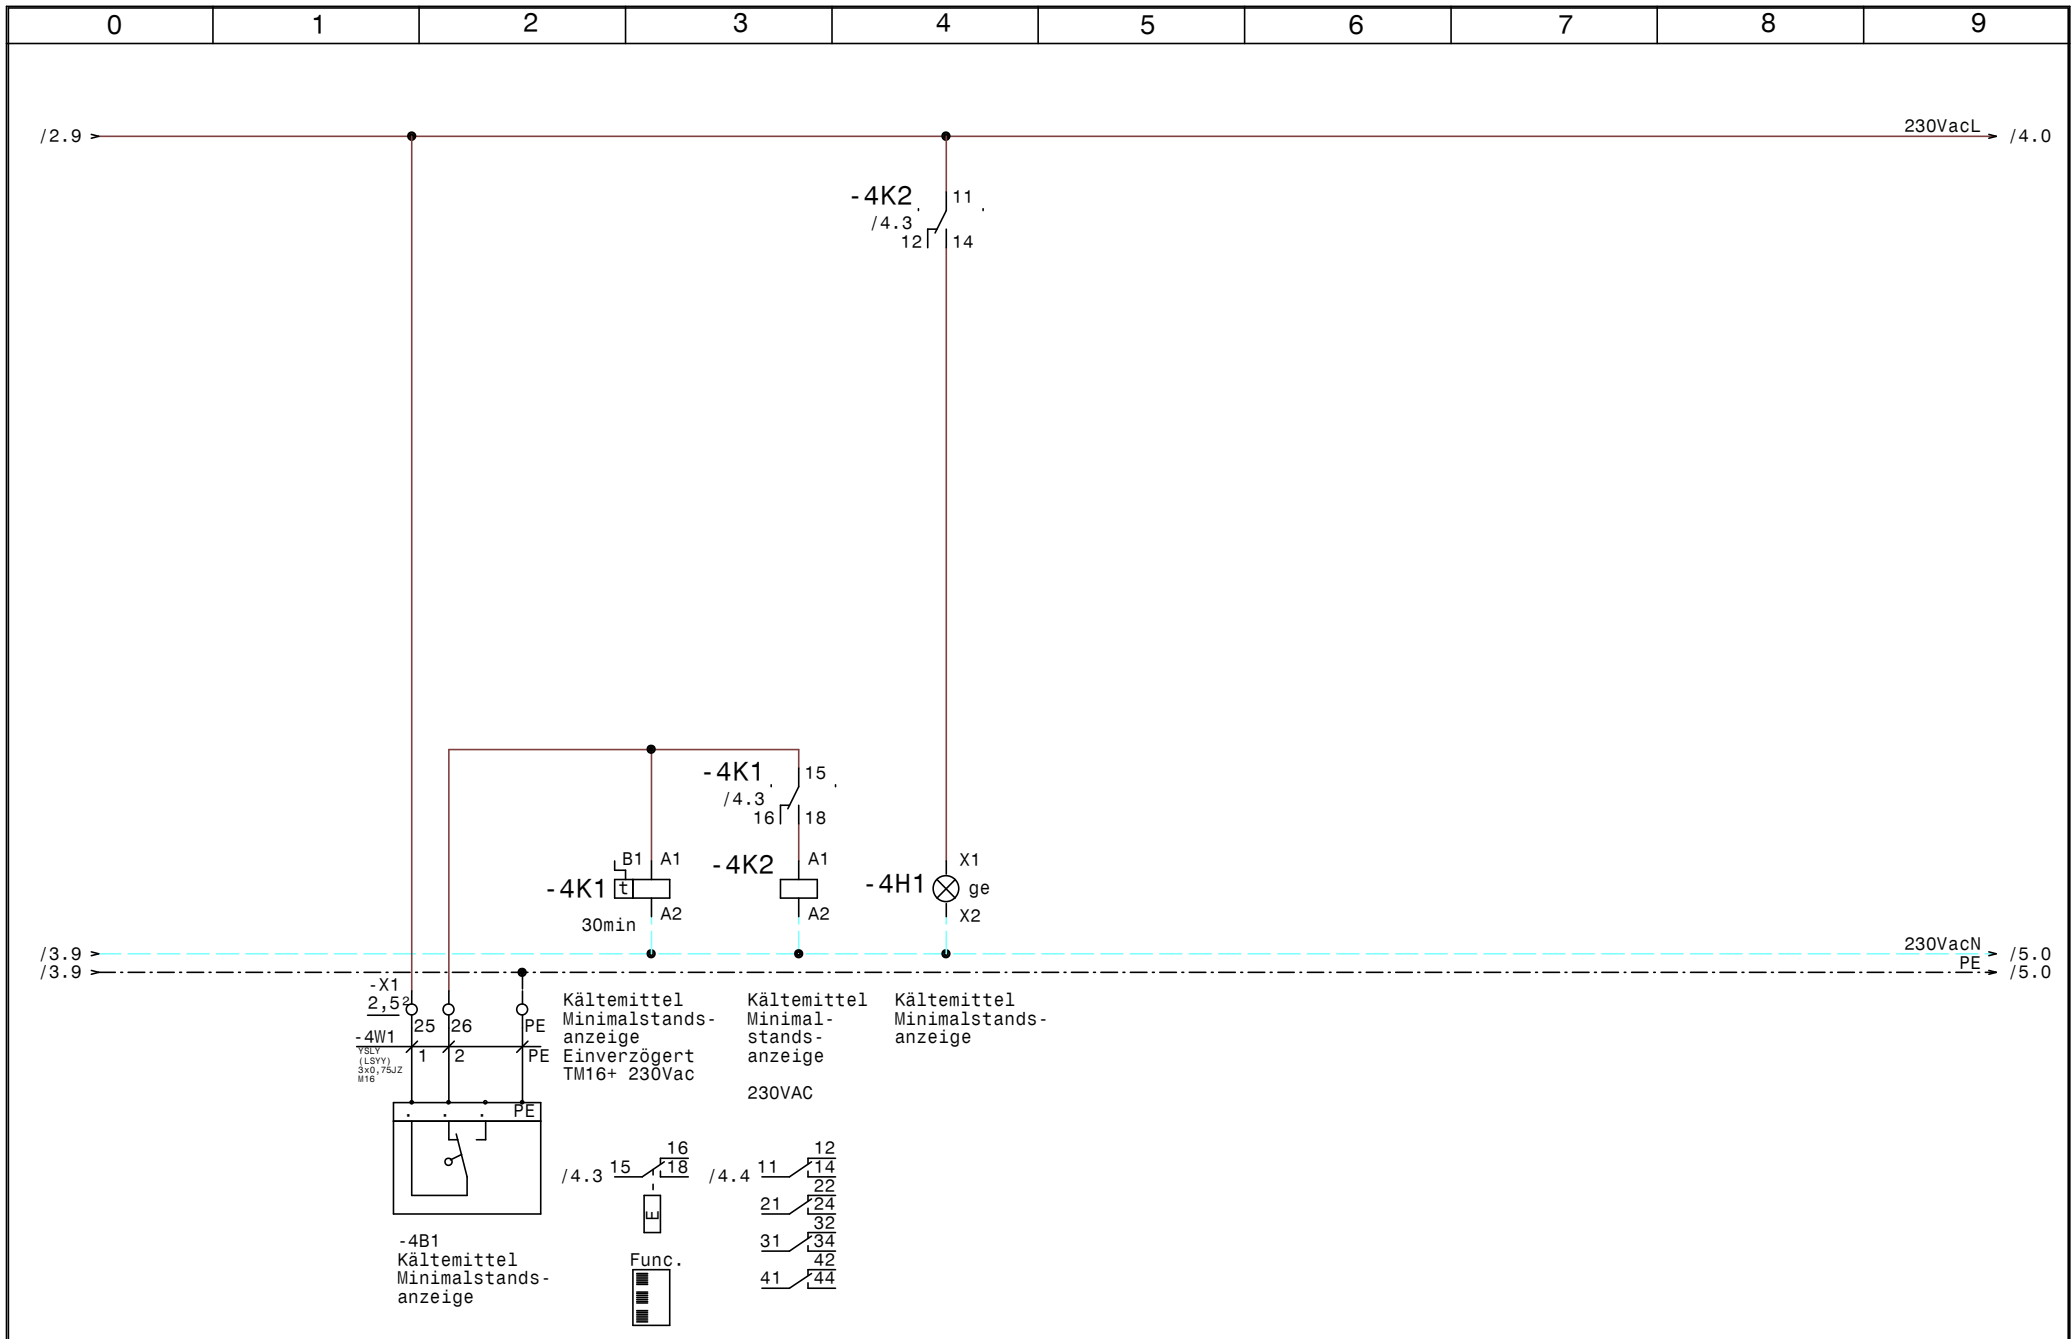

				Datum	11.09.13		Kühlung Pioneer		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				274/13
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		von 6 Bl.			
							Kältemittel Minimalstandsanzeige		

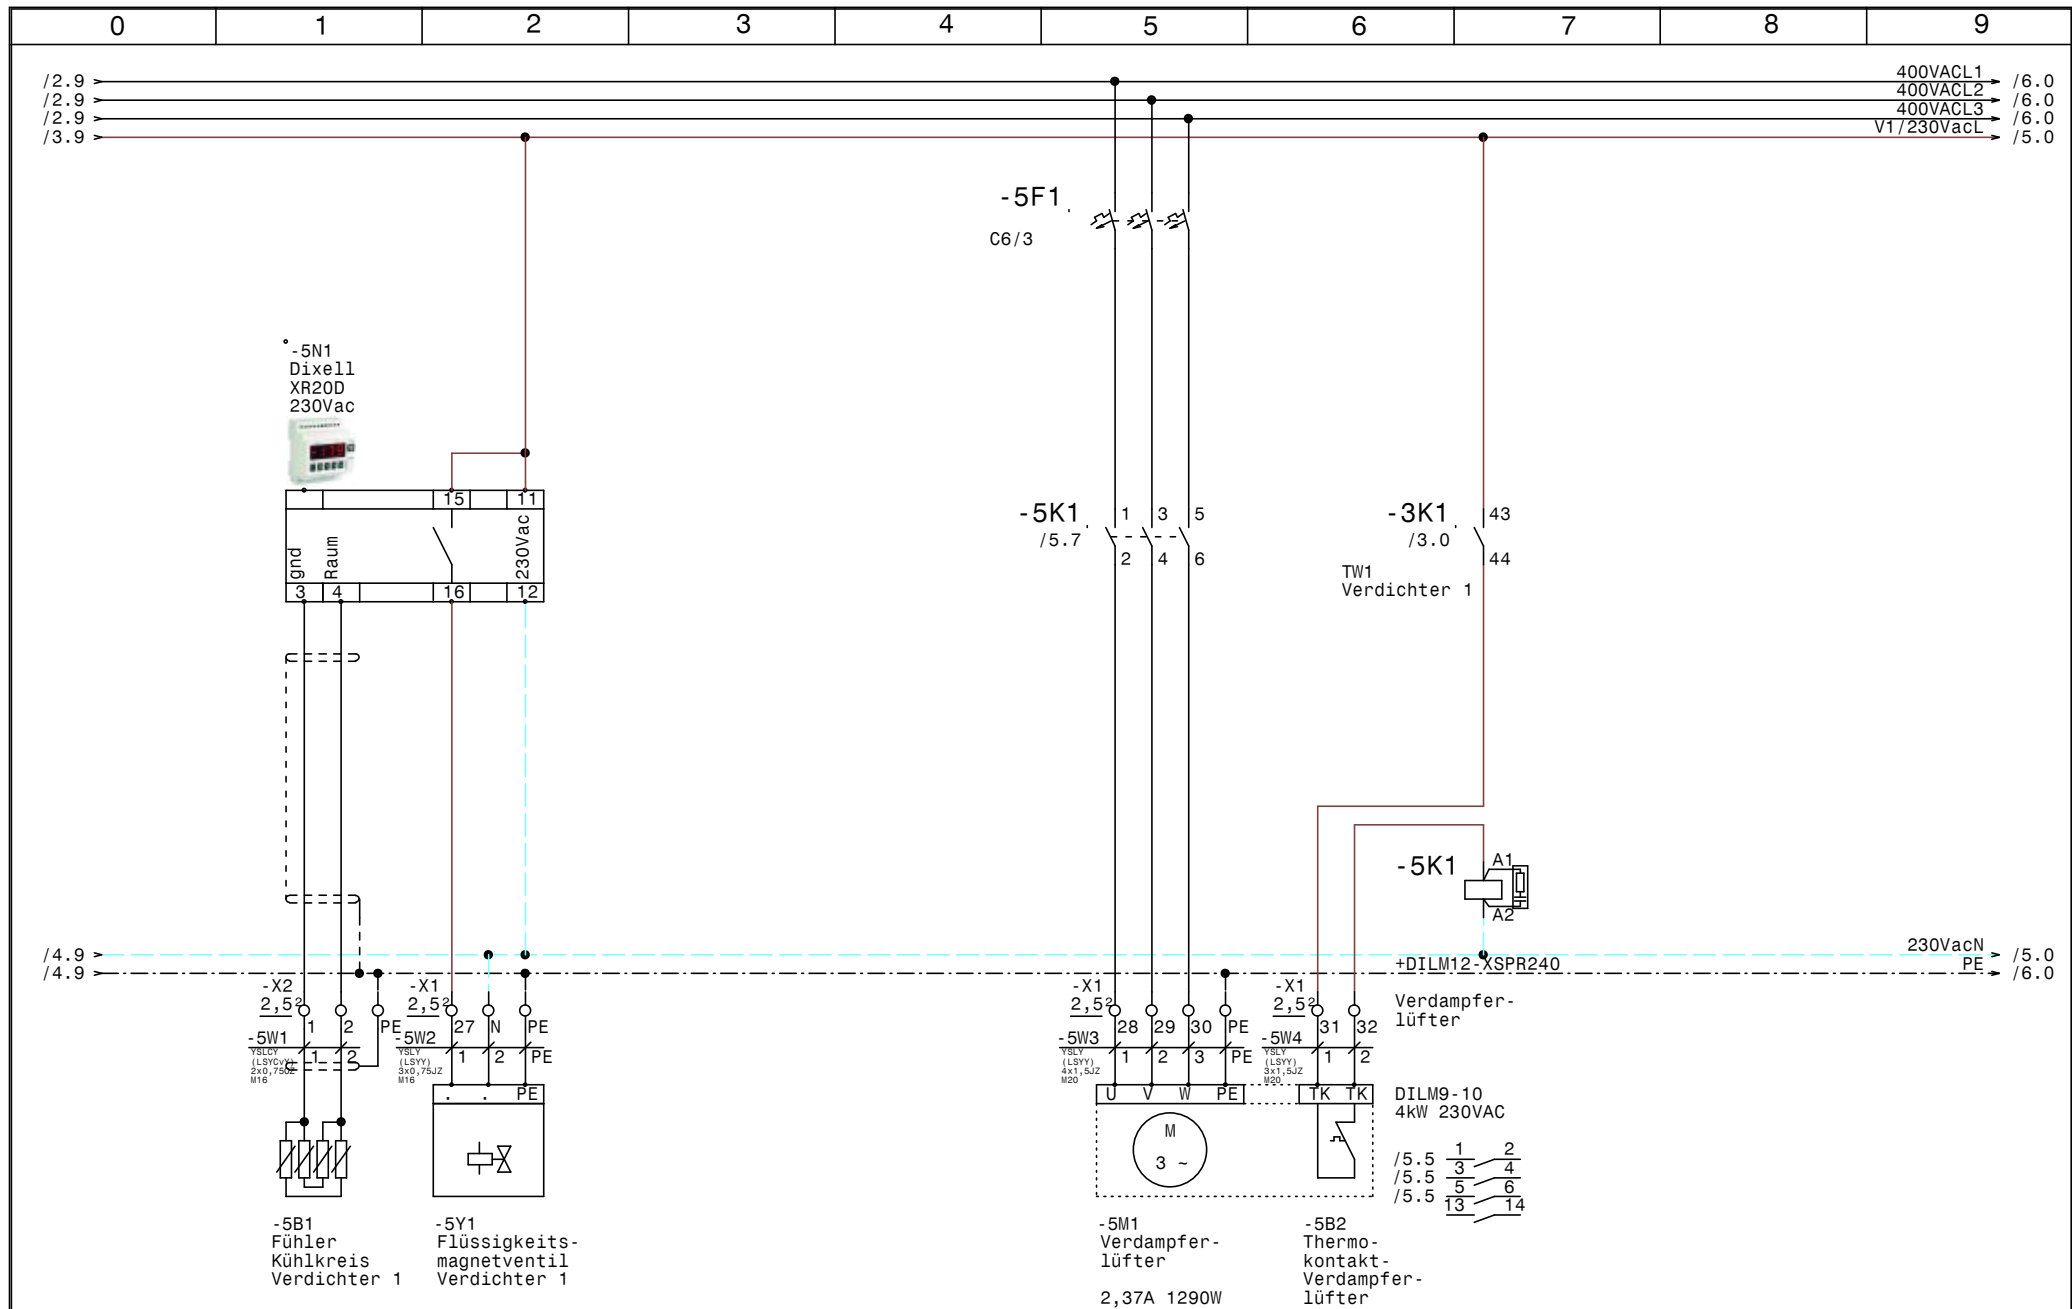

			Datum	11.09.13		Kühlung Pioneer		Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger				274/13	
			Gepr.					Blatt 5	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Kühlstellenregler XR20D		von 6	Bl.

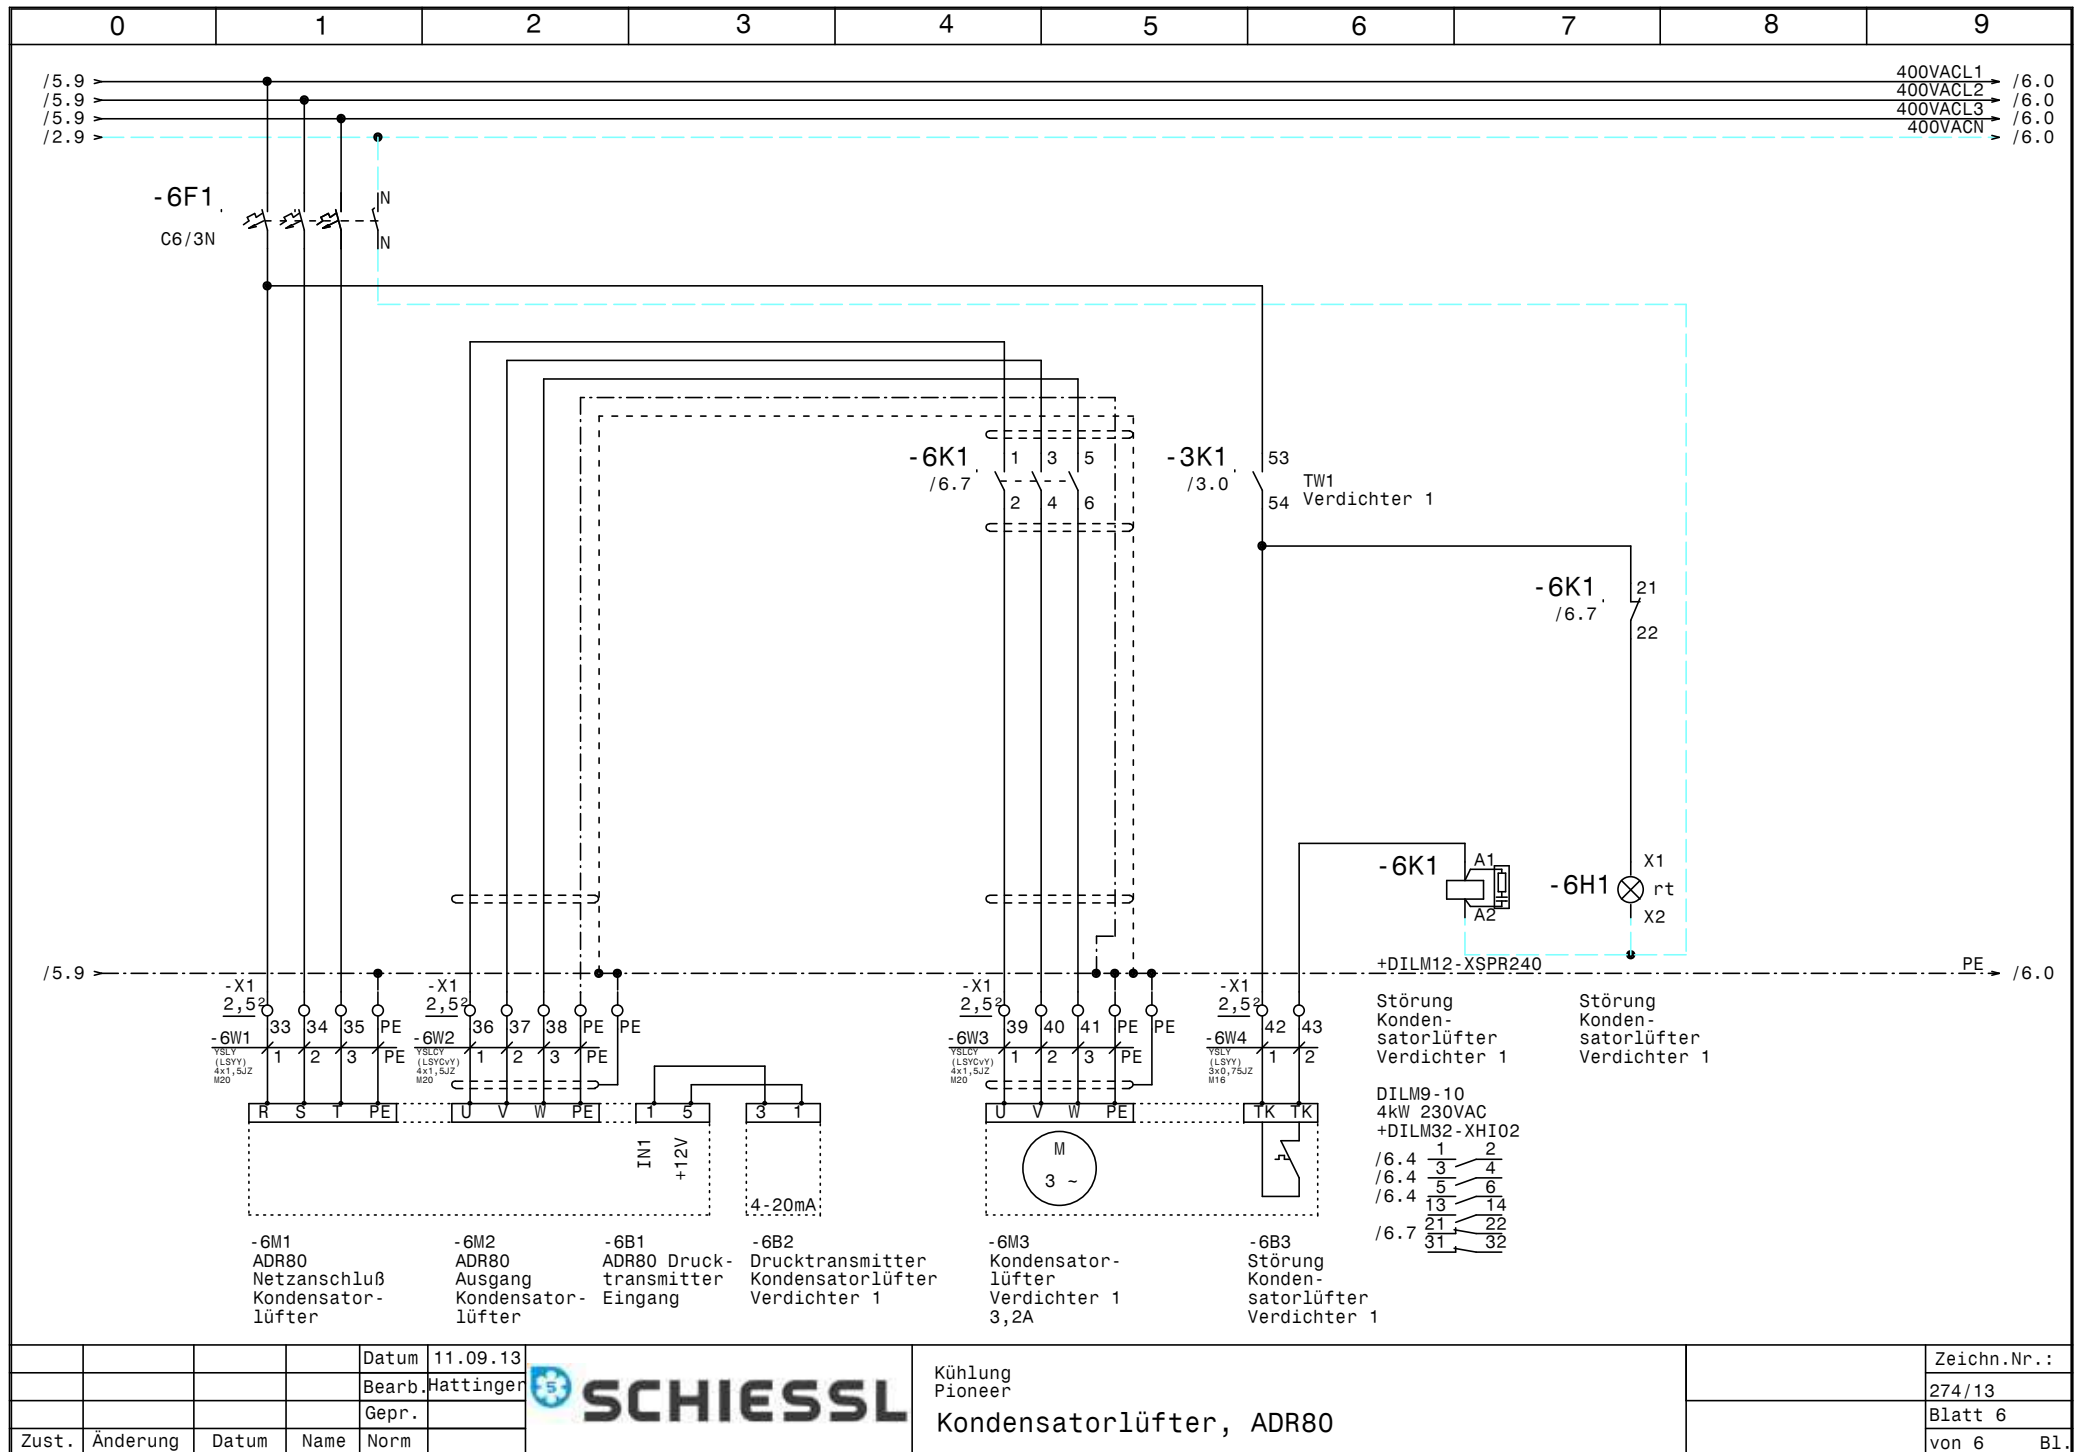

				Datum	11.09.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlung
Pioneer
Kondensatorlüfter, ADR80

Zeichn.Nr.:
274/13
Blatt 6
von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ				Anzahl Adern	Zielbezeichnung							
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x16JZ M40				5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-2M1				-2W1		YSLY (LSYY) 4x4JZ M25				4	Teilwicklung 1 Verdichter 1							
3	-2M2				-2W2		YSLY (LSYY) 4x4JZ M25				4	Teilwicklung 2 Verdichter 1							
4	-2B1				-2W3		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6	Motorvollschutz Verdichter 1							
5	-2B2				-2W4		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				7	Öl-Diff. Pressostat Verdichter 1							
6	-2B3				-2W5		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16				4	Hochdruck schalter							
7	-2B4				-2W6		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5	HD-ND-Pressostat Verdichter 1							
8	-2B5				-2W7		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Ölsumpfheizung Verdichter 1							
9	-3B1				-3W1		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	MV Anlaufentlastung Verdichter 1							
10	-4B1				-4W1		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Kältemittel Minimalstandsanzeige							
11	-X2				-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Fühler Kühlkreis Verdichter 1							
12	-5Y1				-5W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Flüssigkeitsmagnetventil Verdichter 1							
13	-5M1				-5W3		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4	Verdampferlüfter							
14	-5B2				-5W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2	ThermokontaktVerdampferlüfter							
15	-6M1				-6W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4	ADR80 Netzanschluß Kondensatorlüfter							
16	-6M2				-6W2		YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4	ADR80 Ausgang Kondensatorlüfter							
17	-6M3				-6W3		YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4	Kondensatorlüfter Verdichter 1							
18	-6B3				-6W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				2	Störung Kondensatorlüfter Verdichter 1							

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge											
1						Widerstand					-5B1											
2	PKZM0-32					Motorschutzschalter					-2F1, -2F2											
2	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter																
1	C6/1N					Sicherungsautomaten					-2F3											
1	C6/3					Sicherungsautomaten					-5F1											
1	C6/3N					Sicherungsautomaten					-6F1											
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-3H1											
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-3H2, -6H1											
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H1											
1	DILM32-XHI31					Hilfsschalterbaustein																
2	DILM38-10(230V50HZ)					Schütz					-3K2, -3K1											
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein																
2	TM16+/E/230Vac					Multifunktion Zeitrelais					-3K3, -4K1											
1	Relais4polig230VAC					Miniatur - Relais 4polig					-4K2											
1	Sockel 4polig					Sockel für Minitur Relais 4polig																
2	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-5K1, -6K1											
1	DILM32-XHI02					Hilfsschalterbaustein																
1	WS 6625 B=600 H=600 T=250					Wandschrank IP 55					-0N1											
2	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-3N1, -3N2											
1						Dixell XR20D 230Vac					-5N1											
2	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-5N2, -6N1											
1	LT80 EHN34 T300					Hauptschalter					-1Q1											
1	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-2S1											
1	M40					Kabelverschraubung					-1W1											
2	M25					Kabelverschraubung					-2W1, -2W2											
10	M16					Kabelverschraubung					-2W5, -2W4, -2W3, -6W4, -4W1, -2W6											
											-3W1, -2W7, -5W2, -5W1											
5	M20					Kabelverschraubung					-5W3, -6W3, -6W2, -6W1, -5W4											
6	Klemme 4 grau					Klemme L					-X1											
2	EK 4 ge/gr					Erdungsklemme					-X1											
39	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X2											
1	EK 16 ge/gr					Erdungsklemme					-X1											
1	Klemme 16 blau					Klemme N					-X1											
				Datum	11.09.13	SCHIESSL					Kühlung Pioneer Materialliste										Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger F.																274/13		
			Gepr.																	Blatt 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm							von 2 Bl.											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
5	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1			
2	+CL-PKZO			Strombegrenzer		-2Z1, -2Z2			