





			Datum	30.08.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

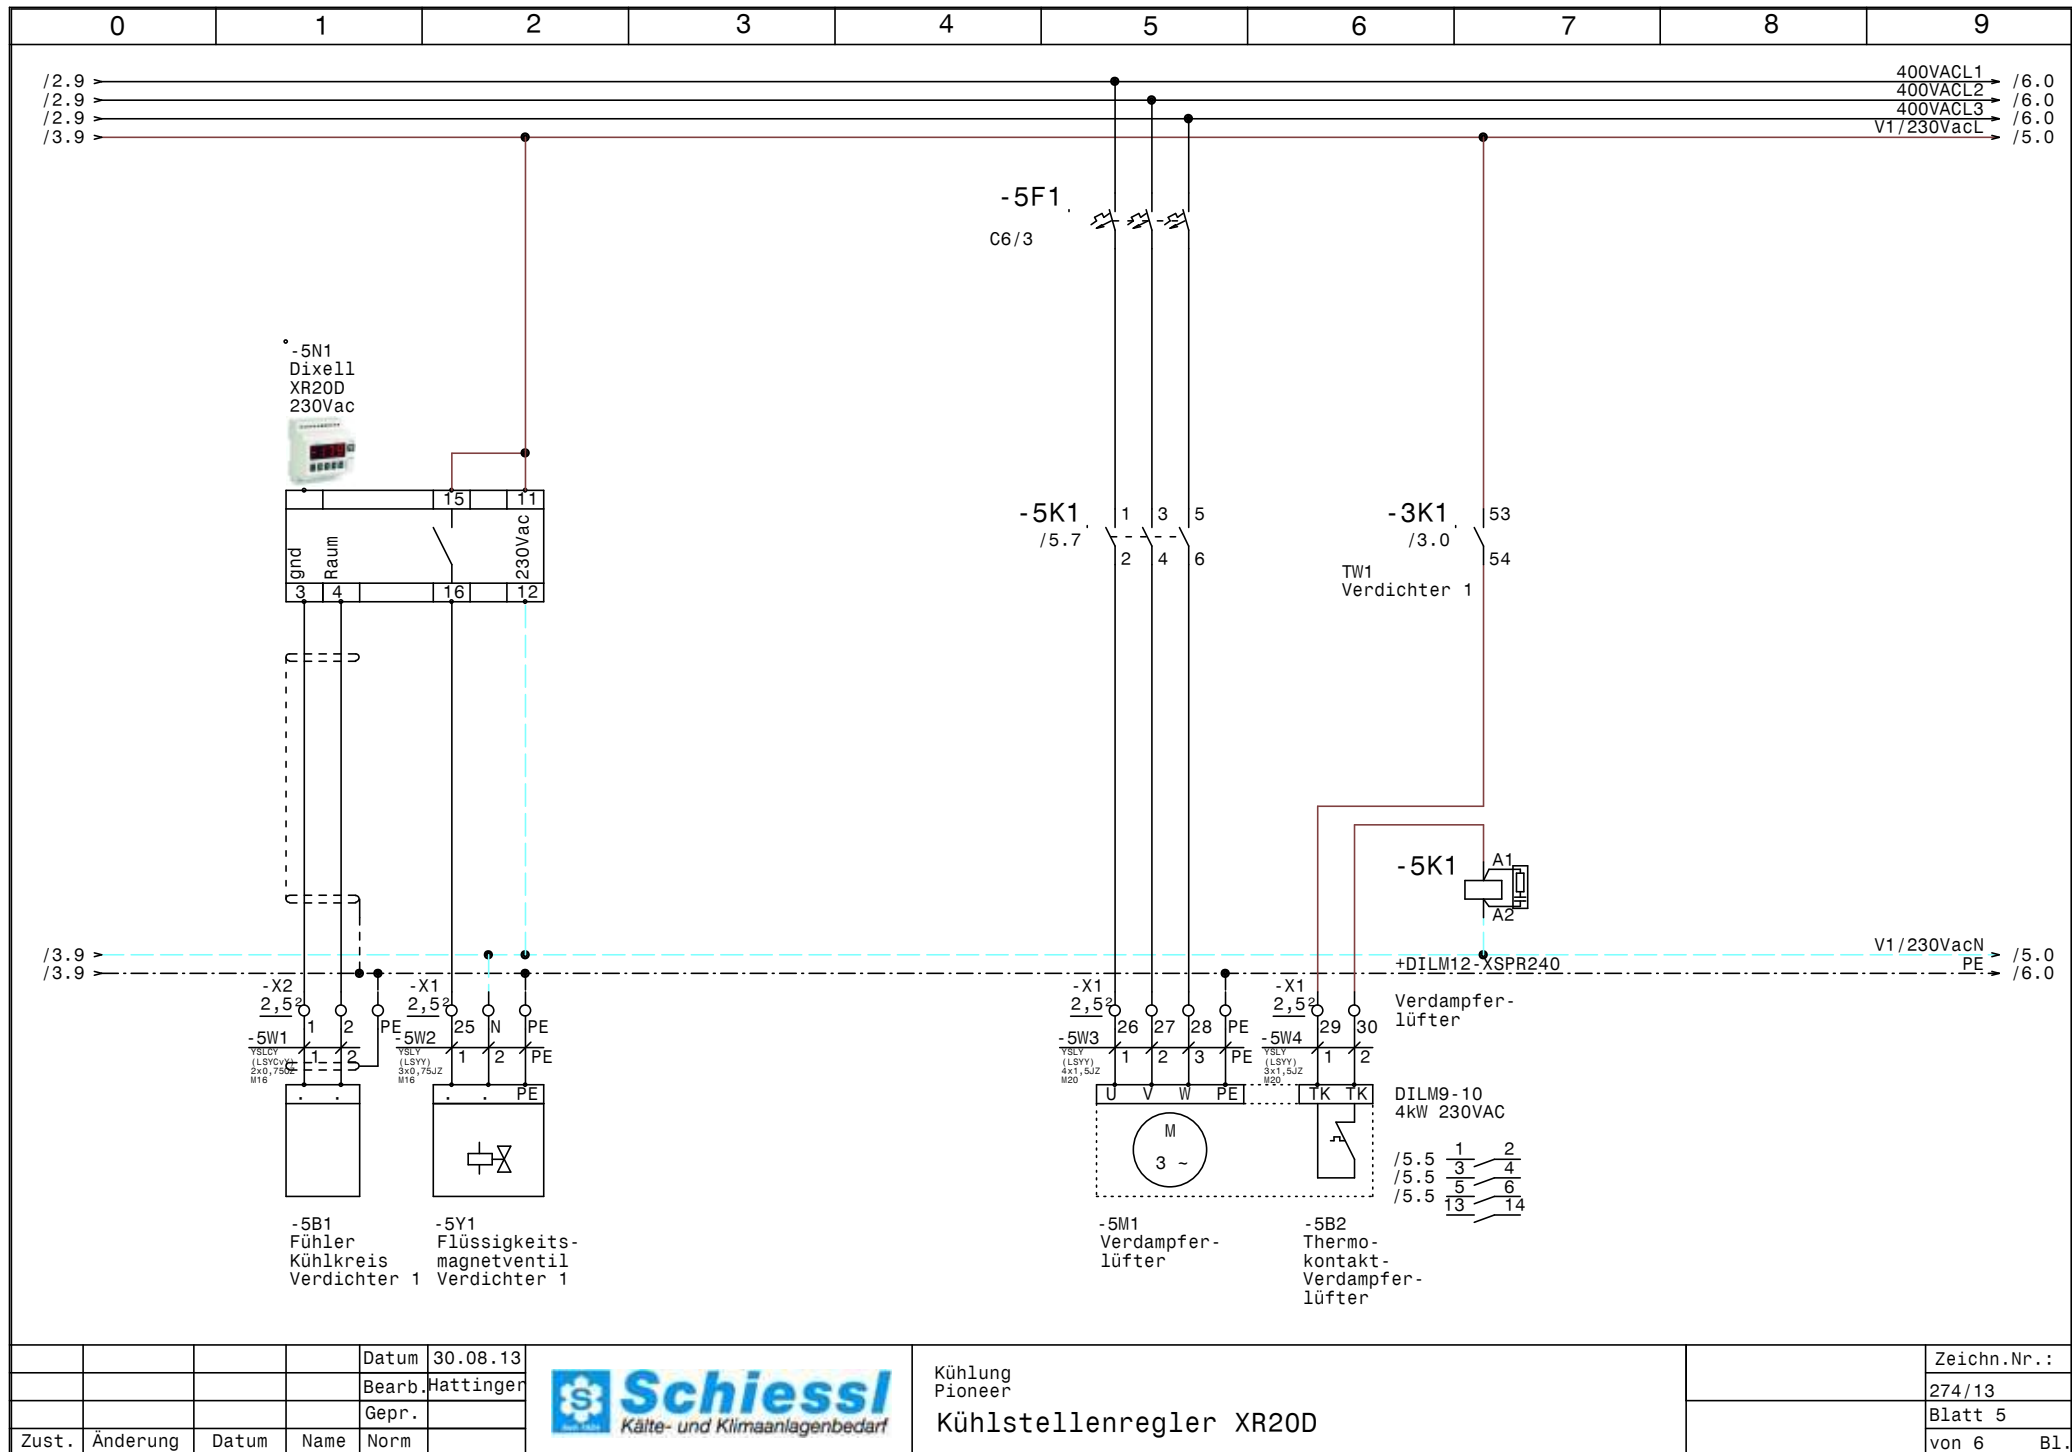

Kühlung
Pioneer
Kühlstellenregler XR20D

Zeichn.Nr.:
274/13
Blatt 5
von 6 Bl.

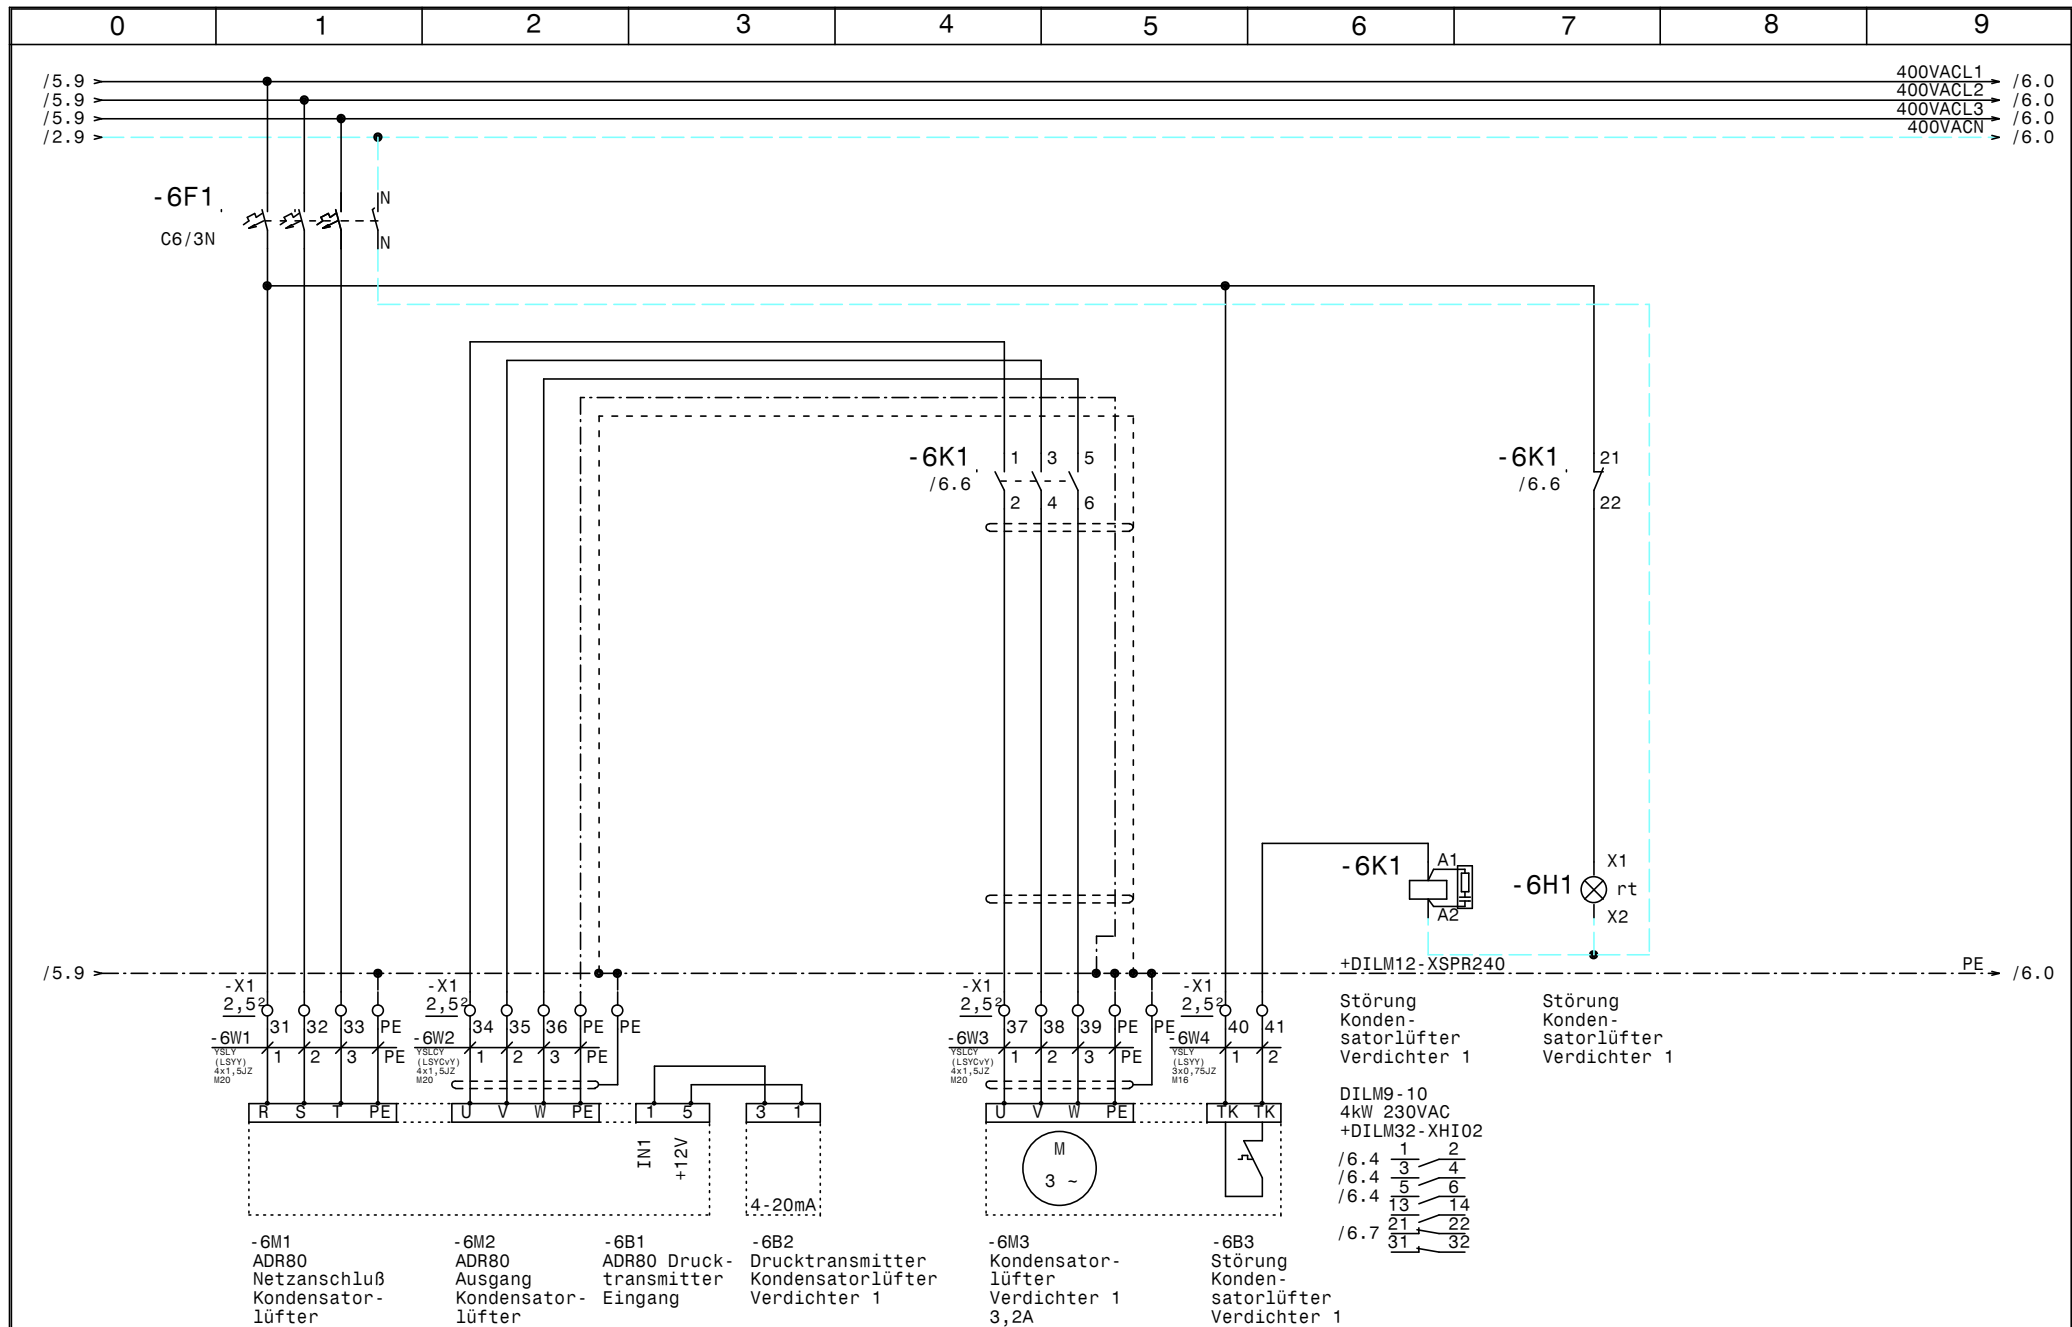

			Datum	30.08.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlung
Pioneer
Kondensatorlüfter, ADR80

Zeichn.Nr.:
274/13
Blatt 6
von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x16JZ M40				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x4JZ M25				4		Teilwicklung 1 Verdichter 1					
3	-2M2				-2W2				YSLY (LSYY) 4x4JZ M25				4		Teilwicklung 2 Verdichter 1					
4	-2B1				-2W3				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter 1					
5	-2B2				-2W4				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				7		Öl-Diff. Pressostat Verdichter 1					
6	-2B3				-2W5				YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16				4		Hochdruck schalter					
7	-2B4				-2W6				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Pressostat Verdichter 1					
8	-2B5				-2W7				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter 1					
9	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		MV Anlaufentlastung Verdichter 1					
10	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Fühler Kühlkreis Verdichter 1					
11	-5Y1				-5W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Flüssigkeitsmagnetventil Verdichter 1					
12	-5M1				-5W3				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdampferlüfter					
13	-5B2				-5W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		ThermokontaktVerdampferlüfter					
14	-6M1				-6W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		ADR80 Netzanschluß Kondensatorlüfter					
15	-6M2				-6W2				YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4		ADR80 Ausgang Kondensatorlüfter					
16	-6M3				-6W3				YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4		Kondensatorlüfter Verdichter 1					
17	-6B3				-6W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				2		Störung Kondensatorlüfter Verdichter 1					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	PKZM0-32			Motorschutzschalter		-2F1, -2F2			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F3			
1	C6/3			Sicherungsautomaten		-5F1			
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-6F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-6H1, -3H2			
2	DILM38-10(230V50HZ)			Schütz		-3K1, -3K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	TM16+/E/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-3K4, -3K3			
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-5K1, -6K1			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
1	WS 6625 B=600 H=600 T=250			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-3N1, -3N2			
1				Dixell XR20D 230Vac		-5N1			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-5N2, -6N1			
1	LT80 EHN34 T300			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
2	M25			Kabelverschraubung		-2W2, -2W1			
9	M16			Kabelverschraubung		-5W2, -2W3, -2W4, -3W1, -2W7, -2W6			
						-2W5, -5W1, -6W4			
5	M20			Kabelverschraubung		-5W3, -6W3, -6W2, -5W4, -6W1			
5	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
2	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
6	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 16 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2			
37	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1			
2	+CL-PKZO			Strombegrenzer		-2Z1, -2Z2			
				Datum	30.08.13	 Kühlung Pioneer Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				274/13
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.