




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																										
Anlage: Kühlung Austauschanlage					_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																														
Firma: Gschaider																																			
<table><tr><th colspan="3">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="3">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:</td><td>• 600x600x200 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben rechts</td><td>(BxHxT) (H) (BxH)</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:</td><td>— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau — rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange</td><td></td><td></td></tr></table>										SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN			SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 600x600x200 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben rechts	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau — rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange															
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN																																
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 600x600x200 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben rechts	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau — rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange																															
Blattverzeichnis <table><tr><td>000 Deckblatt</td><td>002 Verdichter</td><td>004 Weinlager</td></tr><tr><td>001 Netzanschluß</td><td>003 Kondensatorlüfter</td><td></td></tr></table>									000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Weinlager	001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter																						
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Weinlager																																	
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>30.08.13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bearb.</td><td>Hattinger</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Gepr.</td><td></td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td></tr></table>							Datum	30.08.13				Bearb.	Hattinger				Gepr.		Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Kühlung Austauschanlage Deckblatt		<table><tr><td></td><td>Zeichn.Nr.:</td></tr><tr><td></td><td>285/13</td></tr><tr><td></td><td>Blatt 0</td></tr><tr><td></td><td>von 4 Bl.</td></tr></table>			Zeichn.Nr.:		285/13		Blatt 0		von 4 Bl.
			Datum	30.08.13																															
			Bearb.	Hattinger																															
			Gepr.																																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																															
	Zeichn.Nr.:																																		
	285/13																																		
	Blatt 0																																		
	von 4 Bl.																																		

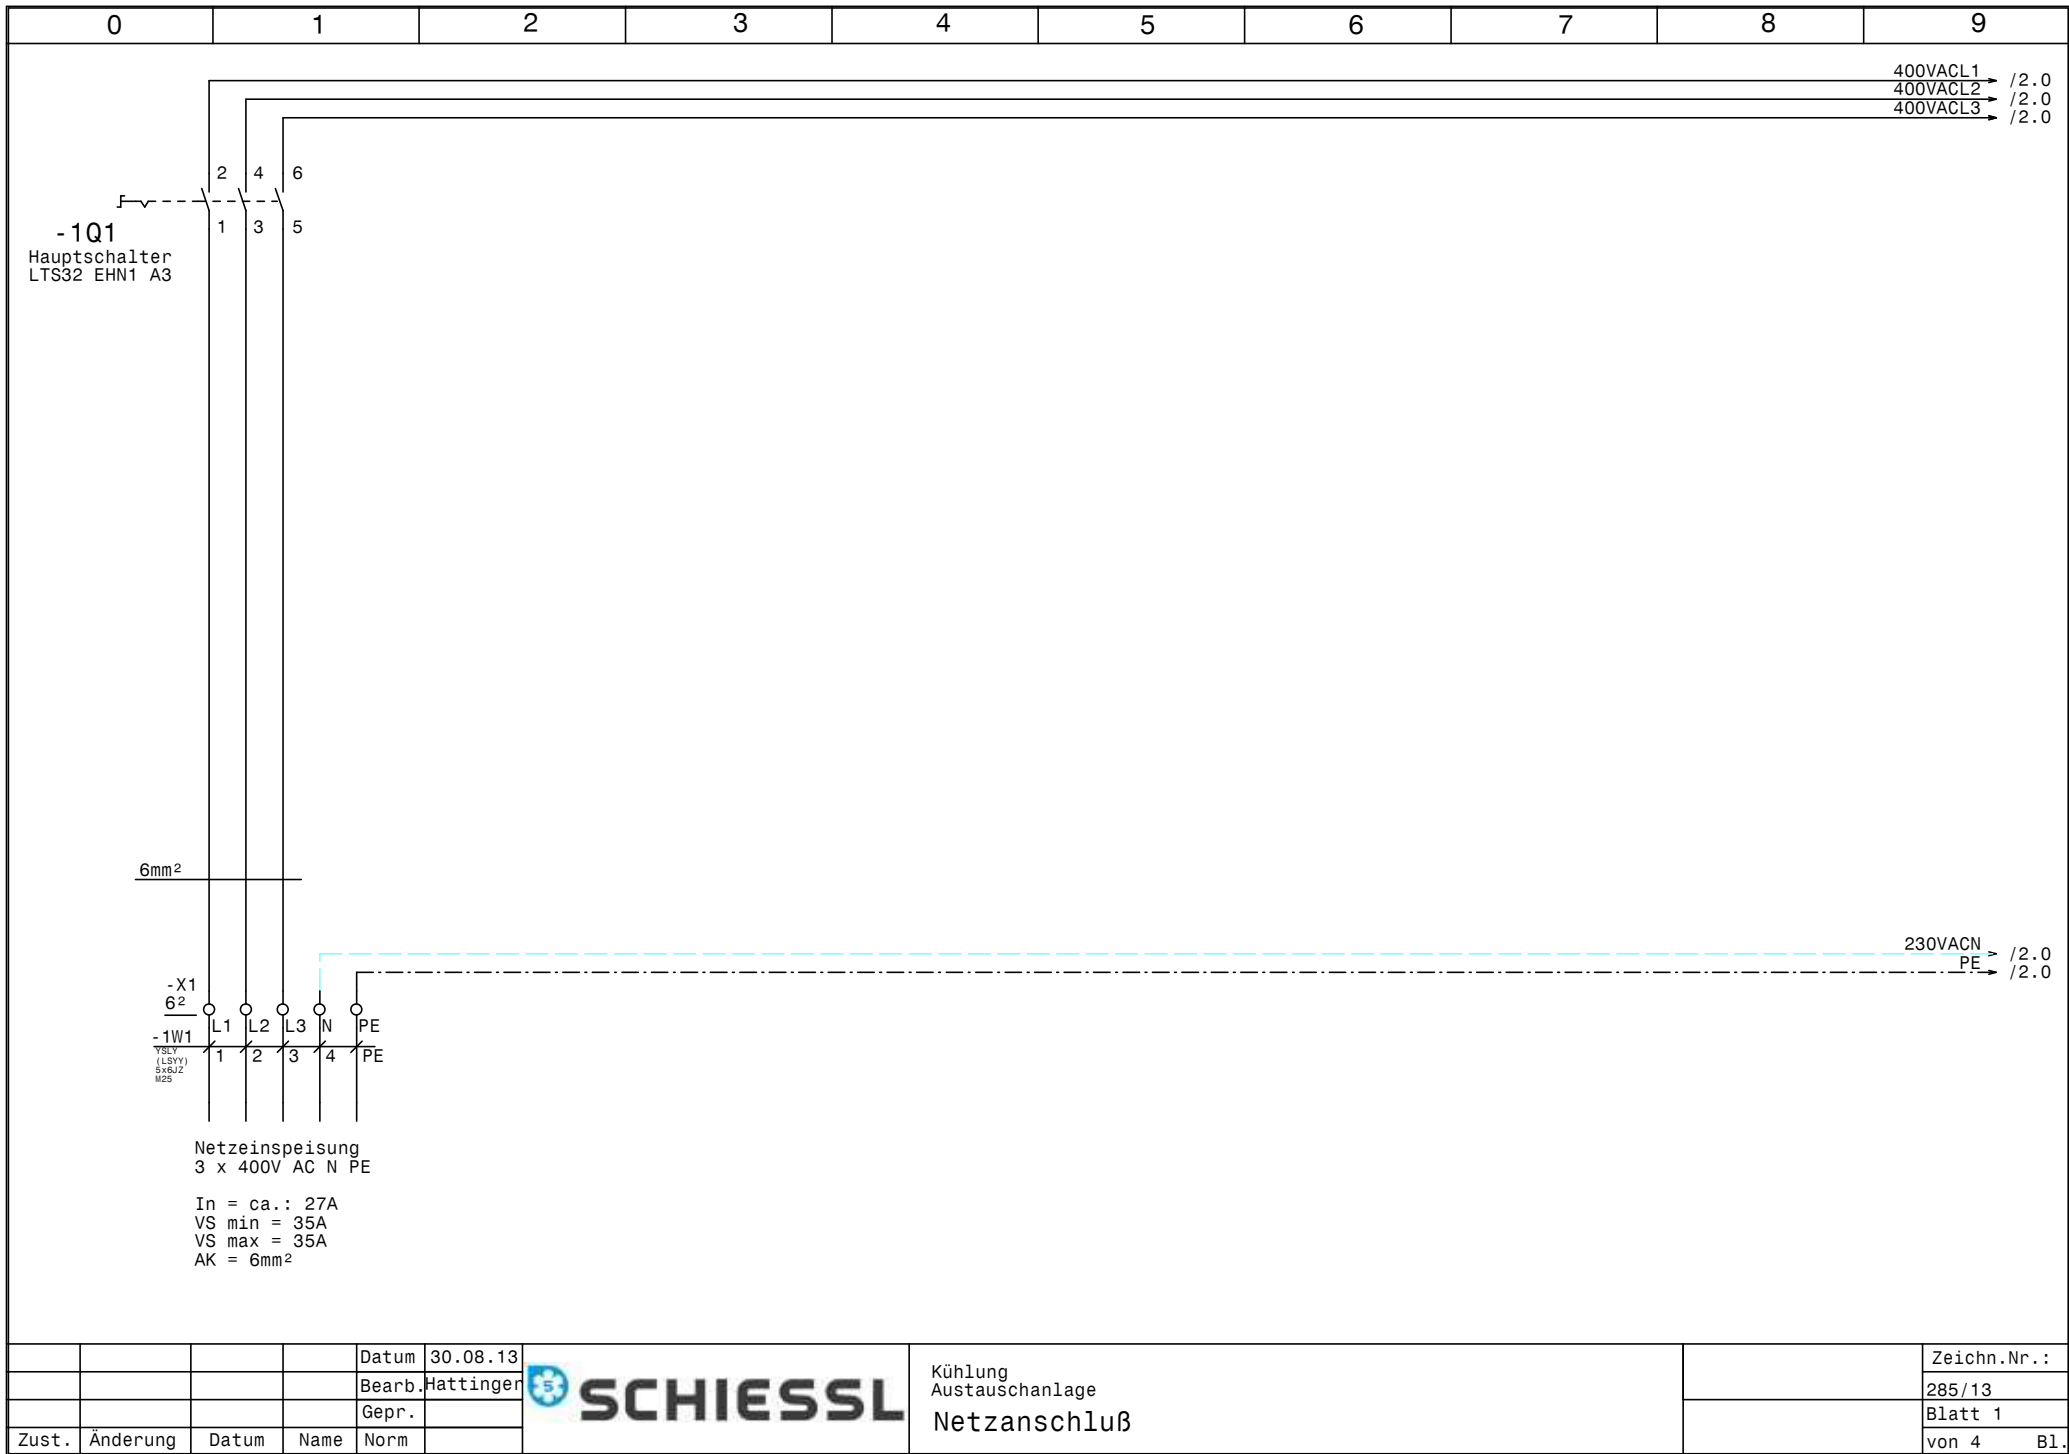

			Datum	30.08.13	 Kühlung Austauschanlage		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger			285/13
			Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Netzanschluß		von 4 Bl.

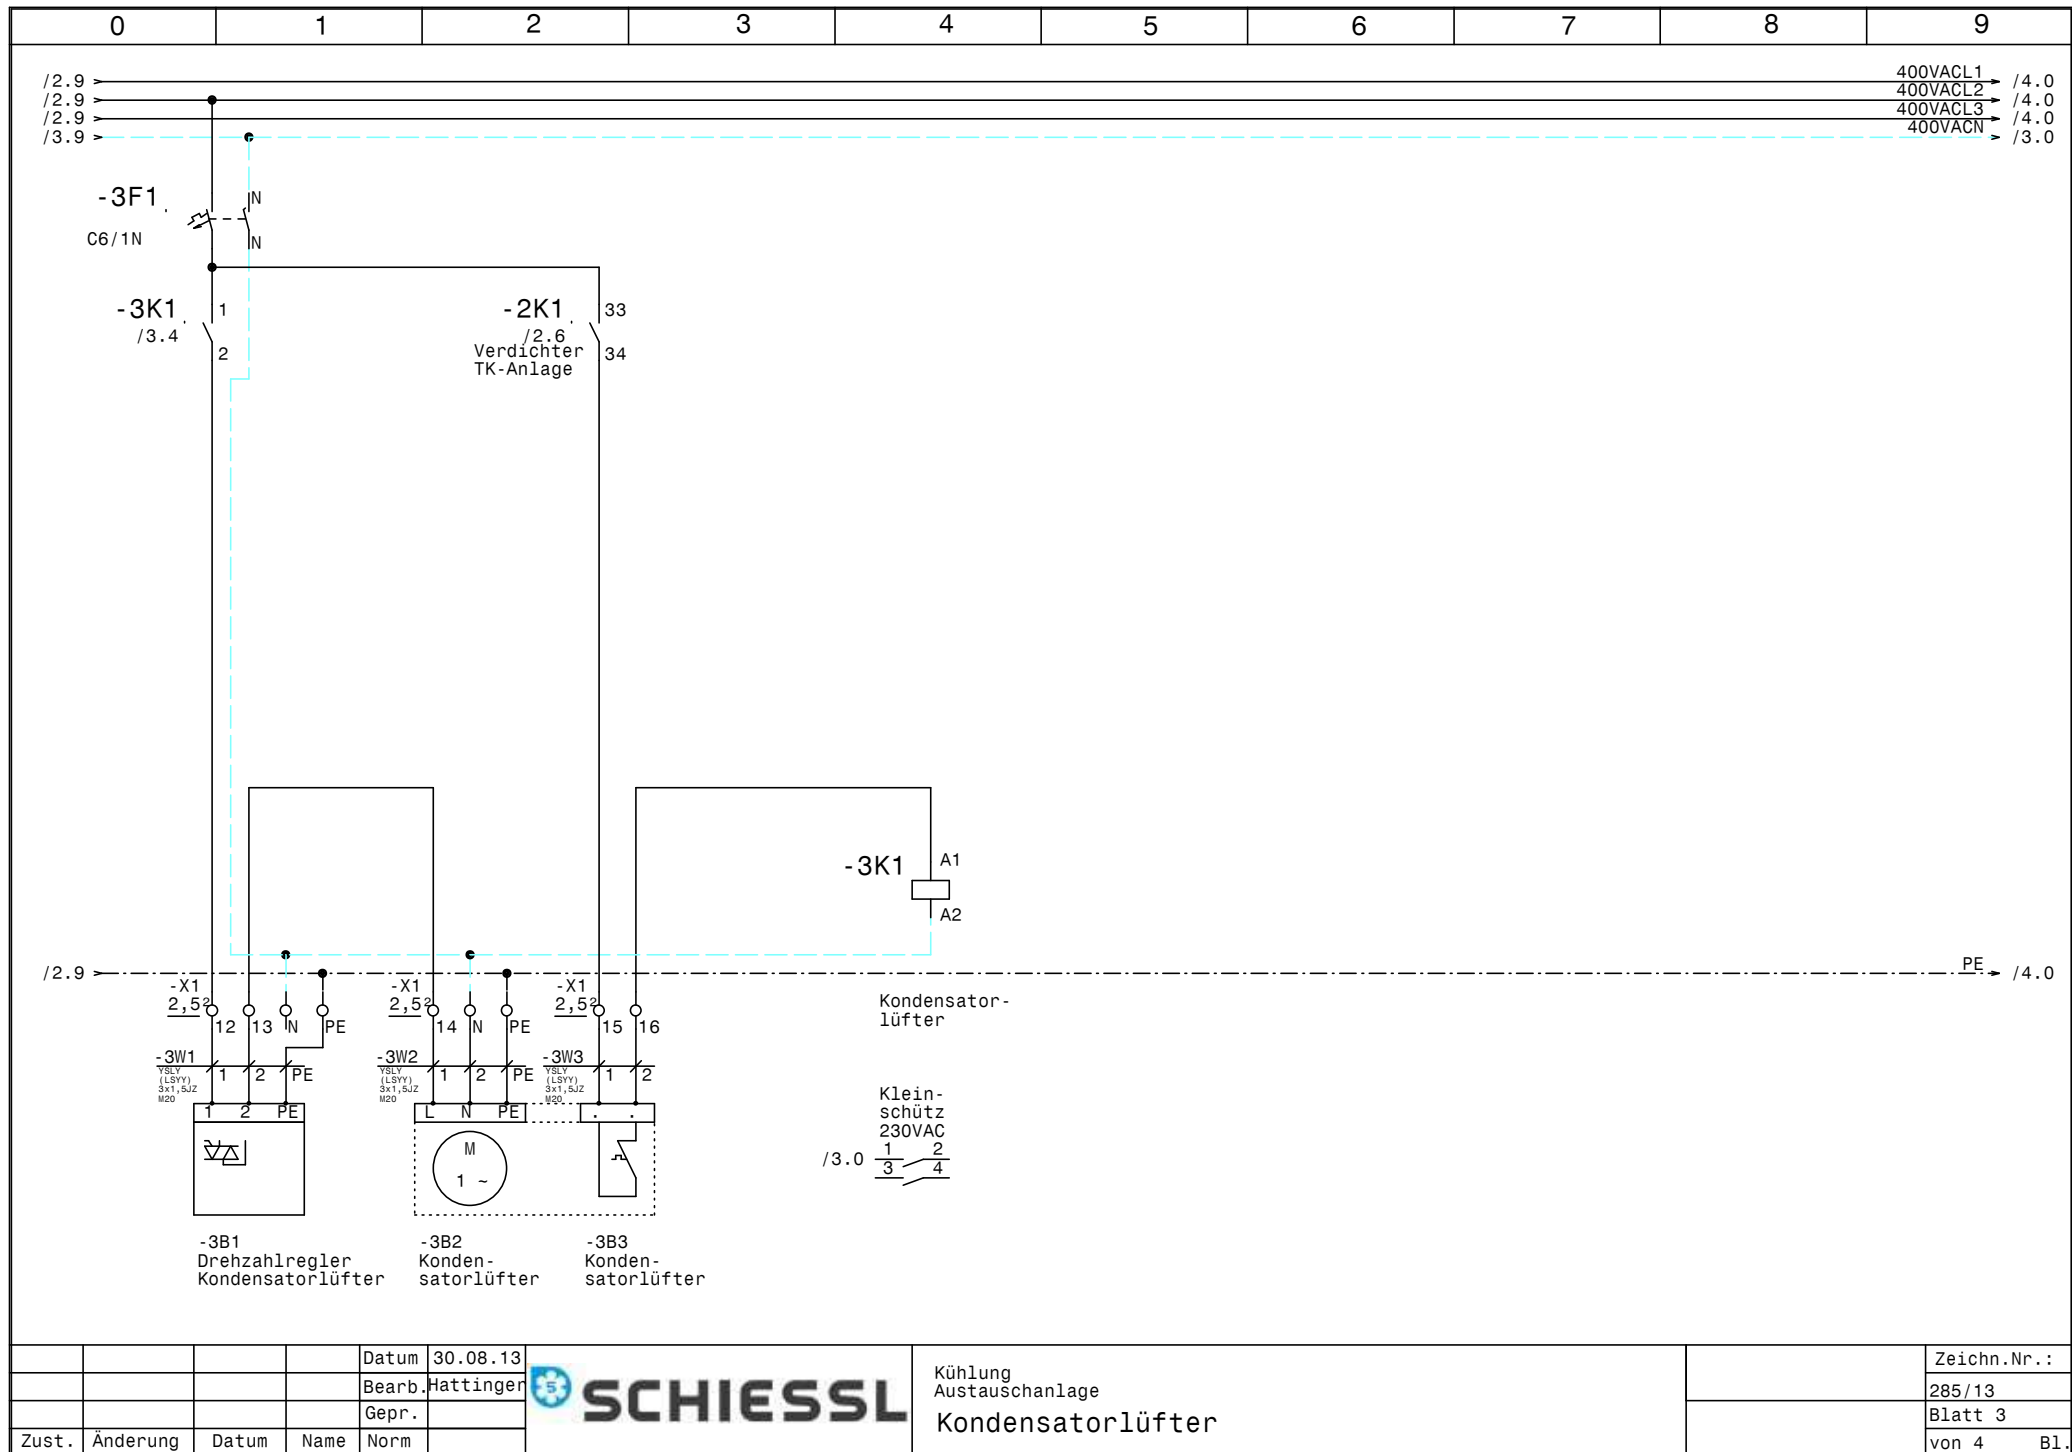

				Datum	30.08.13		Kühlung Austauschanlage Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				285/13
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

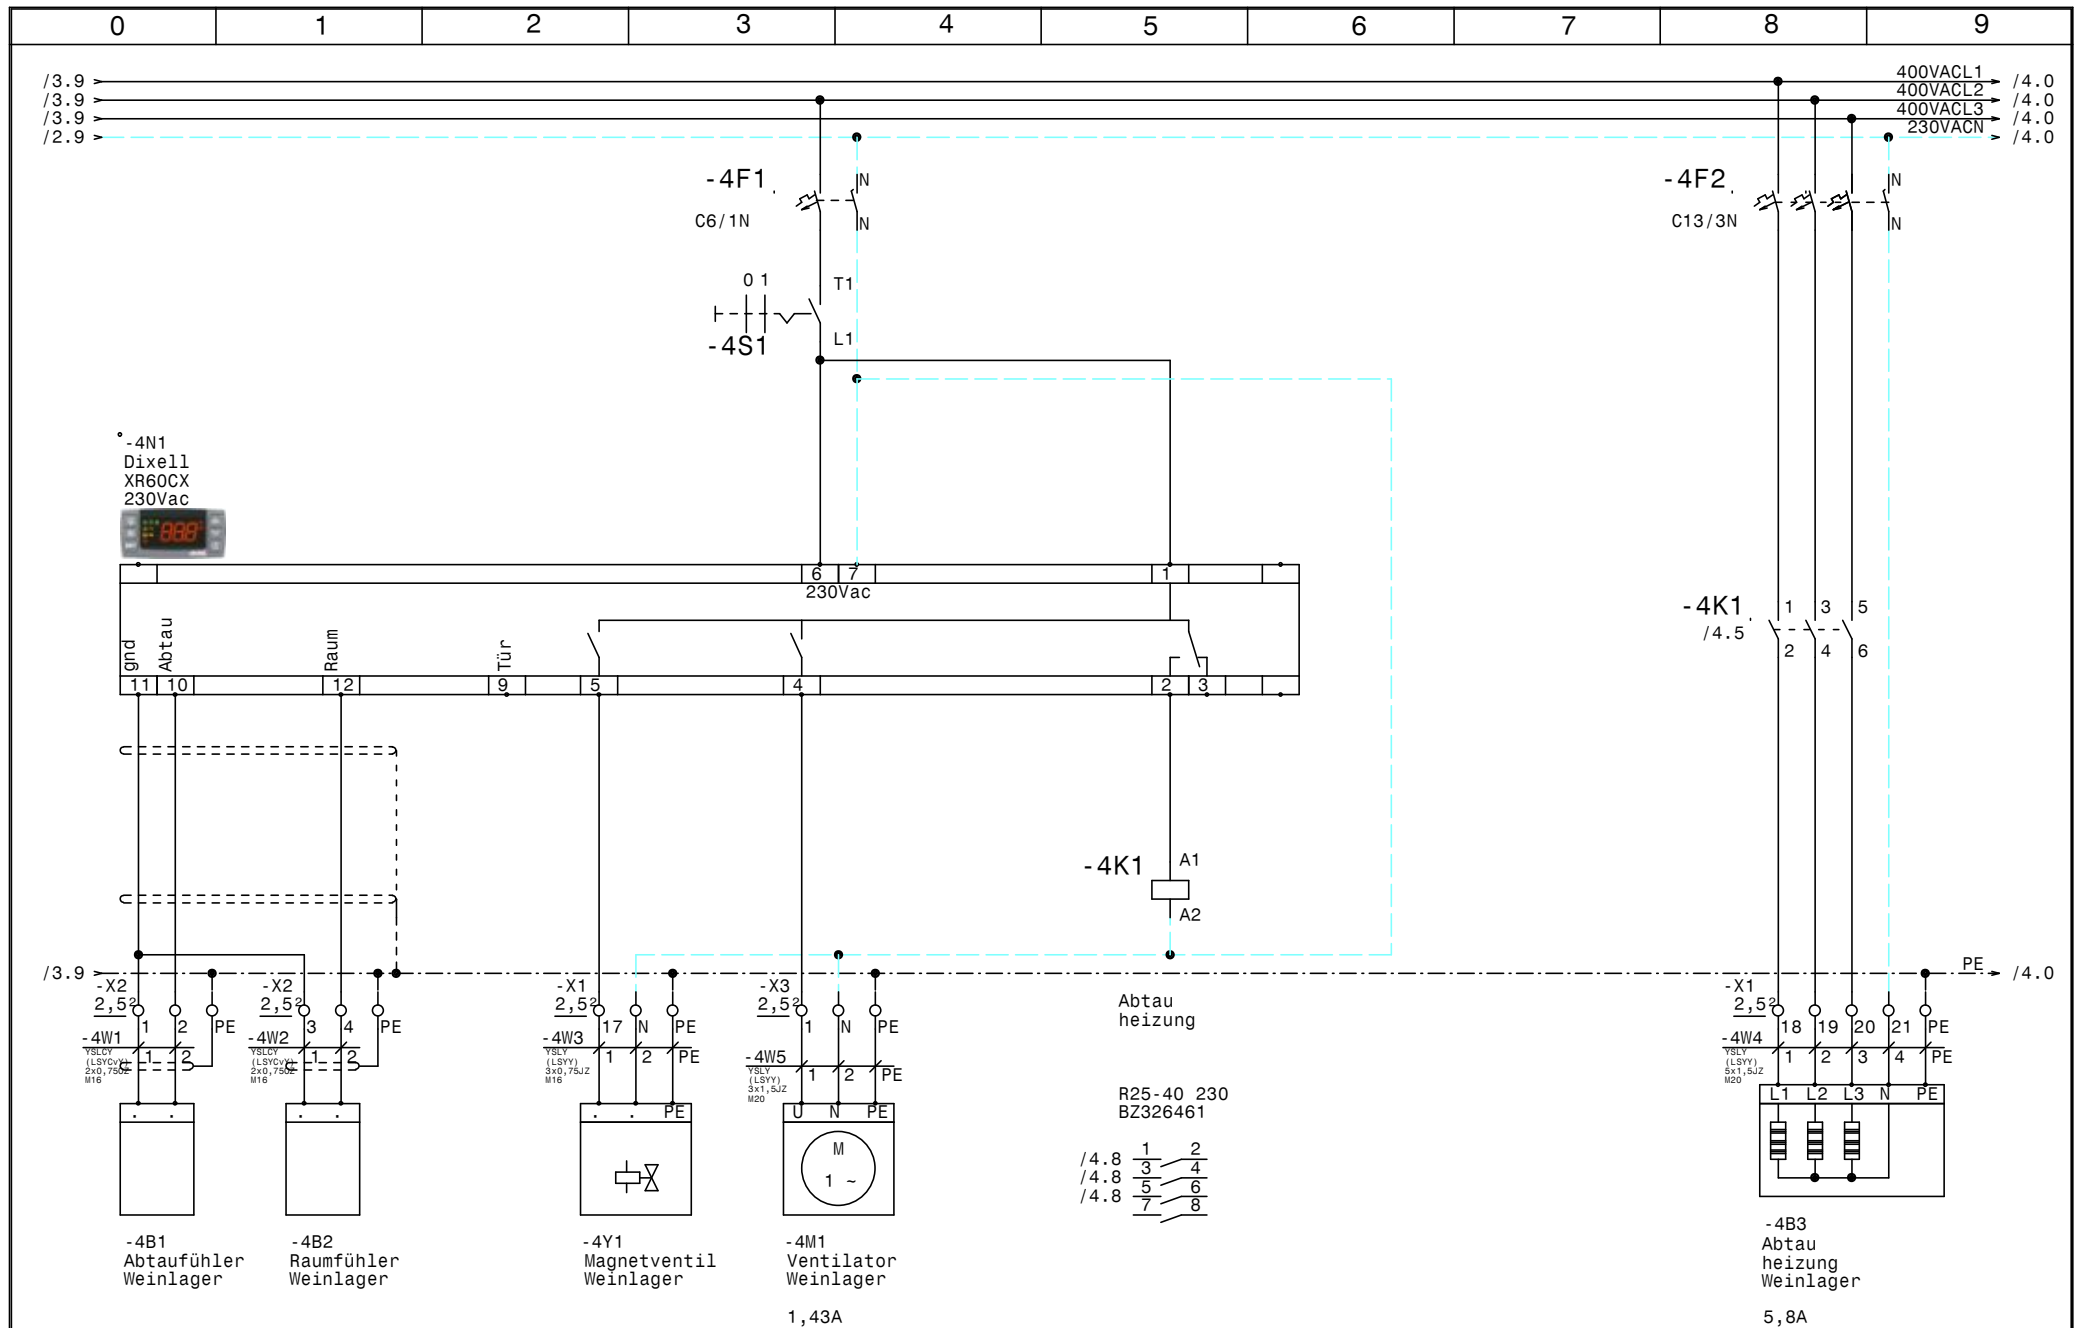

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		PKZM0-20				Motorschutzschalter				-2F1									
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
3		C6/1N				Sicherungsautomaten				-2F2, -3F1, -4F1									
1		C13/3N				Sicherungsautomaten				-4F2									
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H2									
1		DILM17-10(230V50HZ)				Schütz				-2K1									
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		BZ 326 437 /230VAC /2S				Kleinschütz für Wärmespeicher				-3K1									
1		R25-40_230				Kleinschütz				-4K1									
1		WS 6625 B=600 H=600 T=200				Wandschrank IP 55				-0N1									
1		DILM32-XSPR240				RC-Löschglied				-2N1									
1						Dixell XR60CX 230Vac				-4N1									
1		LTS32 EHN1 A3				Hauptschalter				-1Q1									
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-4S1, -2S1									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
6		M16				Kabelverschraubung				-2W4, -2W2, -4W3, -4W2, -4W1, -2W3									
6		M20				Kabelverschraubung				-3W2, -4W5, -3W3, -3W1, -2W1, -4W4									
26		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X3, -X2									
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 6 grau				Klemme L				-X1									
11		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X3, -X2									
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X3, -X1									
										</									