


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
Anlage:					_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																										
Normalkühlung																															
Rebenkühlraum																															
Firma:																															
Kinzl																															
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN																												
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 380x280x130 - RAL 7035 IP54 1t. EVU nein unten links	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: STEUERSpannung 0-24VAC: STEUERSpannung 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSpannung:	— schwarz — hellblau - - - gelb/grün - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange																											
Blattverzeichnis																															
000 Deckblatt					001 Netzanschluß																										
<table><tr><td>Datum</td><td>31.10.13</td></tr><tr><td>Bearb.</td><td>Hattinger</td></tr><tr><td>Gepr.</td><td></td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderung</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>Norm</td><td></td></tr></table>					Datum	31.10.13	Bearb.	Hattinger	Gepr.		Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		 Normalkühlung Rebenkühlraum Deckblatt					<table><tr><td>Zeichn.Nr.:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>359/13</td></tr><tr><td></td><td>Blatt 0</td></tr><tr><td></td><td>von 1 Bl.</td></tr></table>		Zeichn.Nr.:			359/13		Blatt 0		von 1 Bl.
Datum	31.10.13																														
Bearb.	Hattinger																														
Gepr.																															
Zust.	Änderung																														
Datum	Name																														
Norm																															
Zeichn.Nr.:																															
	359/13																														
	Blatt 0																														
	von 1 Bl.																														



				Datum	31.10.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

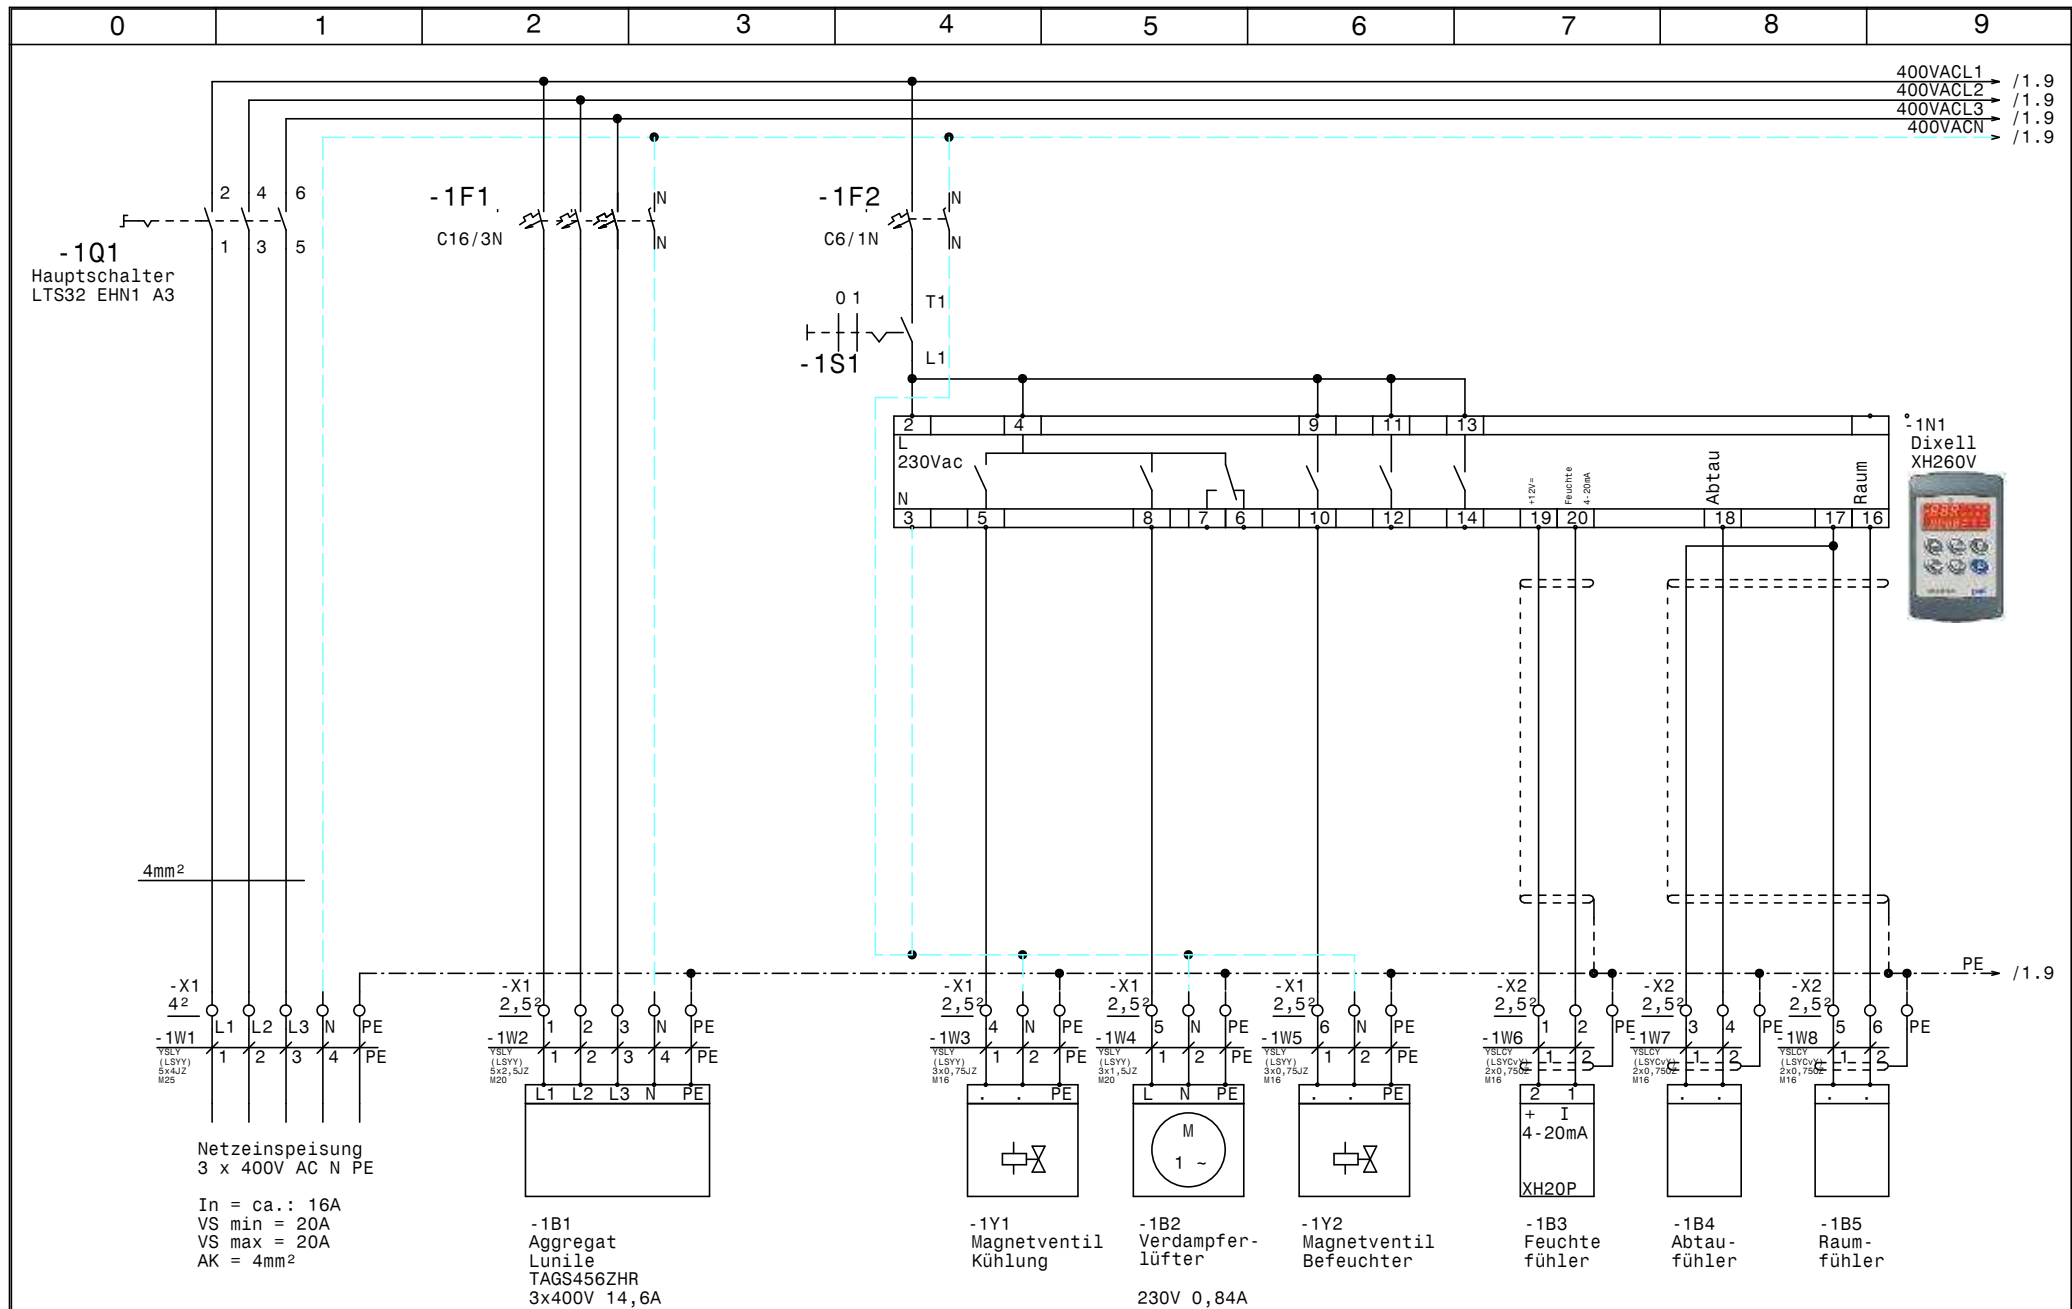

Normalkühlung
Rebenkühlraum
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
359/13	
Blatt 1	
von 1	Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		C16/3N				Sicherungsautomaten				-1F1									
1		C6/1N				Sicherungsautomaten				-1F2									
1		380x280x130				Wandschrank IP 55				-0N1									
1						Dixell XH260V				-1N1									
1		LTS32 EHN1 A3				Hauptschalter				-1Q1									
1		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-1S1									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
2		M20				Kabelverschraubung				-1W2, -1W4									
5		M16				Kabelverschraubung				-1W8, -1W3, -1W5, -1W6, -1W7									
7		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2									
4		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 4 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 4 grau				Klemme L				-X1									
12		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2, -X1									