





			Datum	28.04.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

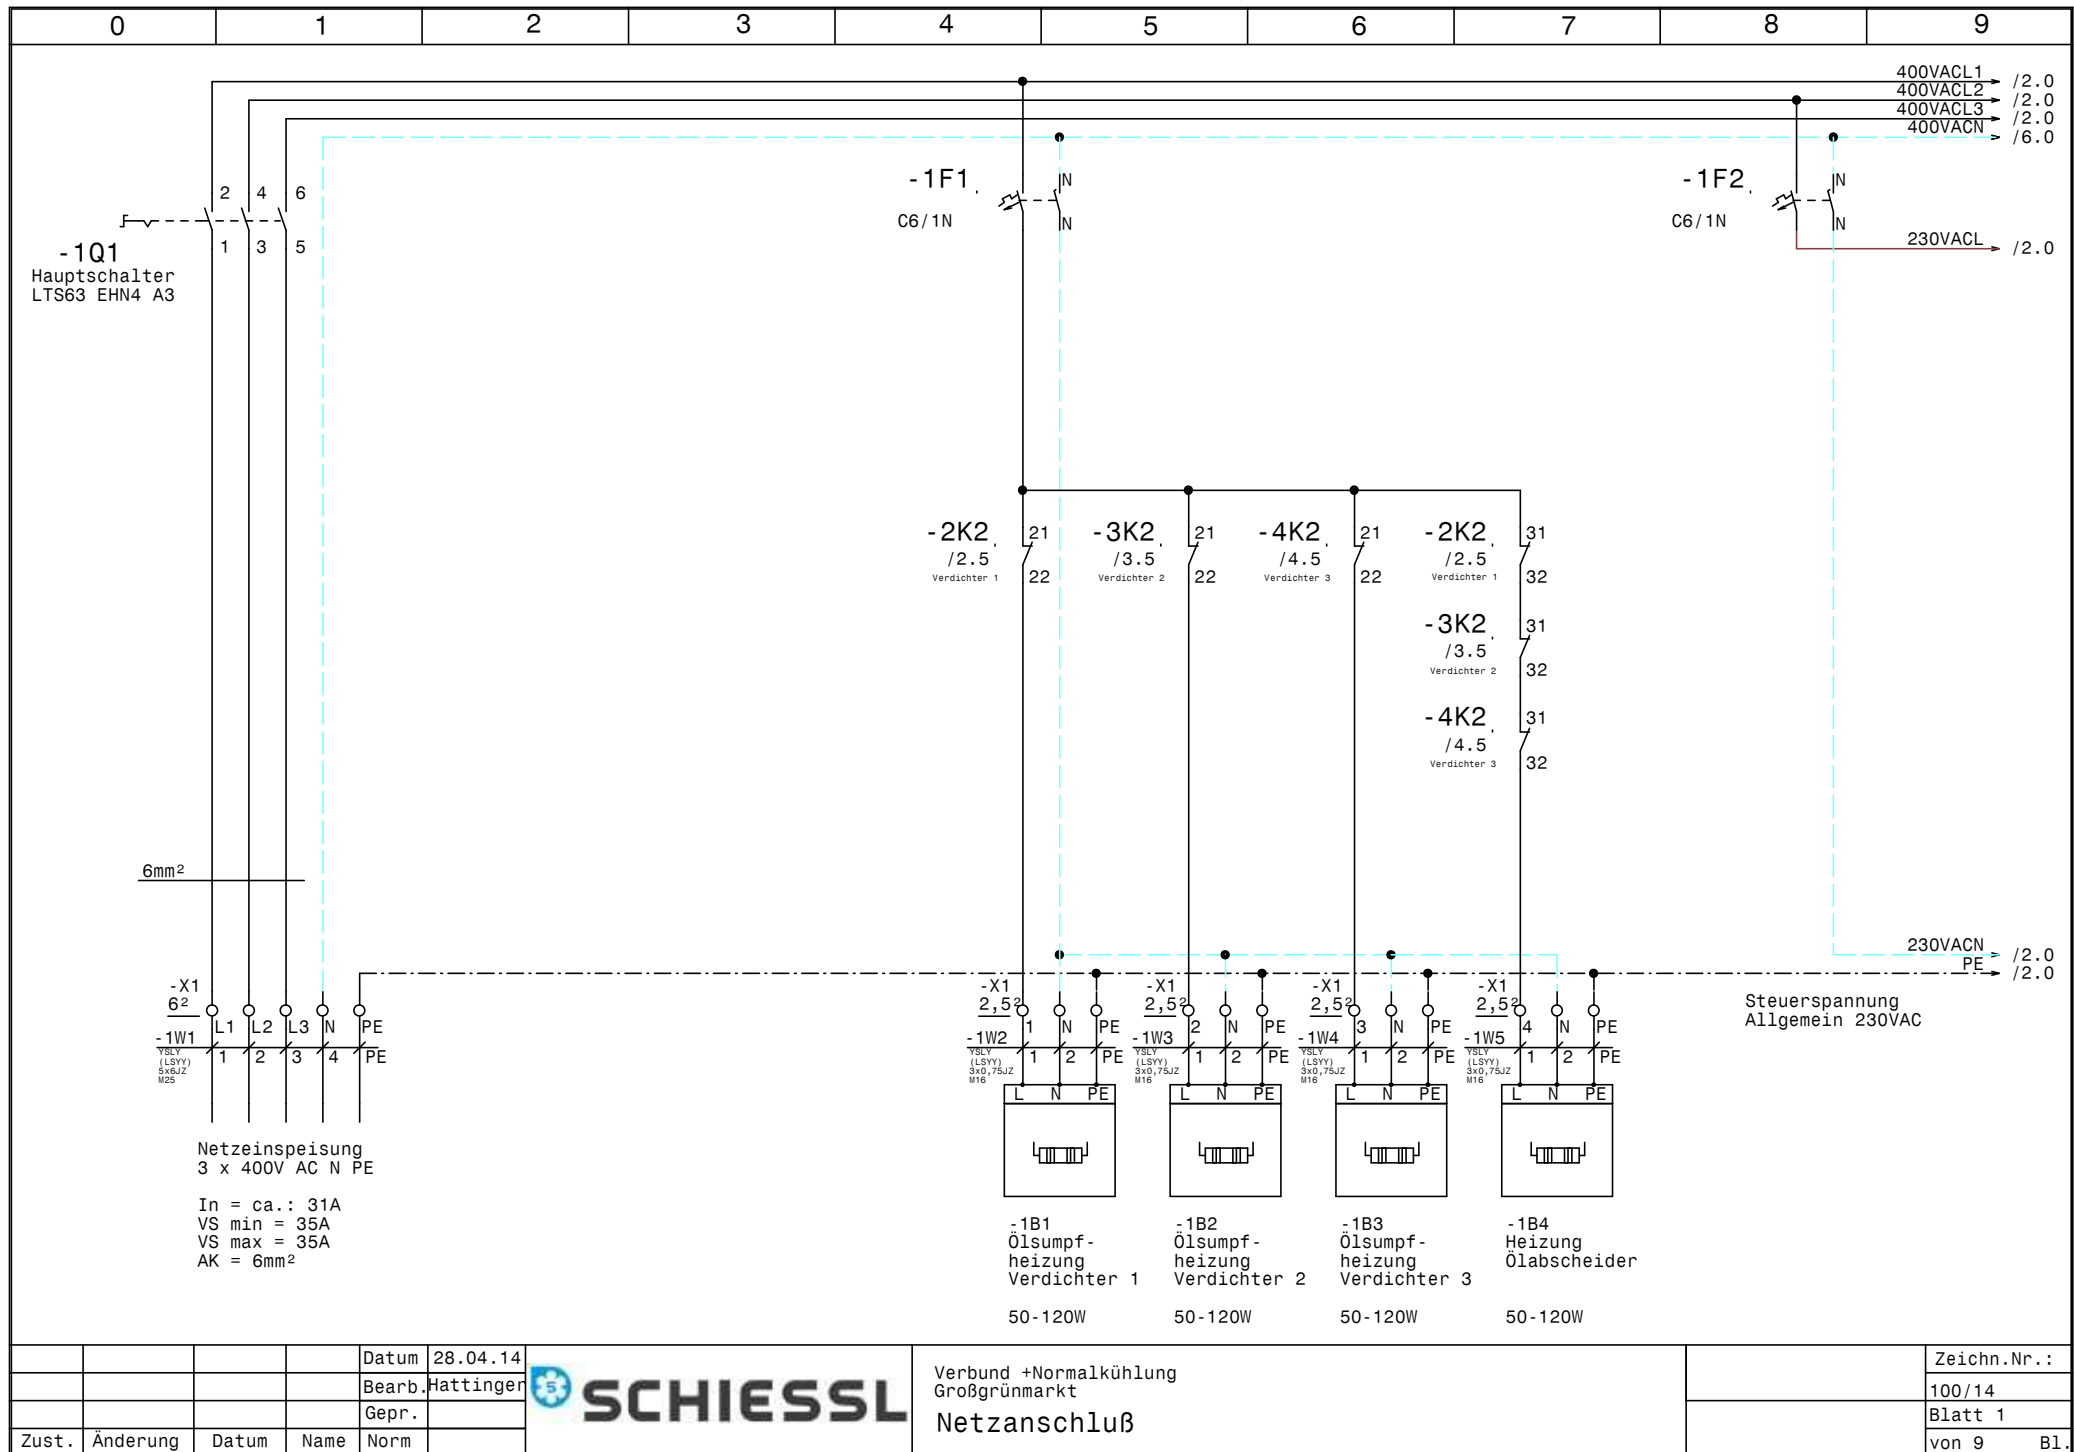


Verbund + Normalkühlung
Großgrünmarkt
Netzanschluß


	Zeichn.Nr.:
	100/14
	Blatt 1
	von 9 Bl.

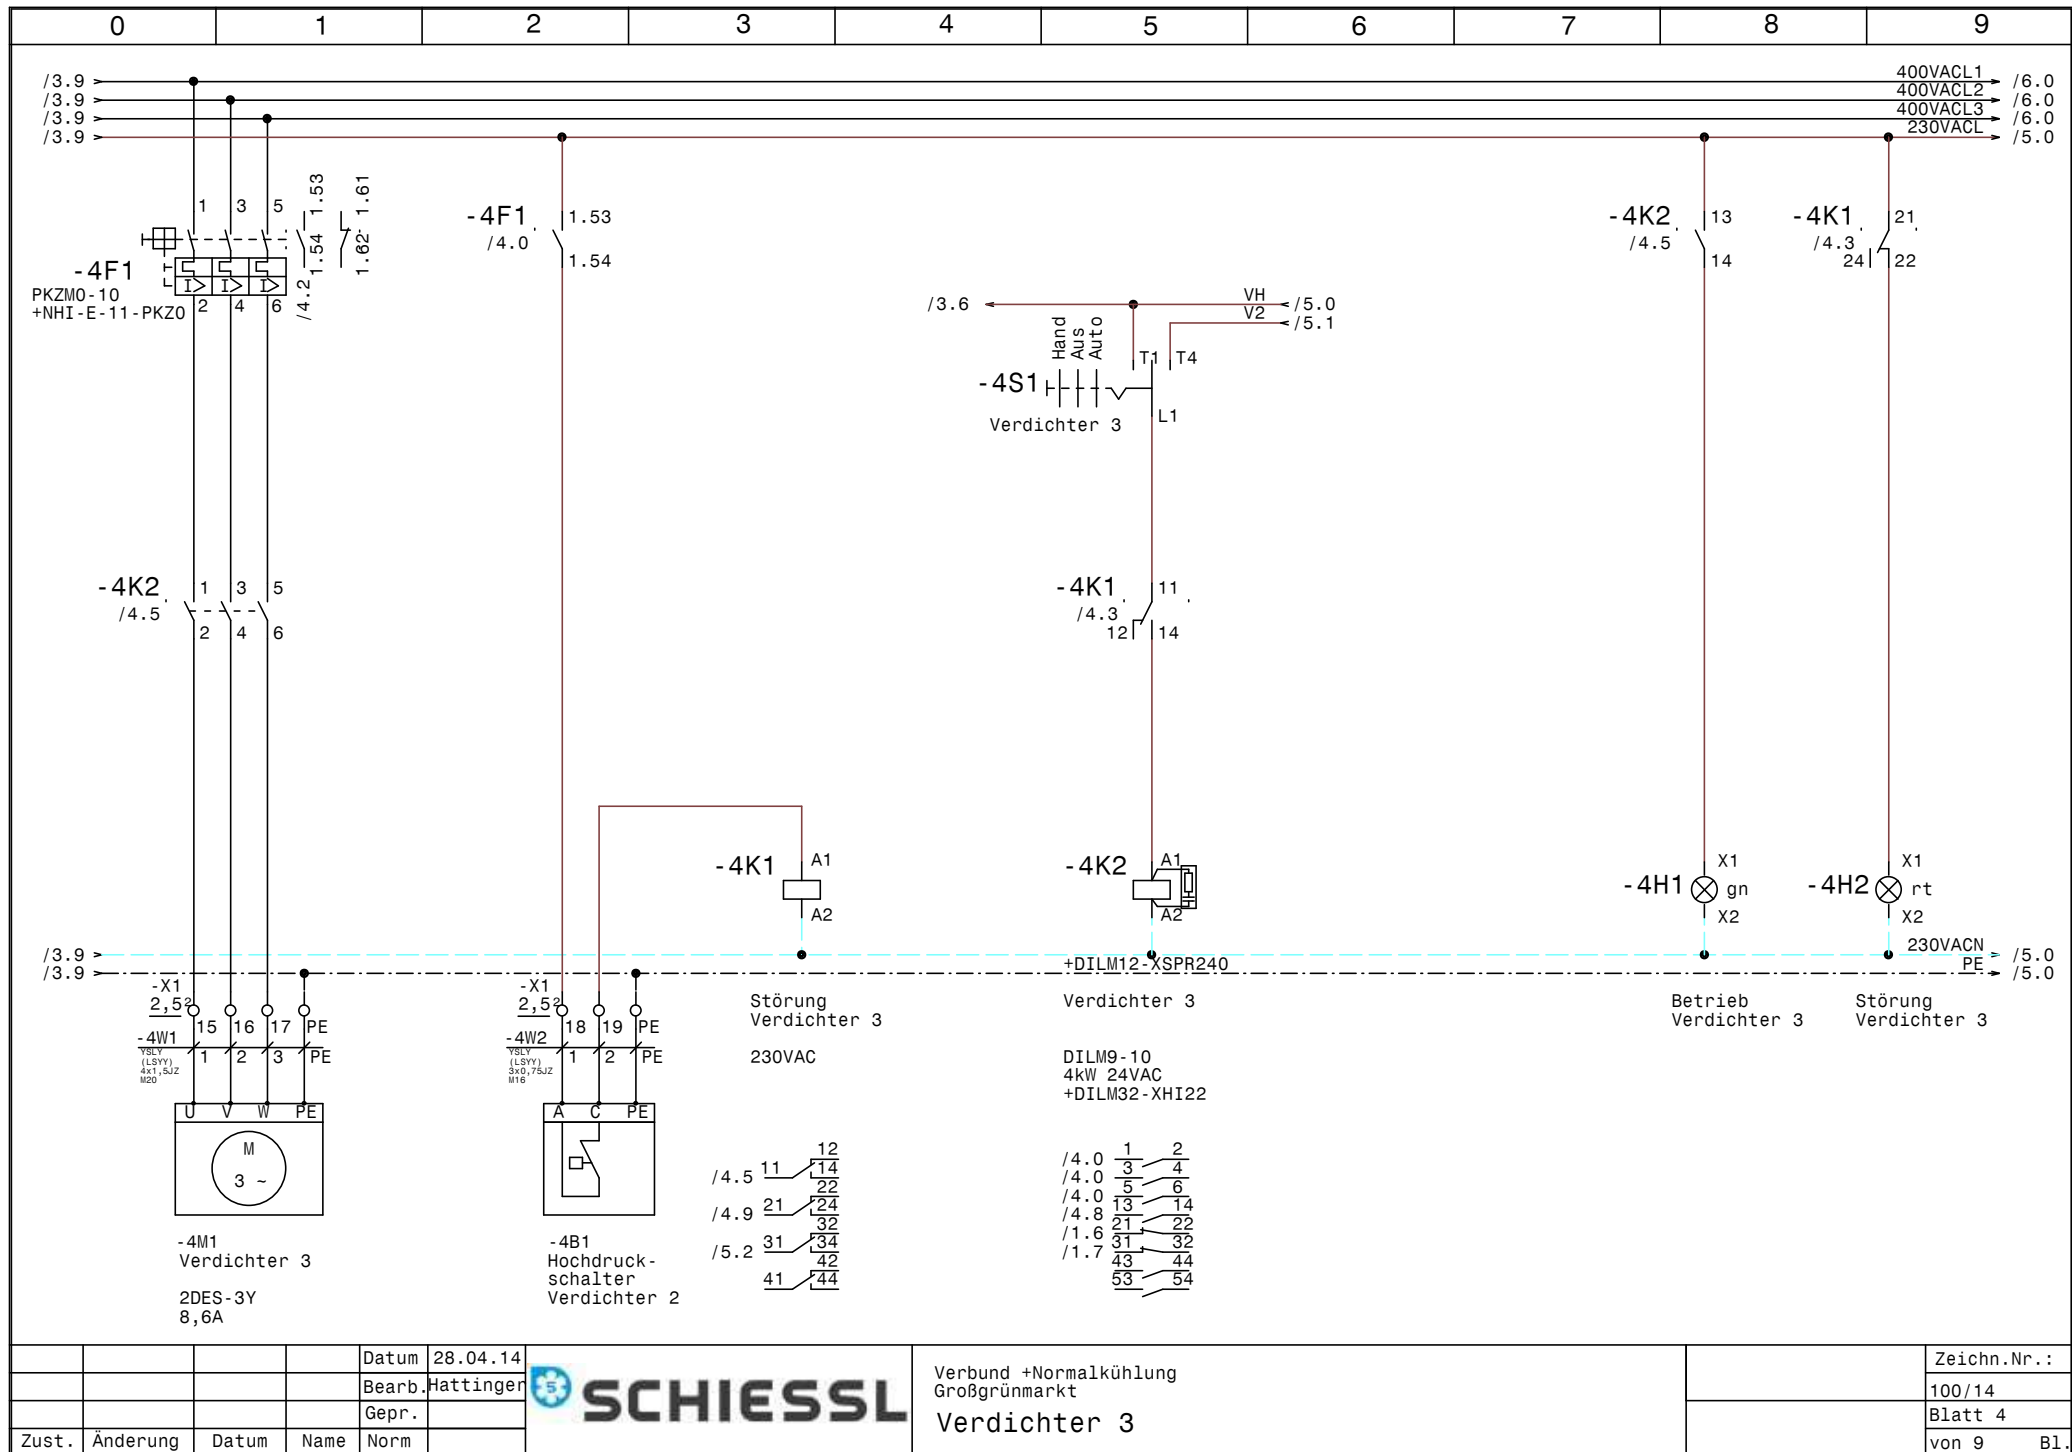


Datum 28.04.14				Verbund +Normalkühlung				Zeichn.Nr.:	
Bearb. Hattinger				Großgrünmarkt				100/14	
Gepr.				Verdichter 3				Blatt 4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 9 Bl.

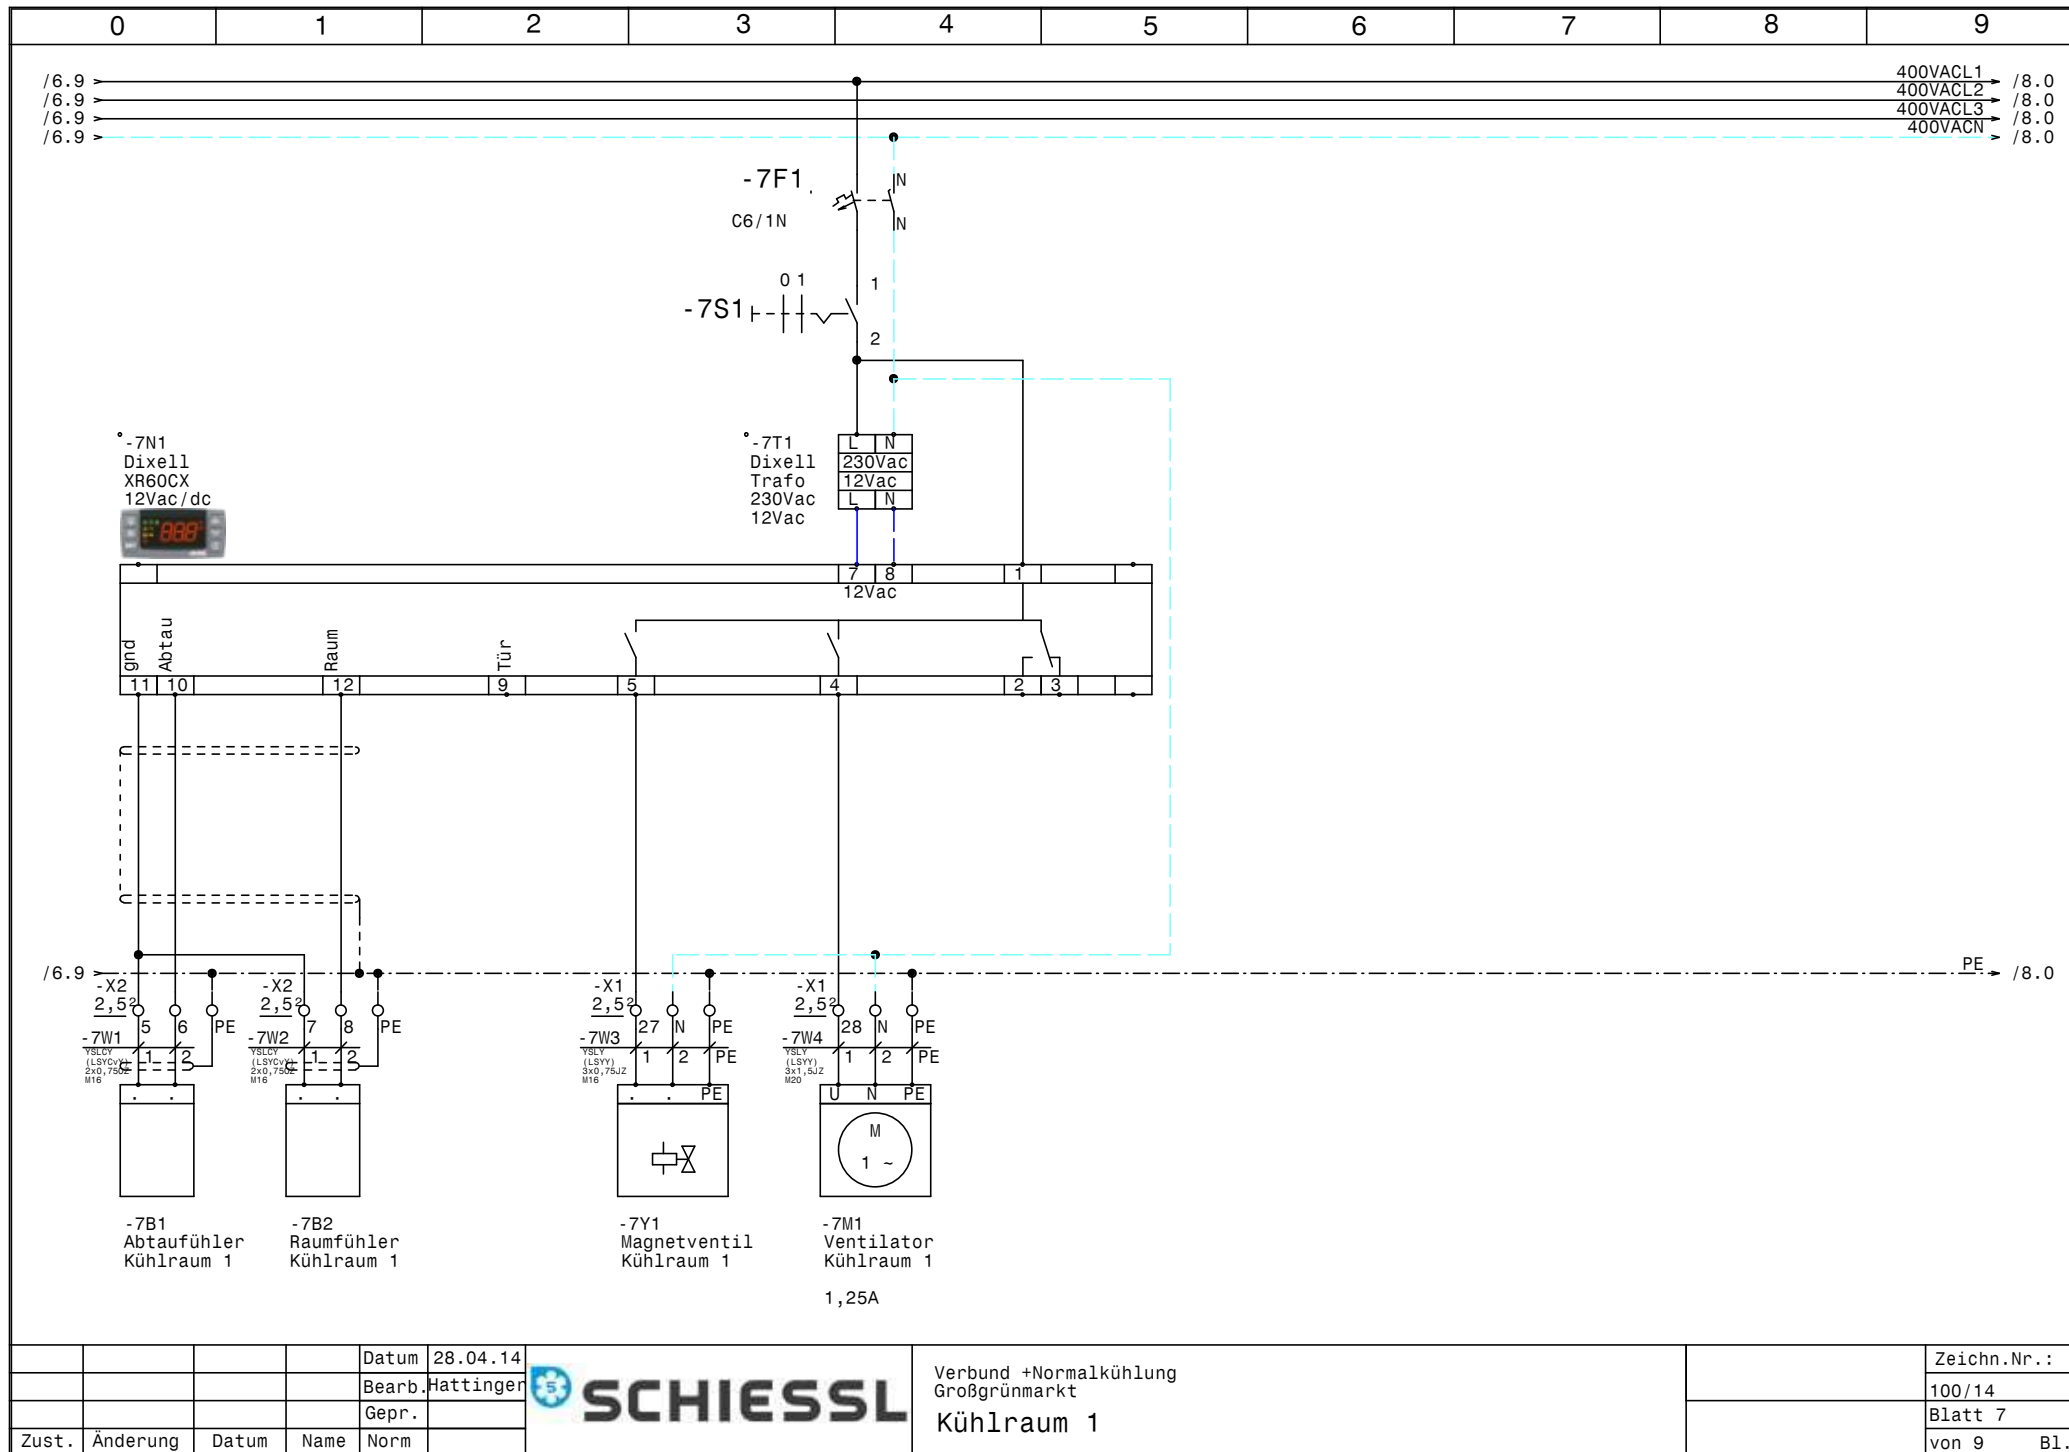

				Datum	28.04.14		Verbund + Normalkühlung Großgrünmarkt Kühlraum 1		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				100/14
				Gepr.					Blatt 7
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 9 Bl.

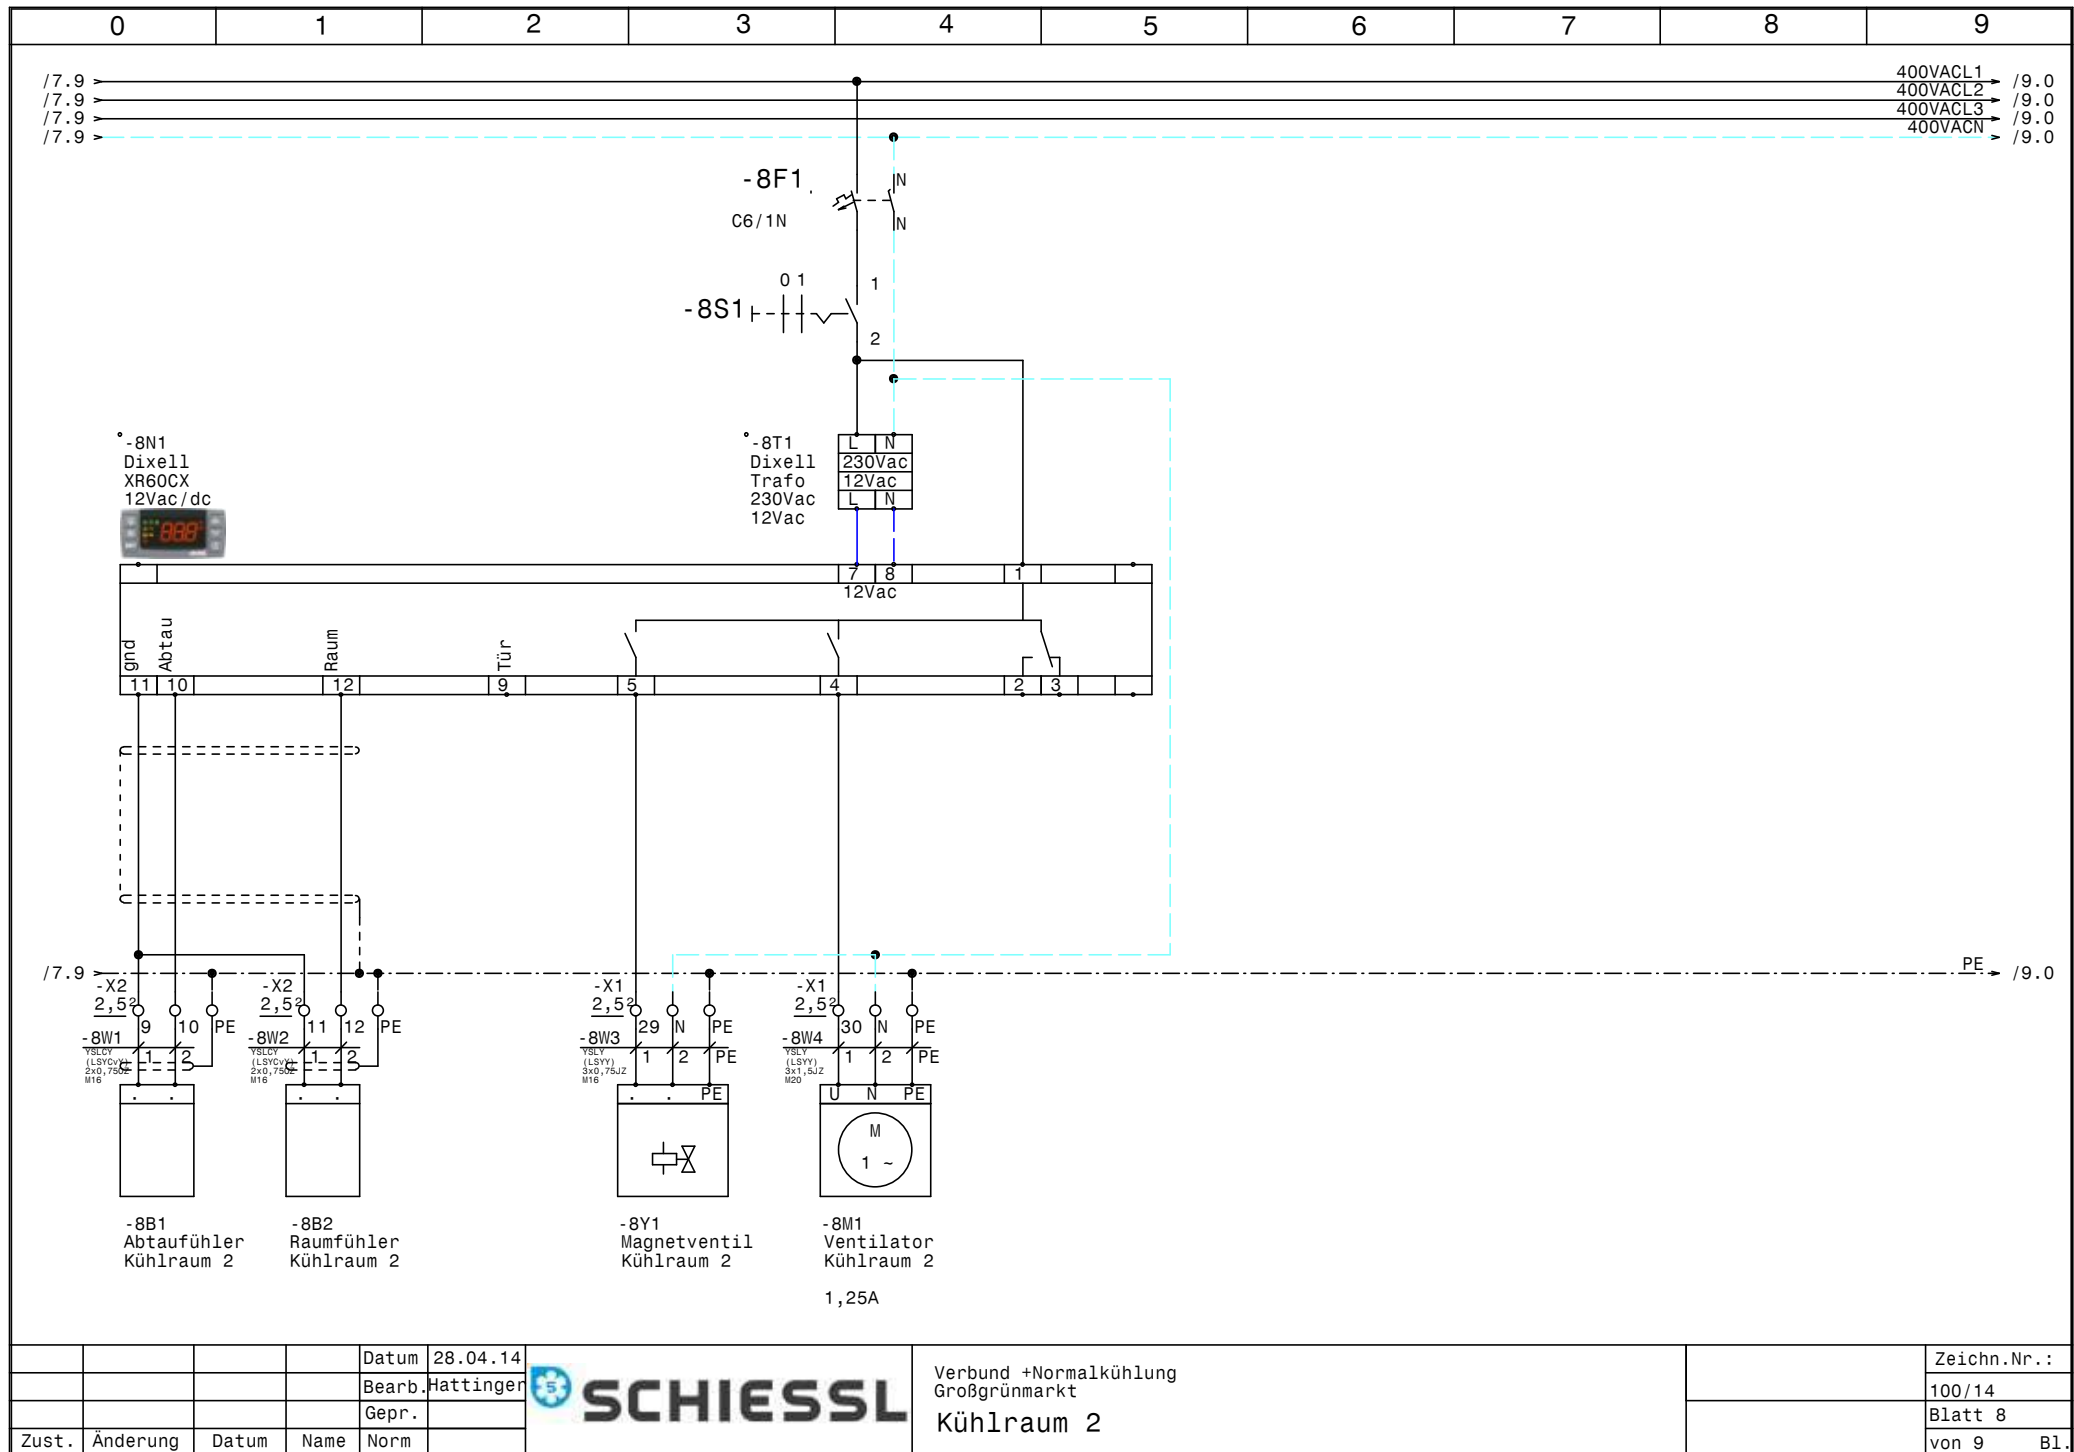

				Datum	28.04.14		Verbund + Normalkühlung Großgrünmarkt Kühlraum 2		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				100/14
				Gepr.					Blatt 8
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 9 Bl.

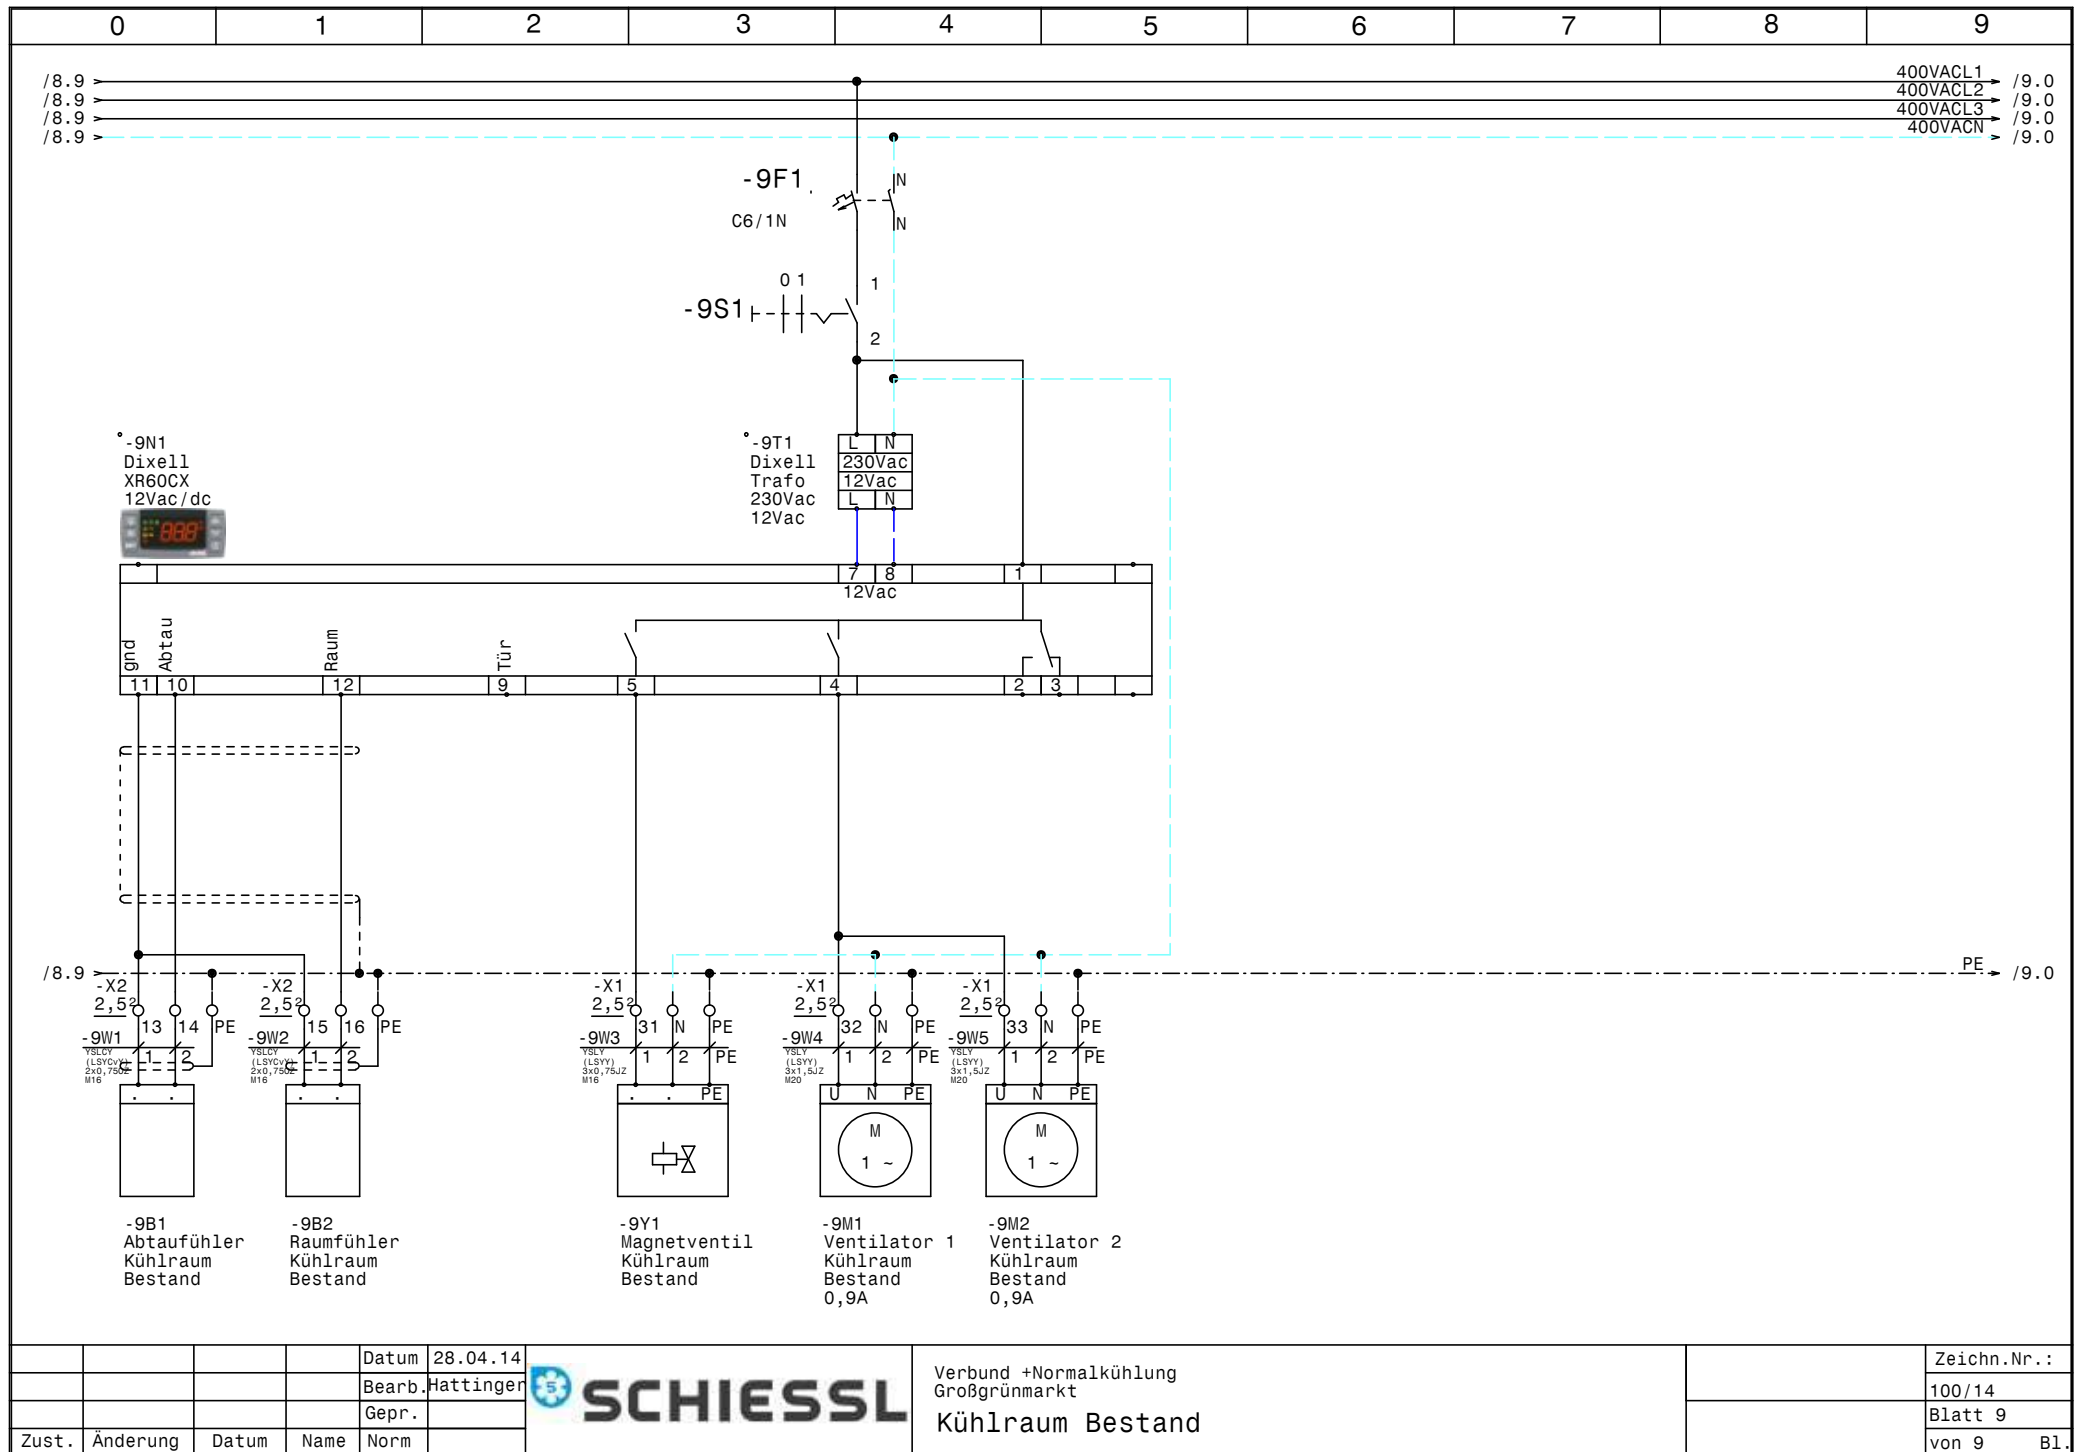

				Datum	28.04.14		Verbund +Normalkühlung Großgrünmarkt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				100/14
				Gepr.			Kühlraum Bestand		Blatt 9
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 9 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung								
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x6JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE								
2	-1B1				-1W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung Verdichter 1								
3	-1B2				-1W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung Verdichter 2								
4	-1B3				-1W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung Verdichter 3								
5	-1B4				-1W5		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Heizung Ölabscheider								
6	-2M1				-2W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		Verdichter 1								
7	-2B1				-2W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Hochdruckschalter Verdichter 1								
8	-3M1				-3W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		Verdichter 2								
9	-3B1				-3W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Hochdruckschalter Verdichter 2								
10	-4M1				-4W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		Verdichter 3								
11	-4B1				-4W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Hochdruckschalter Verdichter 2								
12	-5B1				-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Drucktransmitter NK-Verbundsteuerung								
13	-5B2				-5W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Niederdruckschalter Verbund								
14	-6M1				-6W1		YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20		4		Kondensatorlüfter								
15	-6B1				-6W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		2		Störung Kondensatorlüfter								
16	-6B3				-6W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Drucktransmitter Kondensatorlüfter NK-Verbund								
17	-7B1				-7W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Abtaufühler Kühlraum 1								
18	-7B2				-7W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Kühlraum 1								
19	-7Y1				-7W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlraum 1								
20	-7M1				-7W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Kühlraum 1								
21	-8B1				-8W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Abtaufühler Kühlraum 2								
22	-8B2				-8W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Kühlraum 2								
23	-8Y1				-8W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlraum 2								
24	-8M1				-8W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Kühlraum 2								
25	-9B1				-9W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Abtaufühler Kühlraum Bestand								
26	-9B2				-9W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Kühlraum Bestand								
27	-9Y1				-9W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlraum Bestand								
28	-9M1				-9W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator 1 Kühlraum Bestand								
29	-9M2				-9W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator 2 Kühlraum Bestand								
	</																		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				LCD Display ADR80		-6B2			
1				ADR80 400/230V 8A		-6B4			
3	PKZMO-10			Motorschuttschalter		-2F1, -3F1, -4F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-6F1			
5	C6/1N			Sicherungsautomaten		-8F1, -1F1, -1F2, -7F1, -9F1			
3	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1, -2H1, -3H1			
5	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-6H1, -5H1, -4H2, -2H2, -3H2			
4	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -5K1, -4K1, -3K1			
3	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
4	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
3	DILM9-10(24V50HZ)			Schütz		-4K2, -2K2, -3K2			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-6K1			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
4	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N1, -3N1, -6N1, -4N1			
1				Dixell XC440C 12Vac/dc		-5N1			
3				Dixell XR60CX 12Vac/dc		-7N1, -8N1, -9N1			
1	LTS63 EHN4 A3			Hauptschalter		-1Q1			
3	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1, -3S1, -4S1			
4				Ausschalter 1pol. 0-1		-7S1, -8S1, -9S1, -5S1			
4				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-7T1, -8T1, -5T1, -9T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
20	M16			Kabelverschraubung		-3W2, -1W3, -2W2, -1W4, -9W2, -5W1			
						-7W2, -4W2, -1W5, -1W2, -8W3, -5W2			
						-8W2, -9W3, -6W2, -8W1, -7W1, -9W1			
						-7W3, -6W3			
8	M20			Kabelverschraubung		-9W4, -8W4, -4W1, -7W4, -9W5, -3W1			
						-6W1, -2W1			
28	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2			
11	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
49	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
				Datum	28.04.14	 Verbund +Normalkühlung Großgrünmarkt Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				100/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

[illegible]