





				Datum	16.06.14		Normalkühlung Weibl-Rosenkühlraum Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			135/14	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7	Bl.

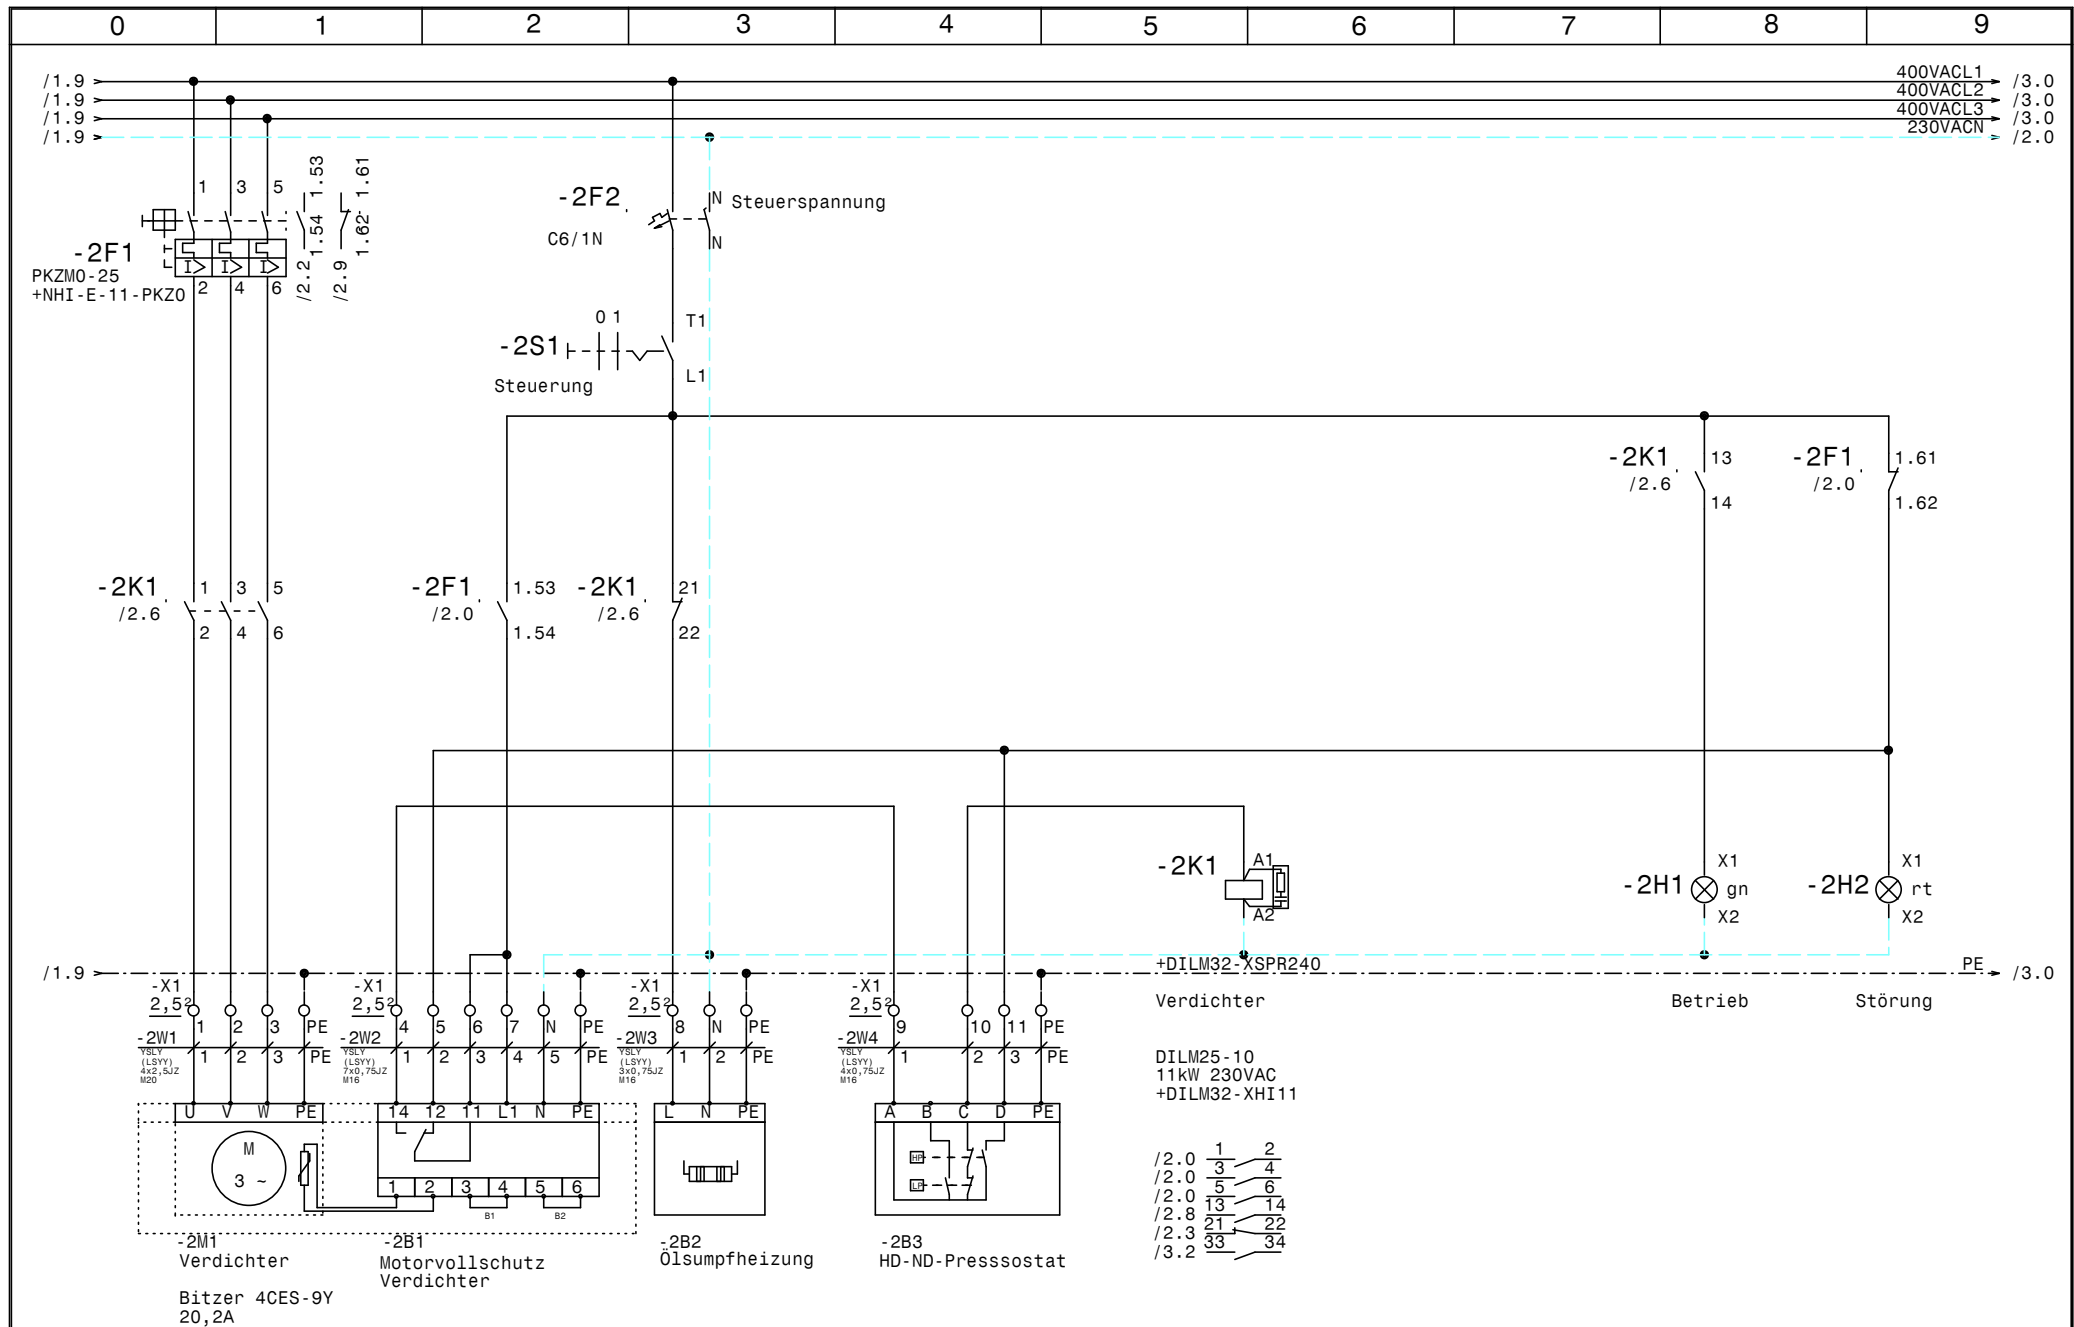


				Datum	16.06.14			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			135/14
				Gepr.				Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7 Bl.

SCHIESSL

Normalkühlung
Weibl-Rosenkühlraum
Verdichter

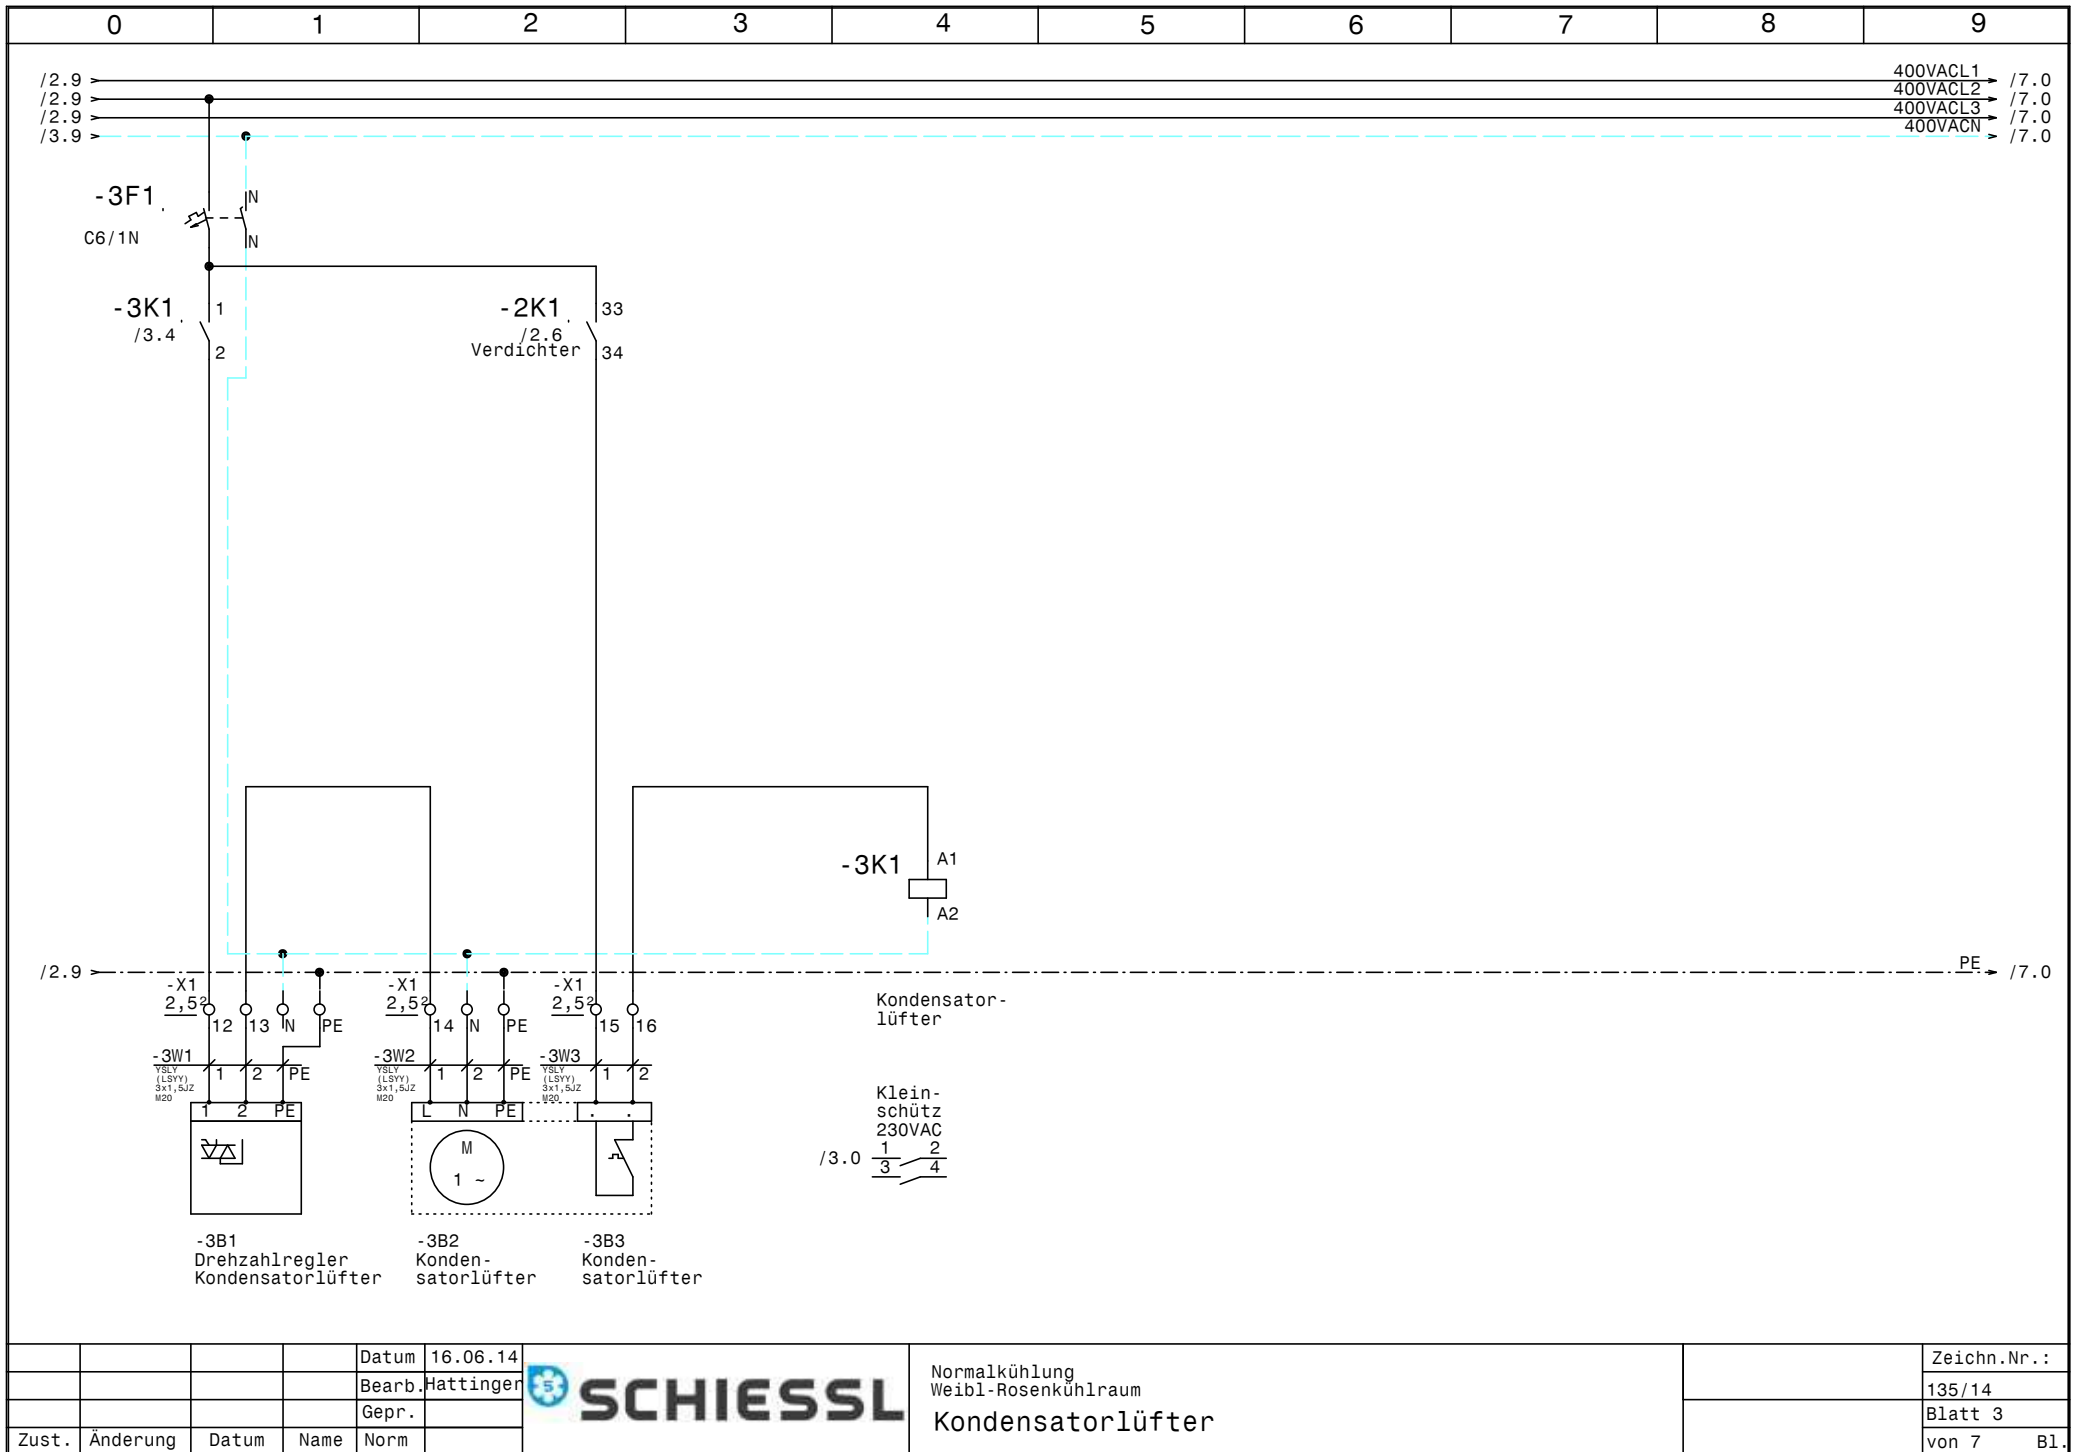

				Datum	16.06.14		Normalkühlung Weibl-Rosenkühlraum Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				135/14
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl.

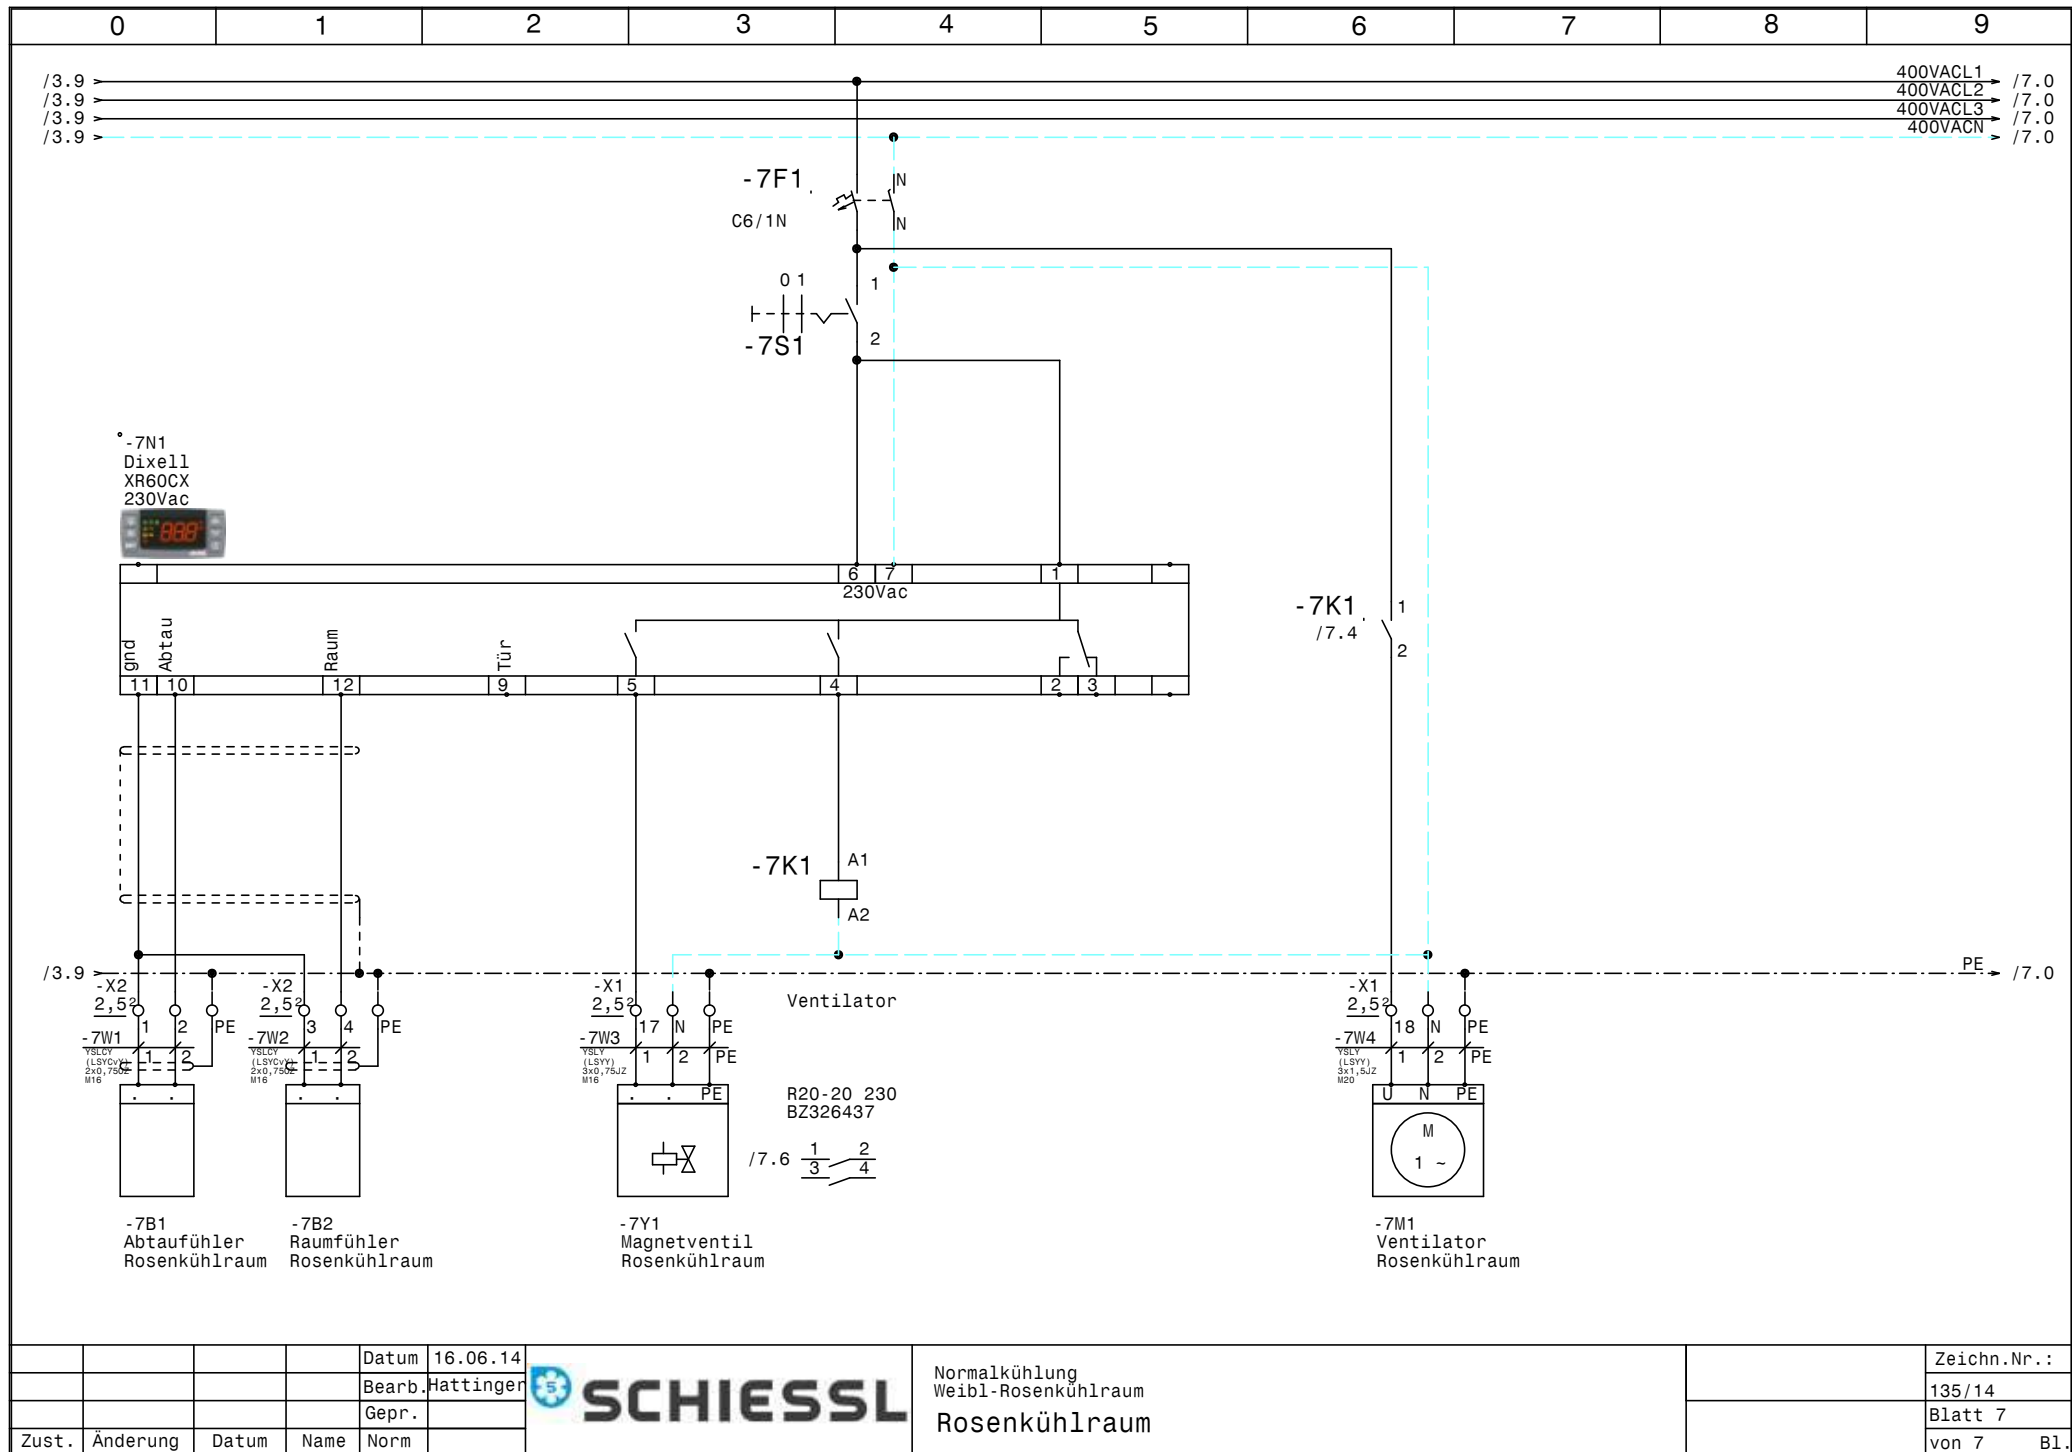

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		PKZM0-25				Motorschutzschalter				-2F1									
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
3		C6/1N				Sicherungsautomaten				-3F1, -2F2, -7F1									
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H2									
1		DILM25-10(230V50HZ)				Schütz				-2K1									
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		BZ 326 437 /230VAC /2S				Kleinschütz für Wärmespeicher				-3K1									
1		R20-20_230				Kleinschütz				-7K1									
1		WS 4620 B=400 H=600 T=200				Wandschrank IP 55				-0N1									
1		DILM32-XSPR240				RC-Löschglied				-2N1									
1						Dixell XR60CX 230Vac				-7N1									
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-2S1, -7S1									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
6		M16				Kabelverschraubung				-2W4, -2W3, -7W1, -7W3, -7W2, -2W2									
5		M20				Kabelverschraubung				-3W1, -3W2, -3W3, -7W4, -2W1									
3		Klemme 6 grau				Klemme L				-X1									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
22		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2									
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
10		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2									