



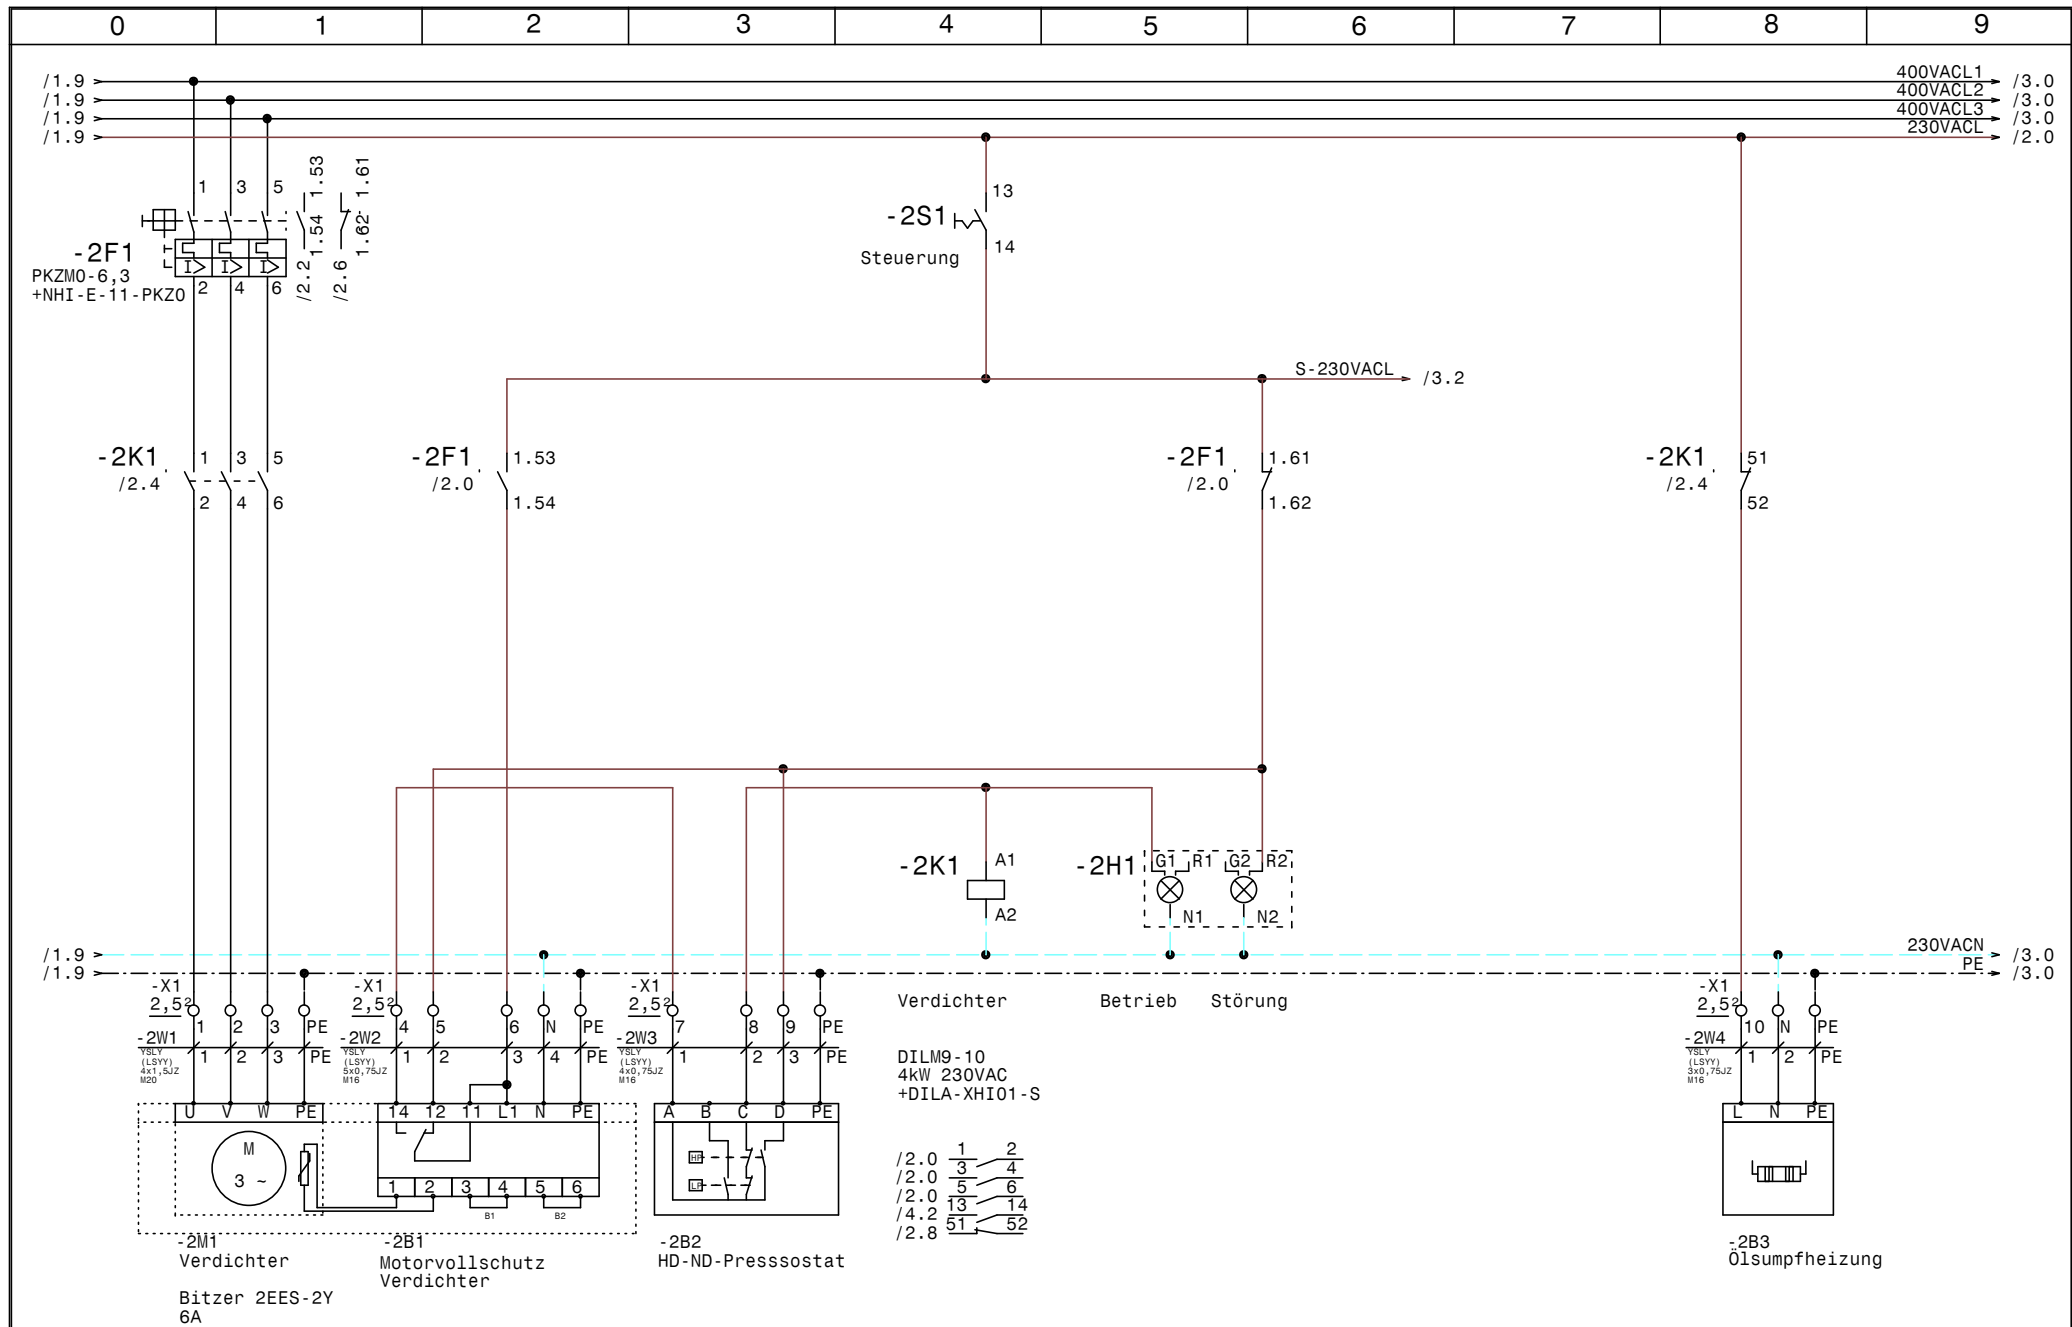

				Datum	05.06.14				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				168/14
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

SCHIESSL

Normalkühlung
B1045-14 PA
Verdichter

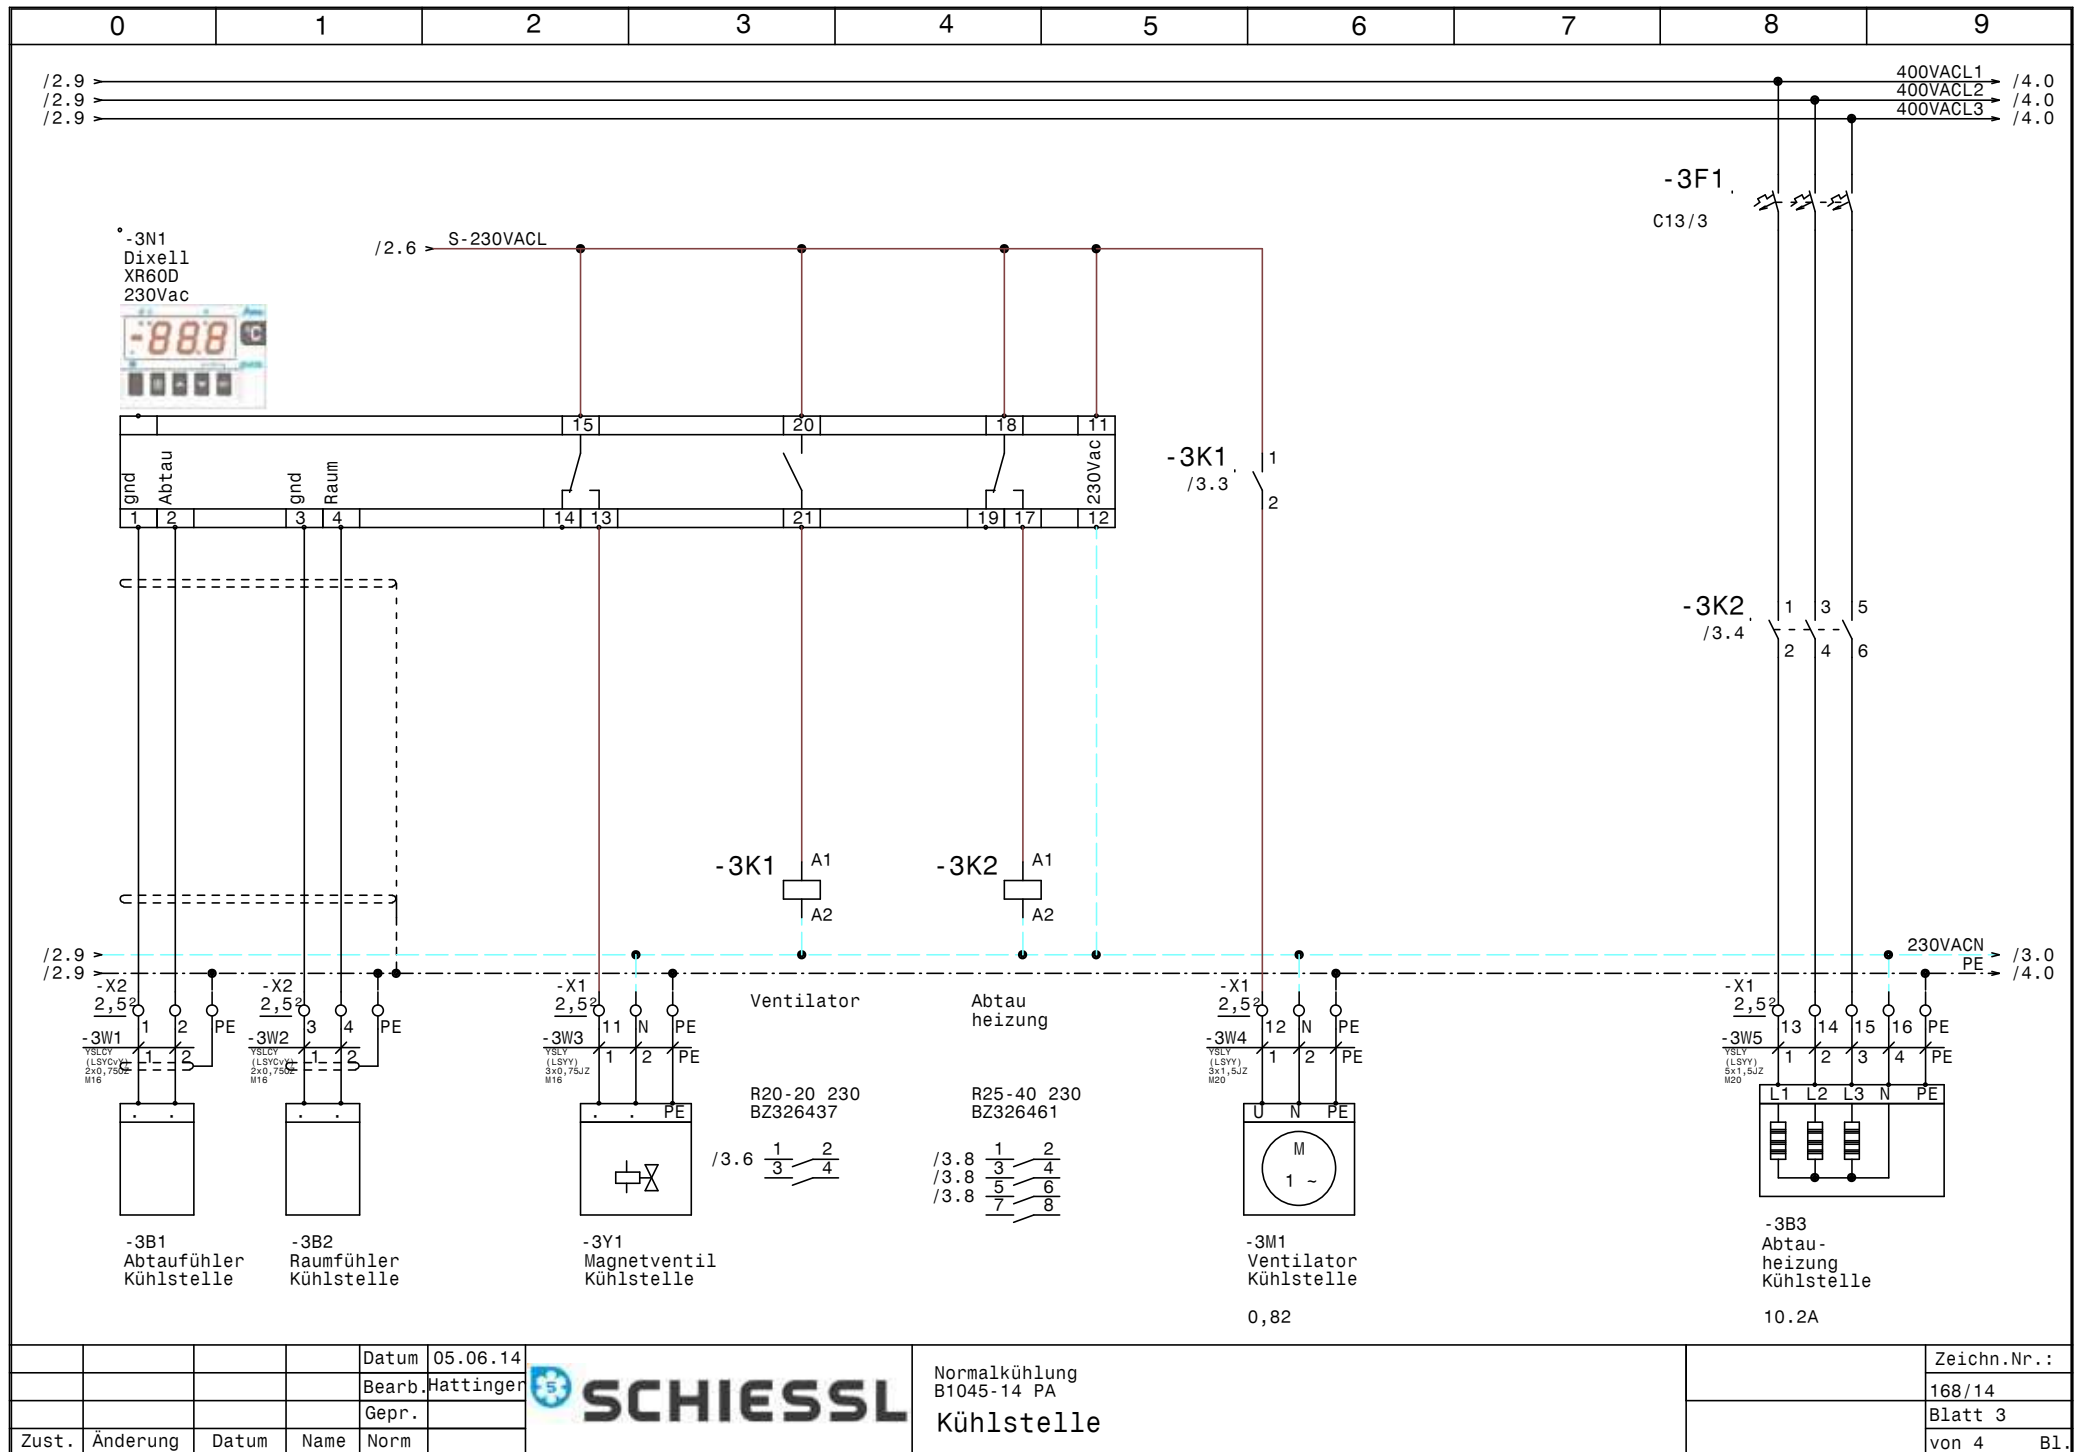


			Datum	05.06.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normalkühlung
B1045-14 PA
Kühlstelle

	Zeichn.Nr.:
	168/14
	Blatt 3
	von 4 Bl.

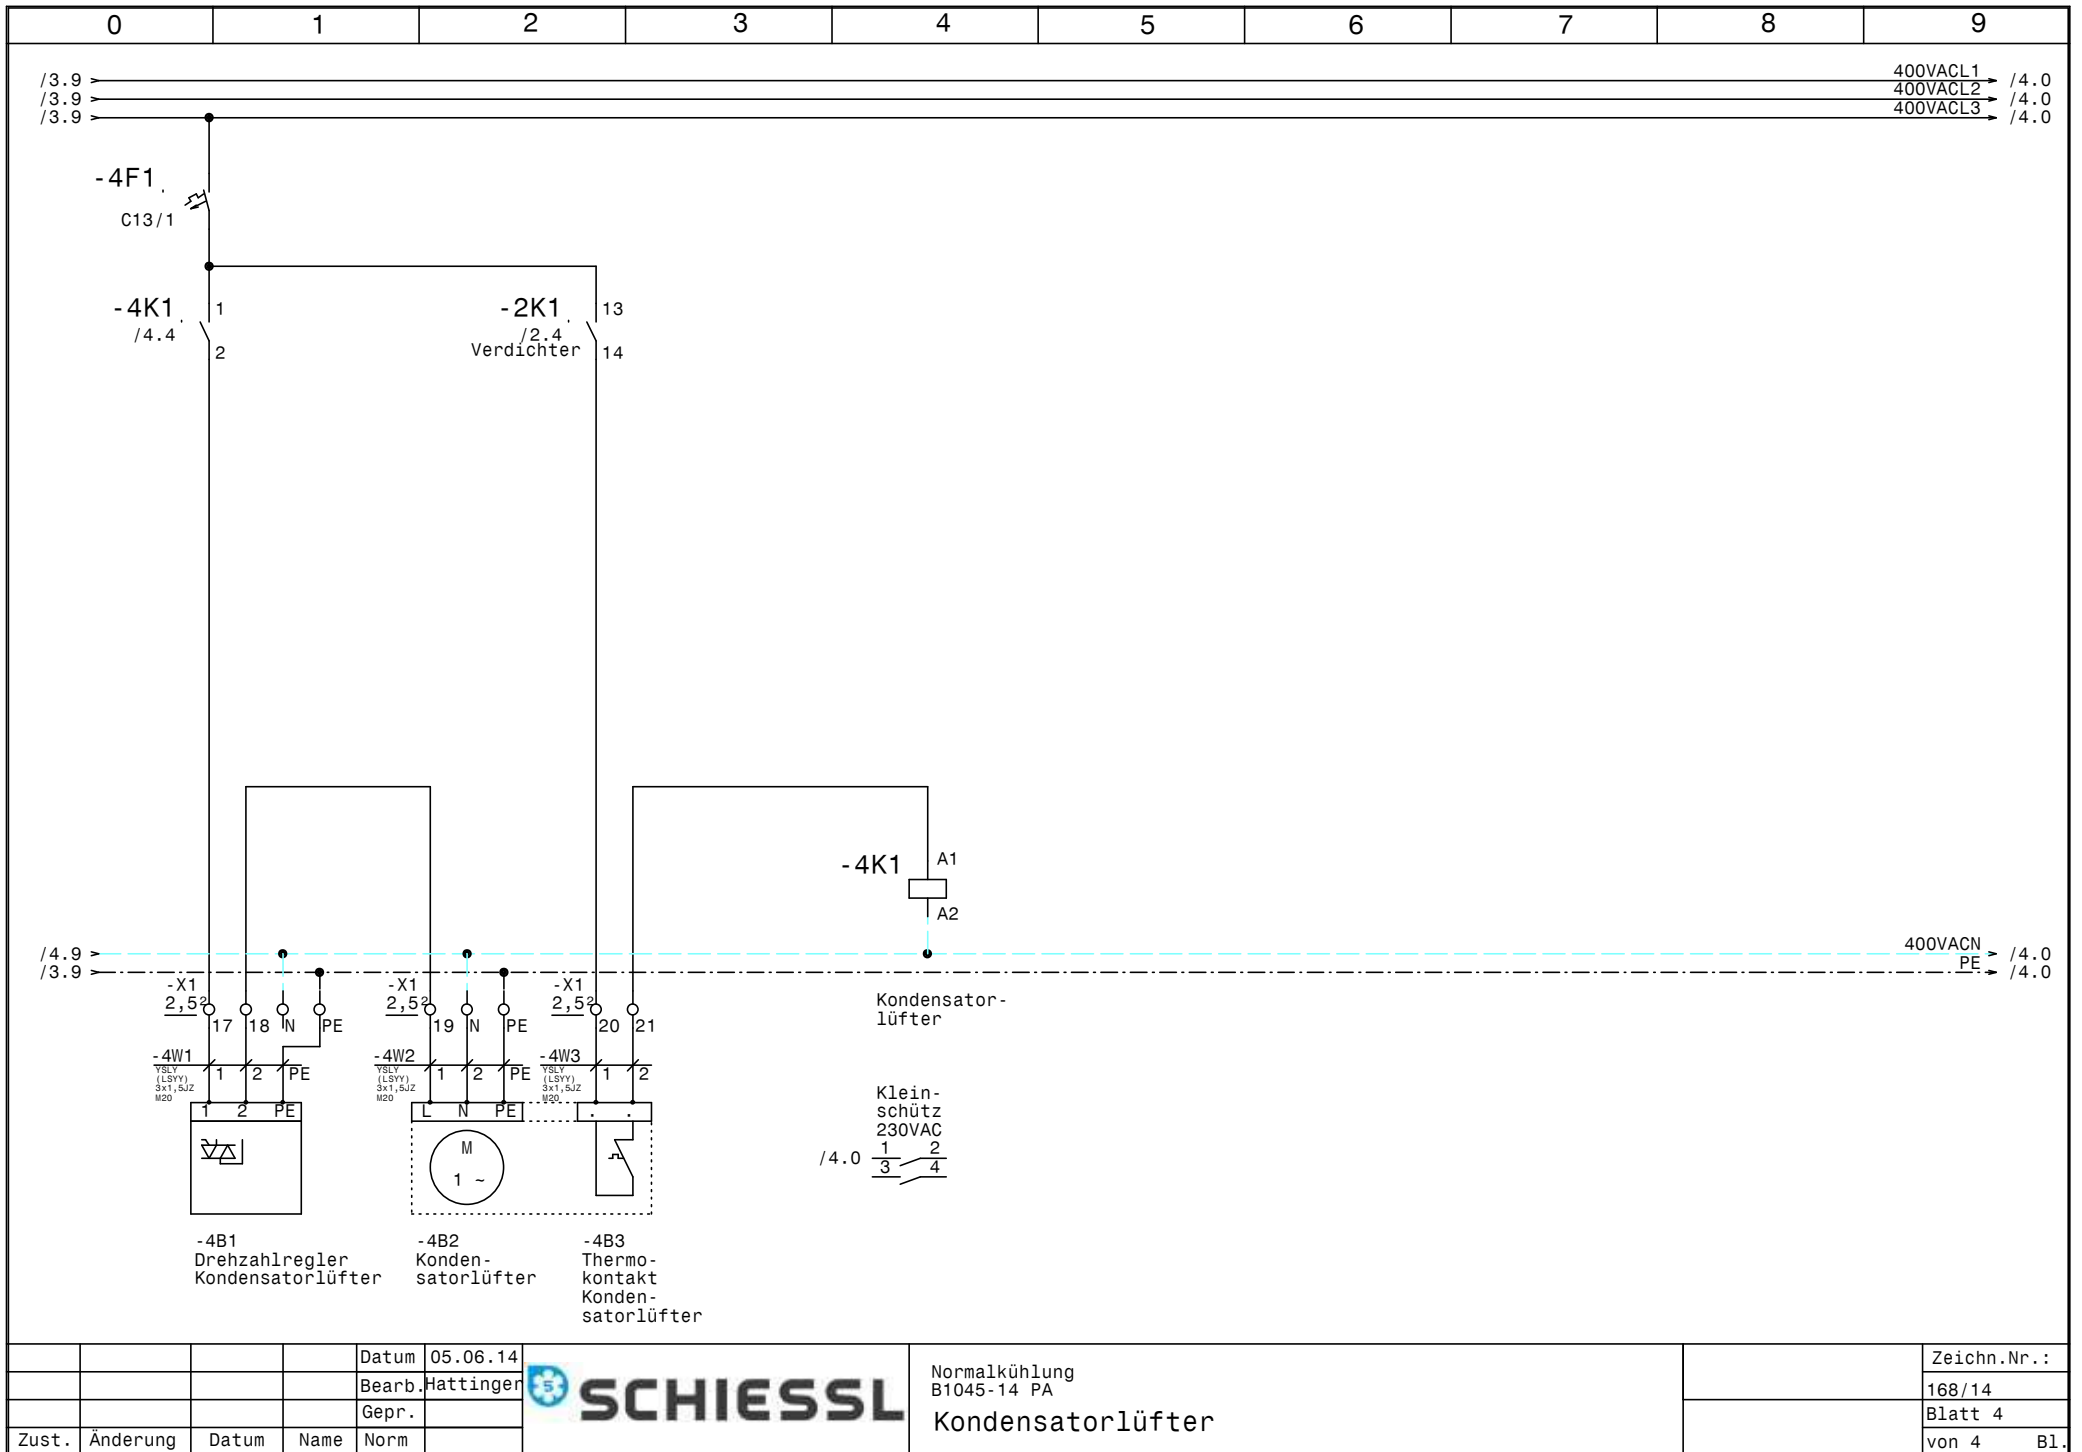

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1		C6/1				Sicherungsautomaten						-1F1							
1		PKZM0-6,3				Motorschutzschalter						-2F1							
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
1		C13/3				Sicherungsautomaten						-3F1							
1		C13/1				Sicherungsautomaten						-4F1							
1		Signalleuchte grün rot				Signalleuchte grün rot						-2H1							
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-2K1							
1		DILA-XHI01-S				Hilfsschalterbaustein													
1		R20-20_230				Kleinschütz						-3K1							
1		R25-40_230				Kleinschütz						-3K2							
1		BZ 326 437 /230VAC /2S				Kleinschütz für Wärmespeicher						-4K1							
1		280x560x130				Wandschrank IP 55						-0N1							
1						Dixell XR60D 230Vac						-3N1							
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
1		BZ A16/1S				Ausschalter, Serie BZ						-2S1							
7		M20				Kabelverschraubung						-2W1, -1W1, -4W3, -3W4, -3W5, -4W1							
												-4W2							
6		M16				Kabelverschraubung						-3W1, -2W2, -2W4, -3W2, -3W3, -2W3							
11		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X2							
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		Klemme 4 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 4 grau				Klemme L						-X1							
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
25		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1							