

Anlage:

Klima
Weinverarbeitung

Firma:

Bacon

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRÄHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 280x560x130 (BxHxT)
 SOCKEL: - (H)
 LACKIERUNG: RAL 7035
 SCHUTZART: IP54
 SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU
 BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)
 KABELINFÜHRUNG: unten
 TÜRANSCHLAG: -

HAUPTSTROMKREIS 400/230V: ——— schwarz
 NEUTRALLEITER: ——— hellblau
 SCHUTZLEITER: ——— gelb/grün
 STEUERSPANNUNG 230VAC: ———
 ohne Trafo: L/N ——— braun/hellblau
 mit Trafo: L/N ——— rot/rot-weiß
 STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N ——— blau/blau-weiß
 STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- ——— blau/blau-weiß
 GND, DDC: ——— blau-weiß
 MESSLEITUNGEN, FÜHLER: ——— grün
 POTENTIALFREIE LEITUNGEN: ——— orange
 FREMDSPANNUNG: ——— orange

Blattverzeichnis

000 Deckblatt


001 Netzanschluß

			Datum	09.07.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Klima
Weinverarbeitung
Deckblatt

Zeichn.Nr.:	
	202/14
	Blatt 0
	von 1 Bl.

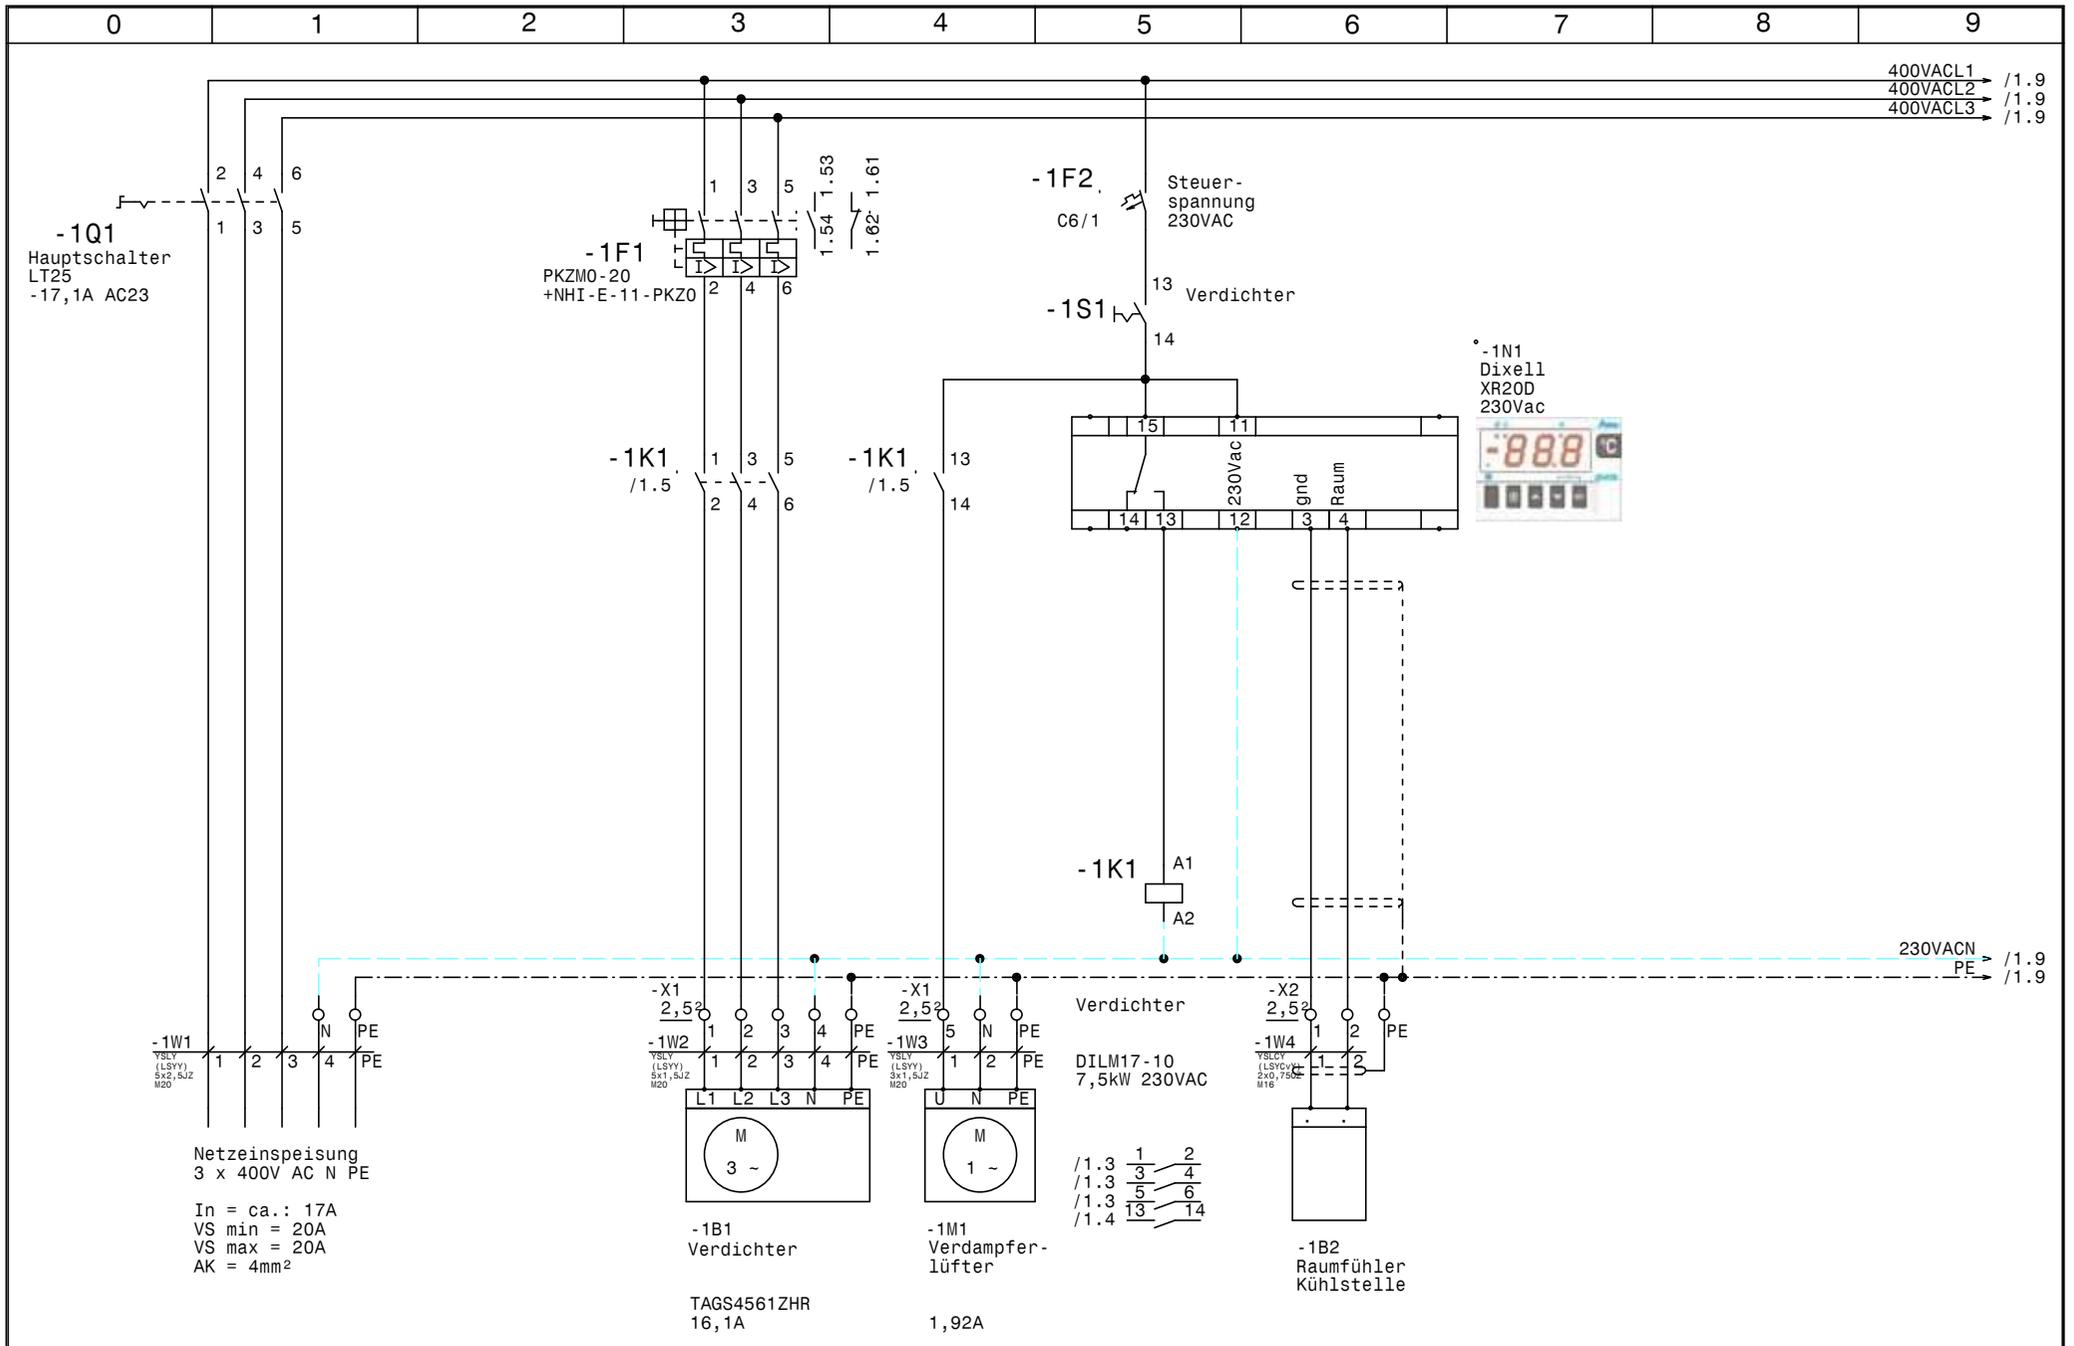

		Datum	09.07.14
		Bearb.	Hattinger
		Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name



Klima
Weinverarbeitung
Verdichter u. XR20D

	Zeichn.Nr.:
	202/14
	Blatt 1
	von 1 Bl.

